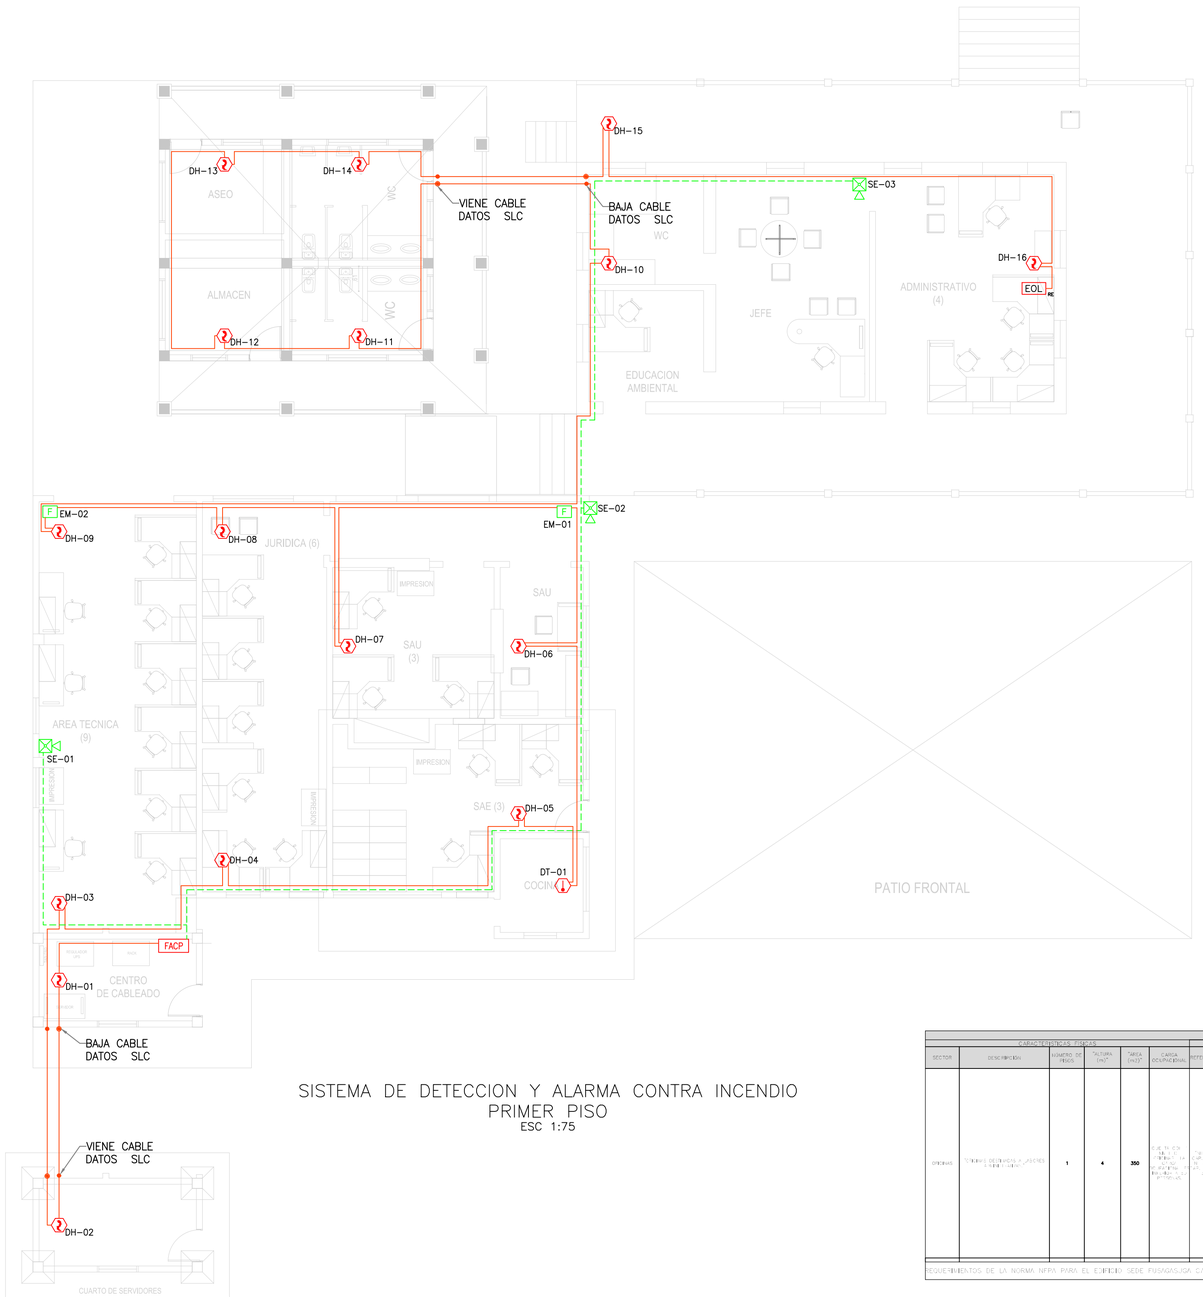

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO
PRIMER PISO
ESC 1:75

MATRIZ DE RIESGOS CONTRA INCENDIO
NFPA – NSR-10

MATRIZ CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EDIFICIO SEDE FUSAGASUGA CAR – NFPA

CARACTERISTICAS FISICAS						CLASIFICACIÓN NORMATIVA NFPA			SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									
SECTOR	DESCRIPCION	NUMERO DE PISOS	ALTURA (m)[1]	TAREA (m2)[1]	CARGA OCUPACIONAL	REFERENCIA	CLASIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	REQUERIMIENTOS GENERALES	APLICA	TOMAS FIJAS	APLICA	ROCIADORES AUTOMÁTICOS	APLICA	EXTINTORES PORTÁTILES	APLICA	DETECCIÓN, ALARMA Y NOTIFICACIÓN DE INCENDIO	APLICA
OFICINAS	"ENTIDAD DESTINADA A LABORES ADMINISTRATIVAS"	1	4	350	EQUATION: $OC = \frac{A}{C_f}$ WHERE: OC = OCCUPANT LOAD A = AREA C_f = FIRE FACTOR	"TABLA 7.3.1.2 – FACTORES DE CARGA DE OCUPACIÓN (PARA USO DE DISEÑO)"	"TOD. REFIERE AL CAPÍTULO 6 DEL NFPA 101 – 2012 – LIFE SAFETY CODE" CLASIFICACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TRADUCIDO AL ESPAÑOL "ORDEN NFPA"	"TABLA 6.2.2.2.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "NOTA: ESTA TABLA ES UNA TRADUCCIÓN DE LA TABLA 6.2.2.2.1 DEL CAPÍTULO 6 DEL NFPA 101 – 2012 – LIFE SAFETY CODE"	"DEBIDO ORDEN NFPA 101 – 2012 – LIFE SAFETY CODE" "CAPÍTULO 6 – REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA VIDA Y LA PROPIEDAD" "6.2 – CLASIFICACIÓN DE OCUPACIÓN" "6.2.2 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2.1.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2.1.1.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2.1.1.1.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN" "6.2.2.2.1.1.1.1.1 – CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE OCUPACIÓN"	"ENCABEZADO DE CODIGO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EN INGLES) 6.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 – 6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1