Ing CARLOS JAVIER MORENO ARANGO

ANEXO N° 2C

Informe de la curva de tiempo-corriente


COORD. PROTECCIÓN ENTRE TOTALIZADOR PRINCIPAL Y BREAKER AREAS COMUNES

Información de la empresa

Nombre:	Ing CARLOS JAVIER
Apellidos:	MORENO ARANGO
Empresa:	M&C SOLUCIONES SAS
Cliente:	JUAN PABLO DORADO M.

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.

Curva de tiempo-corriente

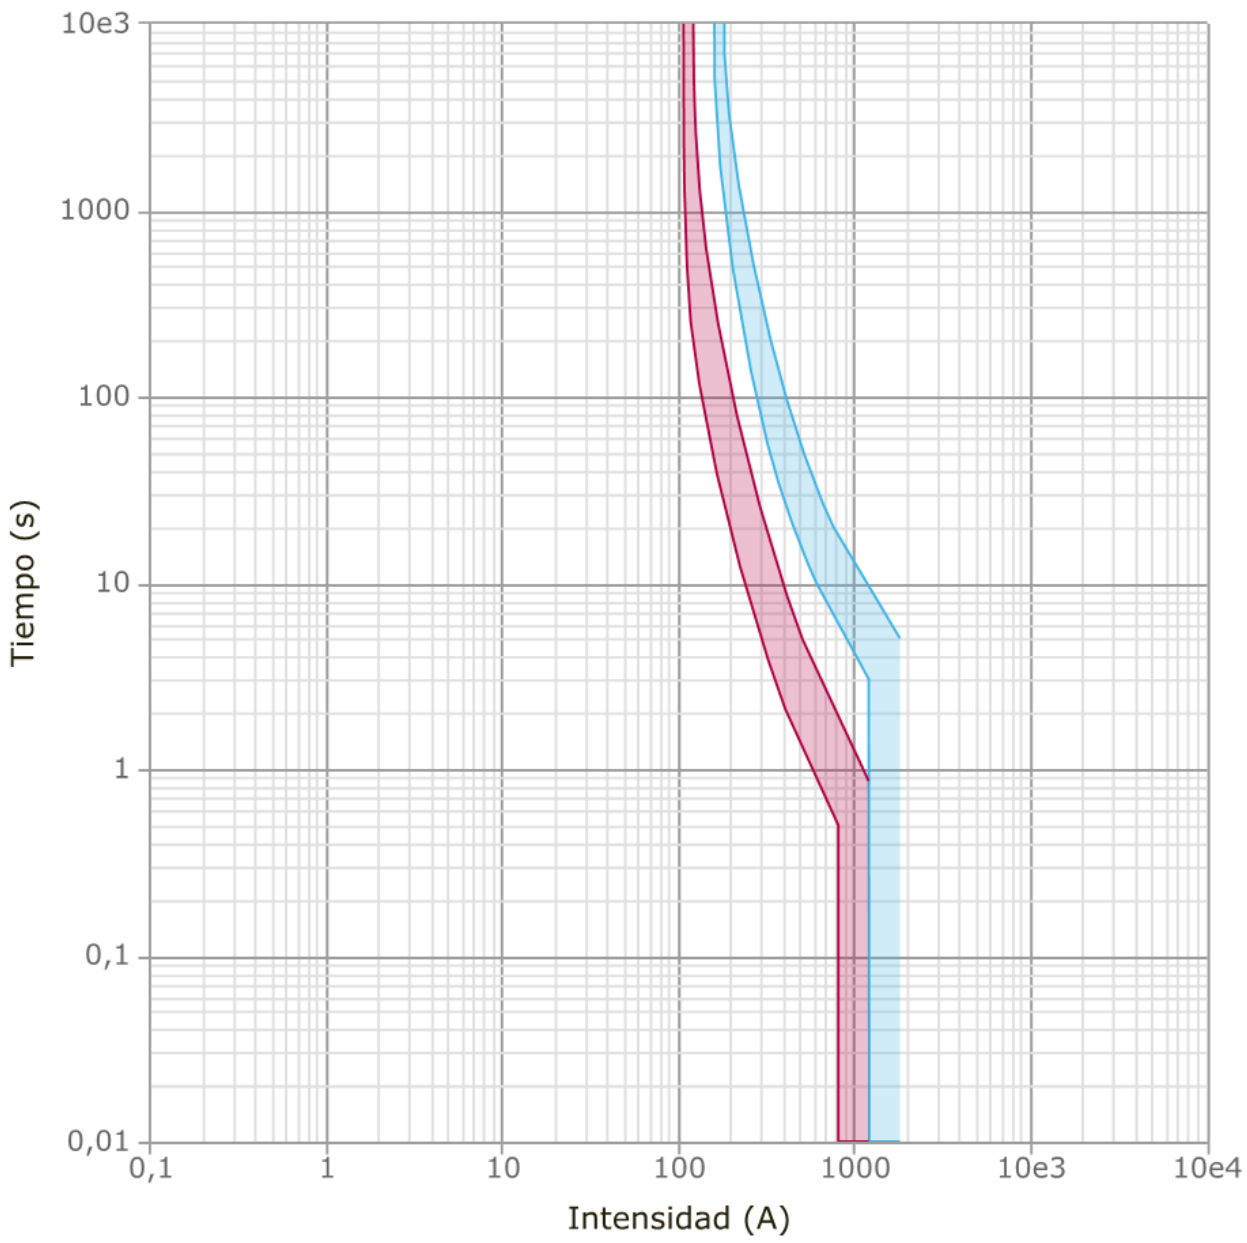

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.

	Interruptor automático
Nombre	EZC250N TM Fixed - 150
Rango	EasyPact EZC
Designación	EZC250N
Calibre del interruptor automático	150 A
Unidad de disparo	TM Fixed
Calibre de la unidad de disparo	150 A
Ajustes de retardos largos	
Ir	150 A
Tr	NA
Ajustes de retardos cortos	
Isd	1500 A
Tsd	NA
Disparo instantáneo	
Ii	NA

	Interruptor automático
Nombre	EZC100N TM Fixed - 100
Rango	EasyPact EZC
Designación	EZC100N
Calibre del interruptor automático	100 A
Unidad de disparo	TM Fixed
Calibre de la unidad de disparo	100 A
Ajustes de retardos largos	
Ir	100 A
Tr	NA
Ajustes de retardos cortos	
Isd	1000 A
Tsd	NA
Disparo instantáneo	
Ii	NA

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.