


✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca TRANE. **(PERSONERIA JURIDICA)**

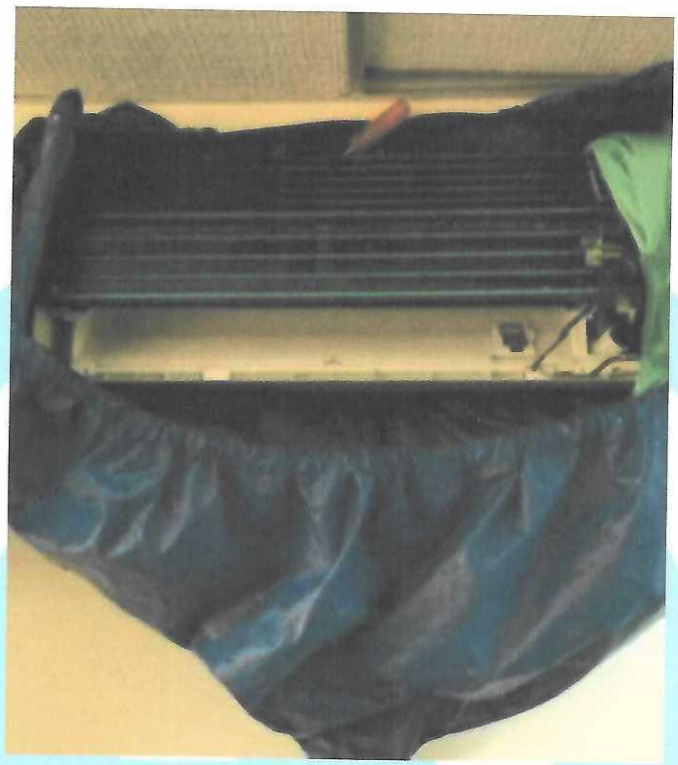

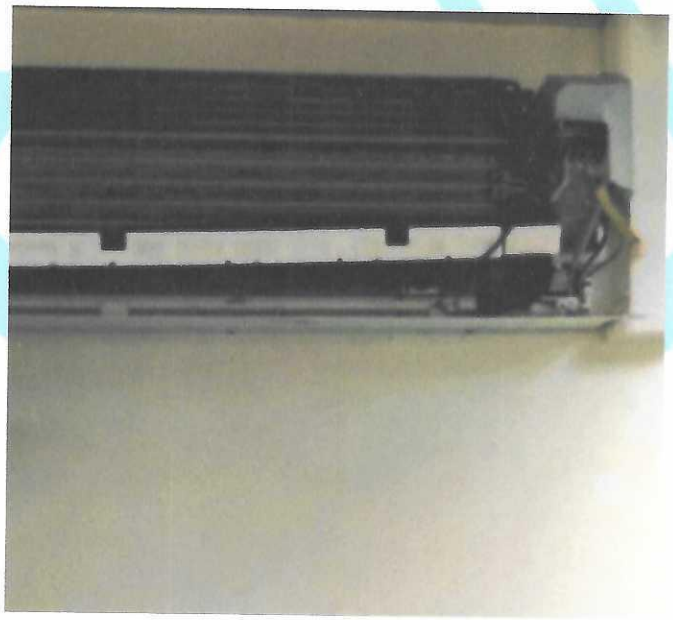

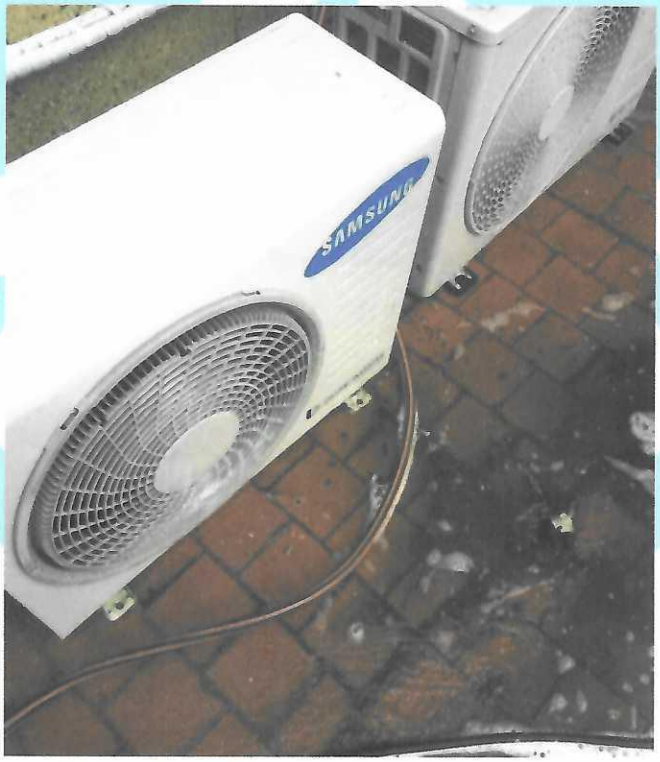


SAMSUNG

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1876

CLIENTE: Palacio Amarillo
DIRECCIÓN: Cll 37 #10-30
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Personeria Juridica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini Split de 12.000 Btu/hr, marca TRANE

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis E.C	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	08	2021

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Personeria Juridica

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini esPLIT	TRANE	12.000 Btu

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Edilia Chinchilla Santos

Nombre: Edilia Chinchilla Santos
Cargo: Aux Adtivo.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO OFICINA JURIDICA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1875

CLIENTE: Palacio arrayllo
DIRECCIÓN: cll: 37 #10-30
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho oficina juridica.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini Split de 24000 Btu/hr, marca Samsung

Se utiliza 1/2 litro de liquido desinfectante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	08	2021

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Despacho oficina Juridica

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini esplit	Samsung	24000 BTU


Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


Edilia Chinchilla S.
Nombre: Edilia chinchilla Santos.
Cargo: Aux Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(OFICINA JURIDICA)**

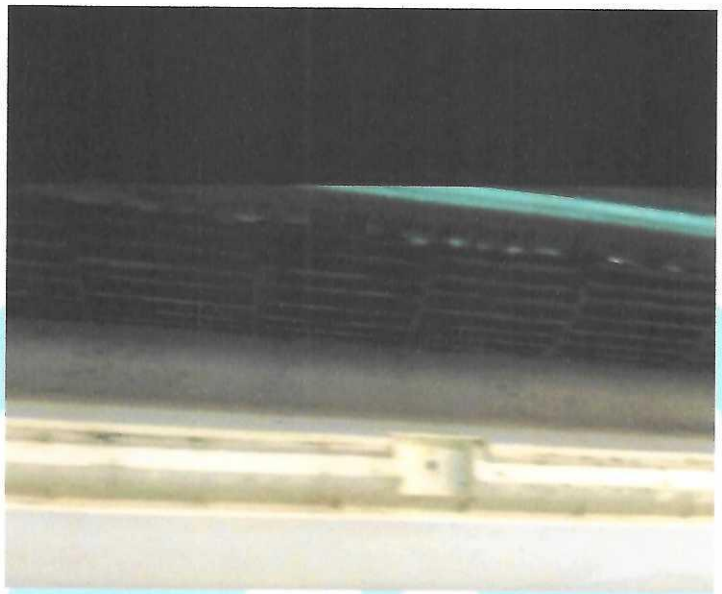

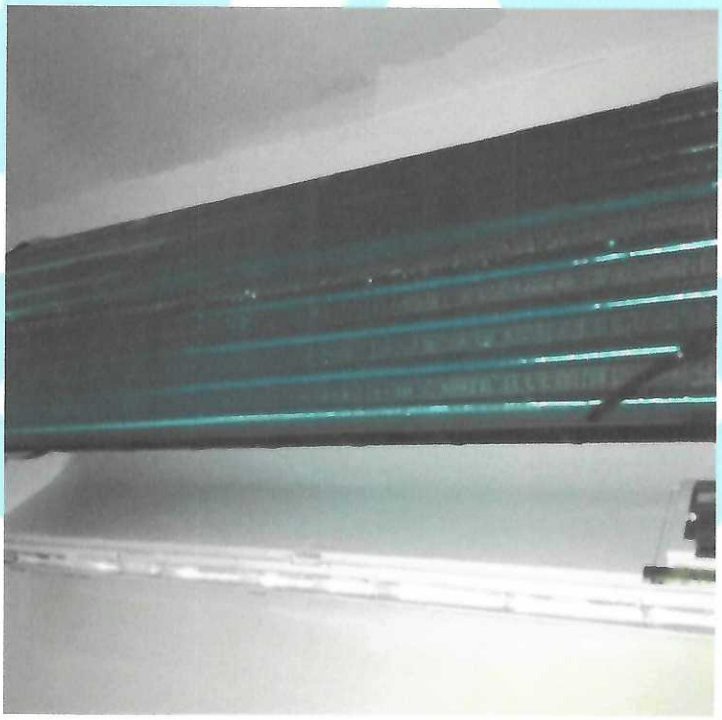

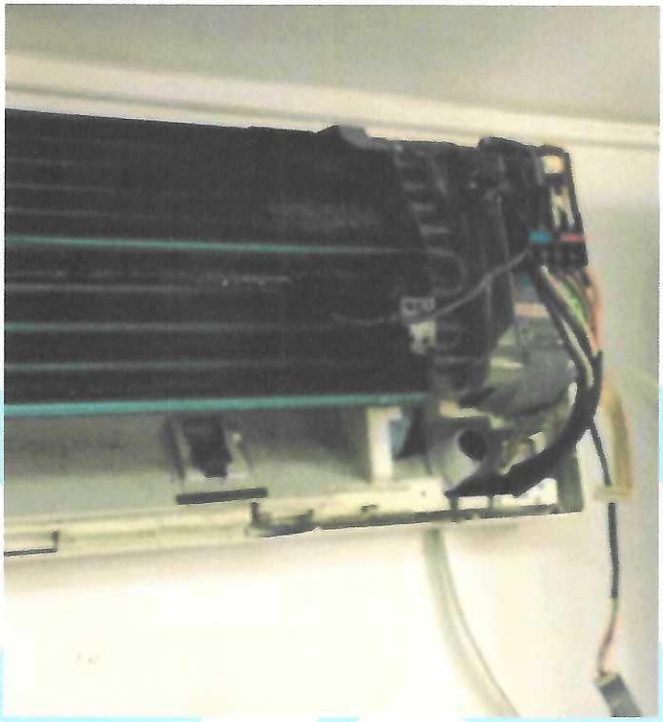

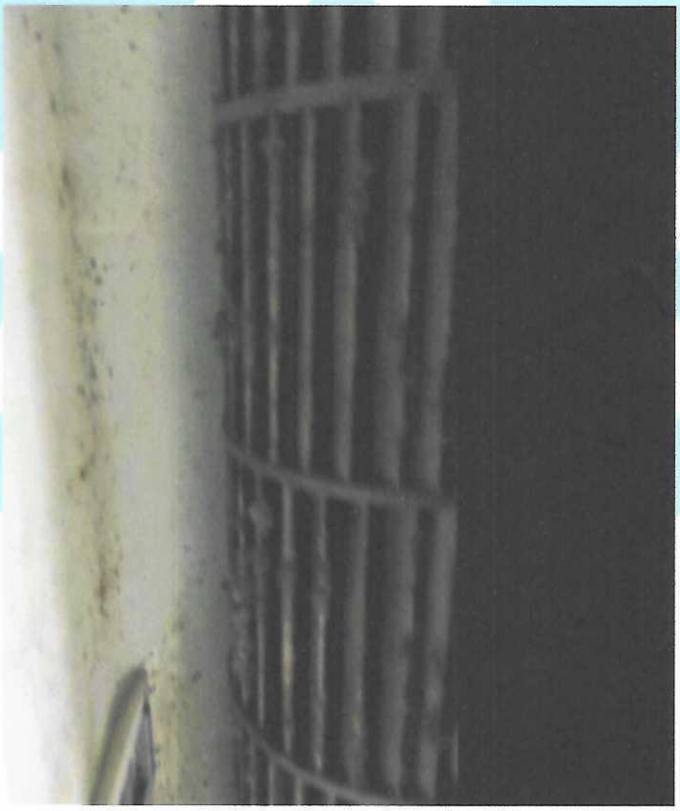

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1874

CLIENTE: Palacio Amarillo
DIRECCIÓN: Cl 37 # 10-30
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Juridica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mmto preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 Btu/hr, marca Samsung.

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	08	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Oficia Juridica		
Tipo de aire: miniesplit	Marca: SAMSUNG	Capacidad: 12000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☐	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Cristina Villamizar
Cargo: Profesional

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO OFICINA JURIDICA)**



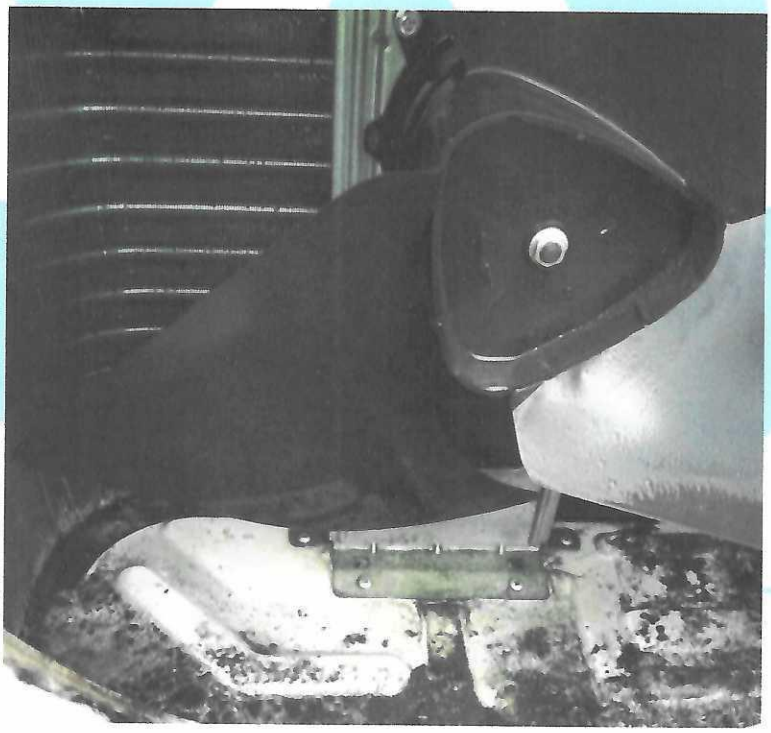

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1870

CLIENTE: Palacio Amarillo
DIRECCIÓN: Cll 37 # 10-30
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho oficina Juridica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mnto preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 Btu/hr, marca Samsung.

- Desincrustación con quimico 1/4 de litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis E-C	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	08	2021

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Despacho oficina Juridica

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini esPLiT	Samsung	12000 BTU

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


EDILIA CHINCHILLA S.
Nombre: Edilia Chinchilla Santos
Cargo: Aux. Activo.

✓ Mantenimiento Piso techo de 36,000 Btu/hr, marca LG. (**DESPACHO SECRETARIA EDUCACION)**







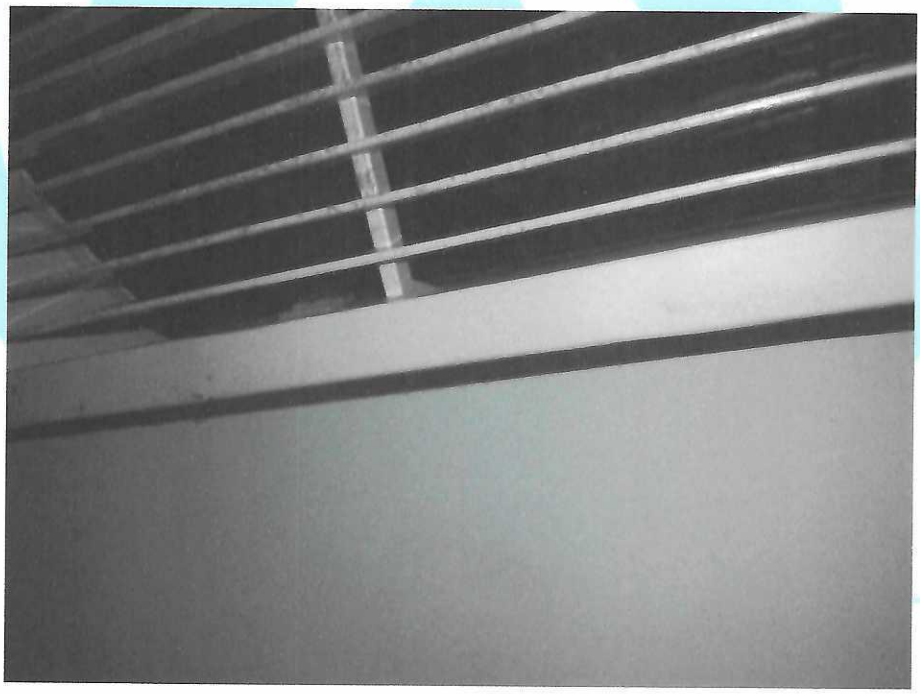

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	ÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0276

CLIENTE: Gobernación
MODELO: LG 36.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho secretaria Educación
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo piso techo de 36.000 Btu marca LG ubicado en oficina despacho secretaria Educación

Se utilizo 1/2 Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal.		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Despacho Secretaria Educacion		
Tipo de aire: Piso Techo.	Marca: LG.	Capacidad: 36.000 Btu/hr		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


Nombre: Ana Leonor Gomez D
Cargo: Secretaria Ejecutiva Despacho Educacion.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca MIRAGE. **(SECRETARIA DE DESARROLLO SALA DE JUNTAS)**

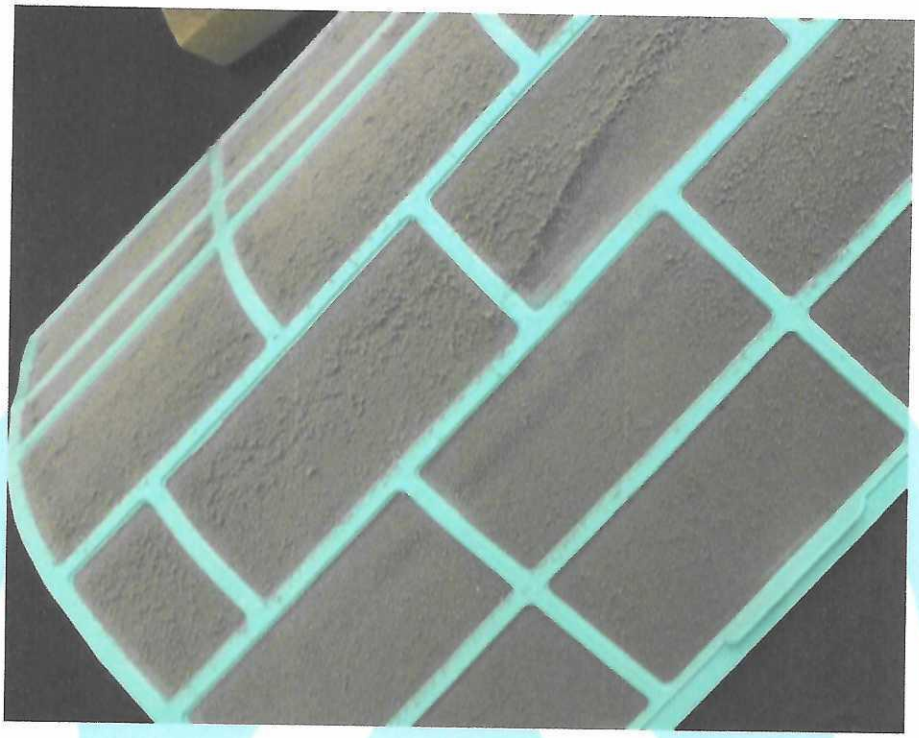

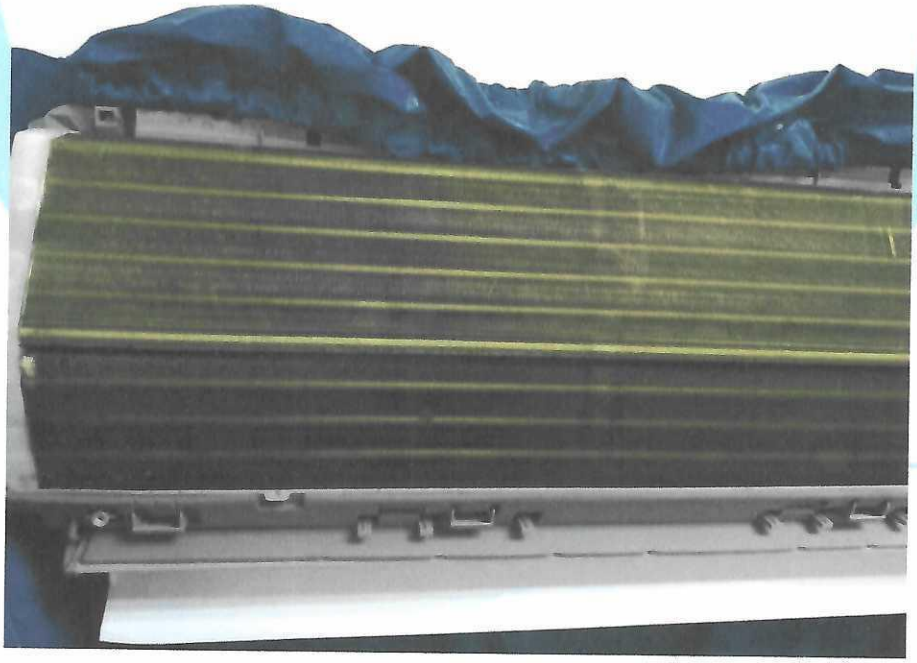

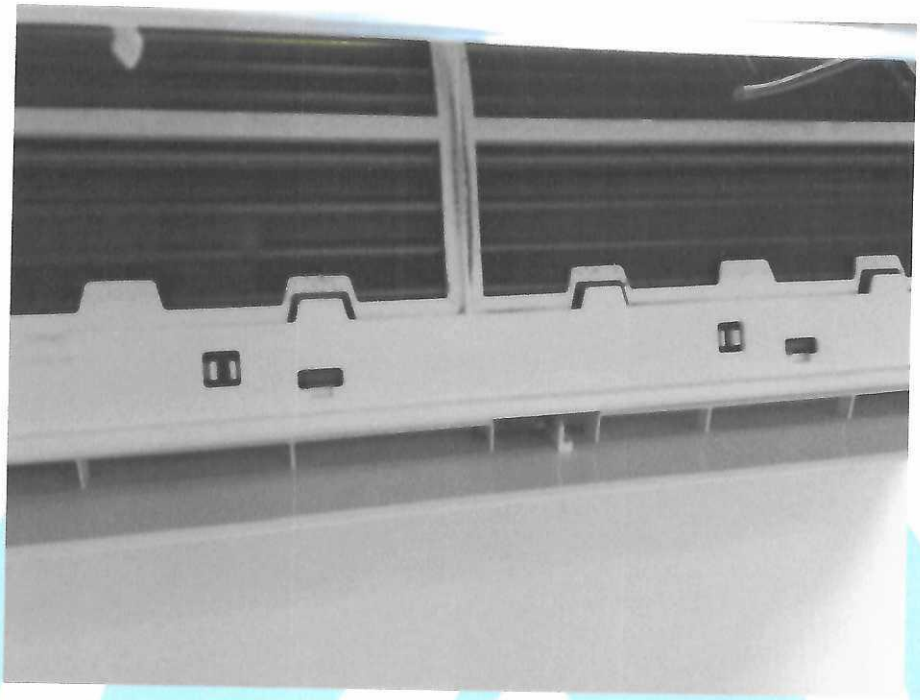

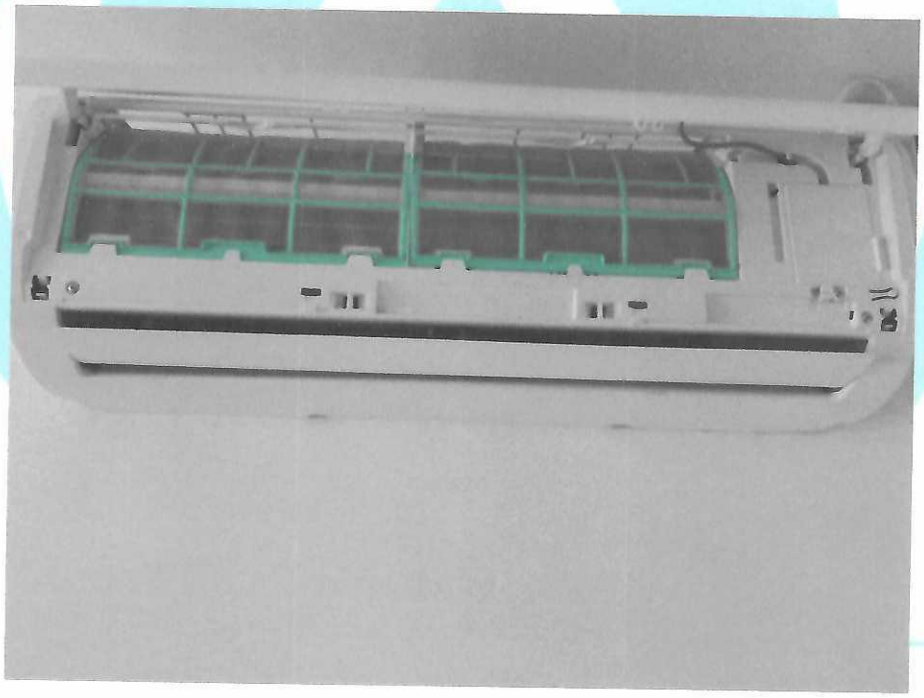

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0280

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Mirage 12.000 Btu.
DIRECCION:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo sala de Juntas.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire TIPO mini split marca mirage de 12.000 Btu ubicado en oficina de sala de juntas

-Se utilizo 1/2 Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		11.	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria de Desarrollo. Sala de juntas.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Mirage	Capacidad: 12.000. Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nora Smith. Zambrano
Cargo: Secretaria Ejecutiva

✓ Mantenimiento CASSETTE de 60,000 Btu/hr, marca CONFORTFRESH. **(SECRETARIA DE DESARROLLO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0277

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Confortfresh. 5 TR
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mto preventivo realizado en aire tipo casette de 5 TR. marca Confortfresh. ubicado en oficina. secretaria de Desarrollo

-Se utilizo 1/2 Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		11.	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria de Desarrollo.		
Tipo de aire: Casette	Marca: Confortest.		Capacidad: 5 TR	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Mono Smith. Zambrano C
Cargo: Secretaria Ejecutiva

✓ Mantenimiento CASSETTE de 60,000 Btu/hr, marca CONFORTFRESH. **(SECRETARIA DE DESARROLLO)**

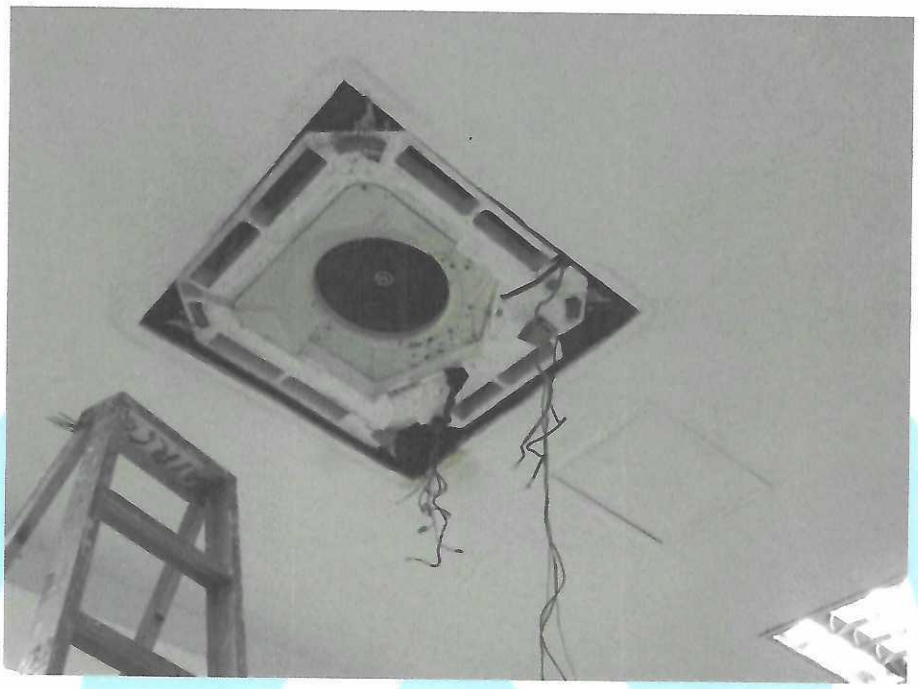

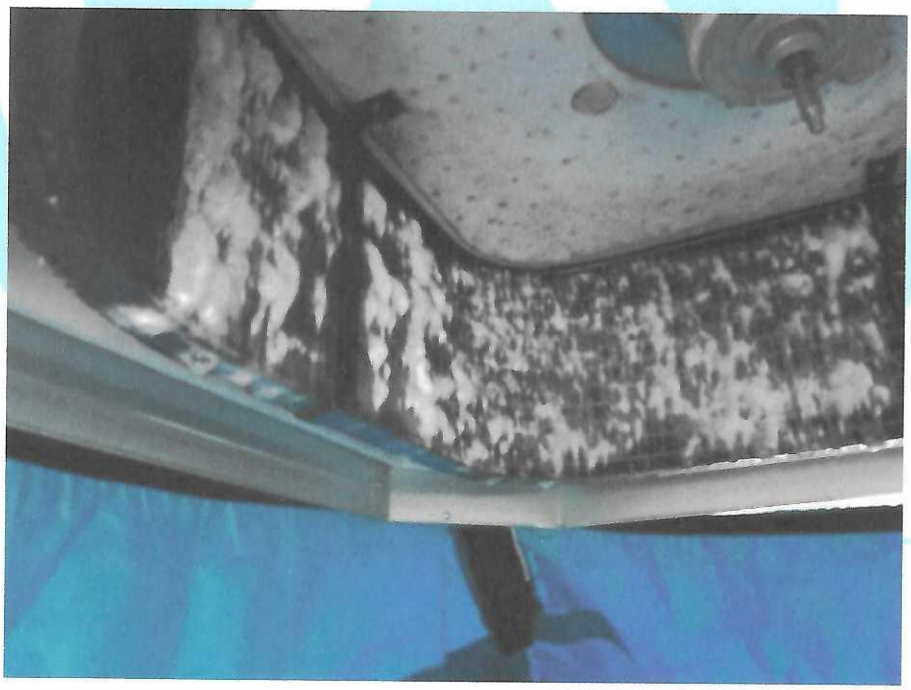

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 11 | MES 09 | AÑO 21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0278

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Confortfresh. STR
DIRECCION:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de Desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo casette de 5TR marca confortfresh. ubicado en oficina secretaria de desarrollo

- Se utilizo 1/2 Lto de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		11.	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria de Desarrollo.		
Tipo de aire: Casette.	Marca: Comfortfiest		Capacidad: 5	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Smith Zambrano C
Cargo: Secretaria Ejecutiva

✓ Mantenimiento Mini Split de 9,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(JURIDICA SEGUNDO PISO)**



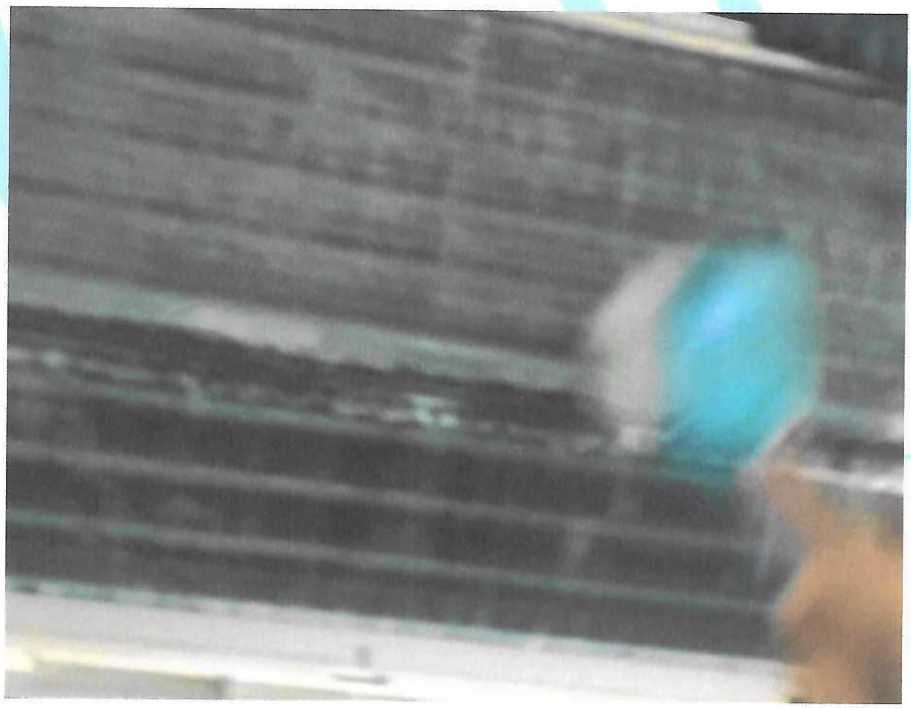

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	31	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0226

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung. 9000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Jurídica Segundo Piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire acondicionado marca Samsung. tipo mini split de 9000 Btu.

- Se utilizo 1/2 Lito de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		31	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Juridica Segundo Piso		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 9000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(RACK COMUNICACIONES)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0238

CLIENTE: Gobernacion — MODELO: Samsung 18000 Btu.
DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS: —
UBICACIÓN EQUIPO: Rack comunicación Sótano.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung. de 18.000 Btu.
- Limpieza de drenaje.
- Se utilizo 1/4 de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Rack. Comunicaciones.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	18000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA YERA
Cargo RECURSOS FISICOS

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca GENERAL ELECTRIC. **(RACK COMUNICACIONES)**





Cambio de capacitor de arranque

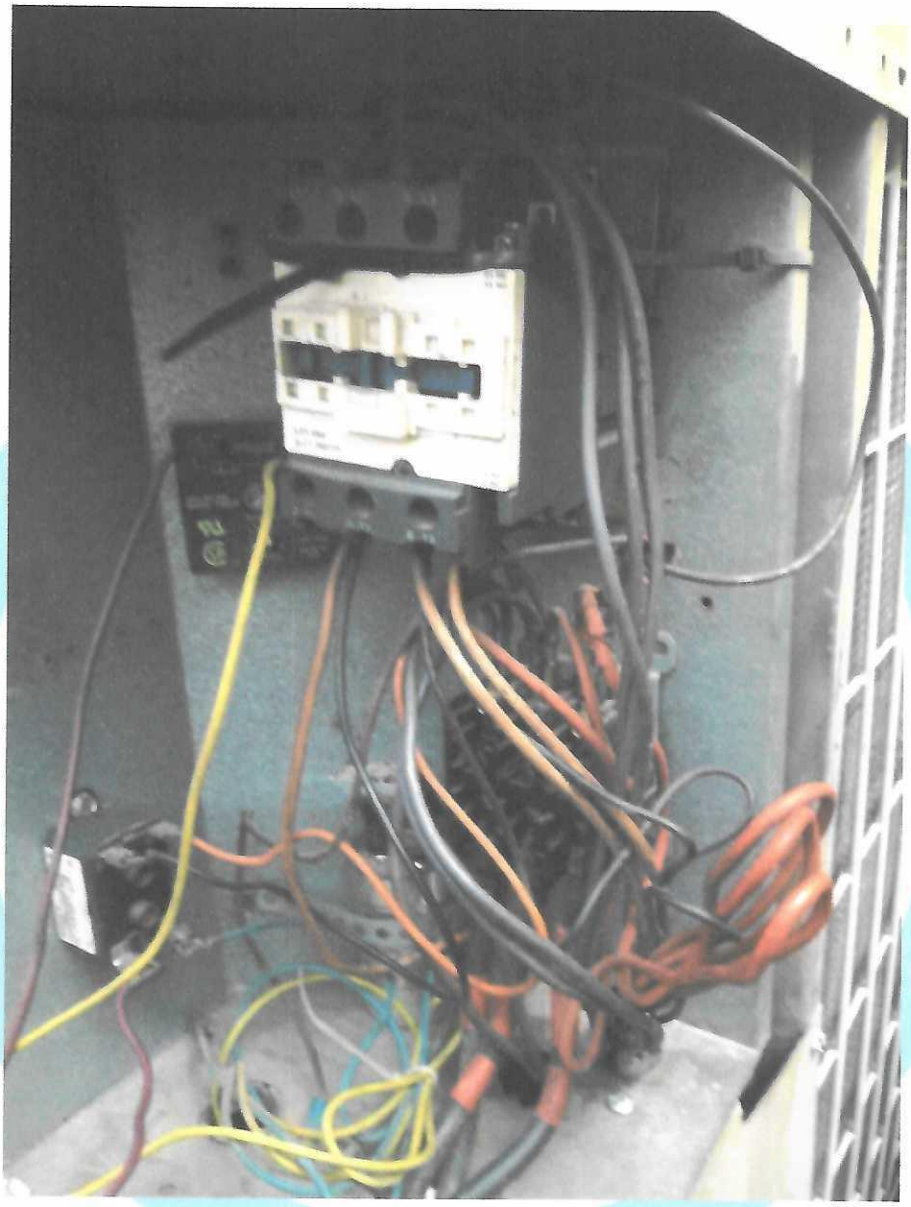

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0218

CLIENTE: Gobernación		**MODELO:** General Electric 24000 Btu	
DIRECCIÓN:		**UBICACIÓN:** Palacio Amarillo.	
CIUDAD: Bucaramanga.			
MANTENIMIENTO: X	**REVISIÓN:**	**MONTAJE:**	**OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Rack Comunicaciones Sotano			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Mtto preventivo realizado en Aire tipo mini split marca General Electric de 24000 Btu.
Limpieza de drenaje
-Se realizo dicho mantenimiento con 1/4 de Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0219

CLIENTE: Gobernación
MODELO: General Electric 24.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: Correctivo. REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack Comunicacion Sotano.
FALLA REPORTADA: El equipo no arranca.

DETALLE

Se realizo cambio de capacitor de 50mf.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Rack. Comunicaciones.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: General Electric.	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo [X]	Preventivo [ ]	Instalacion [ ]	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

J. Cala.

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA VERA
Cargo: RECURSOS FISICOS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(GIMNASIO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	18	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0220

CLIENTE: Gobernación — MODELO: Panasonic 24000 Btu'

DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Palacio Amarillo

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Gimnasio.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

mtto preventivo realizado en aire tipo mini Split. marca. panasonic de 24000 Btu.
Limpieza de Drenaje.
- Se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrostante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal.		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Gimnasio.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Panasonic.	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA V.
Cargo: Recursos Fisicos.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SALA VIP SOTANO)**

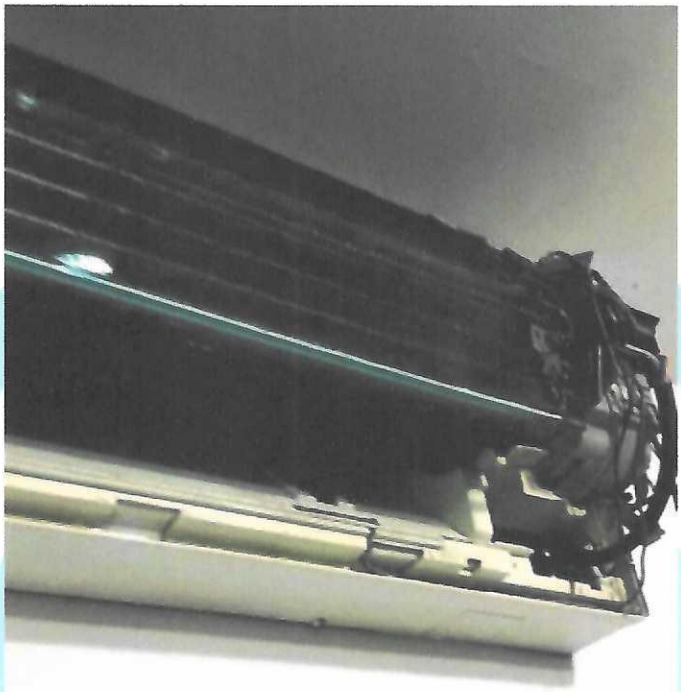

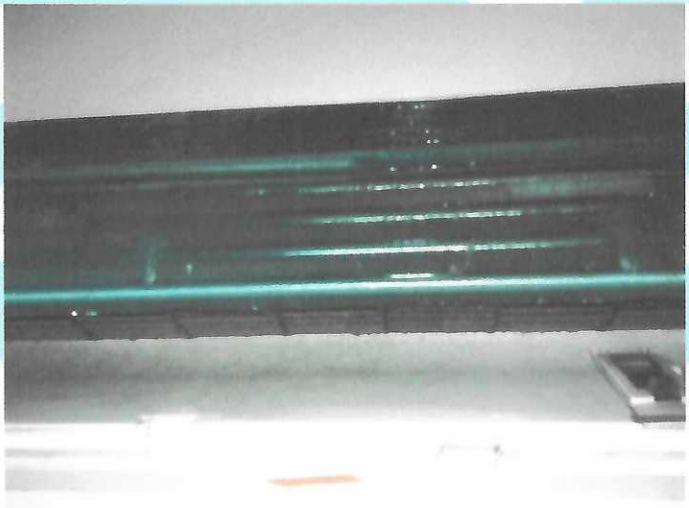

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0221

CLIENTE: Gobernación — MODELO: Samsung. 18000 Btu.
DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS: —
UBICACIÓN EQUIPO: Sala VIP Sotano.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo en aire tipo mini split marca samsung. de 18.000 Btu.
Limpieza Drenaje
Se utilizo 1/4 de Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	08	21.
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Sala VIP. Sotano.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung	Capacidad: 18.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA VERA
Cargo: RECURSOS FISICOS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(PRENSA GESTORA SOCIAL)**

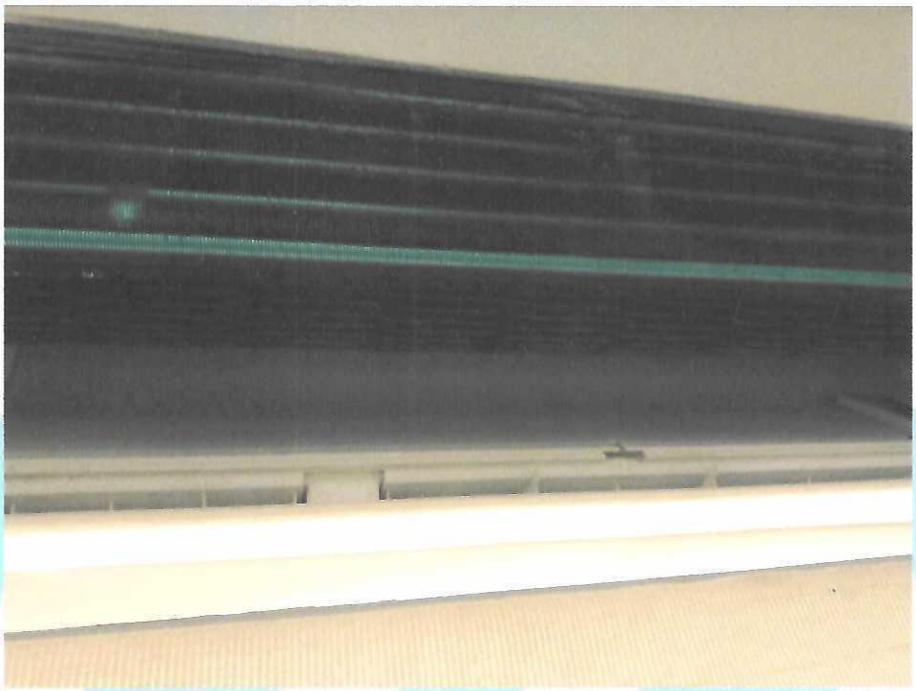

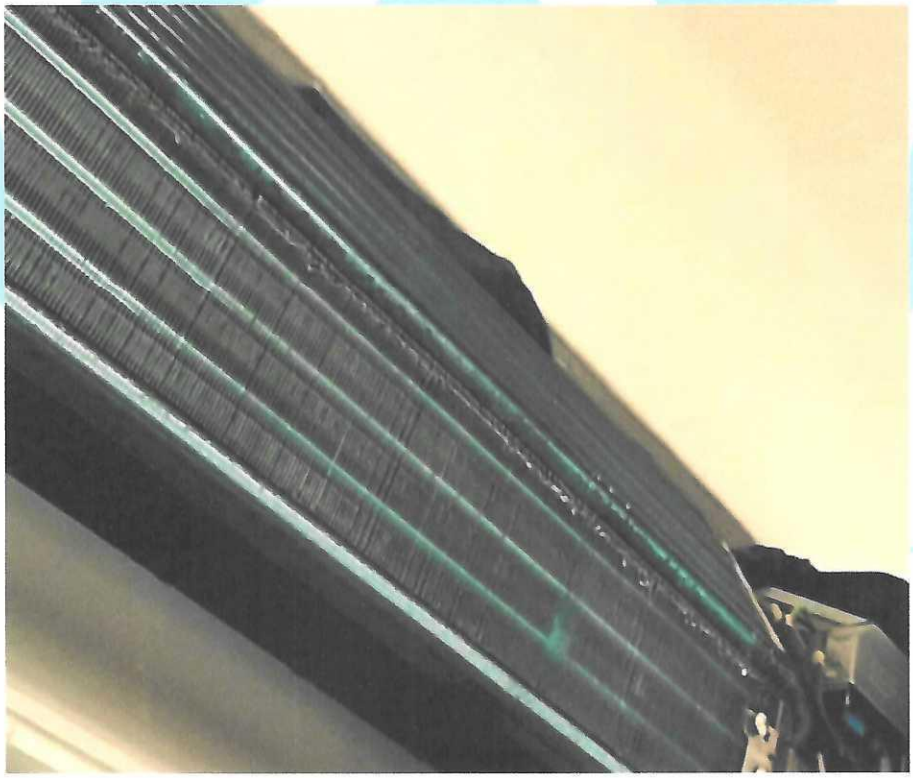

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0222

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung. 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Prensa Gestora Social.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

mtto preventivo realizado en aire tipo mini split. marca. Samsung. de 12000 Btu.
Limpieza drenaje
Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA CEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Prensa Gestora Social.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	12000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Daniela Bernal Velasco

Nombre:
Cargo: Realizador Audiovisual.

✓ Mantenimiento Mini Split de 9,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(JURIDICA SEGUNDO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0227

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung 9000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Jurídica Segundo piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mto preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung de 9000 Btu.
- Se utilizo 1/4 de litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		31	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Juridica Segundo piso.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Somsung.	Capacidad: 9000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: GLS
Cargo: Apoyo Juridico

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0228

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaría General de la Asamblea
FALLA REPORTADA:

DETALLE

1M Hto preventivo realizado en aire marca samsung tipo mini split de 24000. Btu.
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria General de la Asamblea		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Samsung.	Capacidad: 24000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Miguel Angel Rubio Ortega
Cargo: Auxiliar Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA GENERAL)**

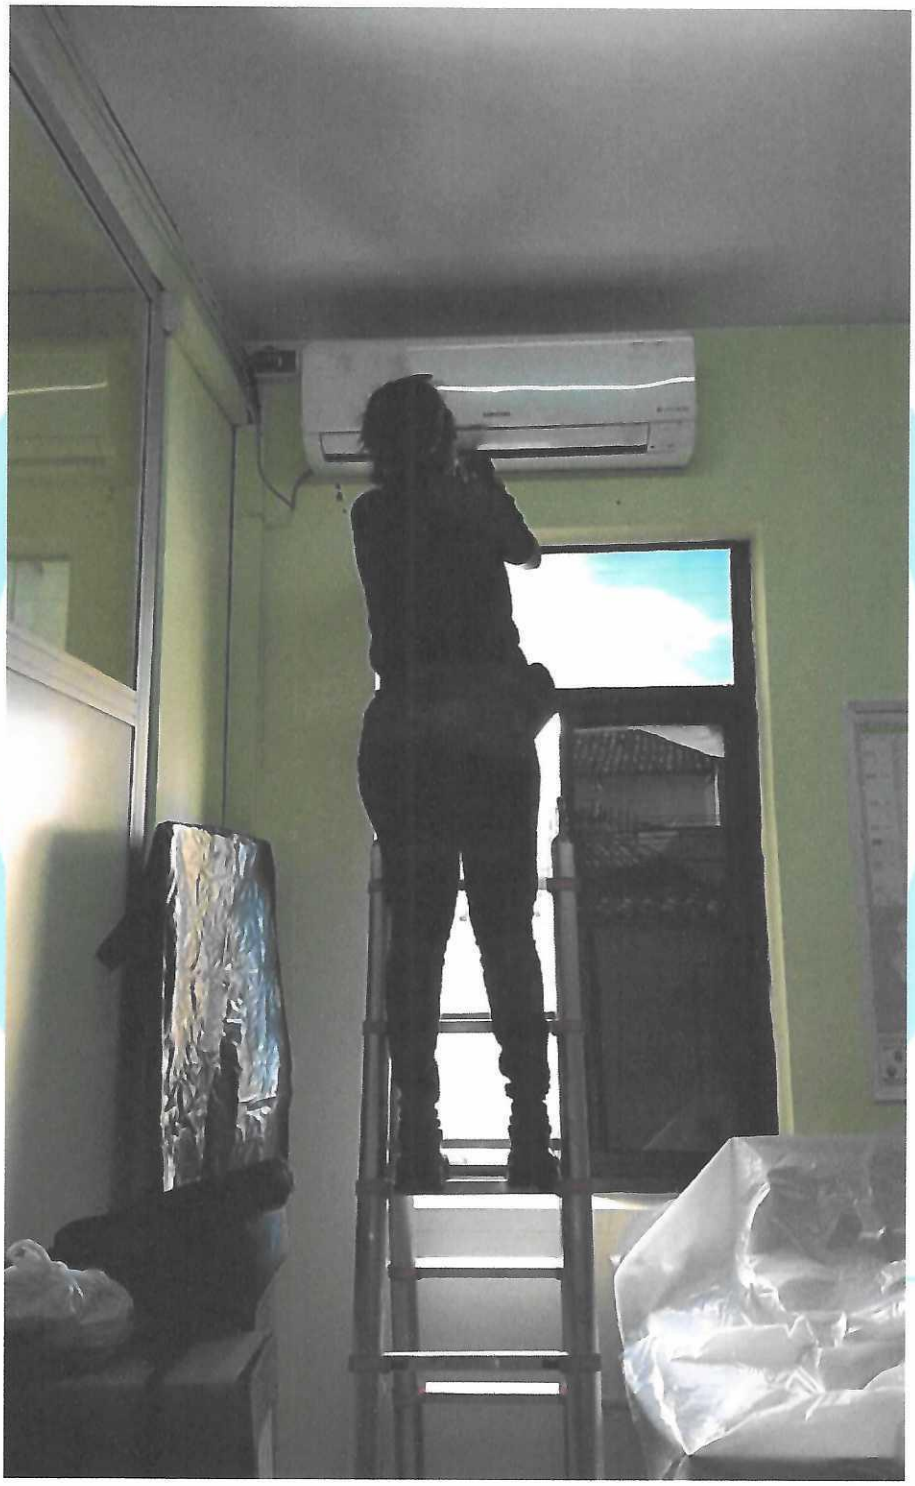



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0229

CLIENTE: Gobernación — MODELO: Samsung.
DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria General
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung de 24.000 Btu

-Se utilizo 1/4 de Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA CEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria General		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 24000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Sergio Andres Galindez Rueda
Cargo: Secretario General.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca ECOX. **(INFRAESTRUCTURA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	26	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0257

CLIENTE: Gobernación — MODELO: ECOX 24.000 Btus.
DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Infraestructura.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca ECOX de 24000 Btu. ubicado en oficina de Infraestructura.
- Se utilizo 1/4. de Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26.	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Infraestructura.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	FGUX.	24000 Btus.


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Secretaria Despacho Infraestructura

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca STARLIGH. **(INFRAESTRUCTURA OFI 418-419-422-423)**

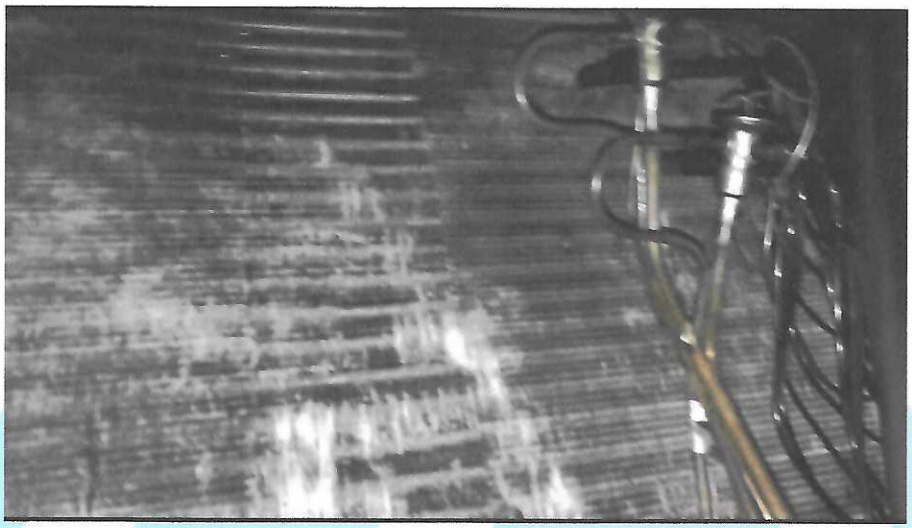

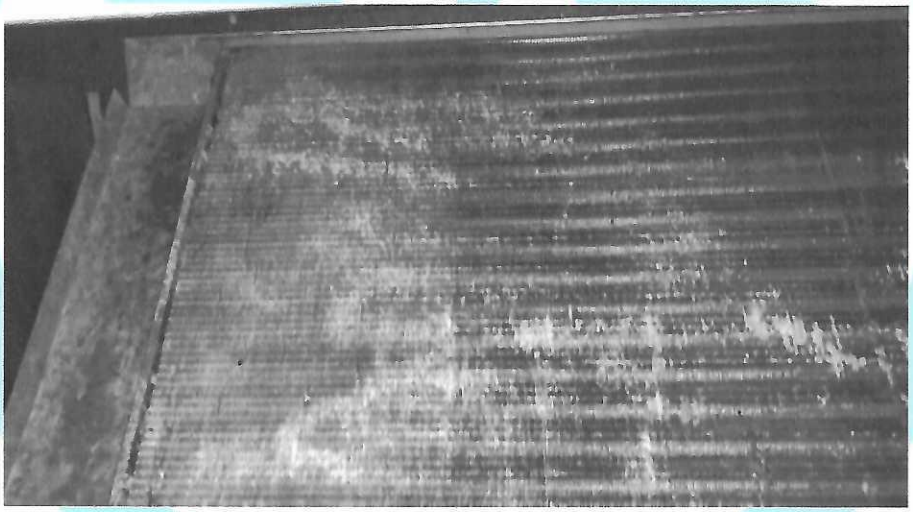

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0259

CLIENTE: Gobernación
MODELO: SPLIT · marca Star Light 5TR.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Ofi 418 - 419 - 422 - 423. Infraestructura.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo SPLIT ubicado en el area de Infraestructura oficinas 418 - 419 - 422 - 423.
- Se utilizo 1/2 Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		25	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Infraestructura of: 418-419-422-423

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Split.	Star Light.	60.000 Btus.


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: PROSPERO ALBERTO ARENAS C.
Cargo: DIRECTOR ASUNTOS MINERO ENERGETICOS.

✓ Mantenimiento Split de 120,000 Btu/hr, marca STARLIGH. **(INFRAESTRUCTURA)**

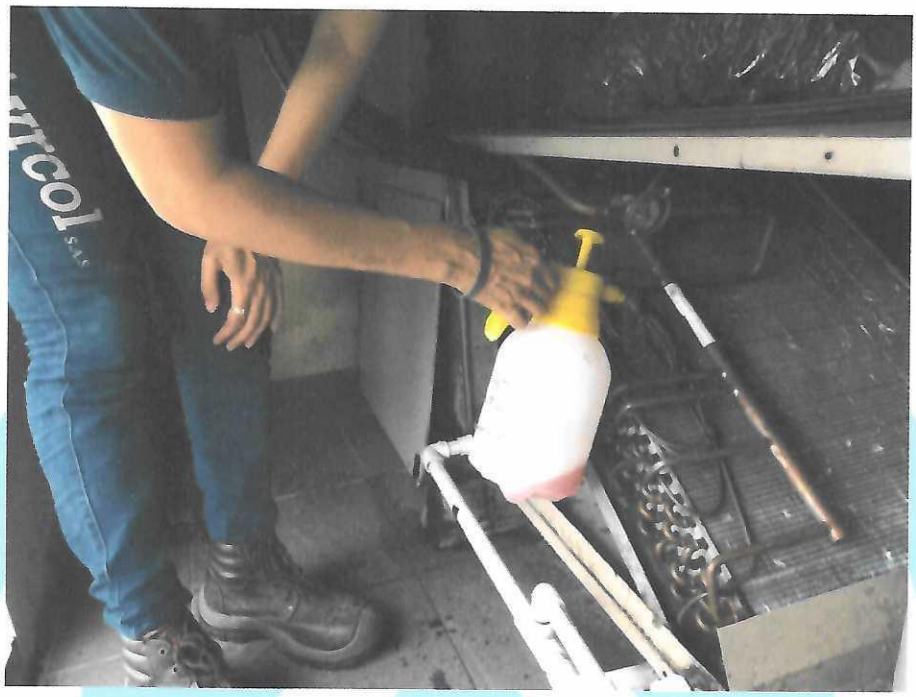



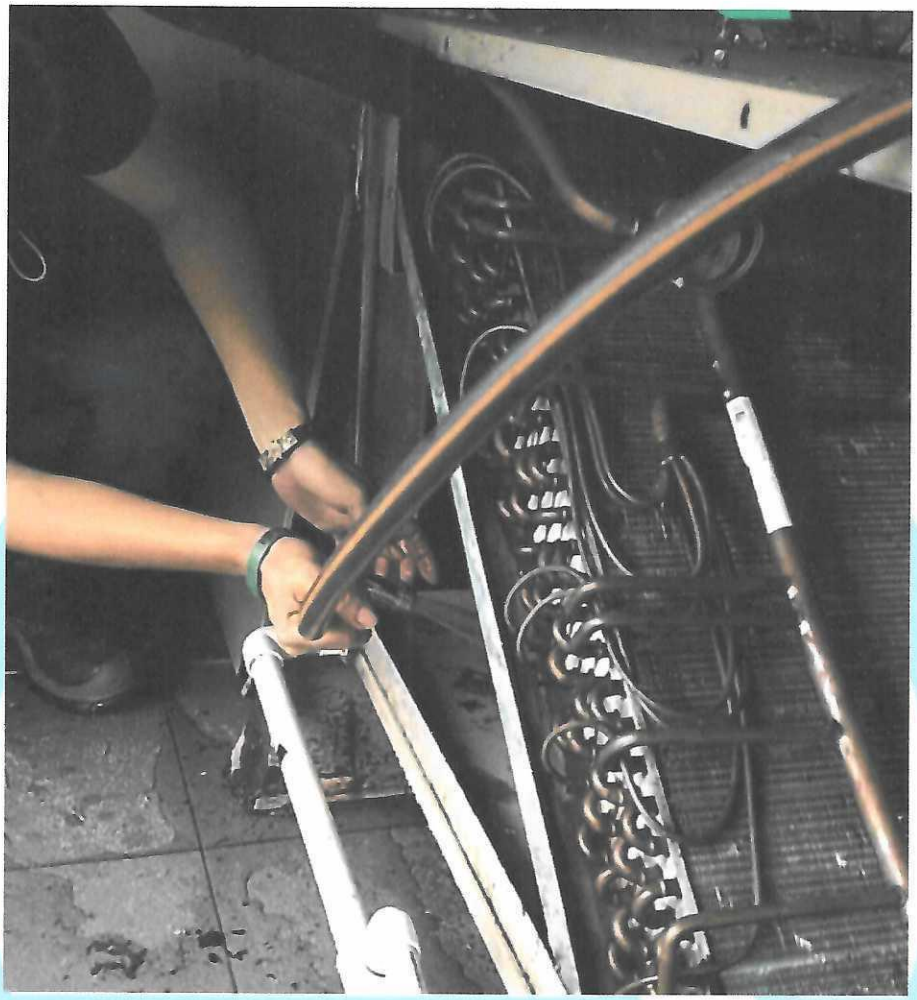

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	25	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0258

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Split marca Star, 10 TR
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Infraestructura.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo split marca Star ubicado en el area de Infraestructura.

-Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		25	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Infraestructura.		
Tipo de aire: Split.	Marca: Star light.	Capacidad: 120.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Secretaria Despacho Infraestructura

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca LG. **(OFICINA GESTORA SOCIAL)**



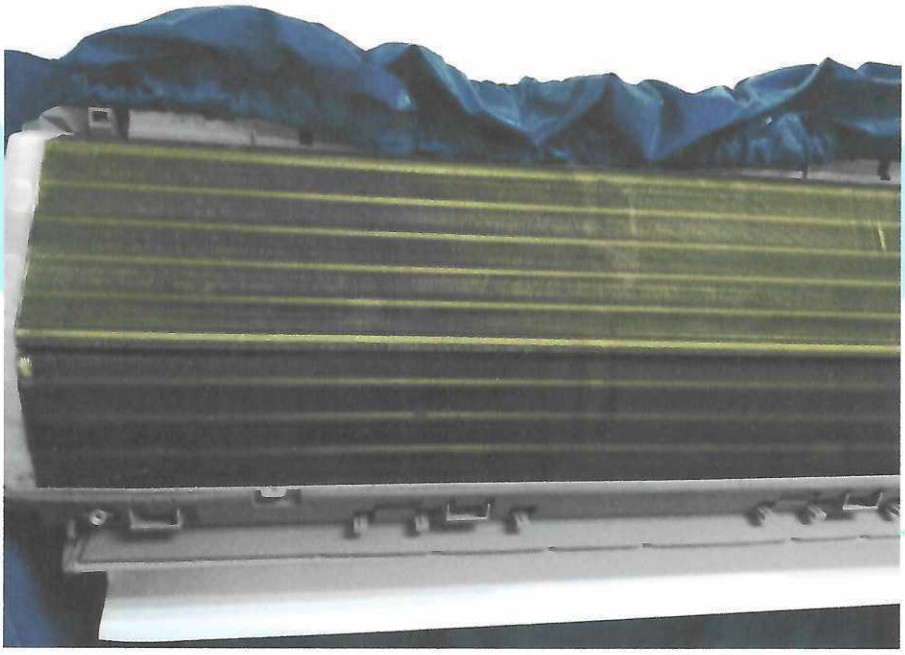

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0225

CLIENTE: Gobernación
MODELO: LG 18.000 Btu
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Gestora Social
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire acondicionado marca LG de 18000 Btu tipo mini split.
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Oficina Gestora. Social.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: LG.	Capacidad: 18.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Marlene Bayona C.
Nombre:
Cargo: C.P.S

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca HACEB. **(GESTORA SOCIAL)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0224

CLIENTE: Gobernación MODELO: Haceb 12.000 Btu.
DIRECCIÓN: UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestora Social
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca haceb de 12.000 Btu.
- Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Gestora Social.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Haceb.	Capacidad: 12000.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

MARLENE BARÓN C.

Nombre:
Cargo: OPS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca HACEB. **(GESTORA SOCIAL)**

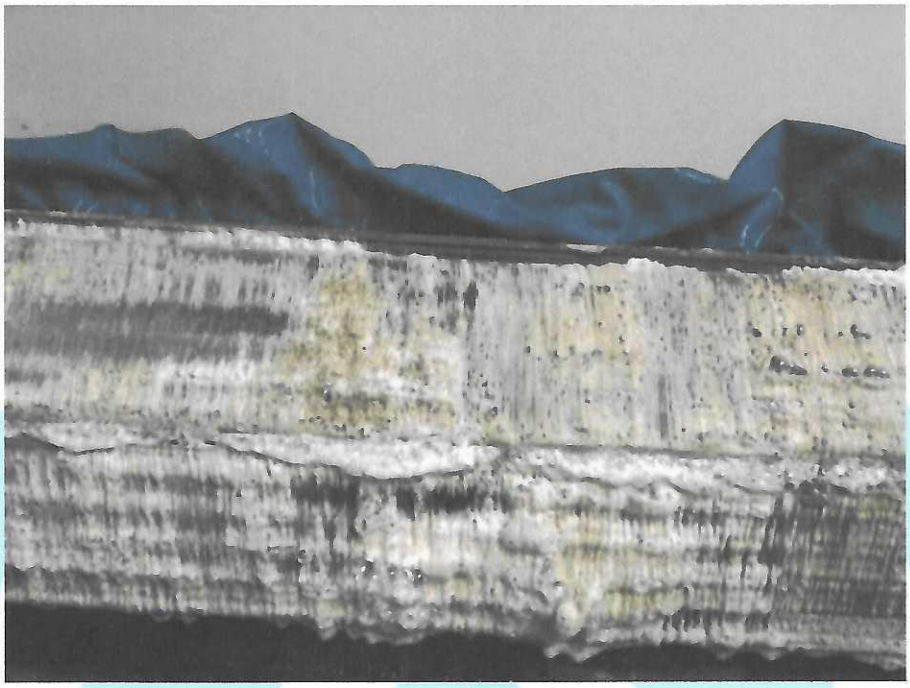



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A
	24	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0223

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Haceb 12.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestora Social.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split. marca haceb de 12000 Btu.
- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Gestora Social

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Haceb.	12000

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

MARLENE BARÓN C.

Nombre:
Cargo: O.P.S.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca COMFORTSTAR. **(JURIDICA)**

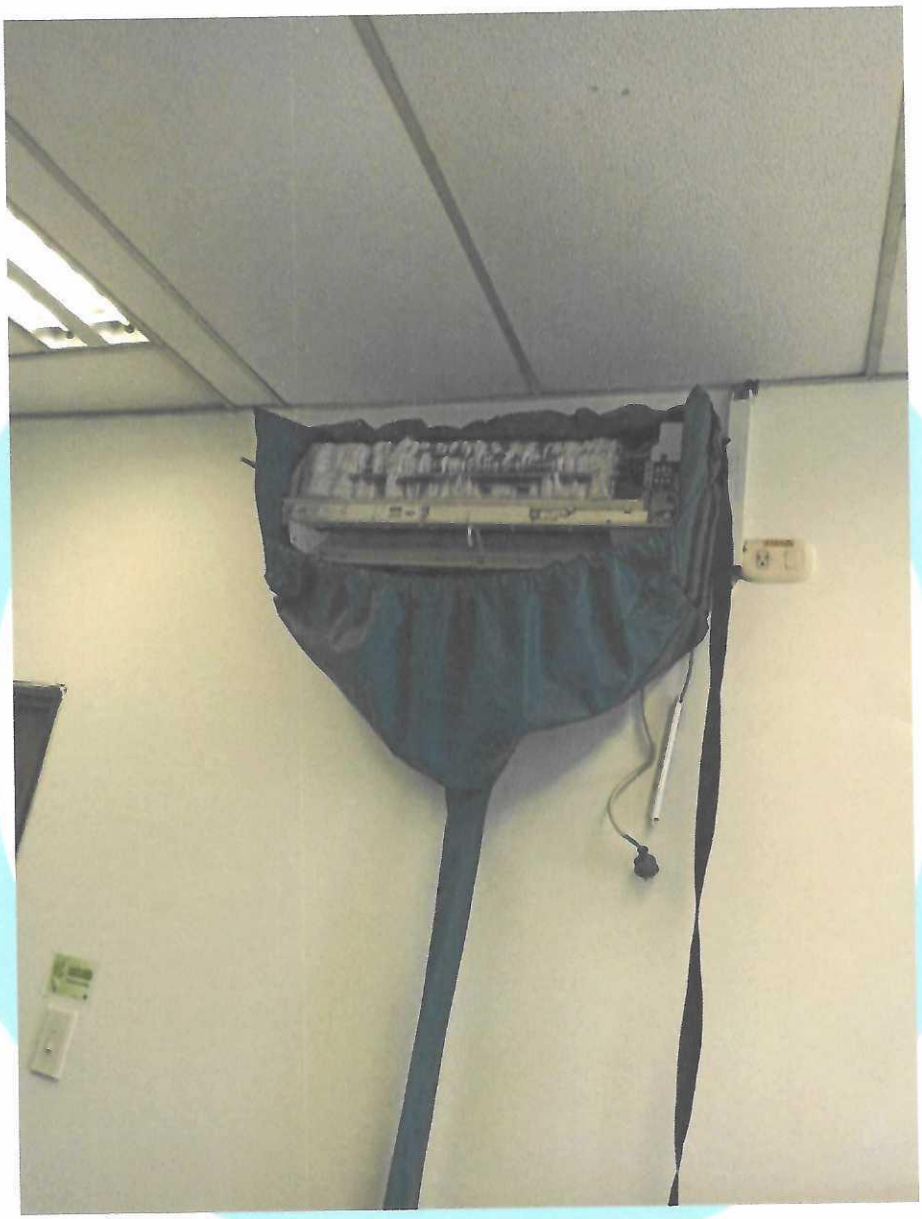

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0373

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Confor star 12.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridica.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca confor star de 12.000 Btu.

- Se utilizo 1/2 Litro de Liquido Desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
		Juridica		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Comfort star	Capacidad: 12.000.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Wilma Florez de Chacon

Nombre:
Cargo: Profesional Universitario Oficina Juridica.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(JURIDICA)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0375

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Samsung. 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Juridico.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en Aire tipo mini split. marca. samsung de 12000 Btu.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
		Juridica		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12000		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Julia lorena parra ochoa
Nombre:
Cargo: profesional universitario

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(JURIDICA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO No. 0376

CLIENTE: Gobernacion

DIRECCIÓN:

MODELO: Samsung. 12.000 Btu.

CIUDAD: Bucaramanga.

UBICACIÓN: Palacio Amarillo.

MANTENIMIENTO: X

REVISIÓN:

UBICACIÓN EQUIPO: Juridica.

MONTAJE:

FALLA REPORTADA:

OTROS:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung de 12000 Btu.

- se utilizo 1/2 Lipo de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
		Jondica		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 12000.		
Actividad: Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐		

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nubia Cecilia Pedraza Vargas
Cargo: Profesional Universitario Oficina Juridica

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA DE DESARROLLO)**

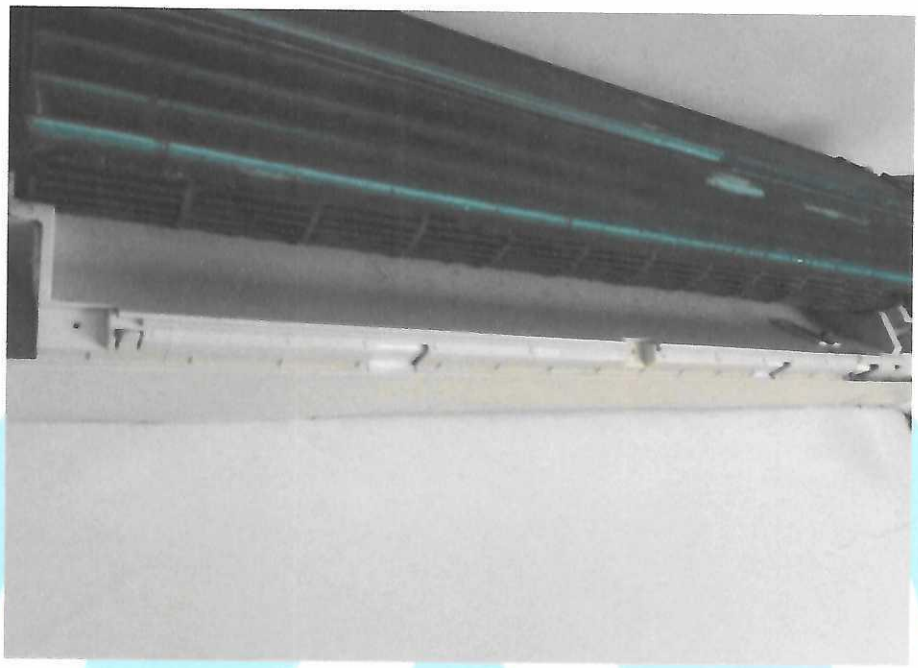





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	O
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0379

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung. 24000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung de 24.000 Btu

- Se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal.		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0374

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Samsung 24000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: Correctivo
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria de desarrollo.
FALLA REPORTADA: Aire no encendia.

DETALLE

Suministro e instalación de motor y tarjeta en condensadora de 24000 Btu marca Samsung.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA KEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Secretaria Desarrollo Of. 2° piso.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	24.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: Nayibe Hernandez Cipagauta
Cargo: Coordinadora Grupo de Infancia.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(PAE)**





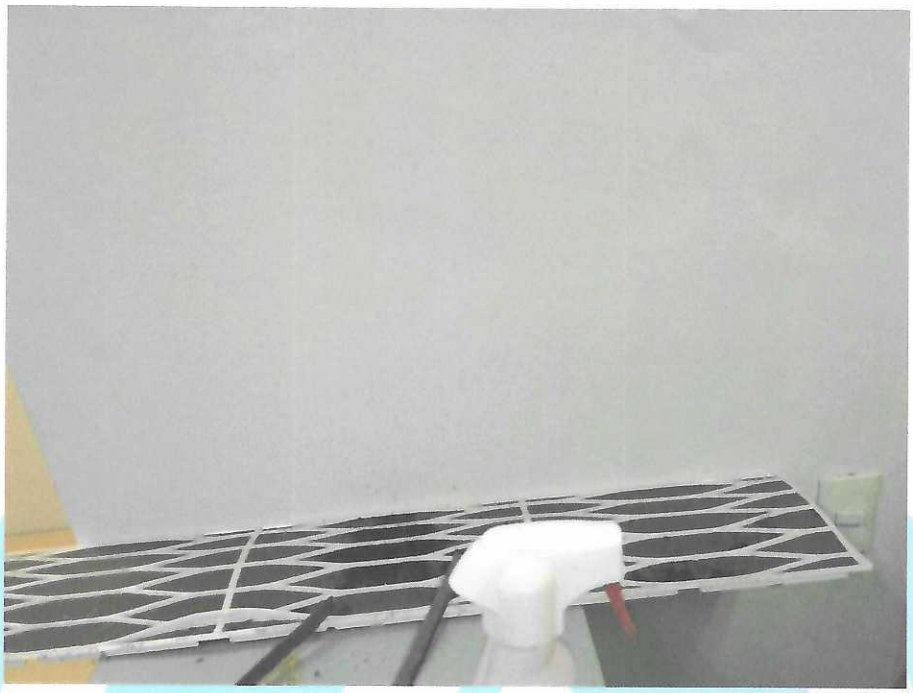

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0352

CLIENTE: Gobernación
MODELO: LG 24000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: PAE
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 24000 Btu

Se utilizo 1/4 de Lpro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	PAE.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	LG.	24000. Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Heidy Zuniga Torres.

Nombre: Heidy Zuniga Torres
Cargo: Equipo PAE - Componente Administrativo.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(EQUIDAD Y GENERO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0356

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: LG 24.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Equidad y Genero
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 24000 Btu.

Se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Equidad y Genero.		
Tipo de aire: Mini split.	Marca: LG.	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Alexis Pedraza

Nombre:
Cargo: CPS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(VICTIMAS)**

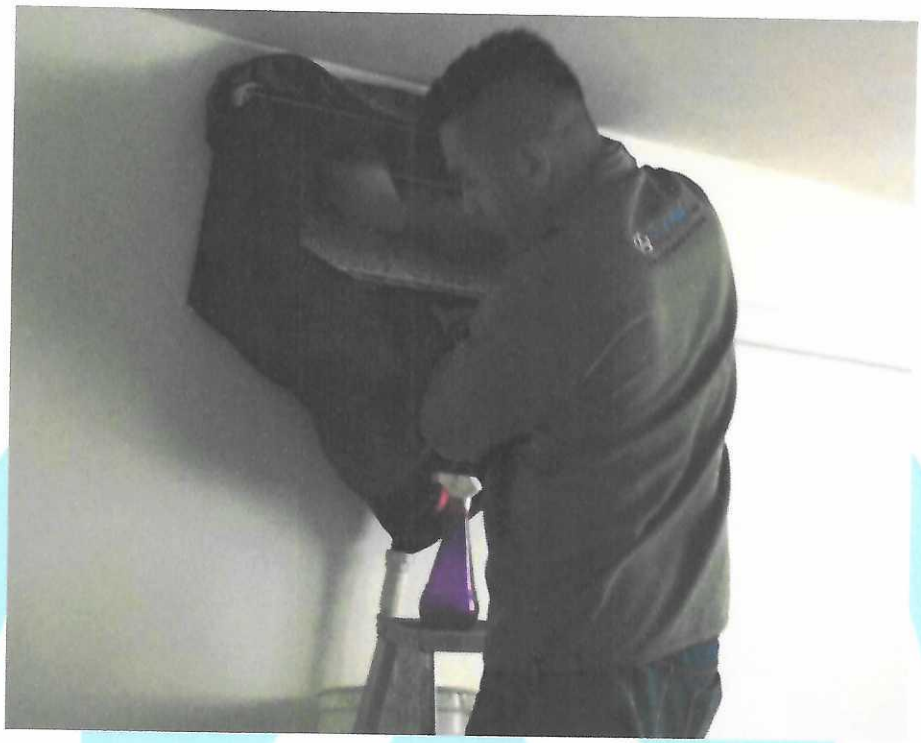

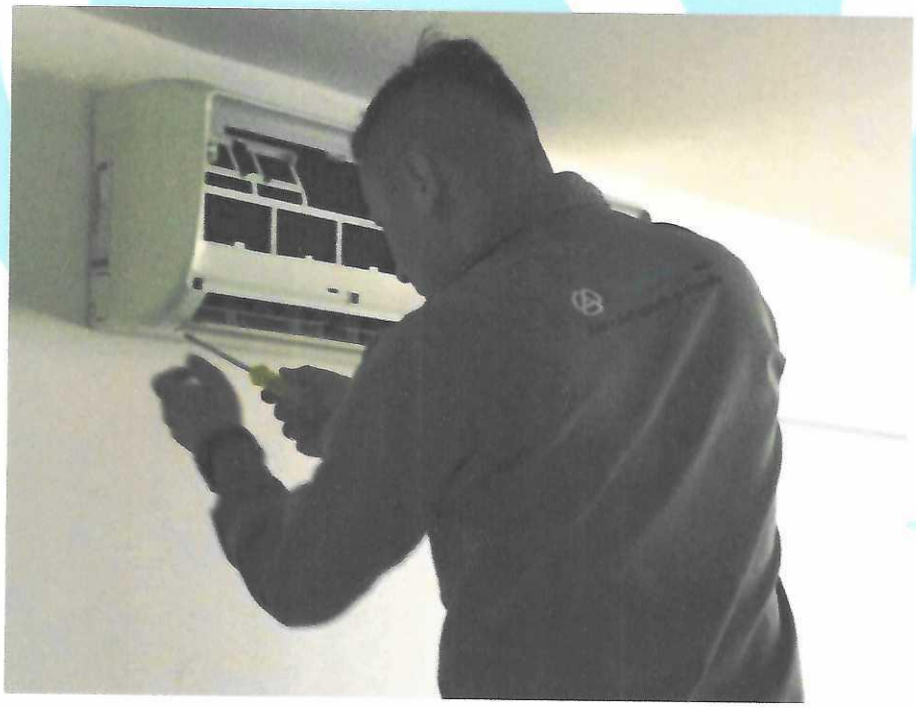



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0353

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Samsung. 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Victimas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

M+to preventivo realizado en aire tipo mini split. marca samsung. de 12.000 Btu.

se utilizo 1/4 de Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Victimas.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	12.000 Btu/hr.


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Claudia Rodriguez
Cargo: Secretaria

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)**

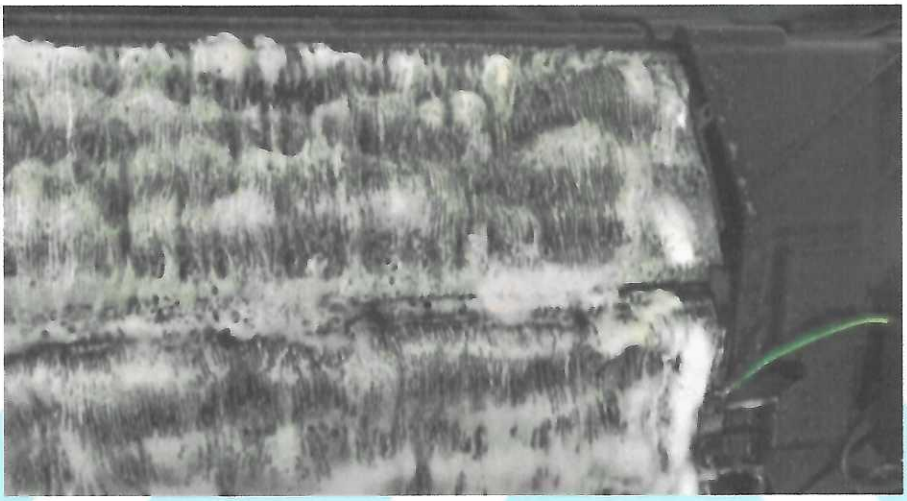

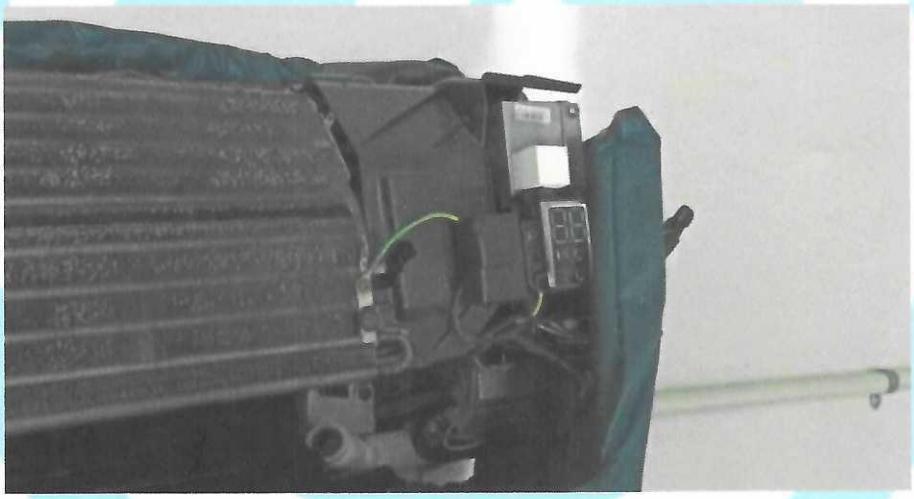

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	03	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0364

CLIENTE: Gobernacion. MODELO: VM242.C7.

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: Palacio Amarillo

CIUDAD: Bucaramanga.

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Seguridad y Salud en el trabajo

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 24000 Btu

- Se utilizo ½ Litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Seguridad y Salud en el T.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: LG.	Capacidad: 24000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: Deisy Lopez
Cargo: Asesora SST.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(EQUIDAD Y GENERO OF DOCTORA)**





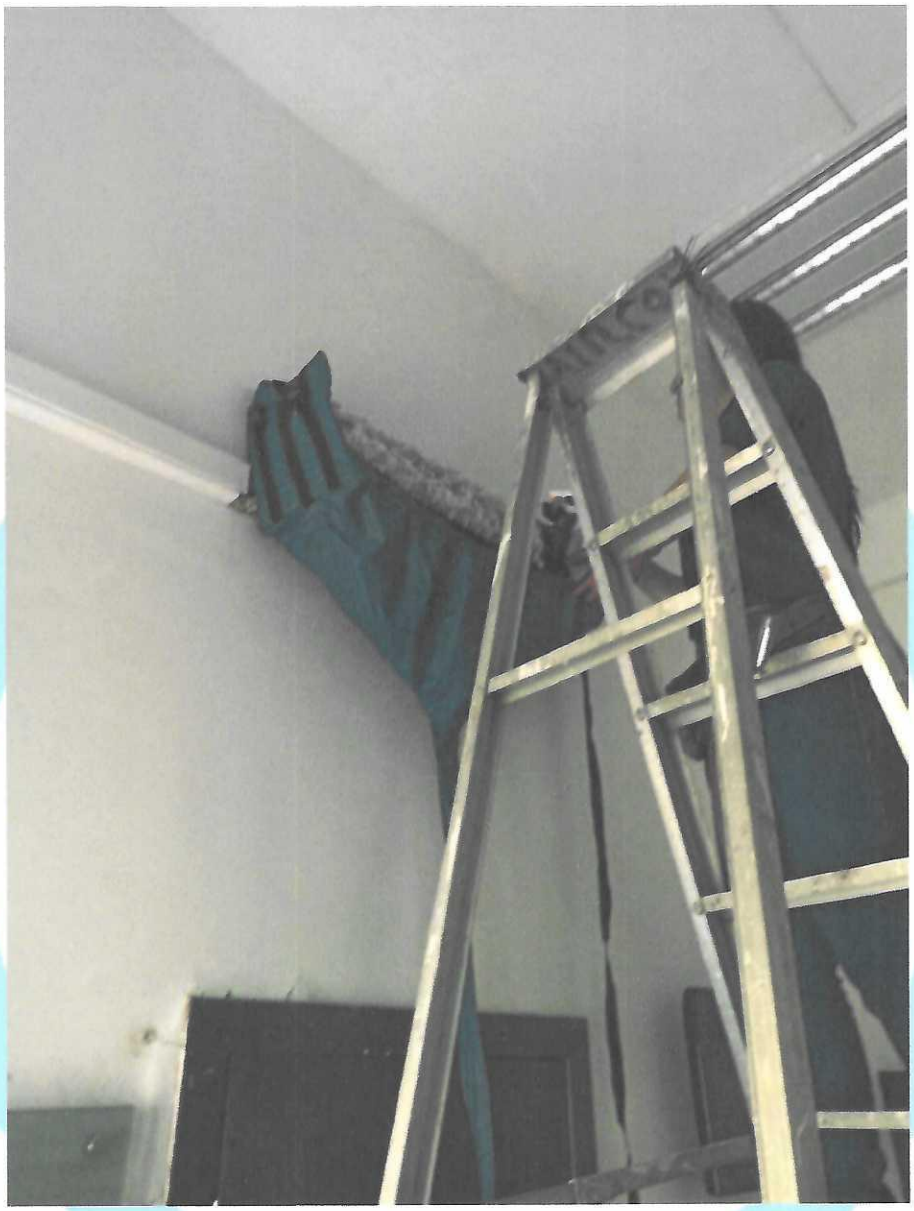

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0357

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Samsung. 24000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Equidad y Genero of. Doctora.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en Aire tipo mini split marca Samsung. de 24.000 Btu.

- Se Utilizo 1/4 de Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Equidad y Genero Of. Doctora.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	24.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Juliana Reyes Gonzalez
Cargo: Secretaria Grado 09

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca LG. **(OFICINA GERENTE PAE)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0351

CLIENTE: Gobernación
MODELO: LG 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Of. Gerente PAE
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 12.000 Btu

Se utilizo ¼ de Lpro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
PALACIO AMARILLO.	OF. GERENTE PAE.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	LG.	12000.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Danica Leonel Garcia Osorio

Nombre: Danica Garcia

Cargo: Gerente PAE

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca LG. **(DESPACHO GOBERNADOR)**

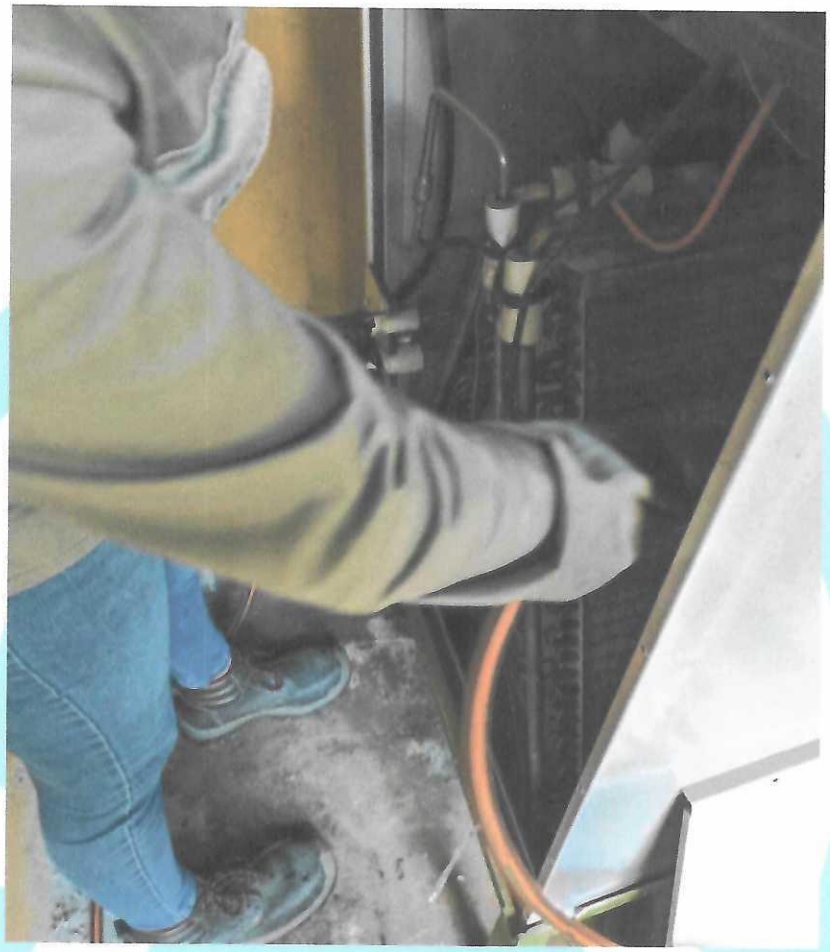





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0358

CLIENTE: Gobernación
MODELO: LG STR
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho Gobernador.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo split ducto de STR marca LG.

- Se utilizo ½ Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Despacho Gobernador.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Split ducto.	LG.	5TR

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: JUAN CARLOS SUNABRIA
Cargo: AUX ADMINITRATIVO

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(CONTRATACION OF 414)**



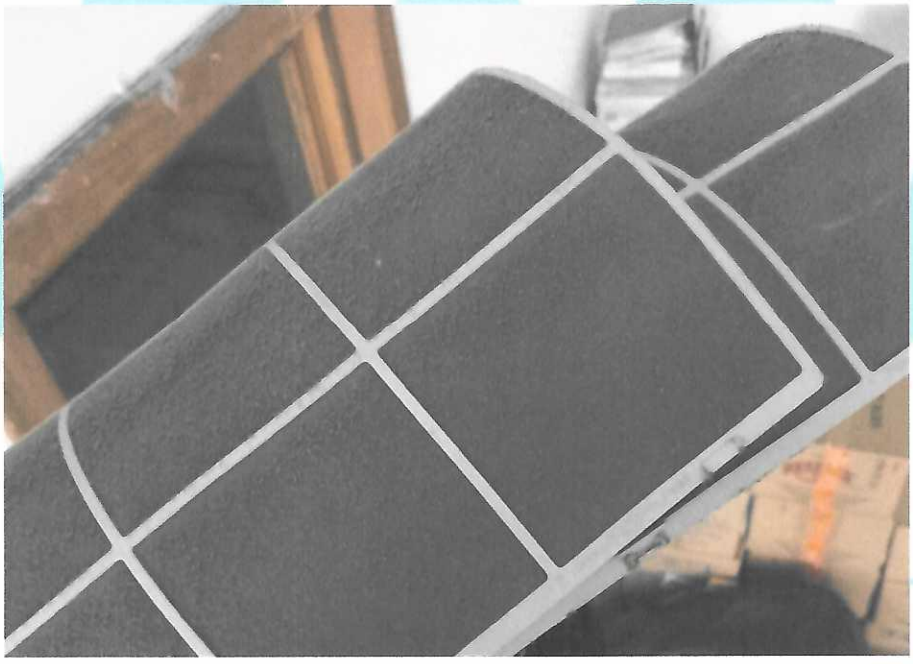

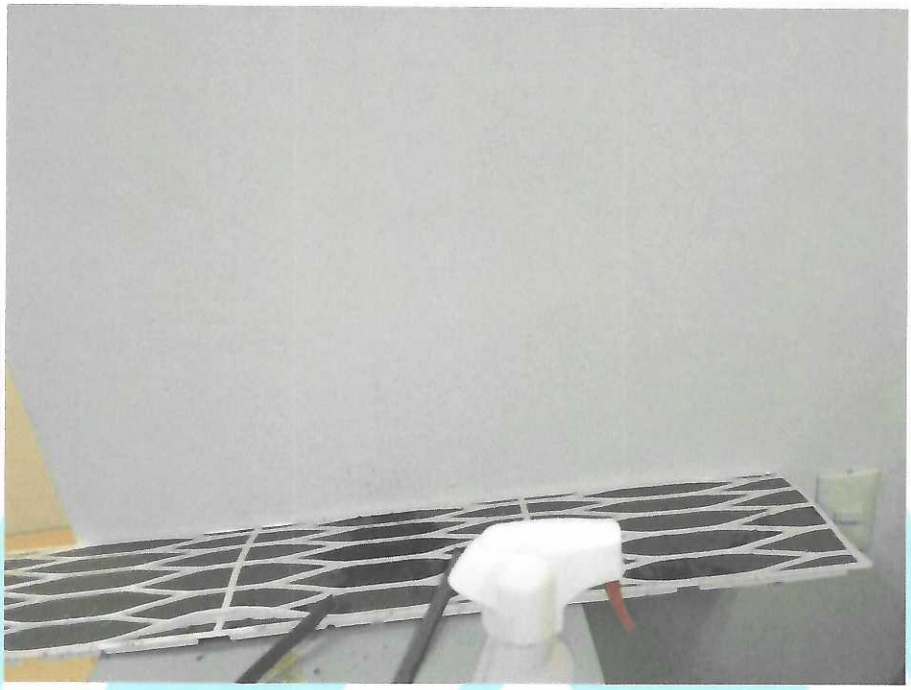



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0385

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Mini split Samsung
DIRECCIÓN: UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Contratación OF. 414
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto Preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung de 24.000 Btu/hr

Se utilizo 1/2 litro de desincrustante.

OPERARIO: Paola Leal
AYRCOL: 6420067
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Contratación 414.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 24.000 Btu/hr.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Luis Carlos M.
Cargo: Auxiliar

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca TRANE. **(TESORERIA)**



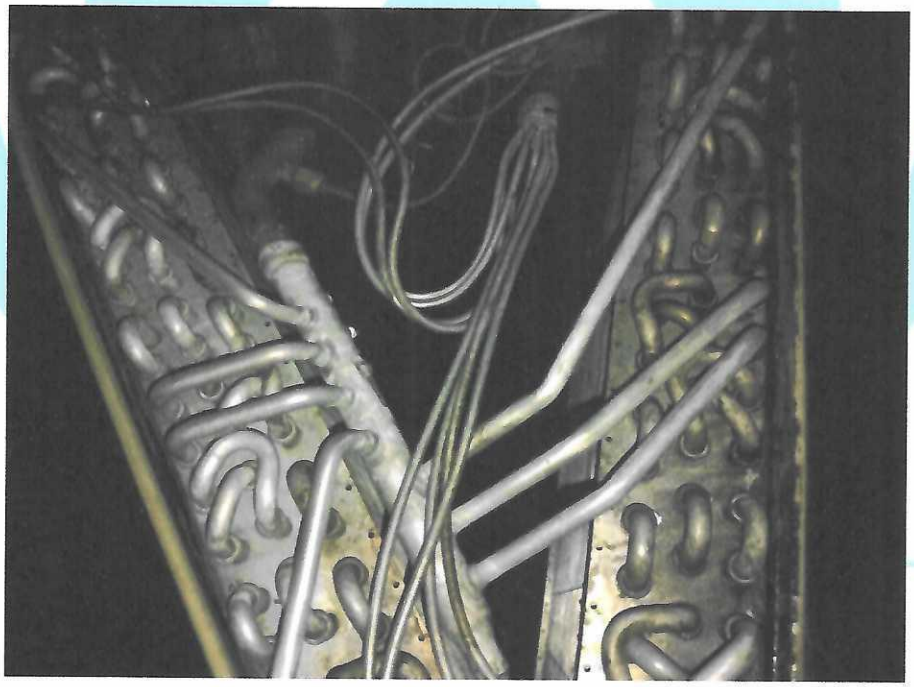

Cambio filtro secador, tubería de refrigeración y aislamiento



Reforzamiento base




Cambio de drenaje



Cambio de compresor





452P59

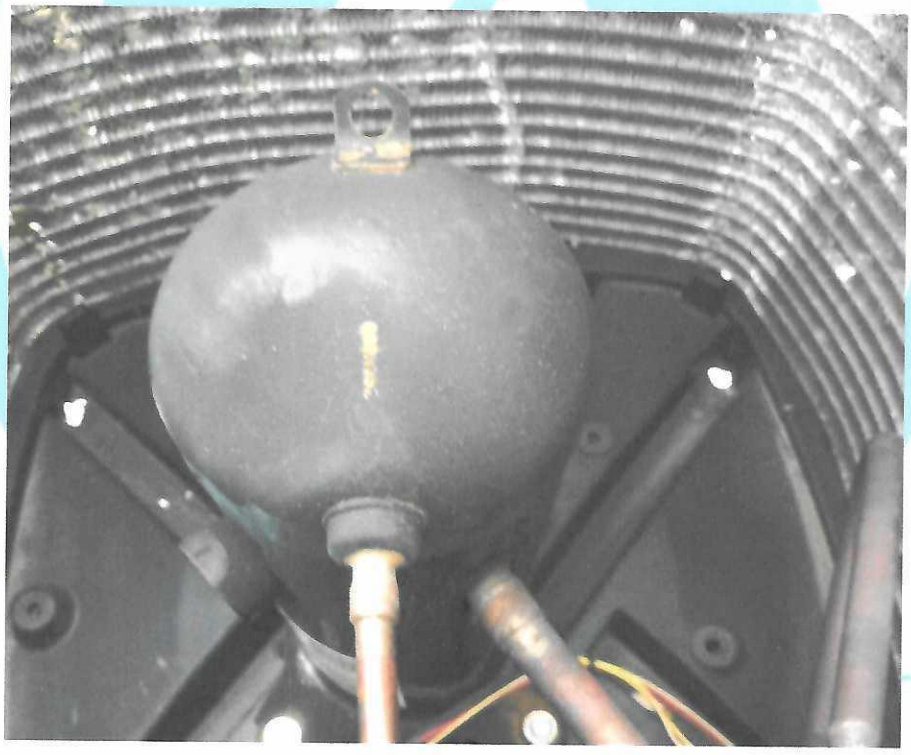



Reajuste de das R22



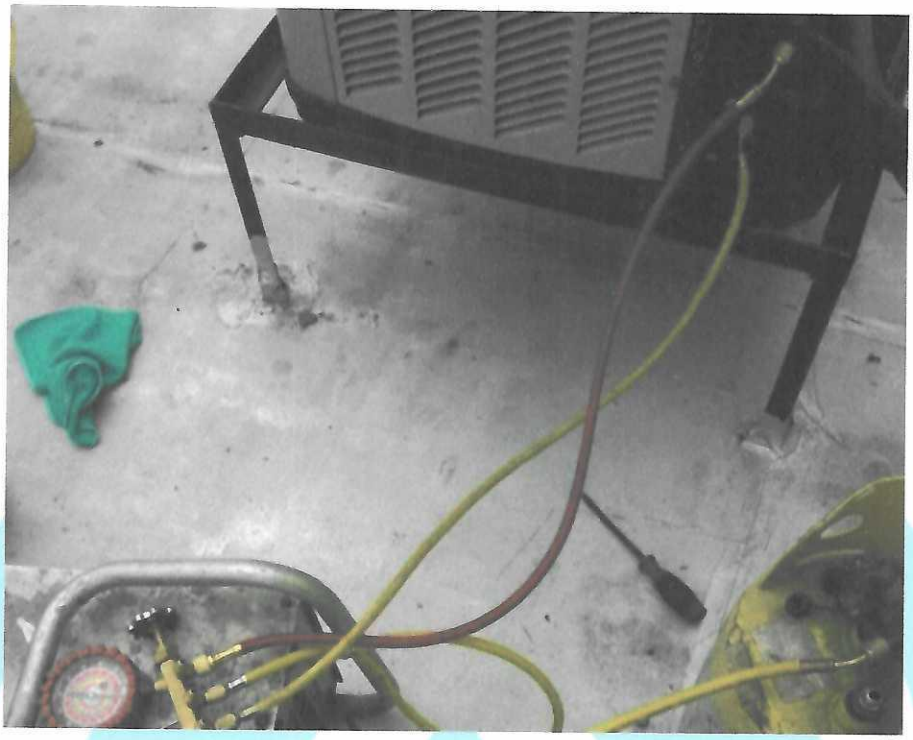

Control de temperatura





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0293

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Split TRANE
DIRECCIÓN: Calle 37 UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesoreria
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo a un aire acondicionado Split de 60.000 Btu/hr, limpieza de Rejillas, revisión parte electrica y amperajes de Compresor y motores Ventiladores

- Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0294

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Split TRANE
DIRECCIÓN: Clle 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesoreria
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio de unidad compresora de 60.000 Btu/hr, Filtro Secador de 3/8", reforzamiento unidad exterior, adecuación drenaje, tuberia de cobre 3/4" y 3/8", aislamiento termico de 3/4" y 3/8", gases para soldar (Acetileno, Oxigeno), presurización del sistema con nitrogeno y reajuste de gas refrigerante R22,
Cambio Control de temperatura digital

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6920087.	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		TESORERIA		
Tipo de aire: Central	Marca: TRANE		Capacidad: 5	
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: MARIA TERESA PEDINA.
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca TRANE. **(TESORERIA)**

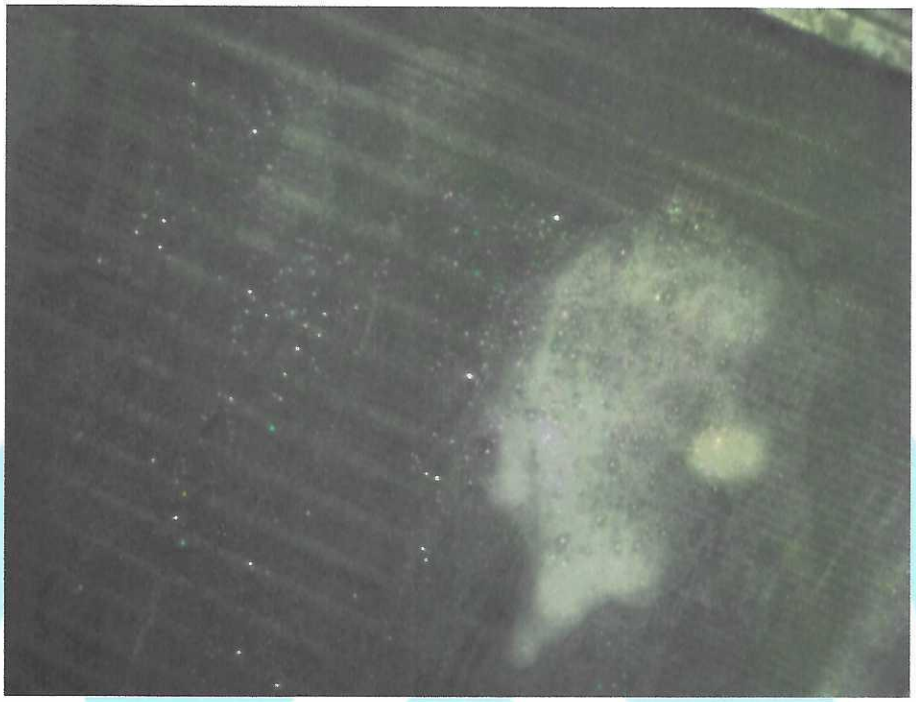



Cambio filtro secador, tubería de refrigeración y aislamiento





Cambio de drenaje




Cambio lamina rígida doble foil





Control de temperatura

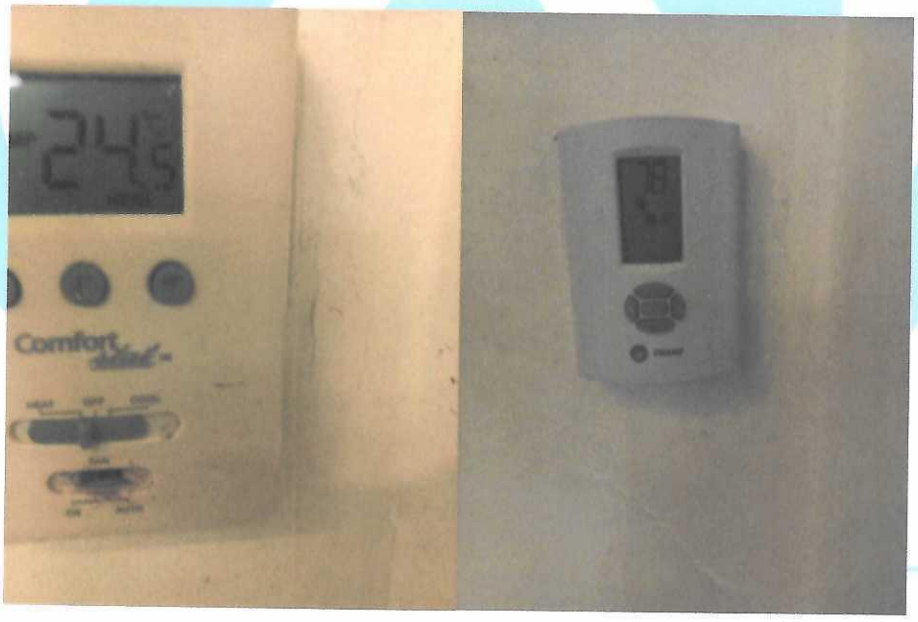

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0295

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Split TRANE
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesorería.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo a un aire acondicionado split de 60000 Btu/hr, limpieza de rejillas, revisión parte electrica y amperajes de compresor y motores ventiladores

- Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis E.C	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0296

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Split TRANE
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesoreria.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio de Filtro secador de 3/8", reforzamiento unidad exterior; adecuación drenaje, tuberia de Cobre 3/4" y 3/8", aislamiento termico de 3/4" y 3/8"

Cambio de lamina Rigida poliisocianurato para conductos de aire.

Cambio Control de temperatura digital.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis. J.C	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Tesoreria		
Tipo de aire: Central	Marca: TRANE		Capacidad: 5	
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Teresa Florez.
Cargo: Auxiliar Administrativo

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca TRANE. **(TESORERIA)**










Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Cambio filtro secador, tubería de refrigeración y aislamiento




Reforzamiento base

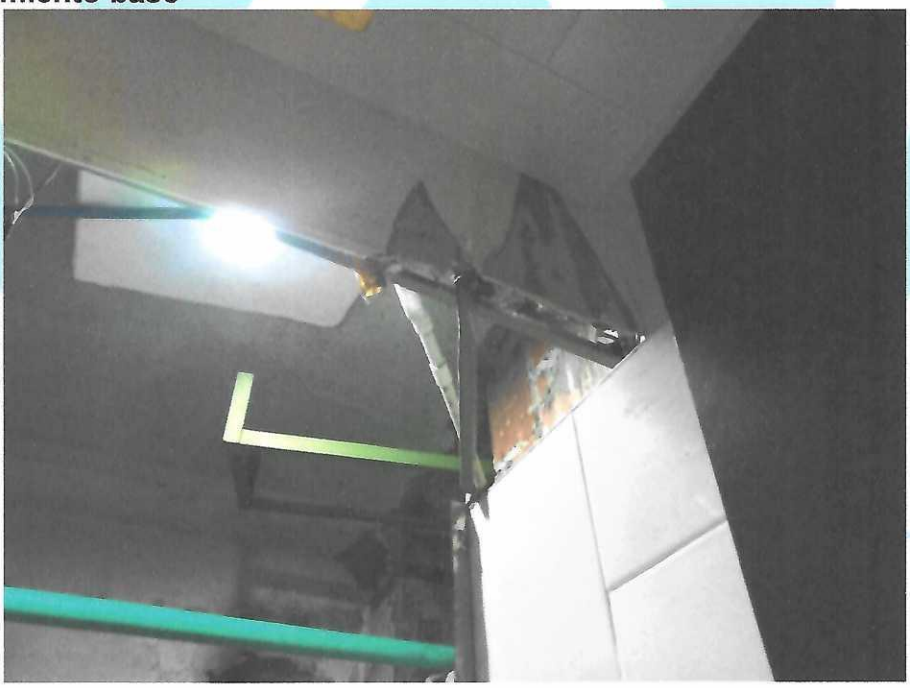




Cambio sistema de drenaje

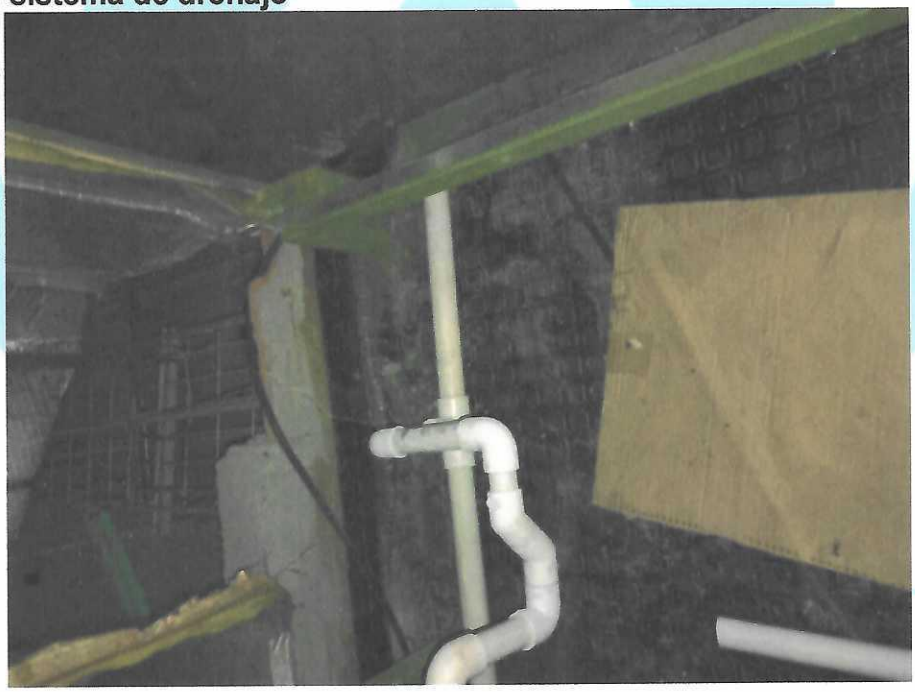

Arreglo de cielo falso a todo costo



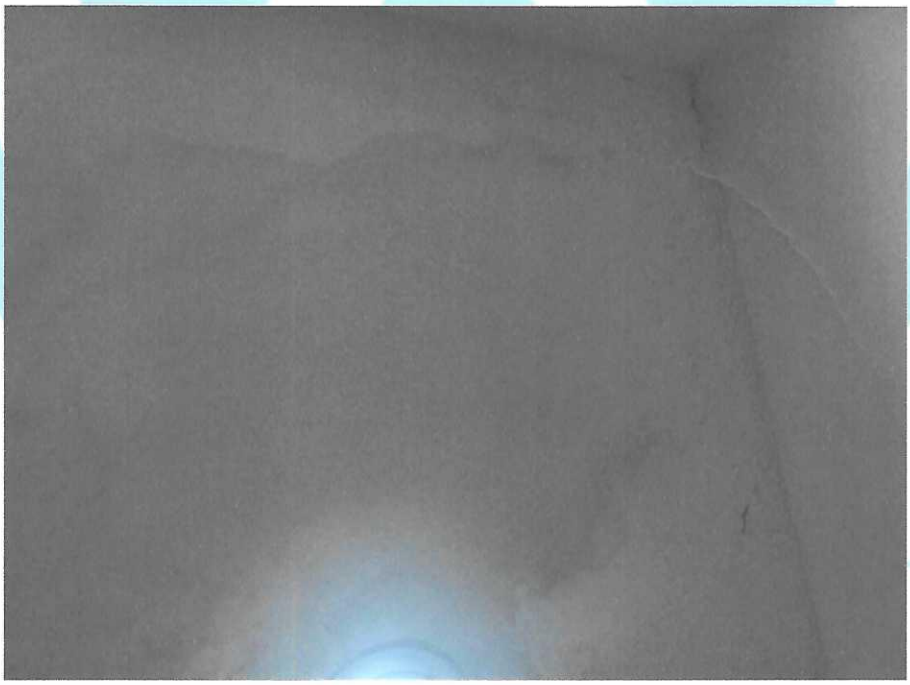






Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



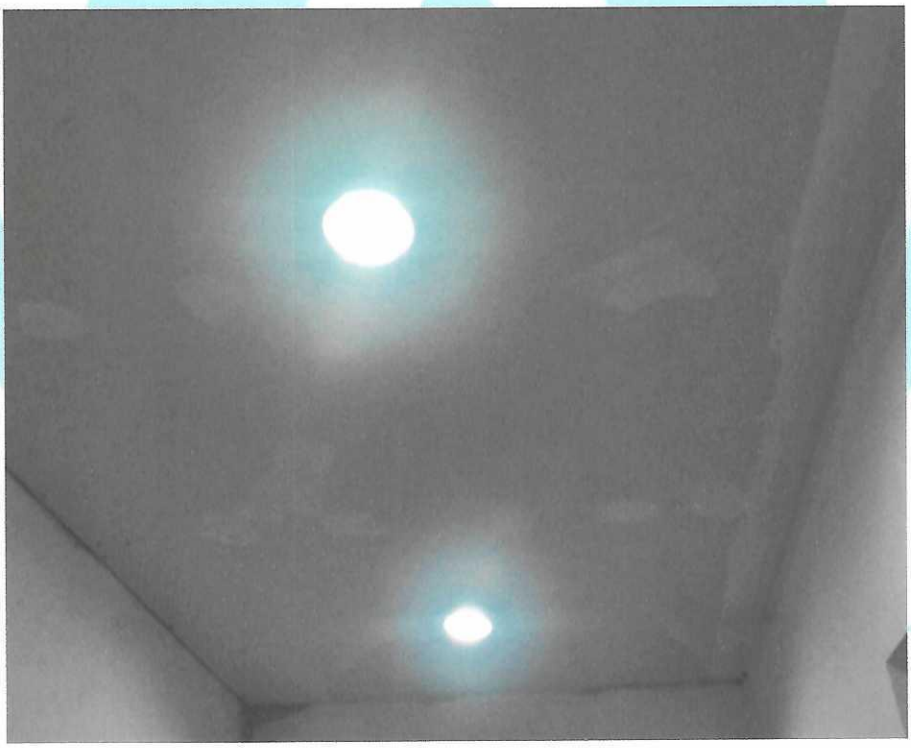







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0297

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: TRANE Split.
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesoreria
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo a un aire acondicionado split de 60 000 Btu/hr, limpieza de rejillas, revisión parte electrica y amperajes de compresor y motores Ventiladores

- Se utilizo 1 litro de liquido desincrostante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	08	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0298

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Split TRANE
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tesoreria
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio de filtro secador 3/8", reforzamiento unidad exterior; adecuación drenaje, tubería de cobre 3/4" y 3/8", aislamiento termico de 3/4" y 3/8"; desmonte de cielo Raso, y reFormación, reforzamiento de estructura de cielo Falso.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis. F.C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		TESORERIA		
Tipo de aire: Central	Marca: TRANE		Capacidad: 5	
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Teresa Merina.
Cargo: Auxiliar Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO SECRETARIA DEL INTERIOR)**






Cambio de compresor





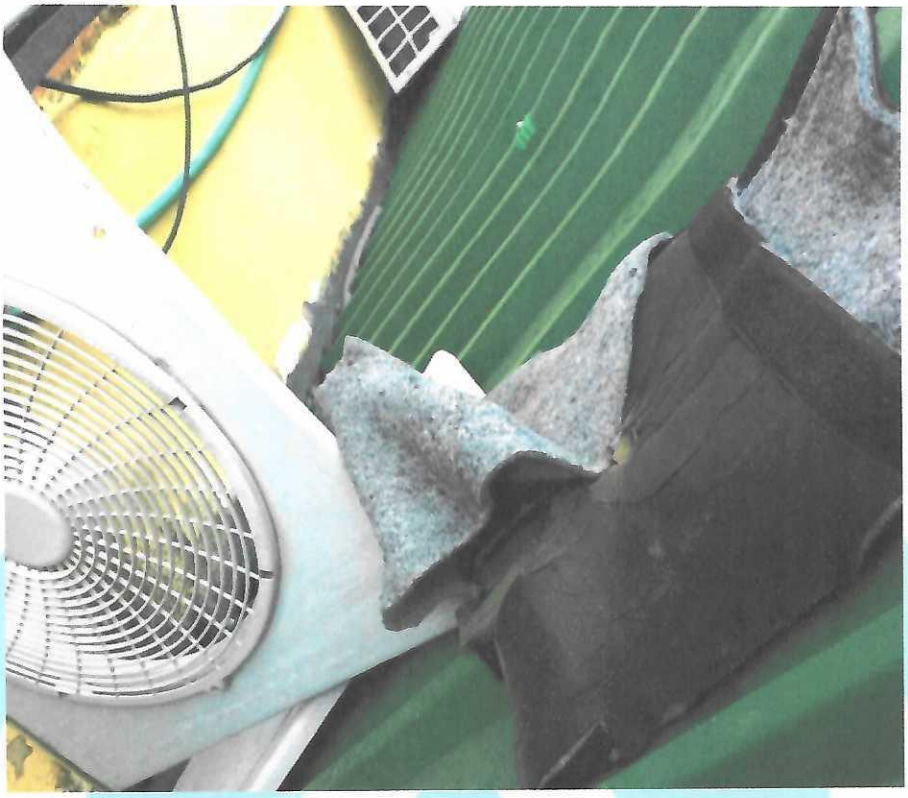





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0289

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Mini Split Samsung
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho Secretaria del Interior.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Suministro e Instalación de Compresor de 24.000 Btu/hr, gases para Soldar (Oxigeno - Acetileno) Nitrogeno y carga de Refrigerante 410 A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal - Luis F.	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	O
	23	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0299

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho Secretaria del Interior.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung. de 24.000 Btu/hr.

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal - Luis Fernando	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Despacho. Secretario Interior		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung	Capacidad: 24.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Azucena Quintero Villarreal.
Cargo: Asistente Despacho-Interior.

2.2 SECRETARIA DE SALUD

- ✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca MIRAGE. **(ALMACEN RECURSOS FISICOS)**





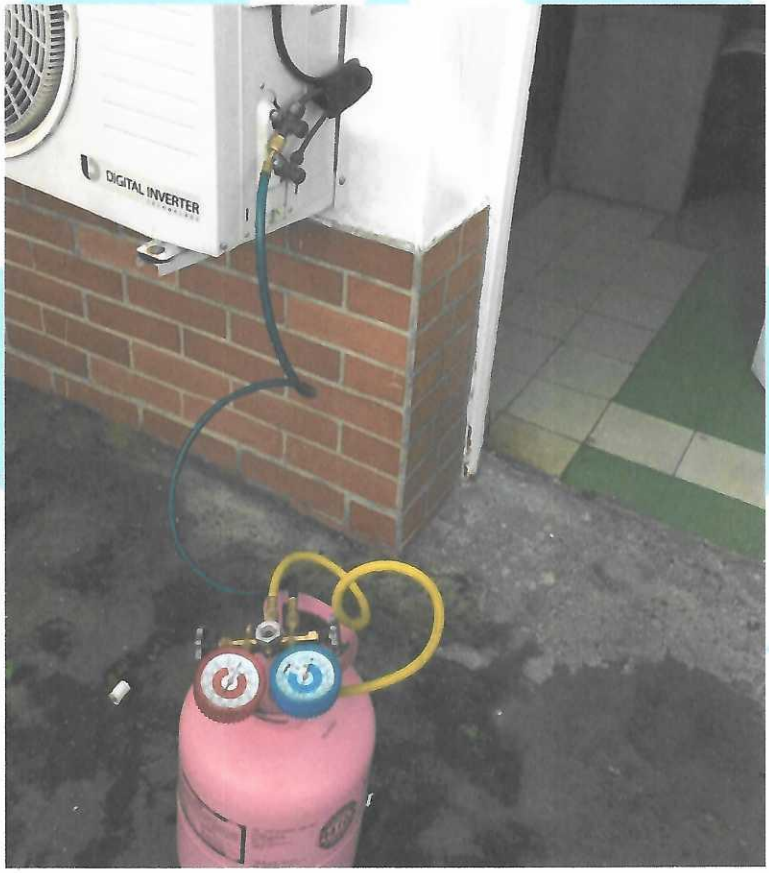

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel : 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1706

CLIENTE: Secretaría De Salud

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Almacen Recursos Físicos

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación Para un Aire De 12.000 Btu De: Tubería De Cobre (3/8 y 1/4), cable de Potencia (3x10), cable de control (4x16), Adecuación De Drenaje, Base de Condensadora, Recarga de gas Refrigerante R410A

OPERARIO: Elkin Gomez
Cristian Reina

AYRCOL: 6420087

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		31	08	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD		ALMACEN RECURSOS FISICOS		
Tipo de aire: MINI SPLIT	Marca: MIRAGE	Capacidad: 12000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Instalacion ☒	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Alberto Villamizar V.
Cargo: Coordinador Recursos Fisicos
Secretaria de Salud Departamental

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca MIRAGE. **(RECEPCION DESPACHO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1701

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Recepción Despacho

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación Para un Aire De 12.000 De: Tubería De cobre (1/4 y 3/8), Cable Potencia (3x10), cable de Control (4x16), Adecuación De Drenaje, Base condensadora, Recarga gas Refrigerante R410A, TACO De Proteccion 2x15

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Recepción Despacho		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Mirage	Capacidad: 12.000 BTU.		
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yaneth Martinez Duran


Nombre:

Cargo: Tecnico del Despacho SSS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca MIRAGE. **(EQUIPO PROVINCIALES)**






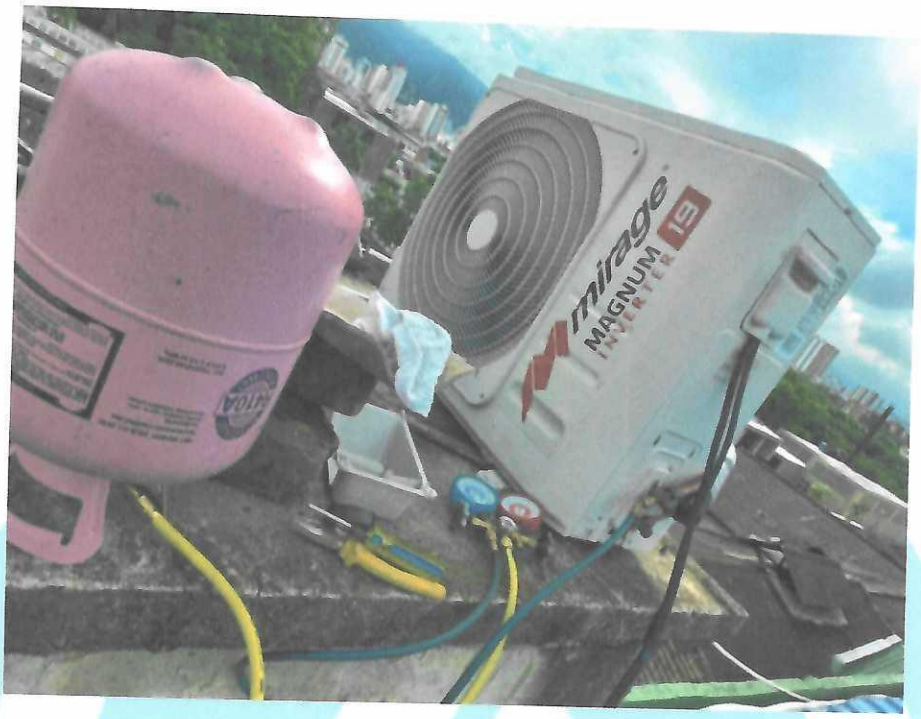



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

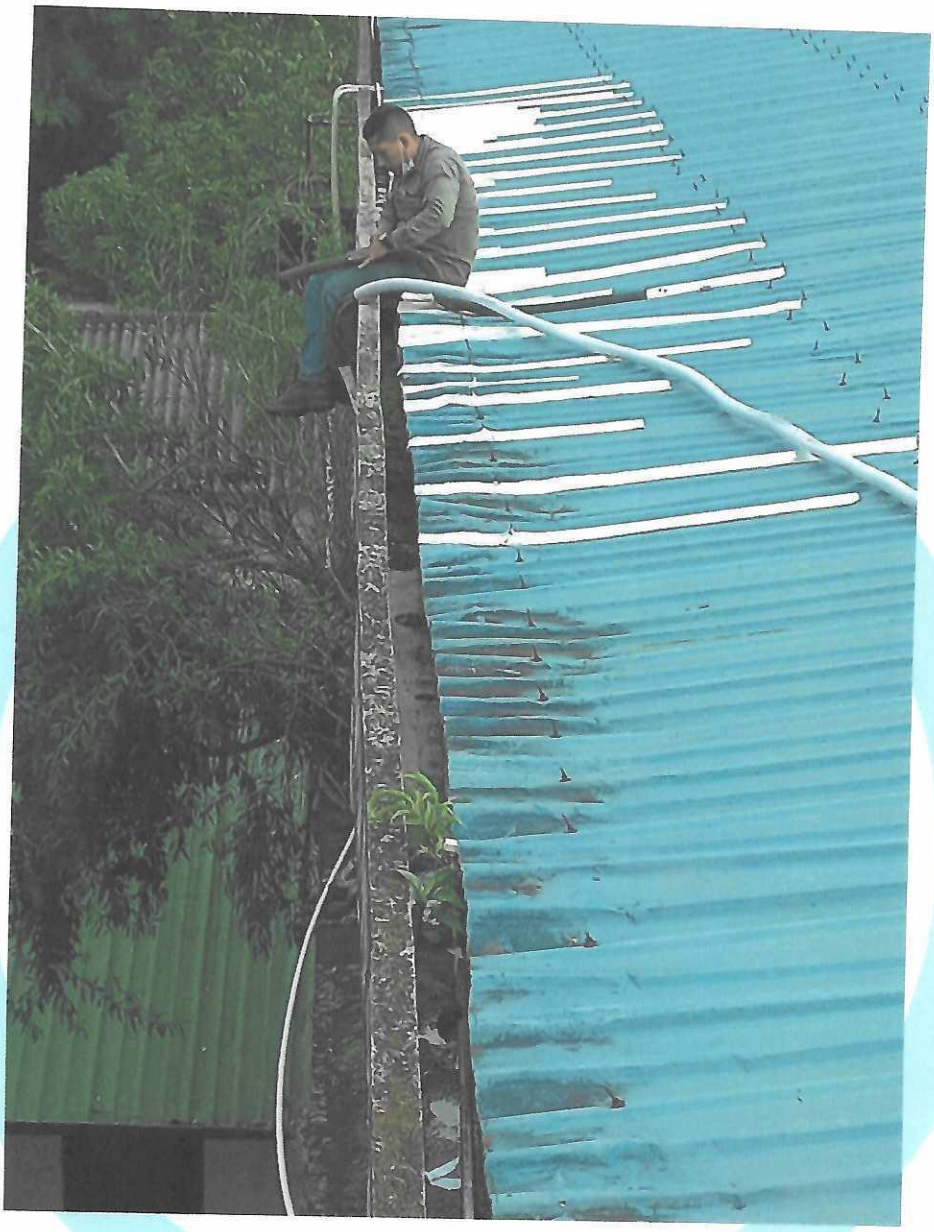

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1702

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: EQUIPO Provinciales

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalacion Para un Aire De 24.000 Btu De: Tuberia De Cobre (5/8 y 1/4), cable Potencia (3x10), cable de control (4x), Adecuación De Drenaje, Base condensadora, Recarga gas Refrigerante R410A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría de Salud		Equipo Provinciales of. 308.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Mirage	Capacidad: 24.000 BtU		
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: LUZ MARINA CRUZ R.
Cargo: COORDINADORA GESTION DE SALUD PÚBLICA.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1869

CLIENTE: Secretaria de Salud

DIRECCIÓN: Cll: 45 #11-52

CIUDAD: B/manga

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria dirección administrativa y financiera

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Instalación de tubería de cobre 1/4 y 3/8, aislamiento termico, cable de control 4x16 cable de potencia 3x10, tubería de drenaje, Reajuste de Gas R 410A, canaleta plastica

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez, Cristian R	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1647

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 12-52
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SECRETARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
GIRON GOMA, CRISTIAN R	6420084	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		31	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria De Salud	Secretaría Direcerón Administrativa y Financiera

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini - Split	Samsung	12.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(ASEGURAMIENTO)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1730

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: CLL 45 # 11- 52

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ASEGURAMIENTO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

- DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GOMEZ, CRISTIAN R	6420087	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría De Salud		Aseguramiento		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Gabr E Montenegro.
Cargo: Coord. de Aseguramiento.
03 Sep 2021.

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca CIAC. **(AUDITORIO PISO 3)**

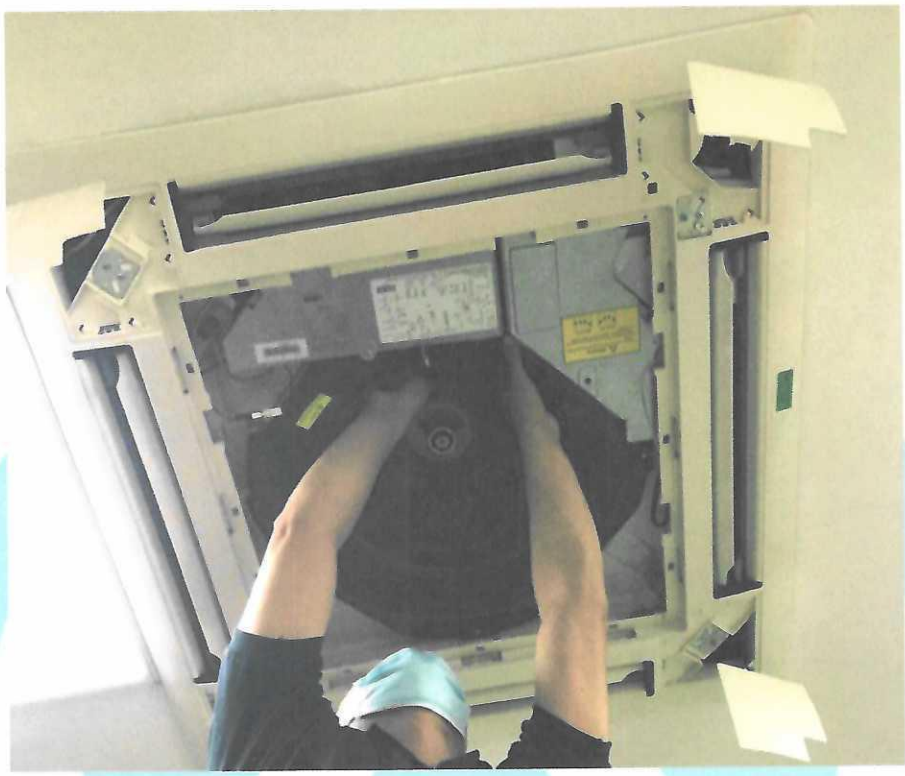



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1728

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CII 45 # 11 -52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO PISO 3
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE CAC 60.000 BTU.

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FERNEY GOMEZ, CRISTIAN R	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		27	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría De Salud	Auditorio Piso 3

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casseth.	CIAC	60.000 BTU

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico.