
✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca CARRIER. **(MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD)**



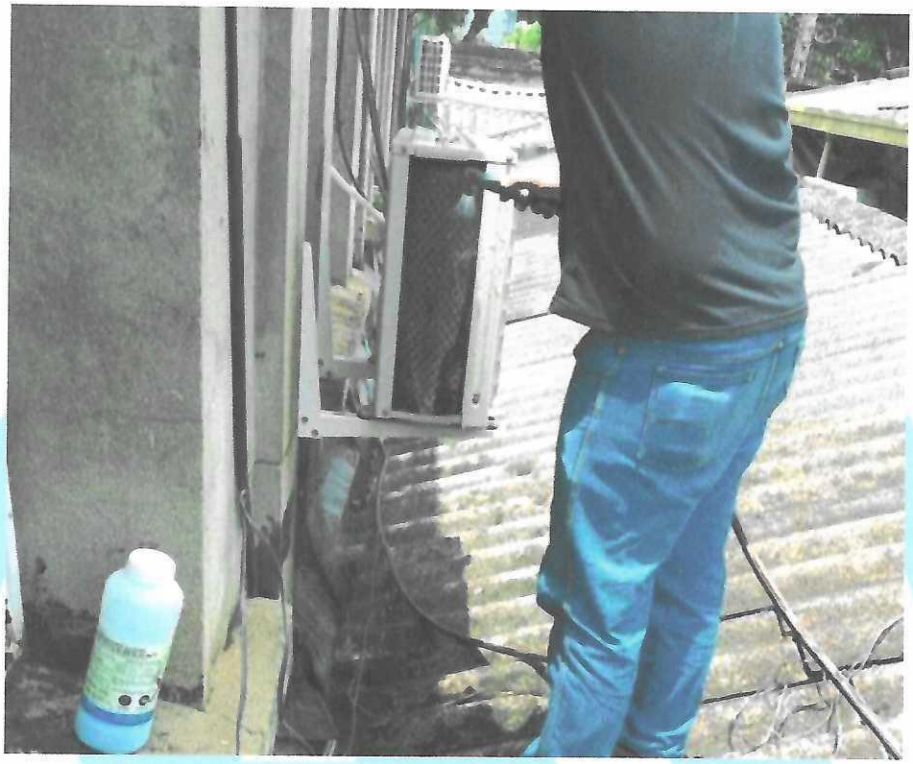

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1729

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU CARRIER

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN R	C4600E4	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria De Salud	Mejoramiento de la Calidad.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini-Split.	Carrier	12.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Mantenimiento preventivo mini-split oficina Mejoramiento de la calidad en salud

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Claudia Gómez

Nombre: Claudia Gómez L.
Cargo: Coordinador Programa calidad

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO DIRECCION SALUD INTEGRAL)**



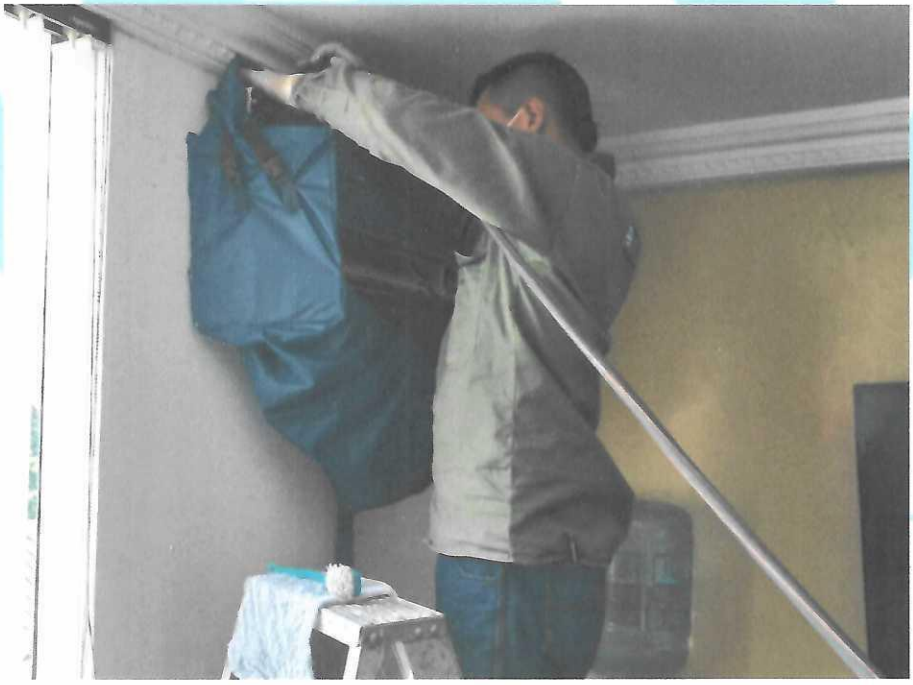



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1727

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO DIRECCIÓN SALUD INTEGRAL.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GOMEZ, CRISTIAN R	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	.
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0386

CLIENTE: Secretaria de Salud
MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho dirección Salud Integral
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Reajuste de Gas refrigerante R-410 A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez, Cristian.	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	08	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD		DESPACHO DIRECCIÓN SALUD INTEGRAL		
Tipo de aire: MINI SPLIT	Marca: SANSUNG	Capacidad: 12000		
Actividad:	Correctivo [X]	Preventivo [X]	Instalacion [ ]	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: DANIEL MEJIA MORON
Cargo: Secretario

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA, DIRECCION DE SALUD INTEGRAL)**







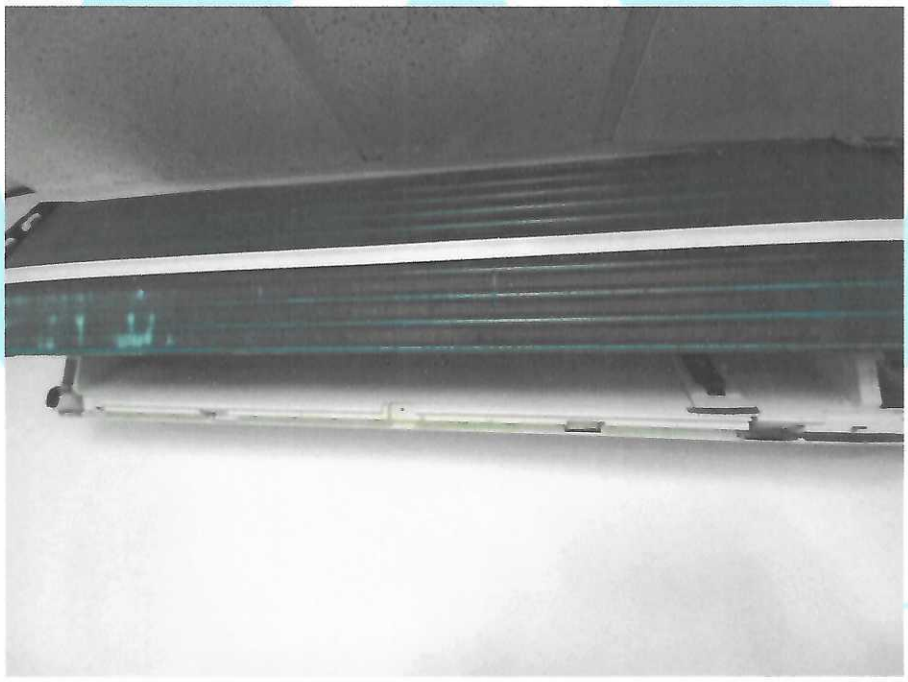

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0291

CLIENTE: Departamento de Santander **MODELO:**
DIRECCIÓN: Cll 43 # 11-52 **UBICACIÓN:** Secretaria Salud departamental
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria, dirección de Salud Integral
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación de bomba de condensados accesorios, manguera para drenaje, para aire acondicionado tipo mini split de 24.000 Btu/hr, Samsung.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez, Cristian R	6920087.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO No. 1726

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11- 52

CIUDAD: BIMANGA

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SECRETARIA, DIRECCION DE SALUD INTEGRAL.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 Btu SAMSUNG

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	08	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD		SECRETARIA, DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL		
Tipo de aire: MINI SPLIT	Marca: SANSUNG	Capacidad: 24000 BTU		
Actividad:	Correctivo [X]	Preventivo [X]	Instalacion [ ]	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:


Nombre: DANIEL MESIA MORON
Cargo: Secretario

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SECRETARIA, DIRECCION DE SALUD INTEGRAL)**





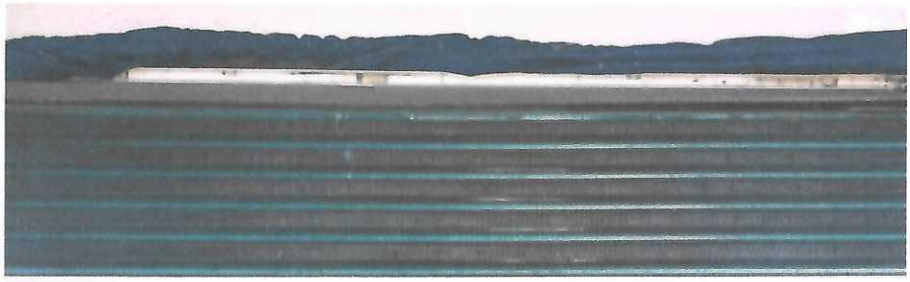

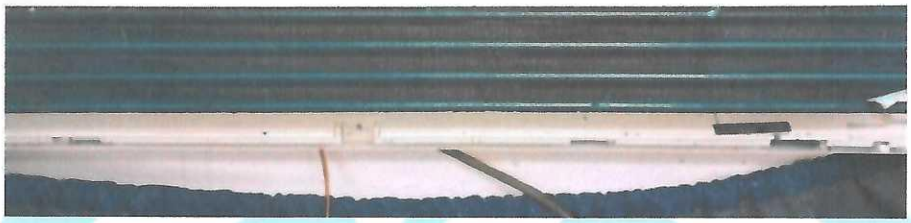




Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Cambio de mini bomba de condensados





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

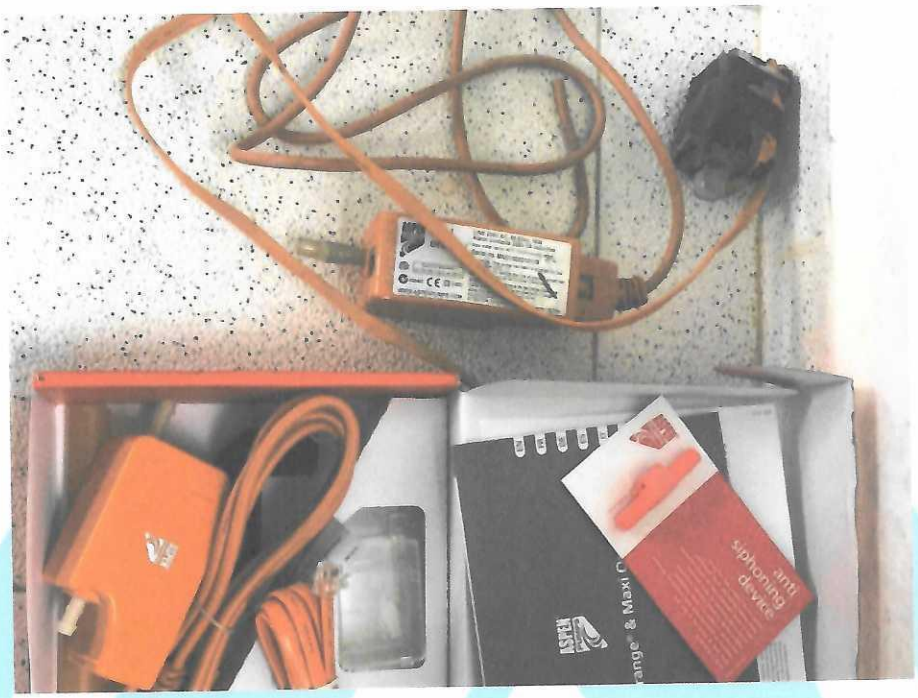



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	06	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0292

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO:

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 UBICACIÓN: Secretaria Salud departamental

CIUDAD: B/ranga

MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Secretaria, dirección de Salud Integral

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Suministro e Instalación de bomba de Condensados accesorios, manguera para drenaje, para aire acondicionado tipo mini split. 24.000 Btu/ Samsung

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez, Cristian R	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	08	21

ORDEN DE SERVICIO No. 1725

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: CLL 45 # 11 - 52

CIUDAD: BUMANGA

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SECRETARIA, DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GÓMEZ, CRISTIAN D	6420084	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	08	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD		SECRETARIA, DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL.		
Tipo de aire: MINI SPLIT	Marca: SANSUNG	Capacidad: 24000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: DANIEL MEJIA MORON
Cargo: Secretario

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(CONTROL DE MEDICAMENTOS)**

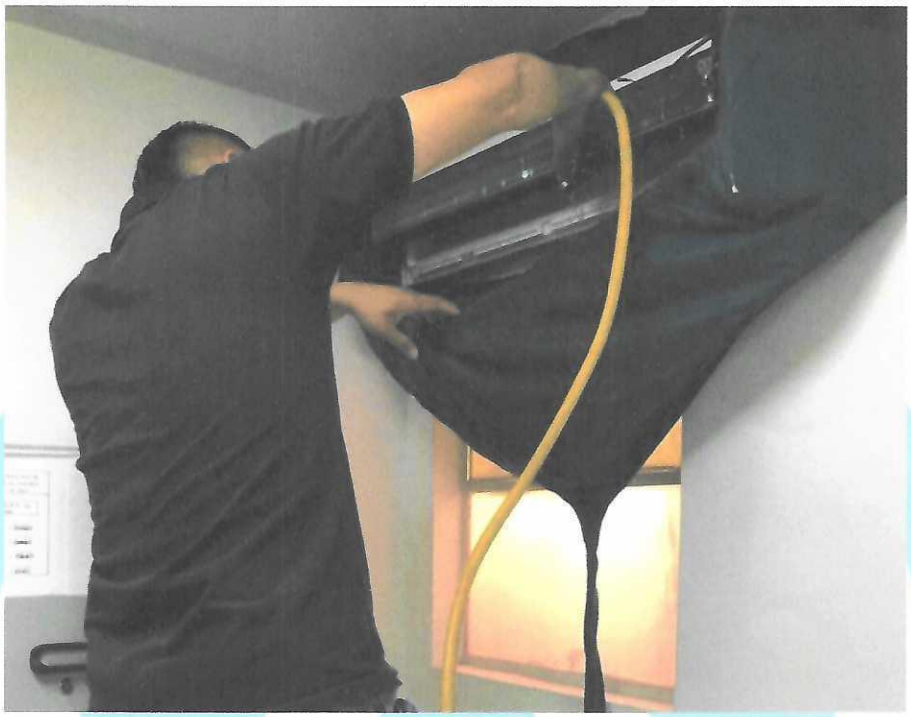



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1724

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: CONTROL DE MEDICAMENTOS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICA 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GÓMEZ, CRISTIAN R	GERENTE	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría de Salud		Control De Medicamentos		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: SamSung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Jorge Gonzalez Porras.
Cargo: Técnico operativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(PLATAFORMA REPS)**

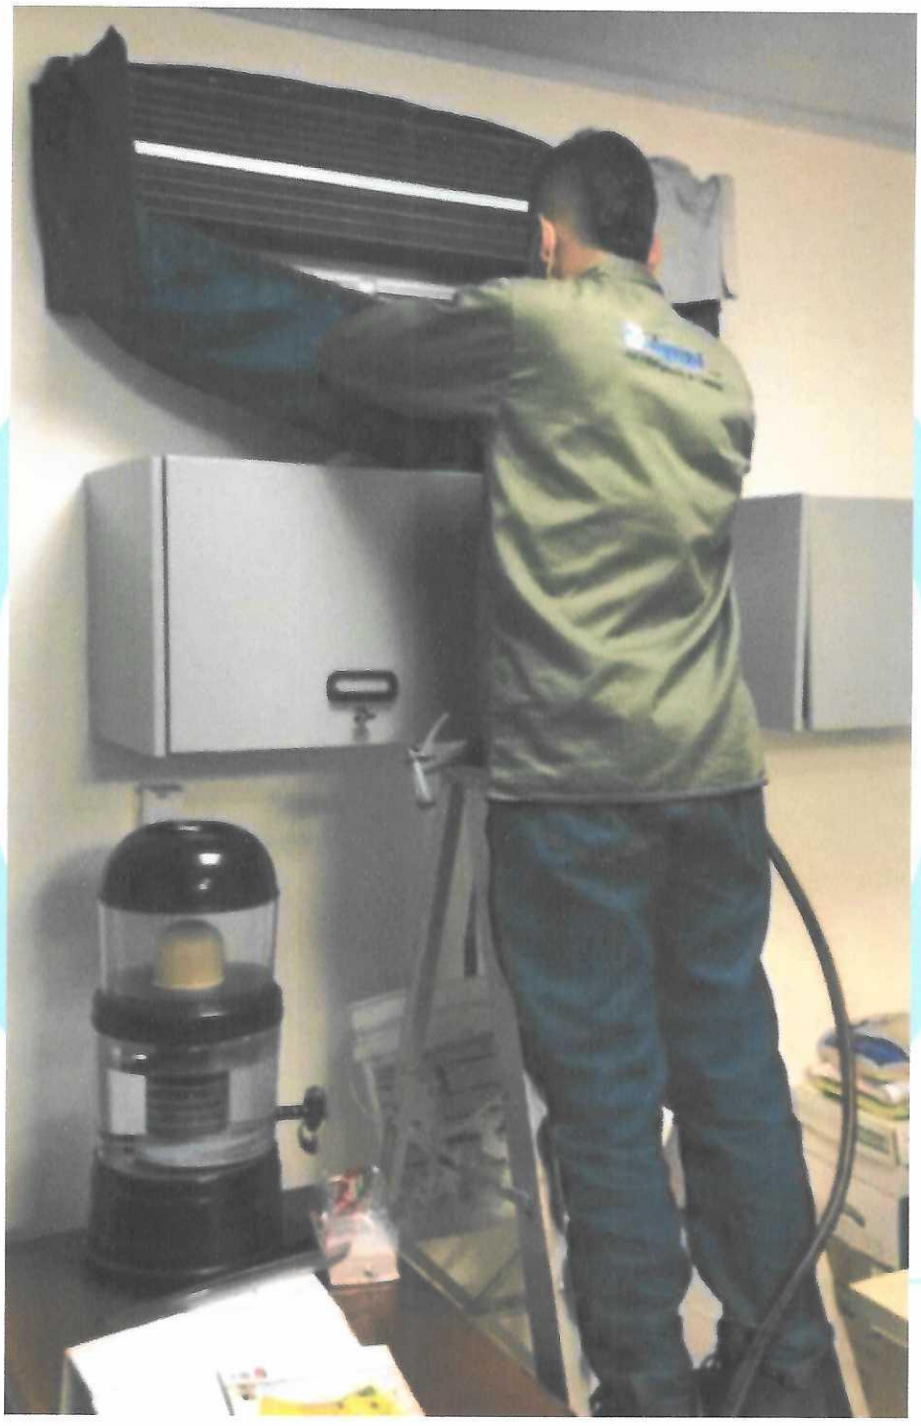

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1723

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: PLATAFORMA EPS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU. SANSUNG

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN R	GALVIS	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría De Salud		Plataforma REPS		
Tipo de aire: mini-split	Marca: Samsung	Capacidad: 24000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Jeiny Alvarez
Cargo: Habilitacion REPS

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(ARCHIVO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1649

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11- 52

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ARCHIVO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG.

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN OSMIH, CRISTIAN R	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0387

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO:

DIRECCIÓN: Cll 95 #11-52 UBICACIÓN: Secretaria de Salud

CIUDAD: B/manga

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Archivo

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Reajuste de gas refrigerante R410A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GÓMEZ, CRISTIAN R	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de Salud		Archivo		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 BN		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Lida D. Martinez T

Nombre: Lida D. Martinez Taimas

Cargo: 63.517.781 Bloq

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(GRUPO AMBIENTAL PISO 1)**



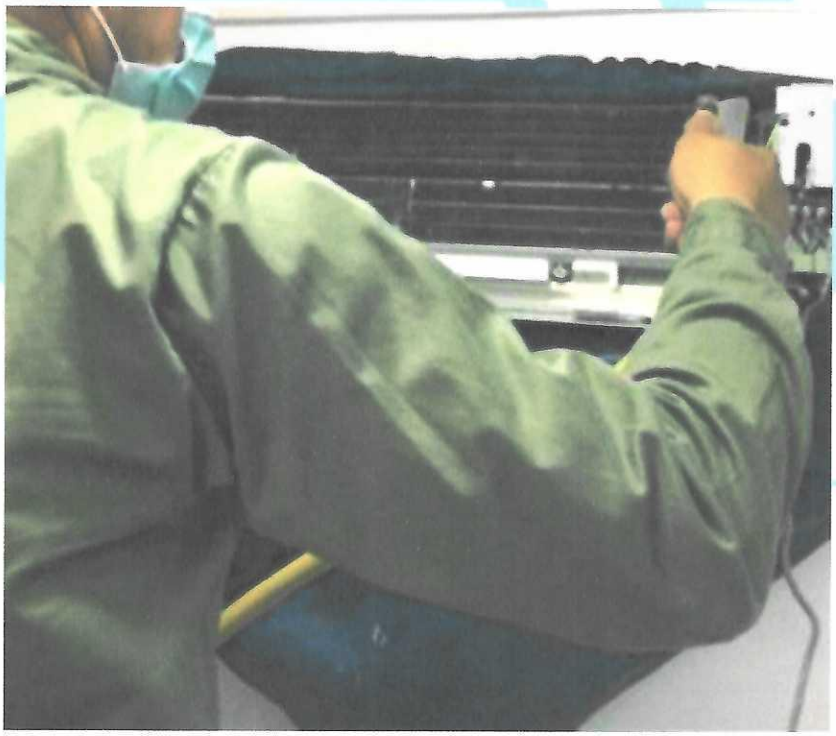

Cambio sistema de drenaje





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1717

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN: Cll 45 #11-52

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: grupo Ambiental Piso 1.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A (01) Sistemas De Aire Acondicionado TIPO mini-split Samsung De 12.000 Btu.
Desincrustación De Quimico (1/4 de litro).

OPERARIO: Elkin Gomez.
Cristian Reina

AYRCOL: 642 00 87.

CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0388

CLIENTE: Departamento de Santander — MODELO:
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 — UBICACIÓN: Secretaria de Salud
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo ambiental piso 1.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalacion tuberia de drenaje para condensados
Reajuste de gas refrigerante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin gomez Cristian Reina	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de Salud		grupo Ambiental Piso 1.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yaomayo Suarez
Cargo: Contratista

✓ Mantenimiento VENTANA de 12,000 Btu/hr, marca LG. **(GRUPO AMBIENTAL)**



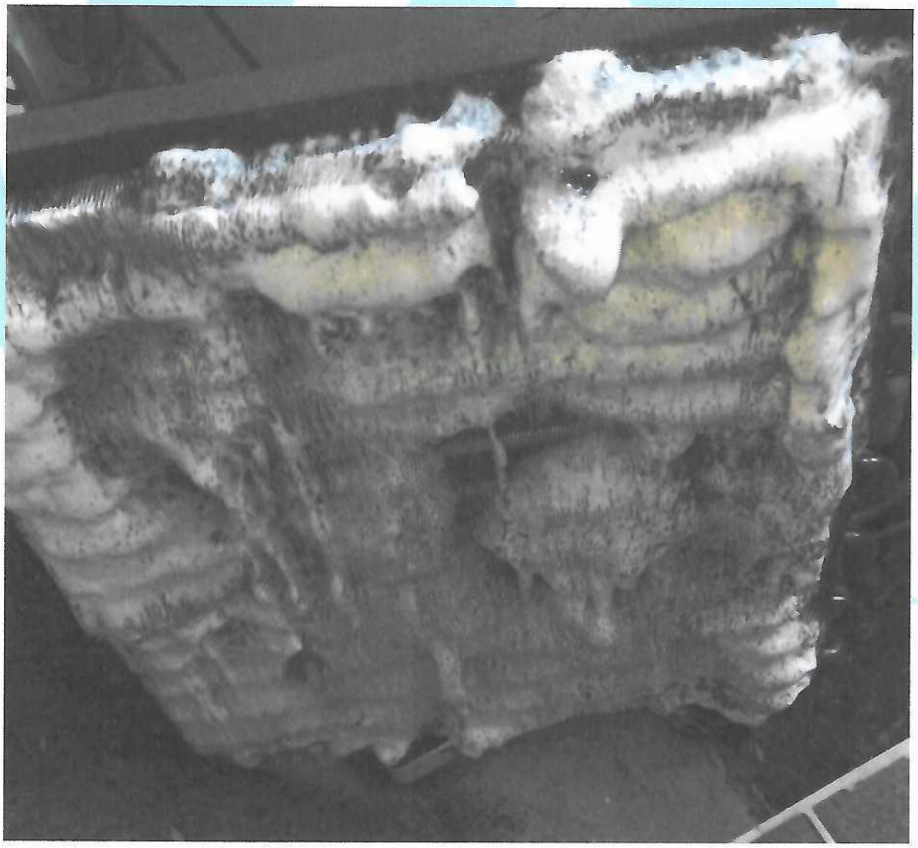





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1719

CLIENTE: Saretaria de Salud.

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52

CIUDAD: Bucaramanga.

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: grupo Ambiental.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A(01) sistemas de Aire Acondicionado Tipo mini-Split Samsung De 12.000 Btu.
Desincrustación con Químico (1/4 de litro).

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian reina.	642 00 87.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		27	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría de Salud		Grupo Ambiental		
Tipo de aire: Ventana	Marca: LG	Capacidad: 12.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Diana Caroline Garcia Rodriguez
Cargo: Profesional Universitario.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(APOYO TECNICO INFRAESTRUCTURA EN SALUD)**








SAMSUNG

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1715

CLIENTE: Secretaria De Salud
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Apoyo Tecnico Infraestructura En Salud.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A(01) Sistemas De Aire Acondicionado Tipo mini-Split Samsung De 24.000 Btu.
Desincrustación con Quimico (1/2 Litro)

OPERARIO: Elkin Gomez
Cristian Reina

AYRCOL: 642 00 87.

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Apoyo Tecnico Infraestructura En Salud.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: CPS LINA ARCILA

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(COORDINACION ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL)**

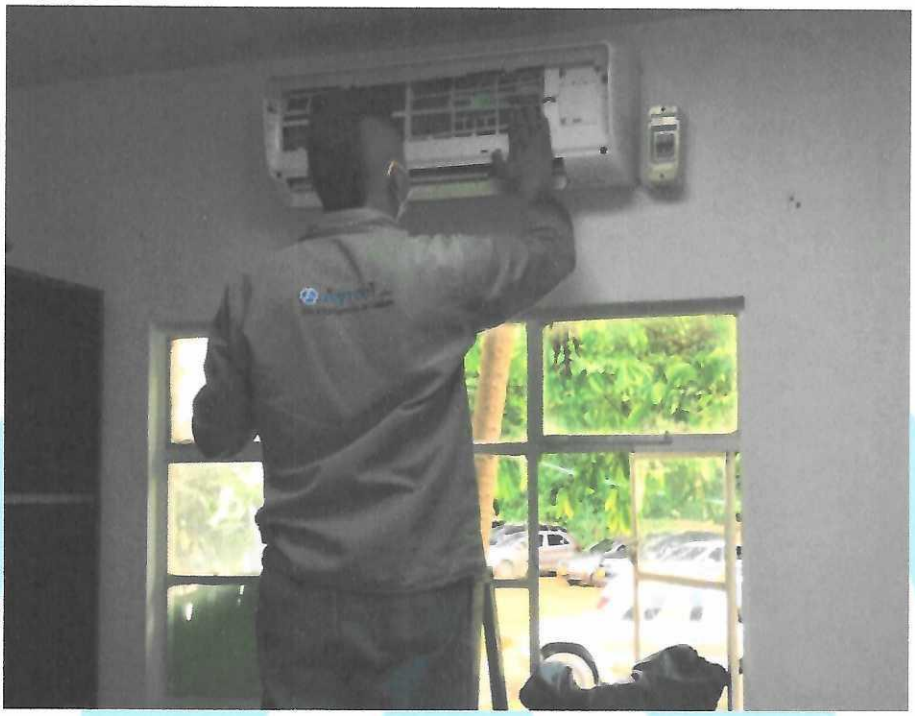







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	21

ORDEN DE SERVICIO No. 1713

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación Acreditación vigilancia y control

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A Un (1) Sistema De Aire Acondicionado TIPO mini-Split Samsung De 12.000 Btu.
Desincrustación con Químico (1/4 de litro)

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría De Salud		Coordinación Acreditación vigilancia y control.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Carmen Evgenia Bohorquez
Nombre:
Cargo: Asistente Administrativo.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr,marca SAMSUNG. **(GRUPO CONTRATACION APOYO JURIDICO)**

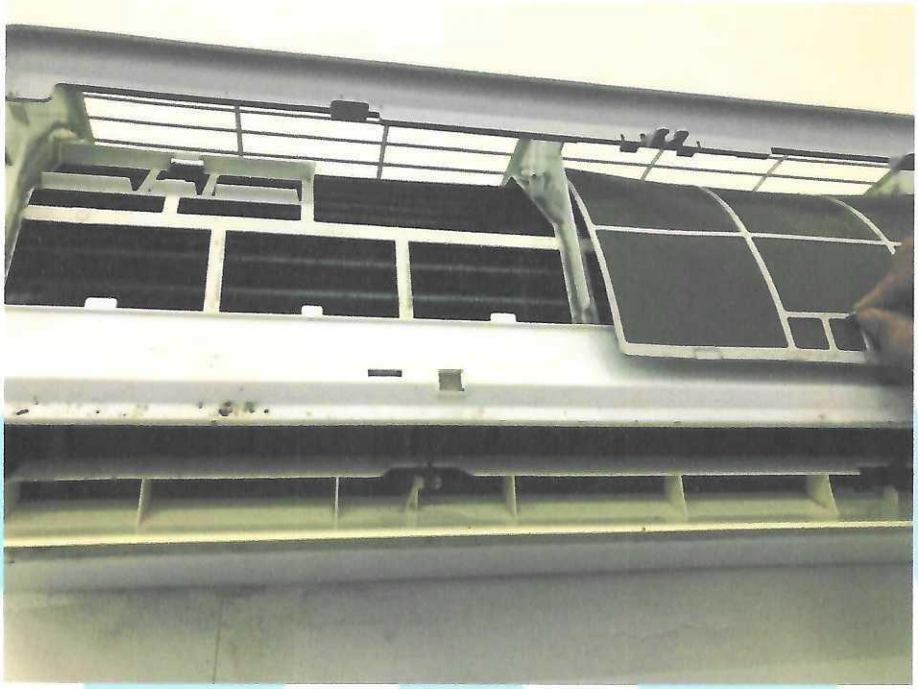



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1645

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO CONTRATACIÓN APOYO JURIDICO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GOMEZ, CRISTIAN R	6420087	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0389

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo Contratación apoyo jurídico
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Reajuste de gas refrigerante R 410 a.

OPERARIO: Elkin Gomez · Cristian R.
AYRCOL: 6420087
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		grupo contratación - Apoyo Juridico.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: SamSung	Capacidad: 18.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Camila Gomez Moreno
Cargo: Profesional Universitario

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO COORDINACION APOYO JURIDICO)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1641

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO COORDINACION APOYO JURIDICO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GRATT, CRISTIAN R	6420093	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Despacho Coordinacion Apoyo Juridico.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Jairo Rincon Parra
Cargo: Coordinador Grupo contratacion y apoyo Juridico.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(COORDINACION GRUPO CONTRATACION APOYO JURIDICO)**






Cambio de compresor

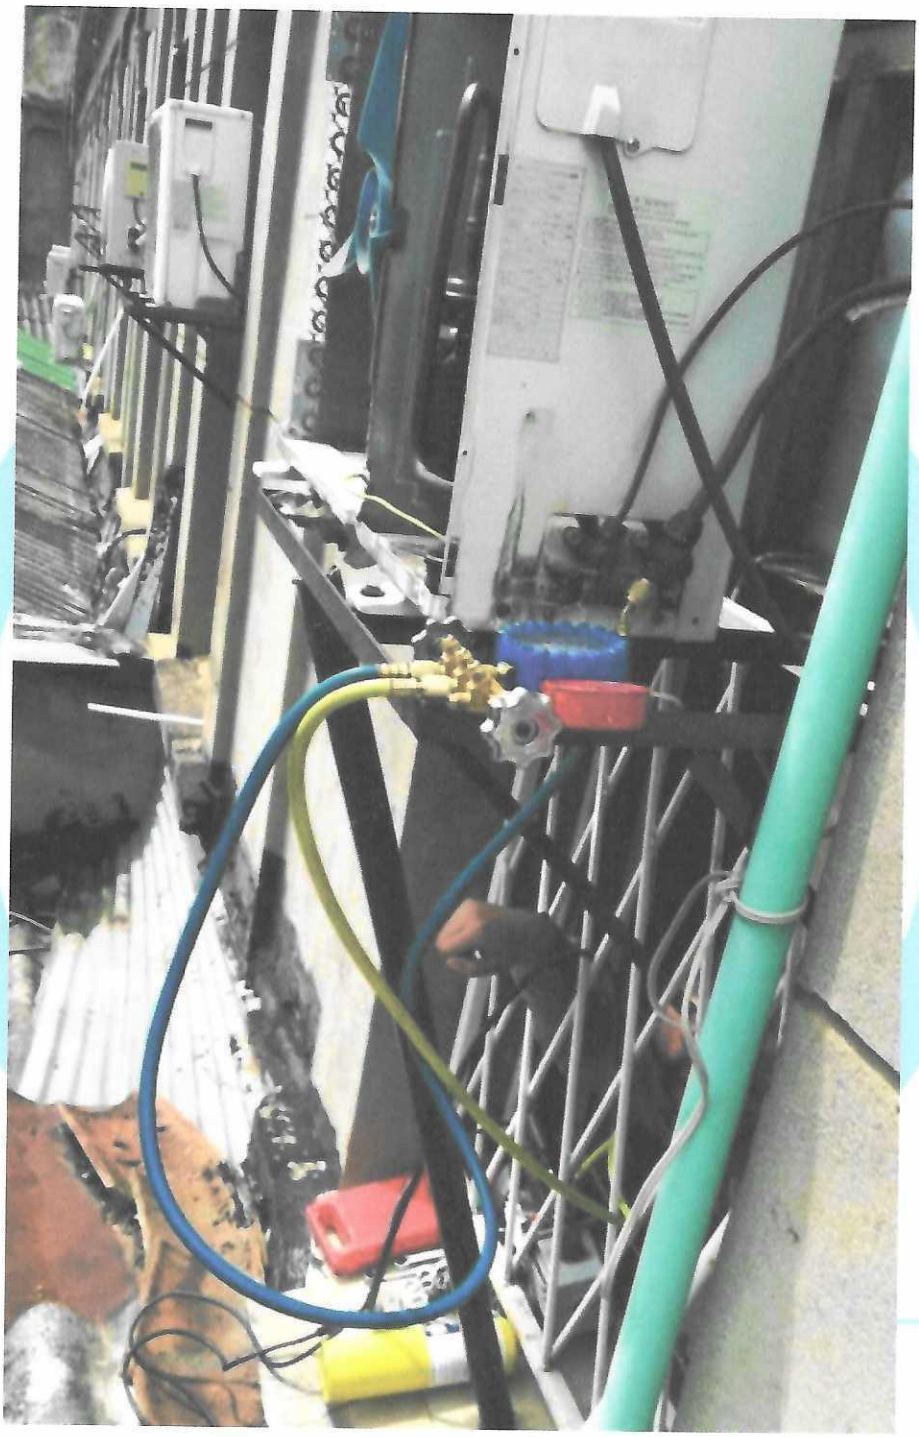

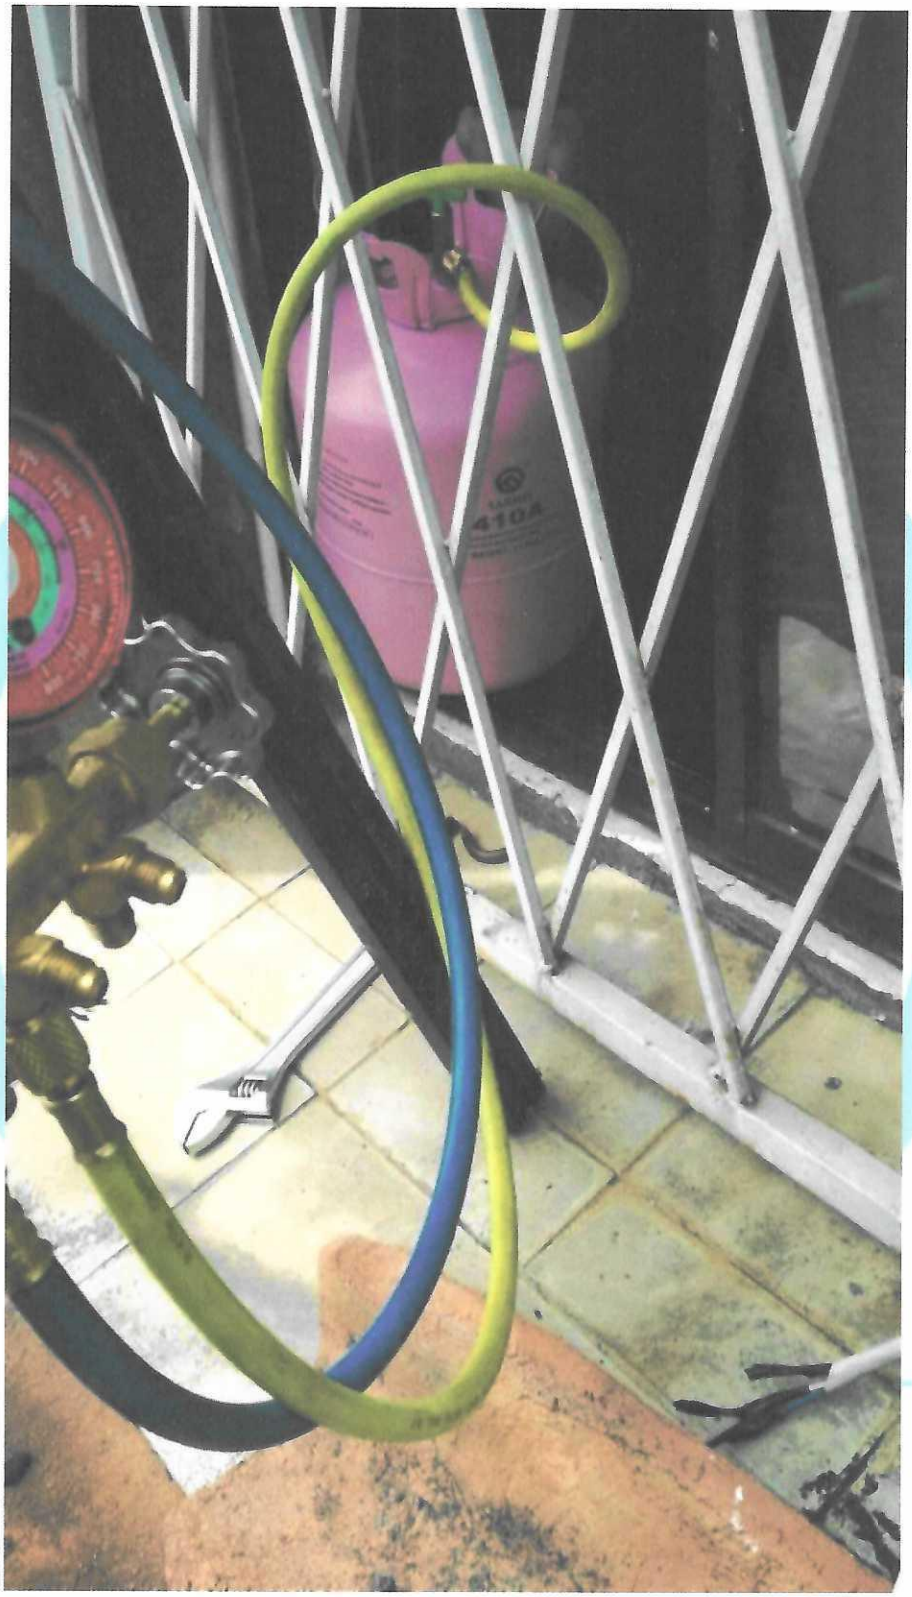


410A

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1640

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: COORDINACIÓN GRUPO CONTRATACIÓN APOYO JURIDICO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GÓMEZ, CRISTIAN R	6420084	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0390

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini Split Samsung
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 UBICACIÓN: Secretaria de Salud.
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación grupo contratación apoyo juridico.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio de Compresor de 12.000 Btu/hr, incluye gases para soldadura (Oxigeno, Acetileno), nitrogeno y reajuste de gas refrigerante 134a.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN. D.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria De Salud	Coordinación grupo contratación Apoyo Juridico

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini-Split	Samsung	12.000 BTU.


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: NICEFORO RINCON GARCIA
Cargo: Coordinador Grupo de Contratación Apoyo Juridico


✓ Mantenimiento Split de 120,000 Btu/hr, marca AIREFLEX. **(DIRECCION DE DESARROLLO)**

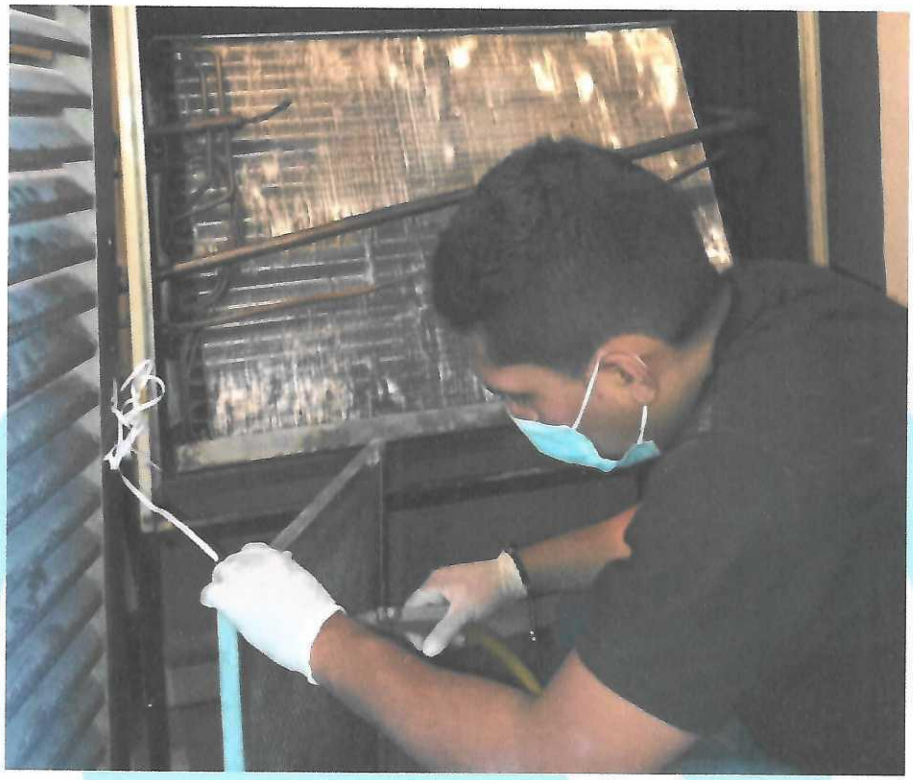


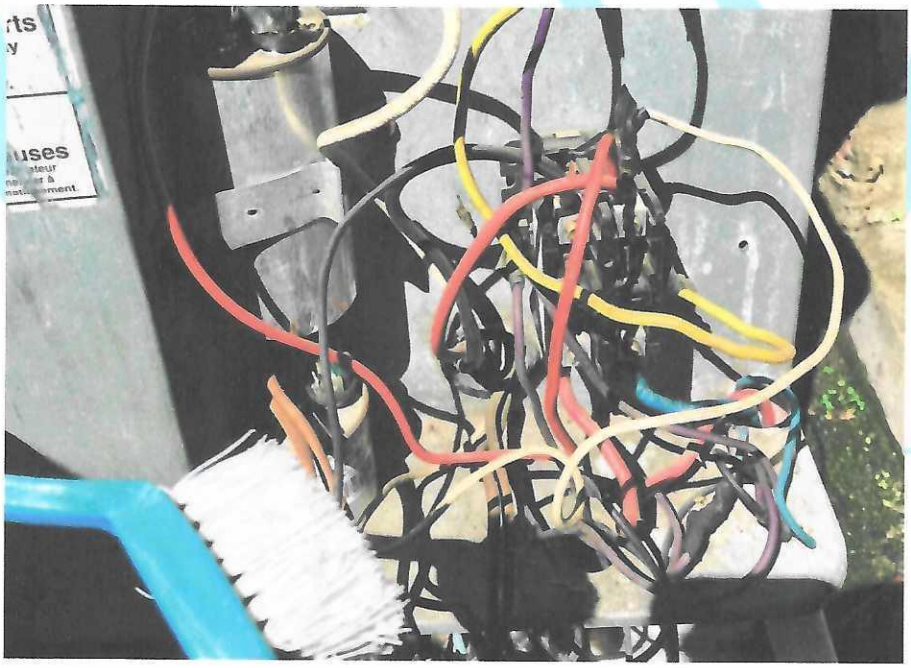


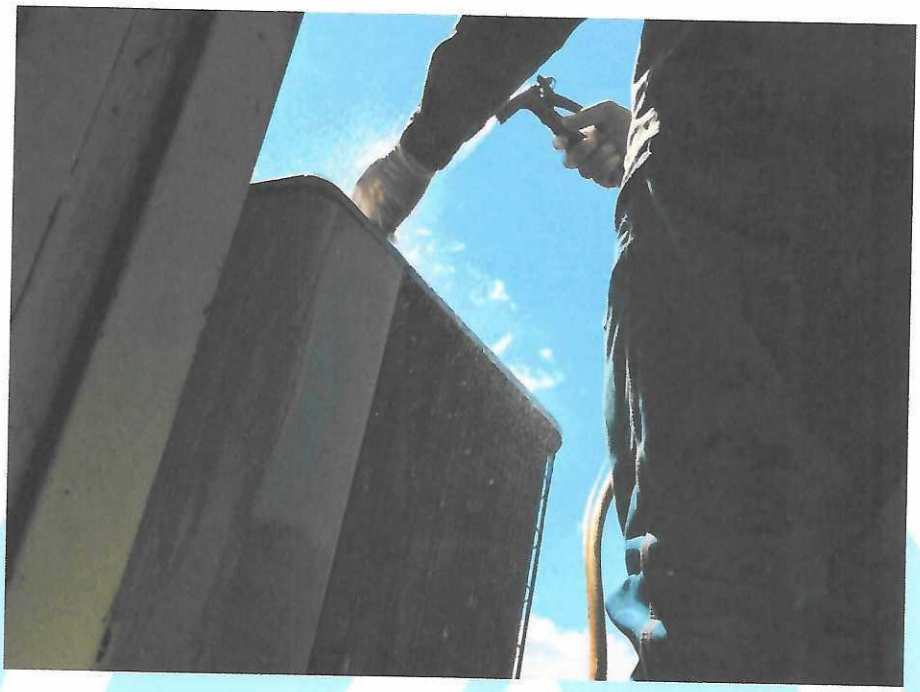

✓ Mantenimiento Split de 120,000 Btu/hr, marca AIREFLEX. **(DIRECCION DE DESARROLLO)**

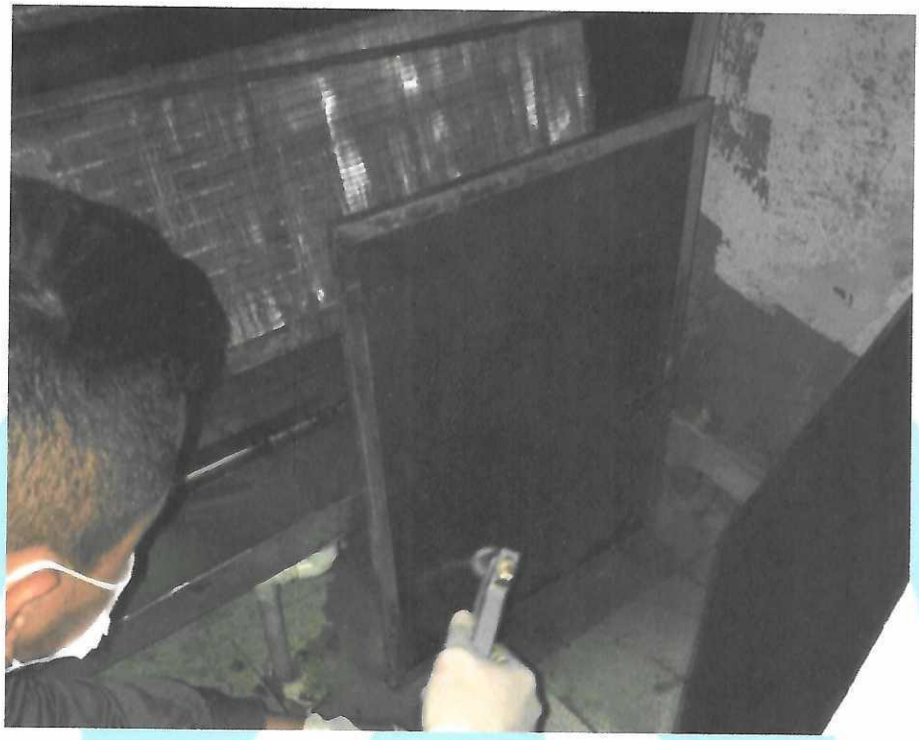

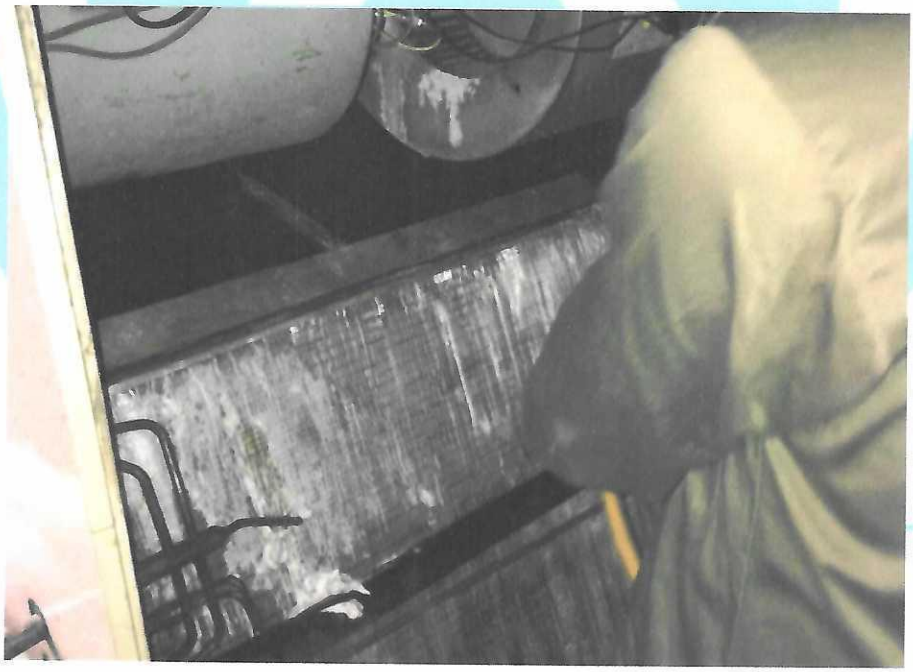

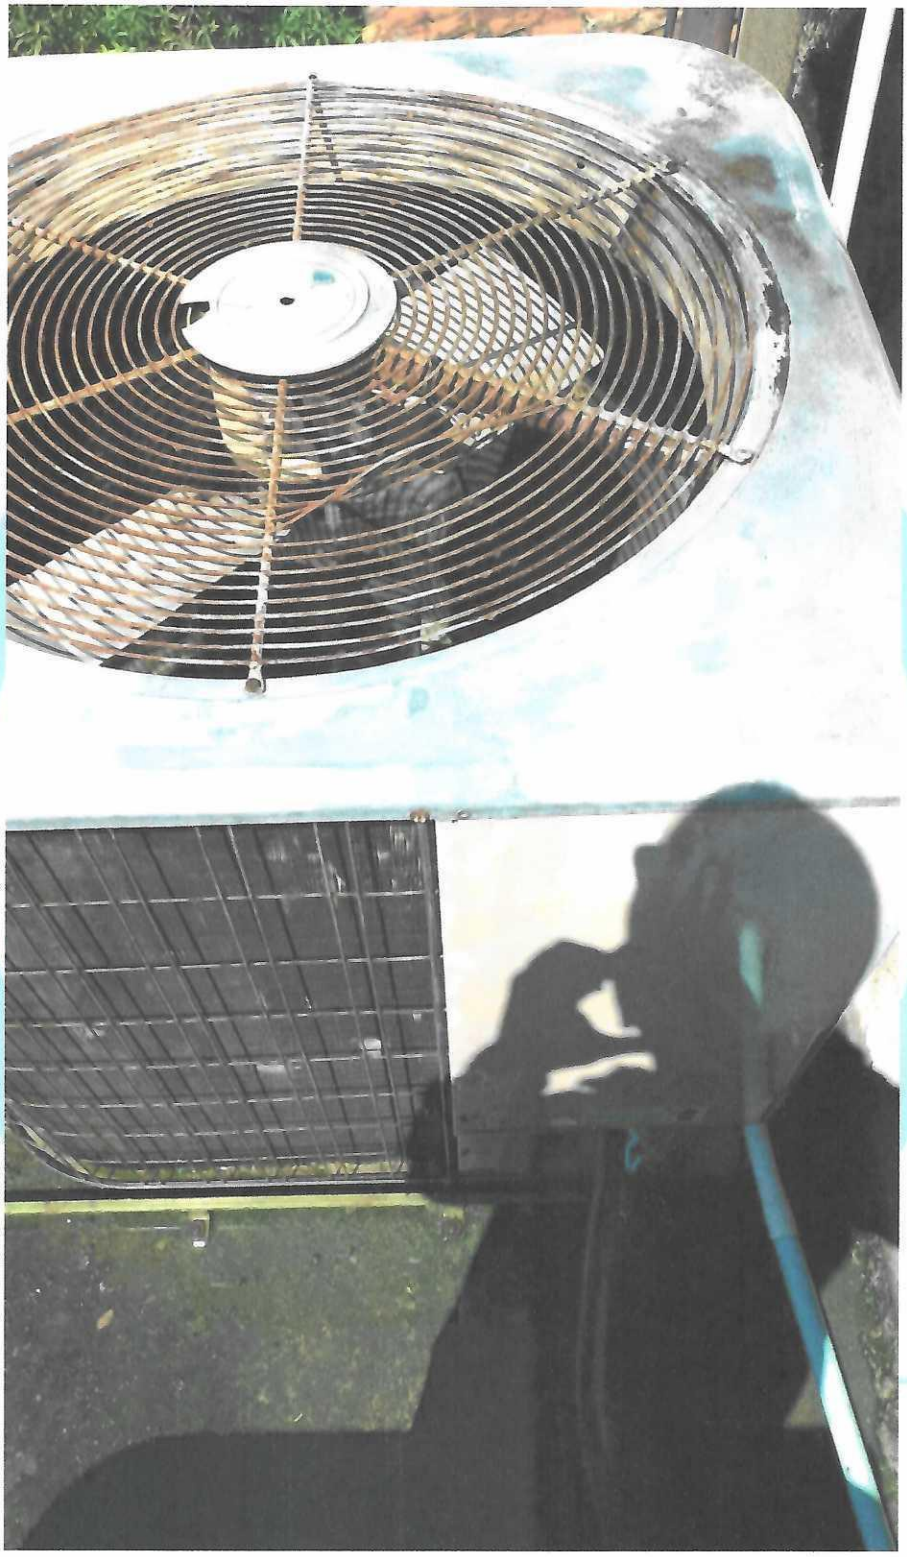

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 13 | MES 08 | AÑO 21

ORDEN DE SERVICIO No. 0397

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Split AireFlex
DIRECCIÓN: Cll: 45 # 11-52 UBICACIÓN: Secretaria de Salud.
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

-Se realizo mantenimiento preventivo a 2 sistemas de aire acondicionado tipo split ducto de 120.000 Btu/hr, marca AireFlex

- Desincrustacion con quimico 1 Galon

OPERARIO: ELKIN GOMEZ, CRISTIAN R.

AYRCOL: 6420087.

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		13	08	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría De Salud	Dirección De Desarrollo

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Central	Aireflex	120.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Luis Felipe Fontana V.
Cargo: Director Desarrollo IVC


Nota Aclaratoria

Mantenimiento del Aire central del area

13/08/2021 3:51

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(TUTELAS)**



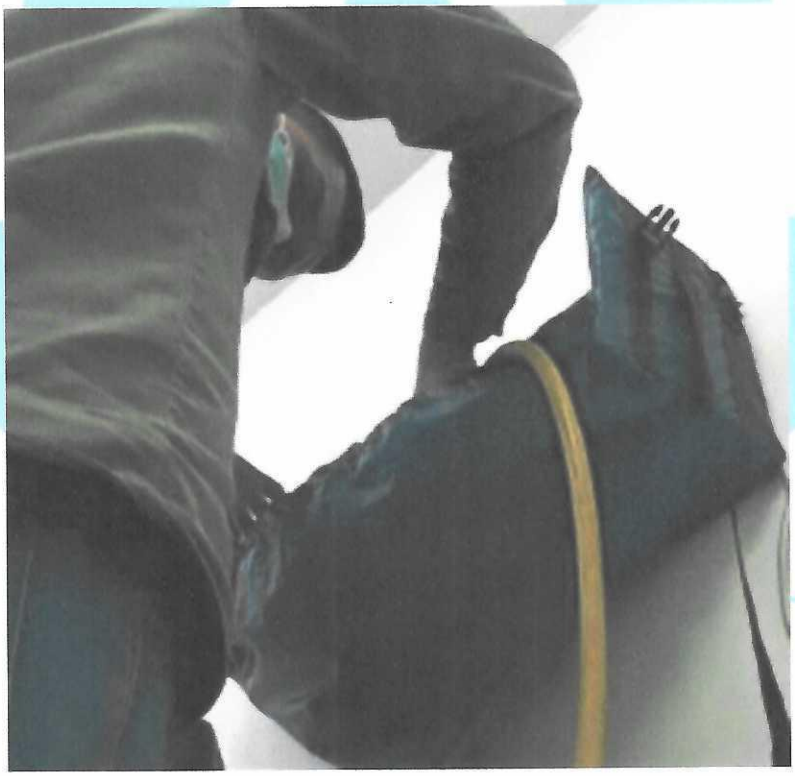

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1643

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 1L - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: TUTELAS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 DE LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN R	GA2007	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría De Salud	Tutelas

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini-Split	Samsung	12.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Maria Camila Gomez
Cargo: Profesional Universitario

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(COORDINACION GRUPO CONTRATACION APOYO JURIDICO)**






Ayrcol

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1642

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: COORDINACIÓN GRUPO CONTRATACIÓN APOYO JURIDICO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LIMPIO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GOMEZ, CRISTIAN E	GARZON ET	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0391

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO:
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
UBICACIÓN: Secretaria de Salud
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación grupo contratación apoyo juridico
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Reagoste de gas refrigerante R410a

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ, CRISTIAN. R	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Coordinación grupo Contratación APOYO Jurídico.		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: NICEFORO RINCÓN GARCIA
Cargo: Coordinador Grupo de contratación APOYO Jurídico

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca ECOX. **(DIRECCION ADMINISTRATIVA)**



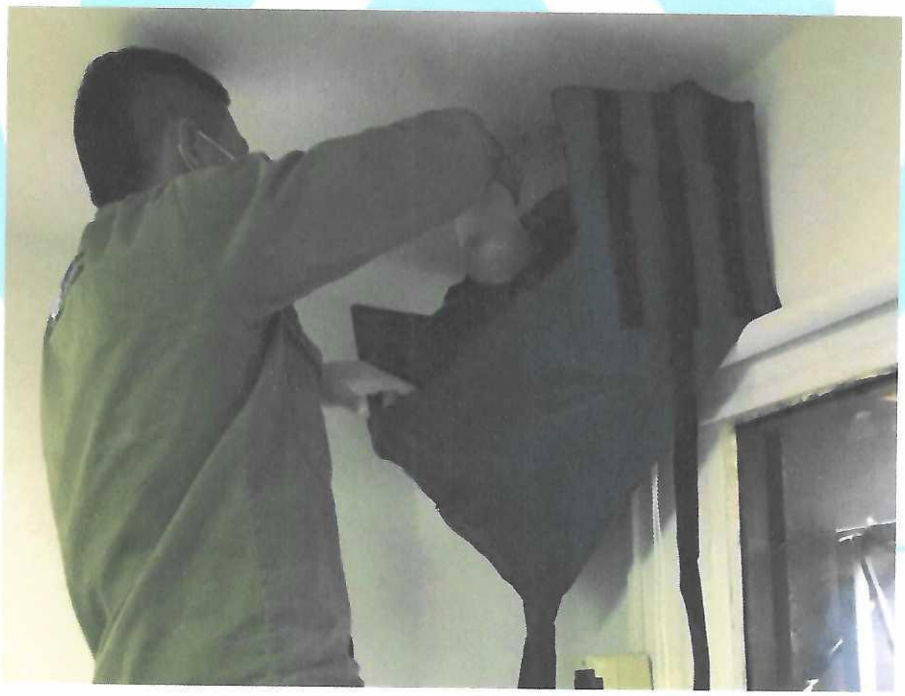

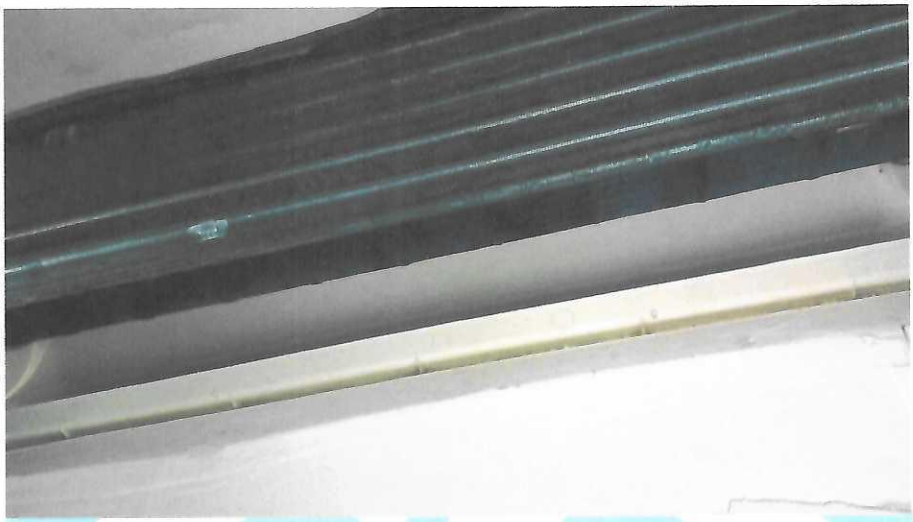

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1648

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: Cl 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG.

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN ERNESTO CRISTIAN R	6420084	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		01	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Dirección Administrativa.		
Tipo de aire: Mini - Split	Marca: Ecox	Capacidad: 12.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(GRUPO ETV)**



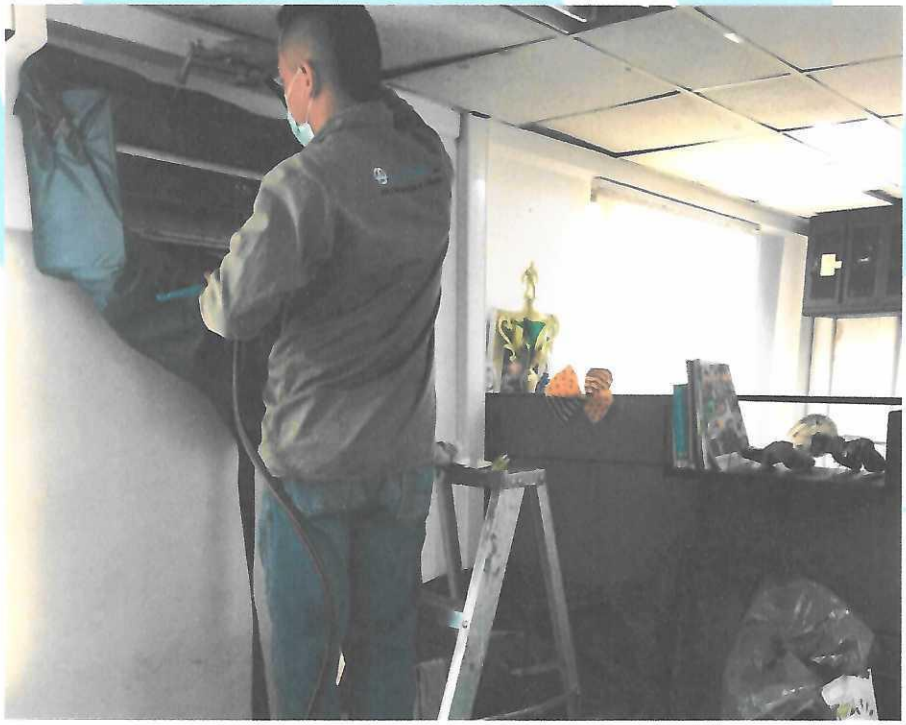



Cambio de compresor











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1712

CLIENTE: Secretaria De Salud
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: grupo ETV
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A un (1) Sistema de Aire Acondicionado tipo mini-split Samsung de 24.000 Btu.
Desincrustación con Quimico (1/4 de litro)

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0392

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini Split Samsung
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
UBICACIÓN: Secretaria de Salud
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo ETV.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación de Compresor de 24.000 Btu/hr, gases para Soldar Oxigeno, Acetileno, Nitrogeno, gas refrigerante R-410A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin gomez Cristian Reina	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Grupo ETV		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: FERNANDO J. (illegible)
Cargo: COORDINADOR ETV

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(COORDINACION ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL)**





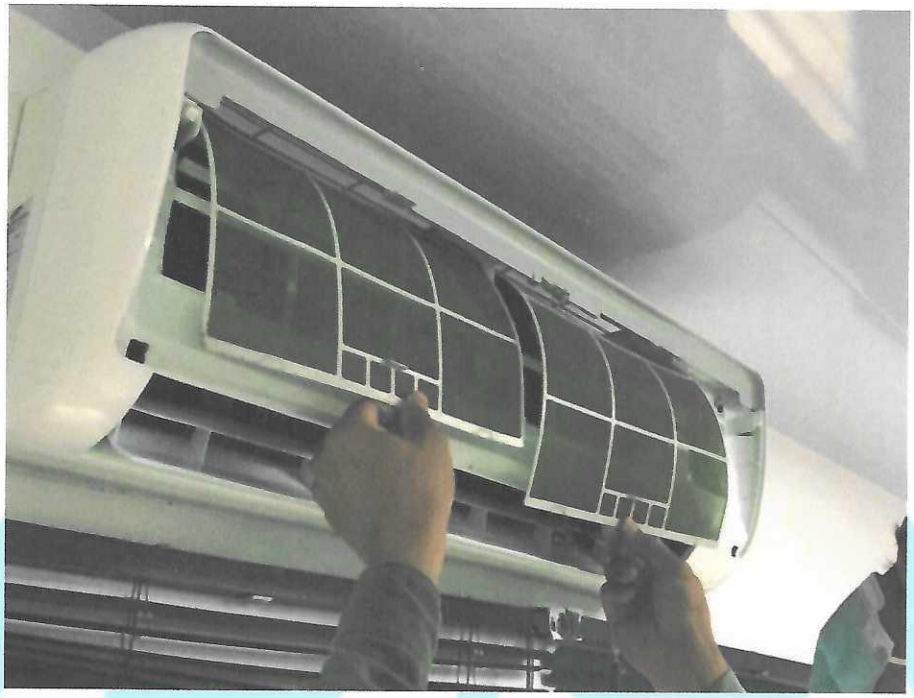



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1714

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación Acreditación Vigilancia y Control
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento General y Preventivo a (01) sistemas De Aire Acondicionado tipo mini-Split Samsung De 12000 Btu.
Desincrustacion con Quimico (1/4 de litro)

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87.	

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Coordinación Acreditacion Vigilancia y control.		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Carmen Eugenia Bohorquez C.
Nombre:
Cargo: Asistente Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DISCAPACIDAD)**

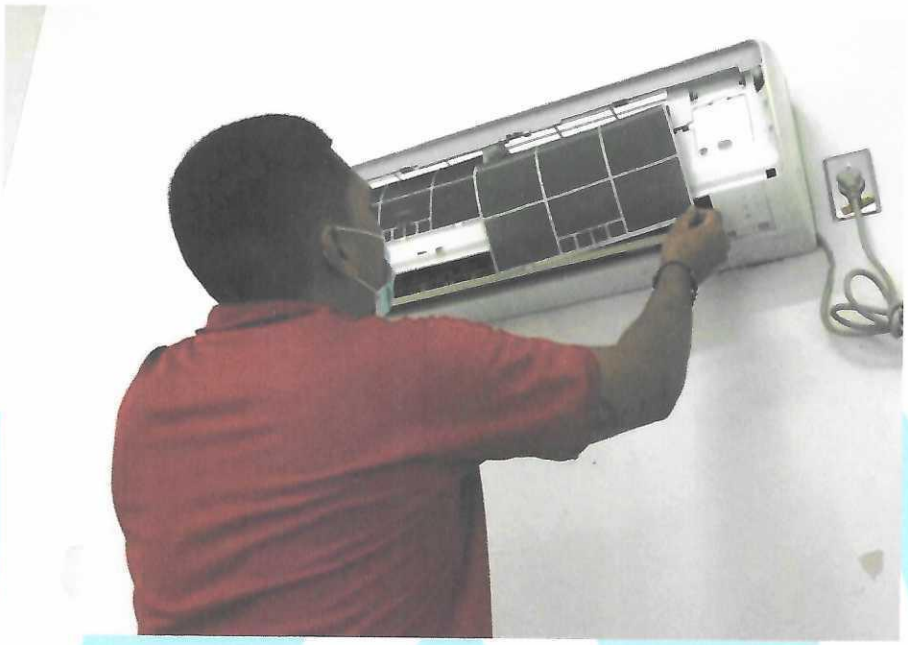

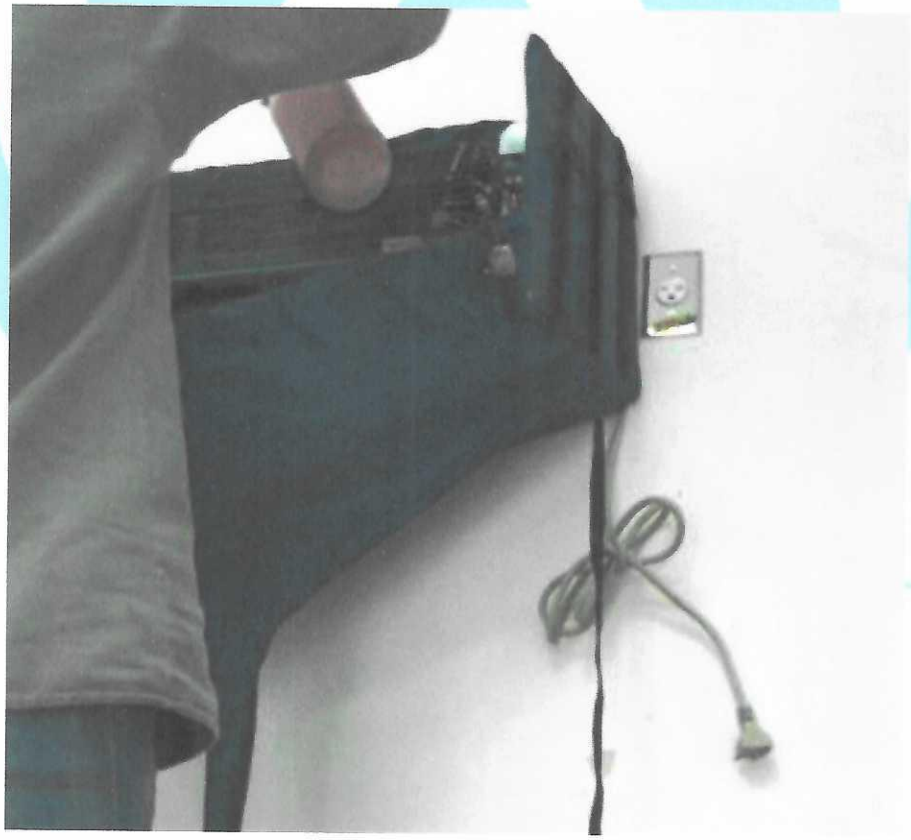

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1716

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11 - 52.

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Discapacidad

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se Realizó mantenimiento general y preventivo A (01) Sistema de Aire Acondicionado Tipo mini-split Samsung De 12.000 Btu. Desincrustación con Químico (1/4 de litro)

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez. Cristian Reina.	642 00 87.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0393

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: Cll: 45 # 11-52 UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Discapacidad.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Reajuste de gas refrigerante R410A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin gomez Pristian Reina	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Discapacidad		
Tipo de aire: Mini - Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Ma. Camila Gómez
Cargo: Contratista

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(GRUPO PROMOCION Y PREVENCION)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	09	21

ORDEN DE SERVICIO No. 1718

CLIENTE: Secretaria De Salud

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52.

CIUDAD: Bucaramanga.

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Grupo Promoción y Prevención

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A (01) Sistemas de Aire Acondicionado Tipo mini-Split Samsung De 12.000 Btu.
Desincrustación con Quimico (1/4 de litro)

OPERARIO: Elkin Gomez
Cristian Reina

AYRCOL: 642 00 87.

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		02	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría De Salud		Grupo Promoción y Prevención		
Tipo de aire: Mini-split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombres:
Cargo: Coordinadora PyP

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(GRUPO AMBIENTAL)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1720

CLIENTE: Secretaria De Salud
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: grupo Ambiental
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizó mantenimiento general y Preventivo A (01) Sistemas De Aire Acondicionado TIPO mini-Split Samsung De 12.000 Btu.
Desincrustación con Quimico (1/4 de litro).

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez Cristian Reina	642 00 87.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	21

ORDEN DE SERVICIO No. 0394

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 UBICACIÓN: Secretaria de Salud

CIUDAD: Bmanga

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Grupo Ambiental

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Reajuste de gas refrigerante R410a

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin gomez Cristian Reinoso	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		27	08	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaría de Salud		Grupo Ambiental		
Tipo de aire: Mini-Split	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Diana Carolina Garcia Rodriguez
Cargo: Profesional Universitario

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1650

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD -
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERKIN GÓMEZ, CRISTIAN R	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Salud	Grupo De Recursos Financieros En Salud.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini-Split	Samsung	12-000 Btu

Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: SECRETARIA


✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(HABILITACION)**





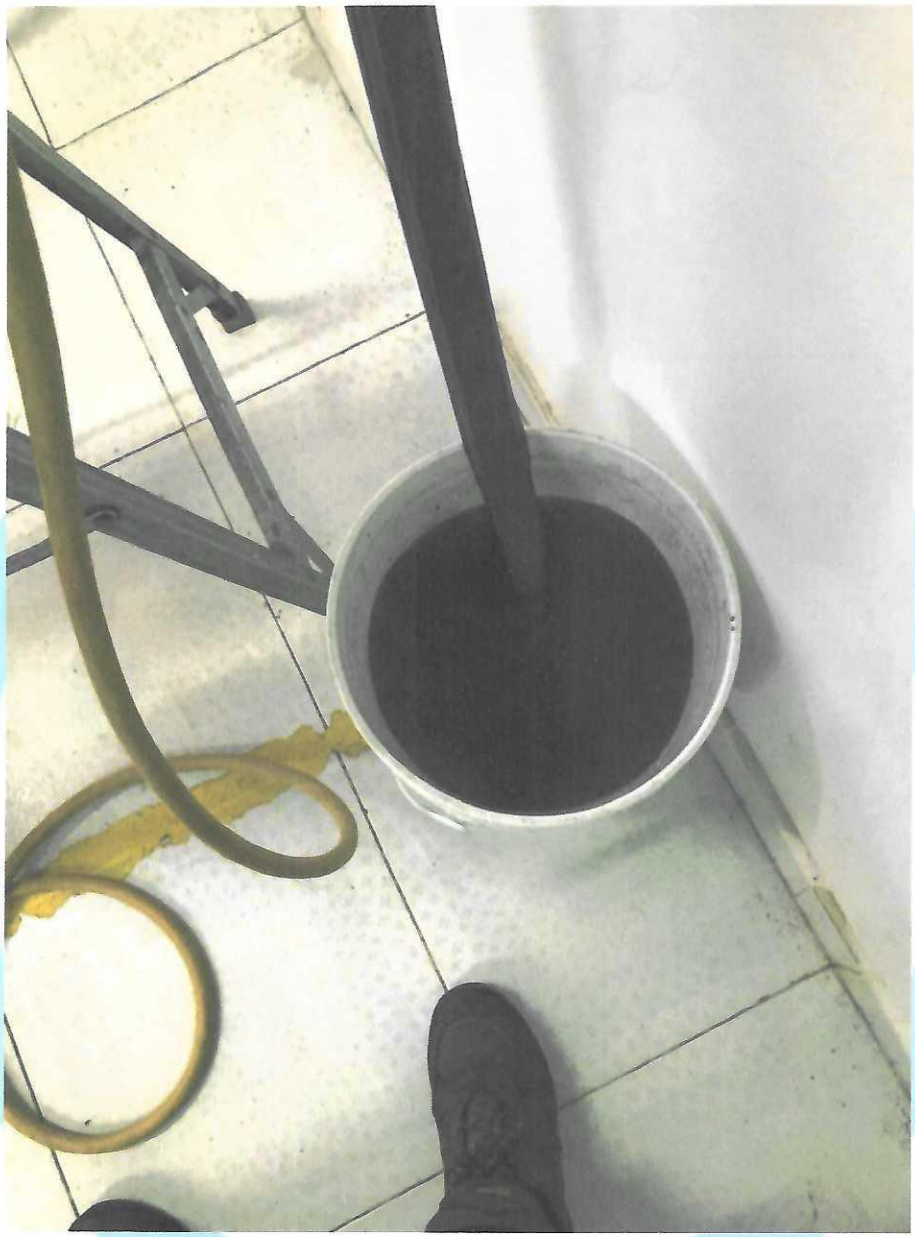

Cambio de compresor

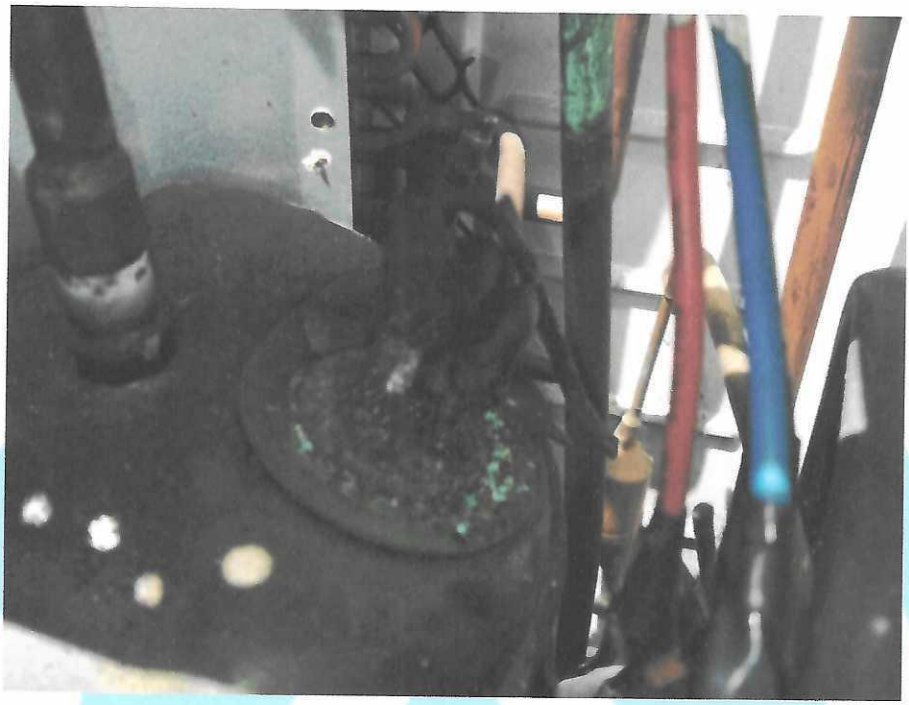







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1722

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CLL 45 # 11-52
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: HABILITACIÓN
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERKIM GÓMEZ, CRISTIAN C	6420084	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	04	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0395

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini Split Samsung
DIRECCIÓN: Cl: 45 # 11-32
UBICACIÓN: Secretaría de Salud.
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Habilitación.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Cambio de Compresor de 24.000 Btu/hr; Incluye gases para soldar de Oxigeno, Acetileno, nitrogeno para presurización y reajuste de gas refrigerante R410A.

OPERARIO:	AYRCOL: 6420087	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría De Salud	Habilitación

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
mini-split	samsung	24000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Heiry Yesmin Alvarez
Cargo: Habilitacion REPS