Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 27 | MES 09 | 21

ORDEN DE SERVICIO No. 0359

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung. 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 4° piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung de 12000 Btu.

→ Se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrustante.

OPERARIO: PAOLA LEAL
AYRCOL: 6420087
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 4TO piso.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split	Samsung.	12000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: BELISARIO MACIAS E.
Cargo: Coordinador Grupo Ambiental

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AGRICULTURA CUARTO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0360

CLIENTE: Gobernación **MODELO:** Samsung 12000 Btu.
DIRECCIÓN: **UBICACIÓN:** Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 4° piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en Aire tipo mini split marca samsung de 12000 Btu.

se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 4TO PISO

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	12000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: BELISARIO MACIAS E.
Cargo: Coordinador Grupo Ambiental

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AGRICULTURA CUARTO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0363

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 4° piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung de 12.000 Btu.

- Se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6920067	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 4TO PISO.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	12.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: BELISARIO MACIAS E.
Cargo: Coordinador Grupo Ambiental

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(AGRICULTURA CUARTO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 23 | MES 09 | AÑO 21

ORDEN DE SERVICIO No. 0361

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: L6 24.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 4º piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca L6 de 24000 Btu

- Se utilizo 1/4 de Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO: PAOLA LEAL
AYRCOL: 6420087
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 1 TO PISO.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	LG.	24000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: BELISARIO MACIAS E.
Cargo: Coordinador Grupo Ambiental

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AGRICULTURA SEGUNDO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 23 | MES 09 | AÑO 21

ORDEN DE SERVICIO No. 0366

CLIENTE: Gobernación
MODELO: Samsung. 12000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 2° piso
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung de 12000 Btu.

- Se utilizo 1/2 de litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420067	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria de Agricultura		Agricultura 2do piso.		
Tipo de aire: Mini Split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 12.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Ofelma González Q

Nombre:
Cargo: Aux. Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AGRICULTURA SEGUNDO PISO)**

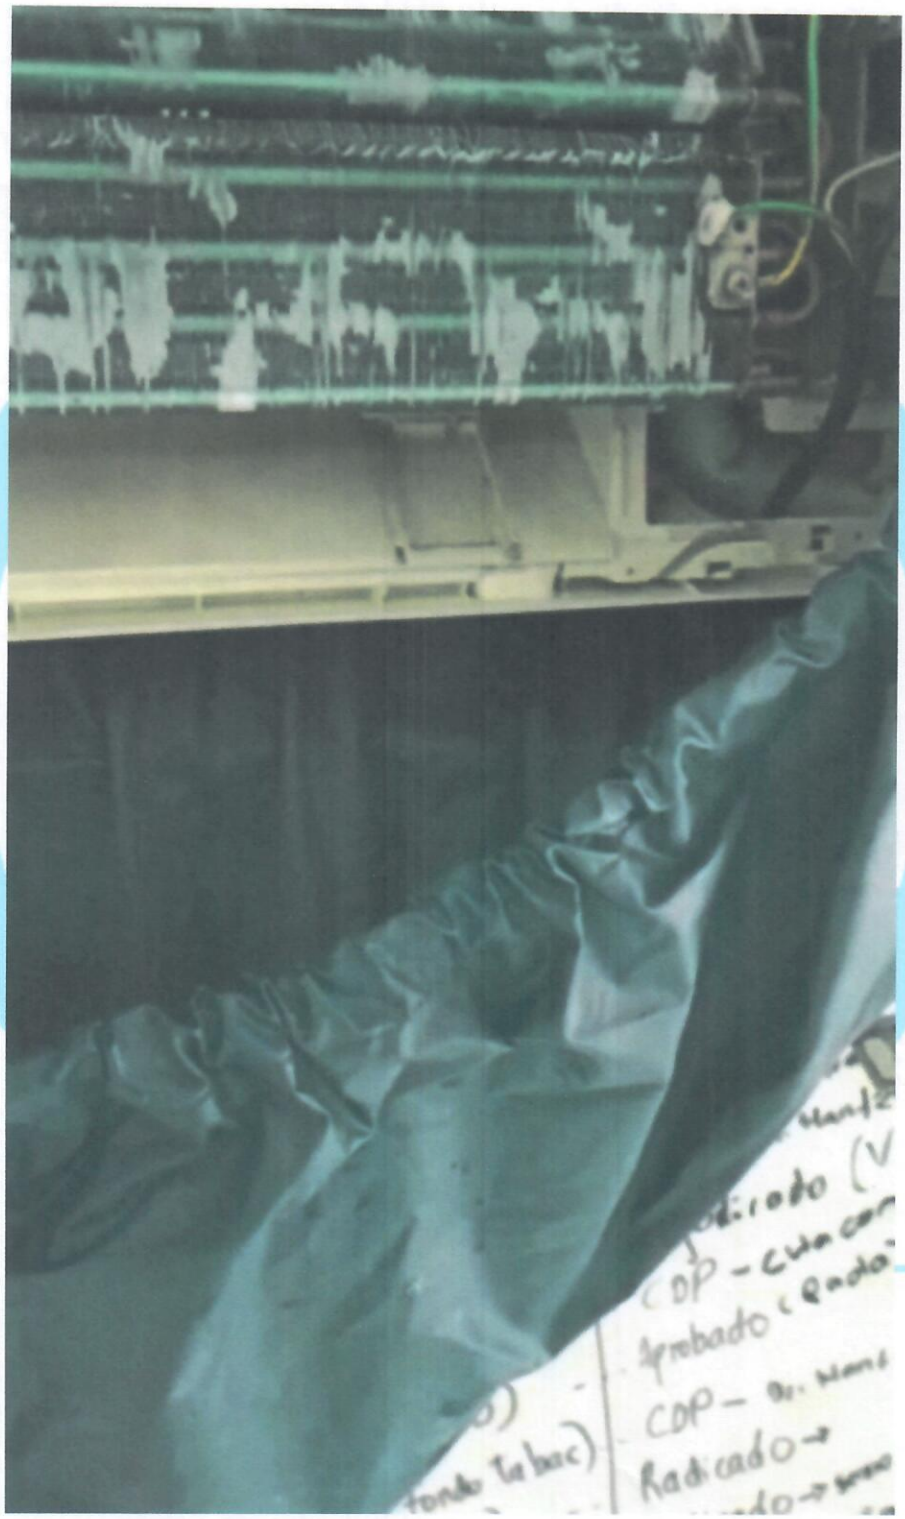

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	09	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0367

CLIENTE: Gobernación	MODELO: Samsung 12.000 Btu.
DIRECCIÓN:	UBICACIÓN: Agricultura
CIUDAD: Bucaramanga	
MANTENIMIENTO: X	REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 2° piso.	
FALLA REPORTADA:	

DETALLE

Mto preventivo realizado en aire tipo mini split marca samsung de 12.000 Btu.

- se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 2do piso

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Splt.	Samsung.	12000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Ofelina González R

Nombre:
Cargo: Auxi. Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AGRICULTURA SEGUNDO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES
	23	09 21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0368

CLIENTE: Gobernacion
MODELO: Samsung. 12.000 Btu.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Agricultura.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Agricultura 2° piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en Aire tipo mini split. marca samsung de 12000 Btu.

- Se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
PAOLA LEAL	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Agricultura	Agricultura 2do piso.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	12.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: Rosmary Vesga Serrano
Cargo: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander

2.8 CEGIRD

- ✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(OFICINA DEL GOBERNADOR)**



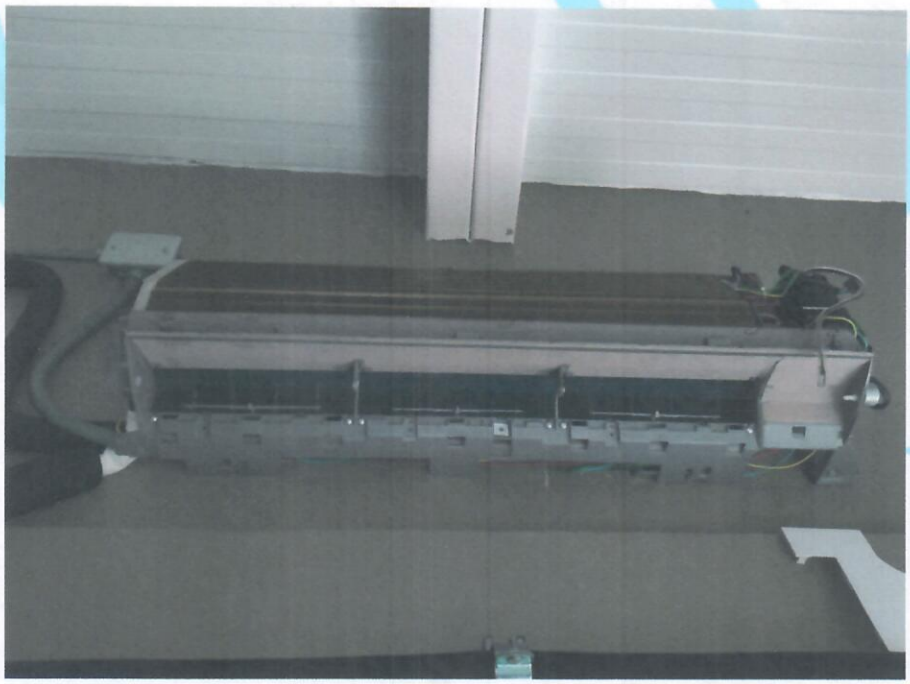

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	04	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0503

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini split Panasonic de 18.000 Btu/hr.
DIRECCIÓN: CEGIRD
UBICACIÓN: Oficina del Gobernador
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 Btu/hr.

Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		oficina del Gobernador.		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Panasonic	Capacidad: 18000 BTU.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(ADMINISTRACION IDEAM)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0527

CLIENTE: Departamento de Santander — MODELO:
DIRECCIÓN: CEGIRD — UBICACIÓN:
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Administración IDEAM
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 Btu/hr marca panasonic.

- Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Administración IDEAM		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Panasonic	Capacidad: 24.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio U. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(OFICINA DIRECTOR)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	06	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0528

CLIENTE: Departamento de Santander — MODELO:
DIRECCIÓN: CEGIRO — UBICACIÓN:
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Director.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 Btu/hr, marca panasonic.

-Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Oficina Director.		
Tipo de aire: mini split	Marca: Panasonic	Capacidad: 24.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio G. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. UIS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(DIRECTORA IDEAM)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0516

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO:
DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Directora IDEAM
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 Btu/hr, marca Panasonic.

- Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD.		Directora IDEAM		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Panasonic	Capacidad: 18.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro


Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(RACK PRINCIPAL)**

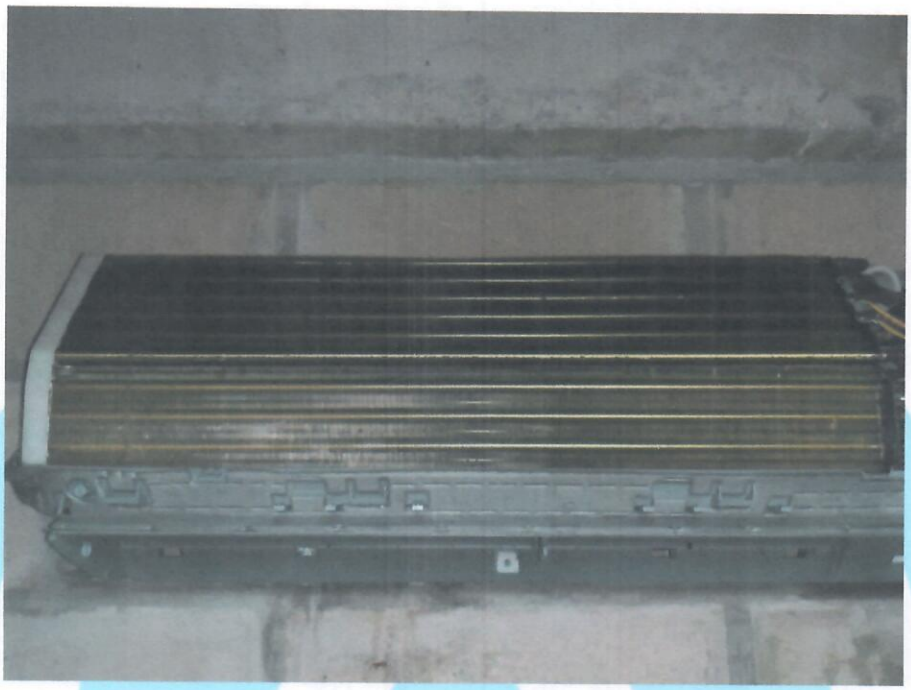





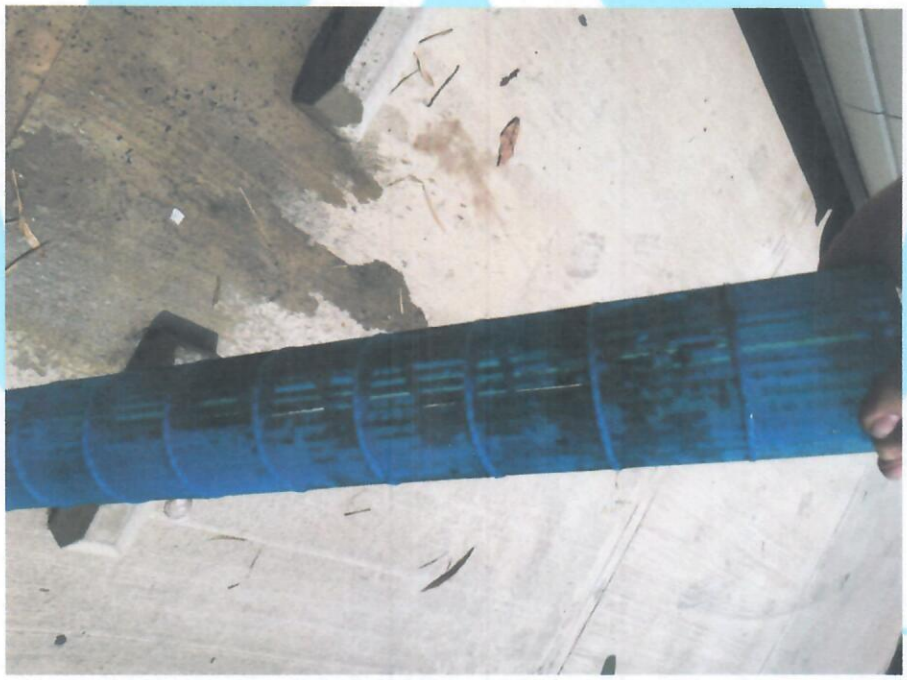

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0505

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack Principal
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 Btu/hr. marca panasonic

- Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Rack Principal		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Panasonic	Capacidad: 12000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(JURIDICA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0506

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD

CIUDAD: Floridablanca

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Juridica

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 Btu/hr, marca panasonic

-Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL: 6420087	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Juridica		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Panasonic	Capacidad: 18.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(PRESUPUESTO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0529

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split de 12.000 Btu/hr.

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD

CIUDAD: Floridablanca

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Presupuesto

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 Btu/hr, marca panasonic.

-Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Presupuesto		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Panasonic	Capacidad: 12.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro


Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(CUARTO TECNICO TABLEROS DE DISTRIBUCION)**






Panasonic

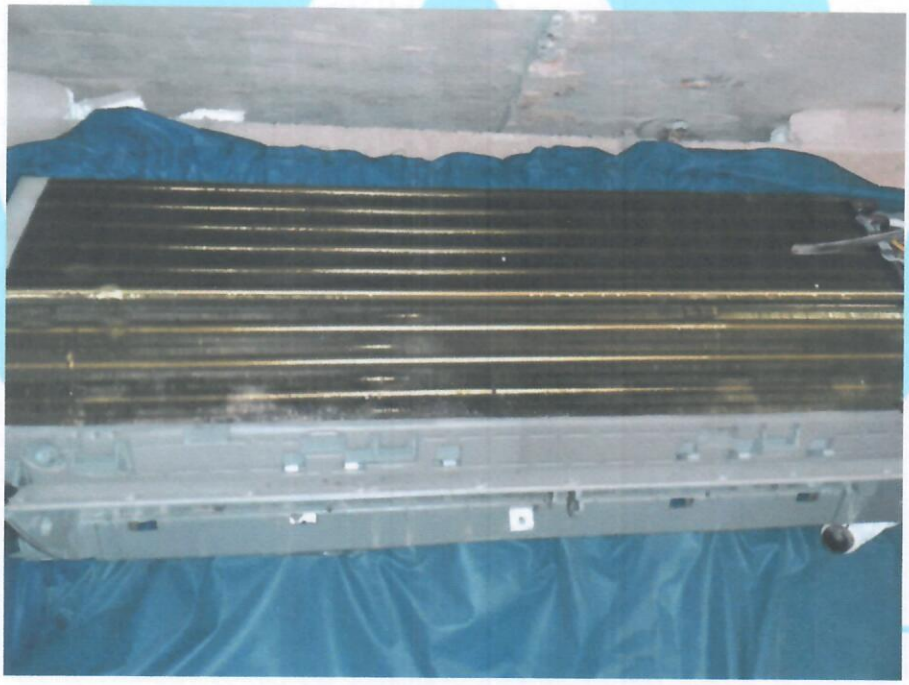

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0508

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Panasonic

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD

CIUDAD: Floridablanca

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Cuarto tecnico tableros de distribución

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 Btu/hr.

-Se utilizo 1/4 de litro de desincrustante..

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Cuarto, Tecnico Tablero de Distribución		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Panasonic.		Capacidad: 12000 BTU	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Sergio O. Ferro


Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento de dos Cassette de 36,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(SALA DE ANALISIS DE RIESGOS EN SALUD)**



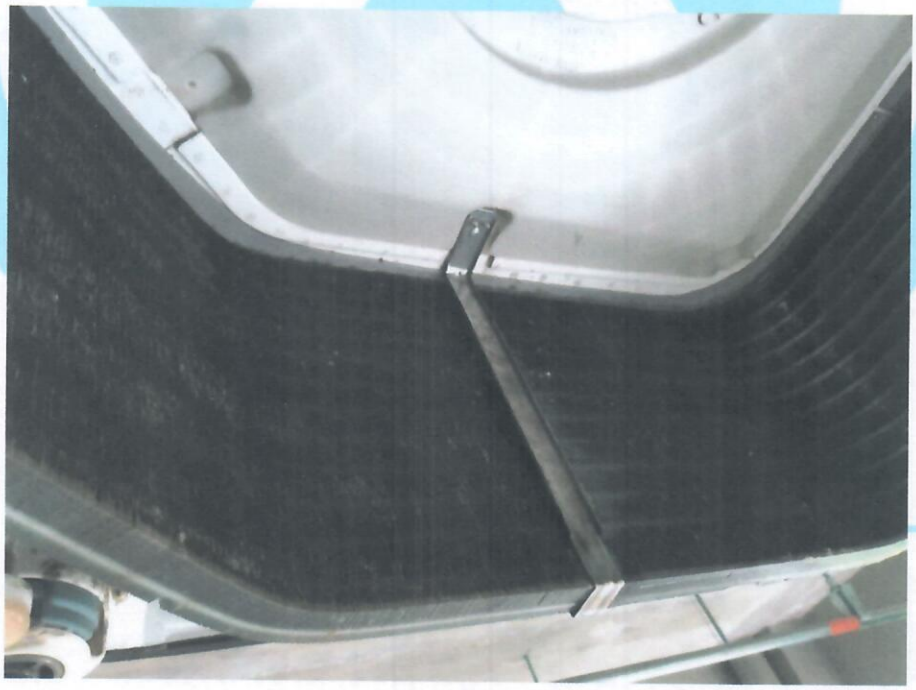



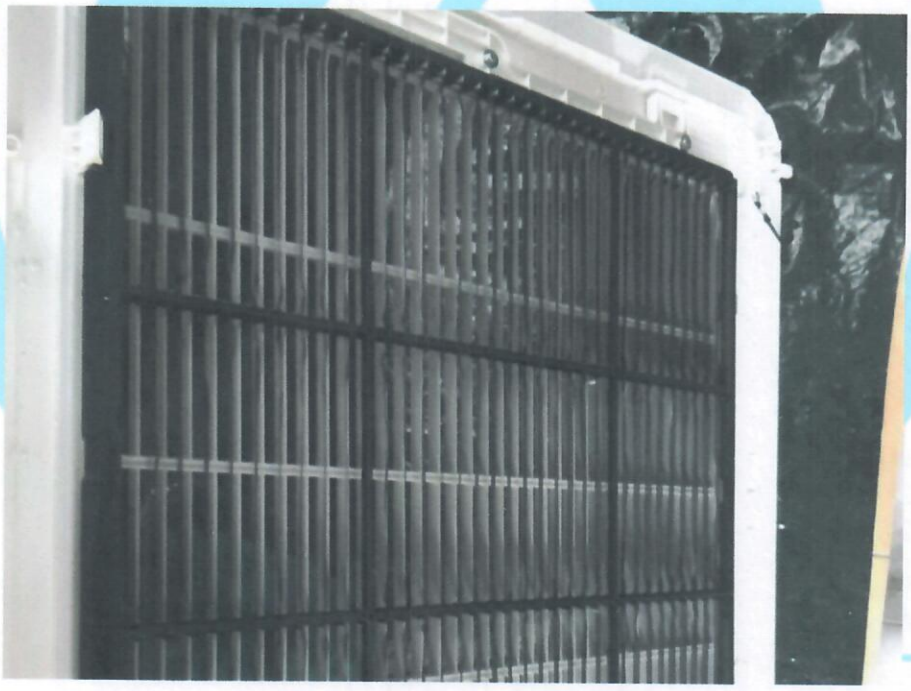





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0509

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Cassette Samsung.

DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD

CIUDAD: Floridablanca

MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Sala de analisis de riesgos en Salud.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo cassette de 36.000 Btu/hr, marca Samsung.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Sala de analisis de riesgos en Salud		
Tipo de aire: Cassette	Marca: Samsung	Capacidad: 36.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

P Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 1790

CLIENTE: Departamento de Santander
DIRECCIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Parte operativa Sala de Analisis de riesgos en salud
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimsento preventivo al sistema de Aire acondicionado tipo caset de 36.000 Bto. marca Samsung.

- Se utilizo ½ litro de desincrostante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Sala de riesgos en Salud - Parte Deportiva		
Tipo de aire: Casette	Marca: Samsung	Capacidad: 36.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Cassette de 54,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(SALON IDEAM)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0510

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Cassette
DIRECCIÓN: UBICACIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Salon IDEAM
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipoo cassette de 54.000 Btu/hr, marca panasonic.

- Se utilizo 1/2 litro de desincrostante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Salon 10 BAM		
Tipo de aire: CASETTE	Marca: Panasonic	Capacidad: 54.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio D. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento de dos Cassette de 60,000 Btu/hr, marca LG. **(GESTION DE RIESGOS)**

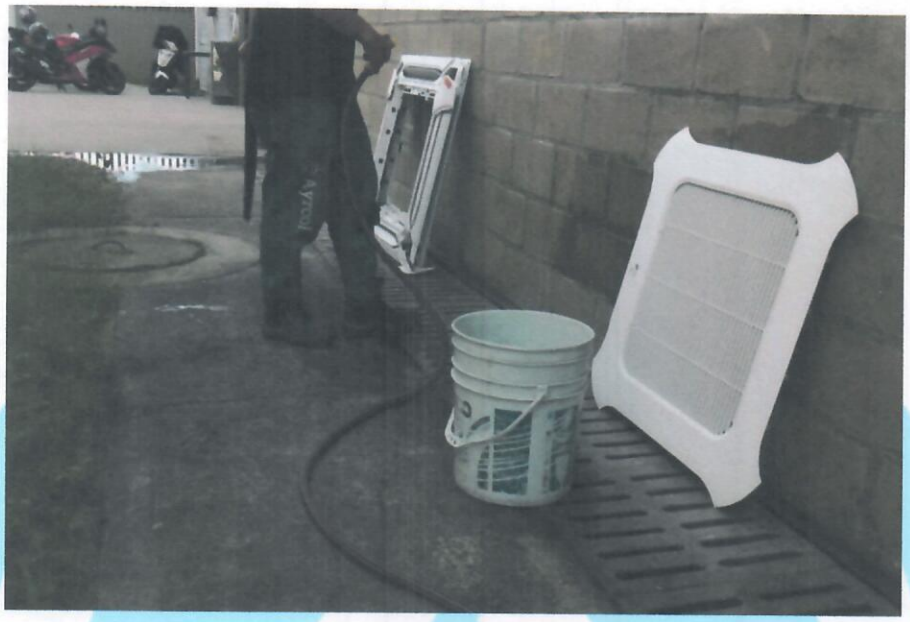







Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0513

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Cassette LG de 60000 Btu/hr.
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestión de Riesgos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 Btu/hr, marca LG.

Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Gestion de Riesgos		
Tipo de aire: Casetta	Marca: LG	Capacidad: 60.000 BTU.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0512

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Cassette L6
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Gestion de Riesgos - CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestión de Riesgos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo cassette de 60,000 Btu/hr, marca L6.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	JO	21.
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD.		gestion de riesgos		
Tipo de aire: Casette	Marca: LG	Capacidad: 60.000 BTU.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio D. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(ARCHIVO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	04	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0530

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: UBICACIÓN:
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Archivo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realico mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 Btu/hr, marca panasonic.

Se utilizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	10	21.
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD.		Archivo		
Tipo de aire: Mini split	Marca: Panasonic.	Capacidad: 18.000 BTU.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(SALA DE COMUNICACIONES)**



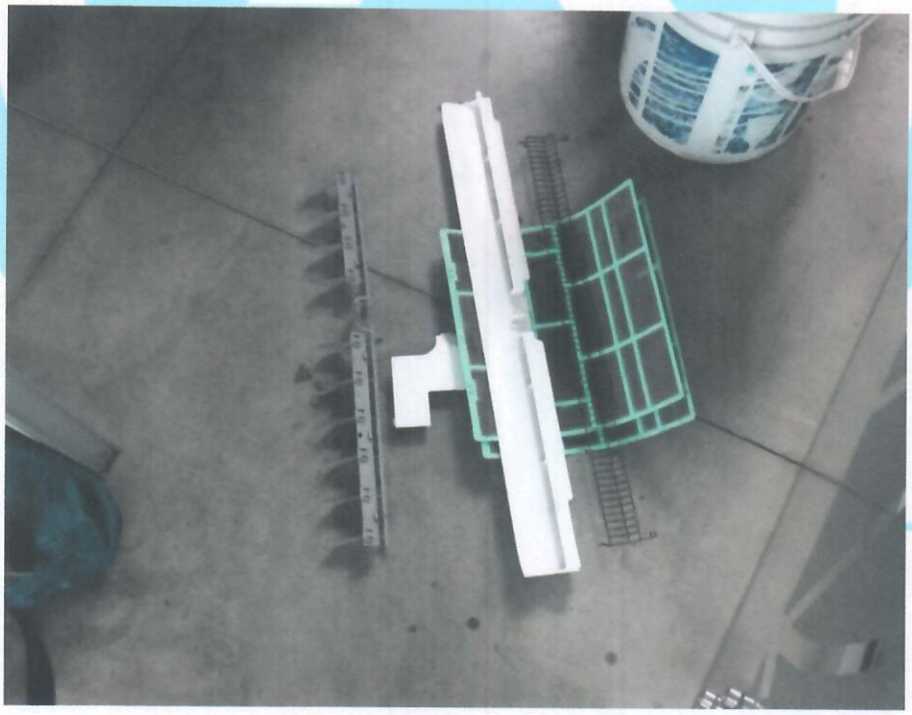

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 0515

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini split Panasonic
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de comunicaciones
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split. de 18.000 Btu/hr, marca panasonic.

- Se otitizo 1/4 de litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Sala de Comunicaciones		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Panasonic	Capacidad: 18.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Sergio D. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento de dos cassette de 36,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(AUDITORIO)**



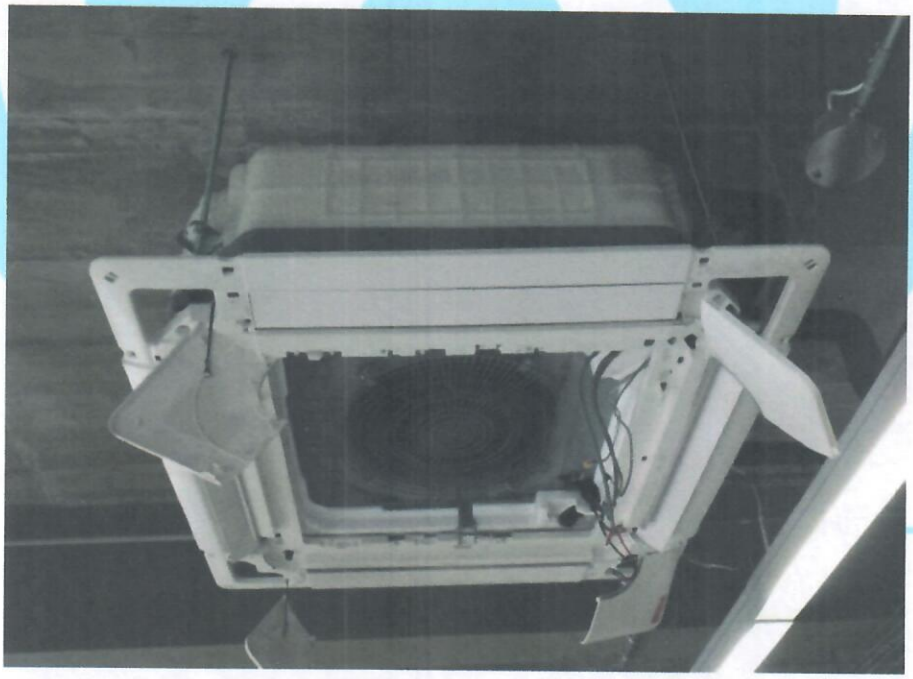





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	10	2021

ORDEN DE SERVICIO
No. 1782

CLIENTE: Depatamento de santander
DIRECCIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Mantenimiento preventivo al sistema de Aire Acondicionado Tipo casete de 36.000 Btu Marca samsung.

- Se utilizo 1/2 litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIRD		Auditorio		
Tipo de aire: Casette	Marca: Samsung	Capacidad: 36.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio D. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	10	2021

ORDEN DE SERVICIO No. 1783

CLIENTE: Departamento de Santander
DIRECCIÓN: CEGIRD
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: x REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Mantenimiento preventivo Al Sistema de Aire Acondicionado Tipo casete de 36.000 Btu Marca Samsung.

-Se utilizo 1/2 litro de desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	Edberg	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGIAD		Auditorio		
Tipo de aire: Casette	Marca: Samsung	Capacidad: 36.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Sergio O. Ferro


Nombre:
Cargo: Prof. Univ.

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca PANASONIC. **(RACK AUDITORIO)**

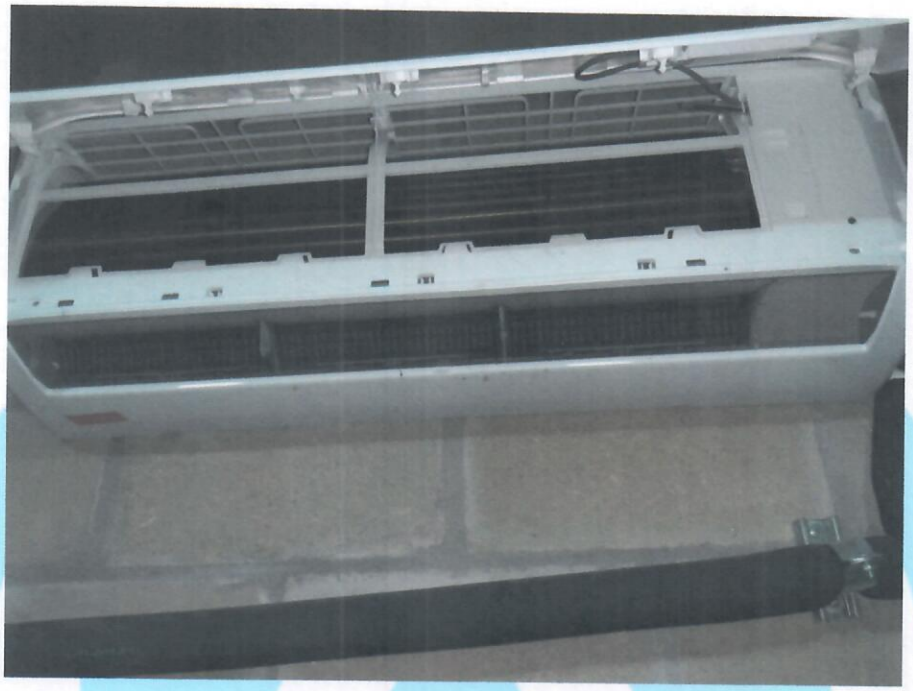

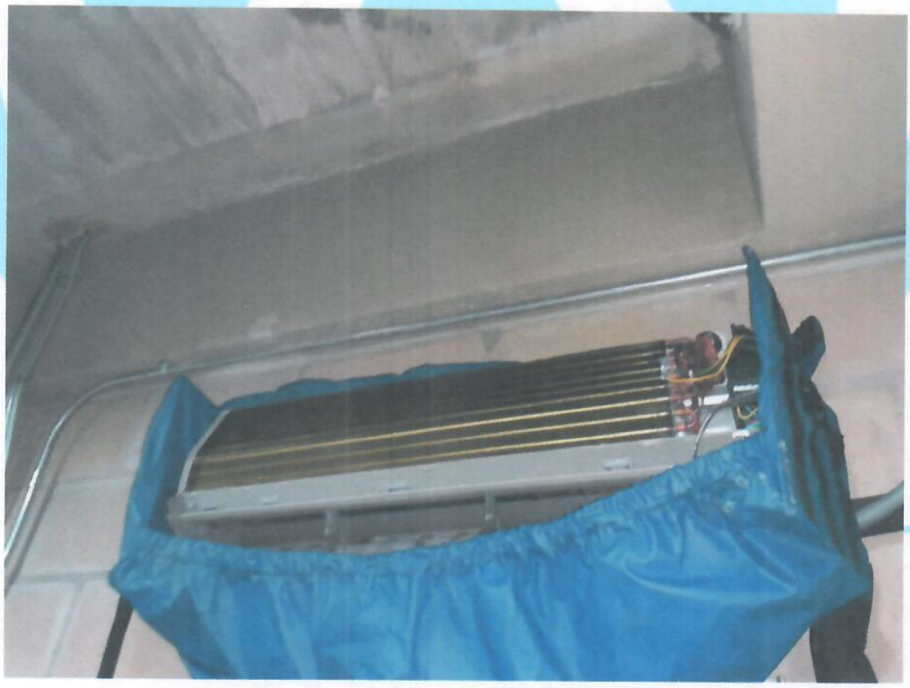



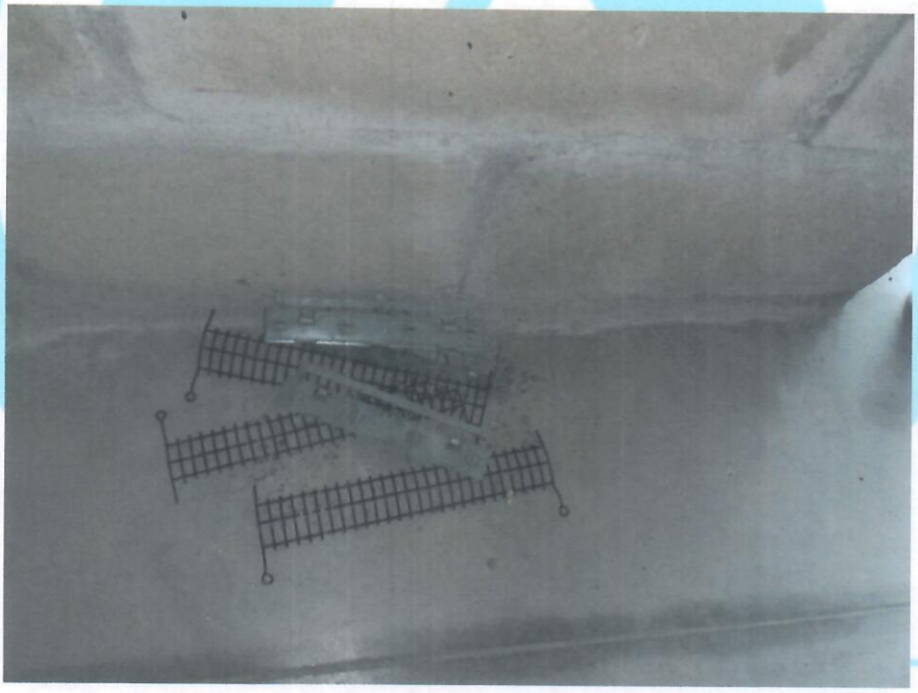

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	10	2021

ORDEN DE SERVICIO No. 1781

CLIENTE: Departamento de santander
DIRECCIÓN: CE.G.I.R.D
CIUDAD: Floridablanca.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack Auditorio
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Mantenmiento preventivo al sistema de Aire acondicionado Tipo Minisplit de 18.000 Btu Marca panasonic.
- Se Utilizo 1/4 de litro de desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Gutierrez	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
CEGTND		Racks del Auditorio		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: Panasonic	Capacidad: 18.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio O. Ferro

Nombre:
Cargo: Prof. Universit.