


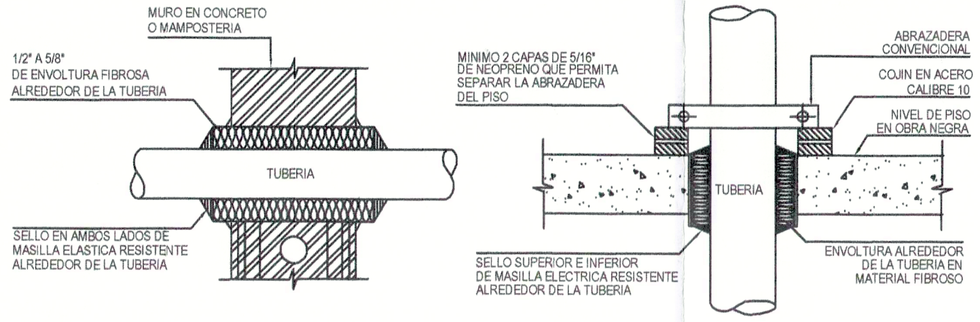


DETALLE PASO DE TUBERIAS A
TRAVES DE LOS MUROS Y PISOS

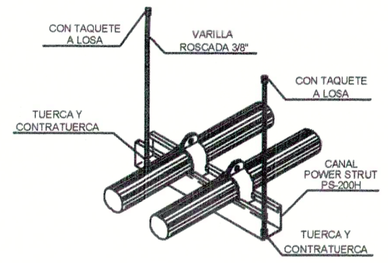


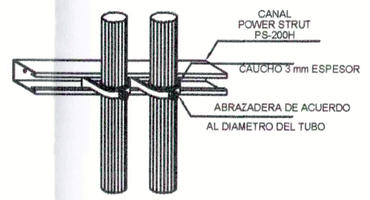


DETALLE
SOPORTE DE TUBERIA

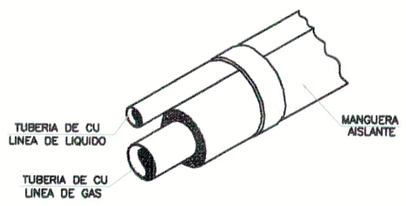

DETALLE DE INSTALACION DE
TUBERIAS DE COBRE
ESC : S/E

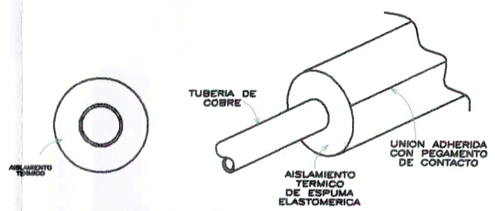


DETALLE
AISLAMIENTO TERMICO
DE TUBERIA
ESC. S/E

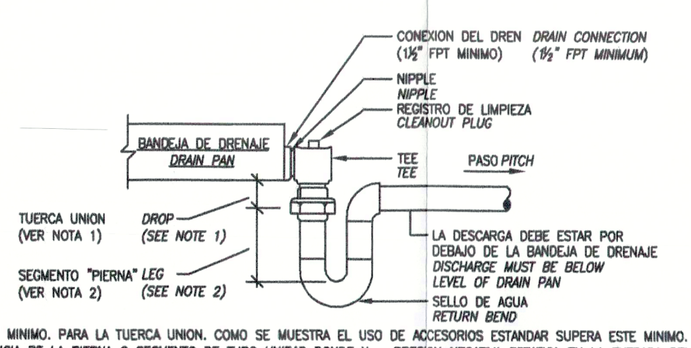


NOTAS:
1. SE REQUIERE DE 1" MINIMO. PARA LA TUERCA UNION. COMO SE MUESTRA EL USO DE ACCESORIOS ESTANDAR SUPERA ESTE MINIMO.
2. X/2 + 1" = DISTANCIA DE LA PIERNA O SEGMENTO DE TUBO UNIDAD DONDE X = PRESION NEGATIVA ESTATICA EN LA ENTRADA DEL VENTILADOR. (MINIMO 5")
3. AÑADIR ACERO ESTRUCTURAL PARA ELEVAR LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD PARA ADAPTARSE A LA ALTURA DE LA TRAMPA.
4. DRENAJE DE PITCH PARA UN CORRECTO ESCURRIMIENTO Y DESCARGA A LOS RECIPIENTES APROBADOS.
5. SOPORTE A LAS LINEAS DE DRENAJE PARA PREVENIR EL DESBORDAMIENTO DE CONDENSADOS.
6. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA SE DEBE RELLENAR MANUALMENTE CADA DREN PARA FORMAR EL SELLO INICIAL DE DESAGUE

NOTES:
1. *1" MIN. DROP REQUIRED. USE OF STANDARD FITTINGS SHOWN EXCEEDS THIS MINIMUM.*
2. *X/2 + 1" = LEG FOR DRAW-THRU UNIT WHERE X = NEGATIVE STATIC PRESSURE AT FAN INLET. (MIN. 5")*
3. *ADD STRUCTURALS STEEL TO RAISE THE BOTTOM OF THE UNIT TO ACCOMODATE TRAP HEIGHT.*
4. *PITCH DRAIN FOR PROPER RUN-OFF AND DISCHARGE TO APPROVED RECEPTACLES.*
5. *SUPPORT DRAIN LINES TO PREVEENT SAG AND CONDENSATE OVERFLOW.*
6. *MANUALLY PRIME FILL TRAP BEFORE START-UP TO FORM INITIAL DRAIN SEAL.*

DETALLE DRENAJE EQUIPOS

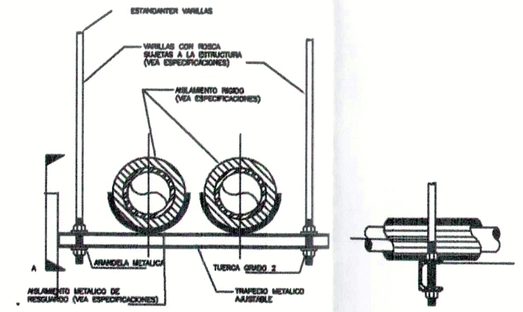

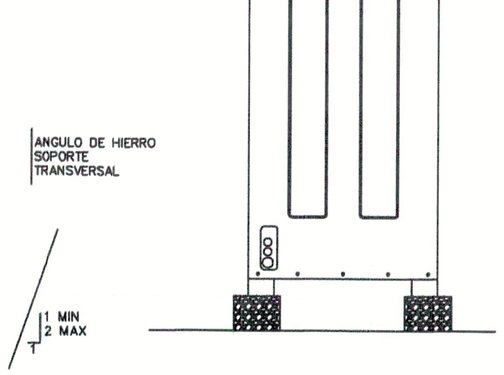

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DESPACHOS JUDICIALES
PUERTO CARREÑO
DEPARTAMENTO

DIRECCION
CALLE 19 No. 11-29 PCR

PROYECTO
AIRE ACONDICIONADO

CONSULTOR DE DISEÑO
PROYECTA 2A S.A.S
NIT 900843334-2
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 160 de 2017

SNEIDER FORERO.
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTA 2A
DISEÑO.URBANISMO.CONSTRUCCIÓN

SUPERVISOR

ARQ. IVAN DARIO CELY
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONSULTOR DE DISEÑO
DISEÑO

DANIEL HIGUERA
DISEÑADOR AIRE ACONDICIONADO
MAT.PROF:BY 250-56339

CONTIENE

DETALLES DE CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

ARCHIVO
PC18-AA-(103-107)-Aire Acondicionado.dwg

FECHA
NOVIEMBRE 2018

ESCALA
N/A

PLANO
PC18-AA-107

DISEÑO AIRE ACONDICIONADO