

PLANTA DE LAS CAMARAS

ESC. 1:20

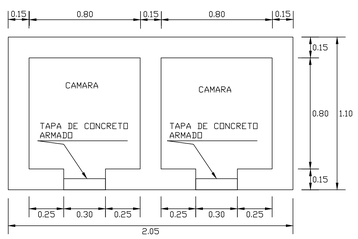


PLANTA DE LA CASETA

ESC. 1:20

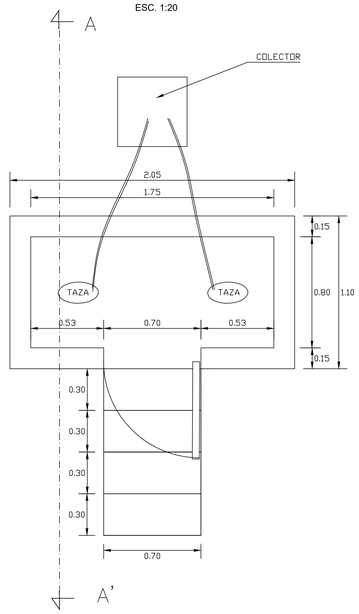

DETALLE DE LOSA DE CUBIERTA

ESC. 1:20

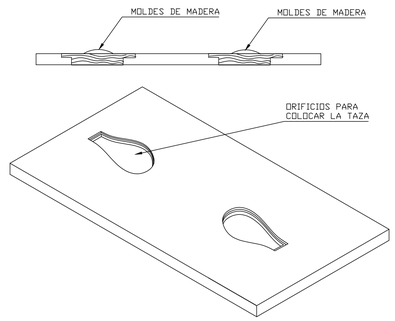

CANTIDADES DE OBRA


CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
– EXCAVACION	0.26	M3
– RELLENO APISONADO Y COMPACTADO	0.19	M3
– CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	0.48	M3
– MALLA ELECTROSOLDADA 66.10.10	2.56	M2
– CIMBRA DE MADERA AREA DE CONTACTO	2.29	M2
– MURO DE BLOCK HUECO DE 15 CM. ESP.	18.17	M2
– IMP. SUP. CON MORTERO CEM–AR 1:3	11.42	M2
– LAMINA GALVANIZADA ZINTRO 0–750	5.74	M2

NOTAS:

– TODAS LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD
– EL CONCRETO EN LOSA DE PISO SE DOSIFICARA PARA OBTENER UNA RESISTENCIA DE f'c=200 kg/cm2 CON UN REVENIMIENTO DE 6 A 10 cm. Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 mm. (3/4") VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA.
– LA CIMBRA DE MUROS PODRA SER RETIRADA A LOS TRES DIAS DEL COLADO; EN LOSA DE CUBIERTO SE RETIRARA A LOS SIETE DIAS, DEJANDO PUNTALES ESTRATEGICAMENTE COLOCADOS HASTA LOS CATORCE DIAS, SALVO EN EL CASO DE USAR ACELERANTES DE FRAGUADO, NO SE REQUERIRAN PUNTALES.
– LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
– A TODO EL CONCRETO EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA, SE LE ADICIONARA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICAR 1.5kg. DE FESTERGRAL POR CADA SACO DE CEMENTO SIMILAR A LA PORCION CORRESPONDIENTE)
– SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA PARA ACABADO NO APARENTE


CORTE A - A'

ESC. 1:20

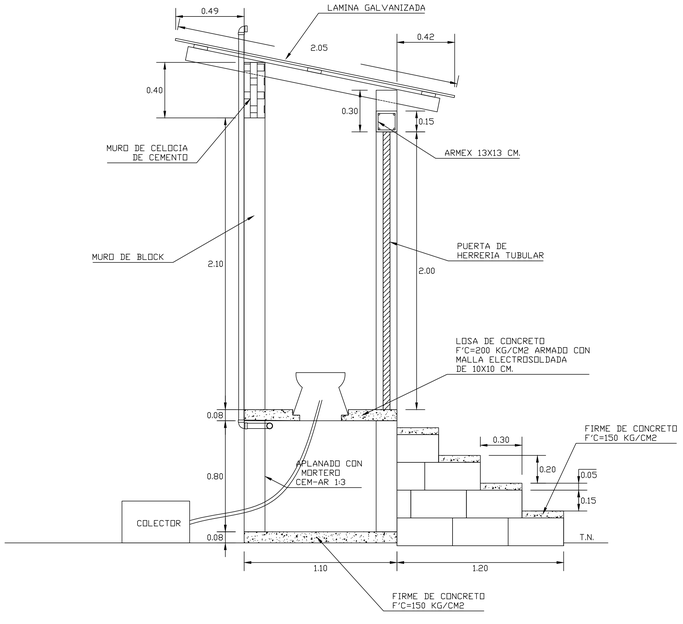

DETALLE DE ESCALONES

ESC. 1:20

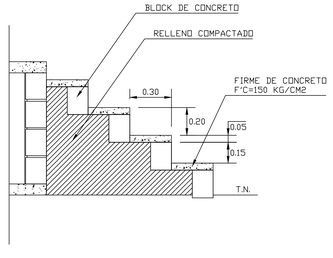

ISOMETRICO DE LAS CAMARAS

ESC. 1:20

