



Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV				
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - (ACTA #4 - AGOSTO) - (CDAV LA FLORA)				
FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
21-1	11-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	SEGUNDO PISO - (SISTEMAS)	PISO-TECHO



Consmaacol S.A.S.

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No.

10-21.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

FECHA 13-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: CDAV La Flora.
TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA LG.
MODELO U.M. AVNQ 54GLA2 SERIAL U.M. --
MODELO U.C. AVNQ 54GLA2 SERIAL U.C. --
CAPACIDAD: 60.000 BTU
AREA: Edif. Activo - (2 piso - sistemas)
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☒ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

TRABAJO REALIZADO

Se Cambiaron rodamientos motor Ventilador de la unidad manejadora. Quedando en perfecto funcionamiento.

Fabian Guacra.

FIRMA DEL TÉCNICO

[Signature]

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228



Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022
“SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI.”
REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
(ACTA #4 - AGOSTO)
Lugar: Sede CDAV La Flora



No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21.1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	
				Se corrige el ruido fuerte interno en la unidad manejadora, por el cambio de los rodamientos de su motor ventilador.
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
			Se realiza Mantenimiento Correctivo	



Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S.
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #5 - AGOSTO) - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
01.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (ALMACÉN)	MINI-SPLIT
02.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (BODEGA #1)	MINI-SPLIT
03.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (BODEGA #2)	MINI-SPLIT
04.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SÓTANO - (CUARTO ELÉCTRICO)	MINI-SPLIT
05.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (SERVICIOS GENERALES)	MINI-SPLIT
06.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PARQUE AUTOMOTOR #1)	MINI-SPLIT
07.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PARQUE AUTOMOTOR #2)	TIPO VENTANA
08.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (AUDITORIO AGENTES #1)	PISO-TECHO
09.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (AUDITORIO AGENTES #2)	PISO-TECHO
10.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PQRS #1)	MINI-SPLIT
11.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (PQRS #2)	TIPO VENTANA
12.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	PRIMER PISO - (SUB-COMANDANTE)	MINI-SPLIT
13.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (OFICINA DE RADIO COMUNICACIÓN)	MINI-SPLIT
14.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (COMANDANTE)	MINI-SPLIT
15.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (CUARTO RACK)	MINI-SPLIT
16.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (TALENTO HUMANO - APOYO)	MINI-SPLIT
17.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (TALENTO HUMANO - LÍDER)	MINI-SPLIT
18.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (ADMINISTRADOR DE BIENES)	MINI-SPLIT
20.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (PSICÓLOGOS)	MINI-SPLIT
21.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (PERSONERO)	MINI-SPLIT
22.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (JURÍDICO DE SERVICIOS MOVILIDAD)	MINI-SPLIT
23.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (AUX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD #1)	MINI-SPLIT
24.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (AUX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD #2)	PISO-TECHO
25.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (SUBSECRETARIO DE SERV. MOVILIDAD)	MINI-SPLIT
26.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	SEGUNDO PISO - (CUARTO SERVIDOR CRIMINALÍSTICA)	MINI-SPLIT
27.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (REGULACIÓN)	MINI-SPLIT
28.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (OFIC. RADIO COMUNICACIÓN)	MINI-SPLIT
29.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (ALOJAMIENTO HOMBRES)	PISO-TECHO
31.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	TERCER PISO - (SALA DESCANSO T.V)	MINI-SPLIT
32.1	5-ago.-22	EDIFICIO DE AGENTES	CERRO CRISTO REY - (CUARTO REPETIDORA)	MINI-SPLIT

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #5 - AGOSTO) - SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SALOMIA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
33.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	LÍDER	MINI-SPLIT
34.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	PISO-TECHO
35.1	2-ago.-22	EDIFICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	MINI-SPLIT
36.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (SISTEMAS)	MINI-SPLIT
44.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	PRIMER PISO - (FINANCIERO - APOYO #2)	MINI-SPLIT
45.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (JEFE UNIDAD APOYO)	MINI-SPLIT
48.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (DESPACHO SECRETARIO)	MINI-SPLIT
51.1	1-ago.-22	EDIFICIO DE DESPACHO	SEGUNDO PISO - (CUARTO DESCANSO)	MINI-SPLIT
94.1	4-ago.-22	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	ÁREA DE LOCKER'S Y BAÑOS	MINI-SPLIT
95.1	4-ago.-22	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	OFICINA	MINI-SPLIT



FICHA TÉCNICA No. SM-01.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría de Movilidad - Salomía
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG
MODELO U.M: SJ122CD SERIAL U.M: ---
MODELO U.C: SJ122CD SERIAL U.C: ---
CAPACIDAD: 12.000 BTU
AREA: Edificio Agentes - Almacén
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4,9</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomía.
TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA:** L.G.
MODELO U.M: BT 122 CD. **SERIAL U.M.** ---
MODELO U.C: BT 122 CD. **SERIAL U.C.** ---
CAPACIDAD: 12.000 BTU
AREA: Edificio Agente - Almacén bodega #1
TIPO DE SERVICIO: **PREVENTIVO** ☒ **CORRECTIVO** ☐ **REVISIÓN** ☐ **MONTAJE** ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4,9.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Quevada
FIRMA DEL TÉCNICO

Fully orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-03.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 01-08-22


CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomía.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG.
MODELO U.M: SJ122 CD SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: SJ122 CD. SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 12.000 BTU
AREA: Edificio Agente. - Almacén bodega #2.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO


PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>60</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E:	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210.</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4.6.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS



REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
VERIFICAR VOLTAJE
REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

**DIAGNÓSTICO**se realizó mantenimiento preventivo.TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Rivera

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad. - salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG
 MODELO U.M: 5J 122CD SERIAL U.M.: ---
 MODELO U.C: 5J 122CD SERIAL U.C.: ---
 CAPACIDAD: 12000 BTU
 AREA: Edificio Agentes. - cuarto eléctrico.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.1</u>
VOLTAJE	<u>209</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>5.0</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo,

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Rivera

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"
FECHA 01-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salamina.

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA:** Mirage.

MODELO U.M: EMF181N. **SERIAL U.M.** ---

MODELO U.C: EMF181N. **SERIAL U.C.** ---

CAPACIDAD: 18.000 BTU

AREA: Edificio Agentes. - servicios generales.

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** ☒ **CORRECTIVO** ☐ **REVISIÓN** ☐ **MONTAJE** ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6,7</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Guerra
FIRMA DEL TÉCNICO

Fely Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaría movilidad - salomía

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA** mirage

MODELO U.M EMF18N **SERIAL U.M.** ---

MODELO U.C EMF18N **SERIAL U.C.** ---

CAPACIDAD 18.000 BTU

AREA Edificio Agentes. - parque automotor #1

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** ☒ **CORRECTIVO** ☐ **REVISIÓN** ☐ **MONTAJE** ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,1</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6,5</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabrian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fabrian Guevara
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-07-2

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 01-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía.
TIPO DE EQUIPO: Ventana MARCA: LG.
MODELO U.M: EMF24 SERIAL U.M.: —
MODELO U.C: EMF24 SERIAL U.C.: AW24PHBH
CAPACIDAD: 24.000 BTU
AREA: Edificio Agentes - parque automotor #2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN: 60. AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.: 0,2
PRESIÓN DE DESCARGA: — AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.: 0,2
VOLTAJE: 208 AMPERAJE COMPRESOR: —
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO: —

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES ☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION ☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO ☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA ☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS ☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD ☒ O.K.
VERIFICAR VOLTAJE ☒
REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS ☒
AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS ☒
REVISAR EL NIVEL DE ACEITE ☒
REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO ☒

DIAGNÓSTICO

se realizó mantenimiento preventivo -

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: — HORA DE SALIDA: — FRA No. —

Fabian Quintero
FIRMA DEL TÉCNICO

Fully ovoso
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía.
 TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA LG.
 MODELO U.M. AVUQ 36GMTHO. SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. AVUQ 36GMTHO. SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD 36.000 BTU
 AREA Edificio Agente - Auditorio Agente #1
 TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	---	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	5,9
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	---		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guarsa
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orizco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



FICHA TÉCNICA No. SM-09.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-8-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia.
TIPO DE EQUIPO: prso techo MARCA: LG.
MODELO U.M: AVNQ 60QM2A0 SERIAL U.M.:
MODELO U.C: AVNQ 60QM2A0 SERIAL U.C.:
CAPACIDAD: 60.000 BTU
AREA: Edificio Agentes. - Auditorio agentes. #2.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6,6</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHÉQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabrin Guerra
FIRMA DEL TÉCNICO

Fabry Guerra
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG
 MODELO U.M. SP122CM. SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. SP122CM. SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD: 12.000 BTU
 AREA: Edificio Agentes. - PQRS #1
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4,5</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guera
FIRMA DEL TÉCNICO

Fully orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-11.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía.
TIPO DE EQUIPO: Ventana MARCA: LG.
MODELO U.M. W122 UM SERIAL U.M. ---
MODELO U.C. W122 UM SERIAL U.C. ---
CAPACIDAD: 12000 BTU.
AREA: Edificio agentes - Ppns #2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4,8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOSe realizó mantenimiento preventivoTRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ovaco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG.
 MODELO U.M. SP122 CM SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. SP122 CM SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD: 12000 Btu.
 AREA: Edificio Agentes - Subcomandante Agente.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,1.</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>4,3.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fabian Guevara
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad- Salomía
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG.
 MODELO U.M. SP242CM. SERIAL U.M. —
 MODELO U.C. SP 242 CM. SERIAL U.C. —
 CAPACIDAD 24.000 BTU
 AREA Edificio Agente - Oficina Supervisores. 2P.
 TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	6,8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se sugiere Cambiar la unidad manejadora o el equipo completo, ya que este aire la unidad manejadora la bandeja de desagüe se encuentra rota por todo lado ya a sido arreglada varias veces, las tapas estan rotas todas,

TRABAJO PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guerra
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad-salomia.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG.
 MODELO U.M: SJ242 CD. SERIAL U.M.: ---
 MODELO U.C: SJ 242 CD. SERIAL U.C.: ---
 CAPACIDAD: 24.000 BTU.
 AREA: Edificio Agentes - Comandante Agentes 2P.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6.6.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Querosa
FIRMA DEL TÉCNICO

Fra. J. Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE GALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA LG.
 MODELO U.M. SP092CM SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. SP092CM SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD 9.000 BTU.
 AREA Edificio Agents. cuarto de rack de comenica P2
 TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.7
PRESIÓN DE DESCARGA	---	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4.0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	---		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Blower roto. se debe cambiar.
 El equipo queda fuera de funcionamiento.

TRABAJO PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)

Cambiar Blower.

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
 FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
 FIRMA DE RECIBIDO / CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-161

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Mirage.
MODELO U.M: BMF181-E SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: BMF181E SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 18.000 BTU.
AREA: Edificio Agente - talento humano Apoyo - P2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.7</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6.5</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICOSe realizó mantenimiento preventivoTRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICOFully Overto
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Mirage.
 MODELO U.M: EMF 121E SERIAL U.M: --
 MODELO U.C: EMF 121E SERIAL U.C: --
 CAPACIDAD: 12.000 BTU.
 AREA: Edificio Agentes - talento humano lider P2.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	2,7
PRESIÓN DE DESCARGA	--	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	2,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	4,0.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	--		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevosa
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Komfoiret
 MODELO U.M: KN-12000ST SERIAL U.M.:
 MODELO U.C: KN-12000ST SERIAL U.C.:
 CAPACIDAD: 12000 BTU.
 AREA: Edificio Agentes - Administración de bienes P2.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☒ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	55'	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,9
PRESIÓN DE DESCARGA	--	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,1
VOLTAJE	208'	AMPERAJE COMPRESOR	
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	--		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

se le cambió gasenillo de carga ya que se encontraba malo. y bota toda la carga de refrigerante R22.
 se corrigió la fuga en el momento y se cargo el equipo nuevamente.

TRABAJO PENDIENTE SI ☒ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Tully Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-20.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría Movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Mitsubishi
MODELO U.M. EMFR1E SERIAL U.M. ---
MODELO U.C. EMFR1E SERIAL U.C. ---
CAPACIDAD: 12000 BTU
AREA: Edificio Agentes - psicólogos - P2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.1</u>
VOLTAJE	<u>209</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>0.4</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)HORA DE LLEGADA --- HORA DE SALIDA --- FRA No. ---Fabian Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



FICHA TÉCNICA No. SM-21.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG.
MODELO U.M: SP092CM. SERIAL U.M.: —
MODELO U.C: SP092CM. SERIAL U.C.: —
CAPACIDAD: 9000BTU.
AREA: Edificio Agente. - personero P2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>—</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.1</u>
VOLTAJE	<u>208.</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>3.9.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>—</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se hizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



FICHA TÉCNICA No. SM-22.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: SAMSUNG
MODELO U.M: AS18USBAX SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: AS18USBAX SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 18.000 BTU
AREA: Edificio Agents. - Jurídico de servicios Mov. P2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>8,5</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orosco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



FICHA TÉCNICA No. SM-23.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomta.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG
MODELO U.M: SP24CP SERIAL U.M: ---
MODELO U.C: SP24CP SERIAL U.C: ---
CAPACIDAD: 24.000 BTU
AREA: Edificio Agente. - Auxiliar. secretaria de servicios ^{p2}
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN: 65 AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.: 0.7
PRESIÓN DE DESCARGA: --- AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.: 0.7
VOLTAJE: 210 AMPERAJE COMPRESOR: ---
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO: ---

ACTIVIDADES A REALIZAR

O.K.		O.K.	
☒	REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
☒	REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE
☒	REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
☒	CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
☒	REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
☒	AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

DIAGNÓSTICO

Blower roto.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)

Cambiar Blower, equipo. Fuera de funcionamiento.

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-24.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaria movilidad - salomia.
TIPO DE EQUIPO: ptso techo. MARCA: VE LG/UC Carrier.
MODELO U.M: 38CKC060 SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: 38CKC060 SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 60.000 BTU p2
AREA: Edificio Agates - Auxiliar secretaria movilidad #2

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐**CONDICIONES DE TRABAJO**

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>7,8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOTRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: SAMSUNG.
 MODELO U.M: AS18USBAX SERIAL U.M.: ---
 MODELO U.C: AS18USBAX SERIAL U.C.: ---
 CAPACIDAD: 18.000 BTU.
 AREA: Edificio Agente - Subsecretaría de servicios P2
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,1</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>7,8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ortiz de

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-26.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: LG
MODELO U.M: VHT122C SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: VHT122C SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 12.000 BTU P2
AREA: Edificio Agentes - Auxiliar. Sect. cartosurador criminal.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.8</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>---</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOse realiza un trabajo preventivoTRABAJOS PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)Reconstrucción motor ventilador unidad manejadora

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quintero
FIRMA DEL TÉCNICO[Firma]
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: Mirage.
 MODELO U.M: EMF127N SERIAL U.M.:
 MODELO U.C: EMF127N SERIAL U.C.:
 CAPACIDAD: 12.000 BTU
 AREA: Edificio Agentes - Regularon p3.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA		AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	3,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO			

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guacera
FIRMA DEL TÉCNICO

Fully orotco e
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaria movilidad. - Salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: mirage.
 MODELO U.M: EMF 121N SERIAL U.M: - : -
 MODELO U.C: EMF 121N SERIAL U.C: - - -
 CAPACIDAD: 12.000 BTU.
 AREA: Edificio Agents. - Radio comunicación P3.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	--	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	4,0
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	--		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se revisaron todos los componentes.

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Firma de recibido
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Solomía.
 TIPO DE EQUIPO: prso techo MARCA: LG.
 MODELO U.M: AYUQ36GM14 SERIAL U.M.: ---
 MODELO U.C: AYUQ36GM14 SERIAL U.C.: ---
 CAPACIDAD: 36.000BTU
 AREA: Edificio Agentes. - Alojamiento hombres P3.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125-</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>5,8.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESTIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

Se realiza el mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guavara

FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-31.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-109-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: piso techo MARCA: LG.
MODELO U.M: AVUQ36GMTH SERIAL U.M.: ---
MODELO U.C: AVUQ36GMTH SERIAL U.C.: ---
CAPACIDAD: 36.000 BTU
AREA: Edificio Agents - Sala descanso 4u. P3.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>5.6</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOSe realizó el mtto preventivoTRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICORafael Ortiz
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 05-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría movilidad- salomía.
 TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: BLUE LINE.
 MODELO U.M: MS1210F2 SERIAL U.M.: --
 MODELO U.C: MS1210F2 SERIAL U.C.: --
 CAPACIDAD: 12.000 BTU.
 AREA: Cerro Cristo Rey - cuarto repetidora.
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	--	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	208	AMPERAJE COMPRESOR	6,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	--		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Ortiz
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-33.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: SAMSUNG
MODELO U.M. AS18US BAX SERIAL U.M. ---
MODELO U.C. AS18US BAX SERIAL U.C. ---
CAPACIDAD: 18.000 BTU
AREA: Edificio de Gestión documental - Lider.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65"</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>7-8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Fely Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM-34.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-2-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomita.
TIPO DE EQUIPO: pisotecho MARCA: LQ.
MODELO U.M. TVNC602LLA3 SERIAL U.M. ---
MODELO U.C. TVNC602LLA3 SERIAL U.C. ---
CAPACIDAD: 60.000 BTU
AREA: Edificio de gestión documental - Archivo central.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>7,8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOTRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. 54-35/1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 02-8-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomita.
TIPO DE EQUIPO: Piso fecho. MARCA: LG
MODELO U.M. AYUQ36GM SERIAL U.M. ---
MODELO U.C. AYUQ36GM SERIAL U.C. ---
CAPACIDAD: 36.000 BTU.
AREA: Edificio ed Gestion documental - Apoyo.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6,0</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOTRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Freddy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 01-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: Secretaría de movilidad - Sabana.
 TIPO DE EQUIPO: mini split
 MARCA: STARLIGHT
 MODELO U.M: HSG-12CH
 SERIAL U.M.:
 MODELO U.C: HSG-12CH
 SERIAL U.C.:
 CAPACIDAD: 12000 BTU
 AREA: Sistemas. - Edificio. despacho
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN: 65
 PRESIÓN DE DESCARGA: -
 VOLTAGE: 210
 AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO: -
 AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.: 0,7
 AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.: 0,7
 AMPERAJE COMPRESOR: 5,7

ACTIVIDADES A REALIZAR

O.K.		O.K.
☒	REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒
☒	REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒
☒	REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒
☒	CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒
☒	REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒
☒	AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒
	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	
	VERIFICAR VOLTAGE	
	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	
	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	
	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	
	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____ FRA No. _____

Fabian Guerrero

FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

**FICHA TÉCNICA No.****SM-424.1**

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"**FECHA** 07-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaria movilidad - Salomía.
TIPO DE EQUIPO: mini split
MARCA: STARLIGHT
MODELO U.M: HSR 09 CB.
SERIAL U.M: ————
MODELO U.C: HSR 09 CB
SERIAL U.C: ————
CAPACIDAD: 9.000 BTU
AREA: Edificio despacho Financiero 2
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	65	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,3
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	3,8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"
FECHA 01-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría de movilidad - Salomía.

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA:** mirage

MODELO U.M: EMFO 916 **SERIAL U.M.** 20399

MODELO U.C: EMFO 916 **SERIAL U.C.** —

CAPACIDAD: —

AREA: Edificio despacho - Jefe unidad de apoyo

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>110.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>—</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>214</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>3,7</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>—</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA — **HORA DE SALIDA** — **FRA No.** —

Fabian Quivosa
FIRMA DEL TÉCNICO
Fredy Garza
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



FICHA TÉCNICA No. MS-48.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomía.
TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: BLUENE.
MODELO U.M: MSN 1210A2 SERIAL U.M: 20007
MODELO U.C: MSW 1210A2 SERIAL U.C: 120 MS
CAPACIDAD: 12000 BTU.
AREA: Edificio despacho - secretario.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	110.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0.7
PRESIÓN DE DESCARGA	---	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0.2
VOLTAJE	213	AMPERAJE COMPRESOR	3.8
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	---		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 07-08-22.

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN Secretaría movilidad - Salomía.

TIPO DE EQUIPO: mini split **MARCA** Montana.

MODELO U.M. TAC09CSBY2 **SERIAL U.M.** ---

MODELO U.C. TAC09CSBY2 **SERIAL U.C.** ---

CAPACIDAD 9.000 BTU

AREA Edificio despacho - cuarto descanso

TIPO DE SERVICIO **PREVENTIVO** ☒ **CORRECTIVO** ☐ **REVISIÓN** ☐ **MONTAJE** ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN <u>65"</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E. <u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA <u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C. <u>0,2</u>
VOLTAJE <u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR <u>3,3.</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO <u>---</u>	

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabran Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Fredy Orozco
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 04-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: Secretaría movilidad - salomita

TIPO DE EQUIPO: mini split MARCA: mirage

MODELO U.M. ELF 121Q SERIAL U.M. —

MODELO U.C. ELF 121Q SERIAL U.C. —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: Sede Sur. la maná. — locker. y Baños.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125'</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>—</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,1</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>3,6</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>—</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒ O.K.	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒ O.K.
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICO

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

Felly Ochoa
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

FICHA TÉCNICA No. SM 95.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"FECHA 04-08-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: Secretaría movilidad - Salomta.
TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: Mirage.
MODELO U.M.: ELF 121Q. SERIAL U.M.: —
MODELO U.C.: ELF 121Q. SERIAL U.C.: —
CAPACIDAD: 12.000 BTU
AREA: Sede sur. la manita - Oficinas.
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	_____	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	_____
PRESIÓN DE DESCARGA	_____	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	_____
VOLTAJE	_____	AMPERAJE COMPRESOR	_____
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	_____		

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	☒	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	☒
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	☒	VERIFICAR VOLTAJE	☒
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	☒	REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS	☒
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	☒	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	☒
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	☒	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	☒
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	☒	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	☒

DIAGNÓSTICOTRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Guevara.
FIRMA DEL TÉCNICO

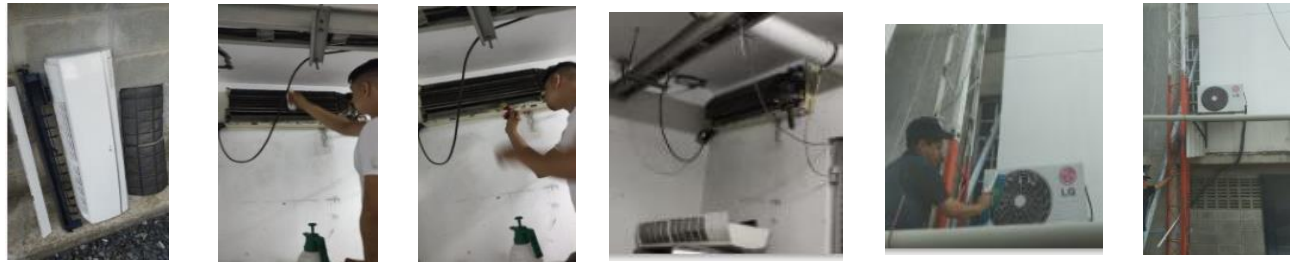
Fredy Orozco & Asociados
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

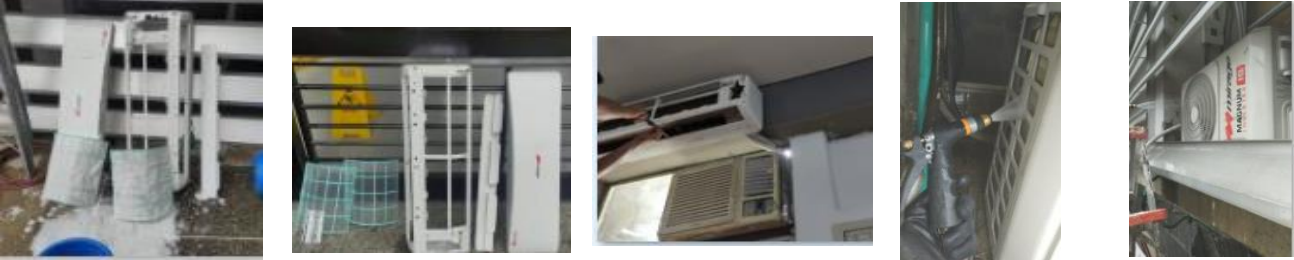


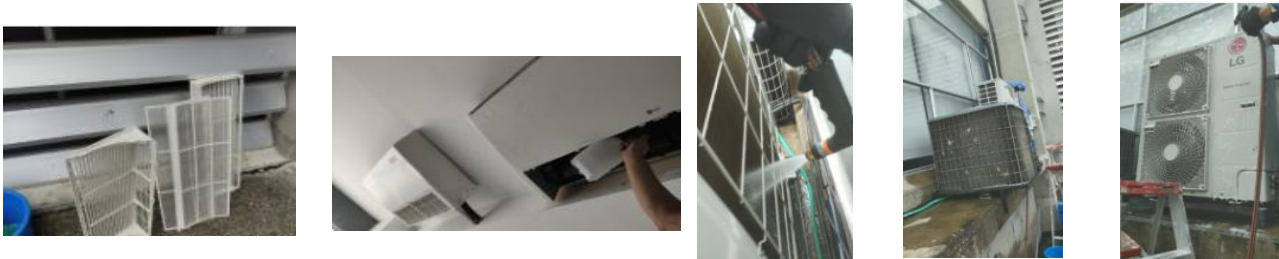
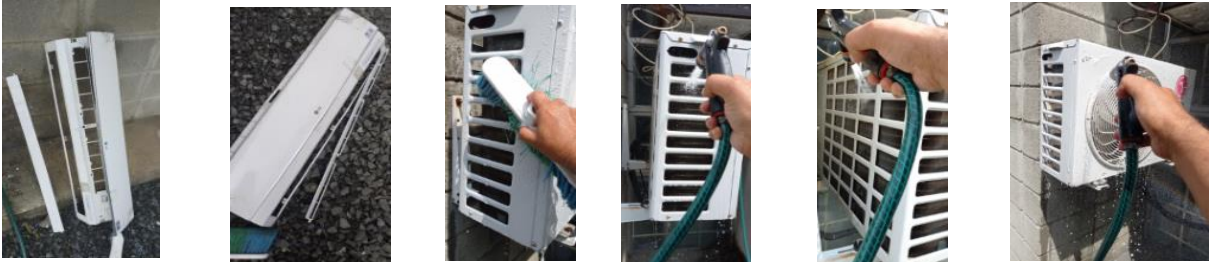
Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022
"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."
REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #5 - AGOSTO)
Lugar: Sede SM - (Secretaría de Movilidad - Salomía)



No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
01.1	AGENTES	SÓTANO (ALMACÉN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT L.G 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
02.1	AGENTES	SÓTANO (BODEGA #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT L.G 12.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
03.1	AGENTES	SÓTANO (BODEGA #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT L.G 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
04.1	AGENTES	SÓTANO (CUARTO ELÉCTRICO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT L.G 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
05.1	AGENTES	PRIMER PISO (SERVICIOS GENERALES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 18.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
06.1	AGENTES	PRIMER PISO (PARQUE AUTOMOTOR #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 18.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
07.1	AGENTES	PRIMER PISO (PARQUE AUTOMOTOR #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				TIPO VENTANA LG 24.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
08.1	AGENTES	PRIMER PISO (AUDITORIO AGENTES #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO LG 36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
09.1	AGENTES	PRIMER PISO (AUDITORIO AGENTES #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO LG 60.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
10.1	AGENTES	PRIMER PISO (PQRS #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT LG 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
11.1	AGENTES	PRIMER PISO (PQRS #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				TIPO VENTANA LG 12.000 BTU/HR

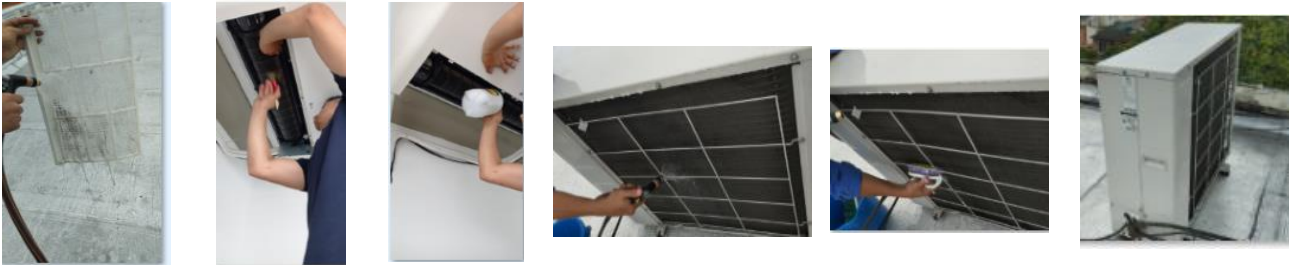
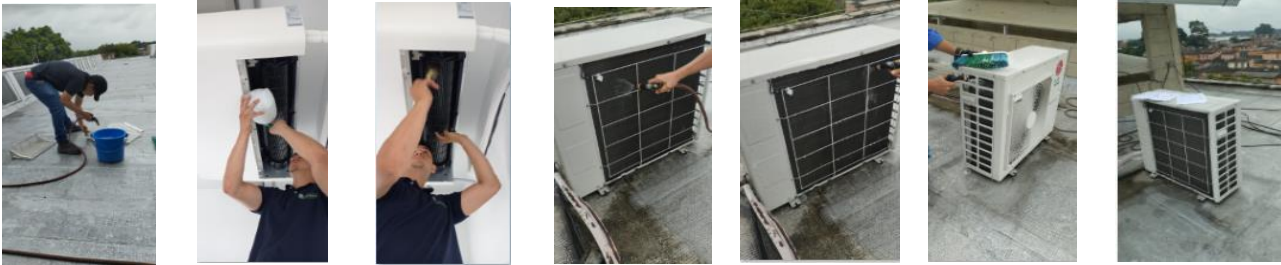
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
12.1	AGENTES	PRIMER PISO (SUB-COMANDANTE)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT LG 12.000 BTU/HR
13.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (OF. RADIO COMUNICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT LG 24.000 BTU/HR
14.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (COMANDANTE)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT LG 24.000 BTU/HR

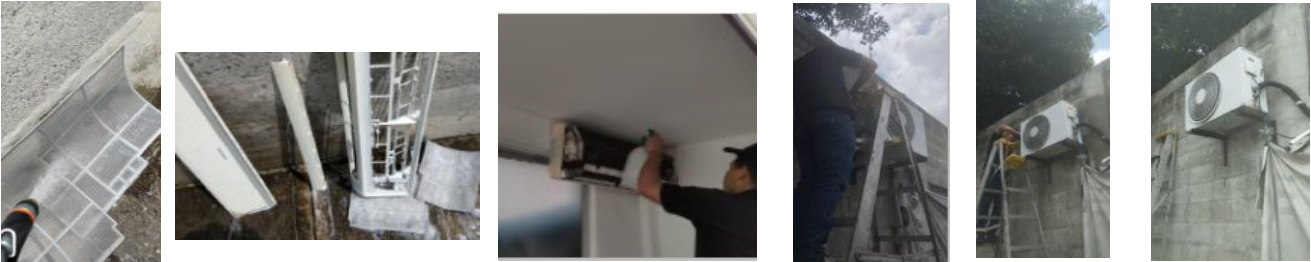
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
15.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (CUARTO RACK)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT LG 9.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
16.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (TALENTO HUMANO - APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT MIRAGE 18.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
17.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (TALENTO HUMANO - LÍDER)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR
				

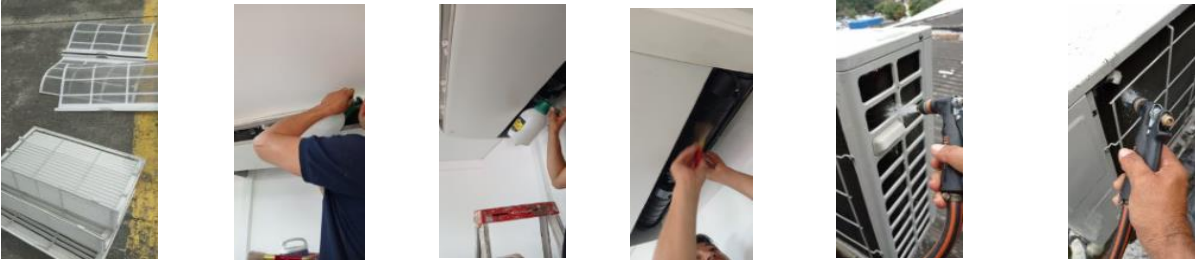
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
18.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (ADMINISTRADOR DE BIENES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT KOMFORTNET 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
20.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (PSICÓLOGOS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
21.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (PERSONERO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT LG 9.000 BTU/HR


No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
22.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (JURÍDICO SERV. MOVILIDAD)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT SAMSUNG 18.000 BTU/HR
				
23.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (AUX.SECRETARÍA MOVILIDAD #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT LG 24.000 BTU/HR
				
24.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (AUX.SECRETARÍA MOVILIDAD #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	PISO-TECHO LG 60.000 BTU/HR (UE LG / UC CARRIER)
				

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
25.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (SUBSECRETARIO SERV. MOVILIDAD)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT SAMSUNG 18.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
26.1	AGENTES	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDOR CRIMINALÍSTICA)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT L.G 12.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
27.1	AGENTES	TERCER PISO (REGULACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR
				

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
28.1	AGENTES	TERCER PISO (OF. RADIO COMUNICACIÓN)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
29.1	AGENTES	TERCER PISO (ALOJAMIENTO HOMBRES)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
31.1	AGENTES	TERCER PISO (SALA DESCANSO T.V)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
32.1	CERRO CRISTO REY	CUARTO REPETIDORA	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT BLUELINE 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
33.1	GESTIÓN DOCUMENTAL	LÍDER	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT SAMSUNG 18.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
34.1	GESTIÓN DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO LG 60.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
35.1	GESTIÓN DOCUMENTAL	APOYO	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
36.1	DESPACHO	PRIMER PISO (SISTEMAS)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT STARLIGHT 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
44.1	DESPACHO	PRIMER PISO (FINANCIERO - APOYO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT STARLIGHT 9.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
45.1	DESPACHO	SEGUNDO PISO (JEFE UNIDAD APOYO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
    				MINI-SPLIT MIRAGE 9.000 BTU/HR
48.1	DESPACHO	SEGUNDO PISO (DESPACHO SECRETARIO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
    				MINI-SPLIT BLUELINE 12.000 BTU/HR
50.1	DESPACHO	SEGUNDO PISO (SALA DE JUNTAS DESPACHO)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
    				MINI-SPLIT LG 24.000 BTU/HR

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
94.1	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	ÁREA DE LOCKER'S Y BAÑOS	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
95.1	SEDE SUR ESTACIÓN LA MARÍA	OFICINA	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
				MINI-SPLIT MIRAGE 12.000 BTU/HR



Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #5 - SEGUNDA RUTINA) - SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD (CENTRO)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
81.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SUBSECRETARIO SEGURIDAD VIAL	MINI-SPLIT
82.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	MINI-SPLIT
83.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SALA DE JUNTAS	MINI-SPLIT
84.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	ÁREA 1 - INGENIEROS	PISO-TECHO
85.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SALA DE EQUIPOS - SISTEMAS	PISO-TECHO
86.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#1	MINI-SPLIT
87.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#2	PISO-TECHO
88.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SALA CONTROL TÚNEL - EQ.#3	MINI-SPLIT
89.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	OFICINA ASESOR	MINI-SPLIT
90.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	LABORATORIO	MINI-SPLIT
91.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	TÉCNICOS SEMÁFOROS	MINI-SPLIT
93.1	3-ago.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	BODEGA DEMARCACIÓN	PISO-TECHO

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03 AGO/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN SSM - CENTRO

TIPO DE EQUIPO: Mini-split

MARCA PANASONIC R-22

MODELO U.M. CS-4C12HKA

SERIAL U.M. ---

MODELO U.C. CS-4C12HKV

SERIAL U.C. ---

CAPACIDAD 12.000 B/L

AREA Subsecretaría Seguridad Vial

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO ☒

CORRECTIVO ☐

REVISIÓN ☐

MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN 65

PRESIÓN DE DESCARGA ---

VOLTAJE 208

AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO ---

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E. 0,1

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C. 0,7

AMPERAJE COMPRESOR 5,6

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA ---

HORA DE SALIDA ---

FRA No. ---

Fabian Quevedo
 FIRMA DEL TÉCNICO

M. Elisabeth Lomera
 FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03-AGO/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: SSM - CENTRO
 TIPO DE EQUIPO: WVI - split MARCA: Hitachi CIVV
 MODELO U.M.: EMF 181N SERIAL U.M.: ---
 MODELO U.C.: EMF 187N SERIAL U.C.: ---
 CAPACIDAD: 18,000 Btu/h
 AREA: Secretaría
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0.7</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0.7</u>
VOLTAJE	<u>207</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>6.2</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

FRA No.

Fabian Guevara
 FIRMA DEL TÉCNICO

M. Elisabeth Linares
 FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03 AGO/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: SSM - CENTRO

TIPO DE EQUIPO: WIN-split **MARCA:** L.G CINU

MODELO U.M: VH 242C7 **SERIAL U.M:** USN 0242K2 PO-

MODELO U.C: VH 242C7 **SERIAL U.C:** ---

CAPACIDAD: 24000 B/H

AREA: Sala de Juntas

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125.</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>--</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,1</u>
VOLTAJE	<u>208</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>5,5</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>--</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Rosero M. Elizabeth Lomora

FIRMA DEL TÉCNICO **FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE**

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 02-10-22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: SSM - CENTRO
 TIPO DE EQUIPO: Pliso - techo MARCA L.G. CIUD.
 MODELO U.M. AVNG36GMTHO SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. AVNG36GMTHO SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD 36,000 Btu.
 AREA AREA 1 - Superiores
 TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>125</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,1</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,7</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>5,8</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACIÓN
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realiza mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo
 FIRMA DEL TÉCNICO

Del Elizabeth Lomora
 FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



Consmacol S.A.S.

FICHA TÉCNICA No.

SSH-811

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03-SEP/22

CLIENTE:

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN

SSH-CENTRO

TIPO DE EQUIPO:

Piso-techo

MARCA

L.G. (INU)

MODELO U.M.

AVNQ 36 GM

SERIAL U.M.

MODELO U.C.

AVNQ 36 GM

SERIAL U.C.

CAPACIDAD

26 000 B/H

AREA

Sala de Equipos - Sistemas

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO



CORRECTIVO



REVISIÓN



MONTAJE



CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN

125

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.

0.1

PRESIÓN DE DESCARGA

--

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.

0.1

VOLTAJE

210

AMPERAJE COMPRESOR

6.8

AMP RESISTENCIAS DE

--

CONGELAMIENTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES

REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION

REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO

CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN

REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA

AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS



REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD


VERIFICAR VOLTAJE

REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS

AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS

REVISAR EL NIVEL DE ACEITE

REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO



DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)

se debe cambiar el Breaker. ya que se esta sobre saltando.

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

FRA No.

Fabrian Quevedo

FIRMA DEL TÉCNICO

W. Elizabeth Lomón

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03-SEP/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN: SSM- CENTRO
TIPO DE EQUIPO: MM-SPLIT **MARCA:** L.G (R-22)
MODELO U.M: 6W342CP **SERIAL U.M.:** ---
MODELO U.C: SW342CP **SERIAL U.C.:** ---
CAPACIDAD: 36,000b/h
AREA: Sala control Tunnel #1
TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	<u>65</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	<u>0,2</u>
PRESIÓN DE DESCARGA	<u>---</u>	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	<u>0,2</u>
VOLTAJE	<u>210</u>	AMPERAJE COMPRESOR	<u>16,2</u>
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	<u>---</u>		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ **NO** ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ **HORA DE SALIDA** _____ **FRA No.** _____

Fabian Guevara
FIRMA DEL TÉCNICO

Wassabell Jimenez
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA **03-Ago/22**

CLIENTE: **CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**

UBICACIÓN: **SSH-CENTRO**

TIPO DE EQUIPO: **Piso-Techo** MARCA **L. & C (INW).**

MODELO U.M. **AVNQ 36QH9** SERIAL U.M. **---**

MODELO U.C. **AVNQ 36QH9** SERIAL U.C. **---**

CAPACIDAD **36,000 Btu**

AREA **Sala Control Tunnel #2**

TIPO DE SERVICIO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN **125**
 PRESIÓN DE DESCARGA **---**
 VOLTAJE **210**
 AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO **---**

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E. **0,1**
 AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C. **0,4**
 AMPERAJE COMPRESOR **5,6**

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES ☒
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION ☒
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO ☒
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ☒
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA ☒
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS ☒

O.K. ☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD ☒
 VERIFICAR VOLTAJE ☒
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS ☒
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS ☒
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE ☒
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO ☒

O.K. ☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

FRA No.

Fabian Quavaca

FIRMA DEL TÉCNICO

Ysabel Lombré

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"
FECHA: 03-SEP/22
CLIENTE:
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN
SSM - CENTRO,
TIPO DE EQUIPO:
MIM-SPLIT.
MARCA
L.G CR-22)
MODELO U.M
SP182CM
SERIAL U.M.
— —
MODELO U.C
SP182CM
SERIAL U.C.
— —
CAPACIDAD
18.000 b/h.
AREA
Sala Control 1 Tónel #3
TIPO DE SERVICIO
PREVENTIVO


CORRECTIVO

REVISIÓN


MONTAJE

CONDICIONES DE TRABAJO
PRESIÓN DE SUCCIÓN
65
AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.
0,1
PRESIÓN DE DESCARGA
— —
AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.
0,1
VOLTAJE
210
AMPERAJE COMPRESOR
7,6.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO
— —
ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS



REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO


DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJO PENDIENTE SI

NO

(Especificar los trabajos a realizar)
HORA DE LLEGADA
HORA DE SALIDA
FRA No.

Fabian Guavosa

FIRMA DEL TÉCNICO

re. Gerabell Lombr

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA **03-AGG/22**

CLIENTE: **CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**
 UBICACIÓN: **SSM- CENTRO**
 TIPO DE EQUIPO: **MIM- split** MARCA: **Samsung CR-22**
 MODELO U.M: **AS09RSBAN** SERIAL U.M.: **— 0 —**
 MODELO U.C: **AS09RSBAN** SERIAL U.C.: **— —**
 CAPACIDAD: **9.000 B/H**
 AREA: **Oficina Asesor**
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	64	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E:	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	—	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2
VOLTAJE	209	AMPERAJE COMPRESOR	4,2
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☒ NO ☐ (Especificar los trabajos a realizar)

Tapas de tornillos por tiempo útil del aire

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo

FIRMA DEL TÉCNICO

M. Alvarado Lemos

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 03 AGO/22

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
 UBICACIÓN: SSM - CENTRO
 TIPO DE EQUIPO: M/M - SPLIT MARCA: Comfort Fresh (F-2U)
 MODELO U.M. KFR 5020GW SERIAL U.M. ---
 MODELO U.C. KFR 5020GW SERIAL U.C. ---
 CAPACIDAD: 18.000 B/H
 AREA: Laboratorio
 TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN: 65
 PRESIÓN DE DESCARGA: -0-
 VOLTAJE: 212
 AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO: ---

AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E. 0,1
 AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C. 0,2
 AMPERAJE COMPRESOR 9,6

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES ☒
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION ☒
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO ☒
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ☒
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA ☒
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS ☒

O.K. ☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD ☒
 VERIFICAR VOLTAJE ☒
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS ☒
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS ☒
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE ☒
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO ☒

O.K. ☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo

TRABAJOS PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____

HORA DE SALIDA _____

FRA No. _____

Fabian Quacora

FIRMA DEL TÉCNICO

my alizabeth fu mor

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA **03-Ago/22**

CLIENTE: **CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**

UBICACIÓN: **SSH-CENTRO**

TIPO DE EQUIPO: **M/M-Sp4+** MARCA: **L.G (R-22)**

MODELO U.M: **SJ 122CD** SERIAL U.M.: **---**

MODELO U.C: **SJ 122CD** SERIAL U.C.: **---**

CAPACIDAD: **12.000 b/h.**

AREA: **Técnicos semóforos.**

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	63	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,2
PRESIÓN DE DESCARGA	---	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,2.
VOLTAJE	210	AMPERAJE COMPRESOR	5,2.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	---		

ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES ☒

REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION ☒

REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO ☒

CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ☒

REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA ☒

AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS ☒

O.K.

☒

☒

☒

☒

☒

☒

REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD

VERIFICAR VOLTAJE

REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS

AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS

REVISAR EL NIVEL DE ACEITE

REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO

O.K.

☒

☒

☒

☒

☒

☒

DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJO PENDIENTE SI ☐ NO ☒ (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevedo

FIRMA DEL TÉCNICO

My Elisabeth Romero

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"
FECHA 03-Ago/22
CLIENTE:
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
UBICACIÓN
SSM- CENTRO.
TIPO DE EQUIPO:
Piso-techo
MARCA
Starlight C1W
MODELO U.M.
MUE36CEN
SERIAL U.M.
MODELO U.C.
MUE36CEN
SERIAL U.C.
CAPACIDAD
36.000 b/h.
AREA
Bodega Demarcación.
TIPO DE SERVICIO
PREVENTIVO

CORRECTIVO

REVISIÓN

MONTAJE

CONDICIONES DE TRABAJO
PRESIÓN DE SUCCIÓN
125
AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.
0,7
PRESIÓN DE DESCARGA
--
AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.
0,7
VOLTAJE
208
AMPERAJE COMPRESOR
6,5
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO
--
ACTIVIDADES A REALIZAR

REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES
 REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION
 REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO
 CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN
 REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA
 AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS



REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD
 VERIFICAR VOLTAJE
 REVISAR ESTADO Y TENSIÓN DE BANDAS
 AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS
 REVISAR EL NIVEL DE ACEITE
 REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO


DIAGNÓSTICO

Se realizó mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIENTE SI

NO

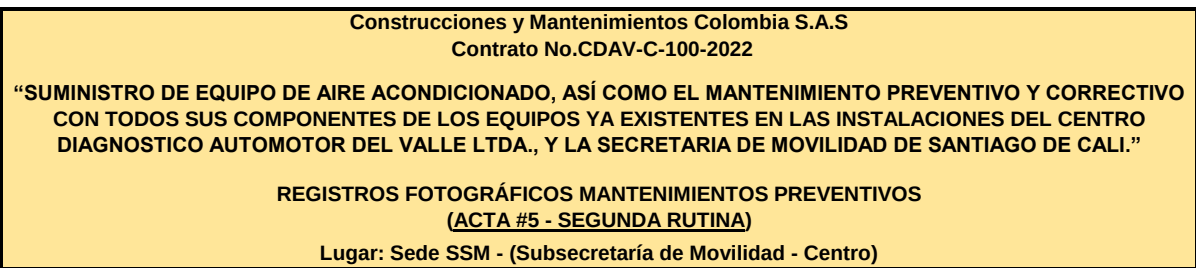
(Especificar los trabajos a realizar)
HORA DE LLEGADA
HORA DE SALIDA
FRA No.

Fabrizio Guevara

FIRMA DEL TÉCNICO

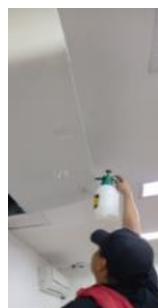
My Elizabeth Londoño

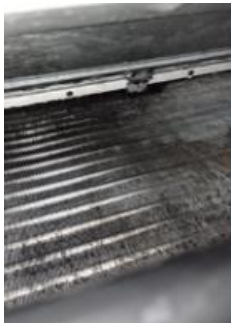
FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE



No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
81.1	Administrativo	Subsecretario Seguridad Vial	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
     				<p>MINI-SPLIT PANASONIC 12.000 BTU/HR</p>
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
82.1	Administrativo	Secretaría	Se realiza Mantenimiento Preventivo	
     				<p>MINI-SPLIT MIRAGE 18.000 BTU/HR</p>

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
83.1	Administrativo	Sala de Juntas	Se realiza Mantenimiento Preventivo	MINI-SPLIT L.G 24.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
84.1	Administrativo	Área 1 - Ingenieros	Se realiza Mantenimiento Preventivo	PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR
				
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
85.1	Aministrativo	Sala de Equipos Sistemas	Se realiza Mantenimiento Preventivo	PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR
				

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico					Observaciones
86.1	Aministrativo	Sala Control Túnel Eq.#1	Se realiza Mantenimiento Preventivo					MINI-SPLIT L.G 36.000 BTU/HR
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>								
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico					Observaciones
87.1	Aministrativo	Sala Control Túnel Eq.#2	Se realiza Mantenimiento Preventivo					PISO-TECHO L.G 36.000 BTU/HR
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>								
No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico					Observaciones
88.1	Aministrativo	Sala Control Túnel Eq.#3	Se realiza Mantenimiento Preventivo					MINI-SPLIT L.G 36.000 BTU/HR
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>								

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico					Observaciones
93.1	Aministrativo	Bodega Demarcación	Se realiza Mantenimiento Preventivo					
<div></div>								PISO-TECHO LENNOX 36.000 BTU/HR

