INFORME DE ACTIVIDADES DE 2022

CONTRATO ARRENDAMINETO 475

OBJETO DEL COMTRATO: **ARRENDAMIENTO DE LA UPS 10 KVA**

CARACTERISTICAS DE LA UPS

Diseño de doble conversión en línea pura, aislamiento, filtrado de armónicos y diversos fallos de red de CA, que ofrece la mejor calidad de carga de alimentación.

- Control digital basado en DSP Técnicas para simplificar el circuito de control, la flexibilidad y VERSION V3.20170301
la fiabilidad del circuito es superior.
- Dispositivo de alimentación tiene gran margen de diseño, más el funcionamiento confiable del sistema.
- Perfecta la función de protección de hardware y software (Breackers, fusible de protección de hardware y software, protección), super el autodiagnóstico, y Rich récord histórico investigación.
- Los componentes importantes están completamente aisladas con cañón de aire que puede mejorar la fiabilidad del sistema de forma eficaz.
- Advanced Current compartir el control sin control la interconexión, alta fiabilidad paralelo y pequeña circulación.
- Avanzada tecnología de administración inteligente de la batería que puede prolongar la vida útil de la batería de trabajo eficazmente.
- La plena utilización del concepto de diseño modular avanzado, tanto para garantizar la compacidad de la disposición, mientras mejora la fiabilidad del sistema.

Fuente de alimentación de bajo consumo energético

- Diseño de alta densidad de potencia, la máquina funciona de manera más eficiente, reducir los costes operativos del sistema.
- Control de velocidad del ventilador inteligente, reducir el ruido y ahorrar energía.
- Económicamente puede trabajar con la función de selección de modo ECO, reducir el consumo de energía, eficiencia operativa hasta un 98%.

La gestión inteligente de la energía

- Amplio rango de tensión de entrada, 50/60 Hz aprobación automática del sistema adecuado para todos rejilla bajo cualquier circunstancia.
- Admite los modos de frecuencia de 50 Hz, entrada / salida de 60 Hz y 60 Hz / 50 Hz Entrada salida que pueden satisfacer requisitos especiales de usuario.
- Utilice la batería de máquinas paralelas grupo separadamente o compartir la batería grupo el último de los cuales puede ahorrar inversiones celular del usuario.
- Cargador digital con el conjunto de parámetros de carga flexible y selección de piezas de la batería.
- Componentes importantes puede ser cambiado en el nivel de módulo, la sustitución de campo es rápido y conveniente y el módulo de bajo costo.
- Software de supervisión de alimentación tiene un registro de eventos y capacidades de análisis de redes, una variedad de programas para apoyar el protocolo TCP / IP, lo cual permite el monitoreo remoto y gestión.
- Muchos de los puertos de comunicación, piezas estándar: RS232, RS485, USB, placa de contacto seco, ranura para tarjeta inteligente y el software de comunicación CD; piezas opcionales: tarjeta SNMP, AS400, tarjeta Placa paralela, la junta de compensación de

RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UPS:

Revisión de tarjetas electrónicas.

Prueba de funcionamiento con carga.

Simulación de fallas de energía de la red normal

Revisión de tarjetas electrónicas.

Limpieza de circuitos electrónicos

Ajuste de conexiones.

Limpieza general del equipo, interna y externa.

Instalación de la Ups 10 KVA


voltaje de entrada	128 vac	128 vac	129 vac
	60 hz	60 hz	60 hz
voltaje de salida	120 vac	120 vac	120 vac
	60 hz	60 hz	60 hz
carga	6 amp	4 amp	5 amp
votaje bateria	107 / - 108		
temperatura	27 oc		
limpieza	General		





FECHA DE REPORETE 28 DE AGOSTO DE 2022 RECIBIDO CAMILO ORTEGON

Cordialmente

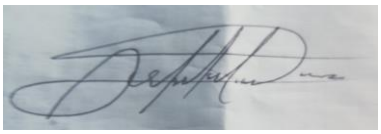

ARMANDO VARGAS TOCUA
CC.79.049.316