PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

CADE PATIO BONITO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea309964**

Informacion de la actividad		
Fecha	26/09/2022 a 14:12	
Descripcion	Mantenimiento preventivo UPS 10KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	NEW LINE POWER BACK
CAPACIDAD:	10KVA
SERIE	34483
MODELO	Power Back 10KVA
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	209 VAC
ENTRADA B-C:	208 VAC
ENTRADA C-A:	210 VAC
ENTRADA A-N:	122 VAC
ENTRADA B-N:	122 VAC
ENTRADA C-N:	122 VAC
ENTRADA N-T:	0
SALIDA A-B:	205 VAC
SALIDA B-C:	203 VAC
SALIDA C-A:	204 VAC
SALIDA A-N:	119 VAC

SALIDA B-N:	117 VAC
SALIDA C-N:	117 VAC
SALIDA N-T:	0
SALIDA HZ	60Hz
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups New Line Power Back de 10 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12180 (12V18Ah)
NUMERO DE BATERIAS:	16 unidades de baterías.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar el cambio del selector en la llave de transferencia o llave bypass a modo UPS.
REGISTRO FOTOGRAFICO:	




















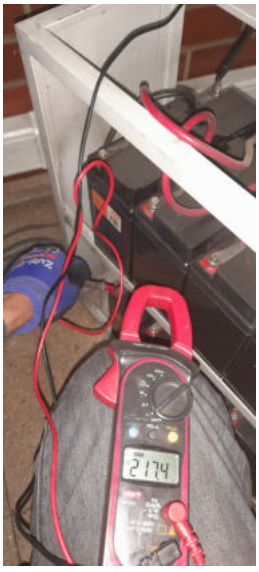







FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Blanca Ines Rivera Huertas, Documento: 21015856

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941