ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1
Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE SANTA LUCIA AV CARACAS -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #312088
Fecha/Hora 28/09/2022 às 15:36
Descripcion Mantenimiento UPS 20KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWEST
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	110027860913829500010
4) MODELO	POWEST EA9920
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) ENTRADA A-B:	209 VAC
12) ENTRADA B-C:	209 VAC
13) ENTRADA C-A:	210 VAC
14) ENTRADA A-N:	122 VAC
15) ENTRADA B-N:	121 VAC
16) ENTRADA C-N:	121 VAC
17) ENTRADA N-T:	0
18) SALIDA A-B:	208VAC
19) SALIDA B-C:	208VAC
20) SALIDA C-A:	208VAC
21) SALIDA A-N:	120 VAC

22) SALIDA B-N:	120 VAC
23) SALIDA C-N:	120 VAC
24) SALIDA N-T:	0V
25) SALIDA HZ	60Hz
26) ENTRADA A(AMPERIOS):	3.2 A
27) ENTRADA B(AMPERIOS):	3.9 A
28) ENTRADA C(AMPERIOS):	3.8 A
29) SALIDA A(AMPERIOS):	4.7 A
30) SALIDA B(AMPERIOS):	4.2 A
31) SALIDA C(AMPERIOS):	3.3 A
32) AMPERIOS N:	0
33) AMPERIOS T:	0
34) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups powest de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. inicialmente la ups se encontraba bloqueada impidiendo la visualización en su panel de comando y señalización las mediciones reales de la ups en cuanto a voltajes frecuencias y corrientes de entrada, bypass, baterías y salida. Posterior al mantenimiento la UPS queda completamente operativa. Se verifca su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
35) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 1290 (12V9Ah)
36) NUMERO DE BATERIAS:	60 baterías.

37) REGISTRO FOTOGRAFICO:











POWEST



POWEST


POWEST

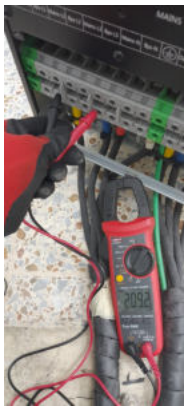






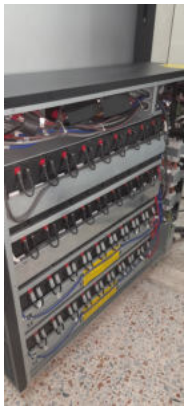



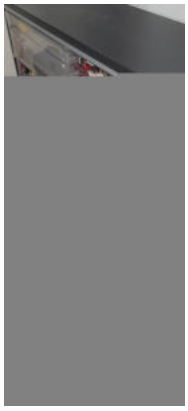






POWEST


POWEST







38) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
39) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**