ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1
Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informaciones del cliente
Nombre del cliente CE RAFAEL URIBE CLL 22 A SUR - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #312186
Fecha/Hora 28/09/2022 às 17:51
Descripcion Mantenimiento UPS 20 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWEST
2) CAPACIDAD:	20 KVA
3) SERIE	110037860958323700032
4) MODELO	POWEST EA9920
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	206 VAC
20) ENTRADA B-C:	206 VAC
21) ENTRADA C-A:	207 VAC

22) ENTRADA A-N:	118 VAC
23) ENTRADA B-N:	118 VAC
24) ENTRADA C-N:	119 VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208 VAC
27) SALIDA B-C:	208 VAC
28) SALIDA C-A:	208 VAC
29) SALIDA A-N:	120 VAC
30) SALIDA B-N:	120 VAC
31) SALIDA C-N:	120 VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	1.6 A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	1.6 A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	1.8 A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	3 A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	3 A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	3 A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Powest de 20 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.

43) REGISTRO FOTOGRAFICO:















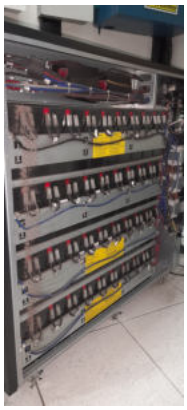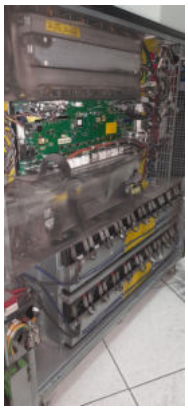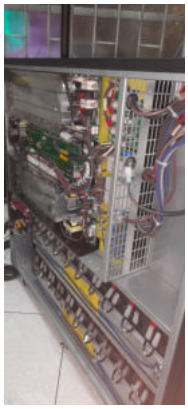



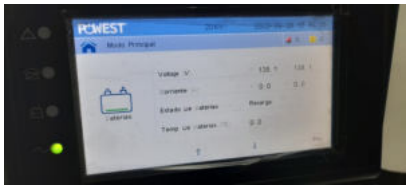


44) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
45) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**