ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simon Bolivar


SCADE 20 DE JULIO - de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea318927**

Informacion de la actividad		
Fecha	05/10/2022 a 22:19	
Descripcion	Mantenimiento UPS 30KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	Gamatronic
CAPACIDAD:	30KVA
SERIE	651647
MODELO	uPS
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	REGULAR
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
TRABAJOS REALIZADOS:	Mantenimiento UPS con apagado. Durante la intervención se realiza procedimientos de bypass de mantenimiento de forma satisfactoria. La UPS queda en modo bypass alimentando las cargas. La UPS no enciende su lógica de control al momento de normalizar el sistema de respaldo de energía. Se deja en observación para su posterior puesta en servicio. Se realizará una nueva visita técnica.
REFERENCIA DE BATERIAS:	12V55Ah
NUMERO DE BATERIAS:	18 unidades

REGISTRO FOTOGRAFICO:



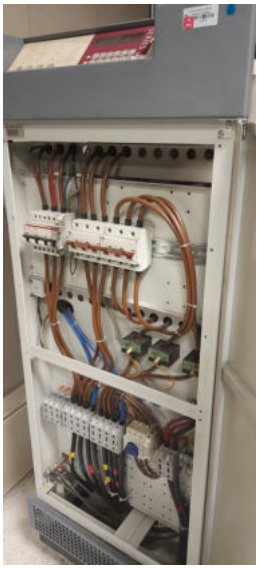













FIRMA DEL SUPERVISOR:
 Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802
FIRMA DEL TECNICO
 Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941