PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

SCADE AMERICAS - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea322979

Informacion de la actividad		
Fecha	11/10/2022 a 17:16	
Descripcion	Mantenimiento UPS 80 KVA	


Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	POWERWARE
CAPACIDAD:	80 KVA
SERIE	5064
MODELO	POWERWERE 80
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	REGULAR
TARJETA DE CONTROL:	REGULAR
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	REGULAR
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups powerwere de 80 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando el funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. se evidencia que la ups presenta fallas en su lógica de control impidiendo que normalize a su estado óptimo de operación. se realiza pruebas operacionales sin éxito pero encerrando más la falla presente. la ups queda apagada en modo bypass alimentando las cargas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V80Ah

NUMERO DE BATERIAS:	40 unidades

REGISTRO FOTOGRAFICO:





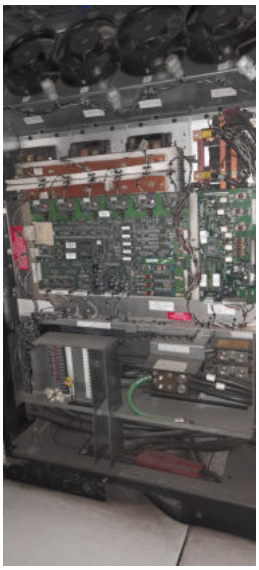














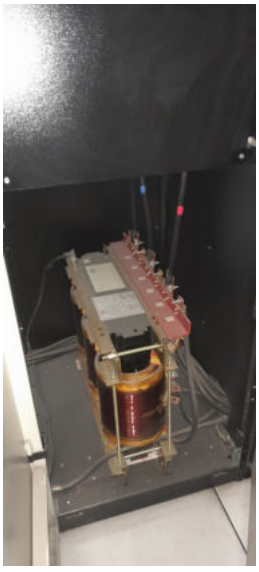









FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: María Carmenza Paipa, Documento: 53134064

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941