ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simon Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente SCADE CAD Cra 30 -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #319686
Fecha/Hora 06/10/2022 às 18:31
Descripcion Mantenimiento UPS 60 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TITAN EA 9960
2) CAPACIDAD:	60 KVA
3) SERIE	990601812050016
4) MODELO	120V-60Hz-60KVA
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	123 VAC
20) ENTRADA B-N:	123 VAC
21) ENTRADA C-N:	123 VAC
22) ENTRADA N-T:	0V

23) SALIDA A-N:	120 VAC
24) SALIDA B-N:	120 VAC
25) SALIDA C-N:	120 VAC
26) SALIDA N-T:	0V
27) SALIDA HZ	60Hz
28) SALIDA A(AMPERIOS):	14 A
29) SALIDA B(AMPERIOS):	15 A
30) SALIDA C(AMPERIOS):	14 A
31) AMPERIOS N:	0
32) AMPERIOS T:	0
33) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Powest Titan de 60 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. Se realiza prueba de autonomía las baterias y se evidencia un buen funcionamiento de los bancos de baterías. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
34) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V35Ah
35) NUMERO DE BATERIAS:	54 unidades.

36) REGISTRO FOTOGRAFICO:























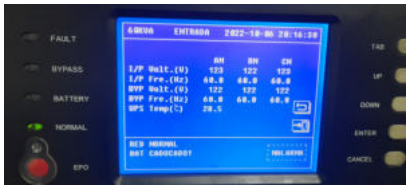

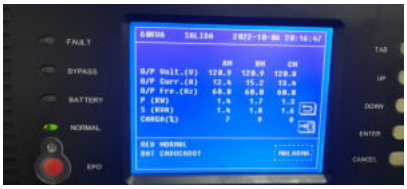

37) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802
38) FIRMA DEL TECNICO	Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019063941