PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. UNICO PAGO	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLGICA INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNAN BOLIVAR TORO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PATRICIA PULGARIN PATIÑO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4113273 de octubre 14 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	"Compra, Recarga y Mantenimientos de Extintores y soportes de piso del sistema del plan de emergencia de los centros de formación y el despacho del SENA Regional Risaralda. Lote 2 CDITI"
VALOR:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS MC/CTE ($3.683.010)
CONTRATISTA:	EXTINFUEGO Y SUMINISTROS SAS
NIT:	901.216.824
LUGAR DE EJECUCIÓN:	DOSQUEBRADAS RISARALDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de octubre del 2022
FECHA DE INICIO:	21 de dicidembre de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y NUEVE (69) DIAS SIN SOBRE PASAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS MC/CTE ($3.683.010)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS MC/CTE ($3.683.010)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 01:	NA
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. El mantenimiento y la recarga se deberá efectuar de conformidad con las disposiciones contenidas en la	El contratista dio cumplimiento a las disposiciones de la norma técnica descrita en la obligaicón	Verificado en los extintores físicos

norma técnica colombiana NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, garantizando el óptimo estado y operatividad de los extintores		
2. Sustituir las piezas necesarias, efectuar las reparaciones correspondientes, aplicar pintura a los cilindros que lo requieran, poner etiquetas de sello de seguridad y entregarlos con la tarjeta de inspección mensual	El contratista dio cumplimiento de acuerdo a lo descrito en la obligación.	Recibo a satisfacción
3. Utilizar químicos y productos para las recargas que cumplan con las normas ICONTEC que existen para el servicio solicitado, presentando certificación escrita de los diferentes productos utilizados para la recarga de los extintores, por parte de la empresa que distribuye tales productos.	Los químicos utilizados cumplen con las normas técnicas y presentó las certificaciones de los productos utilizados para las recargas de los extintores	Recibo a satisfacción
4. Suministrar repuestos nuevos que correspondan al tipo o clase de cada extintor al que se efectué la respectiva recarga y mantenimiento	En los casos que se requirió el contratista dio cumplimiento a esta obligación.	Recibo a satisfacción
5. Ponerse de acuerdo con la supervisión del contrato para el inicio de las actividades de recarga y mantenimiento teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato	El contratista acordó con la supervisión el inicio de las actividades de recarga y mantenimiento dentro de los plazos establecidos por el contrato.	
6. Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad	Esta obligación no ocurrió en la ejecución del contrato	

o anomalía sucedida en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual		
7. El servicio debe ser realizado por personal idóneo, en caso de que el personal que realice el mantenimiento realice daños, el contratista debe responder por estos	El servicio fue prestado con el personal capacitado para tal fin	Recibido a satisfacción
8. Entregar a la entidad el mismo número de extintores que retire para la recarga y mantenimiento.	La cantidad de extintores instalados corresponde al número retirado para las recargas	Resivido a satisfacción
9. Realizar inspecciones de revisión y mantenimiento mensual durante el tiempo que dure la garantía a todas las sedes	Este se realizará de acuerdo a lo dispuesto en esta obligación, durante la vigencia de las garantías presentadas	Recibo a satisfacción
10. El contratista debe entregar informe y Garantía de mantenimiento y recarga de los extintores.	Entrego el informe y se recibieron los extintores recargados y mantenimiento, igualmente se quedó de hacerle revisión dentro de dos meses.	Recibo a satisfacion
OBLIGACIONES AMBIENTALES		**PRODUCTO**
1. Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se realizará En cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015.	Se hizo tal como lo establece las normar y fueron supervisadas y aprobadas por la líder Ambiental Regional.	

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del o2) Se prohíbe la adquisición de luminarias compuesto de mercurio.bjeto presentadas en la oferta.	Se cumplió con las normas	
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1. Presentar informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento	CUMPLE	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
15/11/2022	FE-346			$3.683.010	**0%**
		3.667.580,00	3.667.580,00	**$15.430.**	**99,58%**


OBSERVACIONES

El contrato se desarrollo conforme a lo estipulado en las obligaciones del contrato

Elaboró: Liliana Patricia Pulgarín Patiño



Revisó: Hernan Bolivar Toro



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **RECIBIDO A SATISFACCION**

Dosquebradas, noviembre 18 de 2022

Doctora
ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
Subdirectora Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (e)
SENA Regional Risaralda
Dosquebradas

ASUNTO: Recibido a satisfacción objeto contrato CO1.PCCNTR.4113273


Respetado Doctor;

En forma atenta y conforme a los servicios prestados, correspondientes al contrato CO1.PCCNTR.4113273 de octubre 14 de 2022 que tiene como objeto ***"Compra, Recarga y Mantenimientos de Extintores y soportes de piso del sistema del plan de emergencia de los centros de formación y el despacho del SENA Regional Risaralda. Lote 2 CDITI"*** manifiesto la aceptación y el recibo a satisfacción de los servicios prestados en la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.4113273 de octubre 14 de 2022 , la cual se verificó que el contratista cumpliera con los requerimientos y fichas técnicas requeridas en la ejecución del objeto y sus obligaciones según informe de supervisión.

CENTRO DE FORMACIÓN PRODUCTOR	FECHA PRESTACIÓN PRODUCTO O SERVICIO	COTIZACION No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FACTURA ELECTRÓNICA No.	VALOR
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda	15/11/2022	No aplica	307722	FE-346	$ 3.667.580,00
	Total				$ 3.667.580,00

VALOR: TRE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCJHJENTA PESOS M/CTE ($3.667.580,00***) Moneda legal, IVA incluido***

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: Dosquebradas Risaralda.



HERNAN BOLIVAR TORO
Supervisor del Contrato



Elaboró: Liliana Patricia Pulgarín Patiño – lppulgarinp@sena.edu.co

INFORME FINAL

Neiva, 16 de noviembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL RISARALDA
Dosquebradas, Risaralda

ASUNTO: INFORME FINAL DEL PROCESO DE CONTRATACION No. FGN-RCS-MC-0019-2020

OBJETO: Compra, Recarga y Mantenimientos de Extintores y soportes de piso del sistema del plan de emergencia de los centros de formación y el despacho del SENA Regional Risaralda. Lote 2 CDITI.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL RISARALDA:


EXTINTORES RECEPCIONADOS:









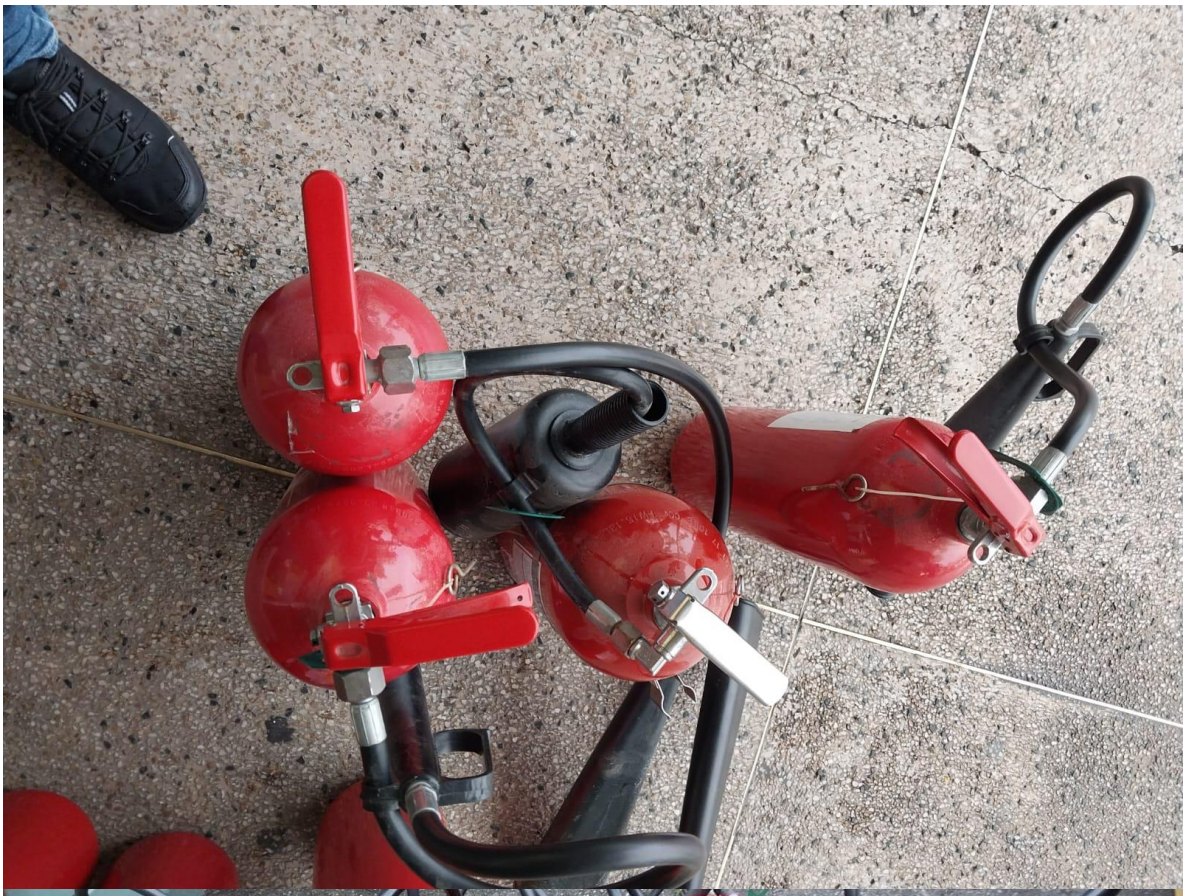





DESCARGA O DESPRESURIZACION DEL EXTINTOR:



LIMPIEZA, CAMBIO DE EMPAQUES Y LUBRICACION DE LA VALVULA:

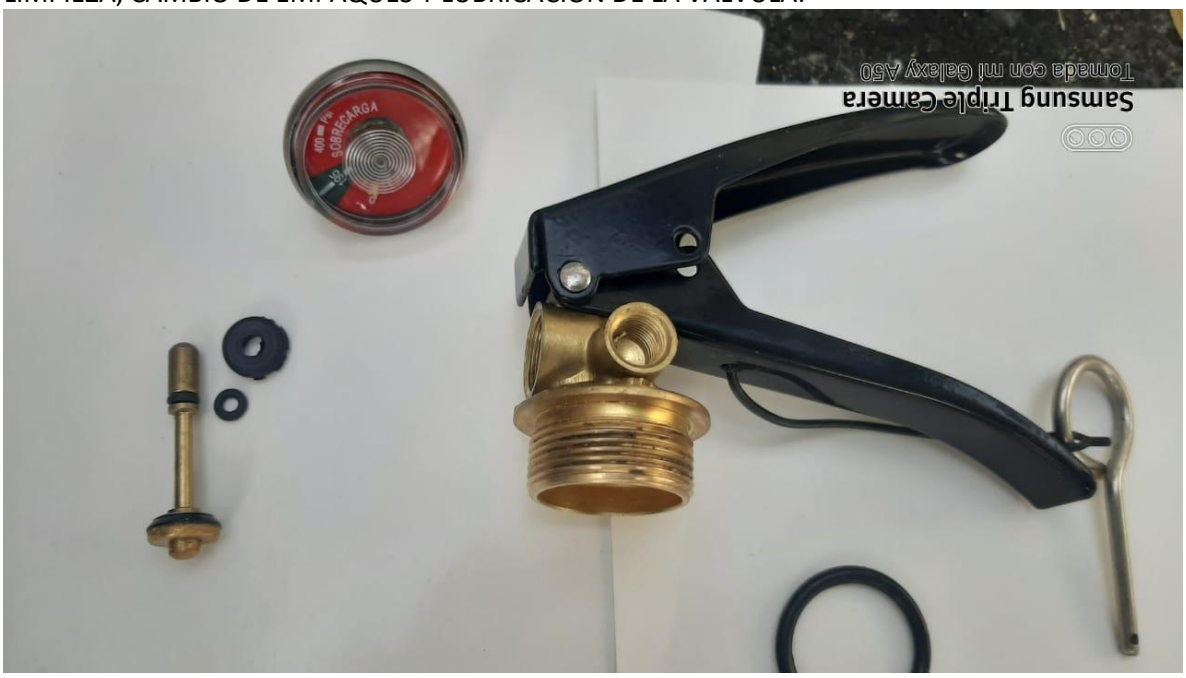

LLENADO DEL EXTINTOR:

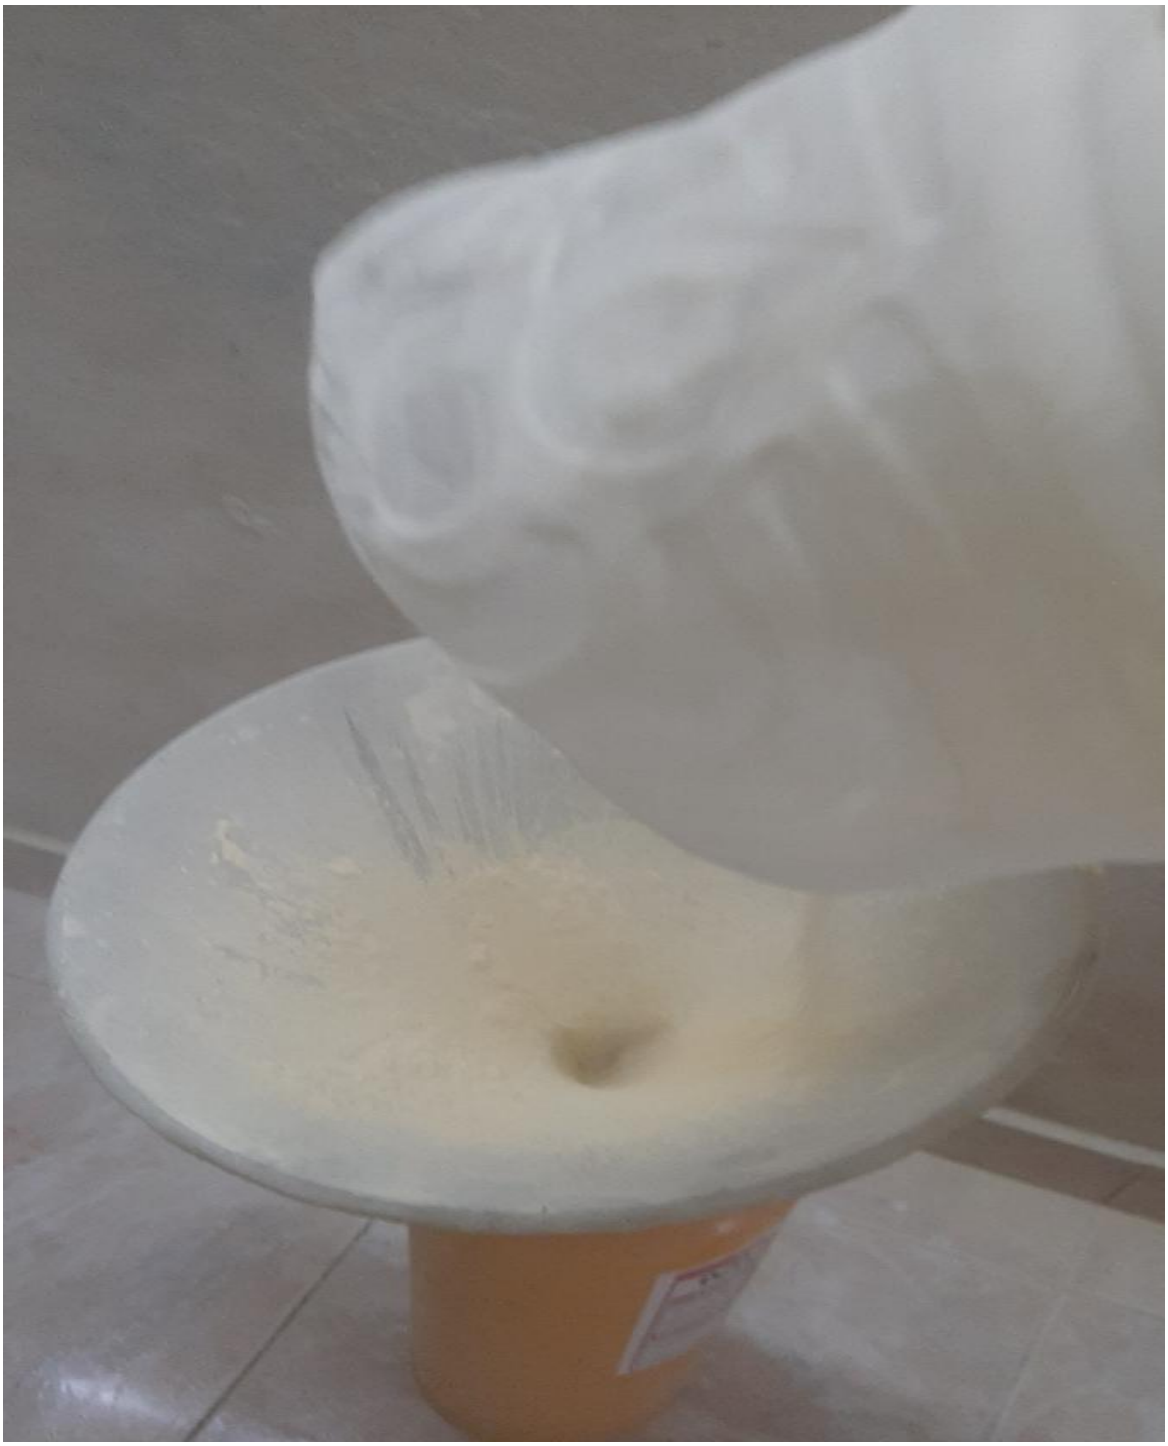

PRESURIZADO DEL EXTINTOR:



PRUEBA HERMETICA:





ETIQUETADO DEL EXTINTOR:



TOTALIDAD DE LOS EXTINTORES SEDE CDITI:

ITEM	DESCRIPCION	TOTALIDAD
1	Recarga y mantenimiento de extintor ABC multipropósito de 10 libras.	47
2	Recarga y mantenimiento de extintor Agua Presión de 2,5 galones.	4
3	Recarga y mantenimiento de extintor Co2 de 10 libras.	36
4	Recarga y mantenimiento de extintor satélite de 150 libras.	4

OBSERVACION:

- Un extintor satélite ABC multipropósito de 150 libras, tener en cuenta para el próximo año darle disposición final porque ya cumplió su ciclo de vida.

NOTA: ESPERAMOS SEGUIR PRESTANDO SERVICIOS CON ALTOS ESTANDADRES DE CALIDAD EN UNA PROXIMA CONTRATACION.



_____

Leandro Hernández Plaza
Representante Legal
EXTINFUEGO Y SUMINISTROS SAS