PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente	**Tarea #347019**
Nombre del cliente SCADE AMERICAS - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 13/11/2022 às 08:00


MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWERWARE
2) CAPACIDAD:	80KVA
3) SERIE	5064
4) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
5) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
6) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas cambiando el banco de baterías marca FULLIBATTERY 12V 80Ah.
7) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 80Ah
8) NUMERO DE BATERIAS:	40 unidades
9) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	El interruptor del banco de baterías queda abierto con la finalidad de proteger el banco de baterías hasta que la UPS sea reparada en su totalidad y pueda ofrecer un voltaje de flotación para el banco de baterías nuevo.

10) REGISTRO FOTOGRAFICO:










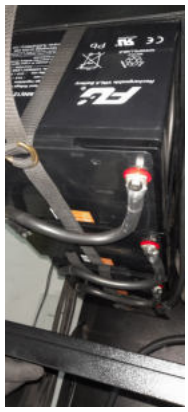



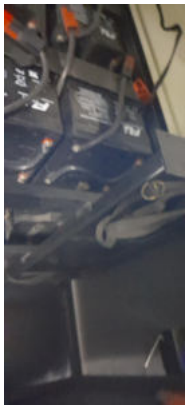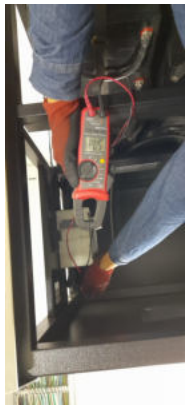

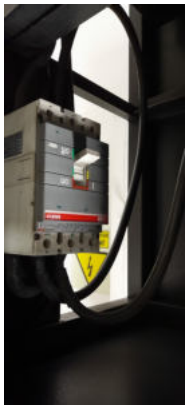
































11) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
12) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**