PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

SCADE CALLE 13 - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea345131**

Informaciones de las actividades		
Fecha	11/11/2022 a 02:39	
Descripcion	Mantenimiento preventivo segunda rutina UPS 40KVA SCADE CALLE 13	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	40KVA
SERIE	EA502CAA01
MODELO	Powerwere 9390
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton 9390 de 40 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de partículas contaminantes tal como lo es el polvo. Se evidencia que la UPS desde un inicio se encuentra en Bypass de mantenimiento con breaker de baterías abierto. El banco de baterías es sustituido por uno nuevo e instalado de forma satisfactoriamente La ups queda en modo bypass mientras se interviene la falla de configuración

REGISTRO FOTOGRAFICO:
















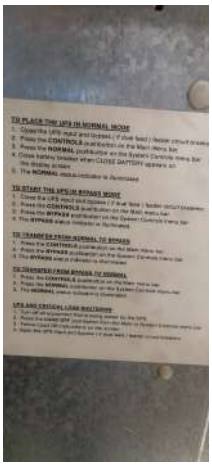


WAITING FOR COMMUNICATIONS


EATON | Powerware
PRESS ANY KEY TO CONTINUE


SECCION 12
CHECKSUMS DE EEPROM EN TARJETAS DE
INTERFACE Y DE CONTROL CORRECTOS, PERO
DATOS INCONGRUENTES. ¿CARGAR DESDE
INTERFACE O DESDE CONTROL?
CONTROL
INTERFACE


BATERIA
TENSION CC 0.0 V
INTENSIDAD CC 0.0 A
TIEMPO RESTANTE 0 MINUTOS


CONTROLES DEL SISTEMA
BYPASS MANUAL : OFF
BYPASS : ON
MODULO POTENCIA(MP): PARADA
CARGADOR : OFF


CONTROLES DEL SISTEMA
BYPASS MANUAL : OFF
BYPASS : ON
MODULO POTENCIA(MP): PARADA
CARGADOR : OFF


EVENTOS ACTIVOS
AVISO: SAI EN BYPASS
ALARMA: ERROR DE CONFIGURACION
HISTORIA


VERSIONES
DSP 2.08.2
MONITOR 1.08
MINI CSB 0.08
GATE DRIVE 1.1
FLD
BOOTLOADER 1.22


VERSIONES
KSLOT CAN BRIDGE 0.01
















TIPO DE UNIDAD
MODELO: POWERWARE 9390
NUMERO SERIE: EA502CAA01


TIPO DE UNIDAD
MODELO: POWERWARE 9390
NUMERO SERIE: EA502CAA01


CONTROLES DEL SISTEMA
BYPASS MANUAL : ON
BYPASS : ON
MODULO POTENCIA(MP): PARADA
CARGADOR : OFF








¡PELIGRO!


POWERWARE 9390
RECT
SAI
BAT
STSW
SALIDA
BYPASS
MAINT





FIRMA DEL SUPERVISOR:

Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941