PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente	**Tarea #345593**
Nombre del cliente CADE MUZÙ - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 11/11/2022 a 12:30

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KVA
3) SERIE	BF481FBB02
4) MODELO	9155 - 15
5) REALIZADO POR:	Ruben pulido
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	206
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	N/A
23) ENTRADA B-N:	N/A
24) ENTRADA C-N:	N/A

25) ENTRADA N-T:	N/A
26) SALIDA A-B:	208
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	N/A
30) SALIDA B-N:	N/A
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	N/A
33) SALIDA HZ	N/A
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5.6
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	0
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	9.6
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a UPS EATON 9155 realizando toma de mediciones de entrada - salida y baterias ratificando el optimo funcionamiento del sistema de respaldo de energia. Se concluye que el mto es realizado de forma satisfactoria siguiendo los parametros establecidos para el cuidado de las personas y los equipos La Ups queda en modo operativo sin presentar alarmas
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	Fl 12v - 7.5 Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades.
45) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Diana Rivas, Documento: 52903650**
46) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505**

Fotos

Fotos


UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
WARNING - AVERTISSEMENT










FL1275(12V7.5AH/20HR)



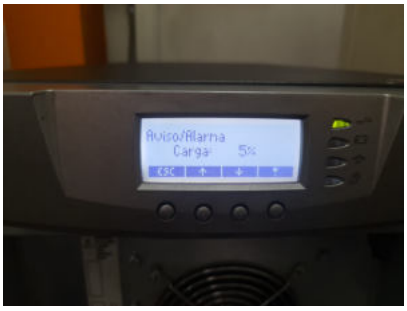

Corriente de salida A
9.5 0.0


Voltaje de salida L-LV
208


Voltaje de salida L-NV
120 119


Poder de salida KVA
1.2 0.0


Tipo:
POWERWARE 9155


Aviso/Alarma
Carga 5%


Voltaje de salida L-NV
120 119


Freq. de salida Hz
60.0


Voltaje de salida L-LV
208



