PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente **Tarea #343093**

Nombre del cliente
CADE BOSA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.


Fecha 08/11/2022 a 9:15


MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	TITAN
2) CAPACIDAD:	6KVA
3) SERIE	131108-18050008
4) MODELO	TITAN 6k
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Titan de 6 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
20) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
21) NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades

22) REGISTRO FOTOGRAFICO:



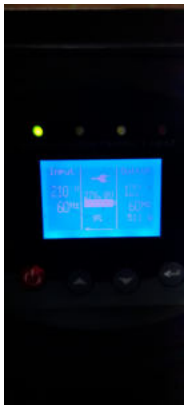

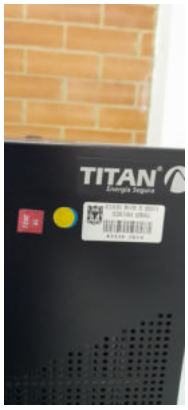
TITAN


MODELO.: TITAN 6K
ENTRADA: 240VAC; 25A
60HZ/BIFASICA
SALIDA: 6000VA/6400W
120X2/240 VAC/60HZ;
22.6AXFASE/BIFASICA
CIDET
RETIE
AUTION:




















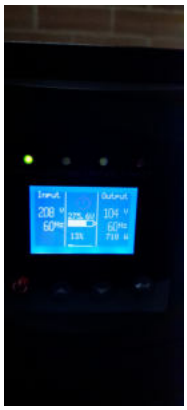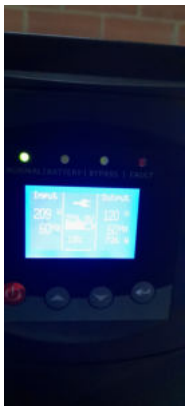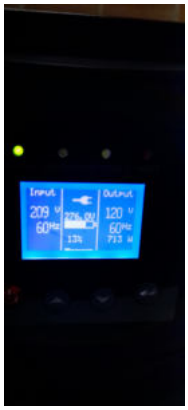

23) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Duvier Alfonso, Documento: 1121199813**
24) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**