PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea348863

Informacion de las actividades

Fecha 15/11/2022 as 17:00	**Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA**
MARCA:	MGE GALAXY 4000
CAPACIDAD:	65KVA
SERIE	P05-10218
MODELO	72-173008-00 65KVA Galaxy 4000
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	210VAC
ENTRADA B-C:	211VAC
ENTRADA C-A:	210VAC
ENTRADA A-N:	122VAC
ENTRADA B-N:	122VAC
ENTRADA C-N:	122VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	208VAC
SALIDA B-C:	208VAC
SALIDA C-A:	208VAC

SALIDA A-N:	120VAC
SALIDA B-N:	120VAC
SALIDA C-N:	120VAC
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	62A
ENTRADA B(AMPERIOS):	62A
ENTRADA C(AMPERIOS):	63A
SALIDA A(AMPERIOS):	43A
SALIDA B(AMPERIOS):	39A
SALIDA C(AMPERIOS):	46A
AMPERIOS N:	0
AMPERIOS T:	0
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups MGE Galaxy 4000 de 65 kva limpiando sus tapas externas sin realizar. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía haciendo toma de mediciones. La ups queda en modo ON LINE alimentando y respaldando las cargas activas con presencia de una alarma que sugiere el cambio de baterías internas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V80Ah
NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades
REGISTRO FOTOGRAFICO:	













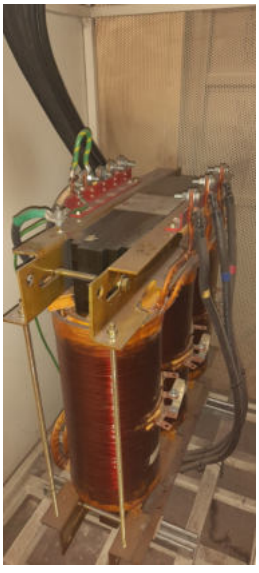





25.78

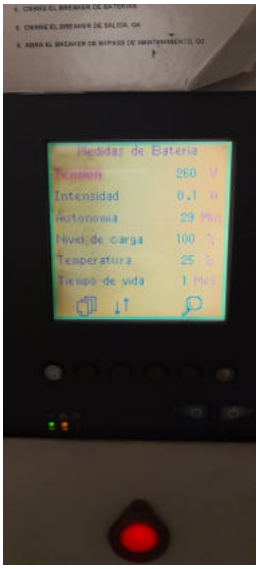

12.85

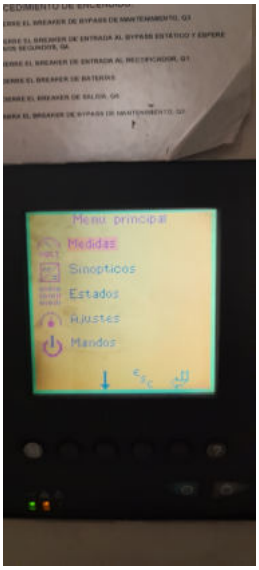


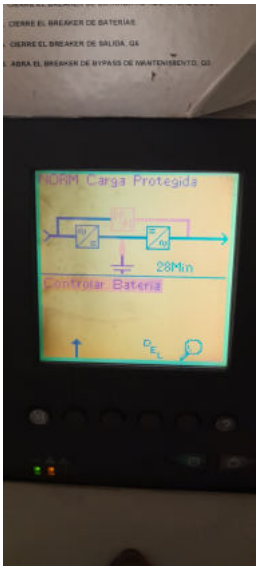


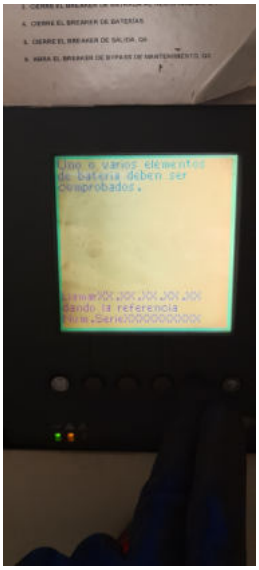

TRANSFORMADOR
DE SALIDA

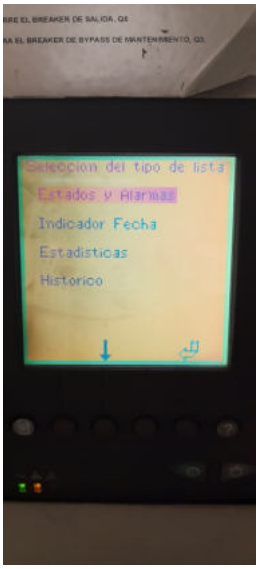



Medidas de Bateria
Tension 260 V
Intensidad 0.1 A
Autonomia 29 Min
Nivel de carga 100 %
Temperatura 25 C
Tiempo de vida 1 Mes

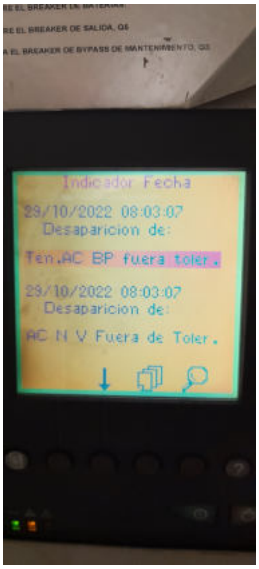

Menu principal
Medidas
Sinopticos
Estados
Ajustes
Mandos

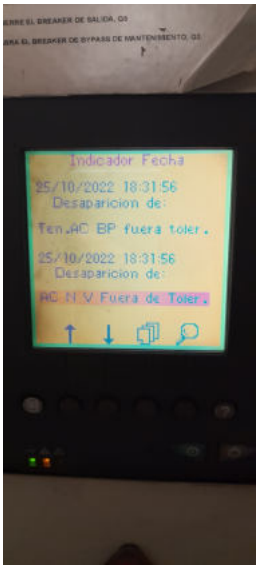

NORM Carga Protegida
28Min
Controlar Bateria

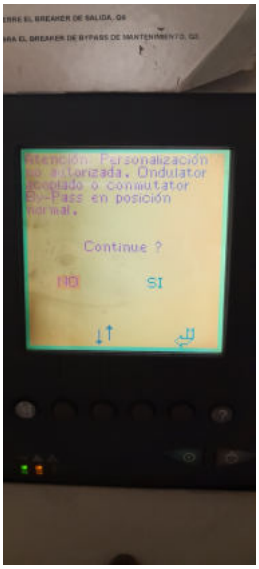

Uno o varios elementos
de bateria deben ser
comprobados.


Seleccion del tipo de lista
Estados y Alarmas
Indicador Fecha
Estadisticas
Historico

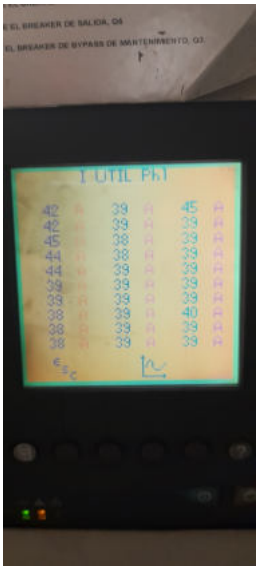

Lista de estados
Controlar Bateria

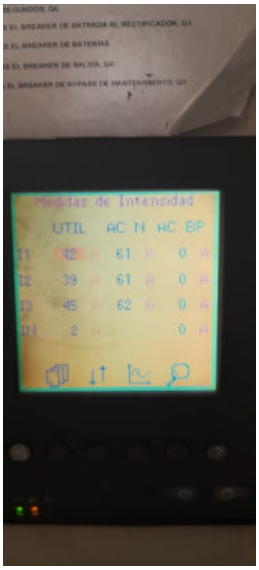

Indicador Fecha
29/10/2022 08:03:07
Desaparicion de:
Ten.AC BP fuera toler.
29/10/2022 08:03:07
Desaparicion de:
AC N V Fuera de Toler.

















FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Alexander Leon, Documento: 79578165

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941