PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3


ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente	**Tarea #347019**
Nombre del cliente SCADE AMERICAS - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	
Fecha 13/11/2022 às 08:00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) CAPACIDAD:	80KVA
2) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
3) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
4) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
5) TRABAJOS REALIZADOS:	Mantenimiento preventivo segunda rutina UPS 80 KVA. Se realiza mantenimiento preventivo limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo.
6) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 80Ah
7) NUMERO DE BATERIAS:	40 unidades
8) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	La UPS debe ser intervenida en sus circuitos internos con la intensión de dar solución a la falla que persiste y no deja normalizar el sistema de respaldo de energía.
9) REGISTRO FOTOGRAFICO:	



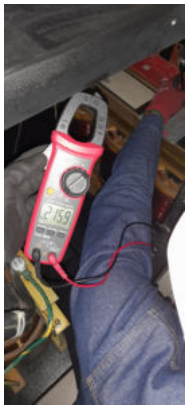















UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM





BATTERY
START
MODE
CB1



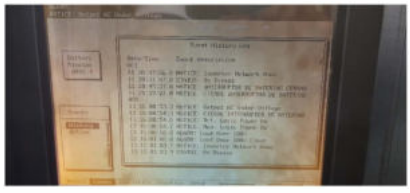




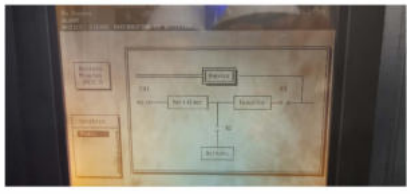








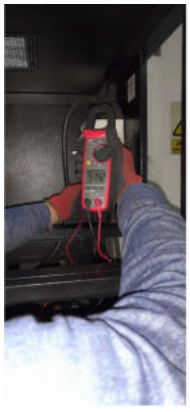





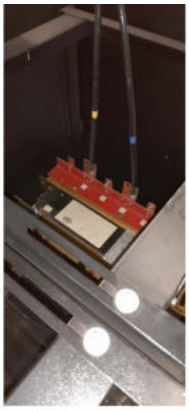











10) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
11) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**