PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente **Tarea #309148**

Nombre del cliente
SCADE ENGATIVA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Fecha 24/10/2022 ás 10:00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	POWEST TITAN
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	900301701120023
4) MODELO	TITAN 30KVA
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	216VAC
20) ENTRADA B-C:	215 VAC
21) ENTRADA C-A:	216VAC
22) ENTRADA A-N:	127VAC
23) ENTRADA B-N:	123VAC
24) ENTRADA C-N:	125VAC
25) ENTRADA N-T:	0V

26) SALIDA A-B:	208VAC
27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	120VAC
31) SALIDA C-N:	120VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) SALIDA A(AMPERIOS):	7.6A
35) SALIDA B(AMPERIOS):	17.5A
36) SALIDA C(AMPERIOS):	9.1A
37) AMPERIOS N:	0
38) AMPERIOS T:	0
39) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups powest titan de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
40) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V18Ah
41) NUMERO DE BATERIAS:	64 unidades


42) REGISTRO FOTOGRAFICO:












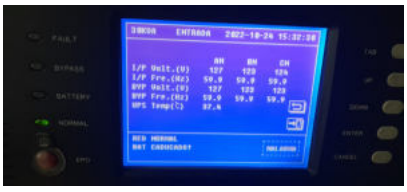


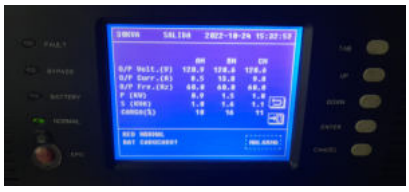

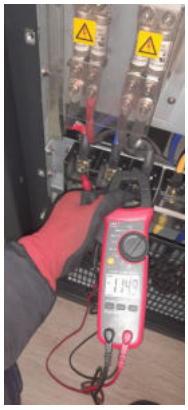

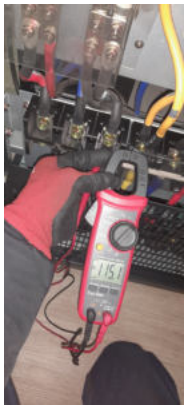



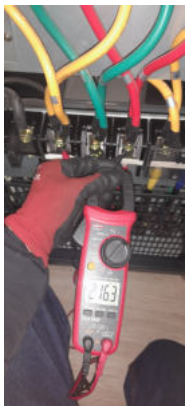



























43) FIRMA DEL SUPERVISOR:	Juan Carlos Riaño **Firmado por: Juan Carlos Riaño, Documento: 80822094**
44) FIRMA DEL TECNICO	Ricardo Rodriguez **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**