
INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	3C85050000107	Modelo	4MYW4512A1000AA
Ubicación	Piso N°7 - CAD, OFICINA ASISTENTE SECRETARIA PRIVADA	Reporte No 171	Fecha del diagnóstico 10/25/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 125 PSI, Está enfriando bien, solo rquiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

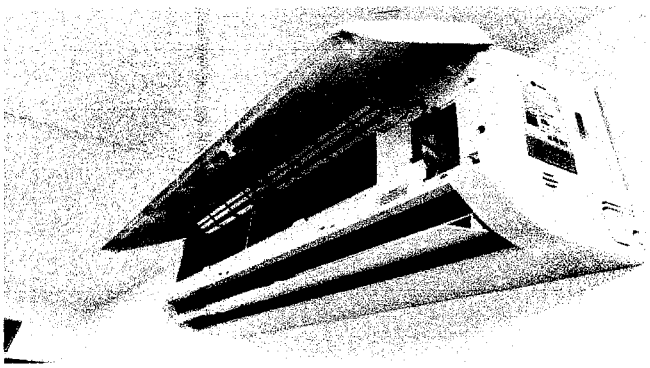

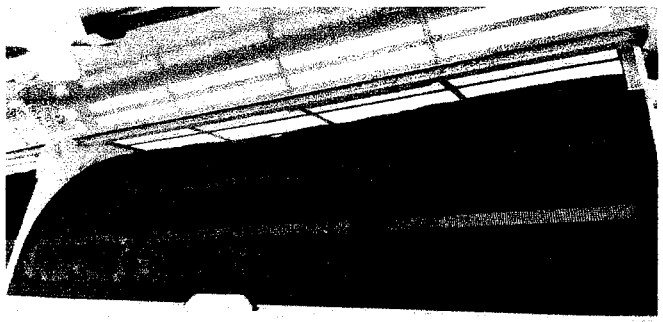

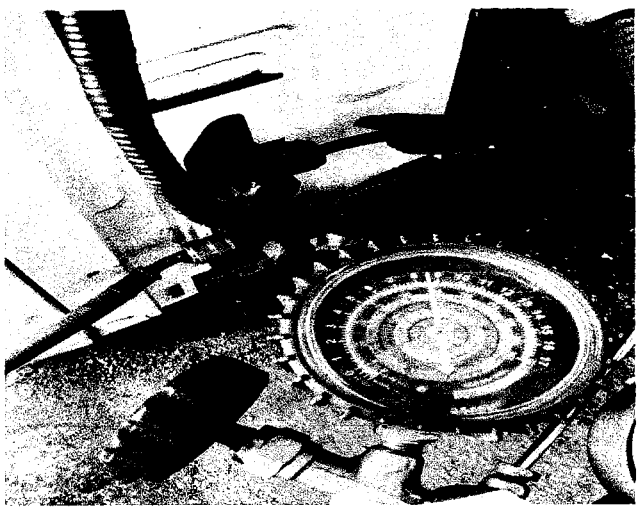



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	36.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	D200074320315415160018		Modelo	2MCC0536C10R0AL	
Ubicación	Piso N°7 - CAD, AREA ASESORES #1		Reporte No 172		Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, Es un aire independiente al sistema vrf, revisando los datos de la unidad externa, se evidencia una medida de presión mas baja de lo normal, (90 PSI), se debe hacer un ajuste de refrigerante, 2 kilos de tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

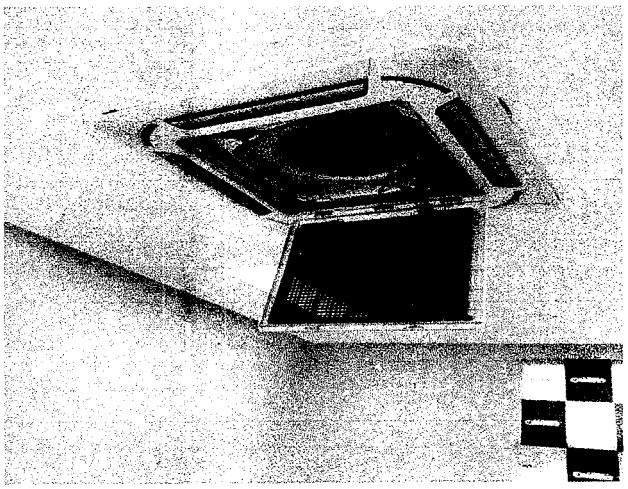

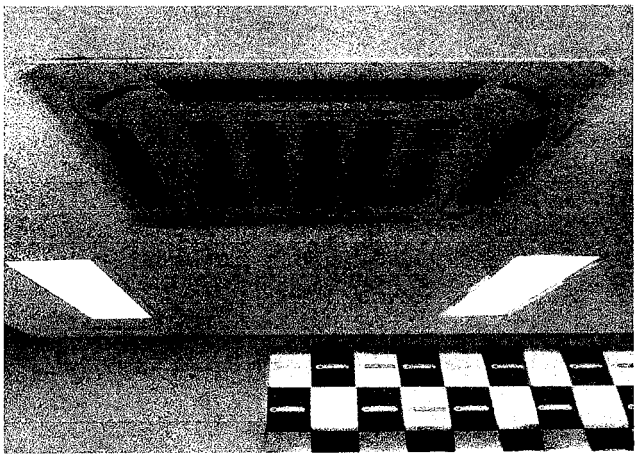

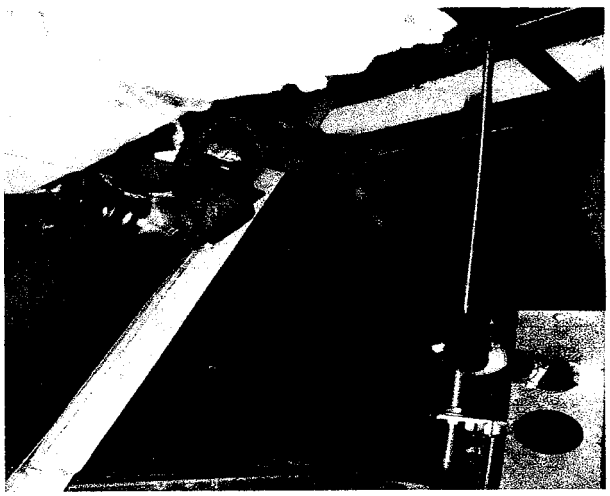



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034003	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°7 – CAD, OFICINA ASESORES #2	Reporte No 173	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está goteando la tubería de cobre que sale del equipo, lo más probable este dañada **la bomba de condensados**, requiere aislante térmico, Hay que tener en cuenta que la bandeja de desagüe de estas unidades oculta salen hacia abajo es decir que posiblemente haya que agrandar el hueco del cielo raso para hacer el proceso. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

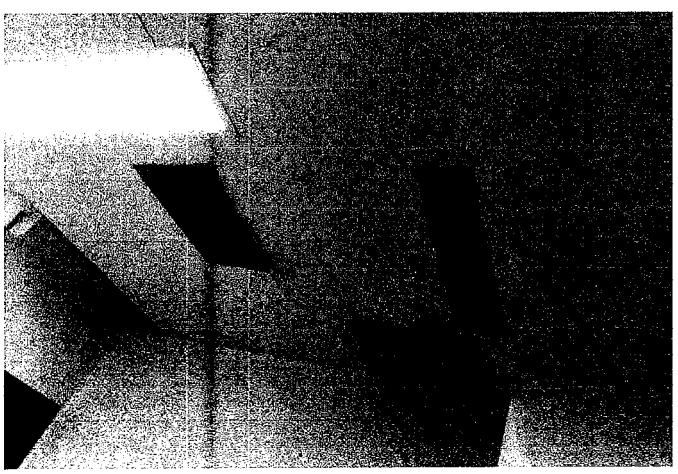

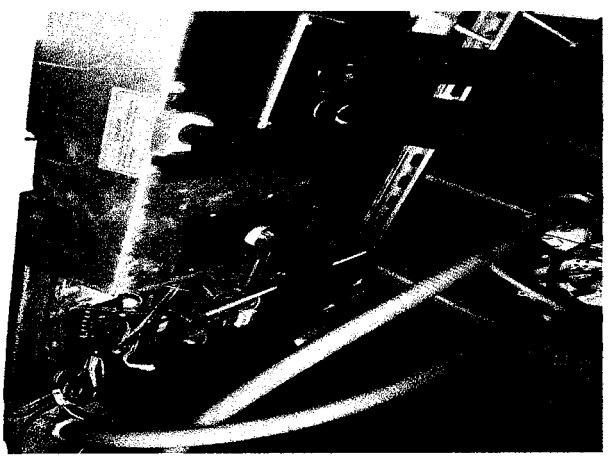

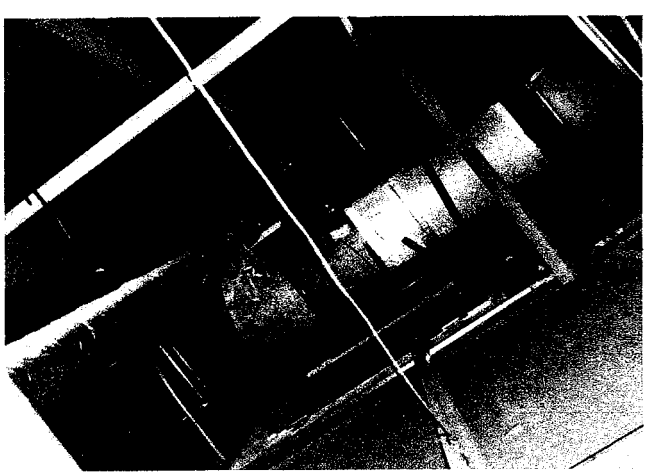

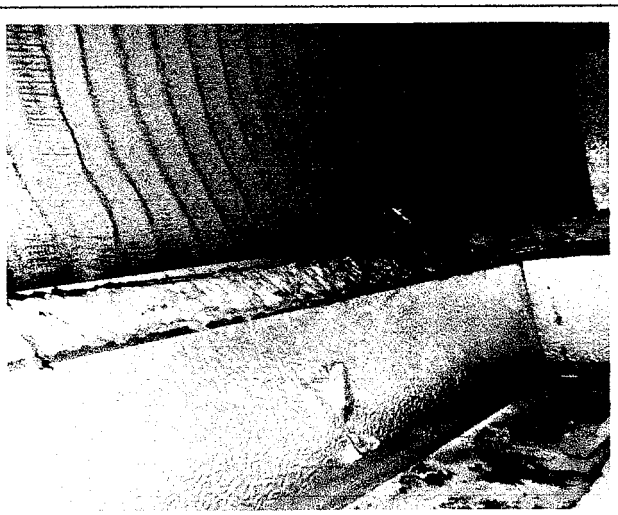

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031784713143094008	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°7 – CAD, RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA DESPACHO	Reporte No 174	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Este equipo si tiene la abertura en el techo para realizar el mantenimiento, Me dice Cristóbal que se evalúe la posibilidad de hacer una tapa en el mismo material del cielo raso para quitarla solo en el mantenimiento porque tiene muy mala presentación dejarla así. Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

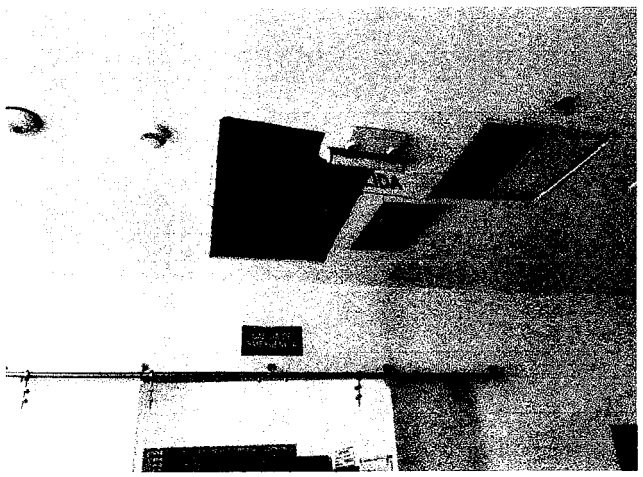

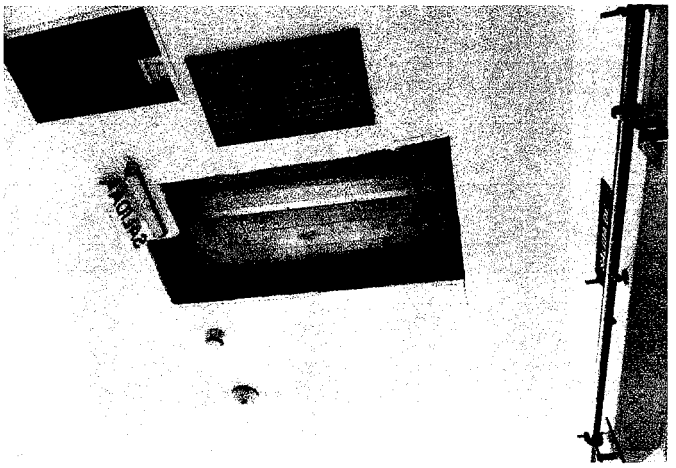



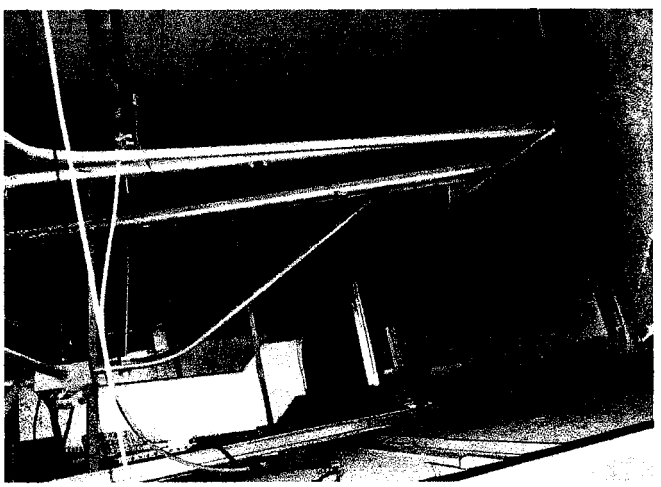

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	48.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C7031391908131164002		Modelo	4TVC0048B1000AA	
Ubicación	Piso N°7 - CAD, SALA DE JUNTAS PRINCIPAL		Reporte No 175		Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, No requiere correctivos, solo ma ntenimiento preventivo, Hay que tener mucho cuidado al hacer el mantenimiento, ya que hay una mesa con unos vidrios templados, No requiere medicion de refrigerante hasta llegar a su unidad modular. Medición de capacitores 3.4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

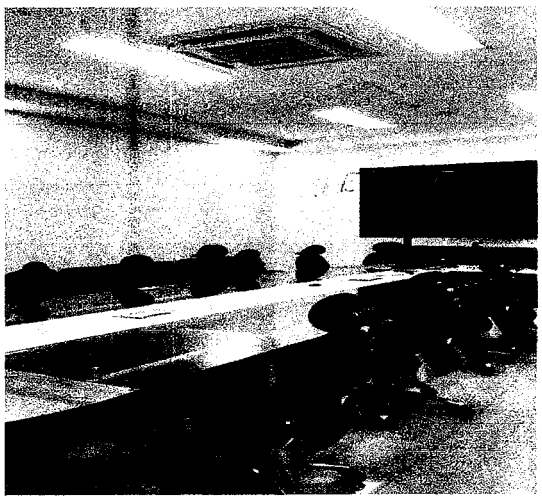



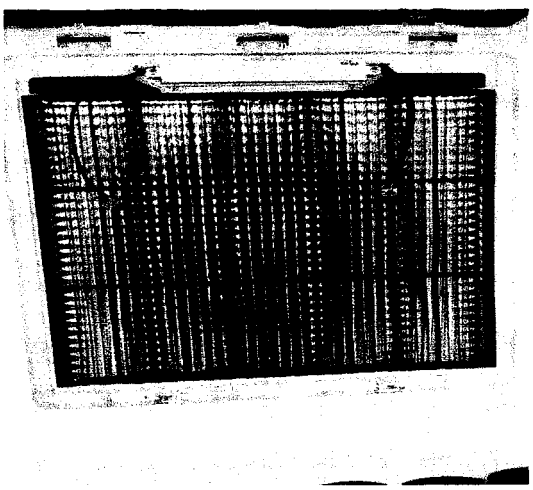



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split UNIDAD DE PARED
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031784707143084006	Modelo	4TVW0018B1000AA
Ubicación	Piso N°7 - CAD, OFICINA ESCOLTAS	Reporte No 176	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, Pertenece a una unidad TVR, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular, solo requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

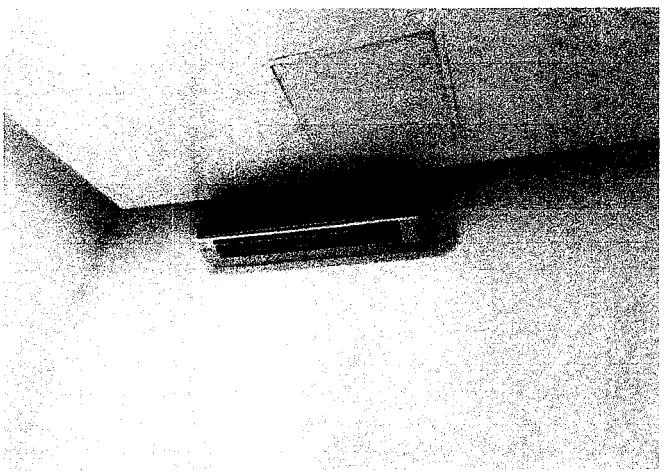

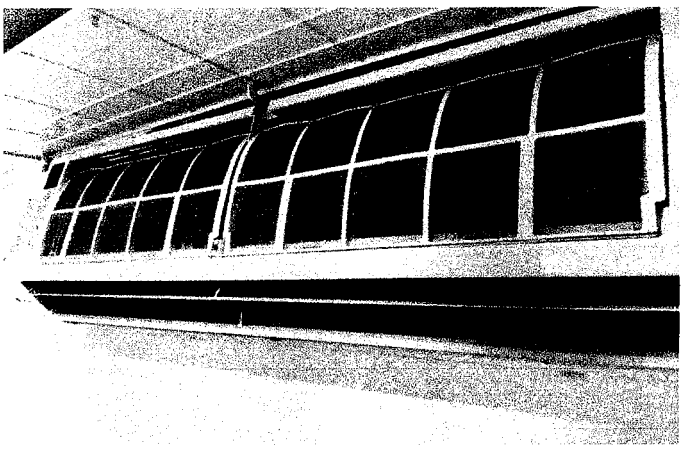

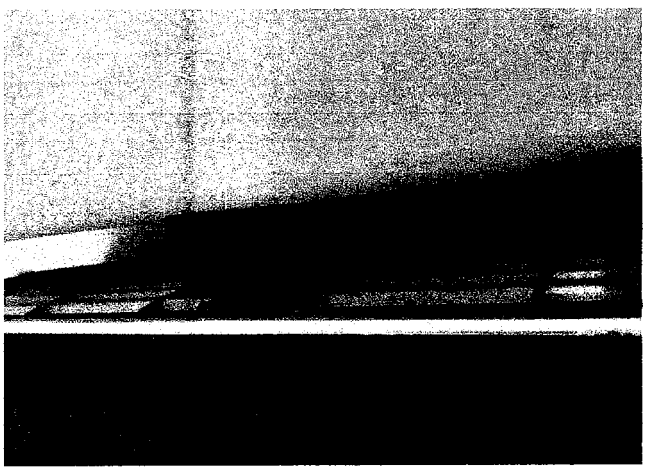

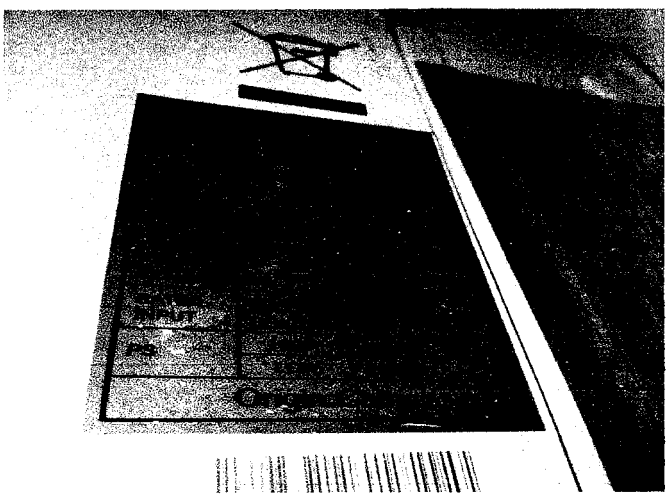

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 1 TORRE A	Reporte No 177	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Se requiere ajuste de refrigerante, 11 Kilos, tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



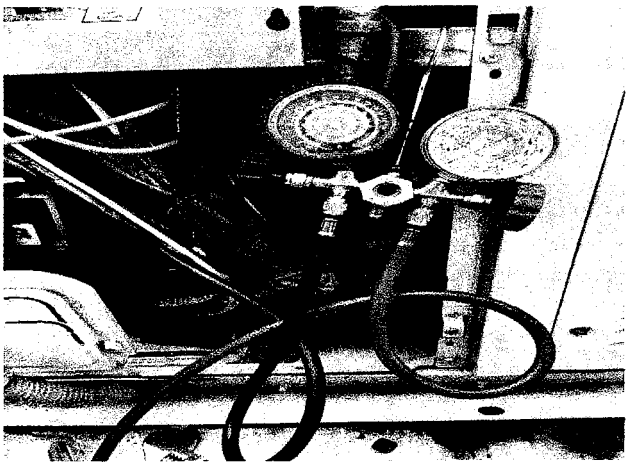

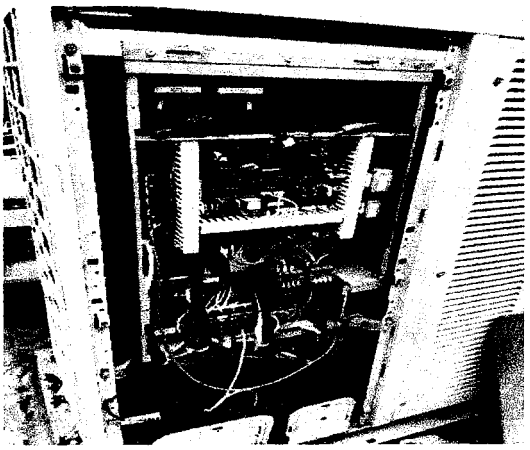

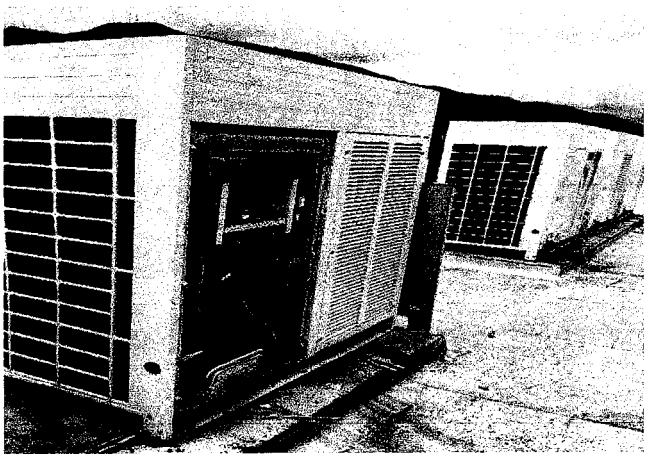

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe D Rubiano


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 1 TORRE A	Reporte No 178	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

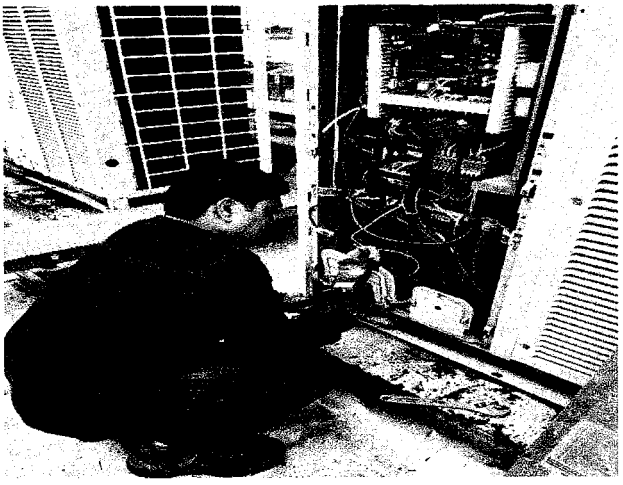



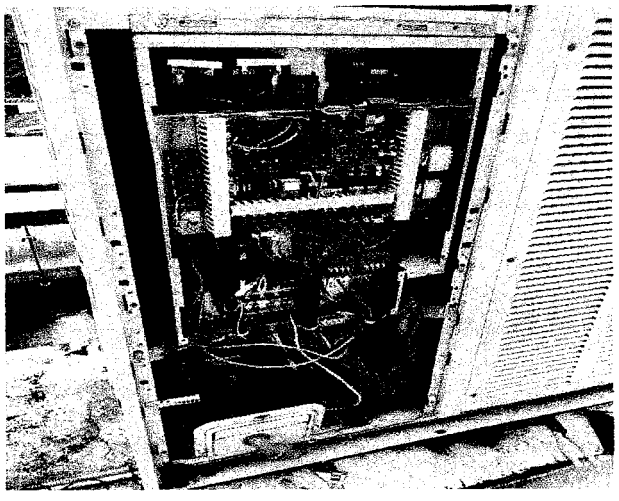

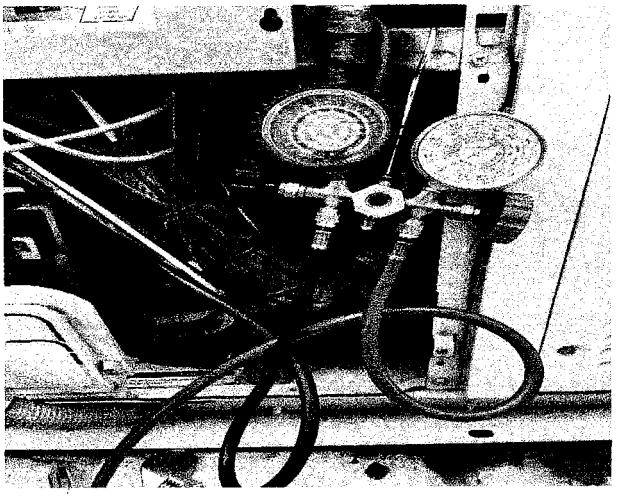

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rubiano


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 2 TORRE A	Reporte No 179	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	"Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 40 mf, Medición de presión 90 PSI, Se requiere ajuste de refrigerante, 10 Kilos, tipo R410A."
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

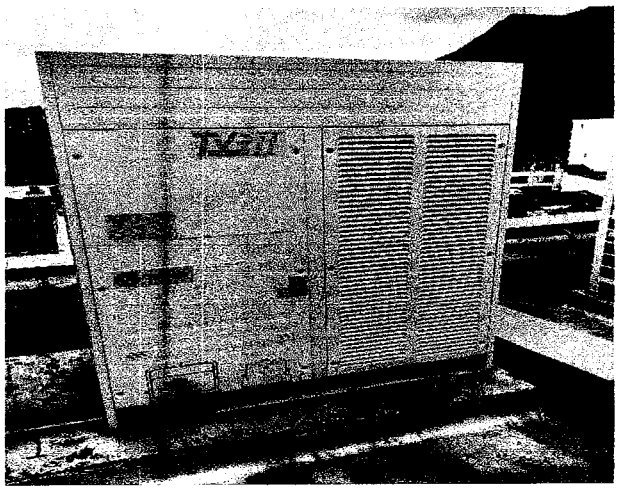

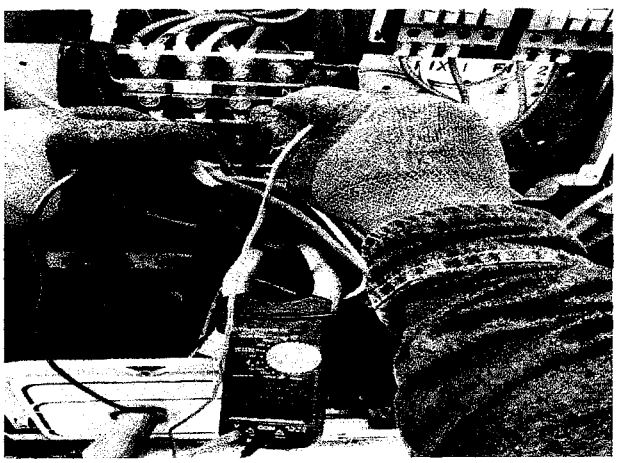

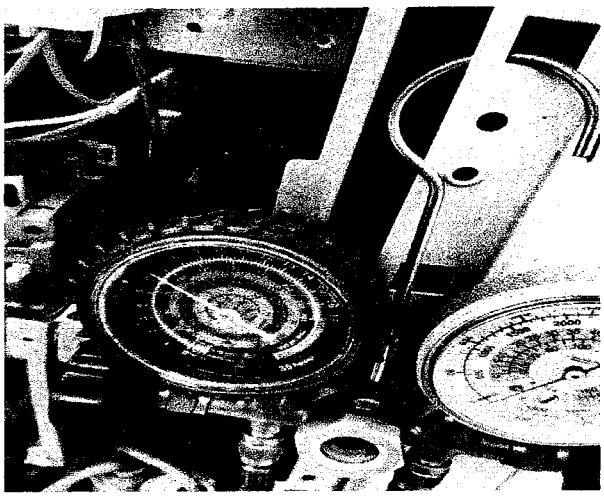

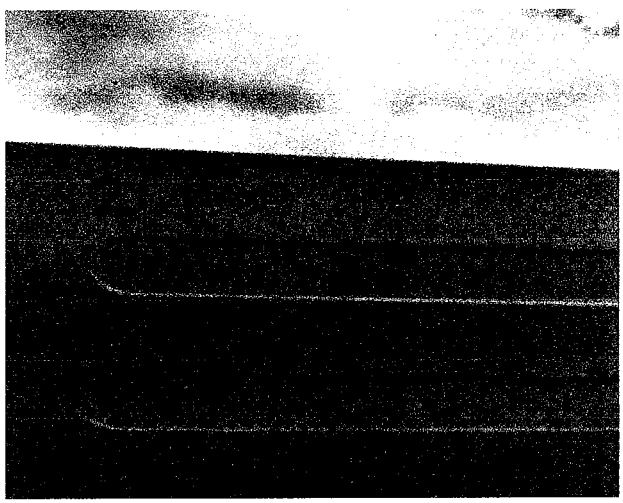

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1, PISO 2 TORRE A	Reporte No 180	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

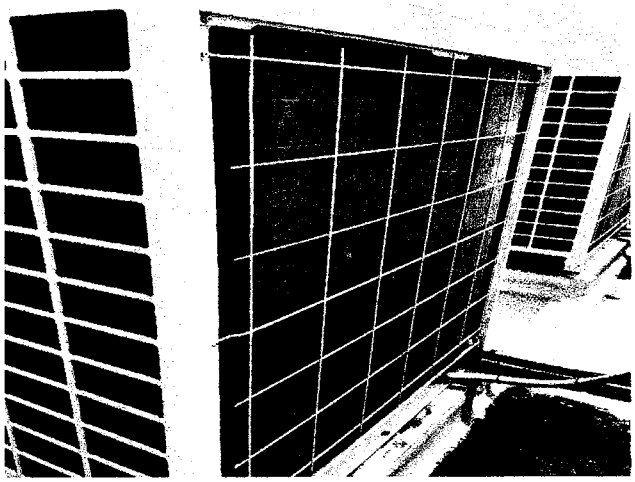

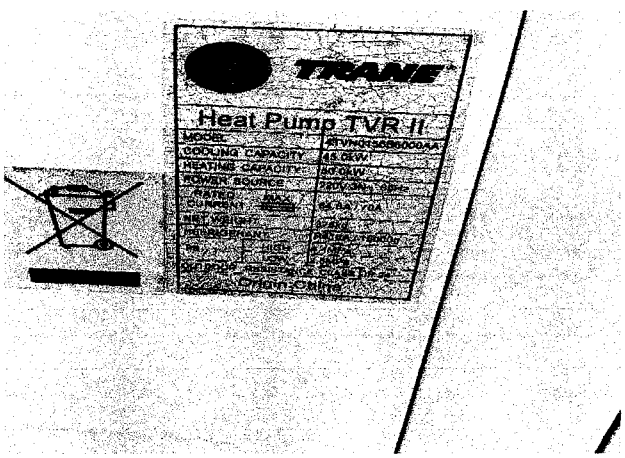

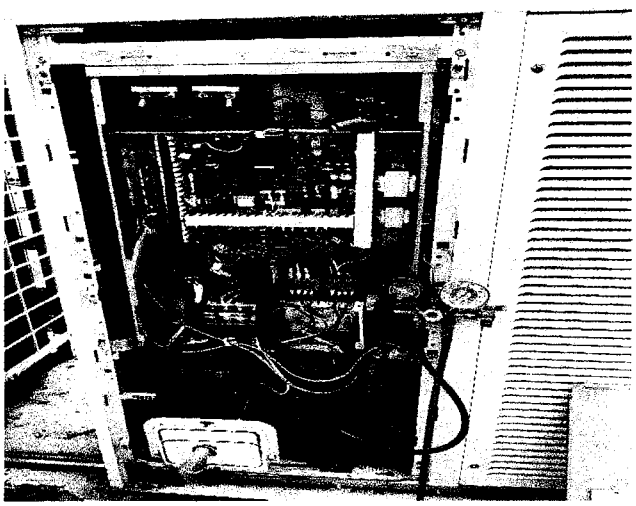

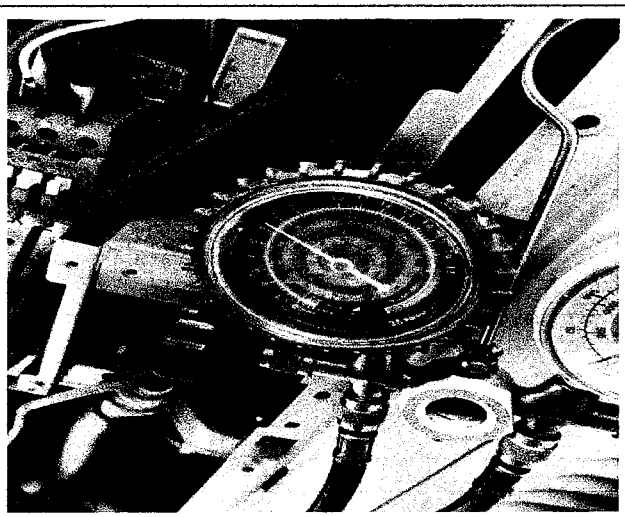

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2, PISO 2 TORRE A	Reporte No 181	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

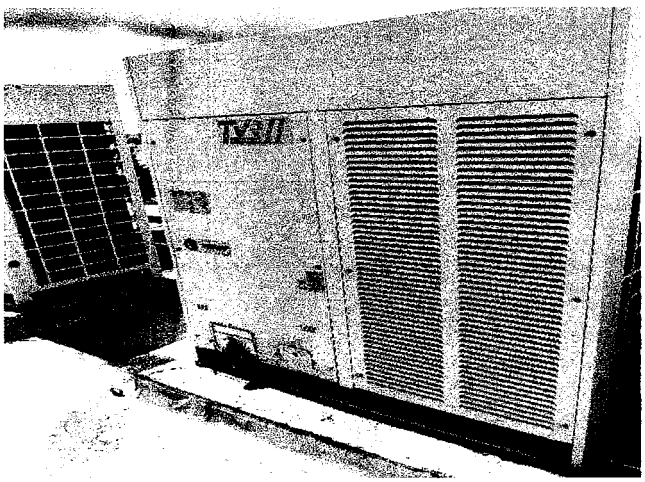

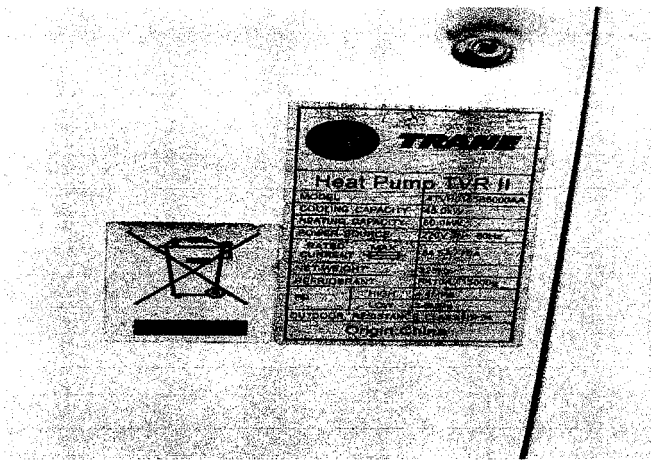





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 3 TORRE A	Reporte No 182	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

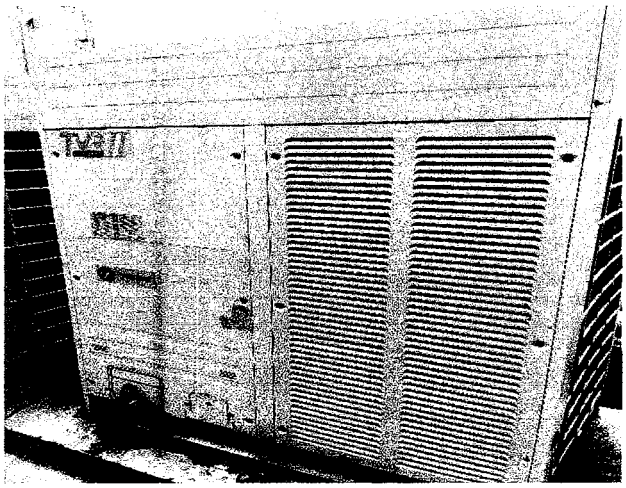



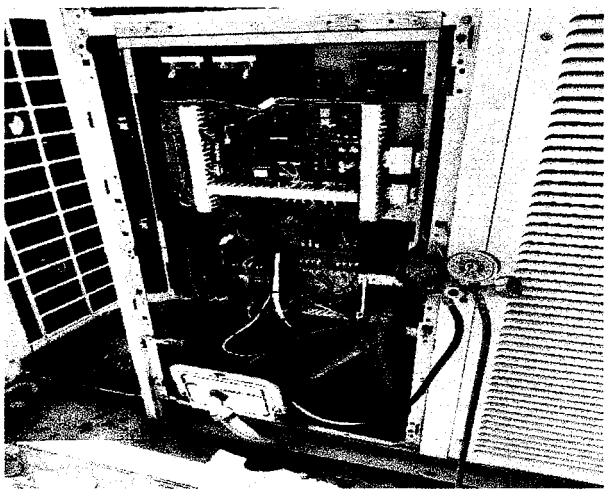

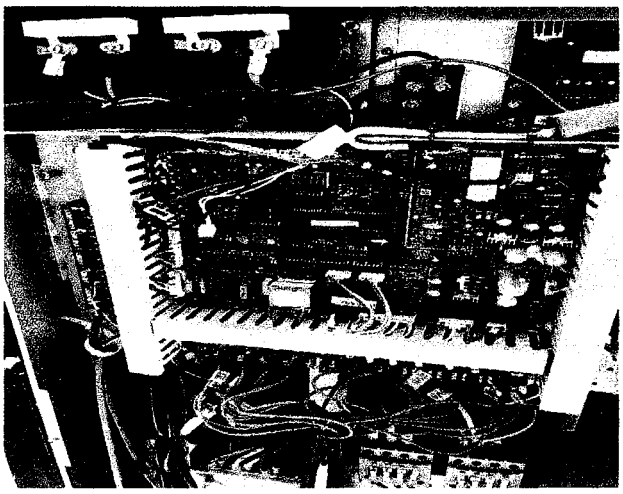

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA, PISO N°7 – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1, PISO 3 TORRE A	Reporte No 183	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

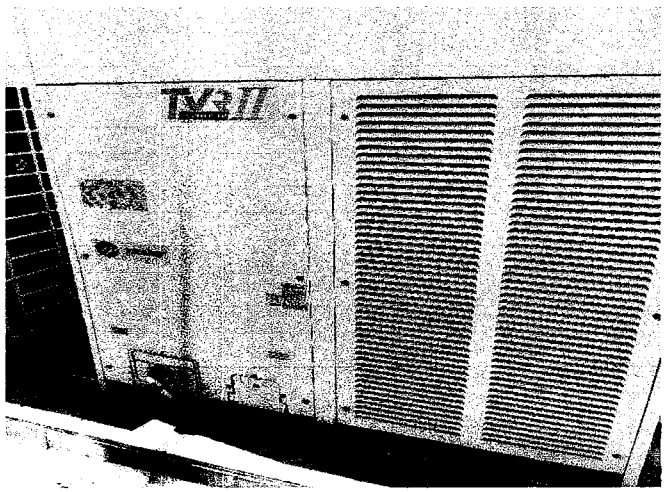

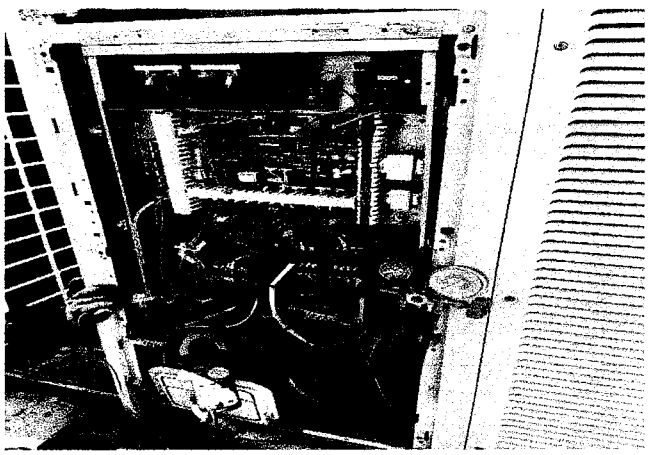

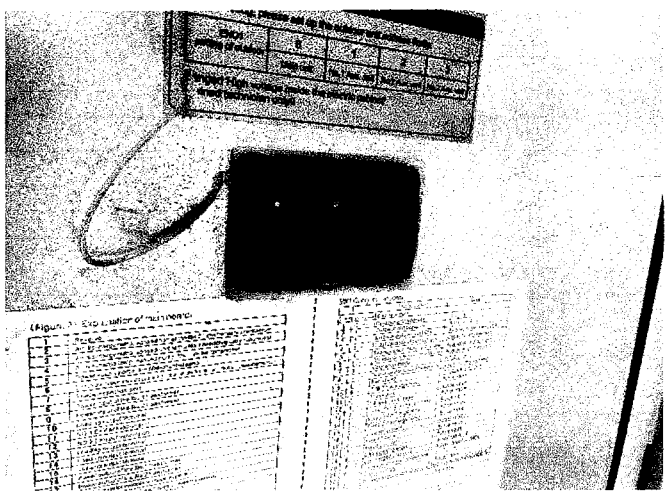

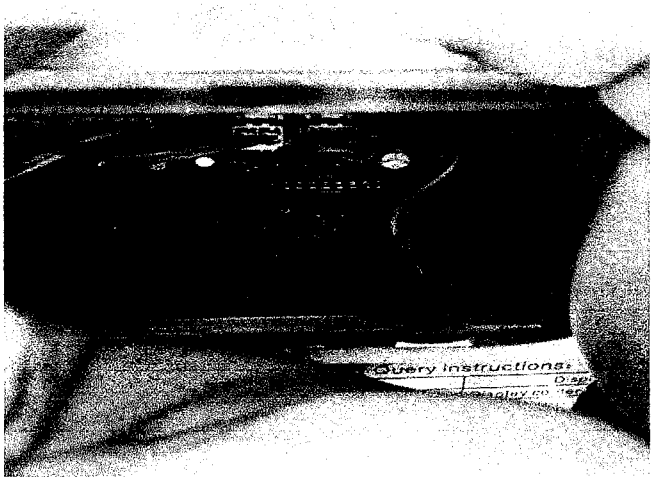

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A Rodrigues


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	115.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0115B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2, PISO 3 TORRE A	Reporte No 184	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	"Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

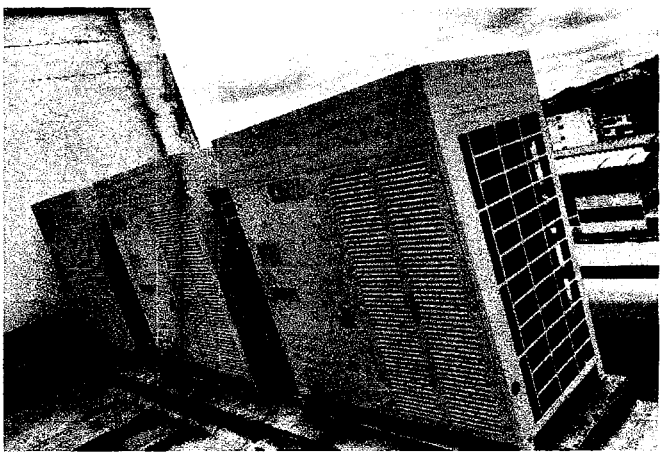



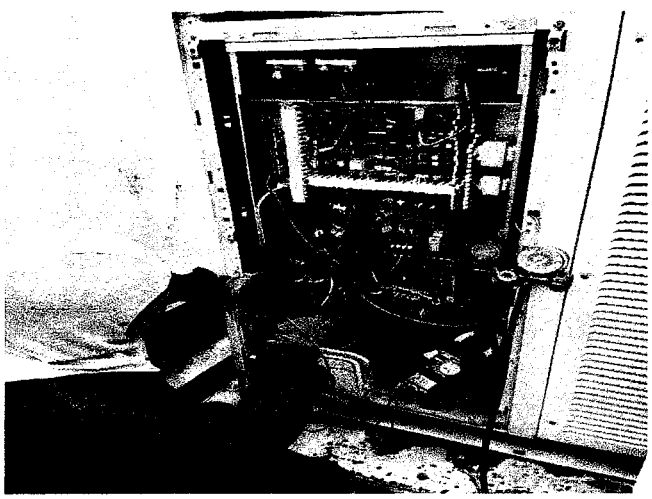



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rubiano


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 4 TORRE A	Reporte No 185	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

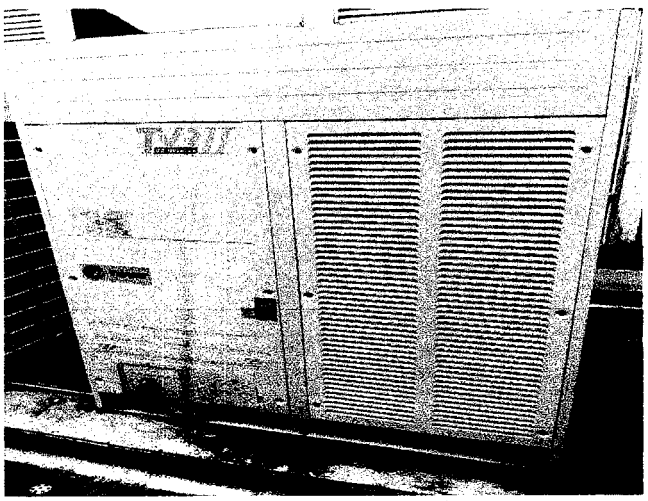

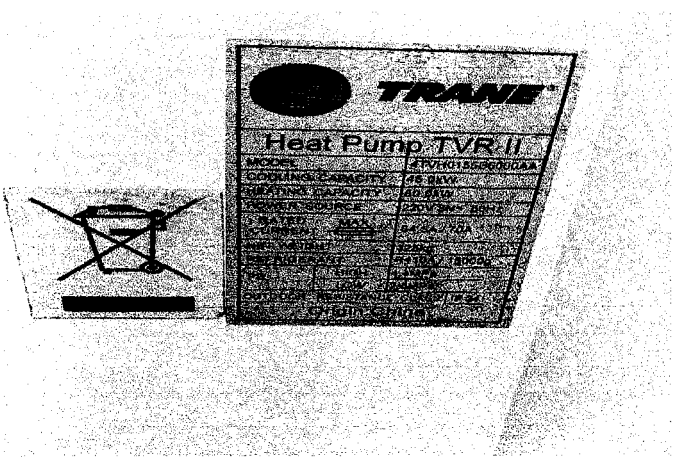

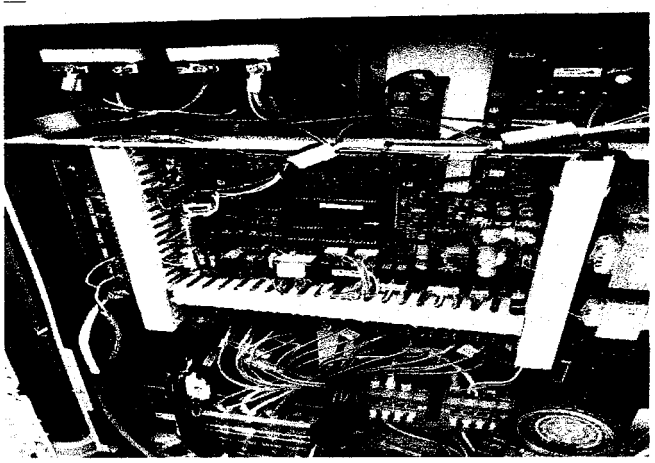

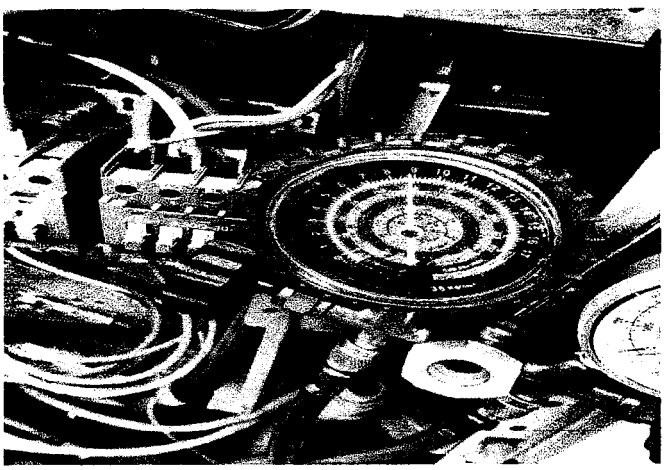

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adine A Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1, PISO 4 TORRE A	Reporte No 186	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	"Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

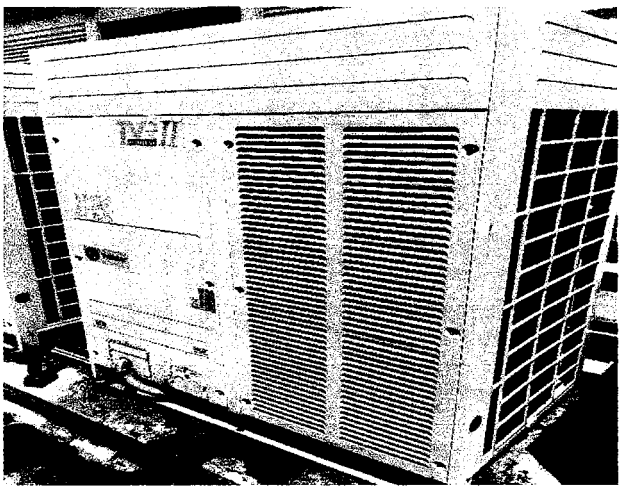

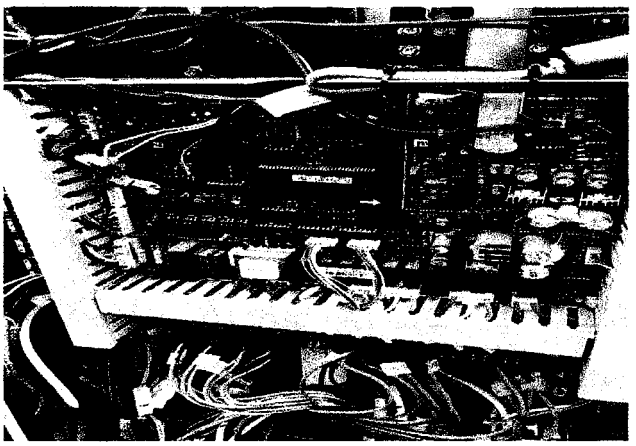

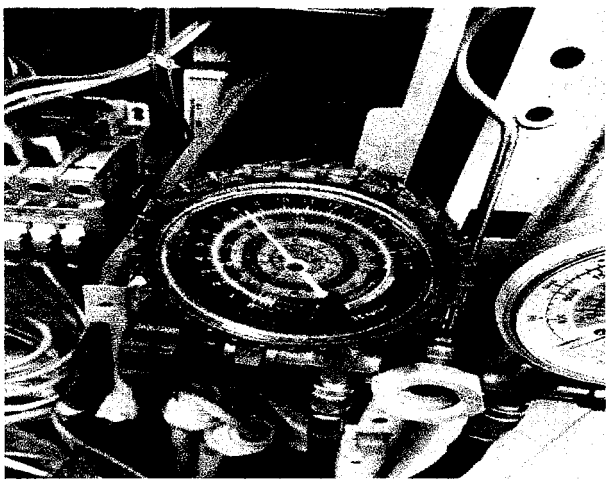

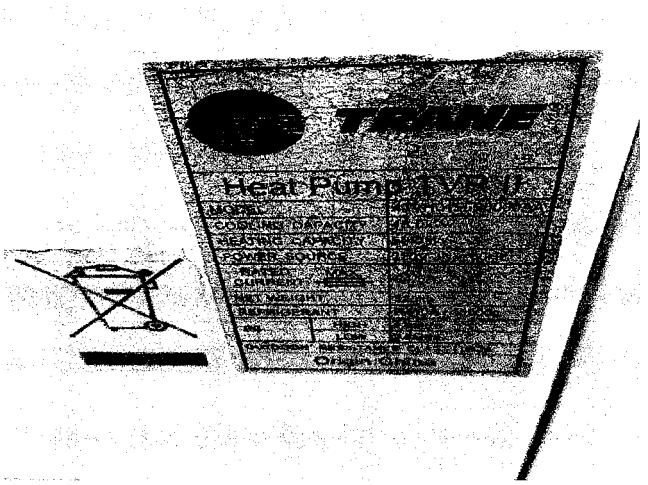

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rubiano


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	115.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0115B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2, PISO 4 TORRE A	Reporte No 187	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

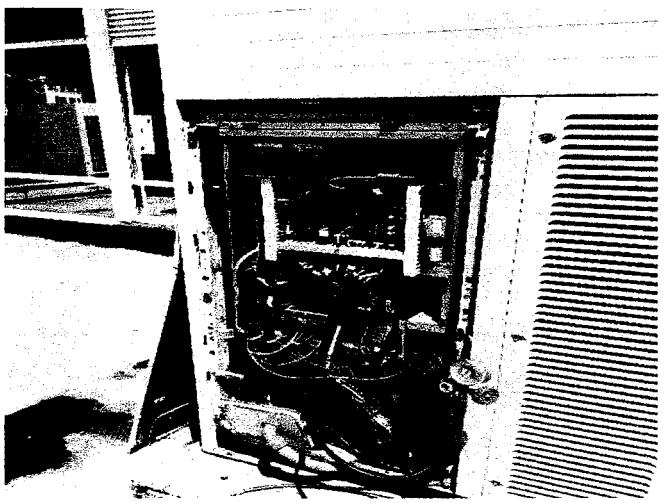

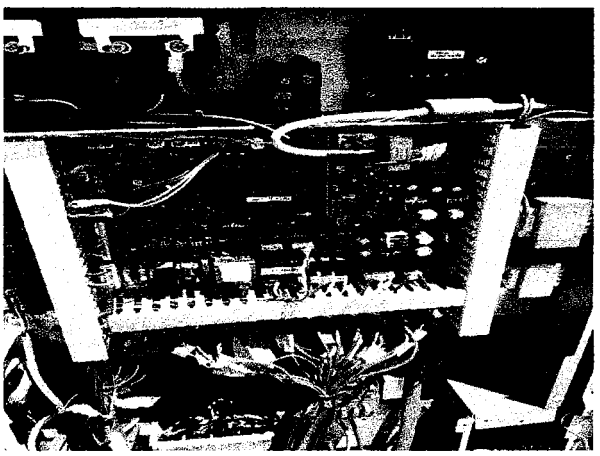

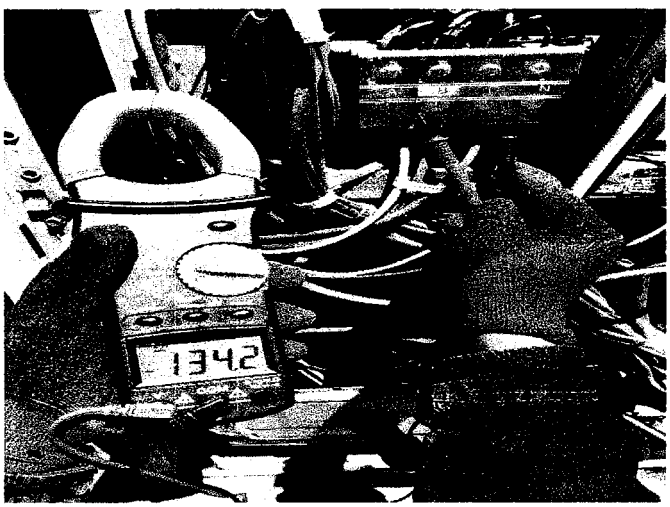

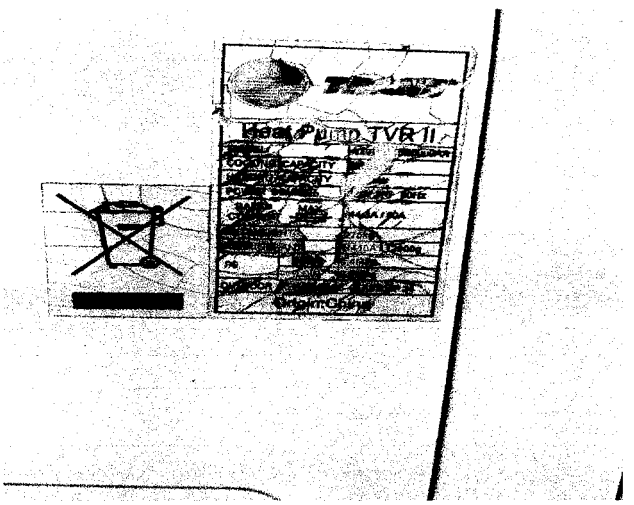

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 5 TORRE A	Reporte No 188	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PSI. Hay que revisar un congelamiento de la tubería en uno de los equipos. Se requiere ajuste de refrigerante, 9 Kilos, tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

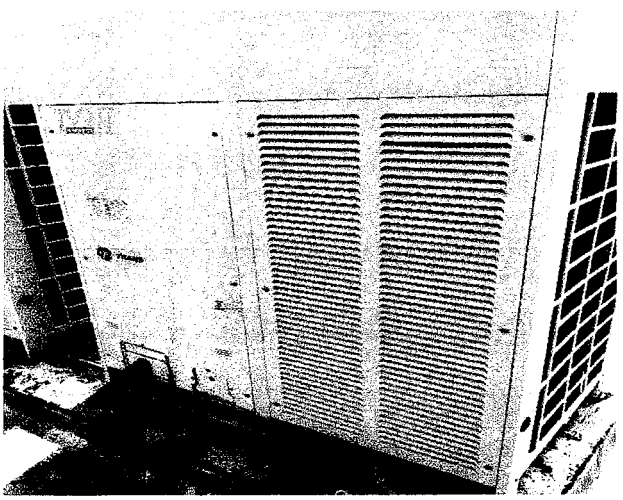

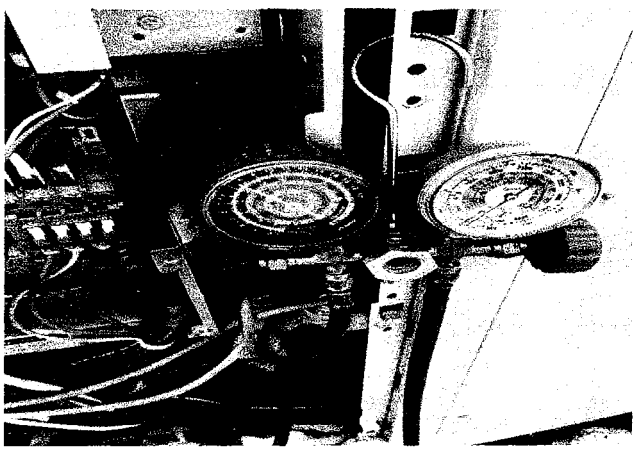

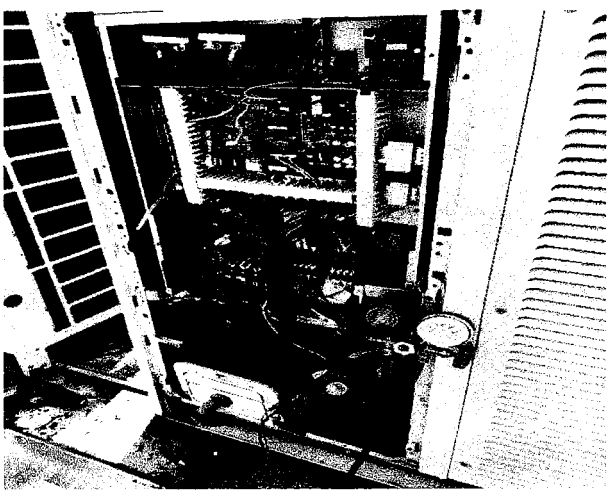

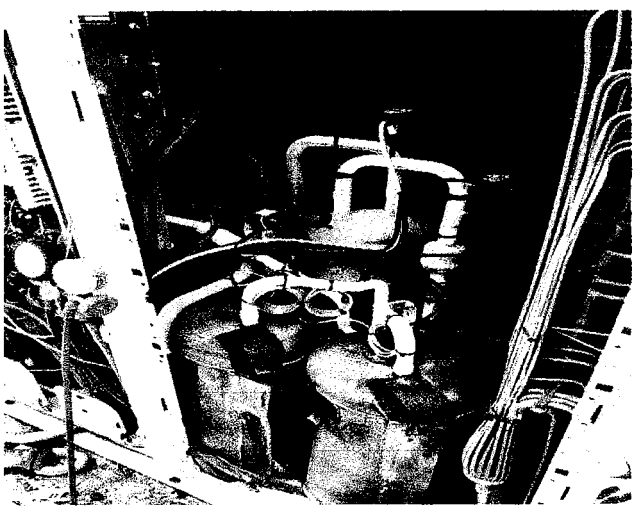

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #1, PISO 5 TORRE A	Reporte No 189	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

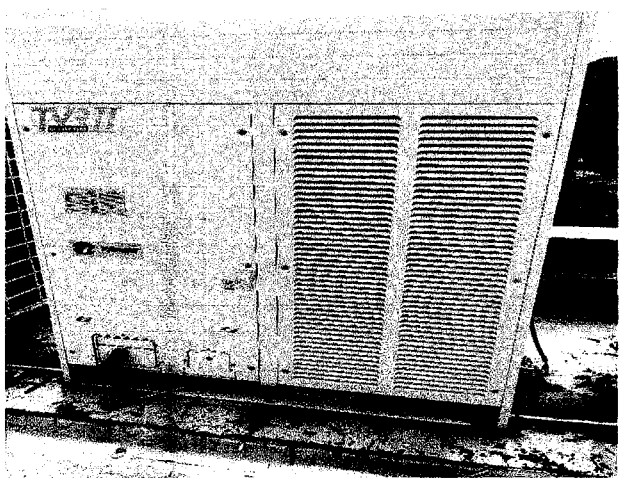

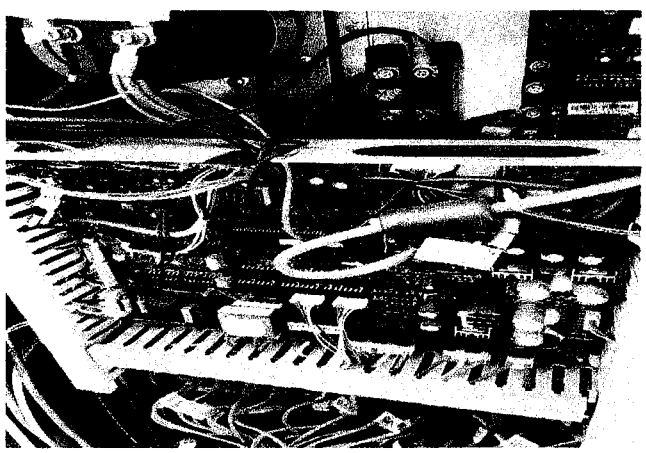

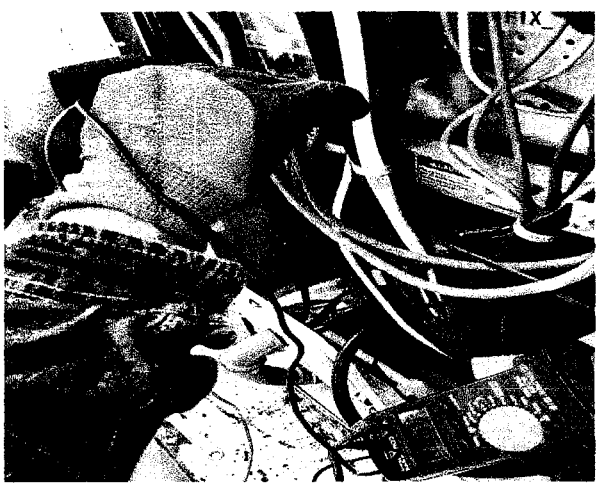

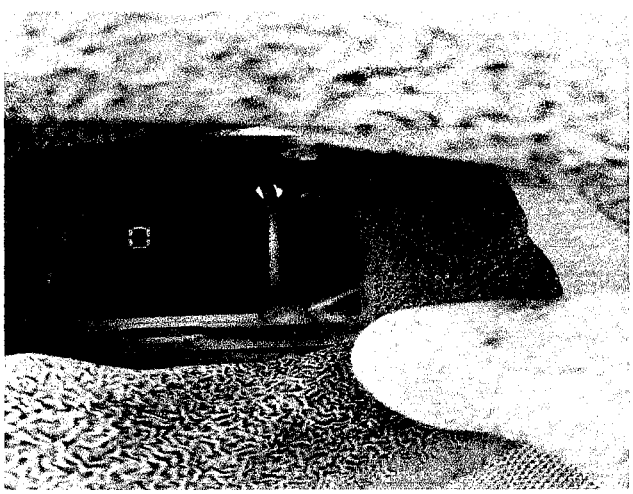

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #2, PISO 5 TORRE A	Reporte No 190	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

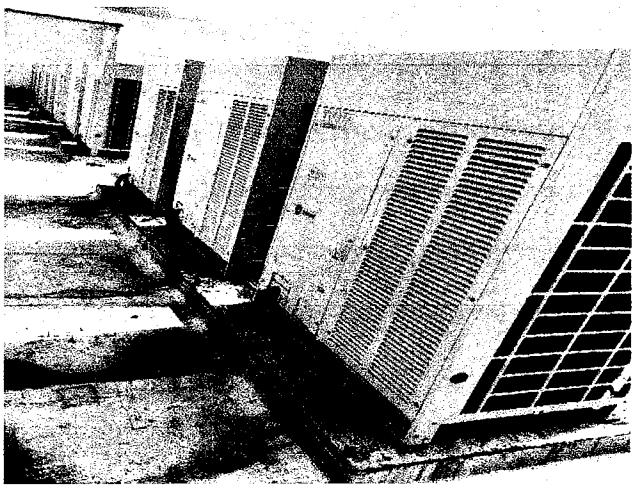

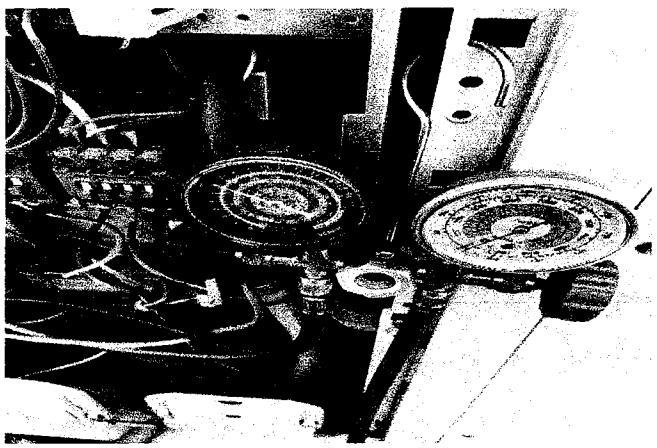

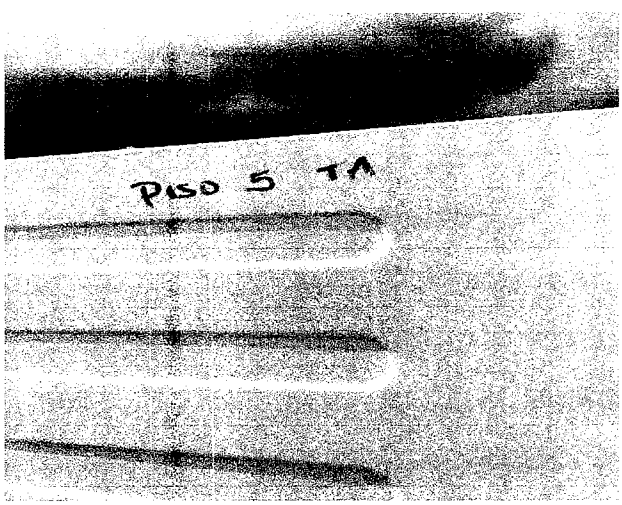

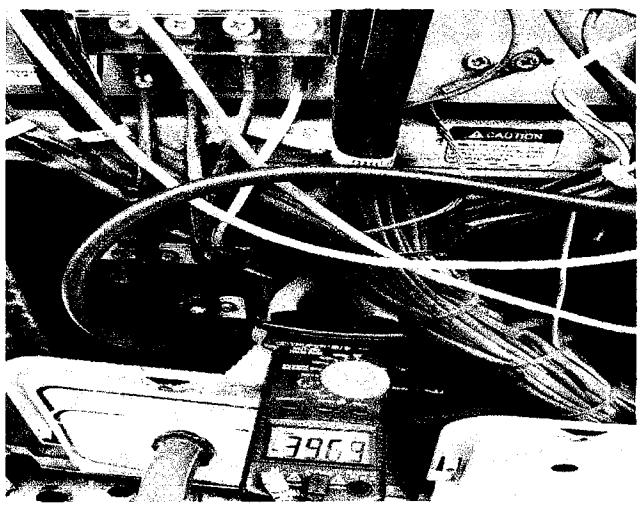

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	140.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0140B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 6 TORRE A	Reporte No 191	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

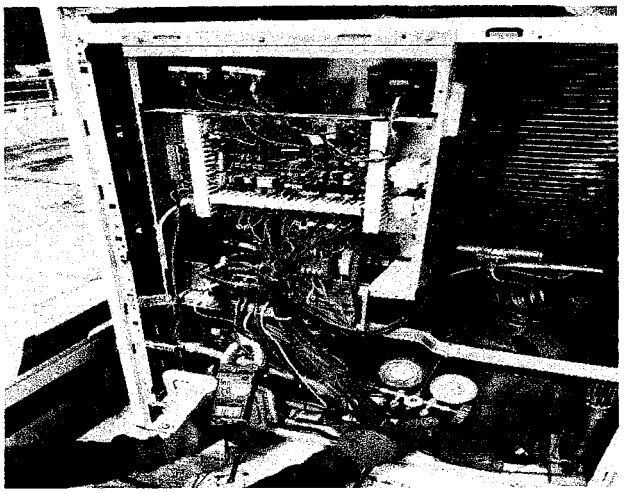

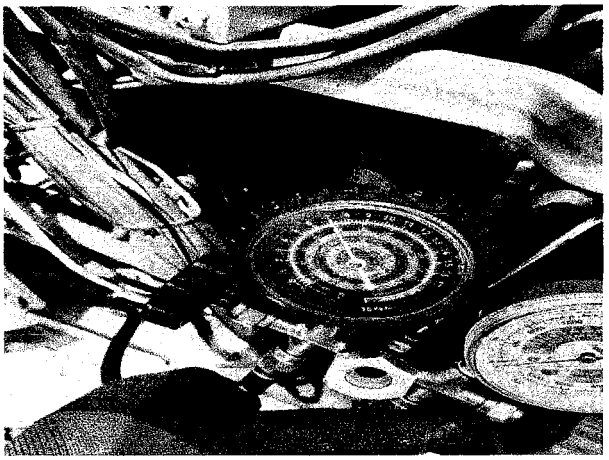

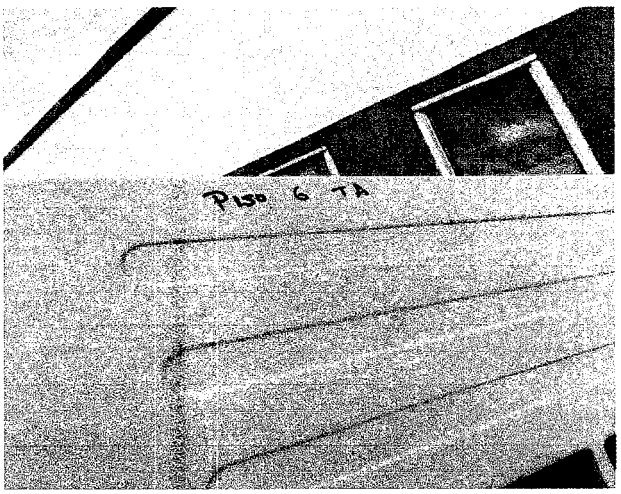

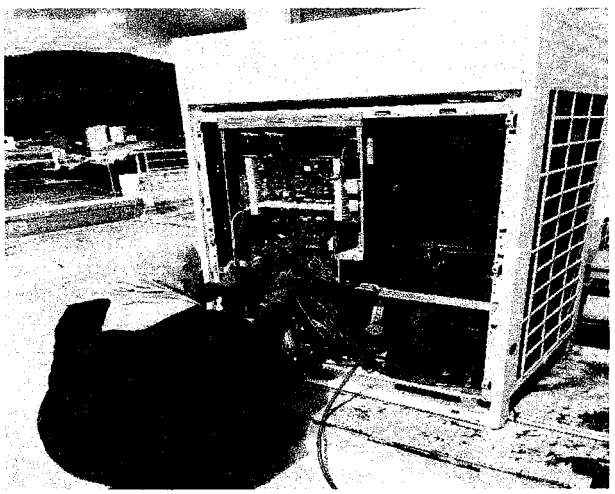


Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular	
Capacidad	96.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	SERIAL BORRADO		Modelo	4TVH00096B6000AA	
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #1, PISO 6 TORRE A	Reporte No 192		Fecha del diagnóstico 10/29/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

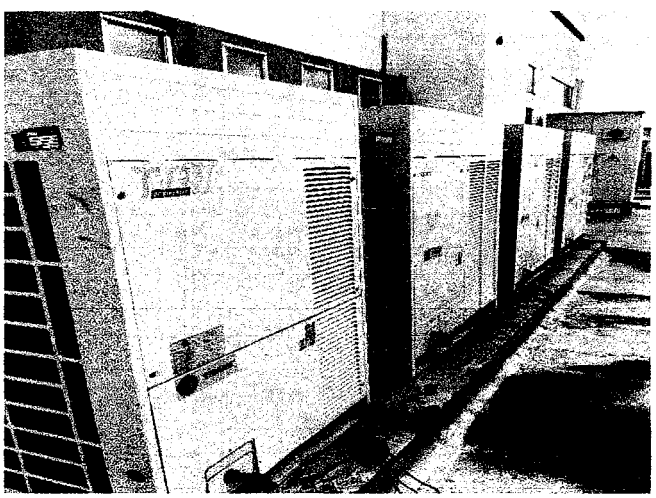

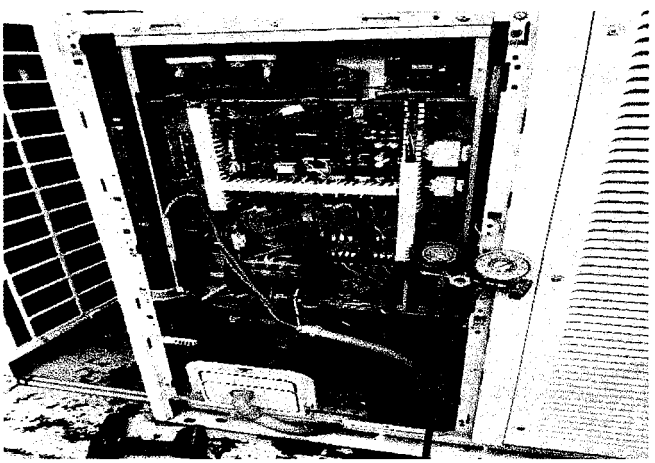

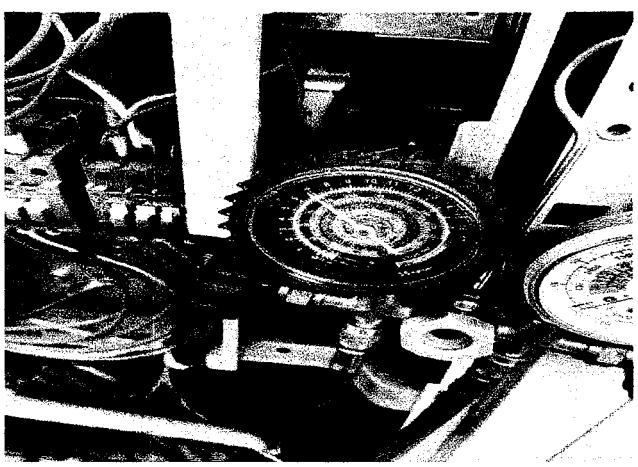



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alvaro A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #2, PISO 6 TORRE A	Reporte No 193	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

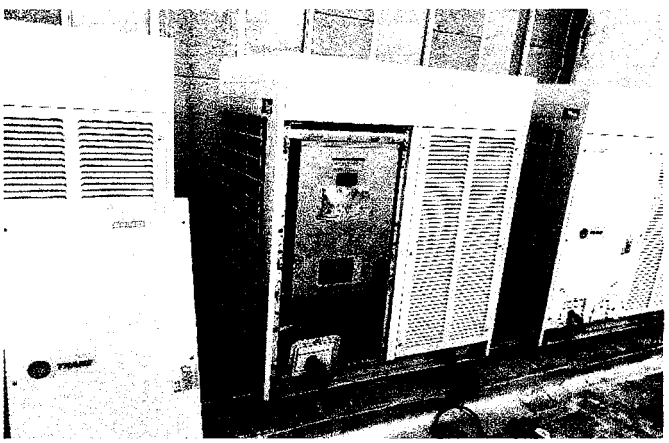

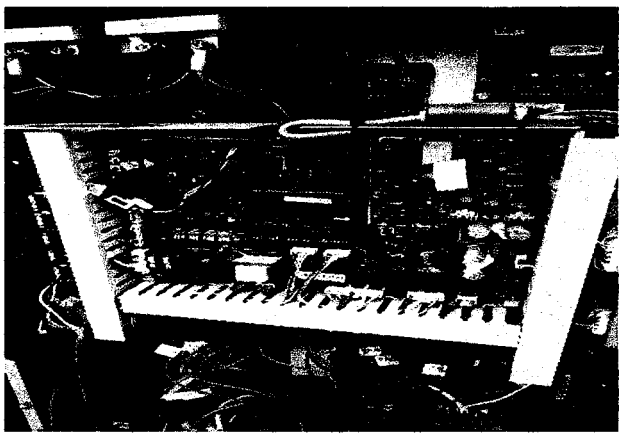

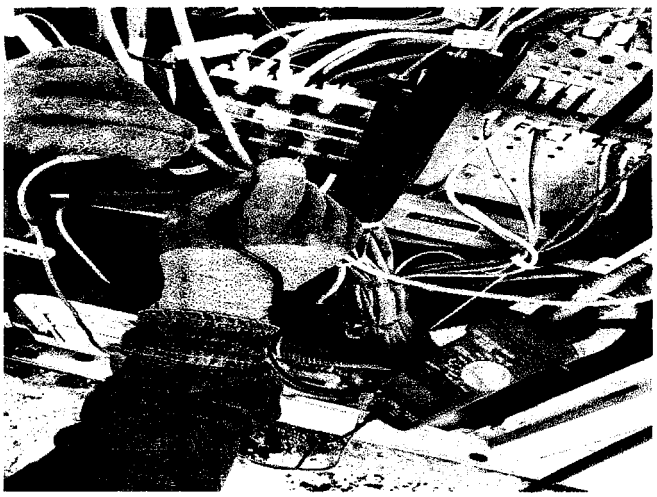

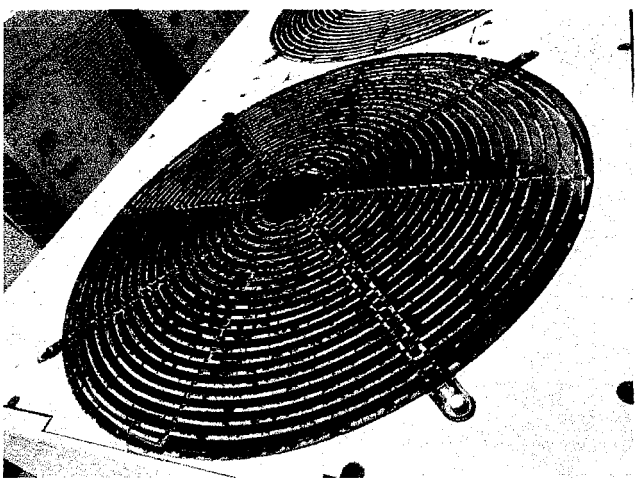

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	148.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0140B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 7	Reporte No 194	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 125 PSI. Requiere cambio de 12 metros de robatex. Requiere ajuste de refrigerante, 6 kilos tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

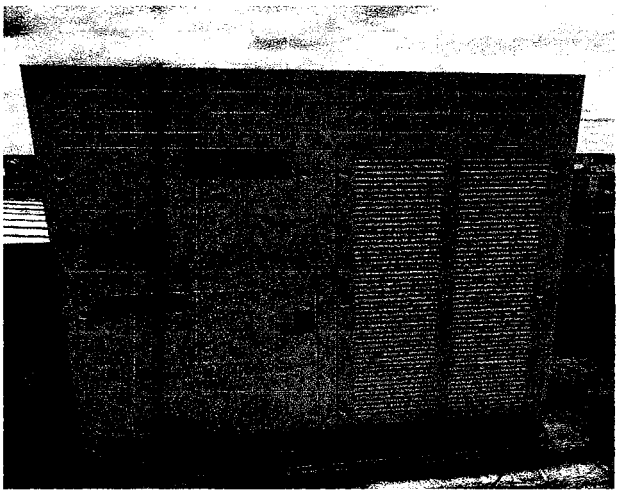

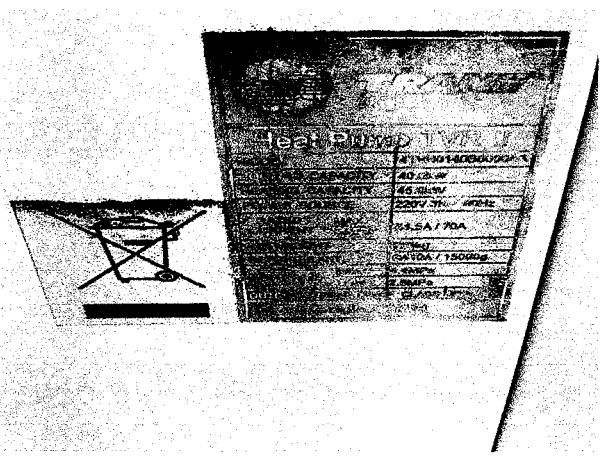

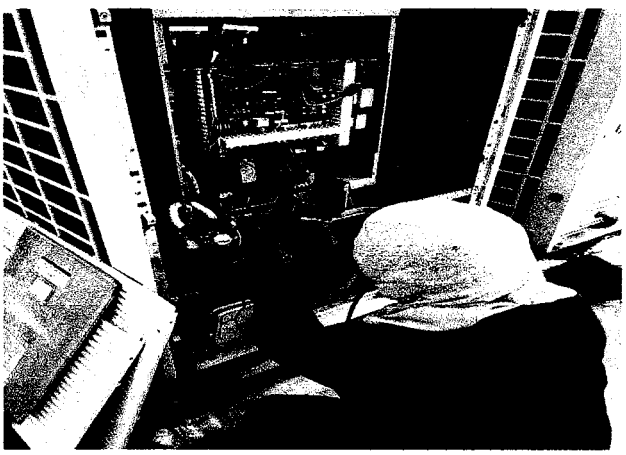

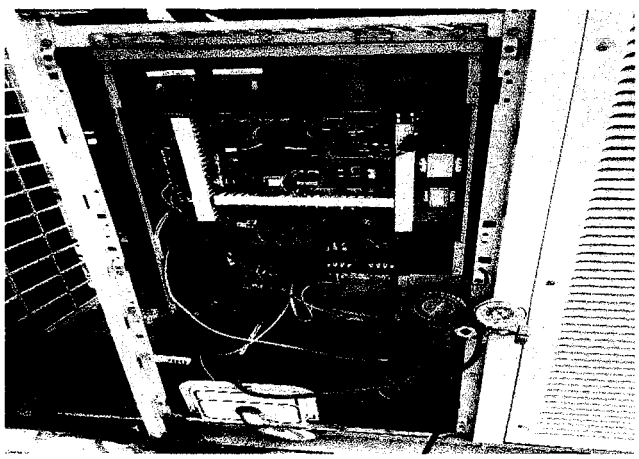

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	96.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH00096B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 7	Reporte No 195	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 125 PSI. Requiere cambio de 12 metros de robatex.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

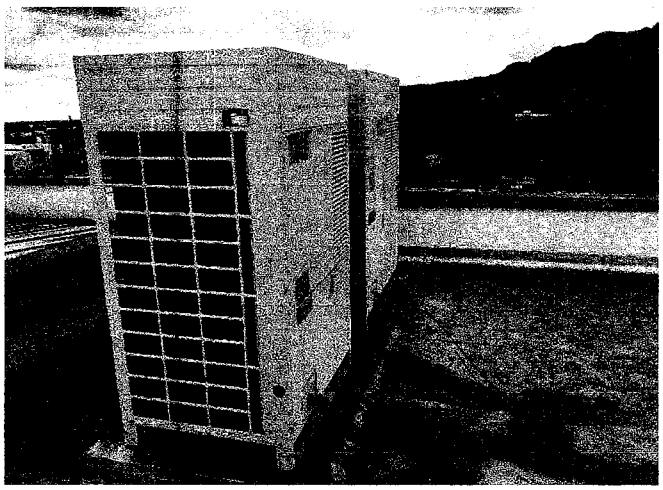





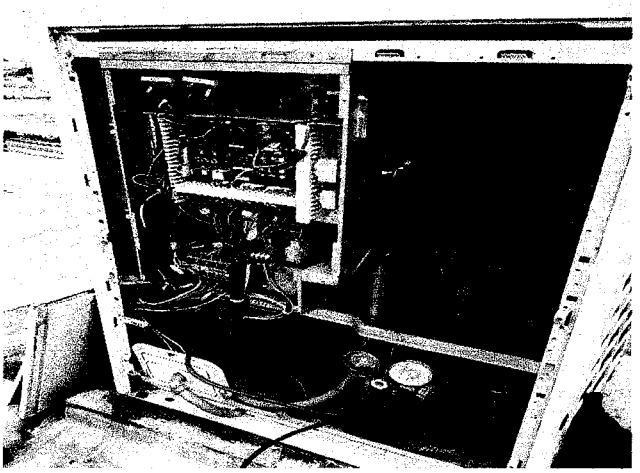

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe D. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 1 TORRE B	Reporte No 196	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

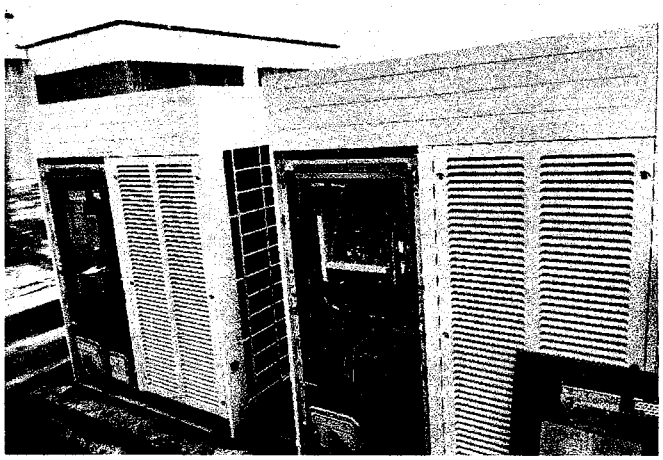



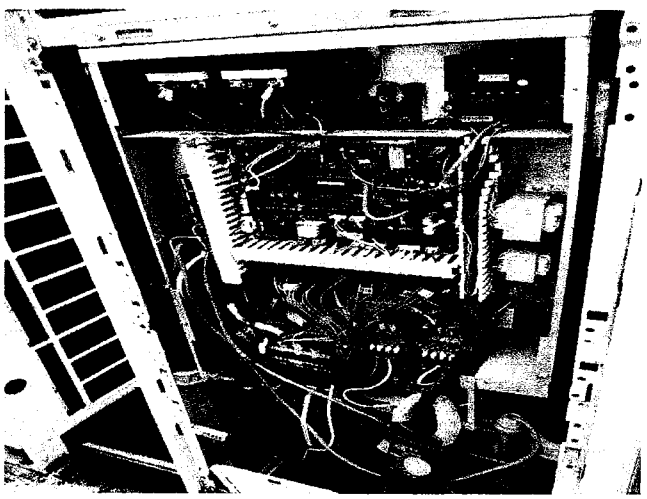

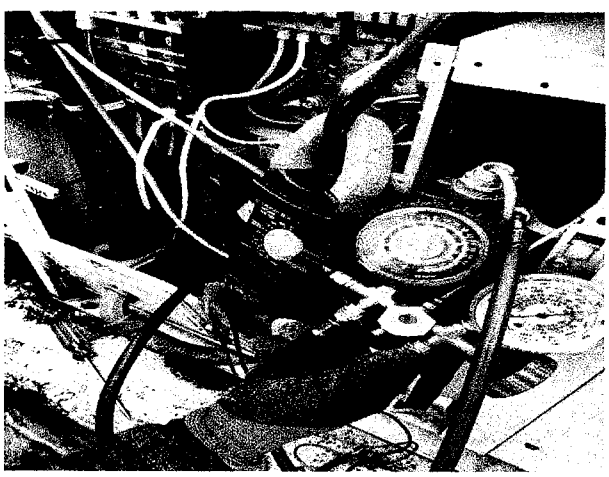

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 1 TORRE B	Reporte No 197	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

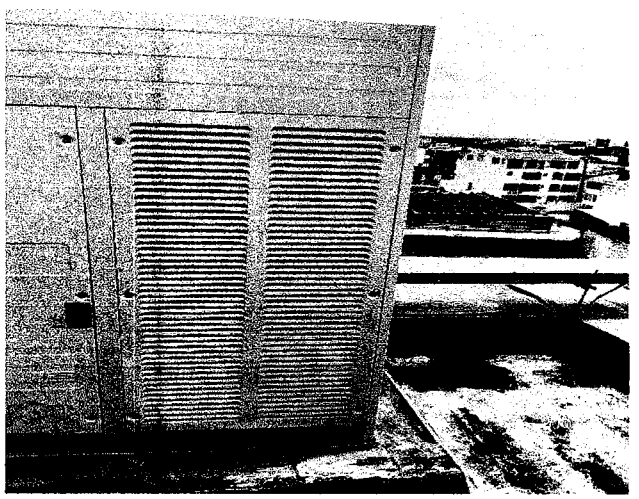





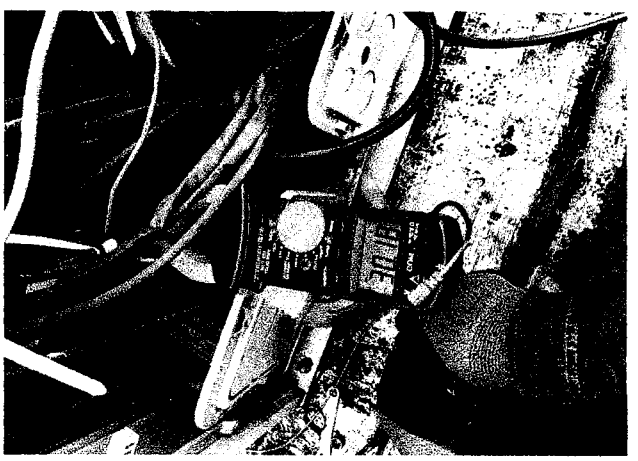

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alma A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 2 TORRE B	Reporte No 198	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI. Presenta un mensaje D0 en el display.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

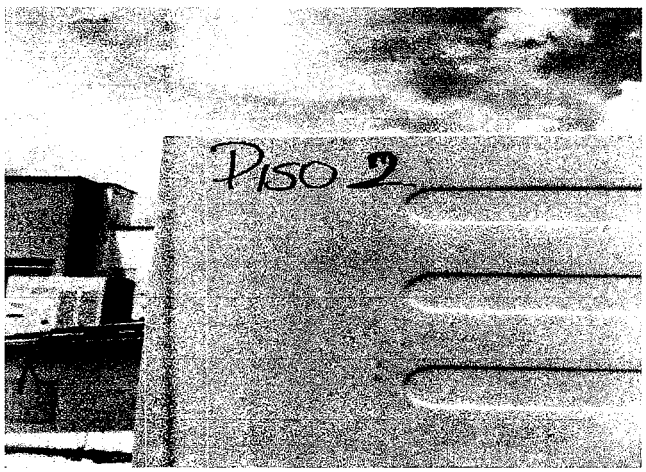



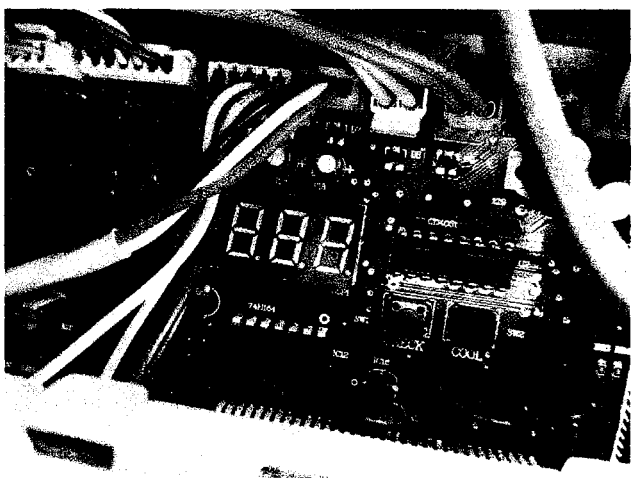

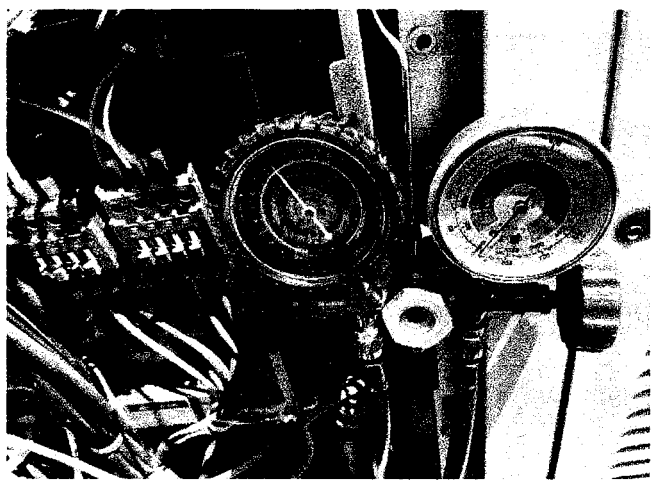

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #1, PISO 2 TORRE B	Reporte No 199	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

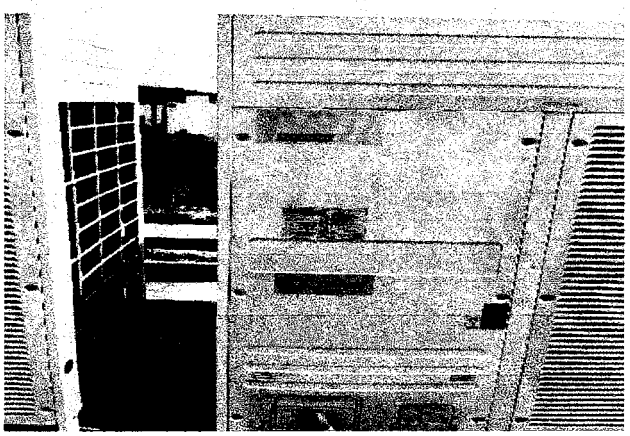

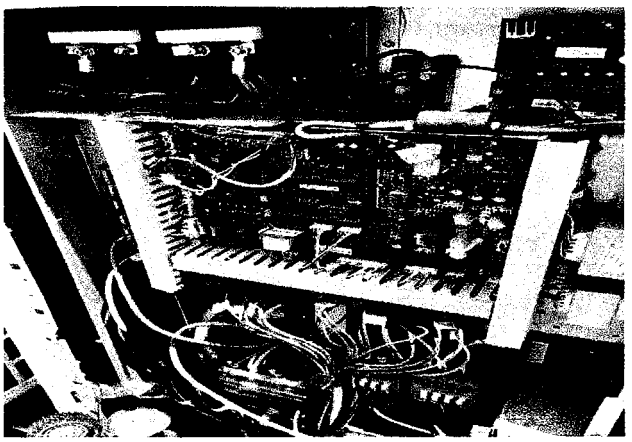

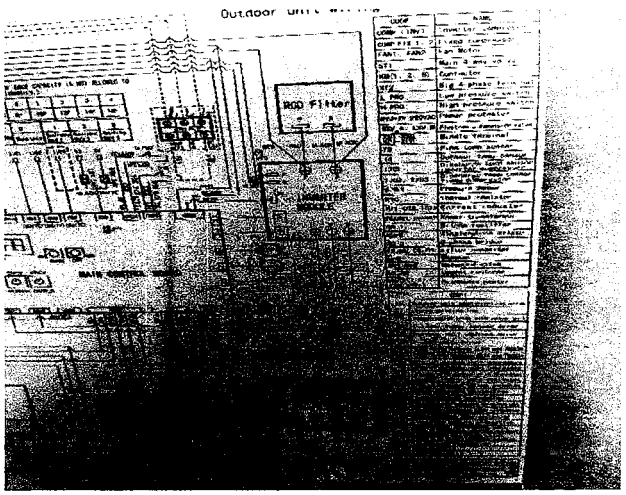

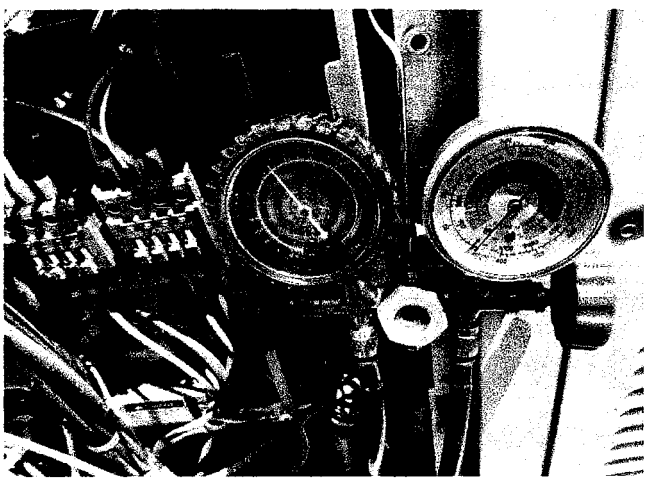

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julie A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2, PISO 2 TORRE B	Reporte No 200	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 125 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

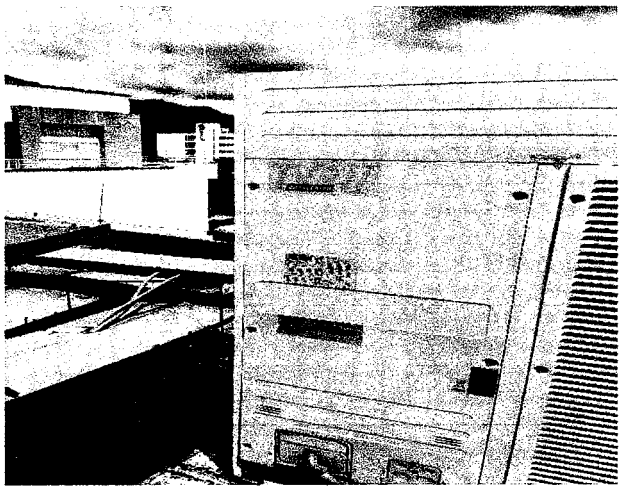

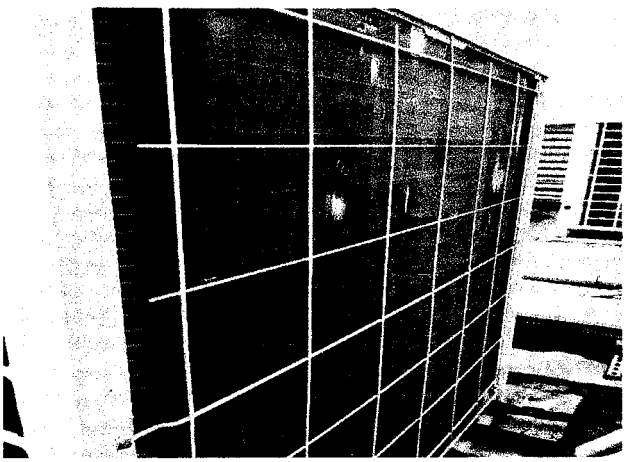

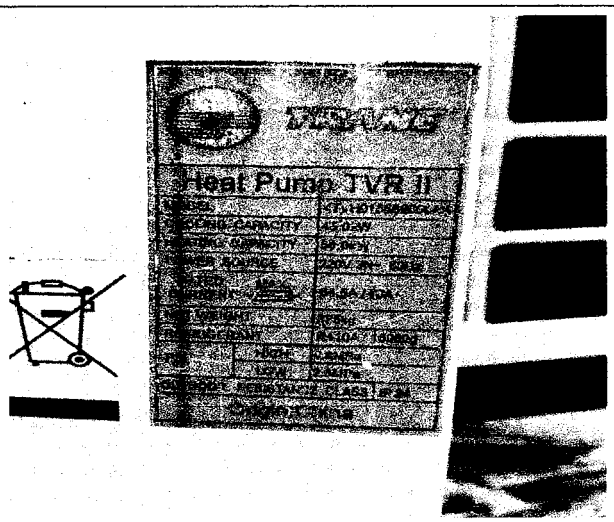

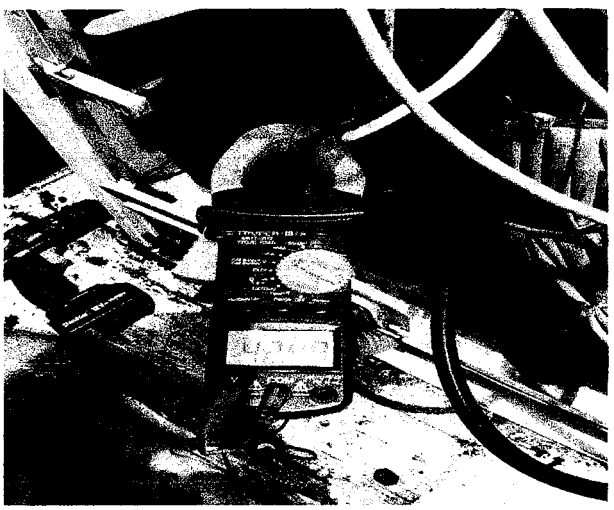

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Mike A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 3 TORRE B	Reporte No 201	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI. Requiere recarga de refrigerante, 8 kilos tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

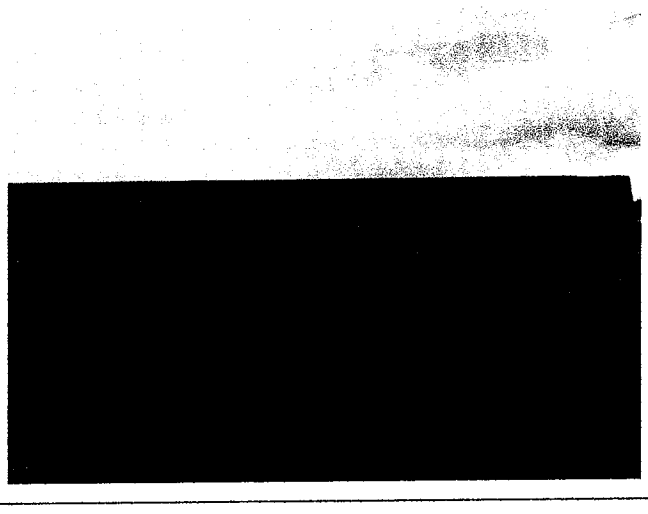

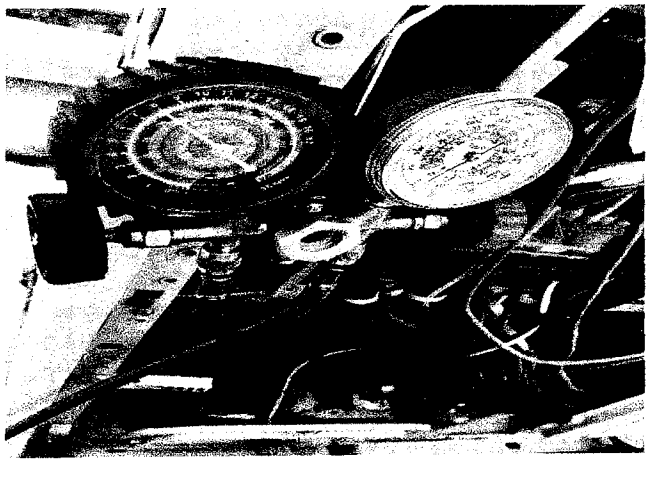

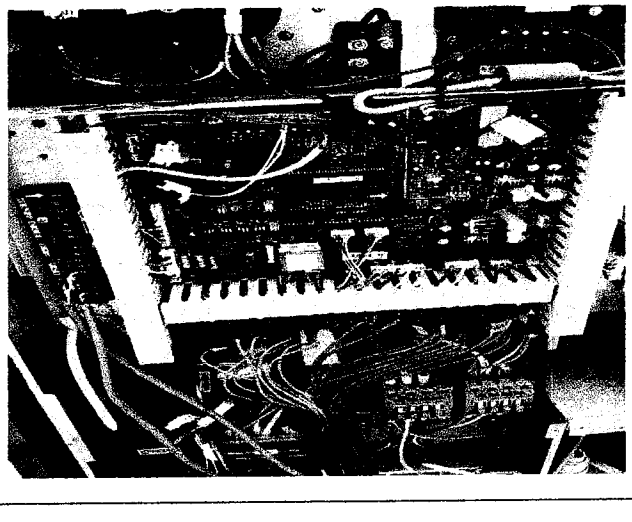



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alive A Dodgam


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 3 TORRE B	Reporte No 202	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 30 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

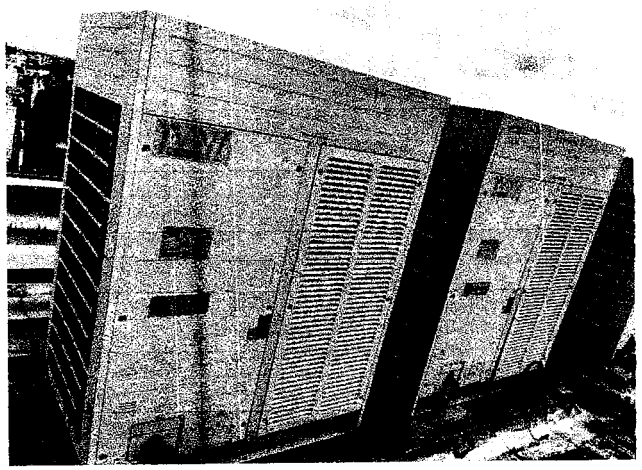



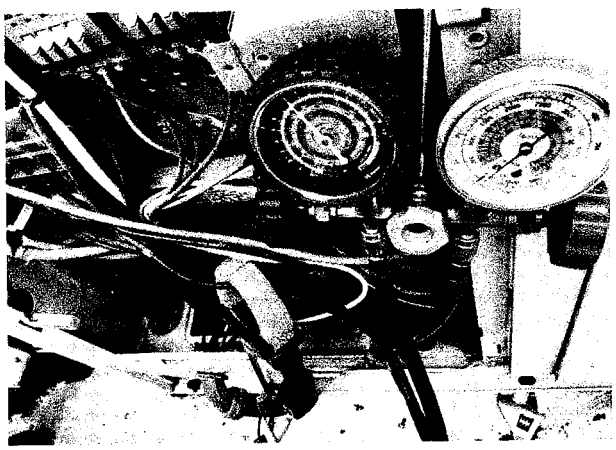

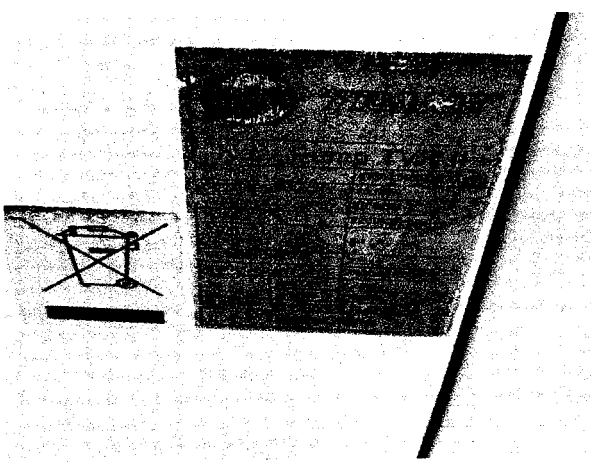

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 4 TORRE B	Reporte No 203	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Hay que ajustar las mangueras que ingresan con el cableado, Se requiere ajuste de refrigerante, 14 Kilos, tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

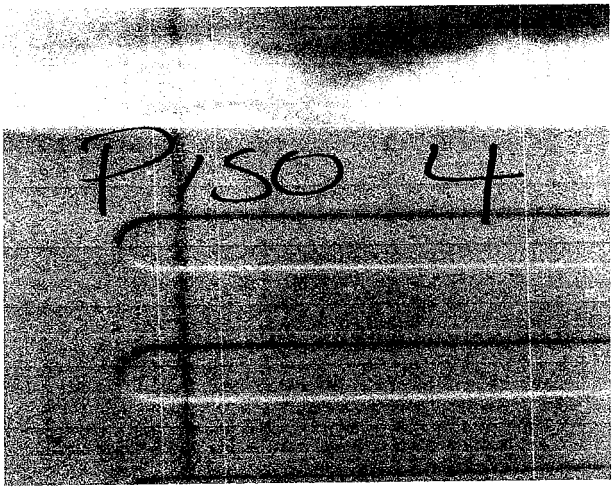

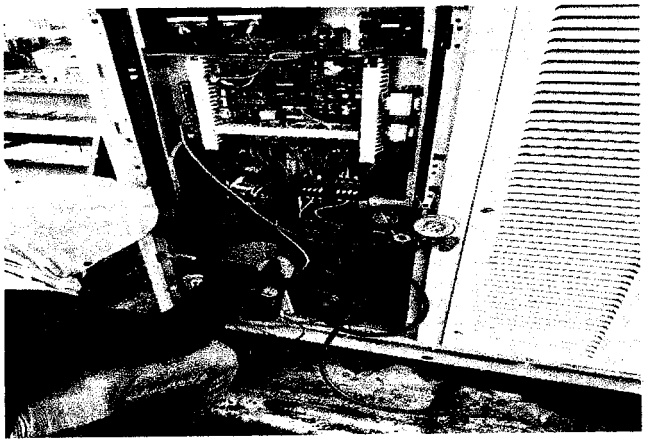

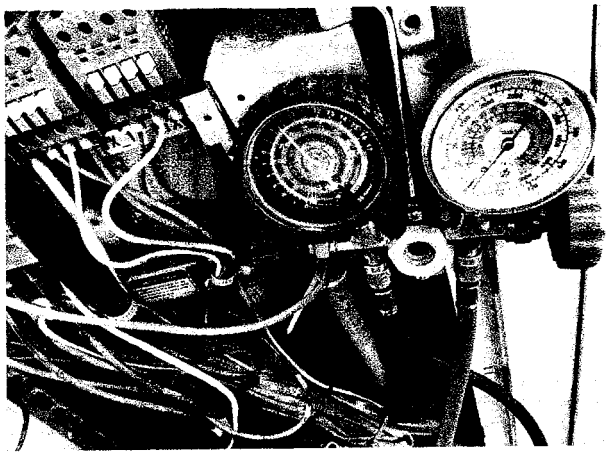

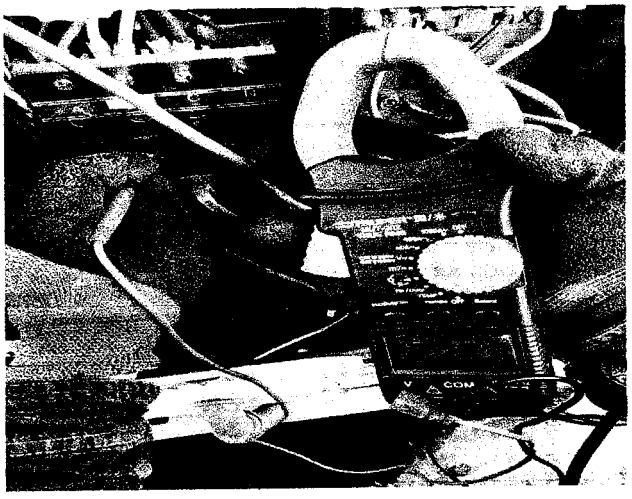

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	140.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0140B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 4 TORRE B	Reporte No 204	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

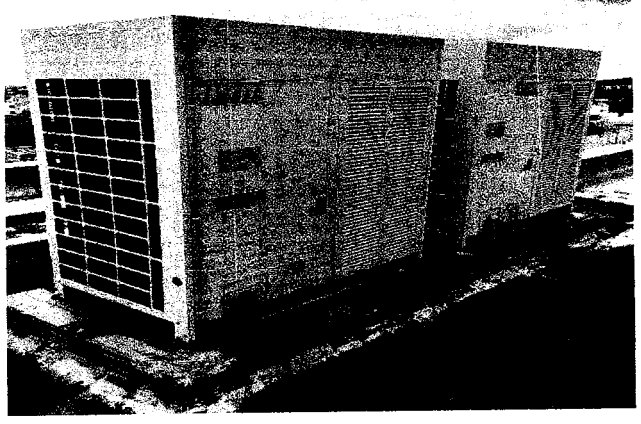

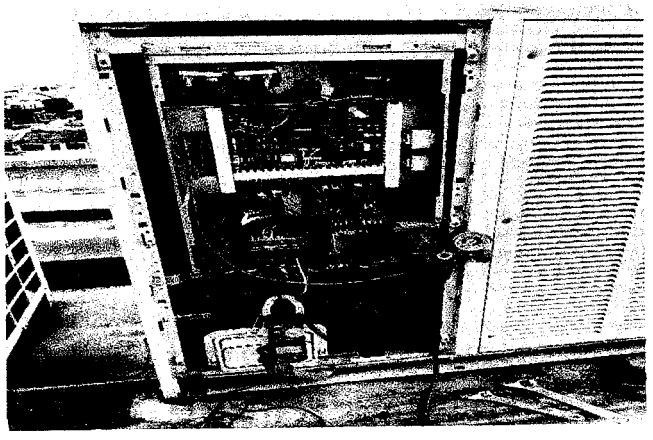

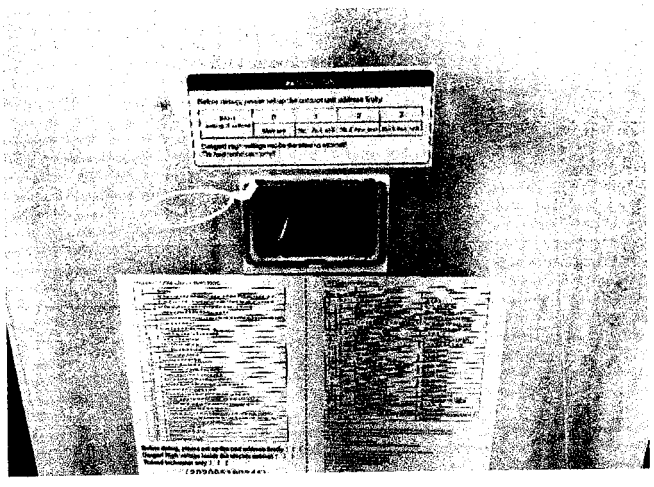

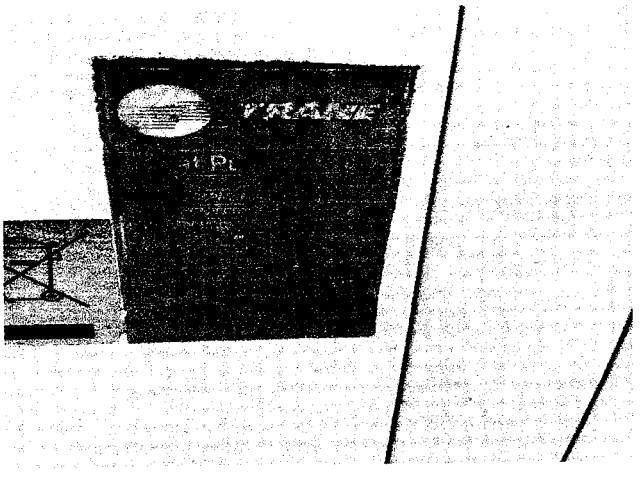

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jaime A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 5 TORRE B	Reporte No 205	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Las borneras de conexión trifásica del equipo están partidas, ver la forma de arreglar mejor eso. Se requiere ajuste de refrigerante, 6 Kilos, tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

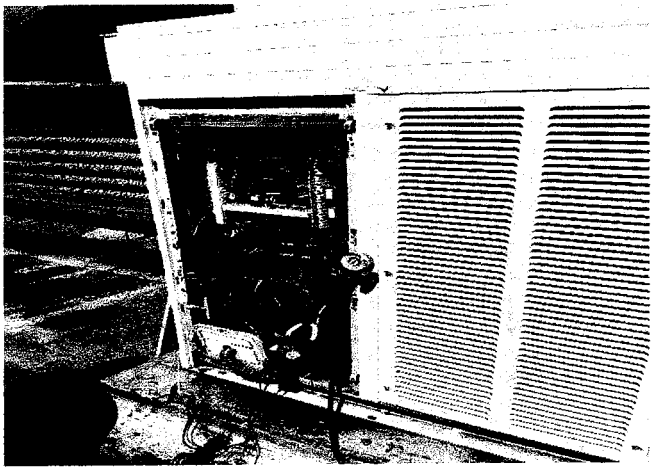

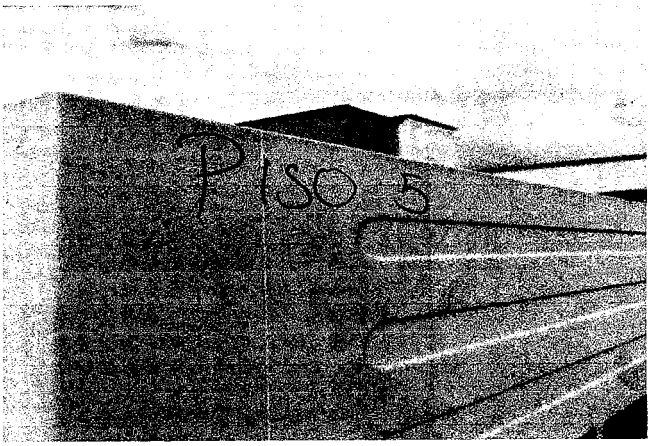



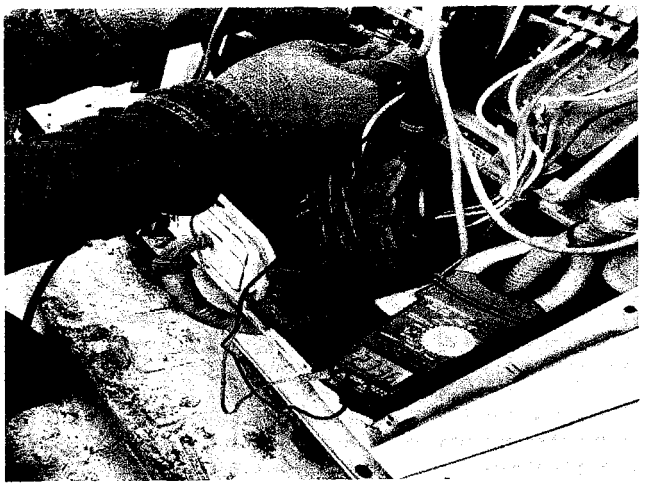

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0140B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 5 TORRE B	Reporte No 206	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

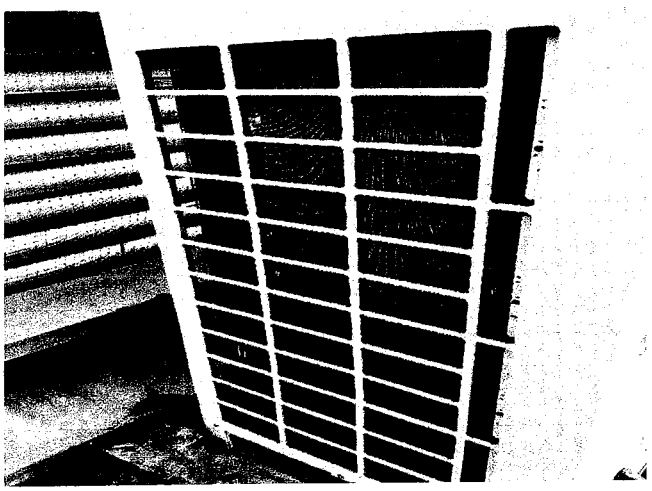

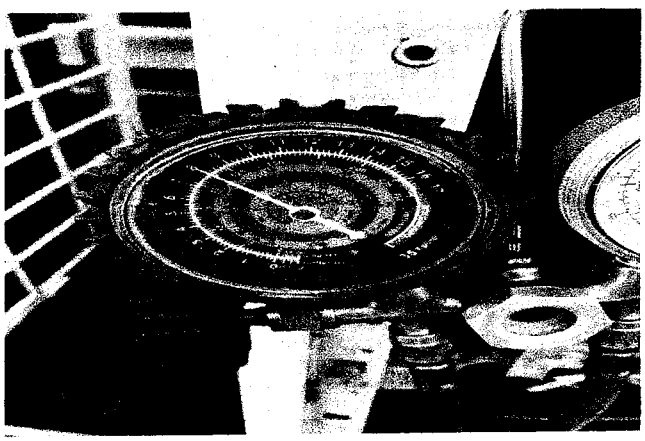



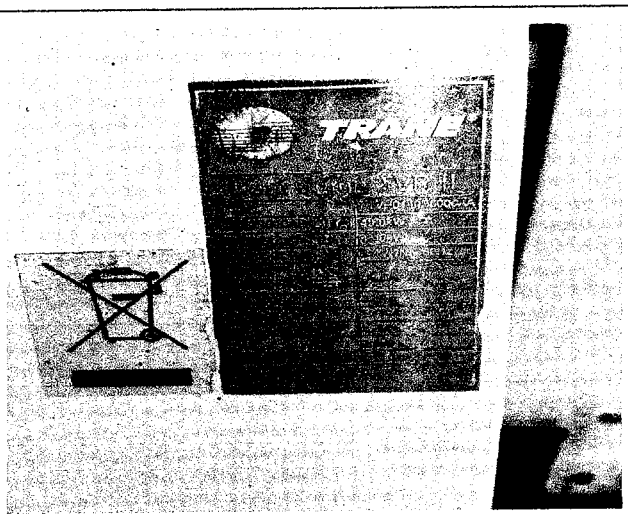

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA, PISO 6 TORRE B	Reporte No 207	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Se requiere ajuste de refrigerante, 8 Kilos.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	N/A	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

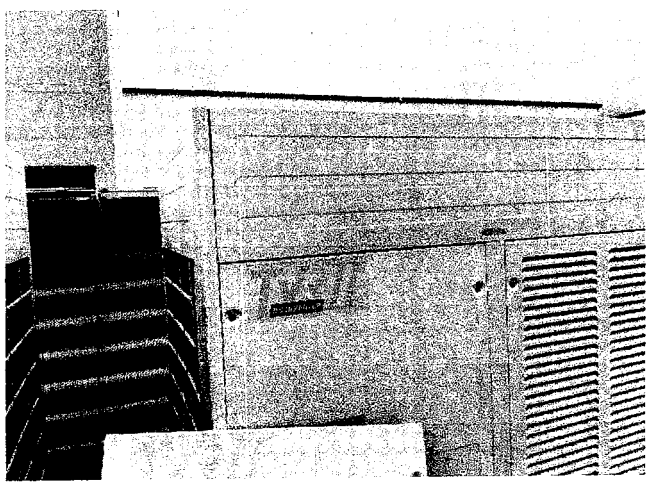



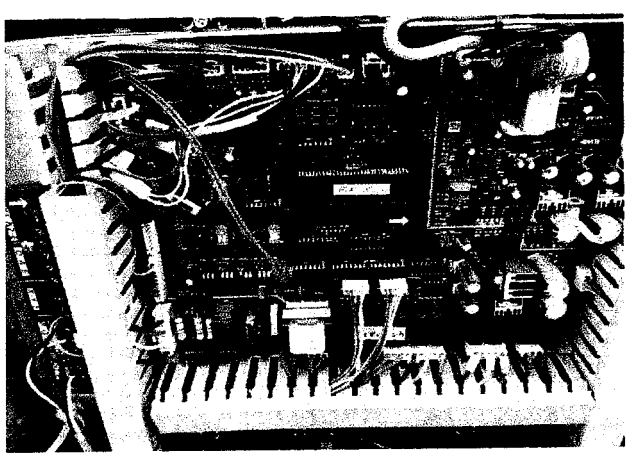

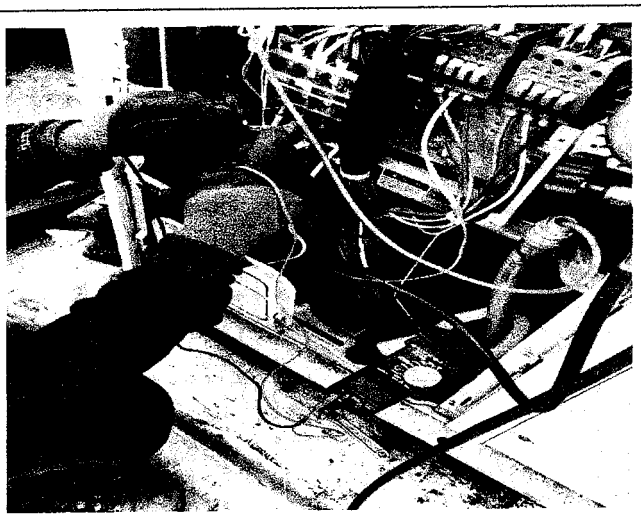

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Modular
Capacidad	154.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	4TVH0155B6000AA
Ubicación	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA, PISO 6 TORRE B	Reporte No 208	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

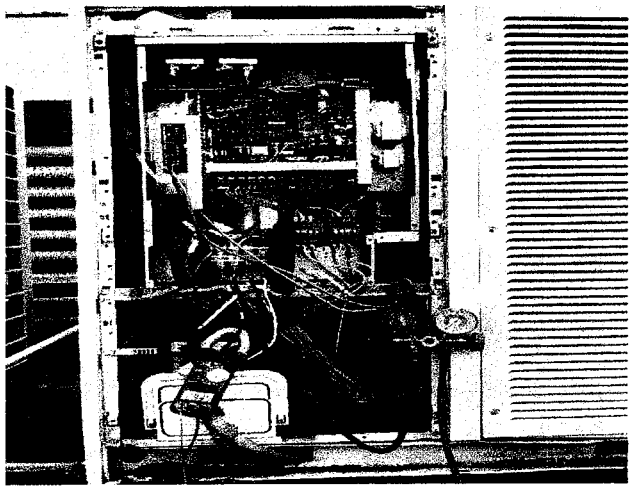

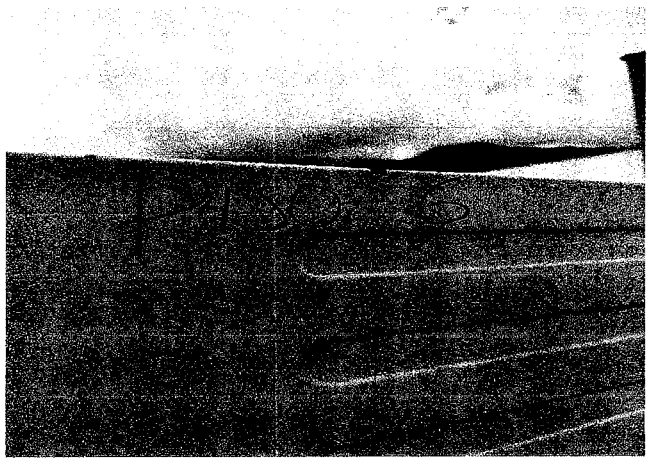

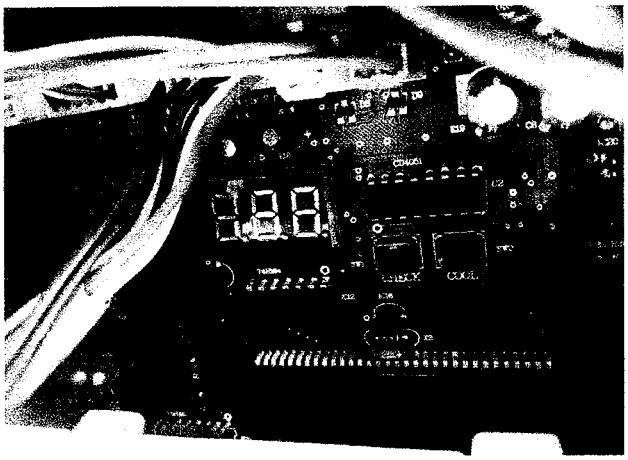

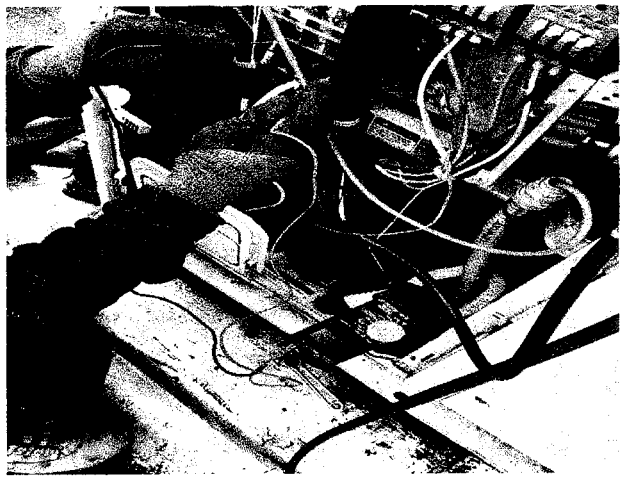

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0S83PAJM100136V	Modelo	AR24MVFHCWKNCR
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA AGUAS #1	Reporte No 209	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presión 100 PSI, rquiere ajuste de refrigerante por baja presion, 400 Gramos, tipo R410A con su respectivo mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

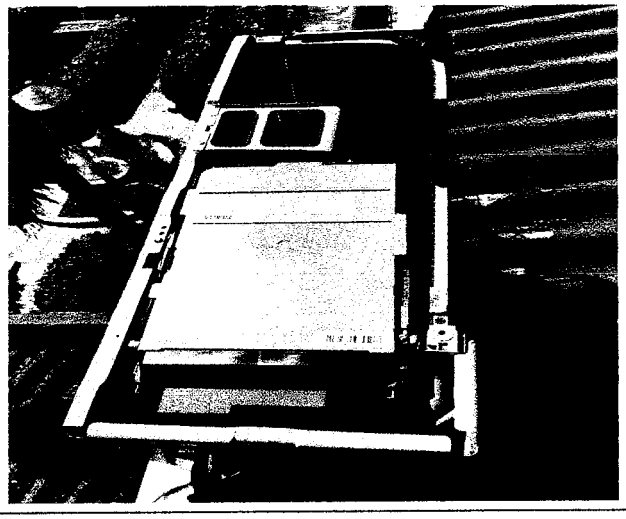

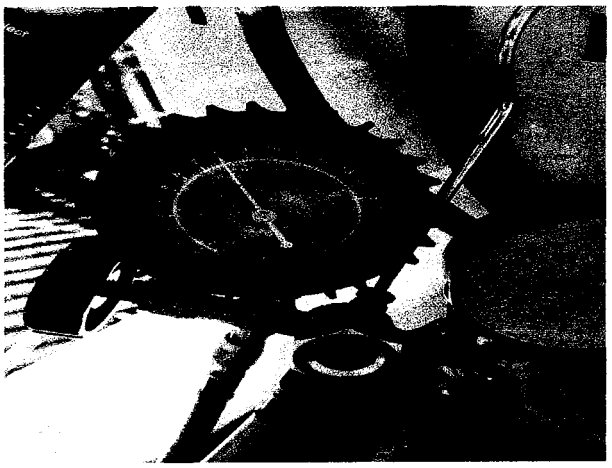

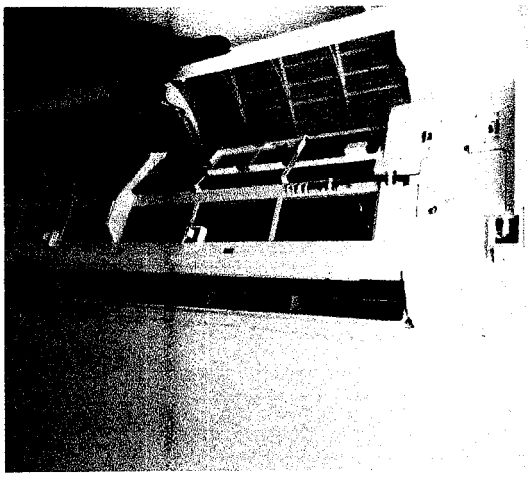

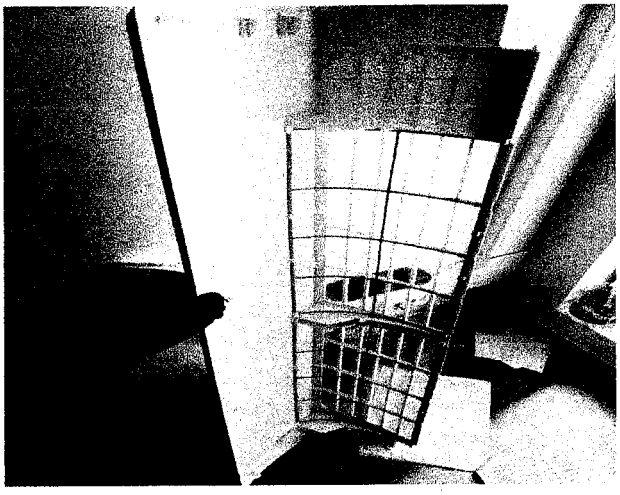

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0S83PAEM100153H	Modelo	AR24MVFHCWKX
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA AGUAS #2	Reporte No 210	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo 600 gramos, Correctivo en el ajuste de refrigerante.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

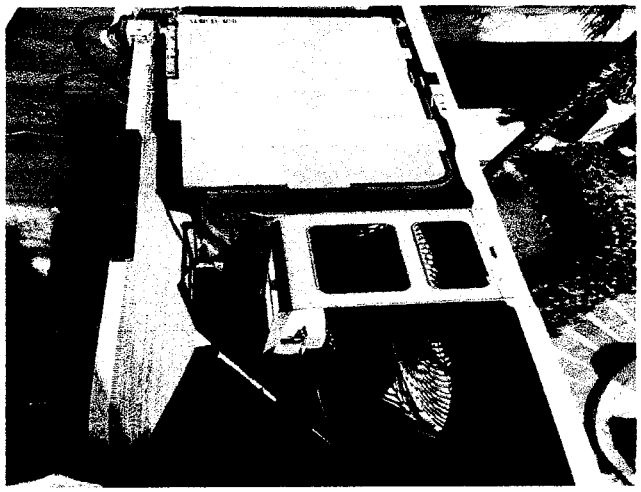

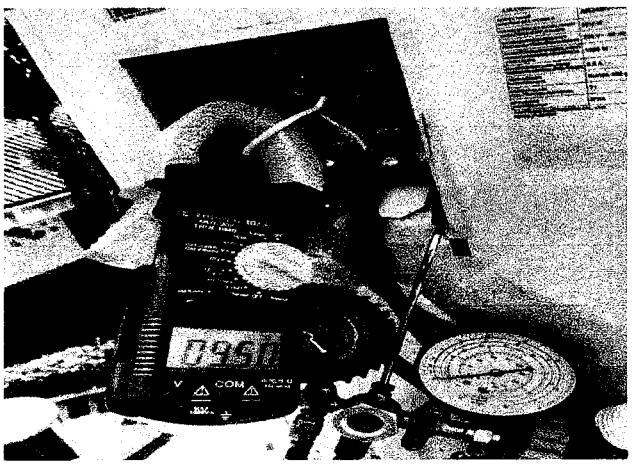

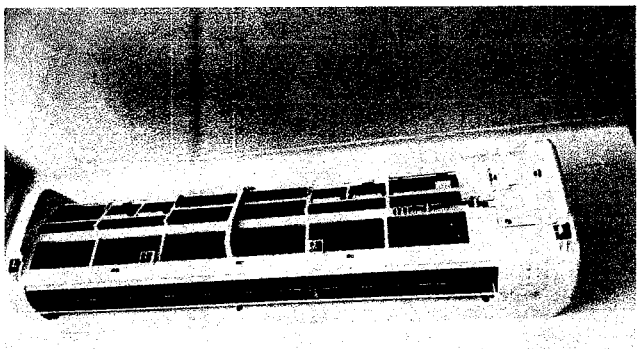

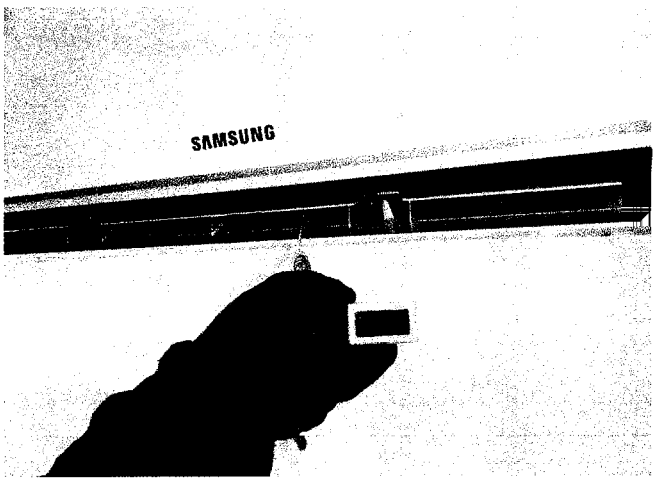

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0S82PAJM100604Y	Modelo	AR24MVFHCWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ALIMENTOS #1	Reporte No 211	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410a, Presión de refrigerante 100 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo 700 gramos, Correctivo en el ajuste de refrigerante. Requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

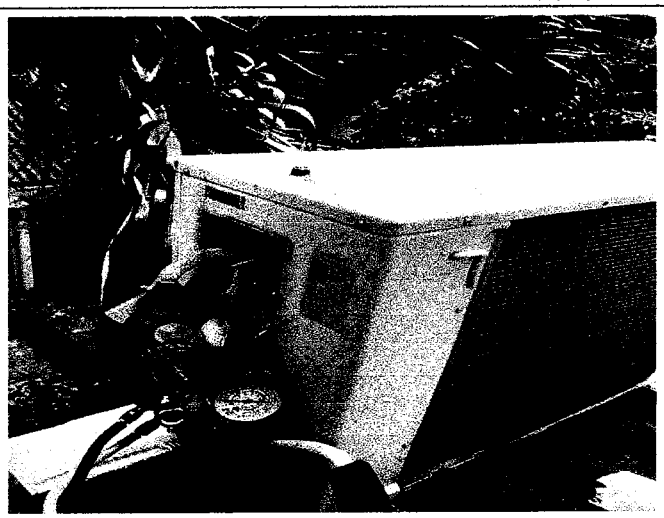

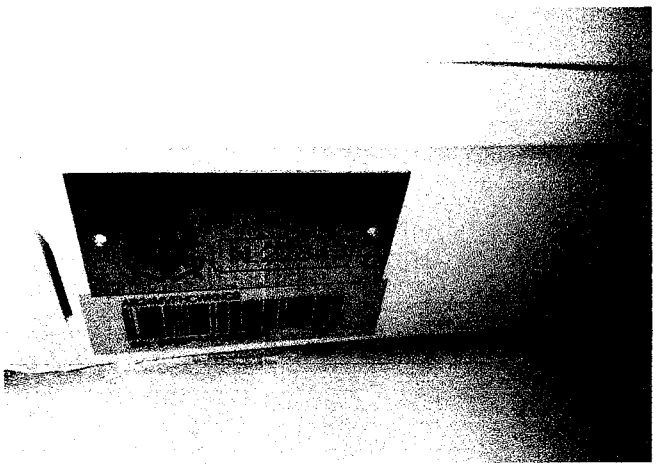

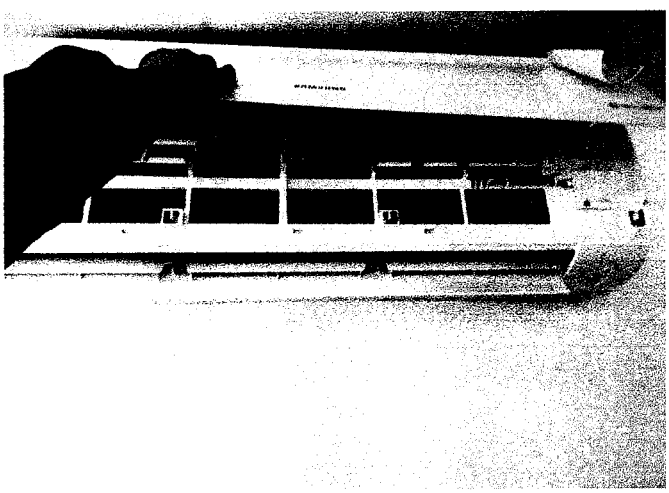

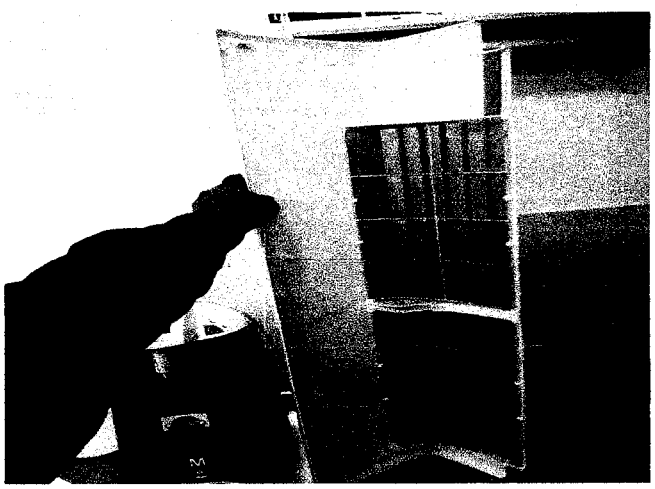

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rojas


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0S82PAJM10091H	Modelo	AR24MVFHCWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ALIMENTOS #2	Reporte No 212	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Medida de presión 90 PSI, hay que cambiar 1 metro de robatex por deterioro, Refrigerante R410A, requiere ajuste de 400 Gramos con su respectivo matenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

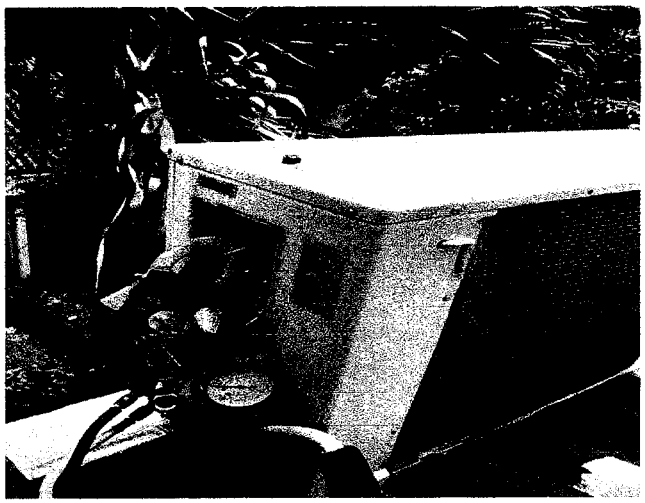

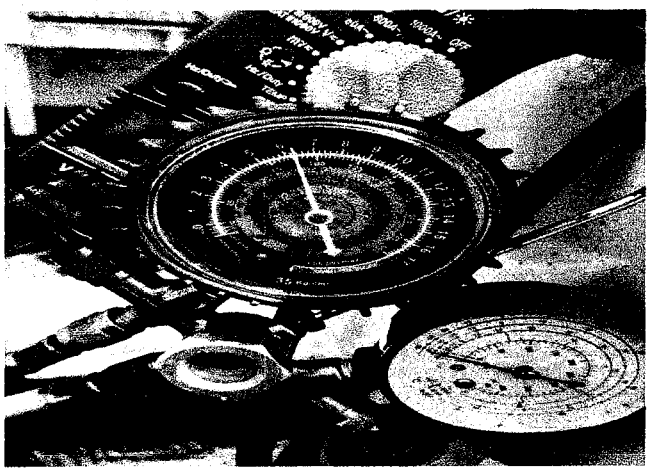

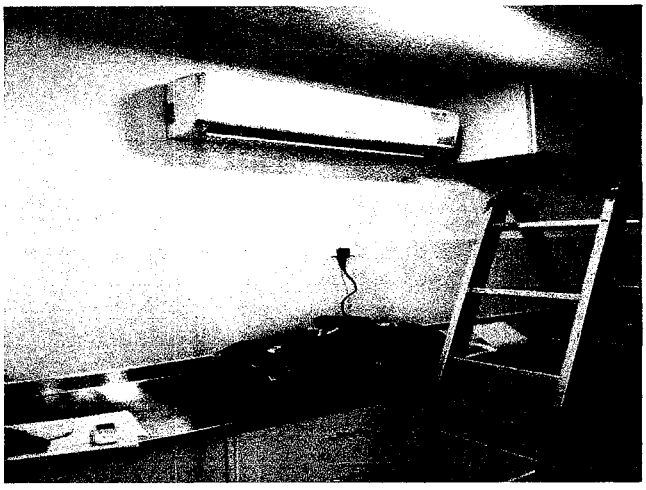

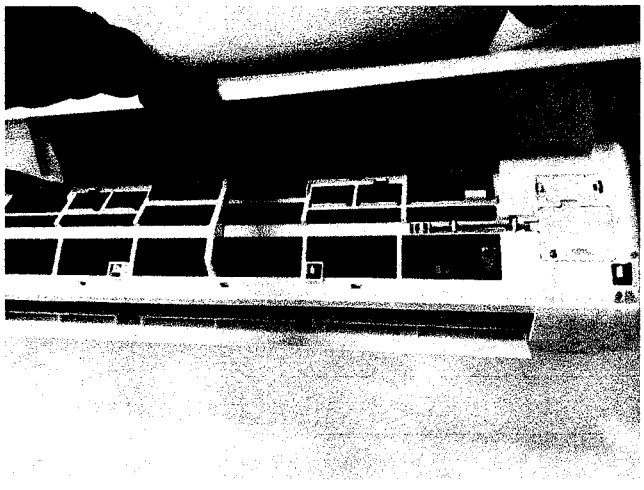

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alva A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GSWPDBN700166J	Modelo	AR18TVFZAWKNCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #1	Reporte No 213	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Medida de presión 90 PSI, Refrigerante R410A, requiere ajuste de 700 Gramos del mismo, con su respectivo matenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

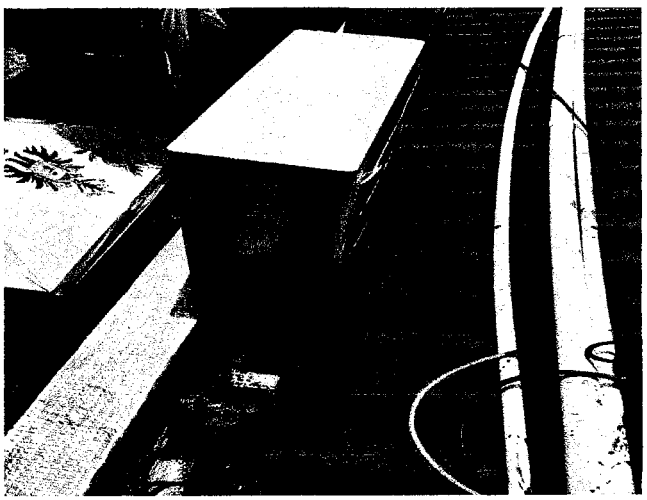

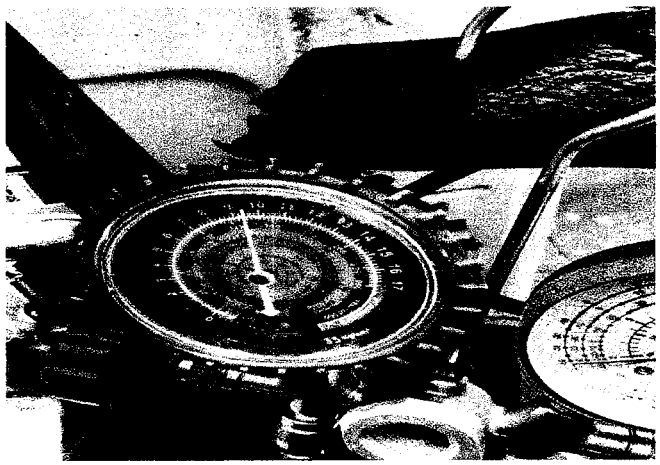

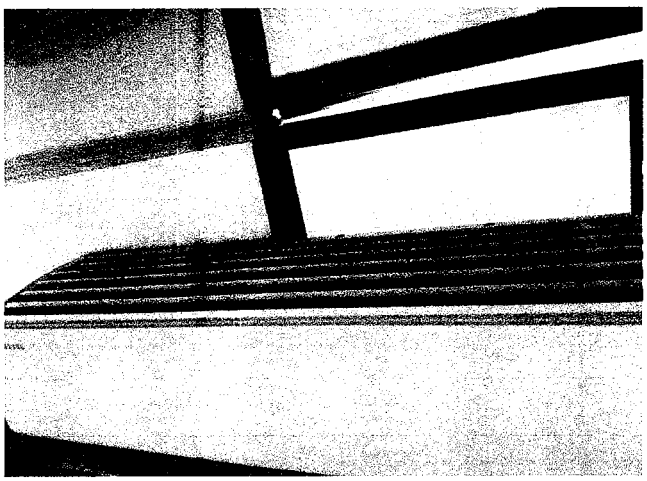

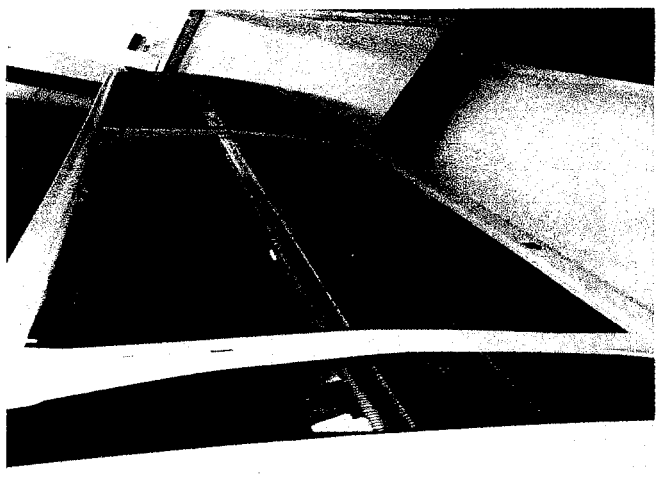

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GSWPDBN700104P	Modelo	AR18TVFZAWKNCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #2	Reporte No 214	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presión de refrigerante 103 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo R410A, cantidad 300 gramos, Requiere correctivo en el ajuste de refrigerante, de igual forma requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

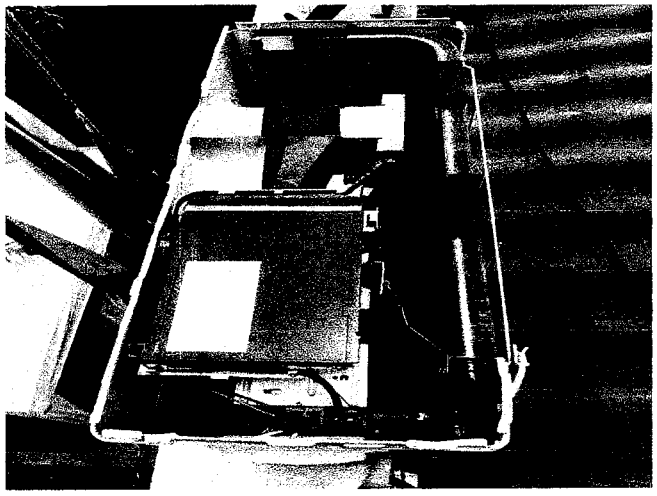

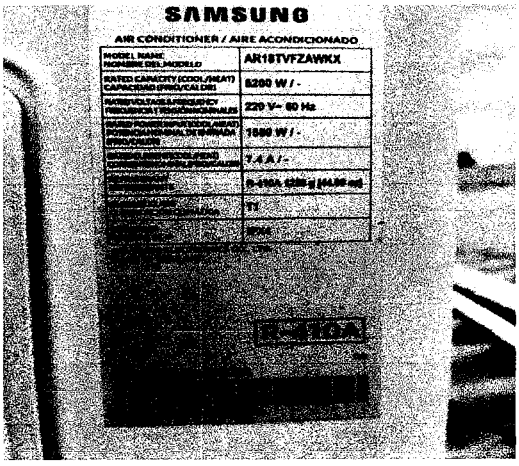

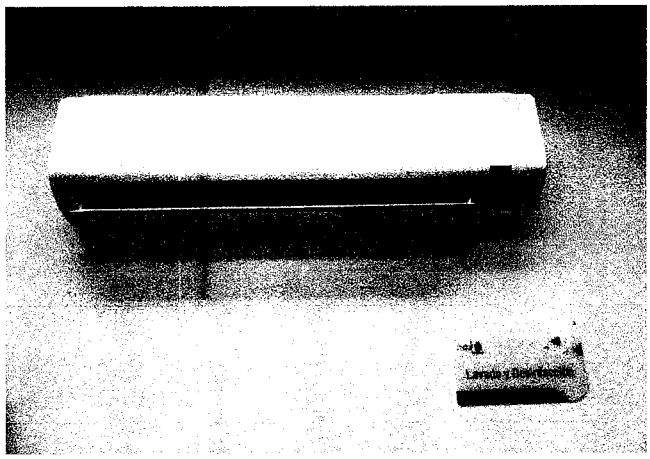

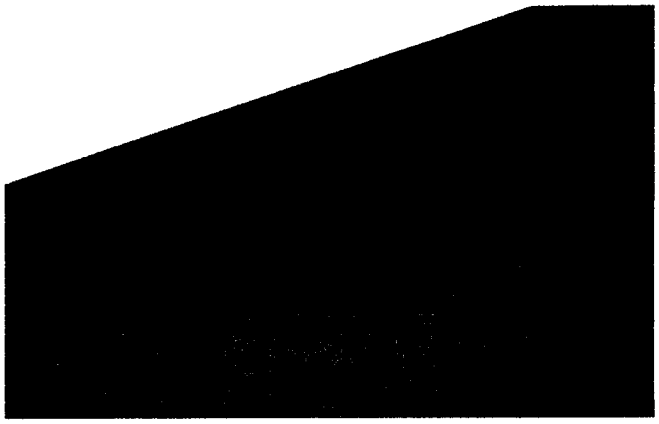

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GSWPDBN700257Y	Modelo	AR18TVFZAWKNCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #3	Reporte No 215	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presión de refrigerante 80 PSI, Requiere mantenimiento preventivo y ajuste de refrigerante, 500 Gramos.tipo R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

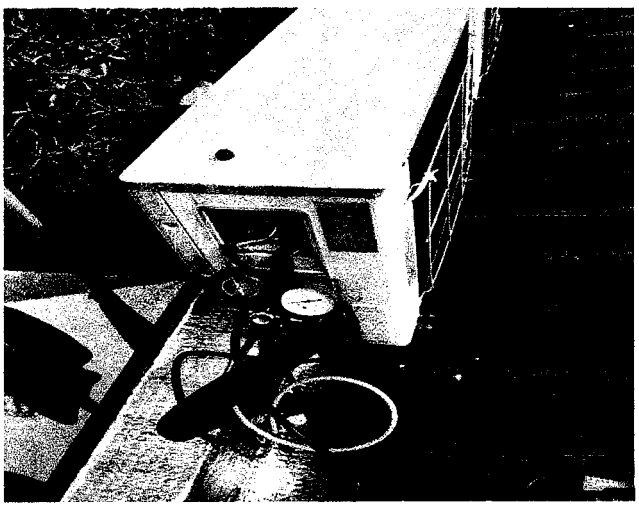

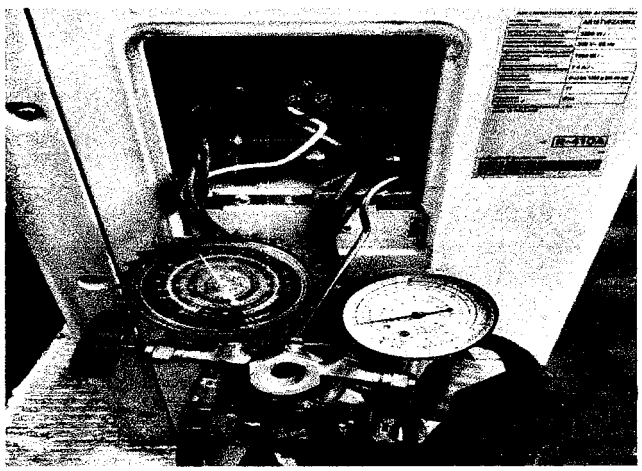

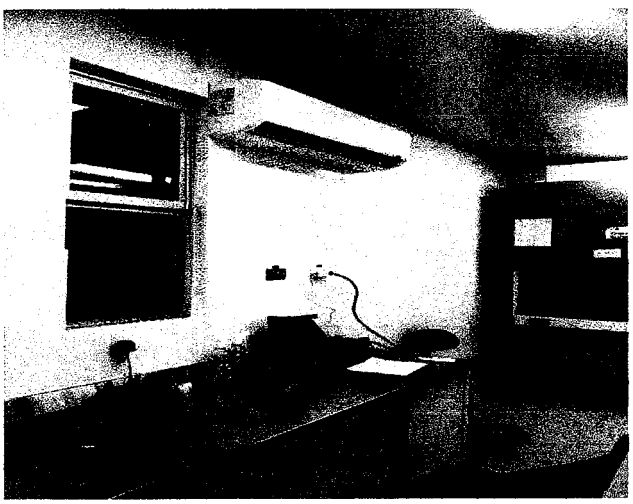

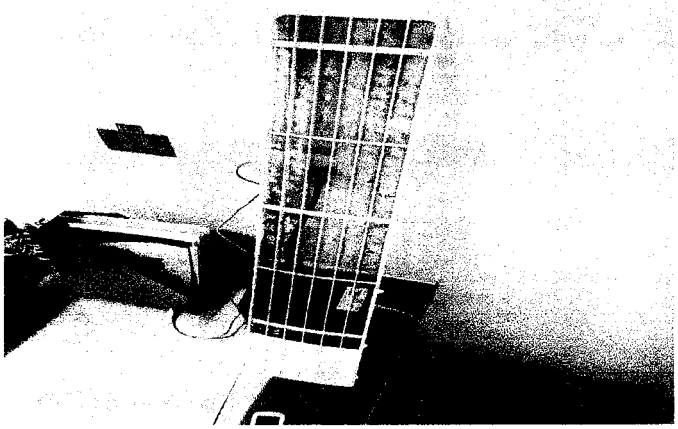

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adine A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GSWPDBN700252W	Modelo	AR18TVFZAWKXCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #4	Reporte No 216	Fecha del diagnóstico 10/14/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 88 PSI, Requiere ajuste de refrigerante, 500 gramos, El equipo tiene un goteo en la unidad manejadora(interior) posiblemente el tubo de desagüe está obstruido. Requiere **cambio de manguera.**
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

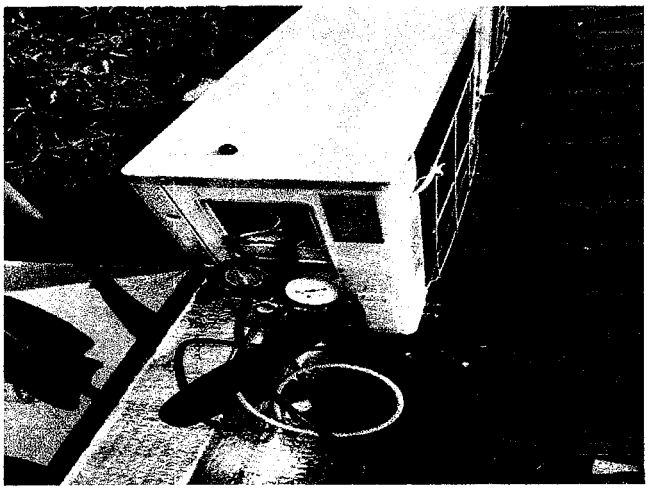







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julie A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GSWPDBN700116W	Modelo	AR18TVFZAWKXCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #5	Reporte No 217	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se debe recargar 700 gramos y hacer mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

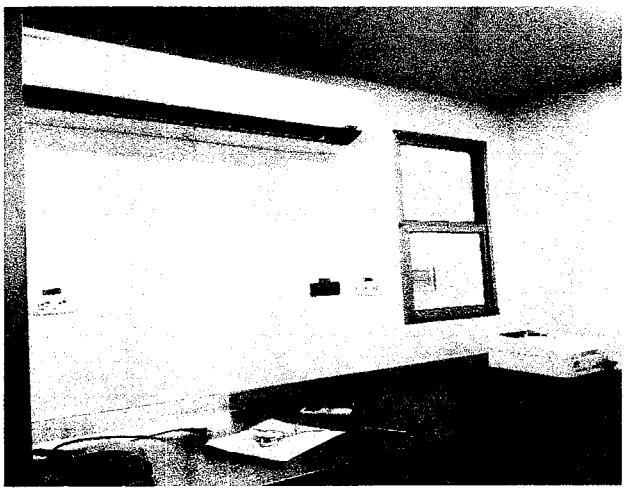



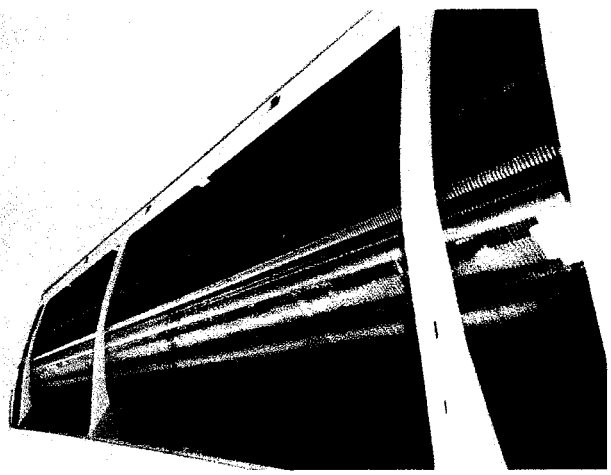

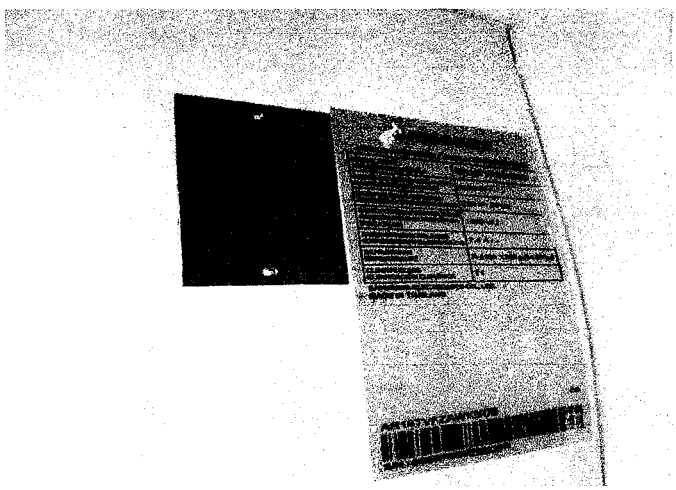

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julia A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0GTTPDAN800015X	Modelo	AR18TVFZAWKXCB
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #6	Reporte No 218	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI. Se requiere ajuste de 300 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

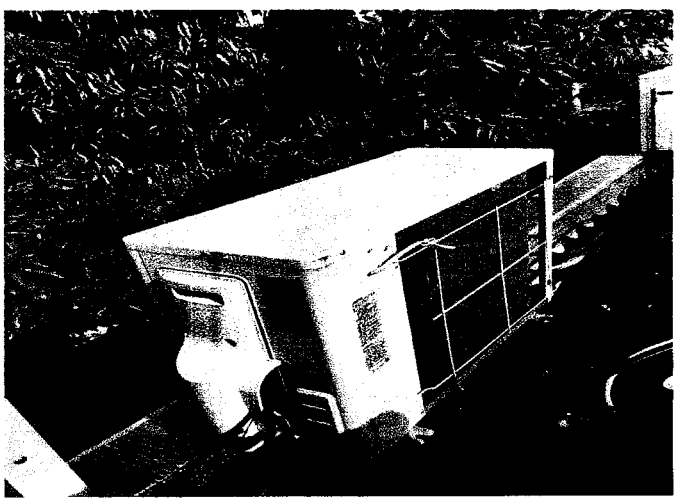



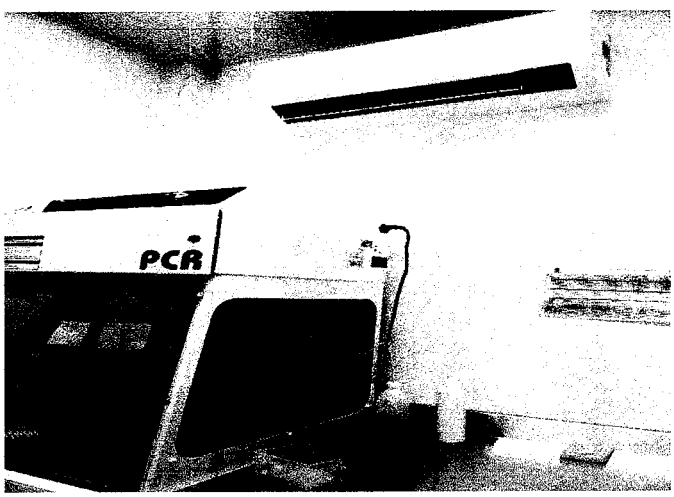

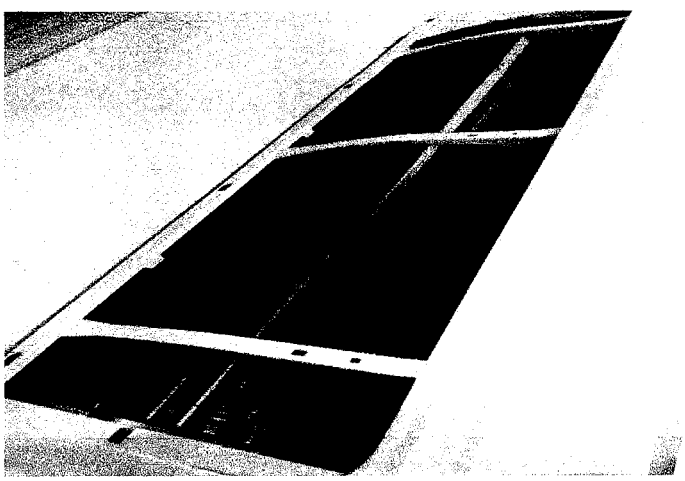

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adire A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	704TAVYCA015	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #1	Reporte No 219	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El display o panel de visualización no se ve clara la temperatura programada, sin embargo funciona. Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se debe hacer un ajuste de 400 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

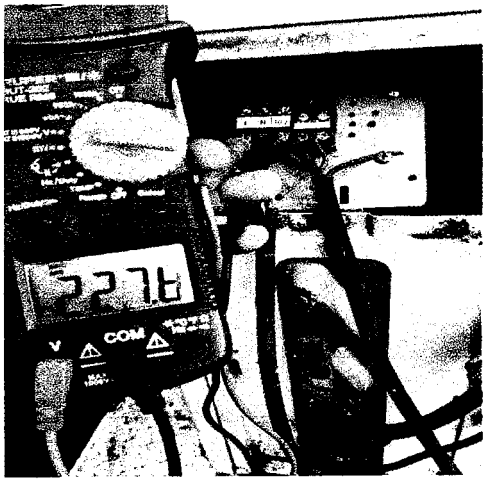

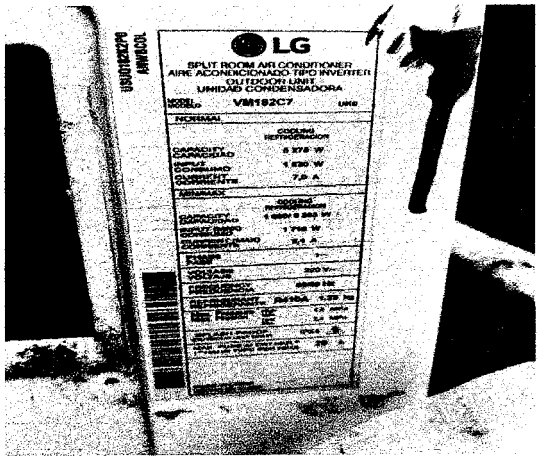

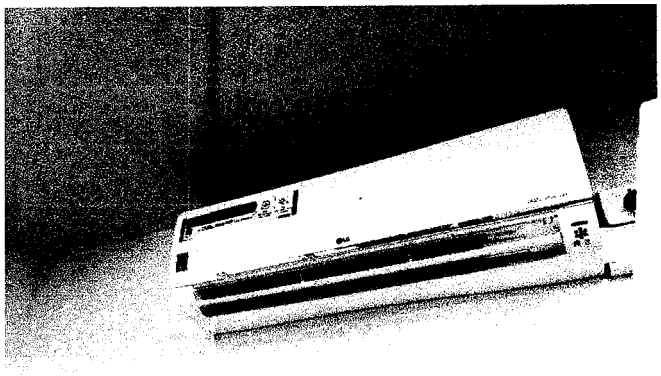

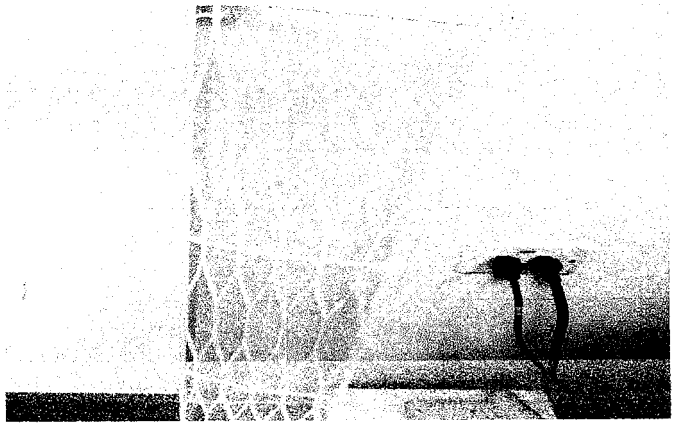

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

220


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	704TATGF6625	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #2	Reporte No 220	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	En el display o panel de visualización no se ve claro la temperatura programada pero funciona bien es decir recibe la señal del control, Evaluar si hay que cambiarla, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 80 PSI, Requiere ajuste de refrigerante,1 kilo y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

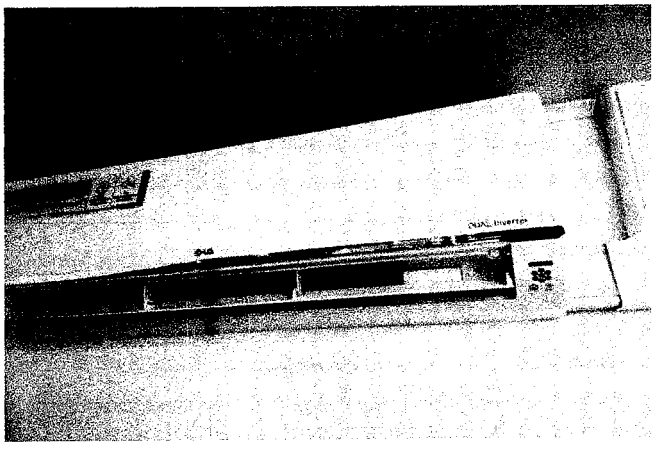

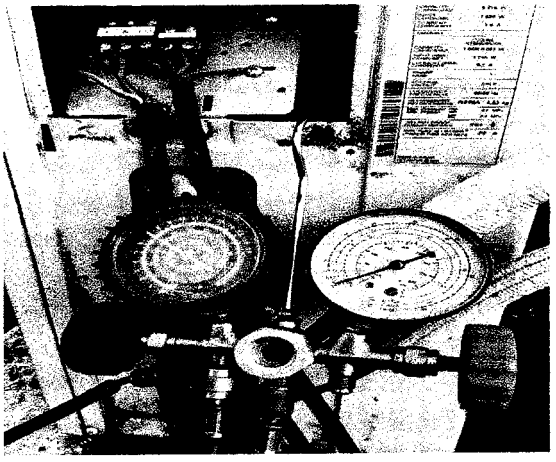

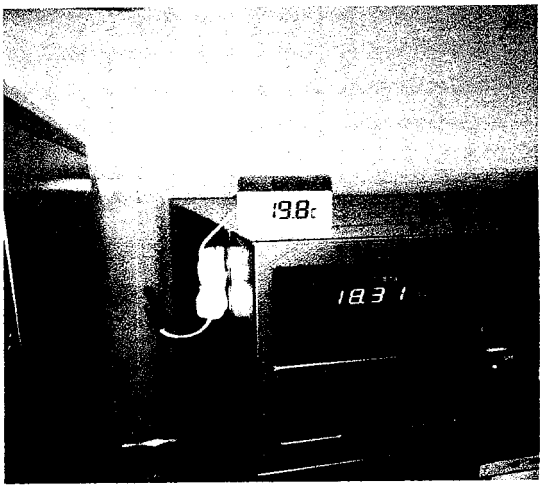

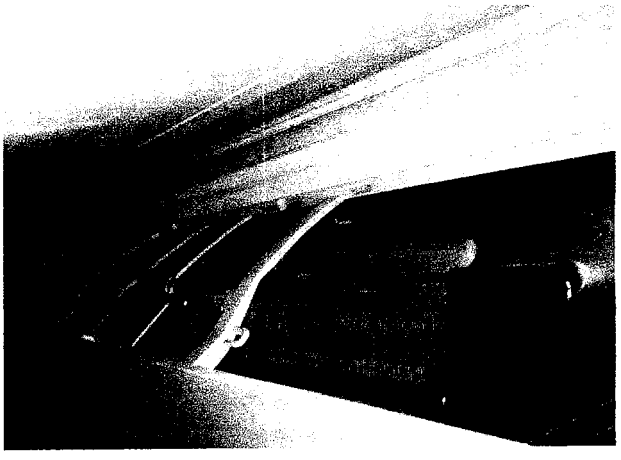

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	704TACXF6667	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #3	Reporte No 221	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se requiere ajuste del mismo, 600 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

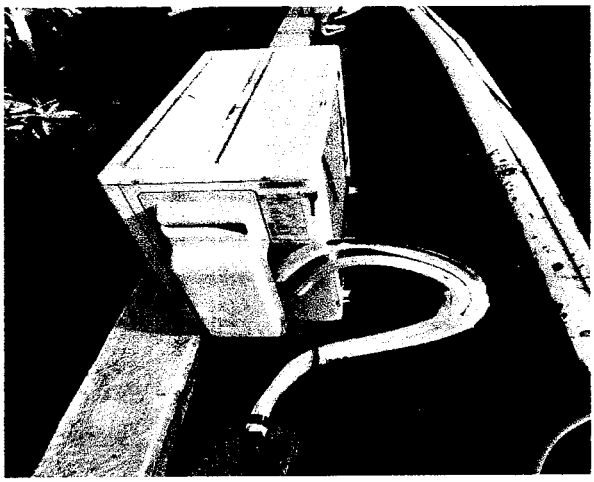

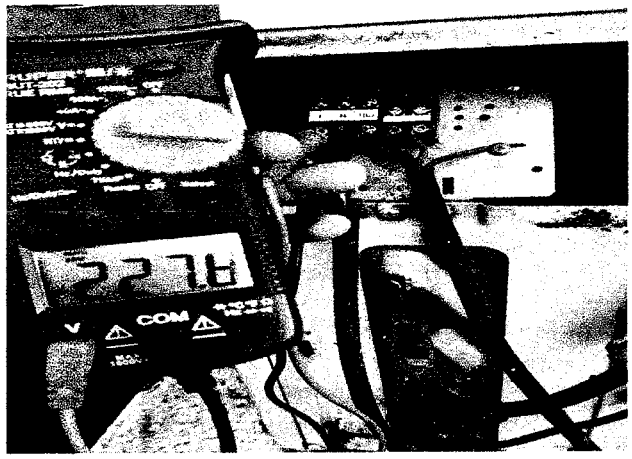

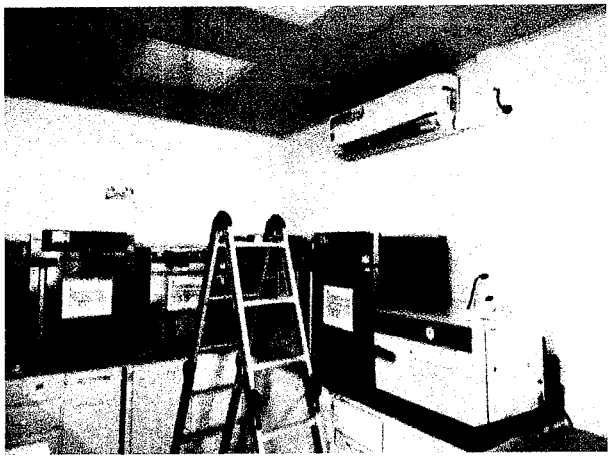

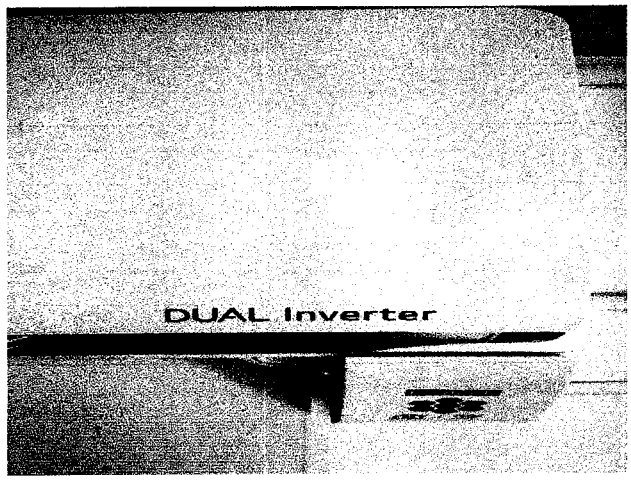

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	NO TIENE	Modelo	AR18MVSSCWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #1	Reporte No 222	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 500 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

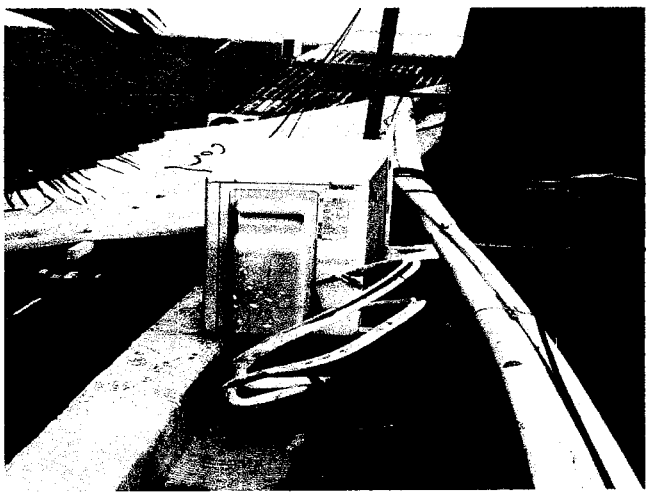





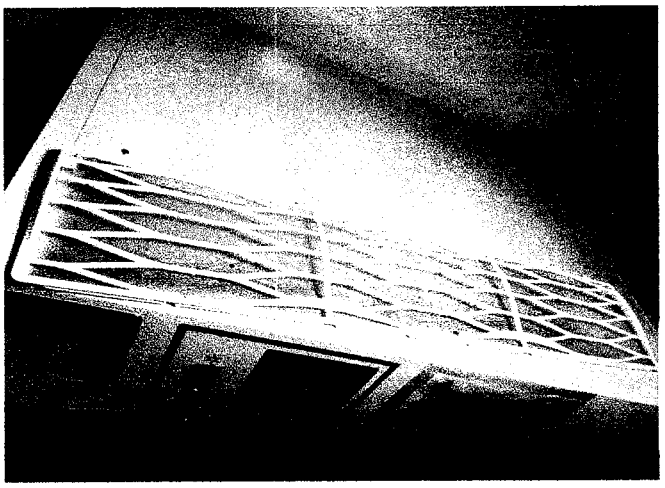

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	LG
Serial	707TAJDAR284	Modelo	VM1227C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #2	Reporte No 223	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 500 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

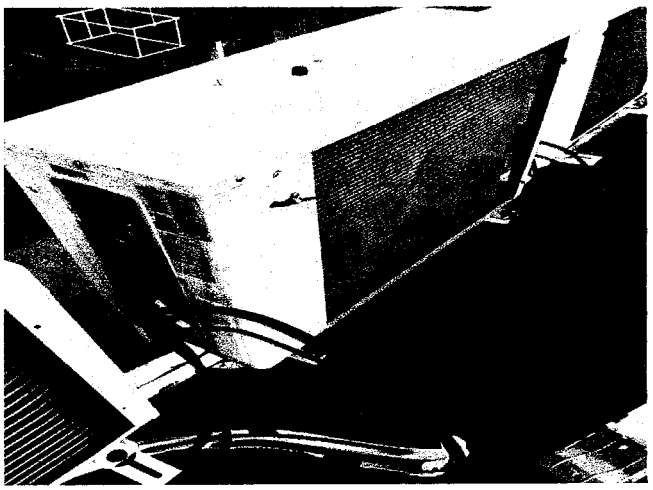



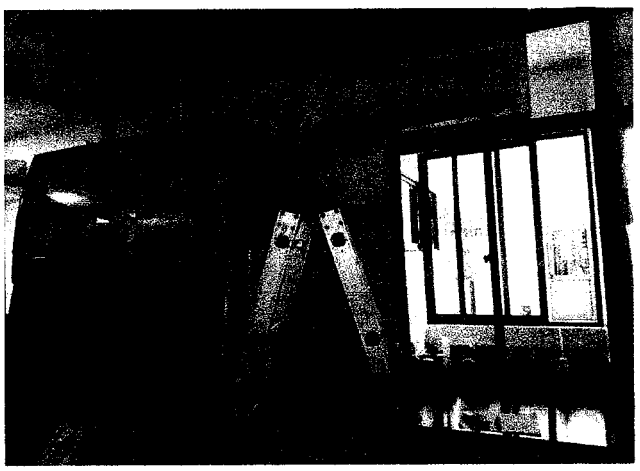

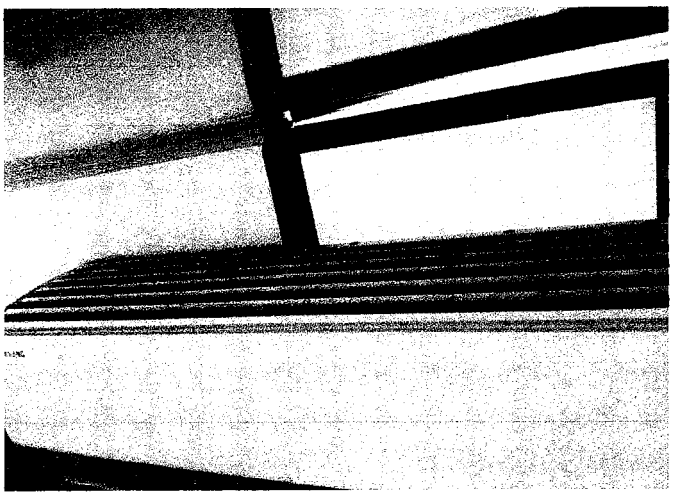

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adiv A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	LG
Serial	711TATGEL641	Modelo	VM1227C8
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #3 (CUARTO OSCURO IFI)	Reporte No 224	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI, requiere ajuste del mismo, 300 gramos y mantenimiento preventivo. El equipo presenta un daño en la la manguera del desague, por lo que se debe cambiar.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

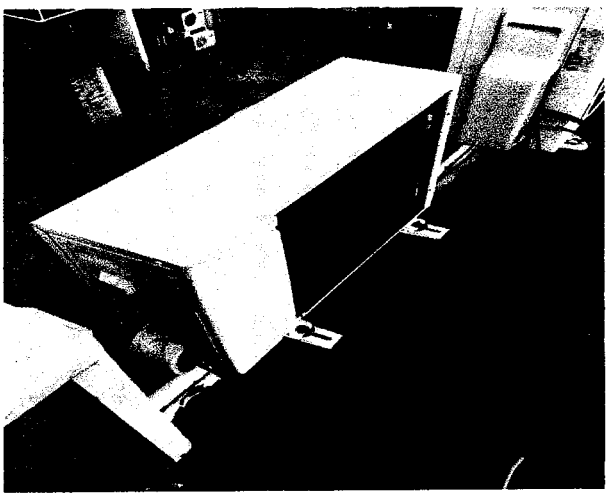

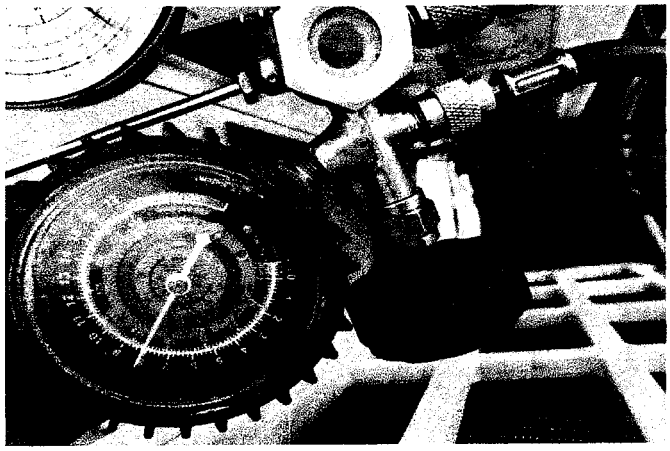



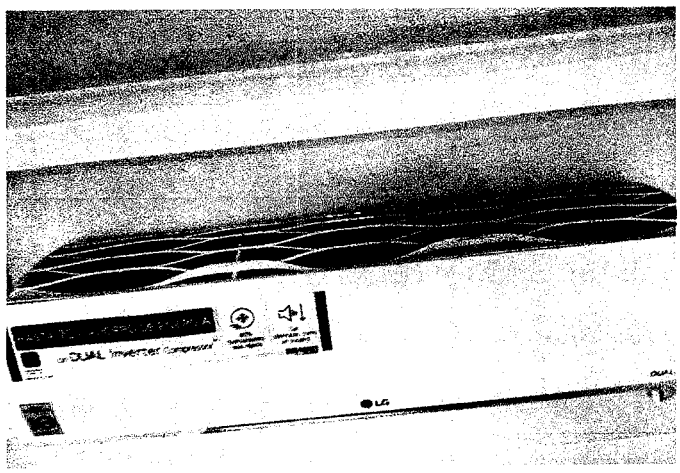

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	LG
Serial	801TAEJEZ316	Modelo	VM242C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #4	Reporte No 225	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El aire se queda pequeño para la carga térmica del lugar, Hay que prender el del cuarto anterior y abrir la puerta para compensar. Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 700 gramos tipo R410A y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

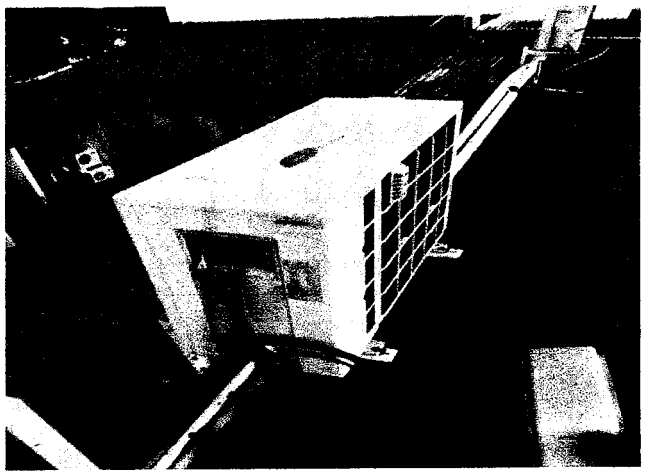

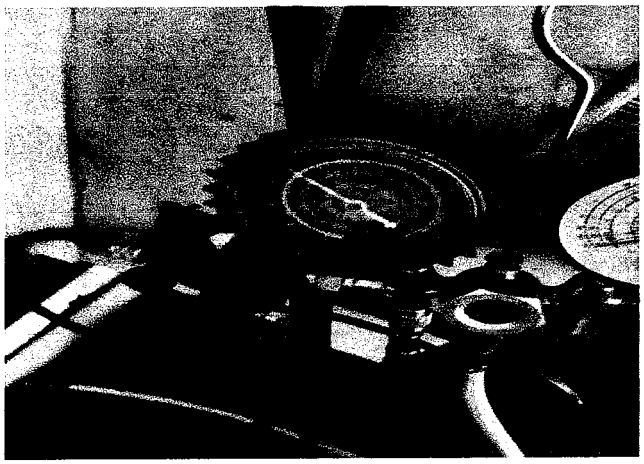



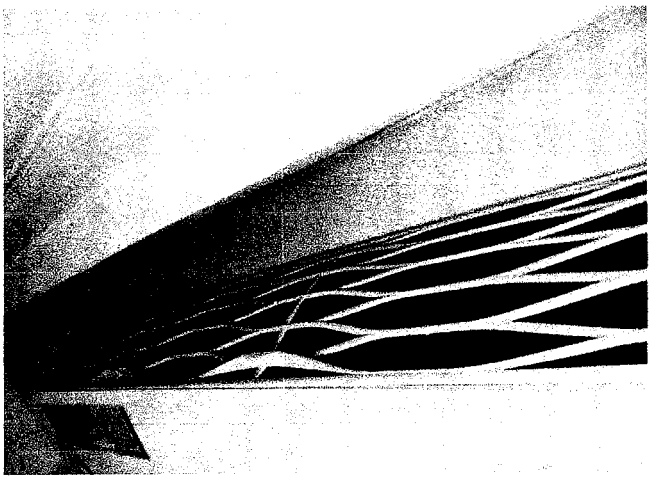

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Andrea A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0SEFPAEK10010TE	Modelo	AR18TVFZAWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #5(MICOBACTERIAS)	Reporte No 226	Fecha del diagnóstico 10/14/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 110 PSI, requiere leve ajuste de refrigerante, 200 gramos. Por la lectura de temperatura ambiente, parece que la carga térmica del lugar supera la capacidad del aire, requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

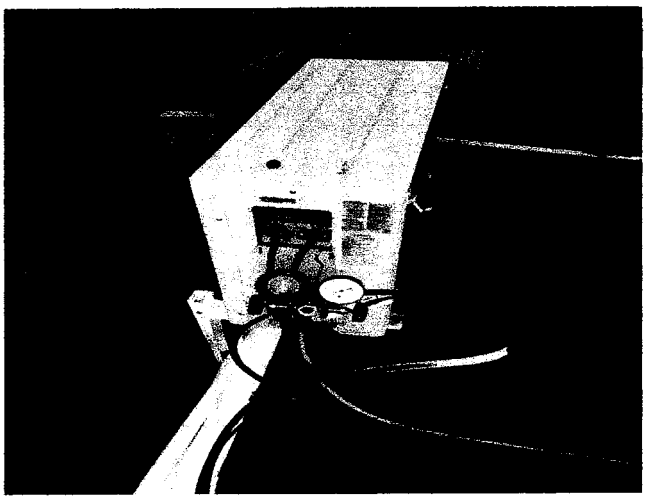



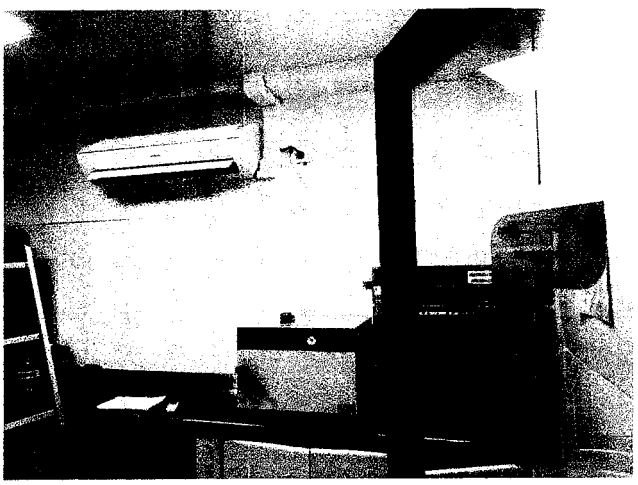

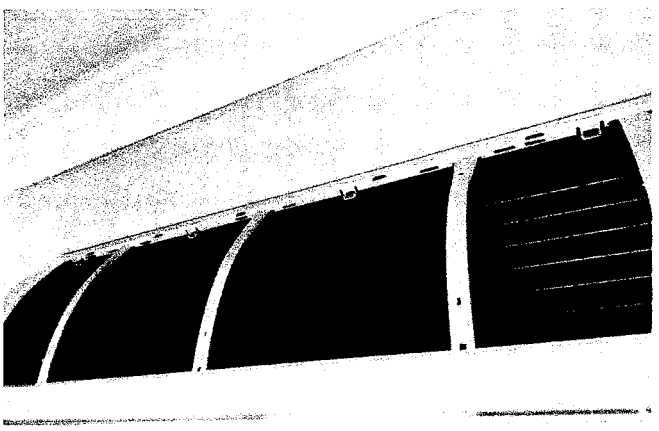

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	704TAGHF6647	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #1	Reporte No 227	Fecha del diagnóstico 10/18/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante, 90 PSI, requiere carga de refrigerante, 800 gramos.Tiene protector de voltaje pero está descolgado y hay posible riesgo eléctrico, requiere correctivo para organizar eso y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

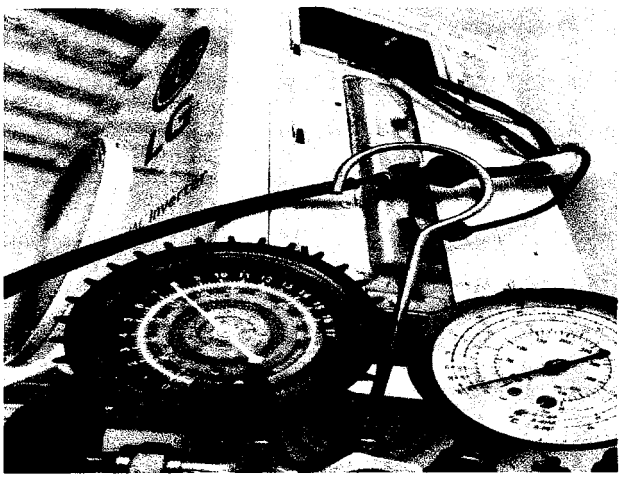

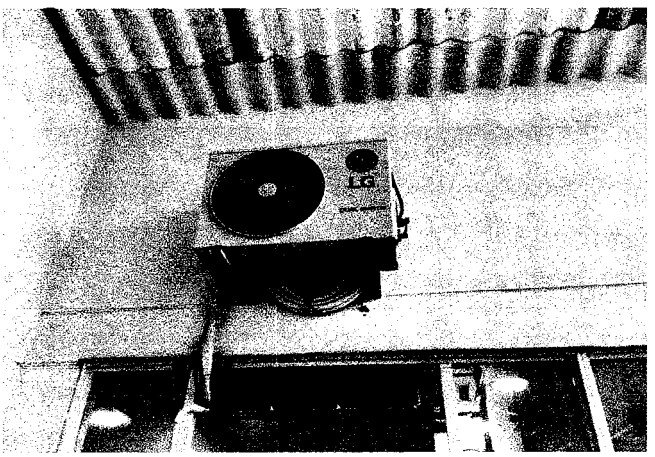

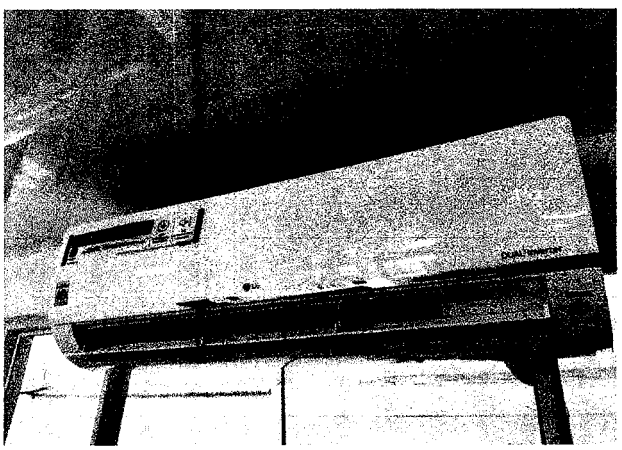




Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPEDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	712TALBE344	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #2	Reporte No 228	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI, Requiere ajuste de 400 gramos y mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO Pedro Valenciano	

REGISTRO FOTOGRAFICO

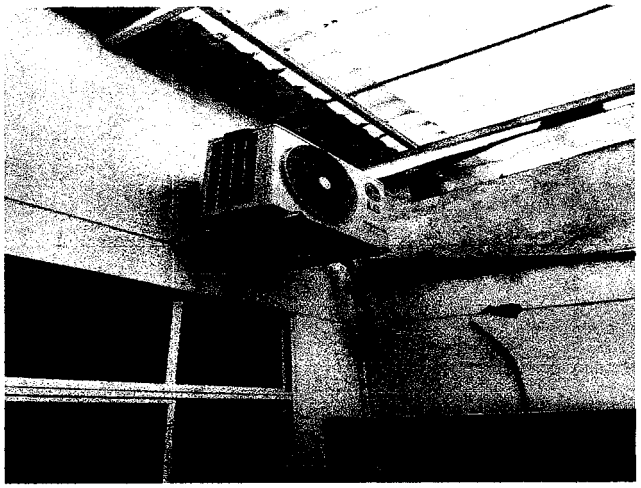



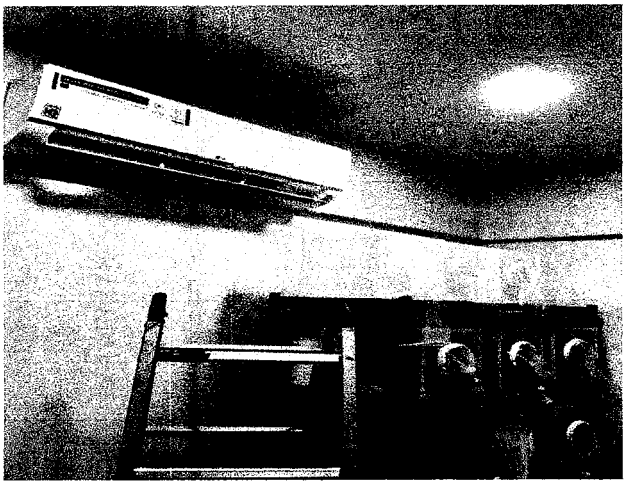

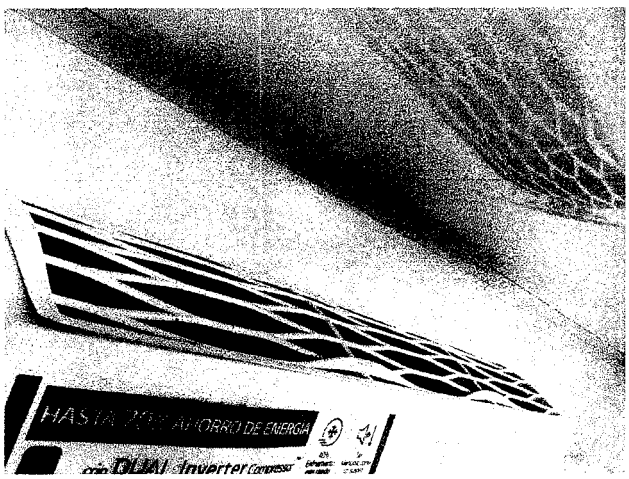

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	712TAYVEB530	Modelo	VM182C7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #3	Reporte No 229	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, Requiere un ajuste de refrigerante, Tipo 600 gramos, de igual forma debe hacerse el mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







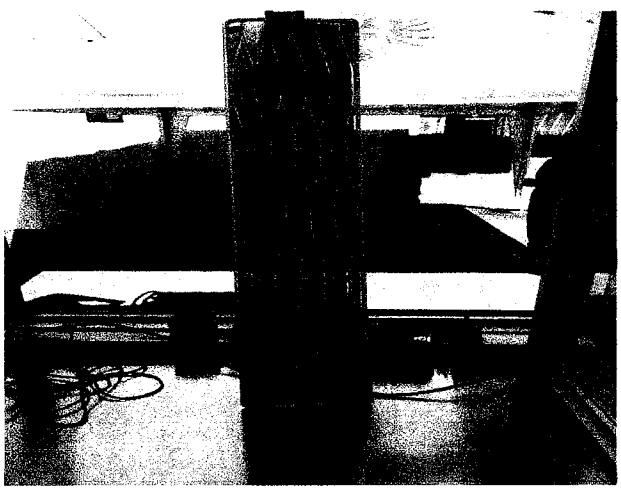

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	Y5MSPAKD20099M	Modelo	AR18TVFZAWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #4	Reporte No 230	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presión de refrigerante 45 PSI y sube a 50 PSI, (la presión normal debe estar entre 60 y 70 PSI), la manguera de desagüe hay que cambiarla, ya que está deteriorada por el Sol. Requiere ajuste de carga refrigerante R22, 1 kilo, al igual se debe hacer mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

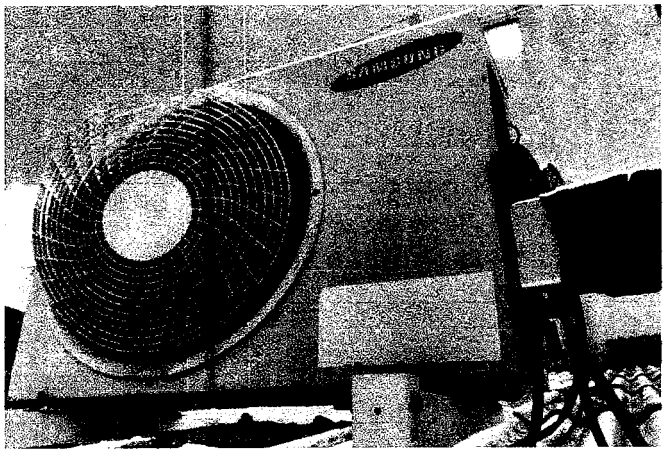

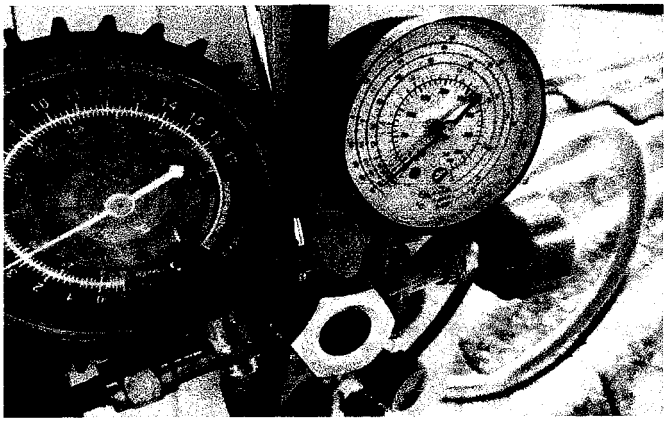

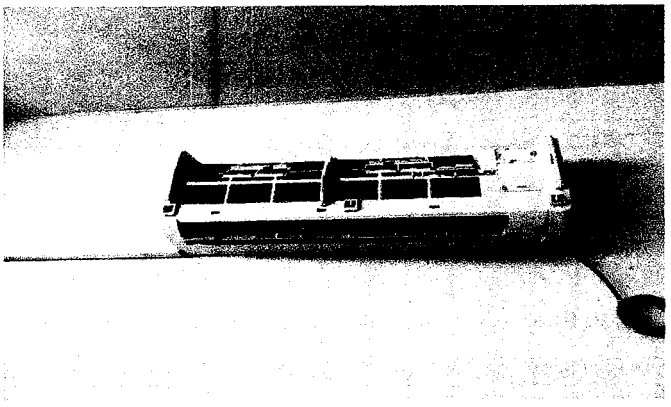

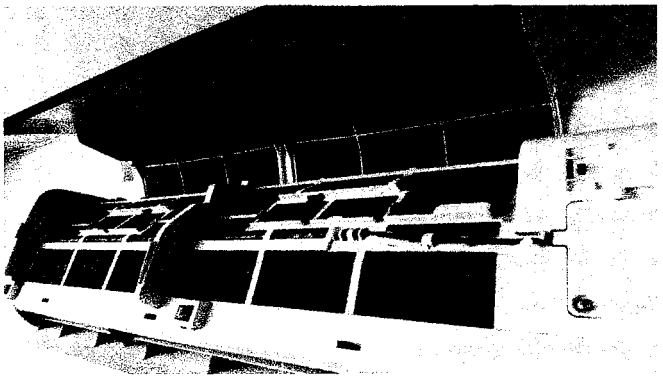

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	9.000 BTU	Marca	York
Serial	10001742120900100	Modelo	YSEA09FS-ADA
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA CORRESPONDENCIA	Reporte No 231	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R22, Está enfriando bien, Presión de refrigerante 75 PSI, No requiere carga de refrigerante. Solo requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

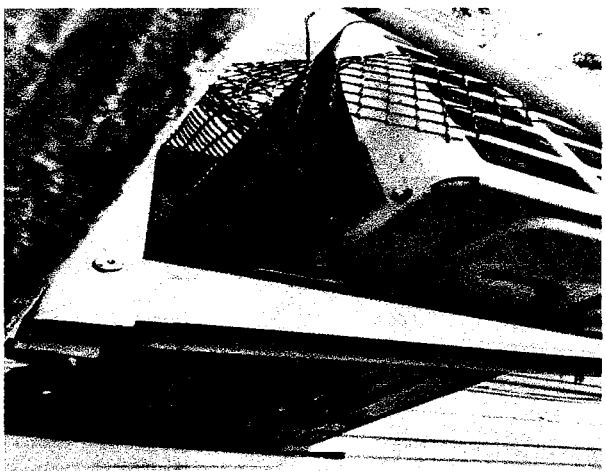

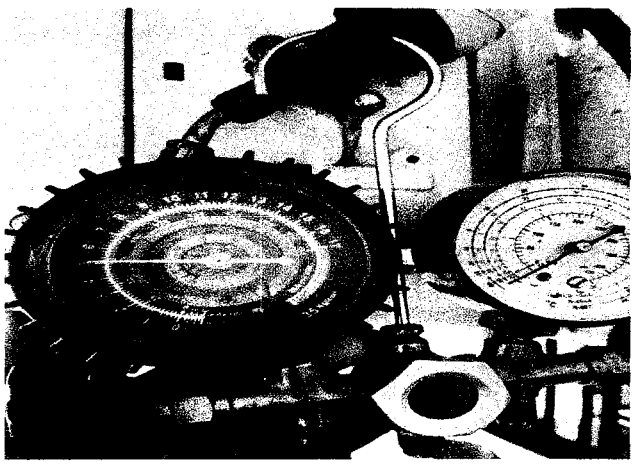

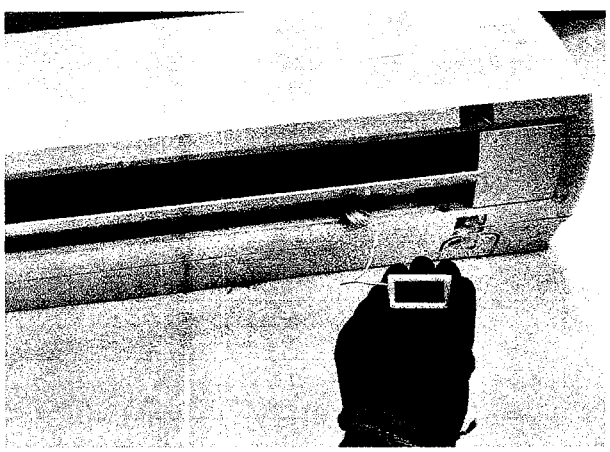

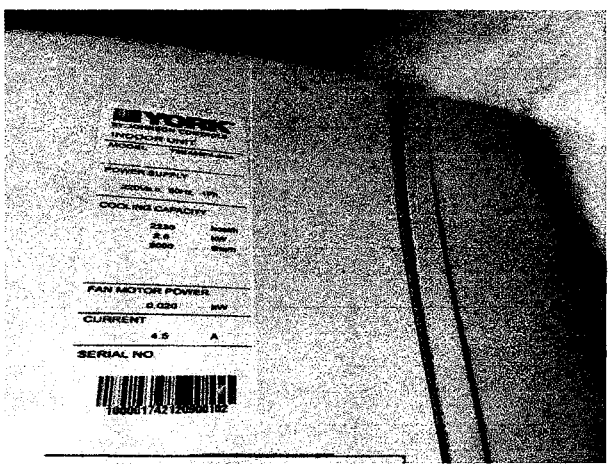

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	0RFYPDCM400022D	Modelo	AR10NVPXAWKN
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA SALA DE ANÁLISIS DE RIESGO	Reporte No 232	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 120 PSI, No requiere carga de refrigerante, No requiere correctivos. Solo mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

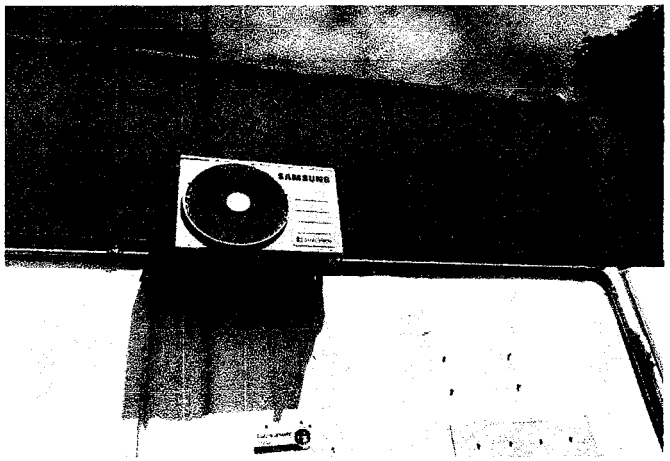

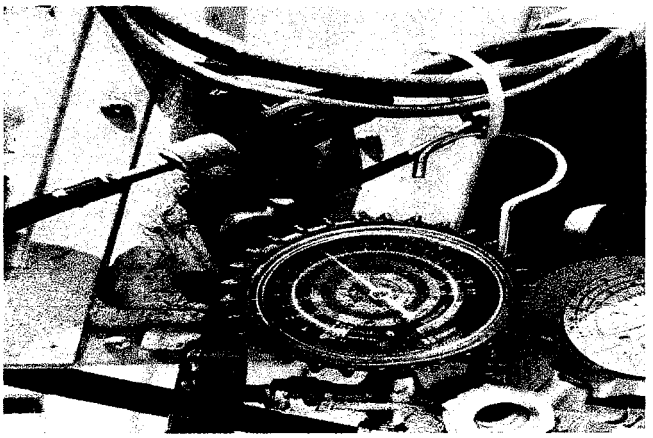

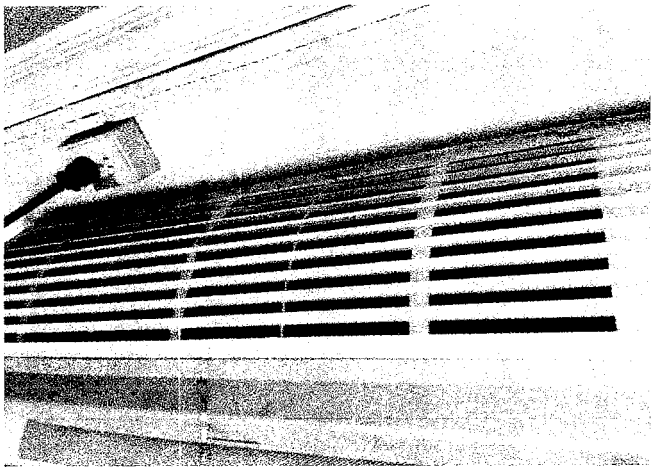

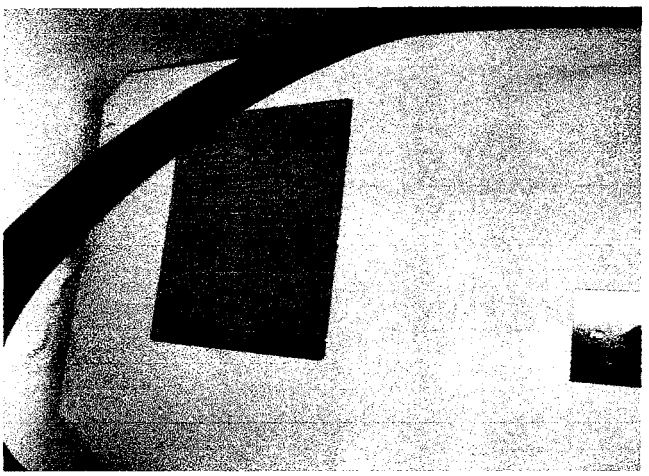

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Luis A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	LG
Serial	SERIAL BORRADO	Modelo	VM242CENC2
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA C.R.U.E.	Reporte No 233	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El motor que mueve la aleta que direcciona el aire está dañado se recomienda cambiarlo, Tienen una regla que sostiene la aleta(evidencia en fotos), El motor ventilador de la unidad interior presenta un ruido y dado que este motor es BLDC no es recomendable repararlo. Se recomienda cambiarlo aunque está funcionando, Presión de refrigerante 150 PSI, El serpentín del evaporador está tapado y no hay buen flujo de aire en la salida, El aire no está llegando a la temperatura deseada, al parecer porque no alcanza la capacidad del lugar.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

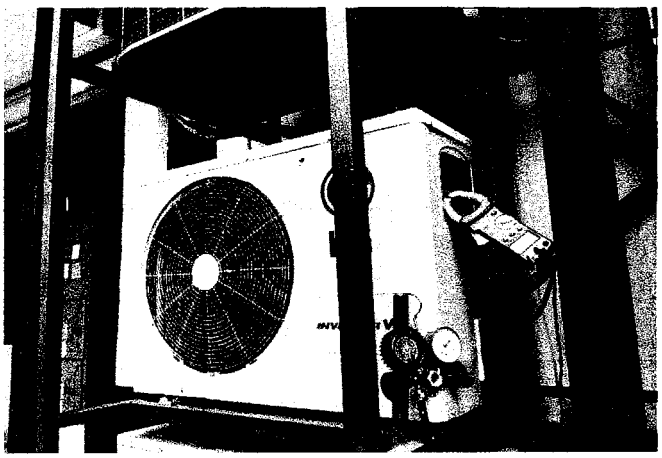

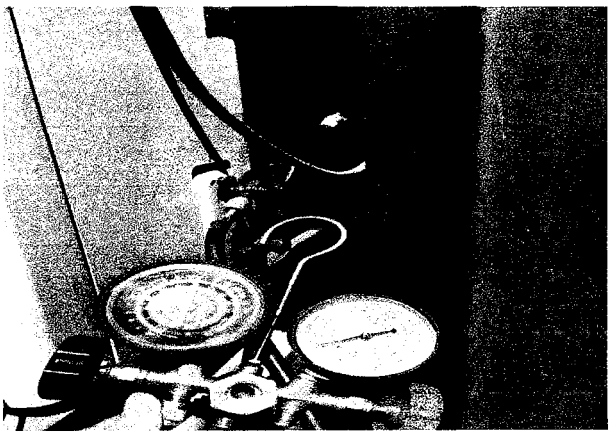

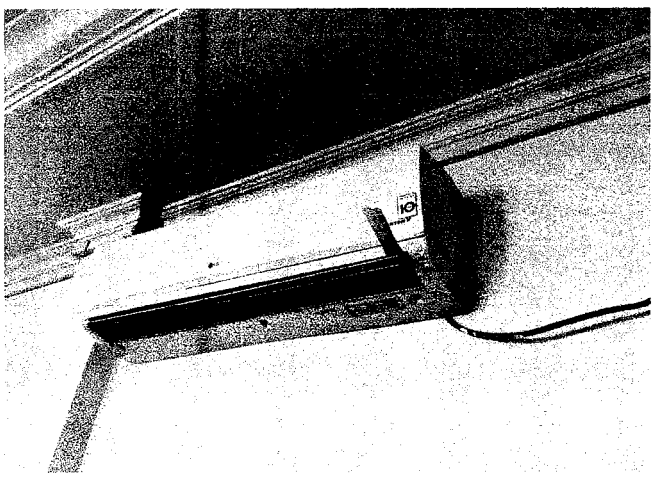



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	34.0000 BTU	Marca	LG
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	AVNQ38GM1H0
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA VACUNACIÓN #1	Reporte No 234	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La tubería de desagüe está condensando porque no tiene aislamiento, requiere colocarle aprox 50 cm de robatex, Tiene un ruido en el motor ventilador de la unidad interior y al ser un motor BLDC no sé recomienda repararlo, Se recomienda cambiarlo aunque funcionando solo que presenta el ruido, Está enfriando bien, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 127 PSI, No requiere carga de refrigerante.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

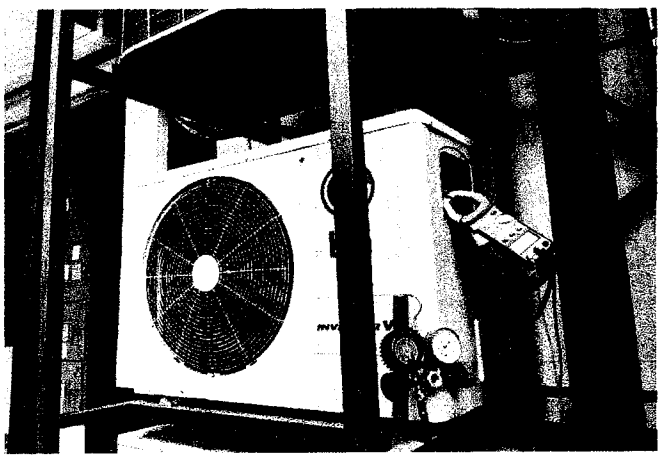

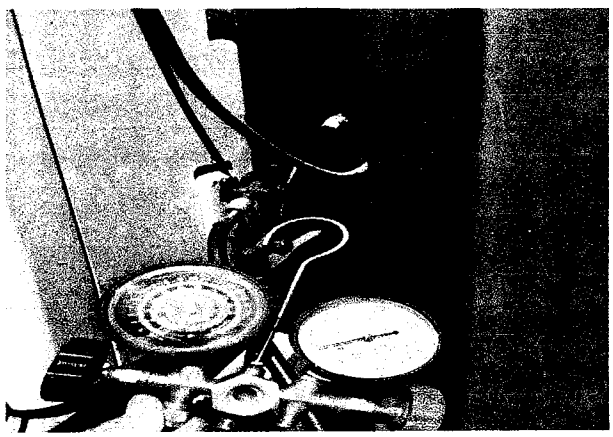



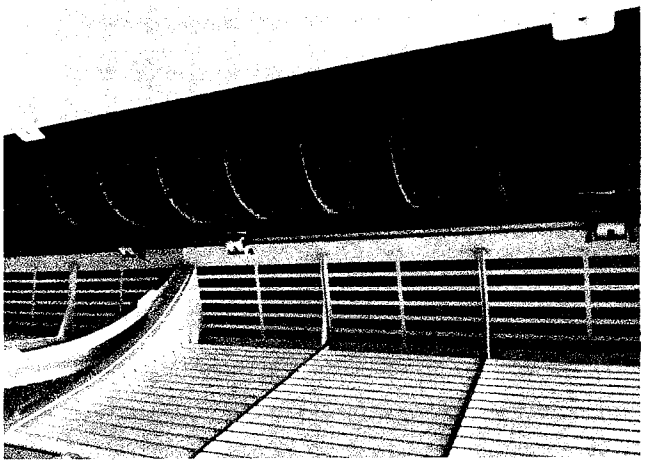

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	36.0000 BTU	Marca	York
Serial	0604-00170	Modelo	MCC35P17
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA VACUNACIÓN #2	Reporte No 235	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La tubería de desagüe está condensando porque no tiene aislamiento, requiere colocarle aprox 50 cm de robatex, Tiene un ruido en el motor ventilador de la unidad interior y al ser un motor BLDC no sé recomienda repararlo, Se recomienda cambiarlo aunque funcionando solo que presenta el ruido, Está enfriando bien, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 127 PSI, No requiere carga de refrigerante.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

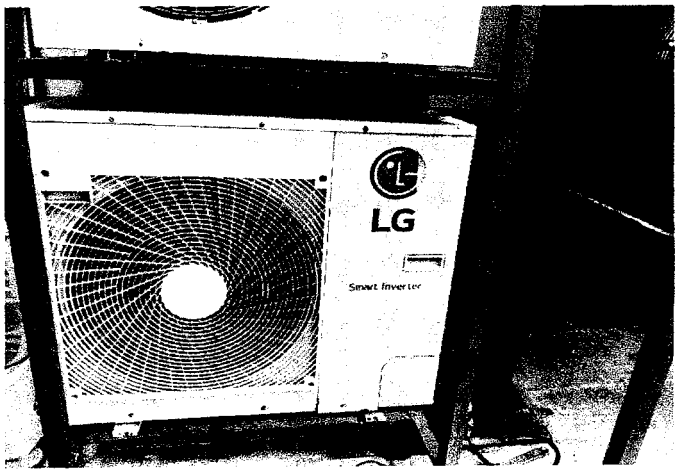

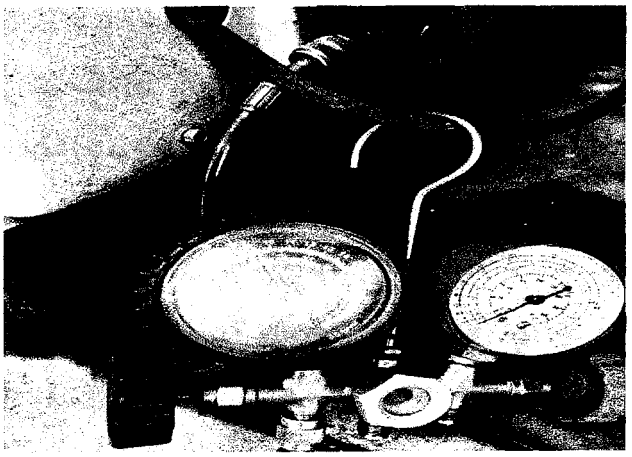

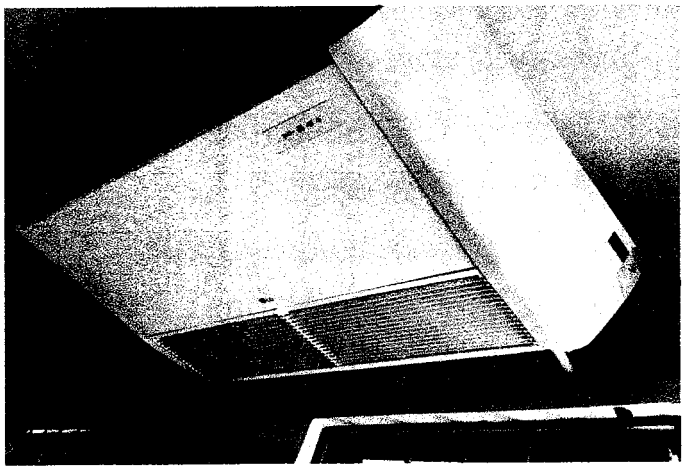



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	LG
Serial	509HAUJJ0670	Modelo	VM242CENC2
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA ALMACÉN DE VACUNACIÓN	Reporte No 236	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Haciendo el diagnóstico se determinó que tiene una fuga de refrigerante y no tiene presión por lo tanto los presostatos no dejan que encienda la unidad externa protegiéndolo. Hay que corregir la fuga para verificar si los presostatos están trabajando bien con presión en el equipo de lo contrario habría que cambiarlos.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

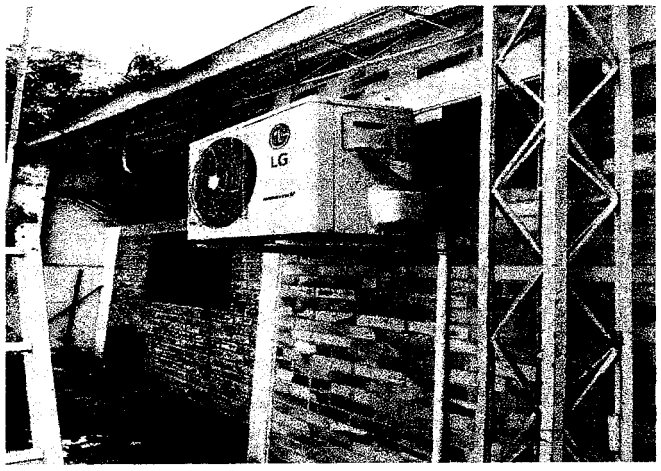



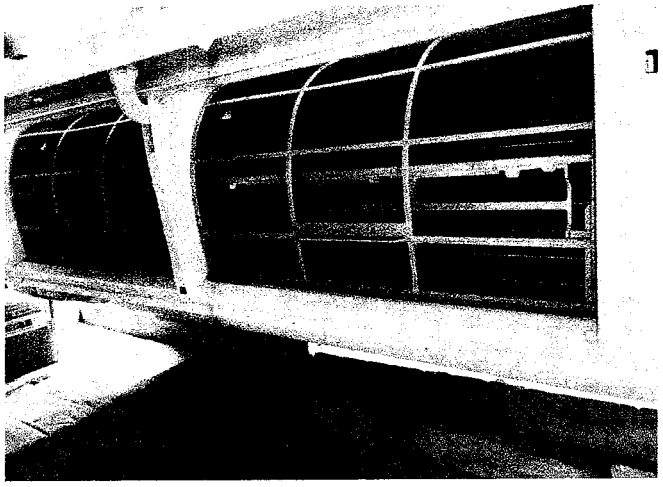

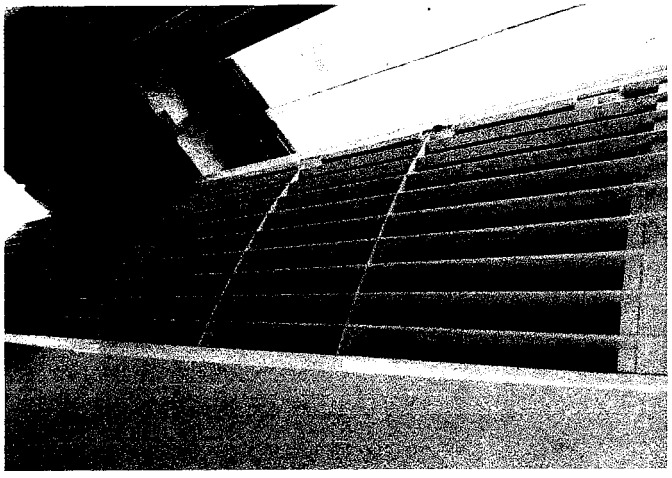

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	LG
Serial	509HAUJ0664	Modelo	VM242CENC2
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA ARCHIVO CENTRAL #1	Reporte No 237	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, Tiene un leve ruido en el motor ventilador, No requiere correctivos, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 125 PSI, No requiere carga de refrigerante.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

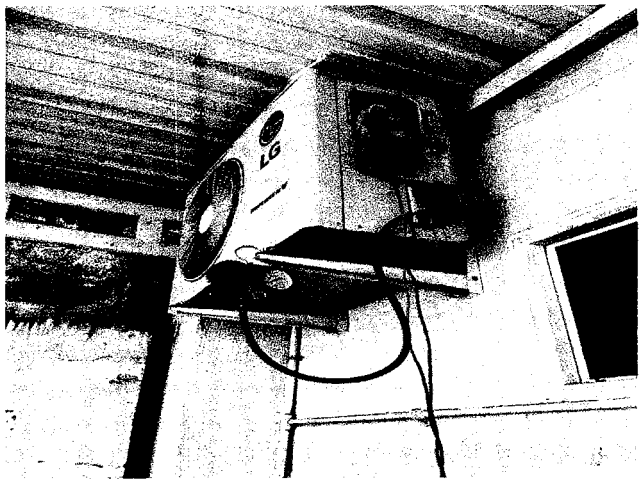

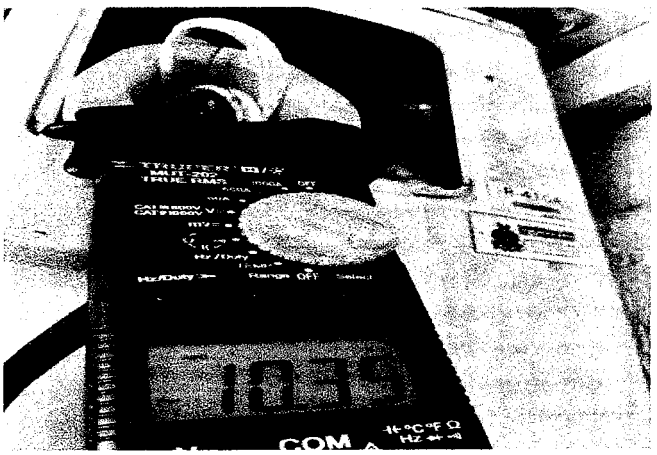

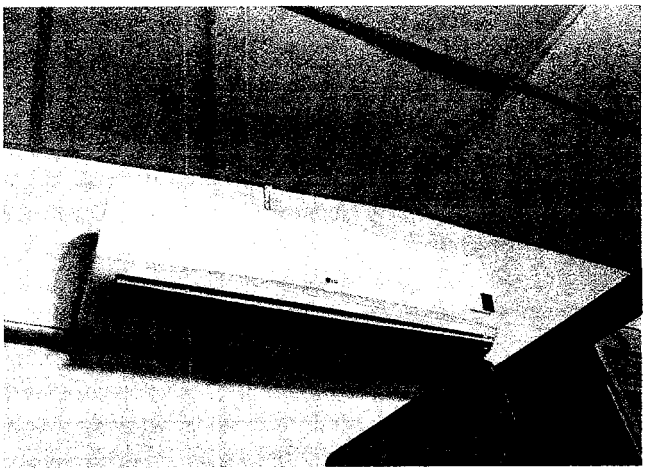

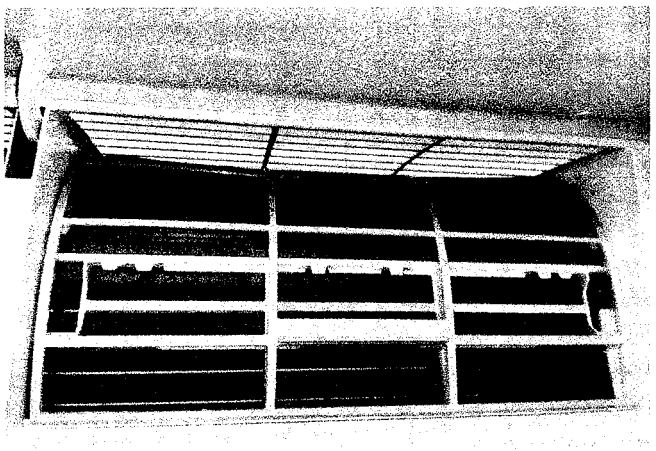

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	LG
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	VM242CENC3
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, OFICINA ARCHIVO CENTRAL #2	Reporte No 238	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El aire prende pero no enfría, Haciendo el diagnóstico la tarjeta de la unidad externa no está funcionando, llega la alimentación pero no enciende, Por lo tanto no funciona la unidad externa (condensadora), se recomienda cambiar la tarjeta, El aire es tipo inverter.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



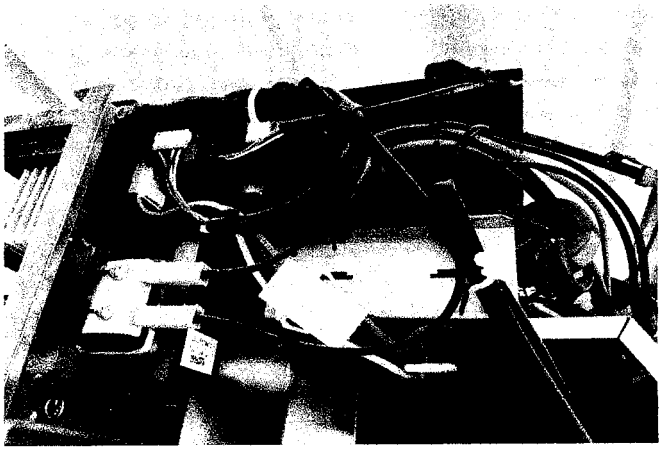

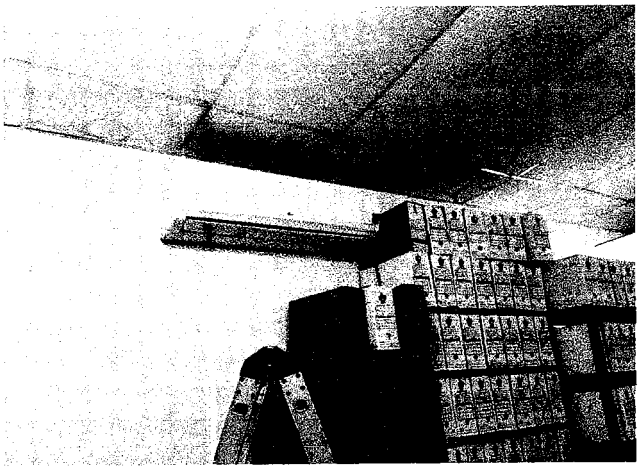

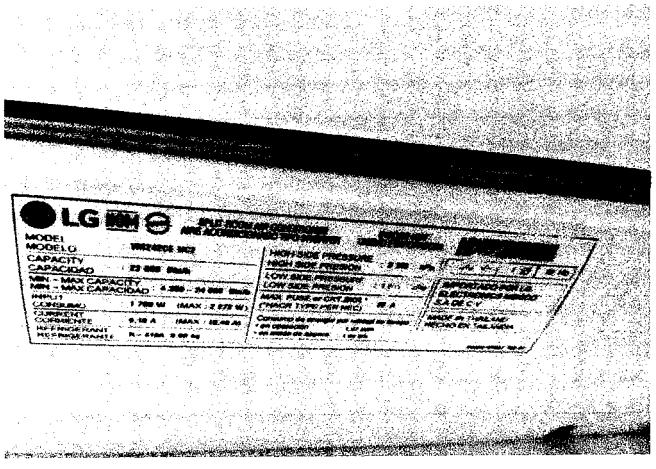

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	No tiene	Modelo	SP182CM
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, GARANTÍA DE CALIDAD	Reporte No 239	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, Tiene control universal en buen estado. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



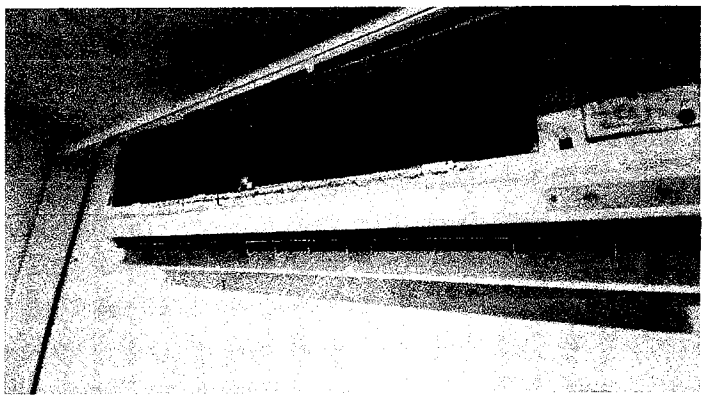

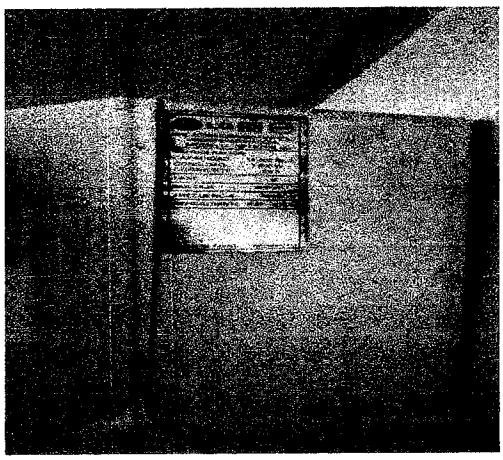

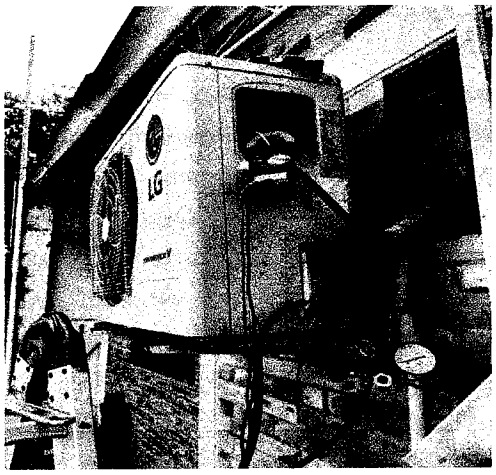

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	York
Serial	No registra	Modelo	No registra
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, SALUD SEXUAL	Reporte No 240	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Requiere cambio de control remoto. Medida de presión 115 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





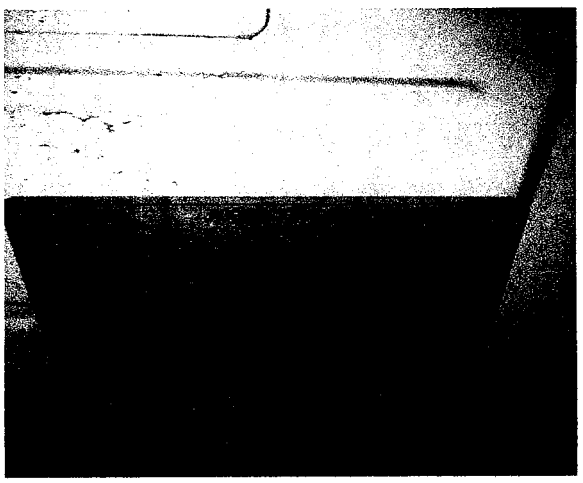

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	509HAHYJ0657	Modelo	VM242CE NC2
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, PLANEACIÓN	Reporte No 241	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







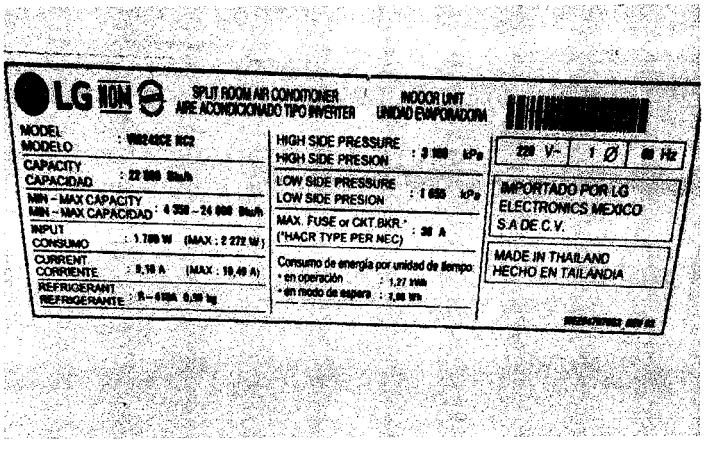

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

242


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	36.0000 BTU	Marca	York
Serial	0707-06184	Modelo	MHC35B17
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, ESTUPERFACIENTES #1	Reporte No 242	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, medida de presión 115 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO Pedro Valenciano	

REGISTRO FOTOGRAFICO

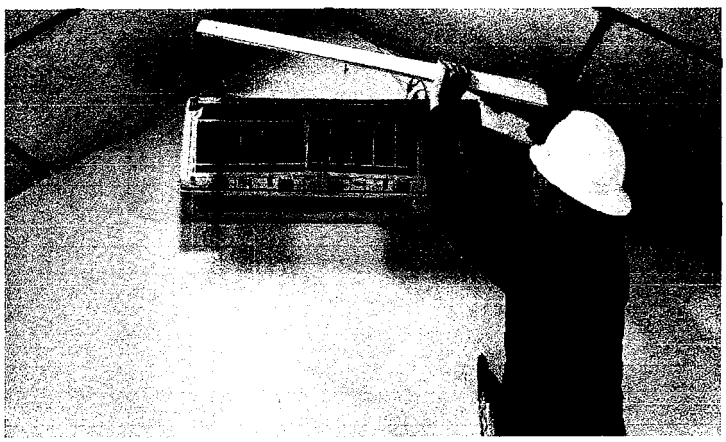

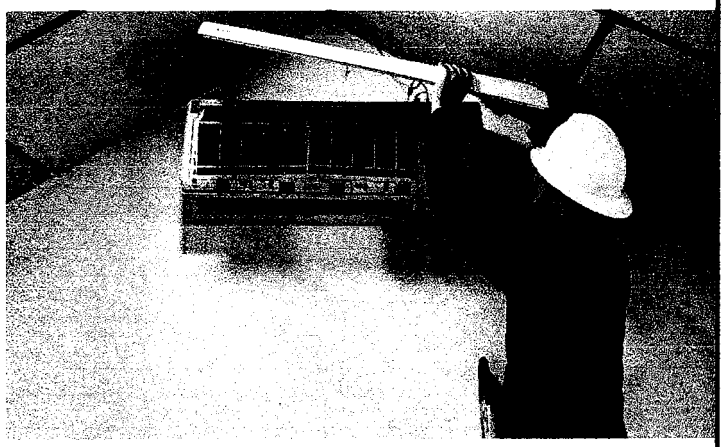

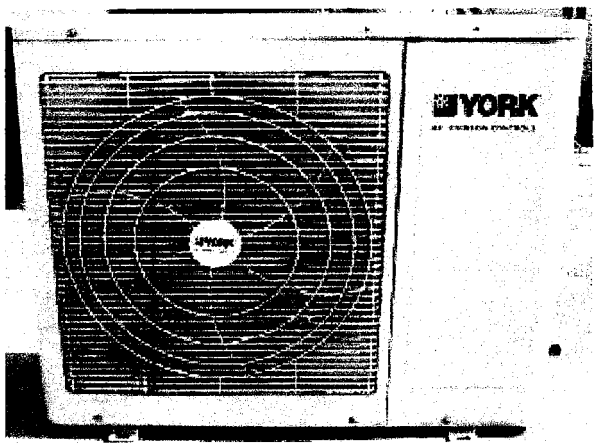

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	12.000 BTU	Marca	York
Serial	1000018621300064	Modelo	YSEA12FS-ADA
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, SALUD PUBLICA	Reporte No 243	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



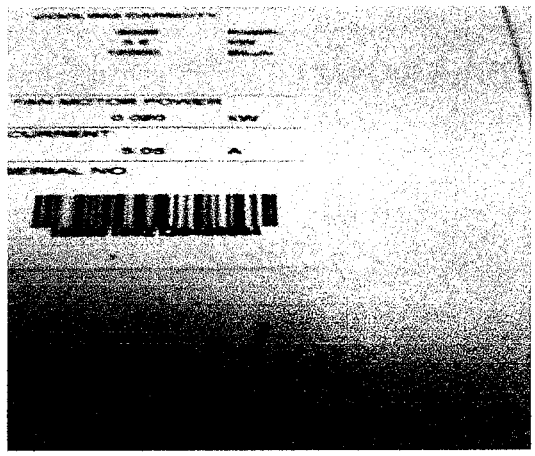

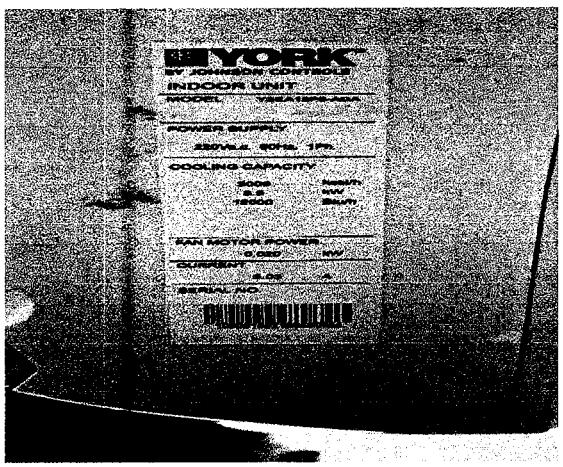

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Recco
Serial	NO TIENE	Modelo	12CAON1
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, ASISTENCIA DESPACHO	Reporte No 244	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 115 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO Pedro Valenciano	

REGISTRO FOTOGRAFICO

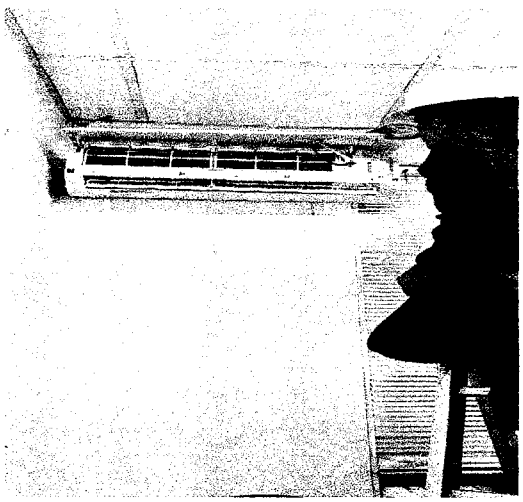

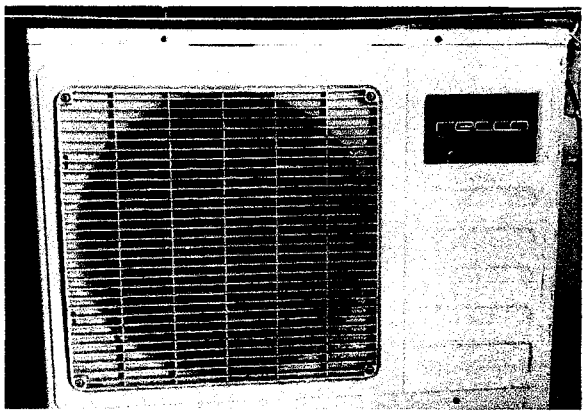

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	No registra	Modelo	AR24NVPXAWK
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, ESTUPERFACIENTES #2	Reporte No 245	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Verificar puntos calientes. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

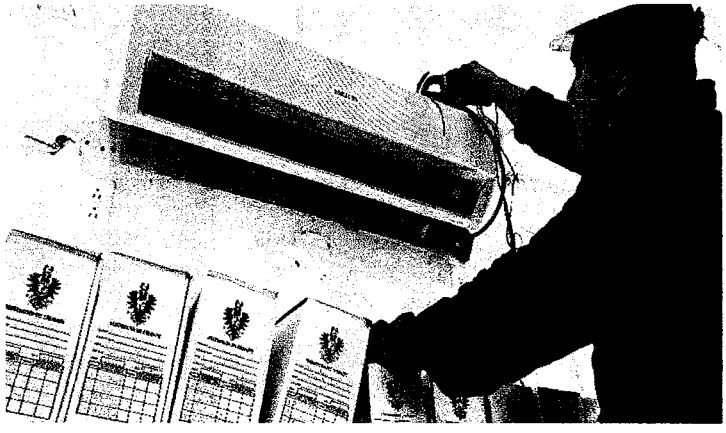

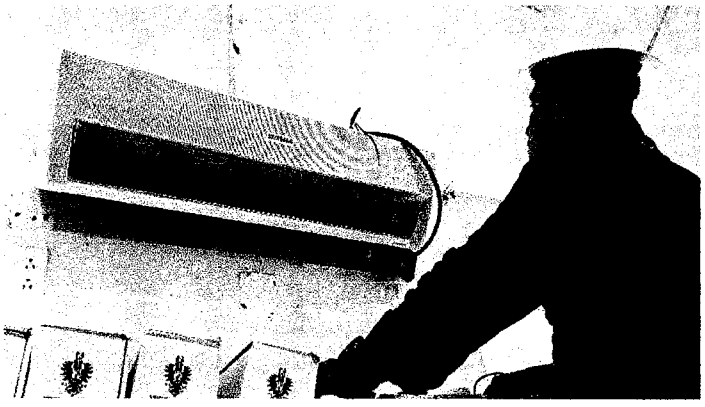

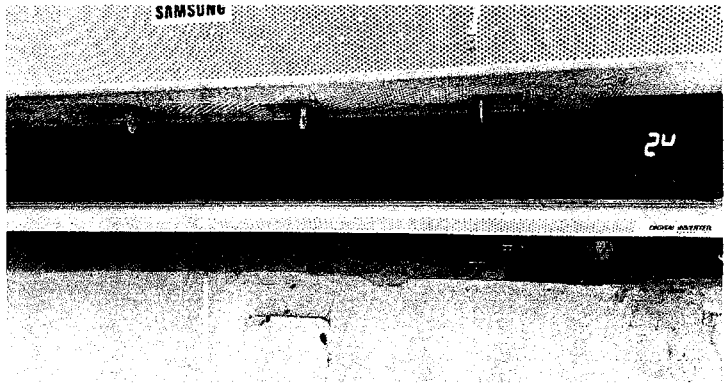

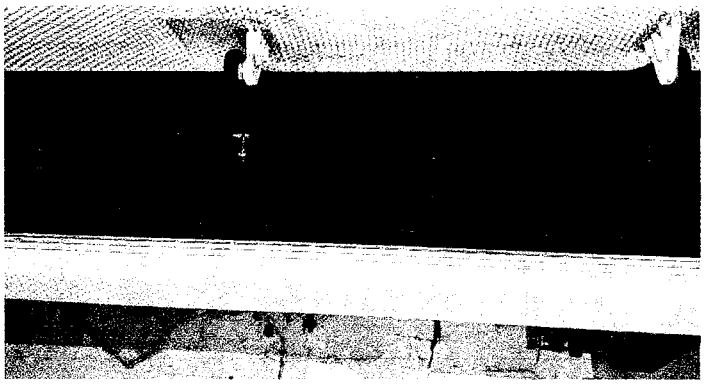

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	704TAFZA2891	Modelo	Vm242c7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, RACK SISTEMAS	Reporte No 246	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Corregir condensación en tuberia con aislante térmico Rubatex, requiere mantenimiento preventivo, medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro valenciano.

REGISTRO FOTOGRAFICO



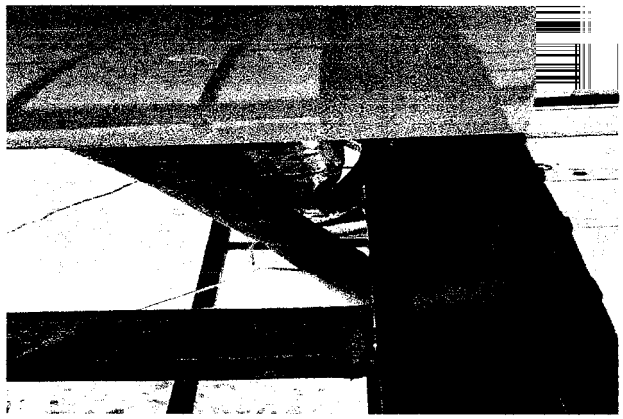

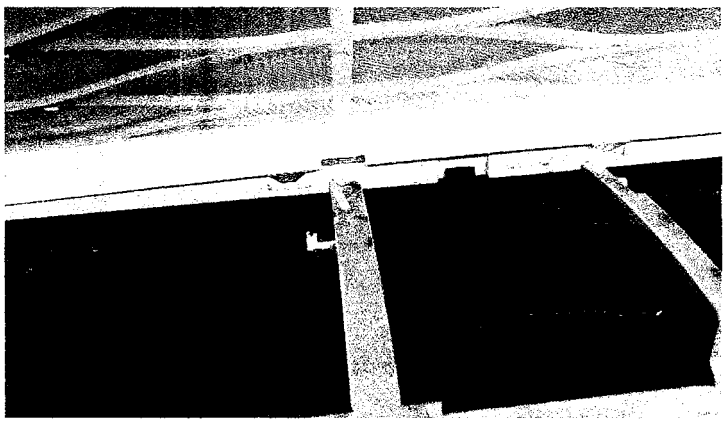

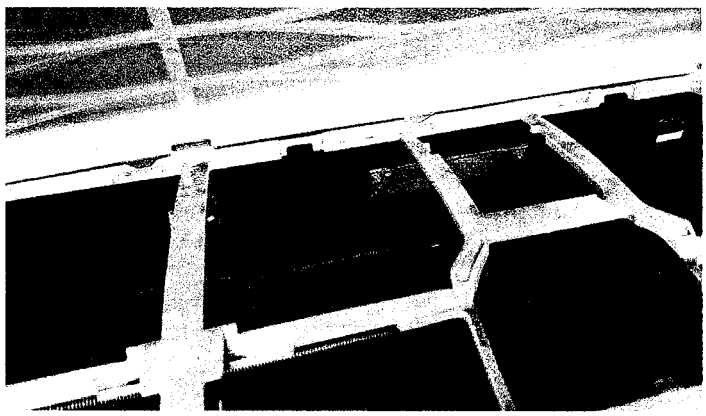

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Electrolux
Serial	W401034370762270120180	Modelo	EASE24F2MBHLW
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, FARMACIA	Reporte No 247	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Revisar sistema de aislamiento rubatex. Requiere mantenimiento preventivo, medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



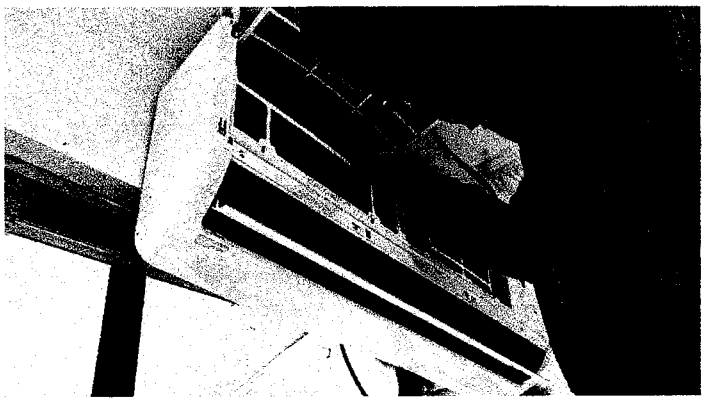

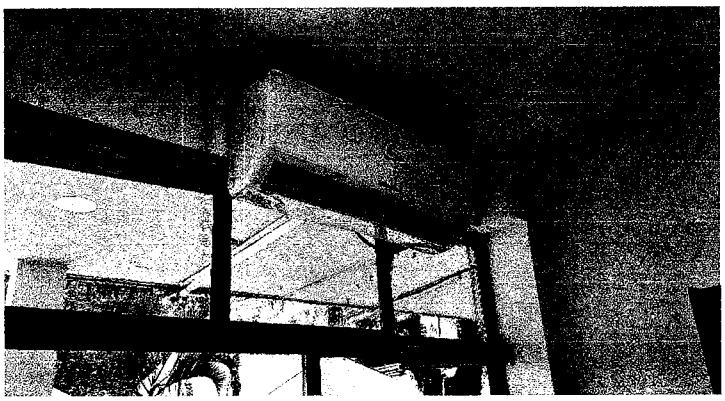

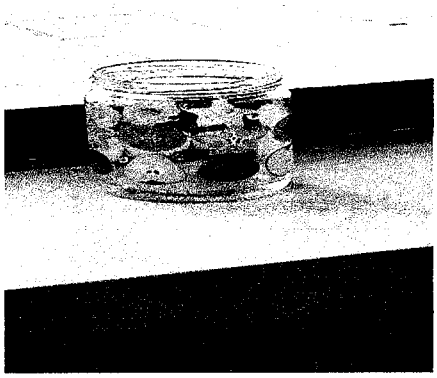

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	York
Serial	No registra	Modelo	HL-DA18FS-ADA
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, DIRECCIÓN SEGURIDAD Y CALIDAD	Reporte No 248	Fecha del diagnóstico 10/29/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Requiere cambio de control remoto. Medida de presión 115 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

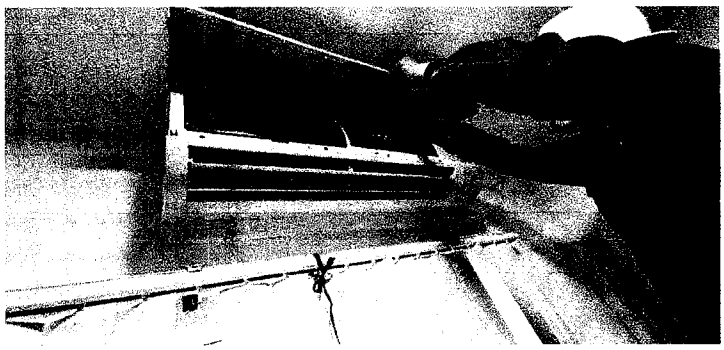



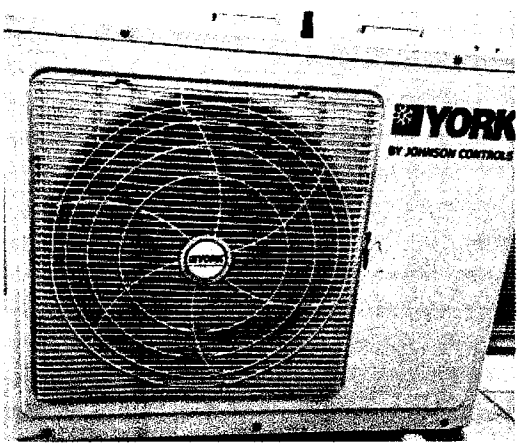

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	8H1G003R	Modelo	VM18DC7
Ubicación	SECRETARIA DE SALUD, API ZOONOSIS	Reporte No 249	Fecha del diagnóstico 10/29/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Media de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO

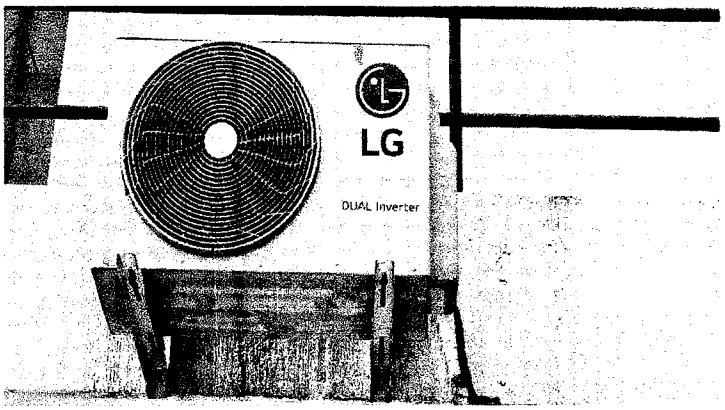

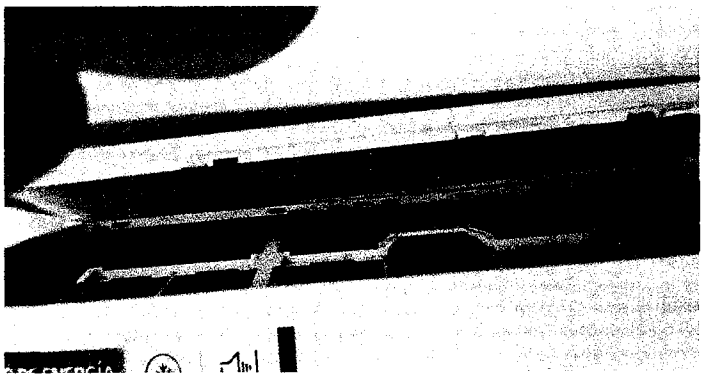

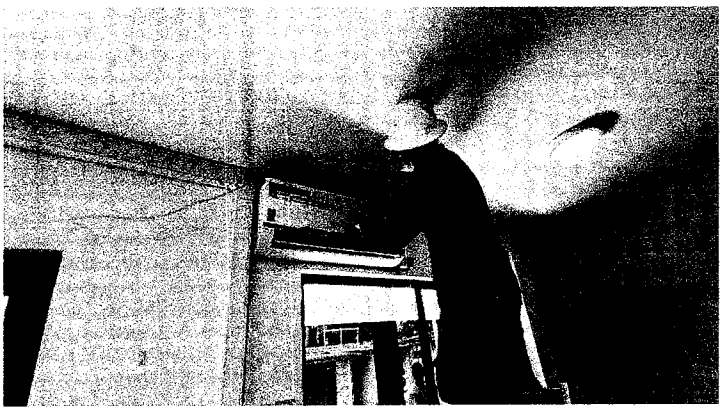

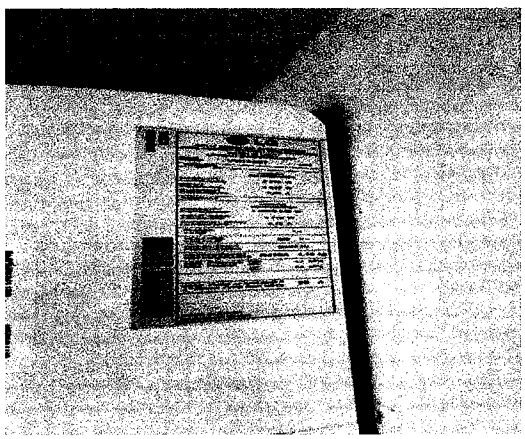

Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez

INGECOVI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
•57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	2 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 8-67	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO 7	OFICINA	Despacho Secretaria Privada		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad de Pared				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVW0024B1000AA	TIPO:	Unidad de Pared
CAPACIDAD	24.000 BTU	SERIE:	C703187540814530402S		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño	VR	✓		Funcionando bien.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	LP	✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	3 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 8-67	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO 6	OFICINA	Cabina de Controles Emisora		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Cassette 1 Vía.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVE009 4B1000AA	TIPO:	Cassette 1 Vía
CAPACIDAD	9.000 BTU	SERIE:	C703163730713A094009		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño	VR	✓		equipo funcionando OK
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	LD	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	LD	✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 4 NOV 2022 | DIRECCIÓN: Kr 20 8-64 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: CAD PISO 2 | OFICINA: Despacho Sec. Agricultura, Ganaderia, M Ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Cassette 4 vias.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC0022 4B1000 AA.	TIPO:	Cassette 4 vias
CAPACIDAD	24.000 BTU	SERIE:	C703217210 115210 4027		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño	VR	✓		funcionando en buenas condiciones.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	VR/LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	LP	✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Felipe Andrés Rodriguez | FIRMA: [signature] | Vo. Bo. Cliente: [signature]

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 5 NOV 2022 | DIRECCIÓN: Kr 20 8-64 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: CAD PISO 3 | OFICINA: Oficina de Sistemas y Computadores

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad Oculta.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TDV0048 B1000AA	TIPO:	Unidad Oculta.
CAPACIDAD	38.000 BTU.	SERIE:	C703187540514 6034020		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño	VR	✓		equipo funcionando en buenas condiciones
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	VR/LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	LP	✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS


NOMBRE RESPONSABLE: Felipe Rodriguez. | FIRMA: [signature] | Vo. Bo. Cliente: [signature]

INGECOVI


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVAPORADORAS TVRII

DESPACHO SECRETARIA PRIVADA – UNIDAD DE PARED

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**

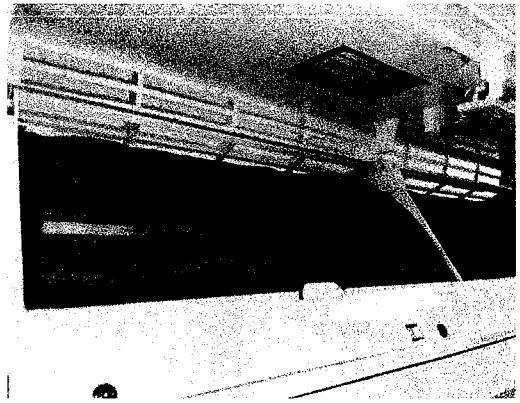





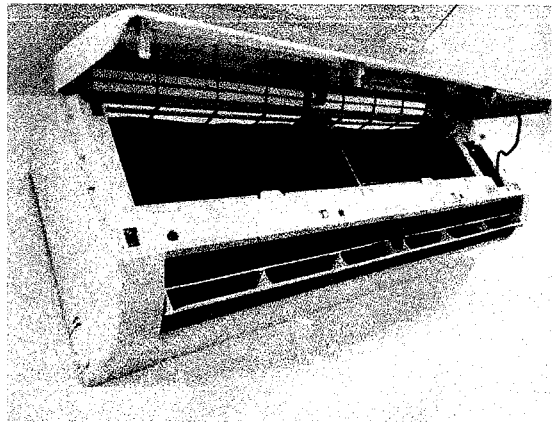


CABINA DE CONTROLES EMISORA – CASSETTE 1 VIA

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**

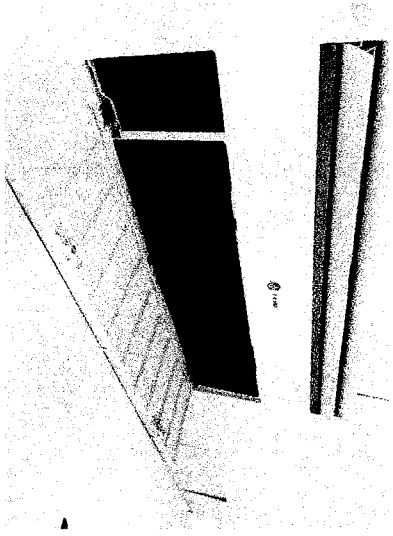

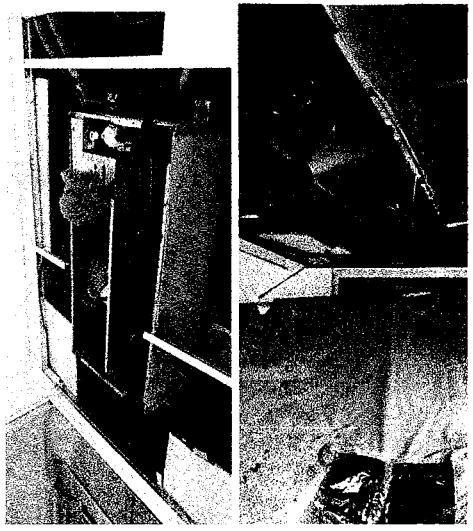

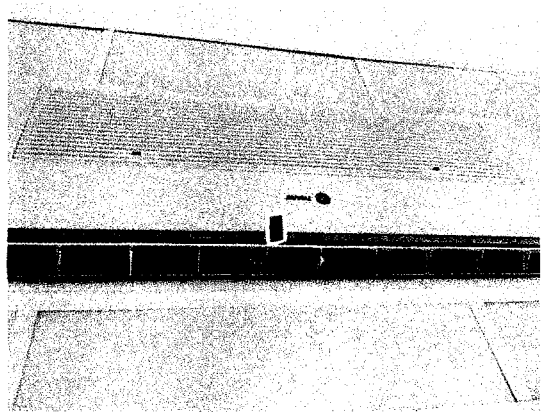


INGECOVI


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVAPORADORAS TVRII

DESPACHO SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE – CASSETTE 4 VÍAS

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**

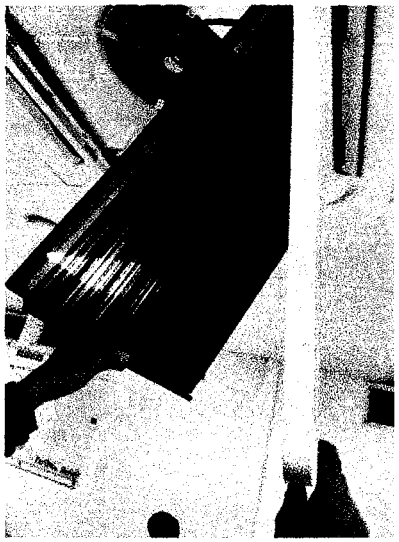




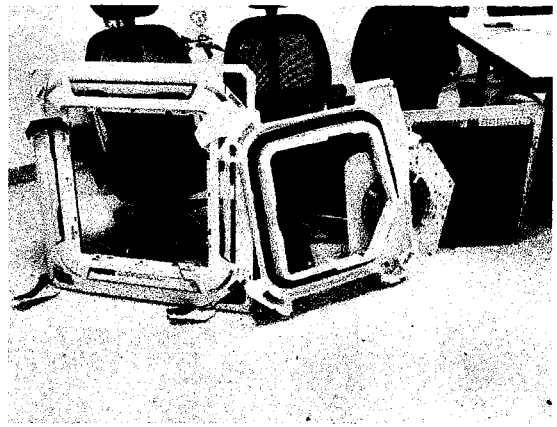


OFICINA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES – UNIDAD OCULTA

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**

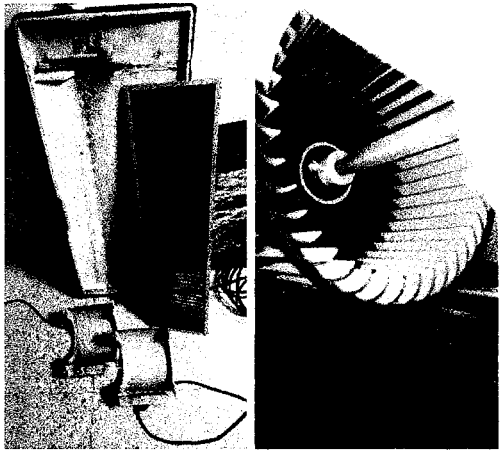



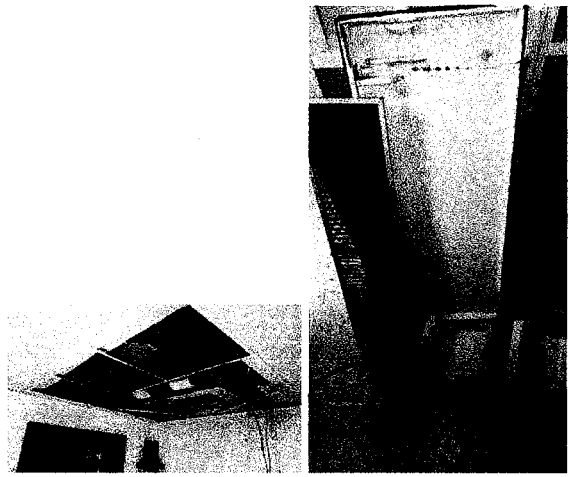

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	9 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Calle 12 #254	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Secretaria Mujer.	OFICINA	Asistente Despacho Secretaria de la Mujer.		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	SHIMASU	MODELO:	RAC -30EVP	TIPO:	Ventana
CAPACIDAD	12.000 Btu.	SERIE:	CÓD Interno 12754		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	VR		✓	
Filtros de aire	LP	✓		
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	LP	✓		
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	LP	✓		
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	VR	✓		
Soporte del compresor	VR	✓		
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	REA	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	RU	✓		
Medición de voltaje y amperaje	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		24Mf
Tarjetas eléctronicas	LP	✓		
Recarga de gas refrigerante	NA		✓	
Cambio de repuestos	NA		✓	
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	10 NOV 2022	DIRECCIÓN:	kr 20 8-64	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO3	OFICINA	Despacho Oficina Asesora Juridica		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVCD003BB1000AA.	TIPO:	Cassette
CAPACIDAD	38.000 Btu.	SERIE:	C10320110041411400S		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	VR		✓	
Filtros de aire	LP	✓		
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	LP	✓		
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	REA	✓		evaporadora
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	LP	✓		
Medición de voltaje y amperaje	VR			
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	VR	✓		
Recarga de gas refrigerante	NA		✓	
Cambio de repuestos	NA		✓	
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	7 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 B-64	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD DISO 7	OFICINA	Oficina Asistente Secretaria Privada		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4YMW4512A1000AA	TIPO:	MiniSplit.
CAPACIDAD	9000 BTU	SERIE:	3C85050000107.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	VR		✓	
Filtros de aire	LP	✓		
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	LP	✓		
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	LP	✓		
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Soporte del compresor	VR	✓		
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	REA	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de voltaje y amperaje	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	VR/LP	✓		
Recarga de gas refrigerante	NA		✓	
Cambio de repuestos	NA		✓	
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	8 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Calle 23 # 20-18.	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Asamblea Optal	OFICINA	Auditorio Asamble Departamental #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	York	MODELO:	YNFFXC060BBH-BX	TIPO:	Piso Techo
CAPACIDAD	60.000 BTU	SERIE:	266101777140900006		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	VR		✓	
Filtros de aire	LD	✓		
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	LP	✓		
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	LP	✓		
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Soporte del compresor	VR	✓		
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	REA	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de voltaje y amperaje	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	VR/LP	✓		
Recarga de gas refrigerante			✓	
Cambio de repuestos			✓	
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI	CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	11 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 19 # 40-39	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Biblioteca Ppal	OFICINA	Biblioteca - Auditorio #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Starlight	MODELO:	CU410-060-	TIPO:	FanCoil
CAPACIDAD		SERIE:	NO Especificado		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	VR		✓	Equipo funcionando normalmente.
Filtros de aire	LD	✓		
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	LP	✓		
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	LP	✓		
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Soporte del compresor	VR/LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	REA	✓		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	VR	✓		
Medición de voltaje y amperaje	VR	✓		
Medición de capacitores	VR	✓		
Tarjetas eléctronicas	LP	✓		
Recarga de gas refrigerante	VR		✓	
Cambio de repuestos	NA		✓	
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS


NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez.	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADO (MINI SPLIT, PISO TECHO, VENTANA, CASSETTE, PAQUETE)

OFICINA ASISTENTE SECRETARIA PRIVADA – MINI SPLIT

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**

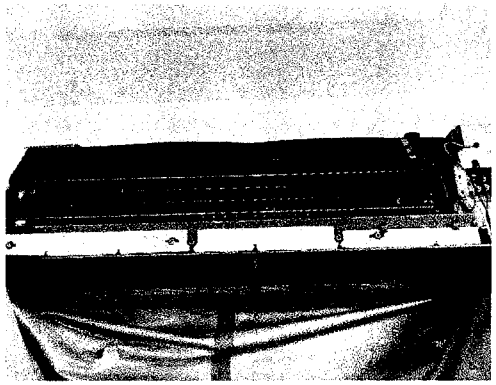



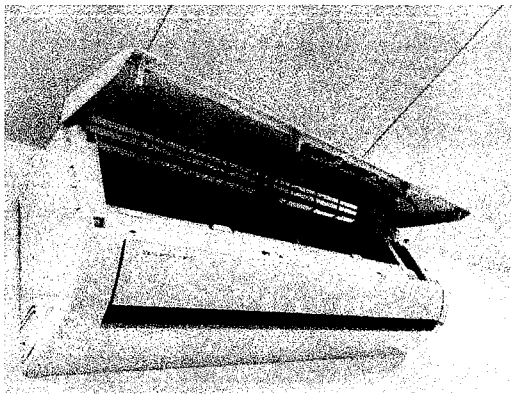

AUDITORIO ASAMBLEA DPT #1 – PISO TECHO

ANTES **DURANTE** **DESPUÉS**









INGECOVI

ASISTENTE DESPACHO SECRETARIA DE LA MUJER – AIRE TIPO VENTANA


ANTES



DURANTE




DESPUÉS

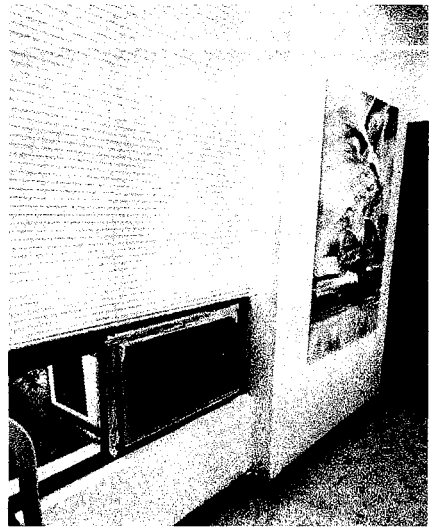


DESPACHO OFICINA ASESORA JURIDICA – AIRE TIPO CASSETTE


ANTES

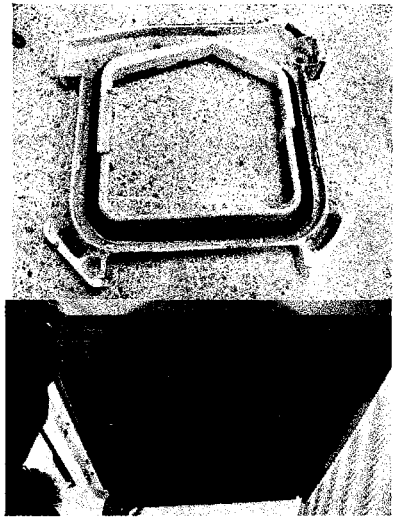

DURANTE

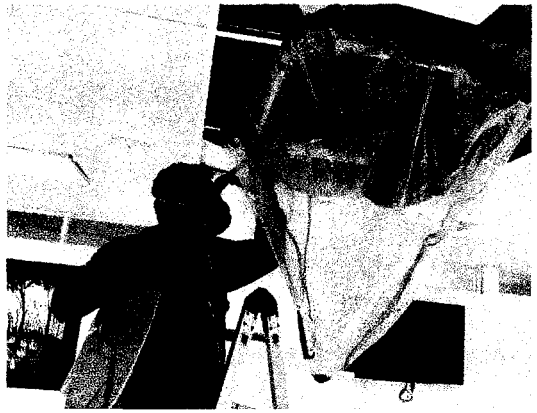


DESPUÉS

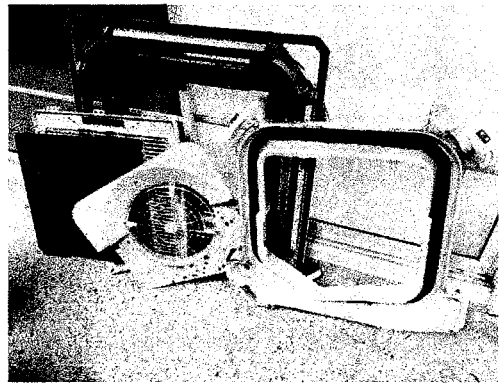

INGECOVI

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AUDITORIO #1 - FANCOIL

ANTES

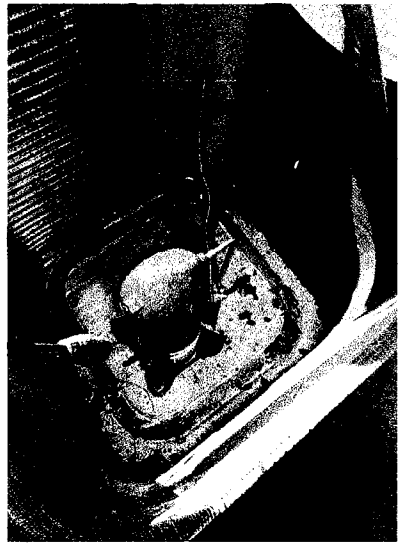

DURANTE




DESPUÉS





INGECOVI




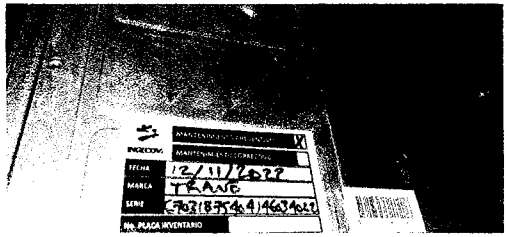



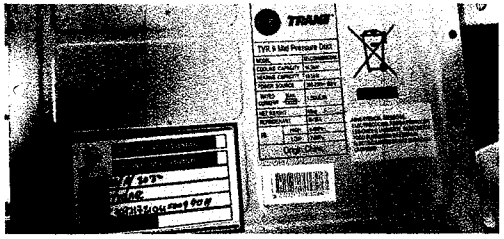

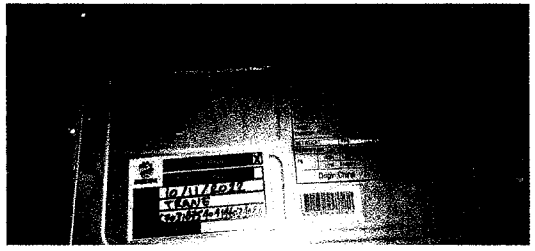

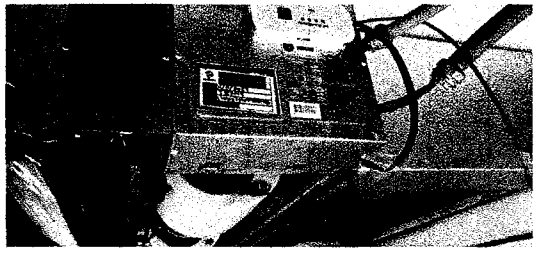

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	16 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD Terraza	OFICINA	Unidad Modular Exterior - Terraza		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO		DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad Modular Exterior Piso2					

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0155B6000AA	TIPO:	Unidad Modular.
CAPACIDAD	155.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño	VR	✓		
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Medir presión	VR	✓		
Medir capacitores	VR	✓		
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	VR / LP	✓		
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	17 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD Terraza	OFICINA	Unidad Modular Exterior - Terraza Piso 6.		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO		DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad Modular Piso 6.					

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0140B6000AA	TIPO:	Unidad Modular.
CAPACIDAD	140.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño	VR	✓		
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Medir presión	VR	✓		
Medir capacitores	VR	✓		
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	VR / LP	✓		
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	14 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-67	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	CAD PISO 7	OFICINA	Unidad Modular Exterior - Terraza		PISO 7

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane.	MODELO:	4TVH00096B6000AA	TIPO:	Unidad Modular.
CAPACIDAD	96.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño	VR	✓		
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Medir presión	VR	✓		
Medir capacitores	VR	✓		
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	VR/LP	✓		
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	15 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-67	CIUDAD:	Yopzil
UBICACIÓN:	CAD Terraza	OFICINA	Unidad Modulzr Exterior - Terraza		PISO 3

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0115B6000AA	TIPO:	Unidad Modular.
CAPACIDAD	115.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño	VR	✓		
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	LP	✓		
Lubricar motores de la evapodarora	VR	✓		
Medir presión	VR	✓		
Medir capacitores	VR	✓		
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	VR/LP	✓		
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.	VR	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES EXTERIORES MODULARES TVRII

PISO N°7 – CAD - UNIDAD EXTERIOR MODULAR - 4TVH00096B6000AA


ANTES



DURANTE



DESPUÉS

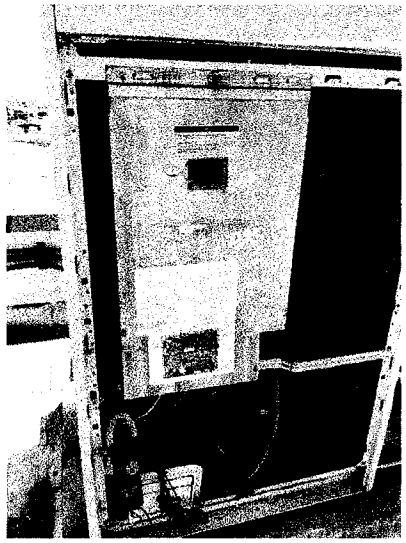

PISO N°6 – CAD - UNIDAD EXTERIOR MODULAR - 4TVH00140B6000AA


ANTES



DURANTE




DESPUÉS

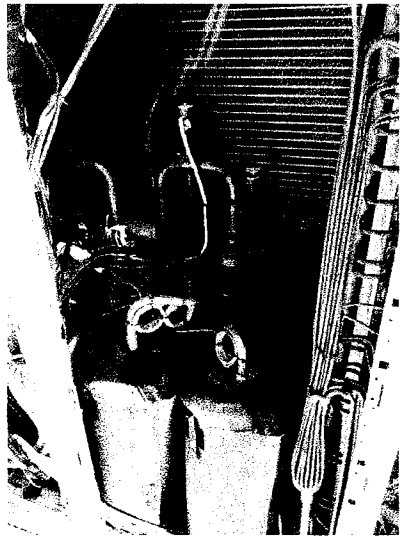


INGECOVI

PISO N°3 – CAD - UNIDAD EXTERIOR MODULAR - 4TVH0115B6000AA

ANTES

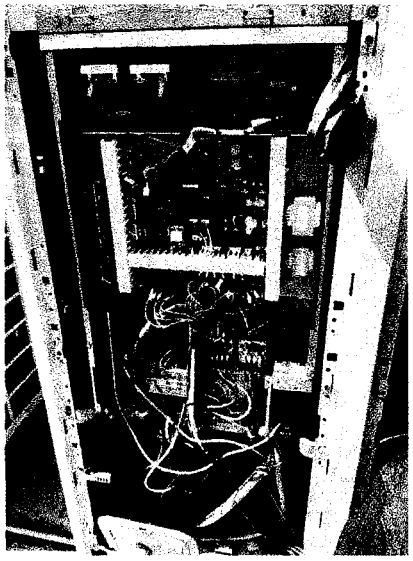

DURANTE

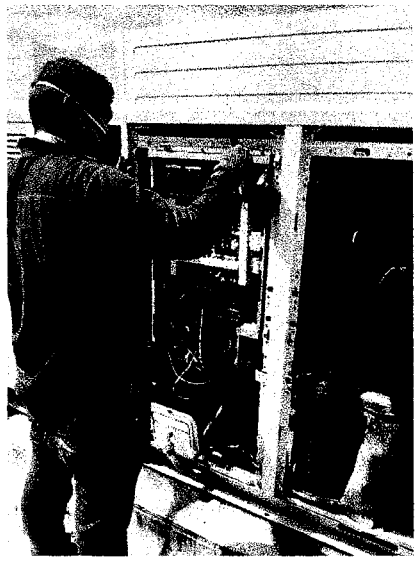


DESPUÉS




PISO N°2 – CAD - UNIDAD EXTERIOR MODULAR - 4TVH0155B6000AA

ANTES

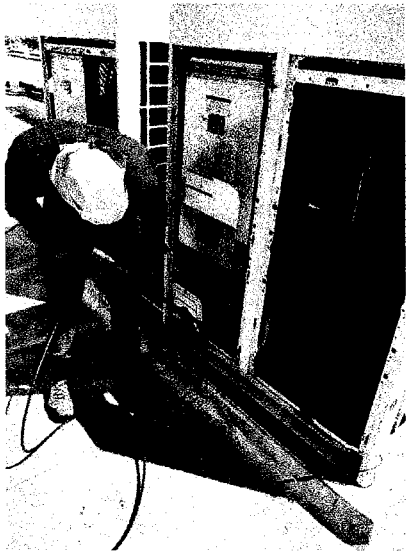

DURANTE

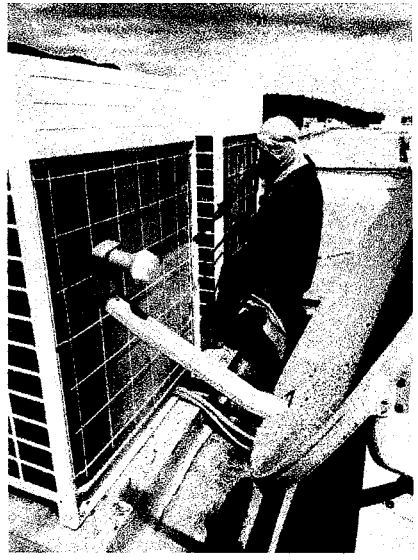

DESPUÉS



INGECOVI

296

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	21 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kra 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO 2	OFICINA	Despacho Secretaria de Educación #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Motor del Ventilador.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC0024B1000AA	TIPO:	Cassette 4 vias
CAPACIDAD	24.000 BTU	SERIE:	C703204260714A264015		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Motor fan Dañado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se cambio motor del ventilador para aire tipo Cassette.

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	21 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO 3	OFICINA	Oficina Asesores Juridica #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Motor del Ventilador				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC0038B1000AA.	TIPO:	Cassete 4 vias.
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	C703204260714A114006.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Motor fan Dañado.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio del Motor del Ventilador para aire tipo Cassette

NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	21 NOV 2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 5 CAD	OFICINA	Oficina Asesores Dir de Vivienda Departamental		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Motor del Ventilador				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC00048B1000AA	TIPO:	Cassette 4 vías
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	NO Encontrada		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Daño en el Motor del
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			Ventilador
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se Cambia Motor del Ventilador.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	21/11/2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 2 CAD	OFICINA	Dirección de Cobertura Educativa #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Bomba de Condensado				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TDV0048B1000AA	TIPO:	Unidad Oculta
CAPACIDAD	48 000 BTU	SERIE:	C703187S4051460340007.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Bomba de Condensado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			Dañada.
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio de Bomba de Condensado para Unidad Oculta.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	22/11/2022	DIRECCIÓN:	KR 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD - PISO 6°	OFICINA	Oficina de Estudios y Diseños # 1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO		DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio bomba condensados.					

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVD003BB1000AA	TIPO:	Unidad wall
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	C703188481414613 4001		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Daño en bomba de Condensados requiere Cambio
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza el Cambio de la Bomba de condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	22/11/2022	DIRECCIÓN:	KR 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD PISO 6°	OFICINA	Despacho Departamento Administrativo Planeación		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO		DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio repuesto: Bomba de Condensados.					

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC003B31000AA	TIPO:	Cassette 4 Vias
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	C703204260714A264015		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO				
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Bomba de Condensados Dañada.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio de la Bomba de Condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	22/11/2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 8-02	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	CAD - PISO 5°	OFICINA	Oficina Asesores Hacienda		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Bomba de Condensado				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC 0038B1000AA.	TIPO:	Casste 4 vías.
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	C703201100414A114003		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Bomba de Condensado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)		NA		Dañada.
Lubricar motores de la evapodarora		NA		
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos		NA		
Medición de capacitores		NA		
Tarjetas eléctronicas		NA		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza el cambio de la bomba de condensados

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriquez.	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	22/11/2022	DIRECCIÓN:	Kr 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD - PISO 5°	OFICINA	Oficina Asesores Secretaria Infraestructura		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Bomba de Condensados.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane.	MODELO:	4TVC0024B1000AA.	TIPO:	Cassette 4 vías
CAPACIDAD	24.000 BTU.	SERIE:	C703204760714A264001.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Bomba de Condensado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			dañada.
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio de la bomba de condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriquez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	23/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 2 - CAD	OFICINA	Despacho de Dir Medio Ambiente #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio repuesto				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TDV0048B1000AA.	TIPO:	Unidad Oculta
CAPACIDAD	48.000 BTU	SERIE:	C703217210115210401I		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		bomba de Condensado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			Dañada.
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio Bomba de Condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	23/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 2 - CAD	OFICINA	Despacho de Dir Medio Ambiente #2		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Suministro & instalacion bomba de condensados				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TDV0048B1000AA.	TIPO:	Unidad Oculta.
CAPACIDAD	48.000 BTU	SERIE:	No tiene.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Bomba de Condensado
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			No funciona
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se Cambia Bomba de Condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	23/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 6° - CAD	OFICINA	Recepcion y Asesores Dpto Administrativo de Planeacion		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio bomba de Condensados.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVC0038B1000AA	TIPO:	Cassette 4 vías
CAPACIDAD	38.000 BTU	SERIE:	C703201100414A114004		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Daño en la bomba de condensados.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Cambio de la Bomba de Condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - EVAPORADORA

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	23-NOV/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	CAD - PISO 7°	OFICINA	Oficina Asesores #2		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio bomba de Condensados.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TUD0648B1000AA	TIPO:	Unidad Oculta
CAPACIDAD	48.000 BTU	SERIE:	C703187540514603400 3		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, control remoto, presenta algun tipo de daño		✓		Daño en bomba de condensados.
Filtros de aire y evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se cambia la bomba de condensados.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 23-11-2022 | DIRECCIÓN: Calle 12 # 25-46 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: Casa de la Mujer | OFICINA

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG | MODELO: CS-YS12TCV. | TIPO: Mini Split
CAPACIDAD 12.000 BTU | SERIE: 376212

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Pego en carpintería.
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores		✓		
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante	NA			
Cambio de repuestos		✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se cambia capacitor de 35 Mf.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 23-11-2022 | DIRECCIÓN: Cra 21 # 8-32 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: Secretaria de Salud | OFICINA: Laboratorio de Salud Publica Biologia Molecular #4

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Samsung | MODELO: AR18TVFZAWKXCB | TIPO: Mini Split.
CAPACIDAD 18000 BTU | SERIE: 06SWPDBN700252W

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Manguera de desague para cambio.
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)		✓		
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante	NA			
Cambio de repuestos		✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se cambia Manguera de Desagüe.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	24-11-2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 7 - CAD	OFICINA	Unidad Exterior Modular PISO 7		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Cambio Aislamiento termico - Rubatex.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0,14 QB6000 AA.	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	148 000 BTU	SERIE:	No esta visible		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Rubatex para cambio por deterioro.
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)				
Lubricar motores de la evapodarora				
Medir presión				
Medir capacitores				
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.				
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se cambia Rubatex de la unidad modular 3 metros.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe D. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	24-11-2022	DIRECCIÓN:	Carrera 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	PISO 1A CAD	OFICINA	Unidad Modular Exterior Piso 1 - Terraza		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga de Refrigerante x/a Ajustar.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane.	MODELO:	4TVH0150 B6000AA.	TIPO:	Unidad Modular.
CAPACIDAD	154 000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Se requiere ajuste de carga
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Medir presión		✓		Recarga de 11 Kilos de R410A.
Medir capacitores	NA			
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.				
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza recarga de refrigerante nesta nivel óptimo.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe D. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	24/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 # 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza - CAD	OFICINA	Unidad Modular Exterior PISO 2A		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Ajuste de carga del Refrigerante				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH155B6000AA	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	96000 BTU.	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Requiere ajuste de carga de Refrigerante.
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Medir presión		✓		Recarga de 10 Kilos de R410A.
Medir capacitores	NA			
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	NA			
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Recarga de 10 Kilos de Refrigerante.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	24/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 N. 8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza - CAD	OFICINA	Unidad Modular Exterior TVRII PISO 5A.		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga de refrigerante				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:		TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	140.000 BTU.	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Necesita ajuste de carga del Refrigerante
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Medir presión		✓		Recarga de 9 Kilos de refrigerante R410A
Medir capacitores	NA			
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	N/A			
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se recargan 9 Kilos de refrigerante a unidad Maestra

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	25/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 N°8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza - CAD	OFICINA	Unidad Modular Exterior	Piso 7	

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga del refrigerante R410A.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0A0B6000AA.	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	148.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Requiere ajuste de carga del Refrigerante
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)				
Lubricar motores de la evapodarora				
Medir presión		✓		Se ajusta el refrigerante con 6kilos.
Medir capacitores				
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.				
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se ajusta la carga del Refrigerante, unidad maestra piso 7.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	25/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Terraza - CAD	OFICINA	Unidad Modular Exterior	Piso 3B	

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga del Refrigerente.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0155B6000AA	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	154.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Ajuste carga refrigerante.
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)				
Lubricar motores de la evapodarora				
Medir presión		✓		Se recargan 8k de R410A.
Medir capacitores				
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.				
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza ajuste de carga de refrigerante.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	25/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza - CAO	OFICINA	Unidad Exterior Modular - Piso 4B		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga de Refrigerante R410A por kilo.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:	4TVH0155B6000AA	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	154.000 BTU.	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Presion baja requiere ajuste carga del refrigerante
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Medir presión		✓		Recarga 14 Kilos de refrige rante R410A.
Medir capacitores	NA			
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	NA.			
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza ajuste de carga del Refrigerante

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	25/11/2022	DIRECCIÓN:	Cra 20 #8-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza - CAO	OFICINA	Unidad Exterior Modular - Piso 5 Torre B		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga de Refrigerante R410A.				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane	MODELO:		TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	154.000 BTU.	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Requiere ajuste carga del Refrigerante
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Lubricar motores de la evapodarora	NA			
Medir presión		✓		Recarga 6 Kilos de R410A
Medir capacitores	NA			
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.	NA.			
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realiza recarga del Refrigerante.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN - UNIDAD EXTERIOR MODULAR**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	26/11/2022	DIRECCIÓN:	92 20 # B-02	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Terraza TAD	OFICINA	Unidad Exterior Modular Piso 6B		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	
OTRO			DESCRIBA EL SERVICIO	Recarga de refrigerante				

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Trane.	MODELO:	4TV H0155 B6000 AA.	TIPO:	Unidad Modular
CAPACIDAD	154000 BTU.	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; CM = CAMBIO; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
Verificar con el equipo encendido el funcionamiento del equipo, presenta algun tipo de daño		✓		Requiere ajuste carga refrigerante
Limpieza general de la condensadora (serpentines, latas, aspas, componentes)				
Lubricar motores de la evapodarora				
Medir presión		✓		Recarga 8 Kilos. R410A.
Medir capacitores				
Revisión de terminales, cotactores, componentes eléctricos, eléctronicos, limpieza de tarjetas, sensores, termostatos, presostatos, válvulas.				
Verificación funcionamiento del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE REPUESTOS

Se realizar recarga Refrigerante R410A.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodiguez	FIRMA		Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	28-11-2022	DIRECCIÓN:	Calle 23 # 20-18.	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Asamblea Dptal	OFICINA	Auditorio Asamblea Dptal		#1

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	York	MODELO:	YMFFXC060BBHX.	TIPO:	Piso Techo
CAPACIDAD	60.000 BTU	SERIE:	266101777140900006.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga del Refrigerante
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante		✓		Se recargan 2 Kilos de R22
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se recargan 2 Kilos de Refrigerante R22.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	28-11-2022	DIRECCIÓN:	Calle 23 # 20-18.	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Asamblea Dptal.	OFICINA	Auditorio Asamblea Dptal		#2

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	York	MODELO:	YMFFXC060BBHBX.	TIPO:	Piso Techo.
CAPACIDAD	60.000 BTU.	SERIE:	266101323140600013.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga del Refrigerante
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante		✓		Se cargan 2 Kilos R22
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se recargan 2 Kilos de Refrigerante tipo R22.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez.	FIRMA	Felipe A Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	28/11/2022	DIRECCIÓN:		CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Secretaria de Salud	OFICINA	Oficina de entomologia #4		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVFZAWKN	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	YSMSPAKD200991M		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere recarga de refrigerante.
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante		✓		1 Kilo de R22
Cambio de repuestos		✓		Cambio Manguera Desague
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se recargan 1 Kilo de R22, Cambio Manguera Desagüe.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	X

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	28/11/2022	DIRECCIÓN:	Calle 23 #20-18	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Asamblea Dptal	OFICINA	Auditorio Asamblea Departamental DPTAL		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	York	MODELO:	YNFFXC060BBHB-X	TIPO:	Piso Techo
CAPACIDAD	60.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere recarga de refrigerante
Filtros de aire	NA			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)	NA			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)	NA			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)	NA			
Soporte del compresor	NA			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora	NA			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos	NA			
Medición de voltaje y amperaje	NA			
Medición de capacitores	NA			
Tarjetas eléctronicas	NA			
Recarga de gas refrigerante		✓		se recargan 2 kilos. R22
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se realiza ajuste de Carga del Refrigerante.

NOMBRE RESPONSABLE	Ing. Felipe Rodriguez	FIRMA	Felipe A. Rodriguez	Vo. Bo. Cliente	X

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	29/NOV/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 #8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio de Salud Publica Aguas #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR24MVFHCWKNCR	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	20.000 BTU.	SERIE:	0S83PAJM100136V.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga del refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga 400gr R22410A
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Ajuste carga del Refrigerante

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenzuela	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	29/NOV/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 # 8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio de Salud Publica Aguas #2		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR24MVFHCWKY	TIPO:	Mini split.
CAPACIDAD	20.000 BTU	SERIE:			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste de carga del refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se ajusta la carga en 600gr de R22410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Ajuste carga del refrigerante.

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenzuela	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 29/11/2022 — DIRECCIÓN: Kr 21 # 8-32 — CIUDAD: Yopal.
UBICACIÓN: Secretaria Salud — OFICINA: Laboratorio Salud Publica Alimentos #1

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR24MVFHCWKN.	TIPO:	Mini split.
CAPACIDAD	20.000 BTU	SERIE:	0S82PAJM100604T		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga del Refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Ajuste Refrigerante 600gr
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Ajuste carga refrigerante R410A.

NOMBRE RESPONSABLE: Pedro Valenzano — FIRMA: Pedro Valenzano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 29/11/2022 — DIRECCIÓN: Kr 21 #8-32 — CIUDAD: Yopal.
UBICACIÓN: Secretaria Salud — OFICINA: Laboratorio Salud Publica Alimentos #2

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR24MVFHCWKN.	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	20.000 BTU.	SERIE:	0S82PAJM100911H		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Ajuste de Carga R410.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se realiza ajuste refrige
Cambio de repuestos				rante 400gr. R410A.
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Pedro Valenzano — FIRMA: Pedro Valenzano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 30/11/2022 | DIRECCIÓN: kr 21 # 8-32 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: Secretaria Salud | OFICINA: Laboratorio Salud Publica Biologia Molecular #1

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVFZAWKNCB.	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	18000 BTU	SERIE:	0G5XPDPN700120V		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		/		Ajuste Carga refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		/		Se cargan 700gr de refrigerante R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		/		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI | **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 30/11/2022 | DIRECCIÓN: kr 21 #8-32 | CIUDAD: Yopal
UBICACIÓN: Secretaria Salud. | OFICINA: Laboratorio Salud Publica Biologia Molecular #2

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVFZAWKNCB.	TIPO:	Mini Split
CAPACIDAD	18.000 BTU.	SERIE:	0G5XPDPN700163W		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		/		Necesita ajuste carga gas refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		/		Se cargan 300gr de refrigerante R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		/		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	30/11/2022	DIRECCIÓN:	Carrera 21 #8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud.	OFICINA	Laboratorio Biologia Molecular #3		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVF2AWKNCB	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	06SXPDPN700131F.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)		✓		Se limpia drenaje.
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se cargan 500gr de Refrigerante R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	30/11/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 #8-32	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Secretaria Salud.	OFICINA	Laboratorio Biologia Molecular #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVF2AWKXCB.	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	18.000 BTU.	SERIE:	06SXPDPN700091B.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga de refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)		✓		Requiere cambio
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				Manguera x Defendido
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		se ajustan 500gr R410A
Cambio de repuestos		✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

Se cambia la Manguera de Desague.

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	1-12-2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 # 8-32	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Biologia Molecular #5		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVF2AWKXCB.	TIPO:	Mini split
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	06SWDDBN700116W		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Necesita ajuste Carga refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Rezarga de 700Gr de R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenzano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	1/DC/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 # 8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Biologia Molecular #6.		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18TVF2AWKXCB.	TIPO:	Mini split.
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	06TTPDAN800015X.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste Carga refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se ajusta Carga refrigerante 300 gramos R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenzano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	1/DIC/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 # 8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Microbiologia de Alimentos #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	LG	MODELO:	VM182C7.	TIPO:	Mini Split
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	704TAVYRA015		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Ajuste carga Refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se recargan 400 gr de R410A
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	1/DIC/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 #8-32	CIUDAD:	Yopal.
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Microbiologia Alimentos #2		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	LG	MODELO:	VM182C7.	TIPO:	Mini Split
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	704TA+GF6625		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		/		Regular ajuste de refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		/		Se cargan Refrigerante
Cambio de repuestos				1 Kilo R410A!
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	2/12/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 #8-32	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Microbiologia Alimentos #3		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	LG	MODELO:	VM182C9.	TIPO:	Mini Split
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	304TACXF6667.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga de refrigerante R410A
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga 600 Gramos
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	2/12/2022	DIRECCIÓN:	Kr 21 #8-32.	CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Laboratorio Eventos de Interes Salud Publica #1		

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	Samsung	MODELO:	AR18MVSSCWKN.	TIPO:	Mini Split.
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	No Tiene		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere Ajuste Carga refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga 500 gramos.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Pedro Valenciano	FIRMA	Pedro Valenciano	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 21/12/2022 — DIRECCIÓN: Cra 21 #8-32 — CIUDAD:
UBICACIÓN: Secretaria Salud — OFICINA: Laboratorio Eventos de Interes en Salud Publica #2

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG — MODELO: VM122C7 — TIPO: Mini Split.
CAPACIDAD: 12.000 BTU — SERIE: 707TAJDAR284

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste carga de Refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Se recargan 500 gramos de R410A.
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenzuela — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 21/12/2022 — DIRECCIÓN: Cra 21 #8-32 — CIUDAD: Yopal.
UBICACIÓN: Secretaria Salud. — OFICINA: Laboratorio Eventos de Interes en Salud Pública #3

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG — MODELO: VM122C8. — TIPO: Mini Split.
CAPACIDAD: 12.000 BTU — SERIE: 711TATGEL641

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste de carga de refrigerante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)		✓		Cambio Manguera Desague
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga 300gr R410A.
Cambio de repuestos		✓		
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenzuela — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 3/12/2022 — DIRECCIÓN: Cra 21 # 8-32 — CIUDAD:
UBICACIÓN: Secretaria Salud. — OFICINA: Laboratorio Eventos en Salud Publica #4

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG — MODELO: VM242C7. — TIPO: Mini Split
CAPACIDAD: 22.000 BTU — SERIE: 801TAEJE7316

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		se requiere ajuste de carga de refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga de 700 gr R410A
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenciano — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 3/12/2022 — DIRECCIÓN: — CIUDAD:
UBICACIÓN: Secretaria Salud. — OFICINA: Laboratorio Eventos en Salud Publica # 5

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: Samsung — MODELO: AR18TVFZAWKN. — TIPO: Mini Split
CAPACIDAD: 18.000 BTU — SERIE: 0SEIDAEK100107E.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Ajuste de carga de refrige-rante
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		se ajustan 200 gramo R410A
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenciano — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 3/12/2022 — DIRECCIÓN: Cr 21 #8-32 — CIUDAD: Yopal

UBICACIÓN: Secretaria Salud — OFICINA: Oficina Laboratorio entomologia #1

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG — MODELO: VM182C7 — TIPO: Mini split.

CAPACIDAD: 18.000 BTU — SERIE: 704TAGH76647

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	✓		Requiere ajuste de carga del refrigerante.
Filtros de aire			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)			
Soporte del compresor			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos			
Medición de voltaje y amperaje			
Medición de capacitores			
Tarjetas eléctronicas			
Recarga de gas refrigerante	✓		Recarga 400gr R410A.
Cambio de repuestos			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenzuela — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI — **CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN**

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA: 3/12/2022 — DIRECCIÓN: Cr 21 #8-32 — CIUDAD:

UBICACIÓN: Secretaria Salud — OFICINA: Oficina Laboratorio entomologia #2

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: LG — MODELO: VM182C7 — TIPO: Mini split.

CAPACIDAD: 18000 BTU — SERIE: 712TALBE344

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos	✓		Requiere ajuste de carga del refrigerante.
Filtros de aire			
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)			
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)			
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)			
Soporte del compresor			
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora			
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos			
Medición de voltaje y amperaje			
Medición de capacitores			
Tarjetas eléctronicas			
Recarga de gas refrigerante	✓		Recarga 400gr. R410A
Cambio de repuestos			
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.	✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE: Ing. Pedro Valenzuela — FIRMA: Pedro Valenciano — Vo. Bo. Cliente:

INGECOVI

CONTROL DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO

FECHA:	3/12/2022	DIRECCIÓN:		CIUDAD:	Yopal
UBICACIÓN:	Secretaria Salud	OFICINA	Oficina laboratorio	Entrada 612	#3

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		INSTALACIÓN		DESISNTALACIÓN	

DATOS DEL EQUIPO

MARCA:	LG	MODELO:	VM182C7.	TIPO:	Minisplit
CAPACIDAD	18.000 BTU	SERIE:	712TATVEBS30.		



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO INDICAR LA ACTIVIDAD REALIZADA ASI: AJ = AJUSTE; LP = LIMPIEZA / LAVADO; RR = REPARADO NA = NO APLICA INS=INSPECCIÓN VR=VERIFICADO LUBRICAR= LBR REALIZADO= REA		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN / MEDIDAS
El equipo presenta daños generales y describirlos		✓		Requiere ajuste Carga gas refrigerante.
Filtros de aire				
Evaporador (bandeja de agua, drenaje, serpentines, componentes)				
Revisión y limpieza de drenaje (tuvo PVC o manguera desague)				
Condensadora (Serpentines, latas, aspas, componentes)				
Soporte del compresor				
Lubricar motores de la evapodarora y condensadora				
Terminales, contactores, transformados, componentes eléctricos				
Medición de voltaje y amperaje				
Medición de capacitores				
Tarjetas eléctronicas				
Recarga de gas refrigerante		✓		Recarga de 600gr R410A
Cambio de repuestos				
Verificación y funcionamientos del equipo después del mantenimiento.		✓		

OBSERVACIONES - CAMBIO DE RESPUESTOS

NOMBRE RESPONSABLE	Ing Pedro Valencia	FIRMA	Pedro Valencia	Vo. Bo. Cliente	

INGECOVI


MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
Motor ventilador unidad Cassette 4 vías

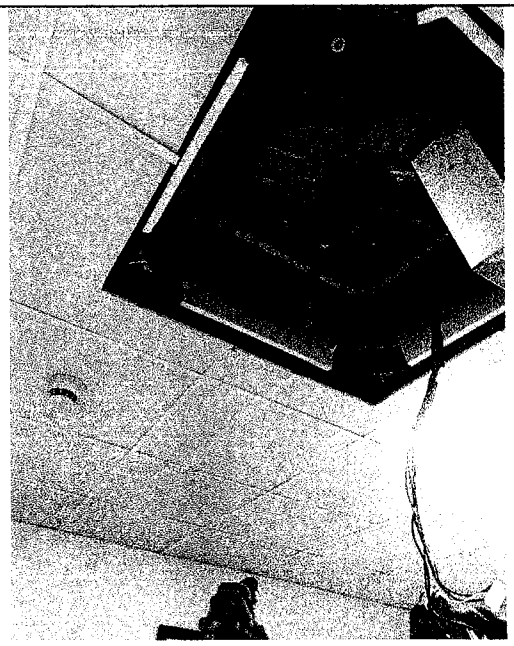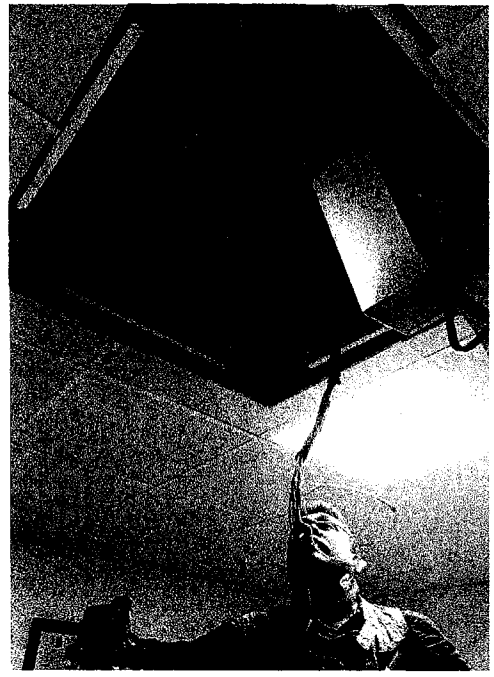ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI




MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
INSTALACION DE BOMBAS DE CONDENSADOS

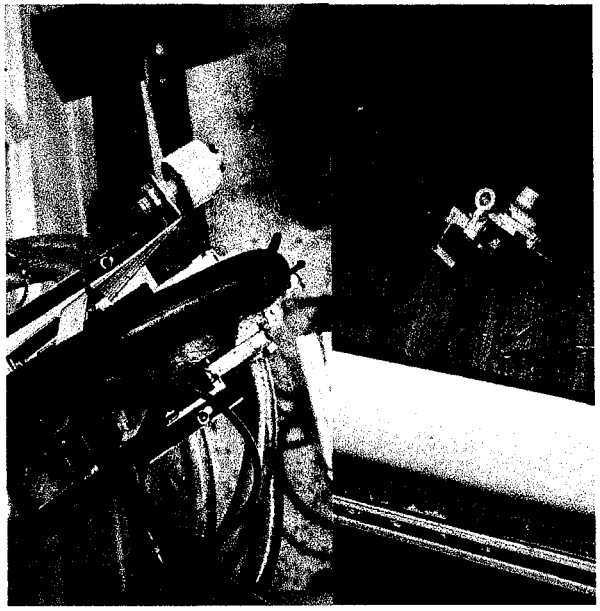ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
RUBATEX - CINTA VINILO 1 5/8"

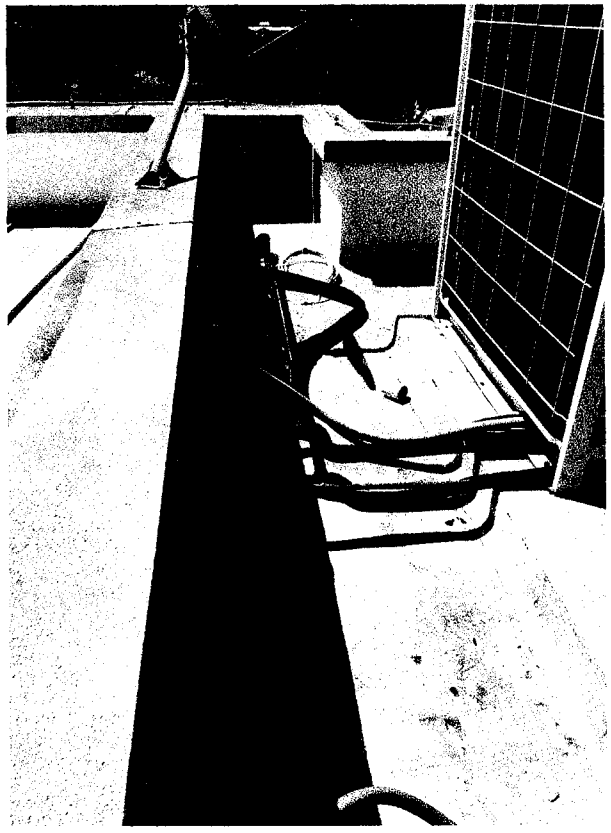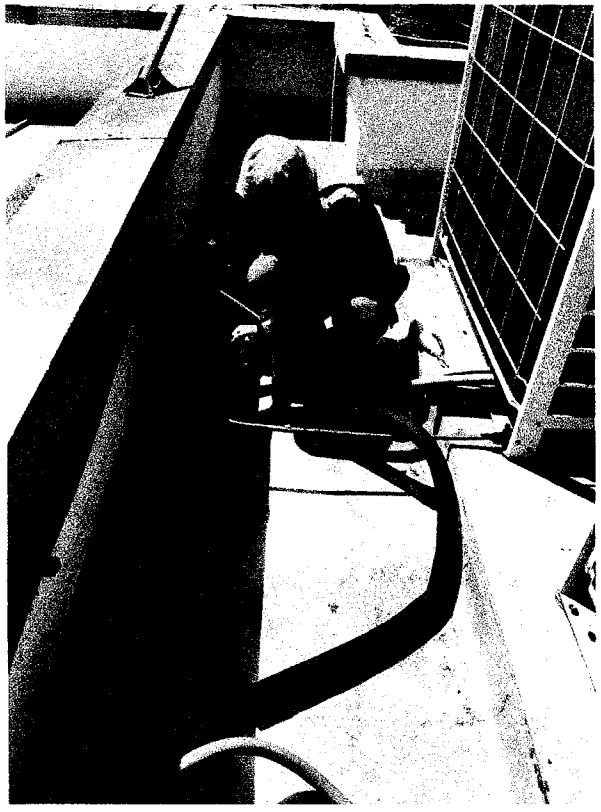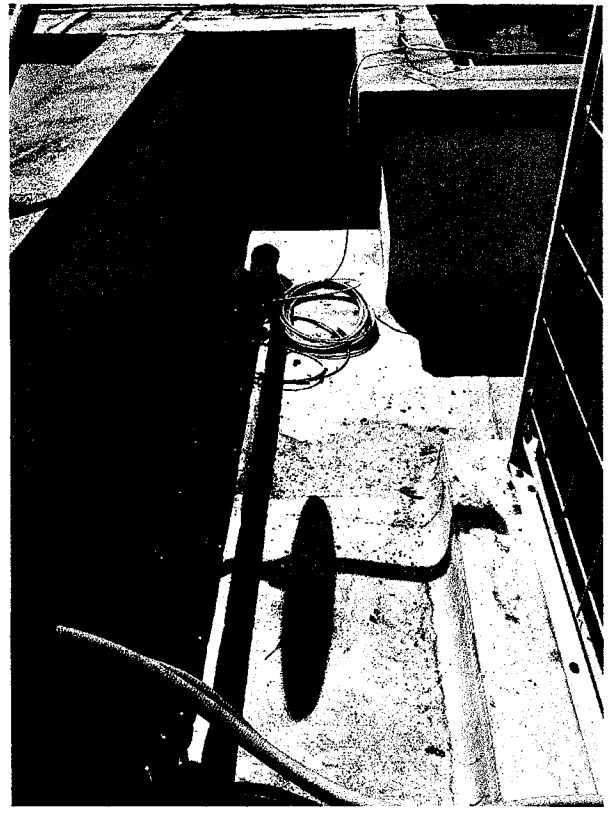ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi



INGECOVI

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
CAPACITOR DE 35MF

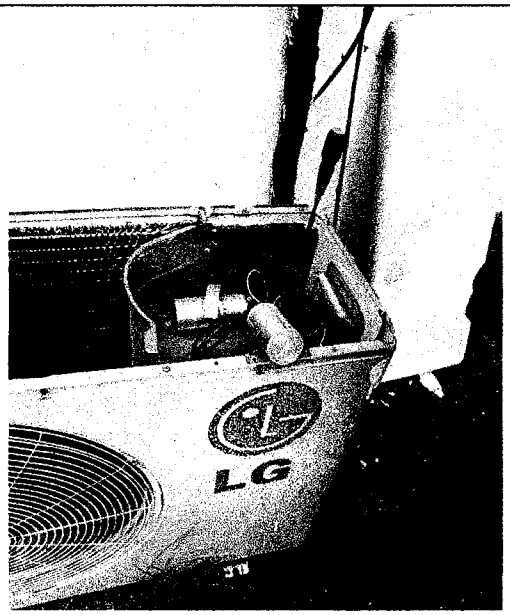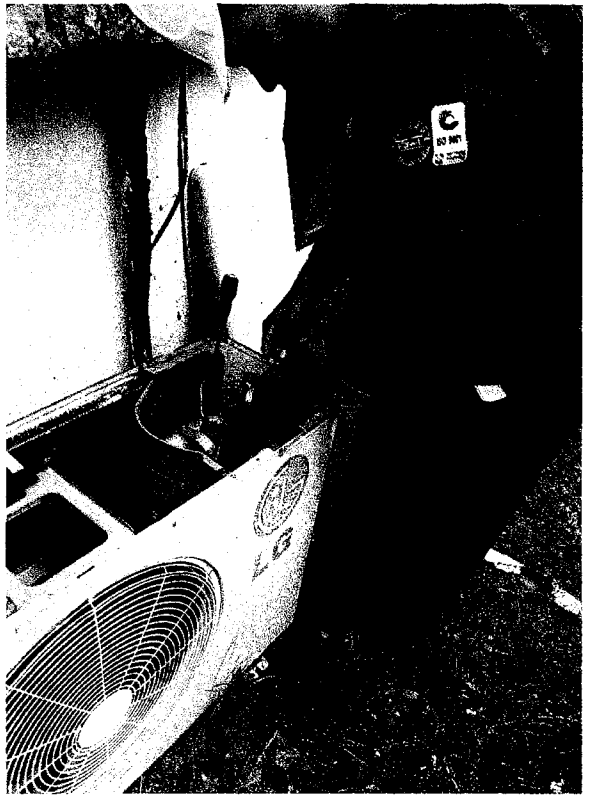ANTES	DURANTE	DESPUÉS
 	 	

INGECOVI




MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
MANGUERA DE DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO

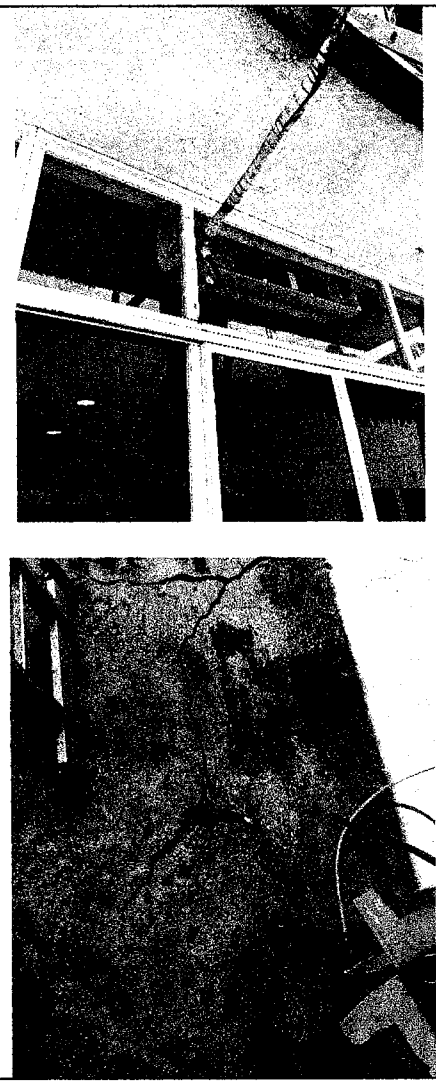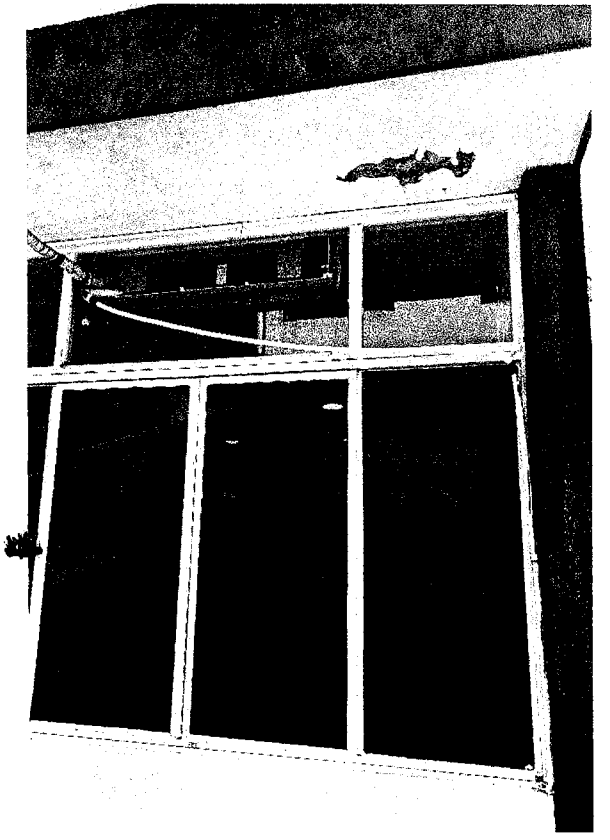ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
RECARGA REFRIGERANTE R410A

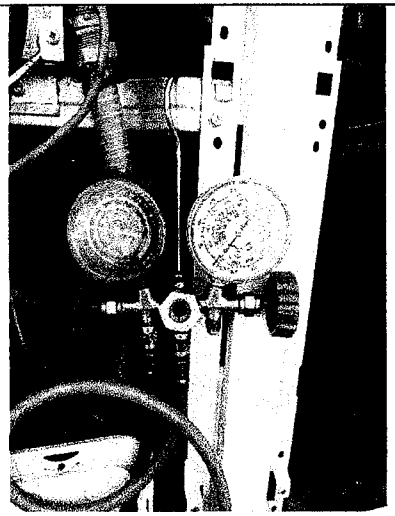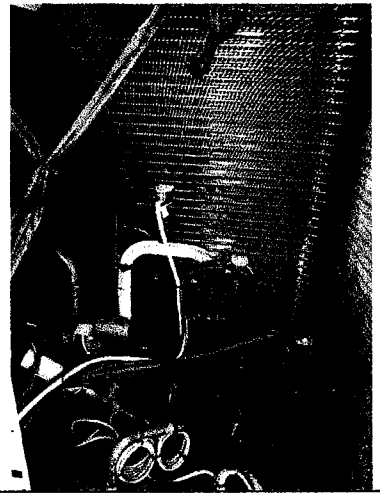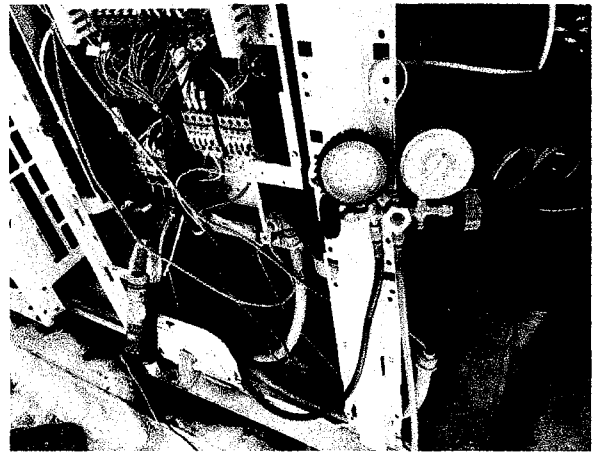ANTES	DURANTE	DESPUÉS
 		

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
RECARGA REFRIGERANTE R22

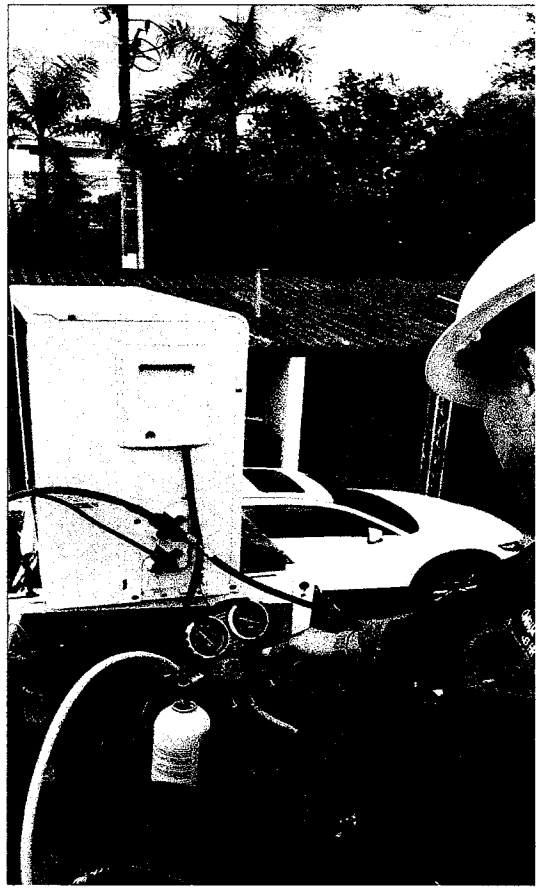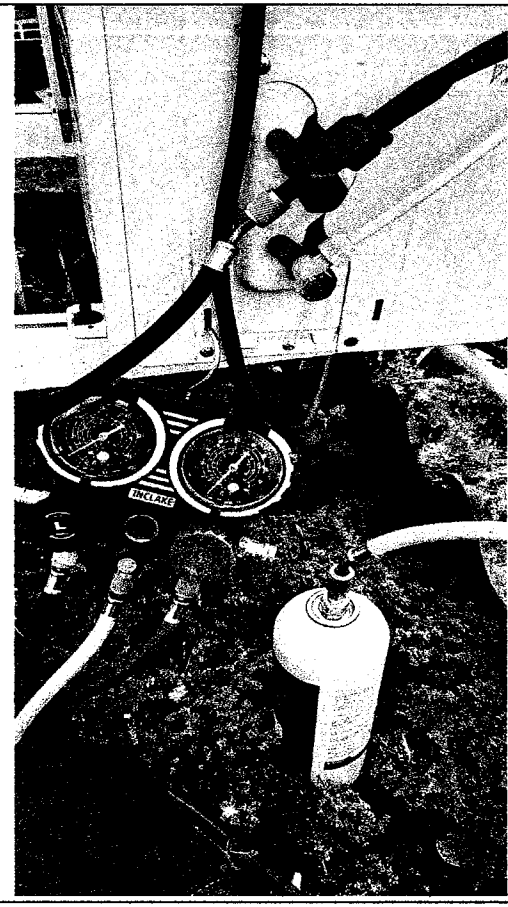ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
+57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INGECOVI

329

Yopal, 3 de octubre de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Carrera 20 No. 8 – 02
Ciudad

Yo, Felipe Andrés Rodríguez Silva identificado con cedula de ciudadanía No. 74.754852 de Aguazul Casanare me permito manifestar mi intención y disponibilidad para participar en la ejecución del Contrato No. 1984 de 2022, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE., bajo el cargo de supervisor.

Atentamente,

Felipe A Rodriguez

Felipe Andrés Rodríguez Silva
C.C. 74.754.852 de Aguazul
Ingeniero Electrónico
Especialista en Instrumentación y Control Industrial



DATOS PERSONALES

NOMBRES:	**FELIPE ANDRÉS RODRÍGUEZ SILVA**
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 74.754.852 De Aguazul
FECHA DE NACIMIENTO:	*Aguazul*, 15 de Julio 1983
ESTADO CIVIL:	*Casado*
DOMICILIO:	*Carrera 25A Nº 15C-04 Aguazul, Casanare*
TELÉFONO:	3142182787
E-mail:	feanrosi1983@hotmail.com

ESTUDIOS

SECUNDARIOS:	Colegio Camilo Torres Restrepo, Aguazul, 2000.
TÉCNICO:	Mantenimiento de equipos de Refrigeración, Ventilación y climatización, SENA, Yopal. 2018
UNIVERSITARIOS:	***INGENIERO ELECTRÓNICO,*** Universidad de Llanos, Villavicencio, Meta, 2006.
ESPECIALIZACIÓN:	***ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL,*** *Universidad de los Llanos, Villavicencio, Meta. 2014*

CAS-OAJ-MC-045-2022

PERFIL PROFESIONAL: Ingeniero electronico con mas de once años de experiencia laboral en el area de mantenimiento preventivo, correctivo e instalacion de sistemas de aire acondicionado. Manejo de personal, planeacion de mantenimientos, creacion de procedimientos de trabajo.Con ocho años como especialista en instrumentacion y control industrial, aplicando el conocimiento desarollando a proyectos en el area de refrigeracion y climatizacion.

EXPERIENCIA

FECHA: 29 de Marzo del 2010 al 31 de diciembre 2015. Cargo: de Supervisor técnico Funciones: Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de aires acondicionados para los proyectos.

FECHA: 17 de Febrero del 2016 al 2 de junio del 2017. Cargo: Coordinador. Funciones: Coordina, supervisar y realizar Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración para el HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración, del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. NUMERO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios N 151 del 15 de febrero de 2016

FECHA: 21 de Julio del 2017 al 20 de Diciembre del 2017. Cargo Coordinador. Funciones: Coordina, supervisar y realizar Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración para el HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los aires acondicionados, equipos de refrigeración del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. NUMERO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios N 278 del 14 de Julio del 2017.

FECHA: 21 de diciembre del 2017 hasta el 28 de febrero 2018 Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento e instalación de aires acondicionados, equipos de refrigeración en los diferentes proyectos que ejecuta la empresa.

FECHA: 01 de Marzo 2018 al 21 Diciembre del 2018 Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento de aires acondicionados, para la Alcaldía del Municipio de Aguazul OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo, con inclusión de repuestos y accesorios e insumos de los equipos de aire acondicionado en las dependencias de la alcaldía municipal de Aguazul. NUMERO DE CONTRATO: Prestación de servicios N. 248 del 26 de febrero 2018.

CAS-OAJ-MC-045-2022

FECHA: 22 de Diciembre 2018 hasta la fecha Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de aires acondicionados, equipos de refrigeración en los diferentes proyectos que ejecuta la empresa.

REFERENCIAS PERSONALES

Licenciado. Rigoberto Jiménez Docente. Aguazul, teléfono 3[illegible]462


REFERENCIAS LABORALES

JRZ SERVICIOS S.A.S,


Sandra Milena Zubieta Rodríguez, Gerente, teléfono 3176475117

Felipe Andrés Rodriguez Silva

CAS-OAJ-MC-045-2022

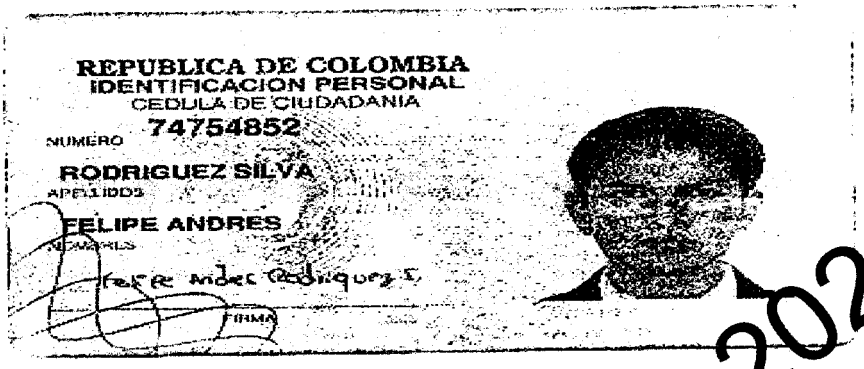

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 74754852
RODRIGUEZ SILVA
APELLIDOS
FELIPE ANDRES
NOMBRES
FIRMA

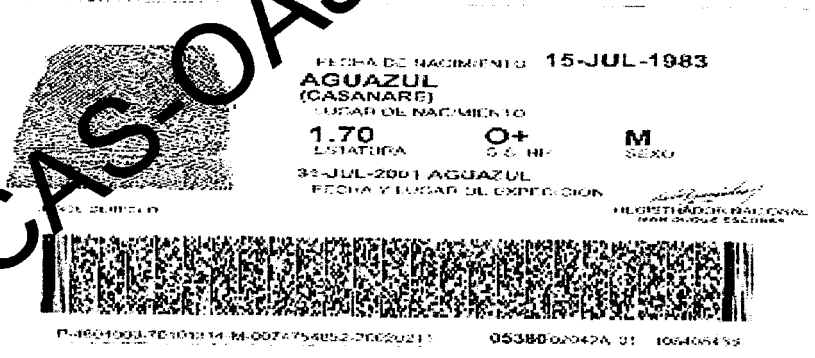

FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1983
AGUAZUL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-JUL-2001 AGUAZUL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

CAS-OAJ-MC-045-2022

334

NOTARIA UNICA AGUAZUL
ORFELO GONZALEZ CRISANCHO
NOTARIO
19 ENE. 2007
NOTARIO UNICO DE AGUAZUL CASANARE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO ELECTRONICO

A

FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA

C.C No. 74.754.852 EXPEDIDA EN AGUAZUL

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS

EN TESTIMONIO DE ELLO SE OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

068

EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, A LOS 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2006

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

EL DECANO DE LA FACULTAD

LIBRO DE REGISTRO No. 16
FOLIO No. 83
LIBRO No. 2
FECHA 2 de NOVIEMBRE DE 2006

EL SECRETARIO GENERAL

025143

CAS-OAJ-MC-045-2022

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

A

Felipe Andres Rodriguez Silva

C. C. Nº 74.754.8[illegible] de Aguazul

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

Nº 052

EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, LOS
27 días del mes de junio de 2014

Rector

Decano

Secretario General

Registro 2997 Libro 2[illegible] Folio 99

CAS-OAJ-MC-015-2022

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA

Con Cedula de Ciudadania No. 74.754.852

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO AMBIENTAL DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES BAJO NORMATIVIDAD VIGENTE

con una duración de 80 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Yopal, a los veinti[illegible] (28) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017)

Firmado Digitalmente por
JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
DIRECTORA REGIONAL GRADO 04
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
REGIONAL CASANARE

46431411 - 28/08/2017
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co. bajo el número 9519001495794CC74754852[illegible]

CASO AJ-MC-045-2022

CERTIFICACION

JRZ SERVICIOS S.A.S. Certifica que el señor **FELIPE ANDRÉS RODRÍGUEZ SILVA** identificado con Cedula de ciudadania CC. 74.754.852 de Aguazul. Trabaja para nuestra empresa, desde:

FECHA: 29 de Marzo del 2010 al 31 de diciembre 2015. Cargo: de Supervisor técnico. Funciones: Realizar trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de aires acondicionados para los proyectos.

FECHA: 17 de Febrero del 2016 al 2 de junio del 2017. Cargo: Coordinador. Funciones: Coordina, supervisar y realizar Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración para el HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración, del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. NUMERO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios N 151 del 15 de febrero de 2016

FECHA: 21 de Julio del 2017 al 20 de Diciembre del 2017. Cargo Coordinador. Funciones: Coordina, supervisar y realizar Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados o equipos de refrigeración para el HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los aires acondicionados, equipos de refrigeración del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. NUMERO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios N 278 del 14 de Julio del 2017.

FECHA: 21 de diciembre del 2017 hasta el 28 de febrero 2018 Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento e instalación de aires acondicionados, equipos de refrigeración en los diferentes proyectos que ejecuta la empresa.

FECHA: 01 de Marzo 2018 al 21 Diciembre del 2018 Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento de aires acondicionados, para la Alcaldía del Municipio de Aguazul OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo, con inclusión de repuestos y accesorios e insumos de los equipos de aire acondicionado en las dependencias de la alcaldia municipal de Aguazul. NUMERO DE CONTRATO: Prestación de servicios N. 248 del 26 de febrero 2018.

CAS-OAJ-MC-045-2022

FECHA: 22 de Diciembre 2018 hasta la fecha Cargo: Coordinador. Funciones: Coordinar, supervisar, y realizar ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de aires acondicionados, equipos de refrigeración en los diferentes proyectos que ejecuta la empresa.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado el día siete días del mes de septiembre del 2022

CAS-OAJ-MC-045-2022

SANDRA M. ZUBIETA.

Sandra Milena Zubieta Rodríguez

Gerente

Licencias SST, Resolución N° 0773 de 2015

Certificado en:

TRABAJO EN ALTURAS

SPROSIS
DE COLOMBIA S.A.S.

Certifica que:

Felipe Andres Rodriguez Silva

Con cédula de cuidadanía N°: 74.754.852

ARL Afiliado: POSITIVA

Certificado de capacitación y entrenamiento para trabajo en alturas

TRABAJADOR AUTORIZADO

Intensidad de 32 Horas

En cumplimiento de la Resolución No 4272 de 2021.

Se realizó en Aguazul desde el día 19 de Octubre del 2022 hasta el día 22 de Octubre del 2022
Se expide y se firma en Aguazul Casanare el día 22 de Octubre del 2022

YOVANNY ARBEY BERNAL HINOJOSA
Entrenador de TA
Licencia en SST 15801 de 2015

YOVANNY ARBEY BERNAL HINOJOSA
Representante Legal
SPROSIS DE COLOMBIA S.A.S

NTC 6072
ICONTEC INTERNACIONAL
Certificado N° CS - CER600758

REGISTRO
MINISTERIO DE TRABAJO
08SE2018220000000012731

Enviado por (Cliente): JRZ SERVICIOS SAS NIT: 900.271.347-7
Representante Legal: SANDRA MILENA ZUBIETA

REGISTRO N° 1

formacion@sprosis.com.co / 311899 99 76

MINISTERIO DEL TRABAJO

340

Bogotá D.C., diciembre 14 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 74754852, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
OFERENTE CAPCITACIÓN: SPROSIS DE COLOMBIA SAS
ENTRENADOR : WILDER ANDREY FIGUEROA MALDONADO
SEDE DONDE SE FORMÓ: SPROSIS DE COLOMBIA S.A.S.
FECHAS DE FORMACIÓN: 08/10/2021 12:00:00 a. m. a 09/10/2021 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 horas

MINISTERIO DEL TRABAJO

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día diciembre 14 de 2022

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Yopal · 3118915350
Pvalenciano10@gmail.com

DATOS PERSONALES

- Fecha de Nacimiento: 08 de julio de 1991
- Lugar de Nacimiento: Yopal, Casanare
- Cedula de ciudadanía: 1.118.548.191
- Estado civil: Soltero
- Nacionalidad: colombiano

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

- Profesional: Fundación universitaria de San Gil – UNISANGIL
  Titulo obtenido: Ingeniero Electrónico
  Fechas: Desde enero de 2009 a marzo de 2017

- Técnica laboral: Mantener sistemas de climatización y refrigeración según procedimientos y normativa técnica- comercial- Nivel Intermedio.
  Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
  Titulo obtenido: Ingeniero Electrónico
  Fechas: Desde enero de 2009 a marzo de 2017

- Estudios: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
  Titulo obtenido: Competencia Laboral en Intervenir el Sistema de Refrigeración según Manuales de Buenas Prácticas en Refrigeración y tipo de Refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos, nivel avanzado.
  Fecha: 16 de abril de 2021

- Cursos y capacitaciones Servicio nacional de aprendizaje – SENA
  Titulo obtenido: Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones RC, según normatividad ambiental.
  Tipo: Norma de competencia laboral

EXPERIENCIA LABORAL

- Cargo: Técnico de aire acondicionado y refrigeración
  Empresa: DINAMO DE COLOMBIA
  Fecha: 02/02/2011 hasta el 02/10/2012
  Teléfono: 6354089

- Cargo: Técnico de mantenimiento de equipos de refrigeración
  Empresa: ONIX ALL SERVICES
  Fecha: 01/06/2013 hasta el 01/11/2014
  Teléfono: 6354089

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Mantenimiento de equipos de refrigeración

- Cargo: Técnico en mantenimiento de aires acondicionados y refrigeración
  Empresa: INGECOVI S.A.S
  Fecha: 01/01/2017 hasta el 30/09/2017
  Teléfono: 3124545363

- Cargo: Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración
  Empresa: CONSORCIO INGECOVI – EB
  Fecha 1: 1/10/2017 hasta el 31/12/2017
  Fecha 2: 01/01/2018 hasta el 31/12/2018
  Teléfono: 3124545363

- Cargo: Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados y Equipos de Refrigeración
  Empresa: INGECOVI S.A.S.
  Fecha: 07/03/2019 hasta el 30/11/2021
  Teléfono: 3124545363

REFERENCIA PERSONALES

- Sergio Andres Caballero • Ingeniero electrónico • Centro de escanografia • Cel: 314 462 9329
- Wilson Arturo Gómez • Docente universitario • Cel: 310 247 9171


Pedro Valenciano.

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

C.C. 1.118.548.191

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Mantenimiento de equipos de refrigeración

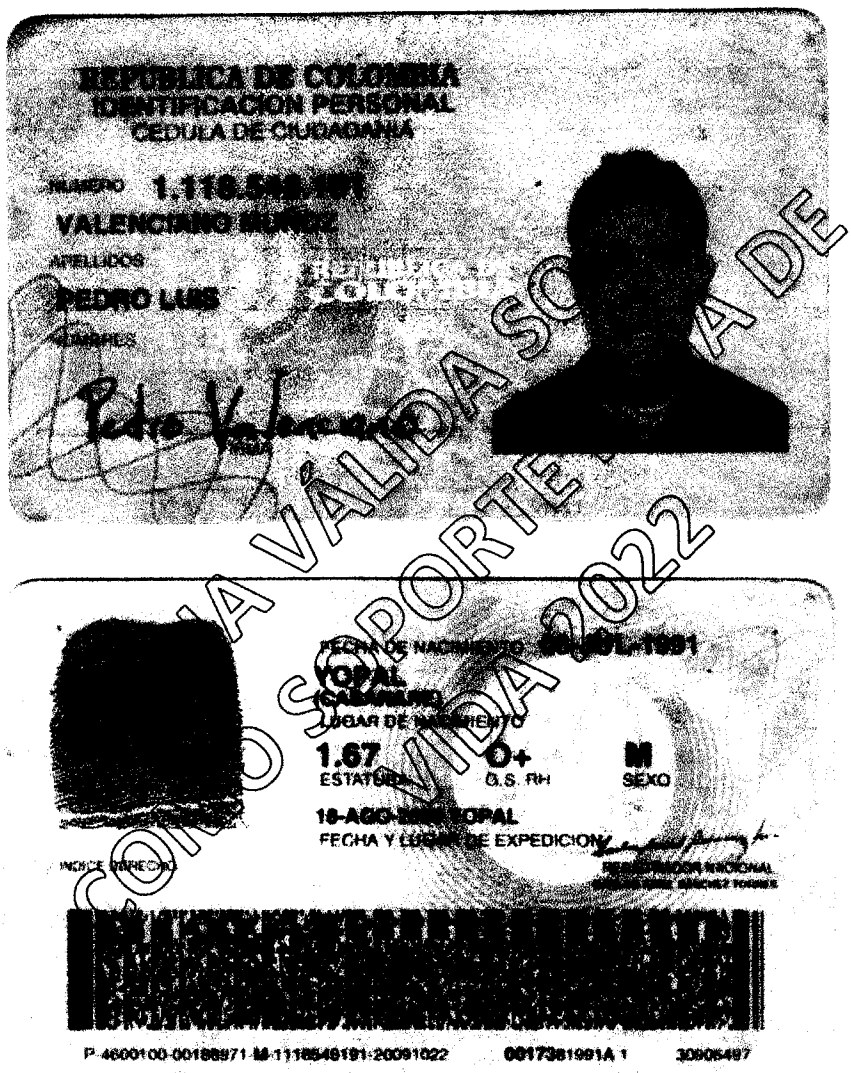

COPIA VÁLIDA SOPORTE DE COMO VIDA 2022

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ
Mantenimiento de equipos de refrigeración

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional

UNISANGIL
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL

Debidamente autorizada por el Gobierno Nacional, considerando que:

Pedro Luis Valenciano Muñoz

C.C. 1 118 548 191 Expedida en Yopal

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la legislación colombiana y esta Institución, le otorga el Título de:

INGENIERO ELECTRÓNICO

En constancia le expide el presente Diploma, firmado y refrendado,
en San Gil, Santander, República de Colombia,
a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017)

COPIA VÁLIDA SOLO CON SOPORTE HOJA DE VIDA 2022

Rector

Decano de Facultad

Secretaría General

Registrado en el Libro de Grado 04 Folio 535 Registro No.6844 en San Gil a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2017
UNISANGIL Personería Jurídica otorgada mediante Resolución 10989 expedida
por el Ministerio de Educación Nacional
Código ICFES 2724

VIGILADA MINEDUCACION

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1118548191

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Mantener sistemas de climatización y refrigeración según procedimientos y normativa técnica / COMERCIAL - NIVEL INTERMEDIO

Código: 291901059 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en GIRÓN. A los cinco (5) días del mes de Abril de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

1255273 - 05/04/2022
No Y FECHA REGISTRO

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Subdirectora CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
REGIONAL SANTANDER

Vigencia:
hasta el 5 de Abril de 2025

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9224102919010591CCI1185481910.

346

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ
Mantenimiento de equipos de refrigeración

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1118518191

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes no inflamables, no tóxicos - NIVEL AVANZADO

Código: 291901031 - Versión: 2

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en GIRÓN, A los dieciseis (16) días del mes de Abril de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

990215 16/04/2021
No Y FECHA REGISTRO

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Subdirectora CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
REGIONAL SANTANDER

Vigencia:
hasta el 16 de Abril de 2024

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9224092190103CC1185481918.

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ
Mantenimiento de equipos de refrigeración

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Con Cedula de Ciudadanta No. 1.118.548.191

Cursó y aprobó la acción de Formación

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ELECTRONEUMÁTICA EN LA OPERACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Yopal, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
DIRECTORA REGIONAL GRADO 04
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
REGIONAL CASANARE

37264957 - 11/08/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9519001232967CC1118548191C.

CEFORIVSAS
CENTRO DE FORMACIÓN Y RESPUESTAS INTEGRALES A LA VANGUARDIA

CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CEFORIV.SAS

CENTRO DE FORMACIÓN Y RESPUESTAS INTEGRALES A LA VANGUARDIA

CERTIFICA QUE

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ
CC 1116548191

Realizó y aprobó el curso de:

REENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Con una intensidad de veinte (20) horas

Realizado en la ciudad de Villavicencio, Meta entre los días 31 y 1 de febrero del 2022
Expedido en la ciudad de Villavicencio, Meta el día 2 de febrero de 2022
Código de Validación: RE20223469

María Camila Benavides Rintá
Entrenadora TSA
Licencia SST 6188/2020

Diana Paola Barbosa Hernández
Directora de Operaciones

CEFORIV SAS
Centro de Formación y Respuestas Integrales a la Vanguardia
Nit: 900425711-8
Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución N°5189 Secretaría de Salud del Meta
Centro de Entrenamiento Para el Trabajo Seguro en Alturas
Autorizada con Radicado 08SE2020220000000035265 Min. Trabajo Res. 1178 de 2017
Certificación N° 30-382-1 Organismo Certificado CELAC 18-CPR-002

La verificación de autenticidad de este documento se hace en la pagina web https://www.ceforiv.com o en el numero 3212363477

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Mantenimiento de equipos de refrigeración

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE DINAMO DE COLOMBIA

CERTIFICA QUE:

Que el señor PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ , identificado con cedula de ciudadanía número 1118548191 de Yopal , labora desde el 02 de Febrero de 2011 al 02 de Octubre de 2012,desempeñándose como TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, en montajes de equipos de aire acondicionado, doméstico y comercial, mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes marcas y capacidades con una asignación salarial de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000)

Se expide a los 11 días del mes de Noviembre del 2014, para acreditación hoja de vida.

JORGE PEREZ LUGO
R/L DINAMO DE COLOMBIA
Tel: 6354089

PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ

Mantenimiento de equipos de refrigeración



SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

NIT.1.118.547.091-8
REGIMEN SIMPLIFICADO

CERTIFICA

Que el señor **PEDRO LUIS VALENCIANO MUÑOZ** con cedula de ciudadania No. **1.118.548.191** De **Yopal, Casanare** laboró en esta empresa desde el **1 de junio de 2013** hasta el **1 de noviembre** de **2014** prestando sus servicios como técnico de mantenimiento de equipos de refrigeración, desempeñando sus funciones con responsabilidad, honestidad y cumplimiento.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 11 dias del mes de Enero de 2018

Atentamente,

LUIS EDUARDO BARRERA
GERENTE
C.C. 1.118.547.091-8

320 469 79 69 – 304 548 99 19/YOPAL – CASANARE –COLOMBIA/onixallservices@gmail.com

INGECOVI

Yopal, 12 de diciembre de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Carrera 20 No. 8 – 02
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1984 de 2022, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ASUNTO: Certificado de Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA

INGECOVI S.A.S. identificada con NIT 900.228.693-9 otorga la garantía por el Contrato de prestación de servicios No. 1984 de 2022-09-19 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Contrato ejecutado durante el periodo de octubre y noviembre del año 2022.

BOLSA DE REPUESTOS POR UNITARIOS

ESPECIFICACIÓN TENICA	MEDIDA	CANT
Bomba de condensado (Incluye Mano de Obra)	unidad	9
Motor ventilador unidad Cassette 4 vías (Incluye mano de obra)	unidad	3
Rubatex - cinta vinilo 1 5/8" (Incluye mano de obra)	unidad	8
Capacitor de 35mf (Incluye mano de obra)	unidad	1
Manguera de desagüe aire acondicionado	unidad	3
Refrigerante R410A por kilo (Incluye mano de obra)	unidad	83
Refrigerante R22 por kilo o reemplazo (Incluye mano de obra)	unidad	7

Esta garantía aplica para los repuestos e insumos anteriormente mencionados, los cuales fueron instalados a los aires acondicionados de las diferentes dependencias de la Gobernación de Casanare en el Municipio de Yopal. Los repuestos e insumos tienen una garantía de funcionamiento de un (1) año partir de la fecha terminación de contrato.

Esta garantía cumple cualquier falla por fábrica o defecto del material, o mano de obra (falla garantizable). Esta garantía cubre a partir de la terminación de contrato de la referencia.

Para que la garantía sea efectiva el cliente debe cumplir con los siguientes puntos a los fines de mantener la validez de la misma:
Se garantiza de conformidad del servicio de acuerdo al uso para el cual fue destinado.
La garantía no aplica si un tercero no autorizado manipula los equipos.

mantenimientos y en horarios nocturnos, y así buscar disminuir la condensación y goteo a los largo de la tubería de estos equipos.

Se firma la presenta en Yopal, Casanare a los doce (12) días de diciembre del año 2022.

EDUARDO CRUZ RIVERA
R/L INGECOVI S.A.S

INGECOVI

353

Yopal, 12 de diciembre de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Carrera 20 No. 8 – 02
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1984 de 2022, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ASUNTO: Conclusiones y Recomendaciones

Dadas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizada a los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias donde funciona la Gobernación de Casanare en el municipio de Yopal, Casanare, se realizan los mantenimientos a los equipos priorizados, en cumplimiento del cronograma y dejando los equipos en perfecto estado de funcionamiento. Se realizan los mantenimientos con personal calificado y bajo la supervisión del Ingeniero especialista.

Se recomienda a la Entidad, para un mejor funcionamiento de los equipos:

- Realizar los mantenimientos preventivos cada seis (6) meses, para permitir mejor funcionamiento y la extensión de la vida útil de los equipos.

- Durante la realización de los diagnósticos se evidencia que en las oficinas donde hay archivo, se presentan cajas que obstruyen la salida y la entrada de aire del equipo, por lo tanto prever dejar espacio libre para el correcto flujo de aire de los equipos, específicamente en estas oficinas.

- Mantener puertas y ventanas cerradas de las dependencias para mejorar la eficiencia de los equipos.

- No instalar o sobreponer tapas, cartones, papeles o laminas que eviten el flujo de aire de los equipos, ya que se genera condensación presentando goteo en los ductos y rejillas.

- Temperatura de refrigeración según el clima, para verano se recomienda entre 22-24 °C, en temporada fría no dejar el aire a una temperatura alta, por el gasto energético, si la sensación térmica lo permite apagar los equipos en esa temporada.

- Los aires donde se tienen equipos de computación, comunicación y/o racks, como se debe dejar prendido ininterrumpidamente, se recomienda realizar mantenimientos periódicos cada 3 o 4 meses para evitar la condensación de la tubería.

- Se recomienda instalar un aire independiente de respaldo en las oficinas de los racks de los pisos 4 y 6 del CAD, para permitir tener un sistema de enfriamiento alterno para los casos de

La garantía pierde valides cuando se compruebe que el daño fue ocasionado de manera deliberada o intencional.

NULIDAD DE LA GARANTÍA

La presente garantía no será válida en los supuestos:

- Mal uso (uso inadecuado del producto por manipulación indebida del mismo)
- El periodo de garantía expiró.
- Por el deterioro del mismo
- daños causados por condiciones de la naturaleza tales como: fuego, vandalismo, agua, arena, corrosión, insectos o similares
- Daños causados por condiciones de la naturaleza tales como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas etc.
- Daños en componentes electrónicos y eléctricos de equipos que no se les haya instalado protectores de voltaje.
- Cualquier daño, desperfecto o quemadura de bobinado de compresores, motores, tarjetas electrónicas y elementos eléctricos u electrónicos ocasionados por la mala calidad de suministro eléctrico tales como caídas de fase, desbalances de fases, picos de voltaje, sobre corrientes, etc.

Se firma la presenta en Yopal, Casanare a los doce (12) días de diciembre del año 2022.

EDUARDO CRUZ RIVERA
R/L INGECOVI S.A.S.

INGECOVI

Yopal, 12 de diciembre de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Carrera 20 No. 8 – 02
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1984 de 2022, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ASUNTO: Relación de repuesto ingresados e instalados según Bolsa de repuestos.

Conforme a los mantenimientos correctivos aprobados, se tiene que los repuestos – insumos instalados son:

ESPECIFICACIÓN TENICA	MEDIDA	CANT
Bomba de condensado (Incluye Mano de Obra)	unidad	9
Motor ventilador unidad Cassette 4 vías (Incluye mano de obra)	unidad	3
Rubatex - cinta vinilo 1 5/8" (Incluye mano de obra)	unidad	8
Capacitor de 35mf (Incluye mano de obra)	unidad	1
Manguera de desagüe aire acondicionado	unidad	3
Refrigerante R410A por kilo (Incluye mano de obra)	unidad	83
Refrigerante R22 por kilo o reemplazo (Incluye mano de obra)	unidad	7

Sin otro particular,

Se firma la presenta en Yopal, Casanare a los doce (12) días de diciembre del año 2022.

EDUARDO CRUZ RIVERA
R/L INGECOVI S.A.S.

Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DLN-09108:andrea.pidiache:172.17.1.254/SALMA Fecha : 01-DIC-2022 04:28 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 20220173** Fecha : 18-11-2022 Dcto. Fuente 104-20220170

Nit/C.C 900228693 INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT :

Documento Soporte: 1984/2021

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	112030110024	BOLSA DE REPUESTOS POR UNITARIOS (Incluye mano de obra)- MANTENIMIENTO CORRECTIVO	BOL	1	F10	36,000,000.00	36,000,000.00	N

Placas :

TREINTA Y SEIS MILLONES PESO(S) CON 0/100

SubTotal	36,000,000.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	36,000,000.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	36,000,000.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163590002	Materiales y suministros	36,000,000.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		36,000,000.00
		36,000,000.00	36,000,000.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : Se registra ENTRADA de elementos de Almacén del Contrato No. 1984 del 19-09-2022, cuyo Objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE", según Certificación de Supervisión del "DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" 18/11/2022, Remisión del 18/11/2022.

JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO

Elaborado por: SRFADM

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-29
V.03

Generado por: GOBCAS\GEAL-DLN-09100:jesus.churion:172.17.1.254/SRFADM Fecha : DIC-07-2022 11:33 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN **No.** **20220557** **Fecha** : 19-11-2022 **División** SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1984/2022 **Tercero** : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 **Centro de Costo** : : 04

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL **Bodega Destino** : SC14 .

Persona Fuente : SALMA1 PERSONA VIRTUAL ALMACEN **Persona Destino** : 74753544 LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	112030110024	BOLSA DE REPUESTOS POR UNITARIOS (Incluye mano de obra)- MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	BOL 02	36,000,000.00	36,000,000.00
				Total:		36,000,000.00

Cantidad Reg. : 1

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163590002	Materiales y suministros		36,000,000.00
550705014	Materiales y Suministros	36,000,000.00	
		36,000,000.00	36,000,000.00

OBSERVACIONES :Se registra SALIDA de Elemento de Almacen del Contrato N°. 1984 del 19-09-2022, cuyo Objeto es " PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFEREENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DE CASANARE" Segun Memorando del 19-11-2022 de "DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS"

ENTREGADO **JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS**
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SRFADM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714678339	9441550576	E	2022/10/24	2022/10/20	BANCOLOMBIA	0	$2,693,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (9 Afiliados)																								$9,333,334	$1,493,400			$9,333,334	$373,400			$9,413,890	$376,600			$9,333,334		$450,400		$0	$0		$2,693,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																								$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$16,400		$0	$0		$760,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																								$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$16,400		$0	$0		$760,400
1	CC	1118540803	ANGEL MONICA																			23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
2	CC	1057576487	MESA JORGE																			23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC	1019022935	ROLDAN DIANA																			23020 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	0.522%	$5,800	30	$0	$0	SI	$269,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																								$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,313,890	$252,600			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,933,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																								$6,233,334	$997,400			$6,233,334	$249,400			$6,313,890	$252,600			$6,233,334		$434,000		$0	$0		$1,933,400
4	CC	47440980	ANGEL YENY																			23100 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
5	CC	17345534	ARIAS JOSE																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
6	CC	1118570960	CARDONA LEIDER																			23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
7	CC	9398118	CRUZ JESUS																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	74187451	CRUZ PABLO																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
9	CC	1118167688	MONTAÑEZ OSCAR		X																X	23030 1	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF69	25	$913,890	$36,600	14-25	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$261,500
Total			**Afiliados(9)**																					$9,333,334	$1,493,400			$9,333,334	$373,400			$9,413,890	$376,600			$9,333,334		$450,400		$0	$0		$2,693,800

2022/10/20 09:44 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1714678339	9441550576	E	2022/10/24	2022/10/20	BANCOLOMBIA	0	$2,693,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,493,400	$0	$0	$1,493,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$453,400	$0	$0	$453,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$336,000	$0	$0	$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$450,400	$0	$0	$450,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	9	$450,400	$0	$0	$450,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$376,600	$0	$0	$376,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$376,600	$0	$0	$376,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$373,400	$0	$0	$373,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$73,400	$0	$0	$73,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$260,000	$0	$0	$260,000
TOTAL				9	$2,693,800	$0	$0	$2,693,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1761687670	9442781510	E	2022/11/23	2022/11/17	BANCOLOMBIA	0	$2,751,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACASANARE (10 Afiliados)						$9,033,334	$1,445,400			$9,033,334	$361,400			$9,255,175	$370,400			$9,033,334	$429,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$16,400		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$16,400		$0	$0
1	CC	1118540803	ANGEL MONICA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1057576487	MESA JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	1019022935	ROLDAN DIANA	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$5,933,334	$949,400			$5,933,334	$237,400			$6,155,175	$246,400			$5,933,334	$413,200		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)						$5,933,334	$949,400			$5,933,334	$237,400			$6,155,175	$246,400			$5,933,334	$413,200		$0	$0
4	CC	47440980	ANGEL YENY	231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
5	CC	17345534	ARIAS JOSE	25-14	19	$633,334	$101,400	EPS005	19	$633,334	$25,400	CCF69	19	$744,445	$29,800	14-25	19	$633,334	$44,100	19	$0	$0
6	CC	1118570960	CARDONA LEIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	9398118	CRUZ JESUS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	74187451	CRUZ PABLO	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF69	3	$293,056	$11,800	14-25	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
9	CC	1118548191	VALENCIANO PEDRO	230301	27	$900,000	$144,000	EPS005	27	$900,000	$36,000	CCF69	27	$900,000	$36,000	14-25	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
10	CC	80431238	VALENCIANO ROGELIO	230201	27	$900,000	$144,000	EPSC25	27	$900,000	$36,000	CCF69	27	$817,674	$32,800	14-25	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CENAC CUCUTA (2 Afiliados)						$466,668	$74,800			$466,668	$18,800			$466,668	$18,800			$466,668	$32,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENAC CUCUTA (2 Afiliados)						$466,668	$74,800			$466,668	$18,800			$466,668	$18,800			$466,668	$32,600		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						$466,668	$74,800			$466,668	$18,800			$466,668	$18,800			$466,668	$32,600		$0	$0
11	CC	1090446109	MEDINA ARNALDO	230301	7	$233,334	$37,400	EPS005	7	$233,334	$9,400	CCF37	7	$233,334	$9,400	14-25	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
12	CC	88274147	VILLAMIZAR JHOAN	230301	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF37	7	$233,334	$9,400	14-25	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
Total Afiliados(12)						$9,500,002	$1,520,200			$9,500,002	$380,200			$9,721,843	$389,200			$9,500,002	$462,200		$0	$0

2022/11/17 02:47 PM

359

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1761687670	9442781510	E	2022/11/23	2022/11/17	BANCOLOMBIA	0	$2,751,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,520,200	$0	$0	$1,520,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$325,400	$0	$0	$325,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$538,800	$0	$0	$538,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$462,200	$0	$0	$462,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$462,200	$0	$0	$462,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$389,200	$0	$0	$389,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$370,400	$0	$0	$370,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$380,200	$0	$0	$380,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$76,000	$0	$0	$76,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$49,400	$0	$0	$49,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$254,800	$0	$0	$254,800
TOTAL				12	$2,751,800	$0	$0	$2,751,800

2022/11/17 02:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1803951886	9444065227	E	2022/12/22	2022/12/12	BANCOLOMBIA	0	$2,927,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (9 Afiliados)																						$7,833,334	$1,253,400			$7,833,334	$313,400			$8,205,014	$328,300			$7,833,334		$346,100		$0	$0		$2,241,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$16,400		$0	$0		$760,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000	$124,000			$3,100,000		$16,400		$0	$0		$760,400
1	CC	1118540803	ANGEL MONICA																	23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
2	CC	1057576487	MESA JORGE																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPSC25	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC	1019022935	ROLDAN DIANA																	23020 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	0.522%	$5,800	30	$0	$0	SI	$269,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																						$4,733,334	$757,400			$4,733,334	$189,400			$5,105,014	$204,300			$4,733,334		$329,700		$0	$0		$1,480,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$4,733,334	$757,400			$4,733,334	$189,400			$5,105,014	$204,300			$4,733,334		$329,700		$0	$0		$1,480,800
4	CC	47440980	ANGEL YENY																	23100 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF69	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
5	CC	60774448	BEDOYA JHONATAN	X																23030 1	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$34,700	CCF69	26	$866,667	$34,700	14-25	26	$866,667	6.960%	$60,400	26	$0	$0	SI	$268,500
6	CC	1118570960	CARDONA LEIDER		X														X	23030 1	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF69	12	$737,500	$29,500	14-25	12	$400,000	6.960%	$27,900	12	$0	$0	SI	$137,400
7	CC	9398118	CRUZ JESUS																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1118548191	VALENCIANO PEDRO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
9	CC	80431238	VALENCIANO ROGELIO		X														X	23020 1	2	$66,667	$10,700	EPSC25	2	$66,667	$2,700	CCF69	2	$100,847	$4,100	14-25	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$22,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENAC CUCUTA (3 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,311,112	$92,600			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$685,800
Centro de Trabajo: CENAC CUCUTA (3 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,311,112	$92,600			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$685,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,311,112	$92,600			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$685,800
10	CC	1090446109	MEDINA ARNALDO		X														X	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF37	30	$1,051,389	$42,100	14-25	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$311,700
11	CC	88274147	VILLAMIZAR JHOAN		X														X	23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF37	15	$530,556	$21,300	14-25	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	SI	$156,100
12	CC	1090424781	VILLAMIZAR JOSE	X	X														X	25-14	21	$700,000	$112,000	EPS008	21	$700,000	$28,000	CCF37	21	$729,167	$29,200	14-25	21	$700,000	6.960%	$48,800	21	$0	$0	SI	$218,000
Total Afiliados(12)																						$10,033,334	$1,605,400			$10,033,334	$401,400			$10,516,126	$420,900			$10,033,334		$499,300		$0	$0		$2,927,000

2022/12/10 09:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900228693	9	INGECOVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CALLE 23 31 05	YOPAL-CASANARE	6328573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1803951886	9444065227	E	2022/12/22	2022/12/12	BANCOLOMBIA	0	$2,927,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,605,400	$0	$0	$1,605,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$762,700	$0	$0	$762,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$346,700	$0	$0	$346,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$499,300	$0	$0	$499,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$499,300	$0	$0	$499,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$420,900	$0	$0	$420,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$328,300	$0	$0	$328,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$92,600	$0	$0	$92,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$401,400	$0	$0	$401,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$42,700	$0	$0	$42,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$36,000	$0	$0	$36,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$294,700	$0	$0	$294,700
TOTAL				12	$2,927,000	$0	$0	$2,927,000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74754852	FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA	CRR 25 A 15C 04	6328573	ingecovi.proyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	AGUAZUL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	07/12/2022	63883182	$277.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	116.700	0		0		0	22	2.700	0	119.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	149.400	0	0	0	0	22	3.400	0	152.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	4.900				4.900	22	200	5.100			49	5.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	116.700	119.400
Pensión	1	149.400	152.800
Riesgos Laborales	1	4.900	5.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	271.000	277.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74754852	FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA	CRR 25 A 15C 04	6328573	ingecovi.proyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	AGUAZUL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	07/12/2022	63883182	$277.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74754852	RODRIGUEZ SILVA FELIPE ANDRES	57	0			N	X																230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS005	933.334	116.700	14-11	933.334	1	4.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificada con **CC** número **74754852**, aportó por el empleado **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificado(a) con **CC** número **74754852** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **N** número **64060364** para el periodo de salud **2022-10** y pensiones **2022-10** de la siguiente forma.

Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X												0	A	28	($933.334)	(0,00522)	1		($4.900)	$0	$0	Octubre - 2022	64060364	14/12/2022	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X												0	C	28	$933.334	0,06960	5		$65.000	$0	$0	Octubre - 2022	64060364	14/12/2022	N

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

e certifica que **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificada con **CC** número **74754852**, aportó por el empleado **ELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificado(a) con **CC** número **74754852** por concepto de aportes obligatorios al stema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **63883182** para el periodo de salud **2022-10** y ensiones **2022-10** de la siguiente forma.

sgos orales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0	X													0		28	$933.334	0,00522	1		$4.900	$0	$0	Octubre - 2022	63883182	07/12/2022
siones	230301	Porvenir	800224808	57	0	X													0		28	$933.334	0,16000			$149.400	$0	$0	Octubre - 2022	63883182	07/12/2022
alud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0	X													0		28	$933.334	0,12500			$116.700	$0	$0	Octubre - 2022	63883182	07/12/2022

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74754852	FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA	CRR 25 A 15C 04	6328573	ingecovi.proyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	AGUAZUL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63882838	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74754852	FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA		CRR 25 A 15C 04	6328573	ingecovi.proyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	AGUAZUL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63882838	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sub-tipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74754852	RODRIGUEZ SILVA FELIPE ANDRES	57	0			N	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS095	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificada con **CC** número **74754852**, aportó por el empleado **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificado(a) con **CC** número **74754852** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **N** número **64060479** para el periodo de salud **2022-11** y pensiones **2022-11** de la siguiente forma.

Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0		X											0	A	30	($1.000.000)	(0,00522)	1		($5.300)	$0	$0	Noviembre - 2022	64060479	14/12/2022	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0		X											0	C	30	$1.000.000	0,06960	5		$69.600	$0	$0	Noviembre - 2022	64060479	14/12/2022	N

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

e certifica que **FELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificada con **CC** número **74754852**, aportó por el empleado **ELIPE ANDRES RODRIGUEZ SILVA**, identificado(a) con **CC** número **74754852** por concepto de aportes obligatorios al stema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **63882838** para el periodo de salud **2022-11** y ensiones **2022-11** de la siguiente forma.

sgos orales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0		X											0		30	$1.000.000	0,00522	1		$5.300	$0	$0	Noviembre - 2022	63882838	12/12/2022
siones	230301	Porvenir	800224808	57	0		X											0		30	$1.000.000	0,16000			$160.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63882838	12/12/2022
alud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0		X											0		30	$1.000.000	0,12500			$125.000	$0	$0	Noviembre - 2022	63882838	12/12/2022

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información.

Consecutivo S.O – 713

Yopal, Diciembre 12 de 2022.

LA SUBDIRECTORA OPERATIVA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE

"COMFACASANARE".

PAZ Y SALVO

Hacemos constar que la Empresa **INGECOVI SAS**, identificada(o) con NIT No. **900228693**, ha cancelado sus obligaciones entre los periodos 201709 al 202210 por concepto de Aportes Parafiscales del 4% de la Nómina Mensual de los trabajadores.

SGS
CO09/2884

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

DIANA CAROLINA FONSECA GARAVITO
Subdirectora Operativa

Redacto: Victoria Rivera
Técnica Administrativa

VIGILADO SuperSubsidio

INGECOVI

INGECOVI SAS
NIT. 900.228.693-9

CERTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

Yo **OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL** Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.118.547.660 de Yopal, y con tarjeta profesional No. 200330-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de Contador Público de la empresa **INGECOVI SAS**, identificada con Nit. 900.228.693-9, debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Casanare, manifiesto que la empresa **INGECOVI SAS**, en el departamento de Casanare solo es sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros en el municipio de Yopal Casanare, según el artículo 37 y 39 del Acuerdo Municipal No. 032 de 2020.

Esta certificación se expide a solicitud de la **GOBERNACIÓN DE CASANARE,** con fines de dar cumplimiento a los requerimientos de los términos de referencia a los 12 días del mes de diciembre del año 2022.

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
1.118.547.660 de Yopal
Contador Publico
200330-T

INGECOVI

CERTIFICACIÓN PARA LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El suscrito Representante Legal y Contador Público de la empresa INGECOVI SAS identificada con Nit. 900.228.693-9.

CERTIFICA QUE:

Que el Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-MC-045-2022 y No. INTERNO 1984 de 2022-09-19, suscrito con la gobernación de Casanare, con el objeto de "PRESTACIÓN *DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE".* Fue presentado en el municipio de Yopal por un valor base de retención de $ 46.218.488 por el periodo del 03 de octubre al 02 de diciembre de 2022.

La presente certificación es para efectos de descuentos de industria y comercio, dada en Yopal a los 12 días del mes de diciembre de 2022.

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
9.398.118 de Sogamoso
Representante Legal
INGECOVI SAS

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
1.118.547.660 de Yopal
Contador Publico
200330-T

INGECOVI

368

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA identificado con cedula de ciudadanía número 9.398.118 de Sogamoso, Boyacá, en mi condición de Representante Legal y **OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL** identificada con cedula de ciudadanía número 1.118.547.660 en condición de contador público de la empresa **INGECOVI SAS** con NIT: 900.228.693-9.

Por lo anterior, **CERTIFICAMOS** el pago de los aportes de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, los cuales forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por **INGECOVI SAS** durante los periodos de vigencia del 01/09/2022 al 15/12/2022.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que **INGECOVI SAS** se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	RIESGOS LABORALES	CCF	No. PLANILLA
30/09/2022	9.333.334	373.400	1.493.400	450.400	376.600	9441550576
30/10/2022	9.500.002	380.200	1.520.200	462.200	389.200	9442781510
30/11/2022	10.033.334	401.400	1.605.400	499.300	420.900	9444065227

Planillas Independientes

PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	RIESGOS LABORALES	No. PLANILLA
30/10/2022	933.334	116.700	149.400	65.000	63883182 64060364
30/11/2022	1.000.000	125.000	160.000	69.600	63882838 64060479

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Articulo 50 "*CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES". La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.*

La presente se firma en Yopal Casanare a los veinte (20) días de diciembre de 2022

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
9.398.118 de Sogamoso
Representante Legal
INGECOVI SAS

OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL
1.118.547.660 de Yopal
Contador Publico
200330-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4EF75F7DB951C30E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLINDA LISETH RAMIREZ CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118547660 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 200330-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

DOCUMENTACIÓN GECOVI SAS


Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

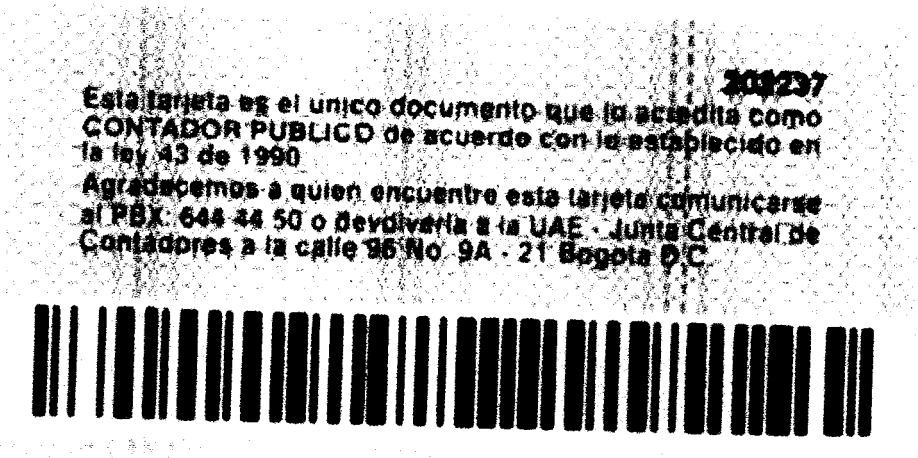
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.547.660**

RAMIREZ CARVAJAL

APELLIDOS

OLINDA LISETH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

ROVIRA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-JUN-2009 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00227697-F-1118547660 20100324 0021749112A 1 30905768

372

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año 2022 2. Concepto 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 13028058281379

(415)7707212489984(8020) 001302805828137 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900228693	9				

11. Razón social
INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	INGECOVI S.AS. SEDE YOPAL CR 31 27 77	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	101	200	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2022-06-23 / 09:28:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CRUZ RIVERA JESUS EDUARDO
1002. Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9398118 1004. DV 1
1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal
1006. Organización INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento
992. Área
990. Lugar Admitivo.
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción 2022-06-23/12:28:30

DEFINITIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764030467211

(415)7707212489984(8020) 001876403046721 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900228693	9				

11. Razón social
INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 44

24. Dirección
CL 3 9 34

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Tauramena

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-06-23 / 09:29:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CRUZ RIVERA JESUS EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9398118 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

997. Fecha formalización 2022-06-23/12:29:07

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764030467211

(415)7707212489984(8020) 001876403046721 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900228693	9				

11. Razón social
INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INGECOVI S.AS. SEDE YOPAL CR 31 27 77	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	101	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

374

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14875436918

(415)7707212489984(8020) 000001487543691 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 8 6 9 3	9	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECOVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGECOVI S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 23 31 05

42. Correo electrónico ingecovisas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 0 0 0 1	3 1 4 2 1 1 5 4 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 8 0 7 0 4	4 3 2 2	2 0 1 6 0 1 0 1	4 7 7 1	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 08 / 10 : 34: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CRUZ RIVERA JESUS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-11-2022 10:35:47AM

375

Certificado
Bancario

Lunes, 12 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGECOVI SAS identificado(a) con NIT 900228693, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36949815455	2009/04/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



INGECOVI SAS

NIT. 900.228.693-9
DIRECION : Calle 23 No. 31-05 Yopal - Casanare
Crr 3 No. 9- 34 Tauramena - Casanare
TELEFONO: 312 4545363 - 6328573

Factura electrónica de venta
No. FVE119

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE **NI No. :** 892099216-6 **DIRECCION :** CR 20 08 02 **TELEFONO :** 6336339 **CIUDAD :** Yopal **PAIS :** Colombia	**15/12/2022**	**$36.000.000,00**
	VENDEDOR	
	900228693 - INGECOVI SAS	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	16/12/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301005	BOLSA DE REPUESTOS POR UNITARIOS (Incluye mano de obra) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	$30.252.101,00		$30.252.101,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$30.252.101,00
IVA liquidado	$30.252.101,00	19,00%	$5.747.899,00
VALOR TOTAL :			$36.000.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 16/12/2022	$36.000.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS


OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764030467211. Prefijo: FVE. Rango: 101 al 200. Vigencia: 23/06/2022 hasta 23/06/2023.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 16/12/2022.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:
hTwJk+P716lRjsLubm9YW2Aa4ppluQv+/+kFFITU6llcHARquBYkdkeUR2gT/SywLPbpO+eVvvC5hn4Mdp7GDJu4D4F7opS/bGhobtltmZPdvm9eXl6j5EltSihOg
93pLyh0p0XDwQlJdDODYgckJtWHJ9r3UwrNj/G/zlHrz8bNzhWLrdnfjD0dJLymTPUvEX0u2wKkRgw6lGqKwybY2yEL2d8zbiBMjm/Qrjw3GE6uWJNyynoKJ7V9
nD+O9loxzvjrntlvwGol9KyL/DIIAXP+pY+2ALNqp+HcD12ZBxQz/2wFpov3X6bRcWUqL2QtuoEo+YTr3Q43AkkreNoqPg==

CUFE: 8c1c2c1485a2fb6734a933e97e1f00bbabdb8a4f9e6f01be096036a5fe05676362a6803d35703fda2579dcac15e93124
Fecha emisión: 2022-12-27 19:28:06 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-27 19:28:12-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.



INGECOVI SAS
NIT. 900.228.693-9
DIRECION : Calle 23 No. 31-05 Yopal - Casanare
Crr 3 No. 9- 34 Tauramena - Casanare
TELEFONO: 312 4545363 - 6328573

Factura electrónica de venta
No. FVE120

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE	**15/12/2022**	**$19.000.000,00**
NI No. : 892099216-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 20 08 02	900228693 - INGECOVI SAS	
TELEFONO : 6336339	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Yopal **PAIS :** Colombia	30/12/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
41301005	DIAGNÓSTICO: INSPECCIÓN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.	1	$13.621.849,00		$13.621.849,00
41301005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVAPORADORAS TVRII (CASSETT 1 VÍA, CASSETTE VÍAS, UNIDAD OCULTA, UNIDAD DE PARED) ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE	1	$563.025,00		$563.025,00
41301005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES EXTERIORES MODULARES TVRII DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Limpieza de condensadora	1	$907.563,00		$907.563,00
41301005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADO (MINI SPLIT, PISO TECHO, VENTANA, CASSETTE, PAQUETE) DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Limpiez	1	$873.950,00		$873.950,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$15.966.387,00
IVA liquidado	$15.966.387,00	19,00%	$3.033.613,00
VALOR TOTAL :			$19.000.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/12/2022	$19.000.000,00

VALOR (en letras) : DIECINUEVE MILLONES DE PESOS

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

ZeNdNE+3Hx9256iRyopQvN0HiktlhHlpfWebwyWOsUiw3ukCo2H+2s4zs/uL0SbDeWbuJerFaFsbpJ2/YDvPB3O0Opj4FFMEu8gZ882zyqmwRXrk0B1fAkoGW
n0WIrWw1JKyfGyBJeL3+15amS3dNrW+udiCJr8naJP0AStQ19hGmpNgp3x2l9EpLpNek+fnBjVfJQ+hU4kVS62G3EyiwgvbQsUO/IBrxcBoXf4vmE6TQP0OZJH
3KWa4x5hlBf1kq6aarVuoxFRzsl6WXSDBbDNIBIg9yQHmRtvfMGfADgIUyGN6qR9IdUt/o3h2z96sDVEX5Pb2kZWF/jlcmKHSuQ==

CUFE: 3fdc6e2f48ff1a20dbf32124161db005c6ce864a5a9cc7f777f1f2f8032a5dd0989f24cf6c17660ed2e27541290c8305

Fecha emisión: 2022-12-27 19:28:46 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-27 19:28:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Inicio al CTO 1984 – Mantenimiento preventivo y correctivo a los Aires acondicionados de las diferentes sedes donde funciona la Gobernacion de Casanare
LUGAR:	Direccion de Servicios Adminstrativos FECHA: 03- 10- 2022
OBJETIVO:	Acuerdo de Cronograma de actividades

AGENDA/ACTIVIDADES

1.

DESARROLLO:

El dia 03 de octubre siendo las 2 p.m, se reunieron el Director de Servicios Administrativos y la Contratista JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA Representante Legal de INGECOVI S.A.S, una vez firmada el acta de inico del cto 1984 correspondiente a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE." se procede a revisar Cronograma de Actividades, de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, una vez revisado el mismo se aprueba por parte de la supervisión; el Director de Servicios Administrativos, solicita que los servicios no deberán ser suspendidos en horario laboral y sugiere que se trabajen los fines de semana para tal caso para cuando tengan que intervenir o realizar cambio de los repuestos, de igual forma tener en cuenta las demás sedes para la intervención.

El Supervisor designara a un técnico funcionario de la Gobernacion para el acompañamiento a las actividades, cuando se requiera.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Leonardo C. Avella Ram	D.S.A/Sec-Gen/Supervisor	Serviciosadministrativos@casanare.gov.co	
Jesus Eduardo Cruz Rivera	R.Legal ingecovi sas.	ingecovisas@gmail.com	

INGECOVI

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: INGECOVI S.A.S.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ITEM	BIEN O SERVICIO	ACTIVIDAD A REALIZAR	MES 1																							MES 2														
			SEMANA 1 03 AL 09 OCT							SEMANA 2 10 AL 16 OCT							SEMANA 3 17 AL 23 OCT							SEMANA 4 24 AL 30 OCT							SEMANA 5 31 OCT AL 06 NOV							SEMANA 6 07 AL 13 NOV							SEMANA 7 14 AL 20 NOV							SEMANA 8 21 AL 27 NOV							SEMANA 9 28 AL 4 DIC						
		DIA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
I	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	DIAGNÓSTICO: INSPECCIÓN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D																																			
II	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVAPORADORAS TVRII (CASSETT 1 VÍA, CASSETTE VÍAS, UNIDAD OCULTA, UNIDAD DE PARED) ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.																													M	M	M	M	M	M	M																																			
III	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES EXTERIORES MODULARES TVRII DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.																																				M	M	M	M	M	M	M																																			
IV	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADO (MINI SPLIT, PISO TECHO, VENTANA, CASSETTE, PAQUETE) DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.																		

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Diagnosticos realizados para el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a los Aires acondicionados de las diferentes sedes donde funciona la Gobernacion de Casanare.
LUGAR:	Direccion de Servicios Adminstrativos FECHA: 31- 10- 2022
OBJETIVO:	Presentación de diagnosticos Cto 1984-2022

AGENDA/ACTIVIDADES

1.

DESARROLLO:

El dia 31 de octubre siendo las 2:30 p.m, se reunió el Director de Servicios Administrativos y el profesional a cargo de la ejecución del contrato Ing. Electrónico Felipe Rodriguez, con el objetivo de presentar los diagnosticos elaborados para el Mantenimiento preventivo y correctivo a los Aires acondicionados de las diferentes sedes donde funciona la Gobernacion de Casanare, y el listado de repuestos o partes que requieren ser cambiadas de los diferentes inmuebles donde funciona la Gobernacion de Casanare; una vez revisado los diagnosticos, el supervisor avala los mismos y verifica el listado de los repuestos que deden ser cambiados según diagnostico, relacionados a continuación:

Especificación tecnica	unidad
Bomba de condensado	9
Motor ventilador unidad cassette 4 vias	3
Rubatex- cinta vinilo 1 5/8"	8
Capacitor de 35mf	1
Manguera desague aire acondicionado	3
Refrigerante R410A por kilo	83
Refrigerante R22 por kilo o reemplazo	7

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Jesus Eduardo Cruz Rivera	R. legal Ingecon sas.	Ingeconsas@gmail.com	
Leonardo Avella Roa	D.S.A/Sec. Gen/Supervisor		