RACK DE COMUNICACIONES PLANTA TELEFONICA IPES (R1)

UR

ORGANIZADOR 1 UR

PATCH PANELVOZ 1 (48 PUERTOS CAT 6)

PPV1

COMMSCOPE Cat.5e

ORGANIZADOR 1 UR

PATCH PANELVOZ 2 (48 PUERTOS CAT 6)

PPV2

COMMSCOPE Cat.5e

ORGANIZADOR 1 UR

PATCH PANELVOZ 3 (48 PUERTOS CAT 6)

PPV3

COMMSCOPE Cat.5e

PLANTA TELEFONICA

Connector 1

Connector 2

FAN UNIT

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

DC/DC

AASTRA

ORGANIZADOR SIN TAPA

PATCH PANEL DE EXTENSIONES (48 PUERTOS CAT 5E)

PPEX1


AMP Cat.5e

ORGANIZADOR SIN TAPA

PATCH PANEL DE EXTENSIONES (48 PUERTOS CAT 5E)

PPEX2

AMP Cat.5e

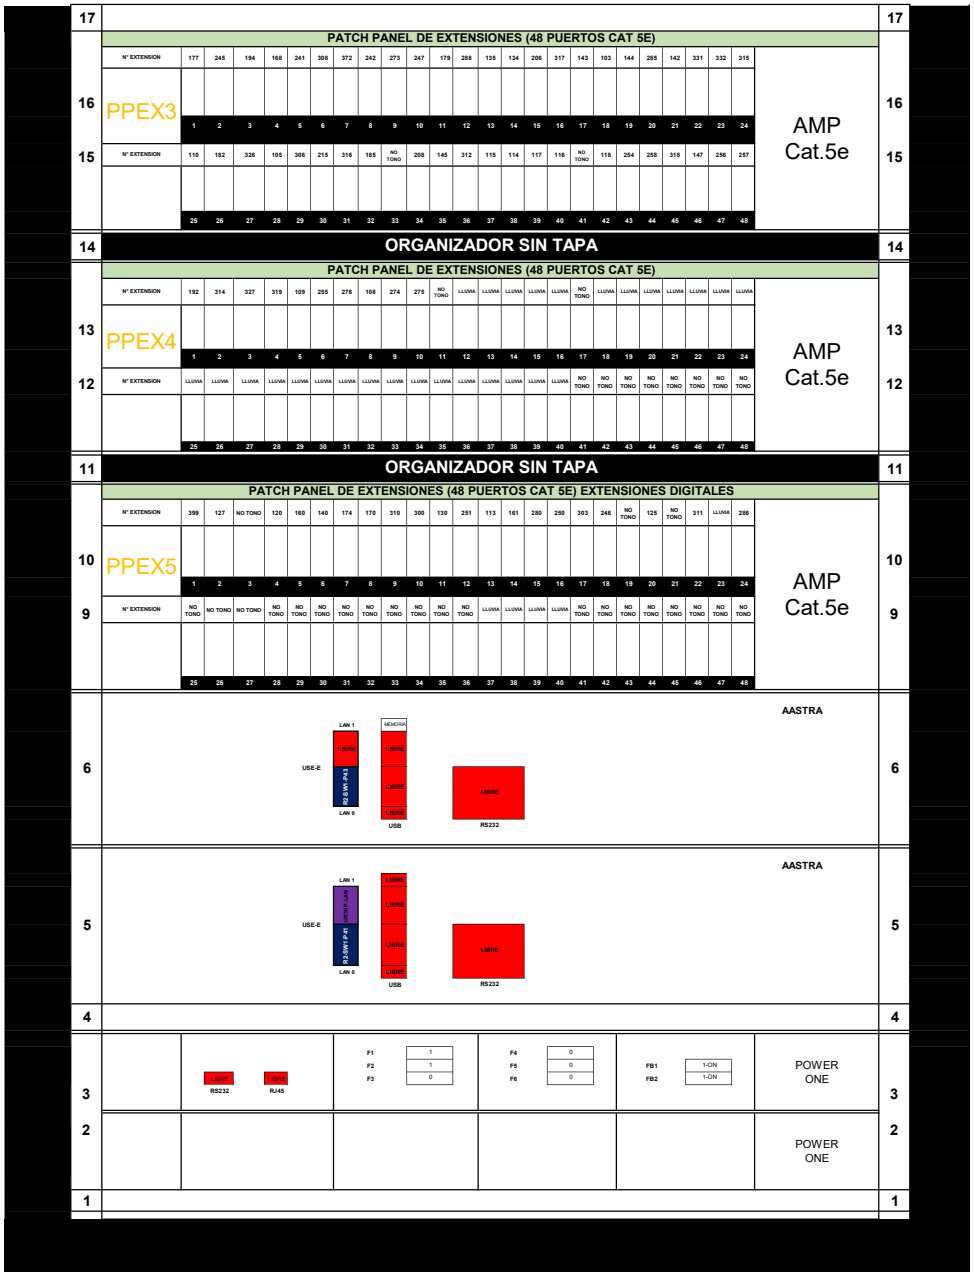

CONVENCIONES	
	PUERTO LIBRE
PPV	PATCH PANEL DE VOZ
PPEX	PATCH PANEL EXTENSIONES
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFONICA
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFONICA A SWITCH R2 (SERVIDORES)
	CONEXIÓN DE CABLES NEGROS CON CONECTOR BNC DESDE CONVERSOR (BNC-RJ45) TARJETAS 0 PLANTA TELEFONICA A A R3 UR14-15 REGLETA LLEGADA PROVEEDOR DE INTERNET (ETB)
	EXTENSION SIN TONO PERO ESTA ADMINISTRADA, NO SE DEBERIA CABLEAR
NO TONO	NO SE ENCIENDE LA PANTALLA DEL TELEFONO
LLUVIA	SE ENCIENDE LA PANTALLA DEL TELEFONO PERO NO TIENE TONO Y SE ESCUCHA COMO LLUVIA
UR	UNIDAD DE RACK
R	RACK
SW	SWITCH
P	PUERTO

ELABORO	VALIDO	FECHA	
Diego E. Valencia R.		29/01/2023	P&P INGENIEROS
DIEGO VALENCIA	FREDDY DIAZ		