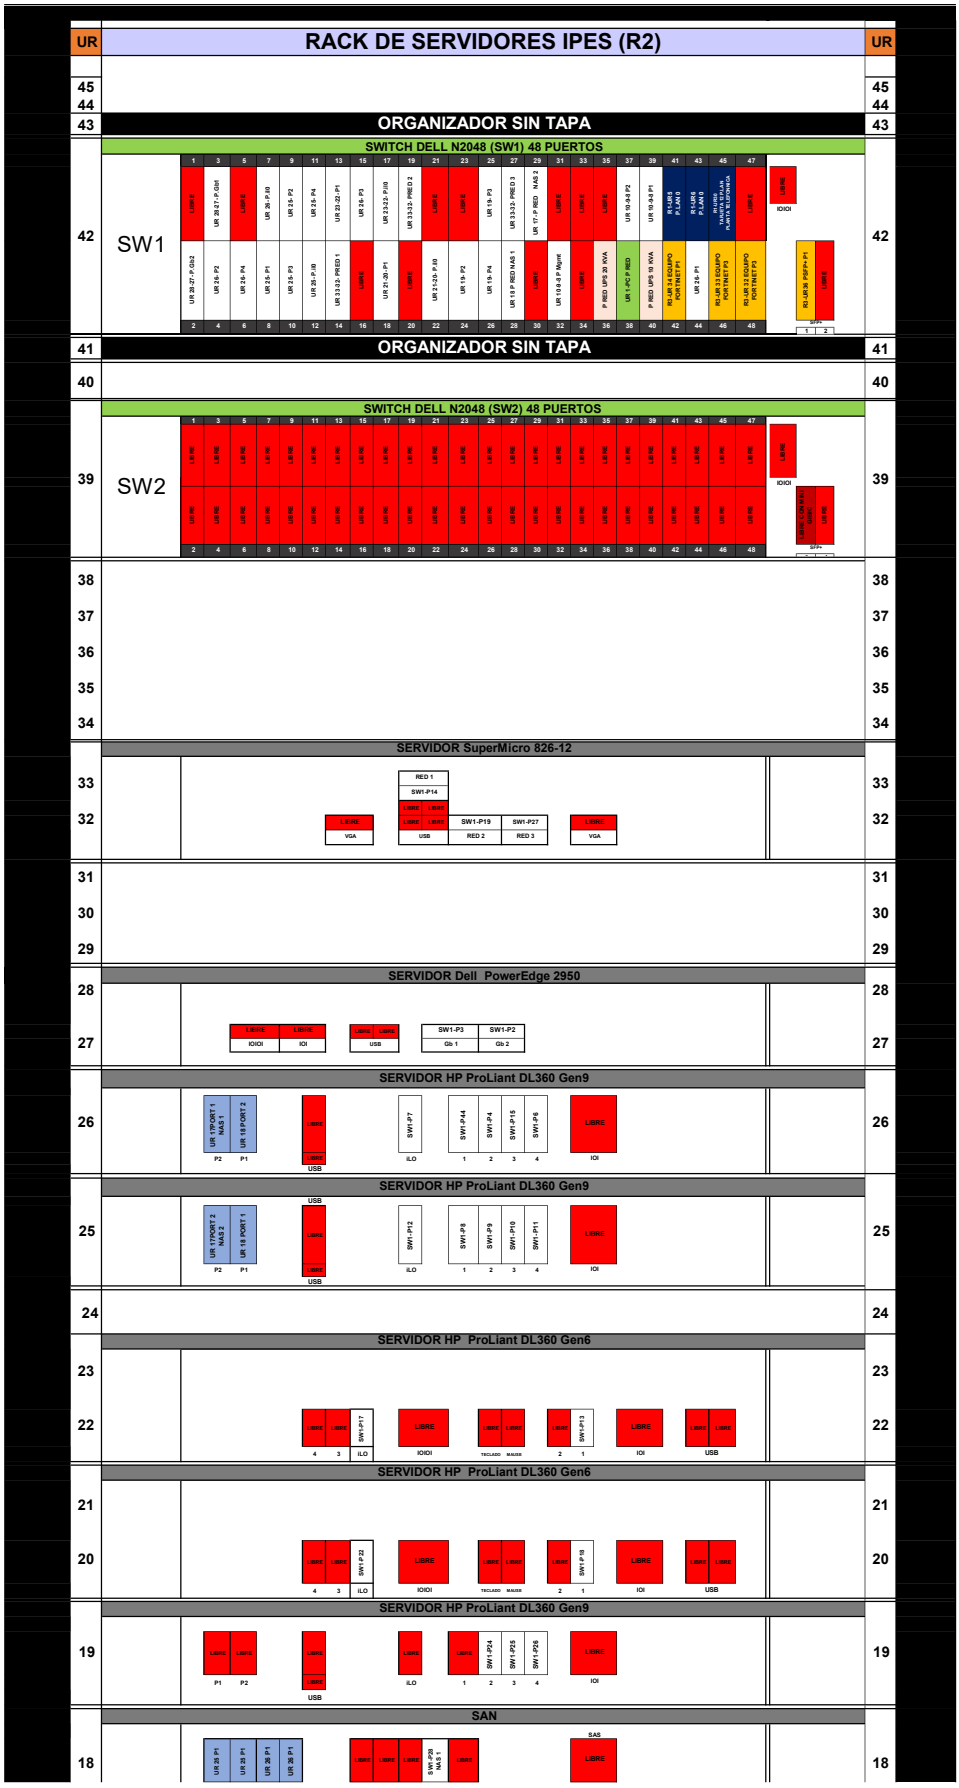
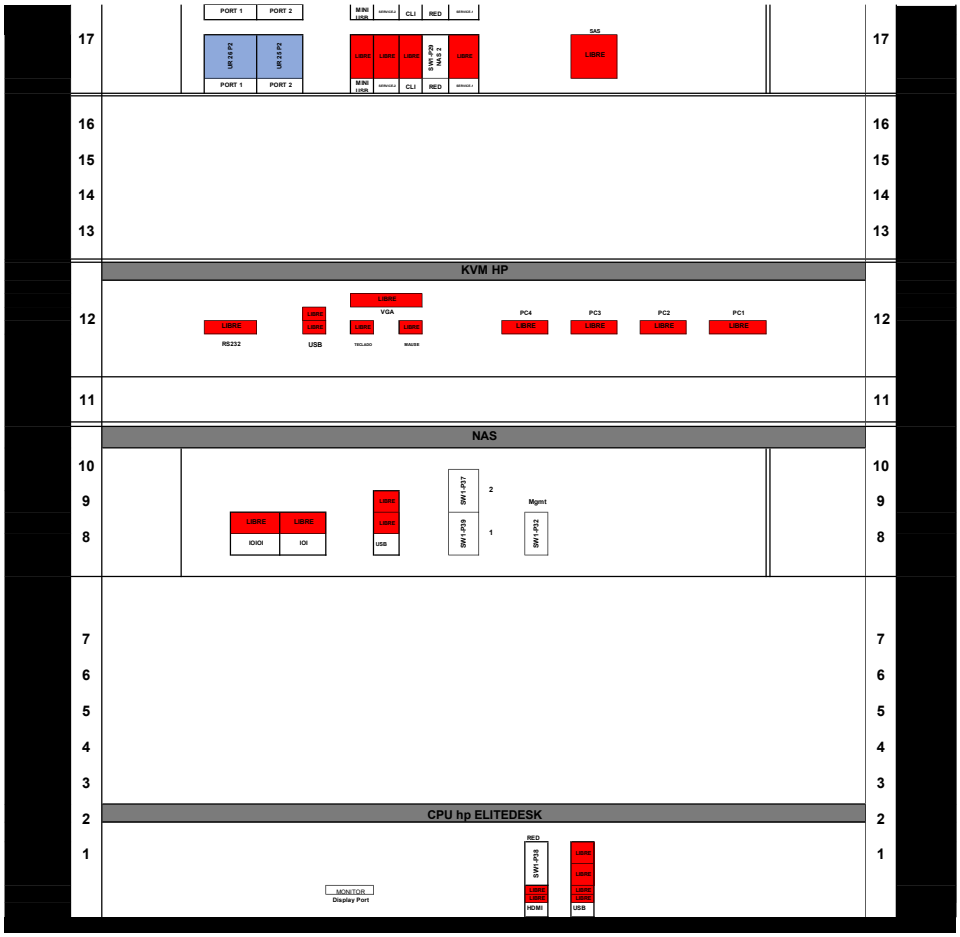

UR
RACK DE SERVIDORES IPES (R2)
UR
ORGANIZADOR SIN TAPA
SWITCH DELL N2048 (SW1) 48 PUERTOS
SW1
ORGANIZADOR SIN TAPA
SWITCH DELL N2048 (SW2) 48 PUERTOS
SW2
SERVIDOR SuperMicro 826-12
SERVIDOR Dell PowerEdge 2950
SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen9
SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen9
SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen6
SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen6
SERVIDOR HP ProLiant DL360 Gen9
SAN
LIBRE
VGA
USB
SAS



CONVENCIONES	
	PUERTO LIBRE
	SE REQUIERE CAMBIAR PATCH CORD
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFONICA A SWITCH R2 (SERVIDORES)
	CONEXIÓN DE CABLES NEGROS CON CONECTOR BNC DESDE CONVERSOR (BNC-RJ45) TARJETAS 0 PLANTA TELEFONICA A A R3 UR14-15 REGLETA LLEGADA PROVEEDOR DE INTERNET (ETB)
	MONITOREO UPS
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE R2-SW1- A R3
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA Y CABLE ESPECIAL ENTRE NAS UR 16-17 Y SERVIDOR UR 26 Y SERVIDOR UR 25 R2 PARTE TRASERA.
UR	UNIDAD DE RACK

ELABORO	VALIDO	FECHA	
Diego E. Valencia R.		25/01/2023	P&P INGENIEROS
DIEGO VALENCIA	FREDDY DIAZ		