EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA BELLA E.S.P "ACUABELLA"

3.2.6 CAPTACIÓN

Tiene 2 captaciones:
La captación 1 : se realiza mediante una bocatoma de fondo, tipo rejilla. Es una estructura en concreto, consiste en un muro localizado perpendicularmente a la dirección de la corriente con dos aletas que proporcionan estabilidad a la estructura, tiene una rejilla metálica con barras circulares de 3/8".

La captación 2 : se realiza mediante una bocatoma de fondo con rejilla, es una estructura en concreto, con un muro dique localizado perpendicularmente a la corriente y cuatro aletas que dan estabilidad a la estructura, se encuentra en buen estado. La rejilla proporciona protección contra el ingreso de material grueso al canal de derivación, y éste entrega el agua captada a la caja de salida


3.2.6.1 BOCATOMA

Bocatoma Cabuyales



Fuente de abastecimiento: El sistema Cabuyales capta el agua de la quebrada Cabuyales, fuente superficial, la cual es afluente de la quebrada Consota


Bocatoma San Pablo

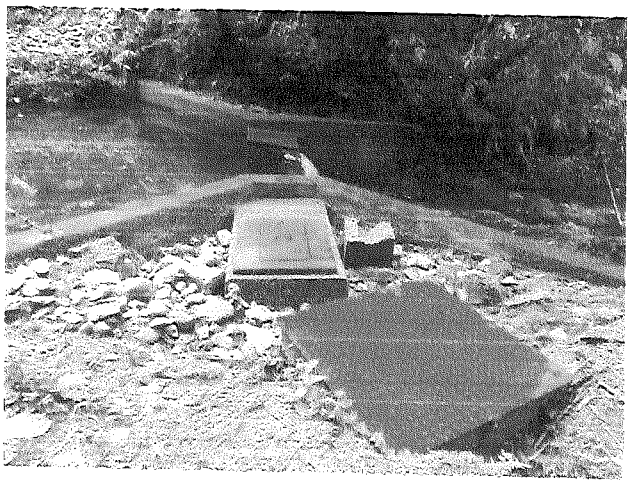

Fuente de abastecimiento: La fuente de abastecimiento de este sistema es la quebrada San Pablo, afluente de la quebrada Consota, fuente alterna del acueducto de La Bella.

3.2.6.2 DESARENADOR

Desarenador sistema de abasto Cabuyales

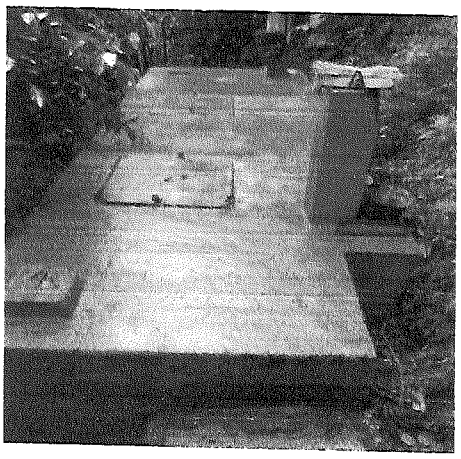


Es una estructura en concreto de dimensiones 5.0m x 1.75m x 2.55m. La entrada del agua al desarenador se controla mediante una válvula, cuenta con una cámara de entrada que tiene una estructura de disipación de energía y una cámara de salida de 1.10m x 0.67m. Cuenta con cámara de aforo al ingreso y salida de la estructura.

Desarenador del Sistema de Abasto San Pablo



Es una estructura en concreto de dimensiones 7.20m x 2.50m x 1.50m, cuenta con una cámara de entrada con su vertedero de excesos, al inicio de la cámara de sedimentación hay una pantalla de disipación de energía; al final se encuentra la zona de salida que cuenta con un canal recolector y de ahí mediante una tubería PVC presión de diámetro 4", con una longitud aproximada de 57 m, se entrega el agua al tanque de succión. Cuenta con un baypas y válvulas de 4" a la entrada.

3.2.6.3 PLANTA DE TRATAMIENTO

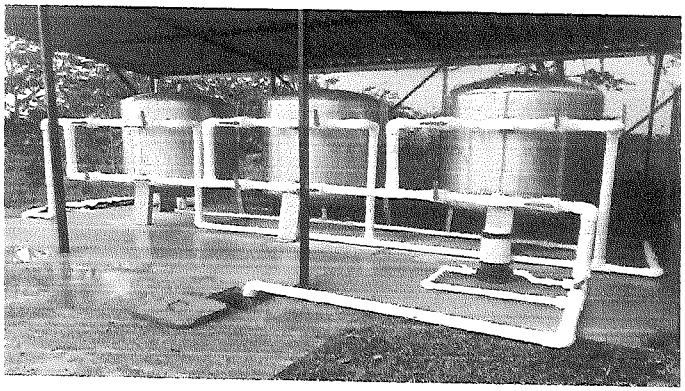





Planta de Tratamiento: La planta de tratamiento del acueducto del Corregimiento de La Bella, es una planta compacta o modular, donada por la alcaldía municipal de Pereira, compuesta por tres (3) tanques en acero inoxidable, con capacidad para un caudal de 10.5 litros por segundo, con arenas filtrantes que se inicia con una filtración rápida ascendente, descendente de grava, gravilla, arena, antracita y carbón activado.
La planta de tratamiento tiene capacidad de desarrollar funciones de floculación, coagulación y filtración, el sistema de desinfección se instaló en una unidad aparte


3.2.6.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO


Existen dos tanques de almacenamiento en concreto construidos en el predio La Secreta, de dimensiones 7.71m x 7.66m x 2.30m en el tanque A y 7.20m x 7.18m x 2.20 en el tanque B, para un volumen total de almacenamiento de 248 m^3.

Los sistemas alimentan la planta de tratamiento, donde se encuentra el dosificador de cloración, allí se adicionan 4 kilos de cloro granulado al 70% cada cuatro días

Los tanques de almacenamiento se encuentran independientes y cuentan con bay pass lo que independiza su funcionamiento. Se cuenta con cerramiento que protege los tanques del acceso de personas no autorizadas o animales.

Desde el punto de vista estructural los tanques no evidencian problemas de inestabilidad, se realizó impermeabilización en la parte interna de los dos tanques de almacenamiento con membrana pvc en el año 2021.

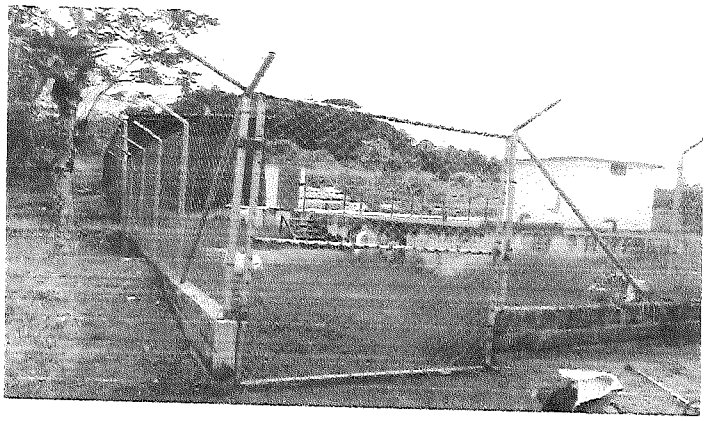

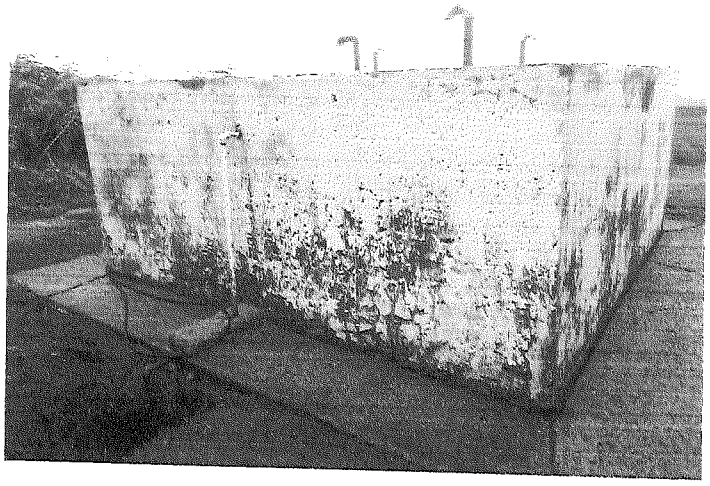

3.2.6.5 ADUCCION

Construida en manguera de polietileno en 4" de bocatoma a desarenador y de éste al tanque de almacenamiento en tubería PVC presión en diámetros de 6" y 3", con una longitud aproximada de 1.531m, se encuentra en buen estado.

Y la otra línea de aducción se encuentra en tubería pvc de 6" de bocatoma a desarenador en una distancia aproximada de 18m y desde el desarenador hasta el tanque de succión en tubería de PVC en buen estado.

3.2.6.6 REDES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución es del tipo lineal como eje principal de distribución con una conducción de 7.337 m de longitud real, de la cual se desprenden una serie de ramales que suministran agua a diferentes sectores

DIÁMETRO (PULGADAS)	SECTOR				
	LA BELLA	EL RINCÓN	COLONIA BAJA	BELLA BAJA	PASO DIRECTO
¾	1634	0	0	0	0
1(1/2)	0	1175,27	1250	548,87	0
2	1448,49	0	0	0	886,96
3	1673,18	0	0	0	0
4	2582,15	0	0	0	0
Total	7337,82	1175,27	1250	548,87	886,96

3.2.6.7 MACRO MEDIDOR

Tiene un macro medidor en 4"

3.2.6.8 MICRO MEDICION

Tiene 639 medidores

3.2.6.9 Calidad del Agua

Tiene 2 puntos de muestreo

Punto de muestreo Colonia Baja



Punto de muestreo sector morrón



El control mensual de la calidad del agua para consumo humano lo realiza el Laboratorio de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira o en Analtec Laboratorios, igualmente el Fontanero hace el seguimiento diario del cloro residual y pH en la red de distribución.

3.2.7.0 Control de Pérdidas

Tiene un porcentaje de pérdidas del 50%

Elaborado por: Carlos Alberto González Tamayo
Sacado del documento técnico acuabella

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Marzo 6 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO – LA FLORIDA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Diego Granada
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Marzo 8 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESMERALDA - SANTUARIO
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Luis Alfonso Restrepo
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO




AGUAS Y ASEO
DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Marzo 8 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA FLORESTA 2 - APIA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Abraham Cortez
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

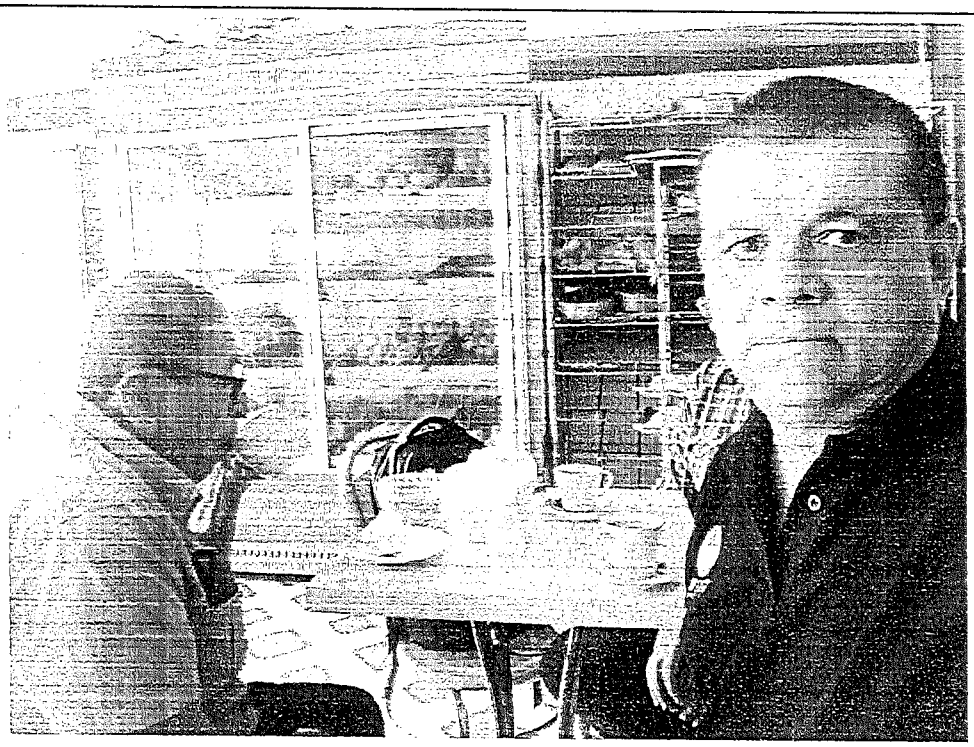

AGUAS Y ASEO
DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Marzo 22 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA CEDRALITO – SANTA ROSA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	José Julián García
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Marzo 29 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	CORPORACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL TRAVESÍAS GUATICA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Patricia Helena Carvajal
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



AGUAS Y ASEO DE PEREIRA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociacion de usuarios Acueducto y Alcantarillado la Florida y Capacitacion	NUMERO	Pereira
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Mayo 6/23
HORA INICIO	4:00pm	HORA TERMINACIÓN	4:1/2 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Diego Granda	operario planta
	Carlos A. Gonzalez	Contratista CAAR

TEMAS

1
2 Calidad del Agua
resolucion 2115 del 2007
resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Mayo 6/23 en compañia del operario de la planta Asociacion de usuarios Acueducto y Alcantarillado la Florida, pereira se socializo el tema de Calidad del Agua y las resoluciones 811 - y 2115.
Se le Explica al operario de la planta que es obligatorio que el Acueducto haga una vez al mes la prueba de Calidad del agua

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	Para Esto, le deben hacer 3 muestreo en puntos diferentes que le encuentren ubicados en la red de distribucion le debe tomar, el color, la turbidad, el pH, los coliformes
	Segun el operario del Acueducto, Ellos hacen pruebas cada 20 dias, y las llevan a un laboratorio certificado y homologado le anexan pruebas del laboratorio la Secretaria de Salud de pereira, hace al Acueducto la Florida 2 veces al año

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Diego Granada Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
J. Diego Granada Giraldo	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARBOSA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal la Floresta II Apia Sensibilizacion	NUMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Marzo 8/23
HORA INICIO	9:00 am	HORA TERMINACIÓN	9:12 am

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Abraham Cortes	Representante legal
	Carlos A. Gonzalez	Contratista EAAB

TEMAS

1 Calidad del Agua
2 Resolucion 2115 del 2007
Resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 en compañia del representante legal Abraham Cortes Junta de Accion comunal la Floresta II Apia se socializa el tema de la Calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811

Se le Explica al Representante que es obligatorio que se haga pruebas al agua por cuenta del Acueducto por lo menos cada mes.

Estas pruebas deben ser ubicadas en 3 ptos

AGUAS Y ASEO DE BARRANCABERMEJA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	diferentes, distribuidos en la red de distribucion deben ser 3 ptos de Muestreo. Estos puntos a ubicarse en conjunto con la Secretaria de Salud de Apia luego seran llevados a un laboratorio
	certificado y homologado las pruebas, con el pH, la turbidad, el color, los coliformes una vez se tenga los resultados, deben ser subidos a la plataforma S.U.I si cumple

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Abraham Cortes Carlos A. Gonzalez	2 mes

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Abraham Cortes	
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal la Esmeralda Santurio		
LUGAR	Oficina Acueducto	NUMERO	
HORA INICIO	1:00 pm	FECHA	Marzo 8/23
		HORA TERMINACIÓN	1 1/2 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Luis Alfonso Restrepo	Fontanero
	Carlos A. Gonzalez	Contratista CAAL

TEMAS

1 Calidad del Agua
2 resolucion 2115 del 2007
resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 en compañia del Fontanero Luis Alfonso Restrepo Junta de Accion comunal la Esmeralda santuario
Se Socialito el tema de la Calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811, que Explica que los Acueductos deben tomar 3 muestras En diferentes puntos que se ubiquen En la red de distribucion, Estos puntos deben Ser coordinados en conjunto con la Secretaria de Salud de Santuario

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	una vez tomada. Esta muestras deben ser llevadas a un laboratorio certificado y homologado En Estas pruebas se determina, el pH, la turbiedad, el color, los coliformes
	Estas pruebas se deben subir a la plataforma de S.U.I si el Acueducto Cumple con Esta plataforma la Secretaria de Salud, le hace 2 pruebas al año

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer Seguimiento	Luis Alfonso Restrepo Carlos A Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
X Luis ALFONSO RESTREPO	Luis ALFONSO RESTREPO
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANQUILLA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal Verde Cedralito sta Rosa	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Marzo 22/23
HORA INICIO		HORA TERMINACIÓN	

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Jose Julian Garcia	Representante Legal
	Carlos A. Contreras	Contratista CAAR

TEMAS

1 Calidad del Agua
2 resolucion 2115 del 2007
resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 22/23 en compañia del Representante legal Jose Julian Garcia junta de Accion comunal verde cedralito sta Rosa de cabal

Se Socializa el tema de Calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811.
donde habla que es obligatorio que el acueducto haga 3 pruebas, que se tomaran en 3 ptos diferentes y estan ubicados

AGUAS Y ASEO DE BARRANCABERMEJA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

En la red de distribucion.
Estos ets se ubican en compañia con la Secretaria de Salud y una vez le tengan deben ser llevados a un laboratorio certificado y homologado, si tienen usuario y contraseña subirla al S.U.I

la muestras que le le hacen al agua deben ser el pH, el Color, la turbidad, los Coliformes.
Segun el Representante Esta nueva Junta se Esta organizado ya que apenas llevan 3 meses, y van hacer por lo menos 2 pruebas cada 6 meses

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Jose Julian Garcia Carlos A. Montalet	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Montalet	
Jose Julian Garcia Ruiz	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	Para haber Esta prueba Es necesario que el Acueducto, junto con la Secretaria de Salud, ubiquen 3 ptos que van en la red de distribucion. Esto pto deben tener una longitud, latitud y Altitud.
	En Estas pruebas se debe identificar, el color, la turbiedad, el pH, cloro, cloriformes. Segun la representante, la Secretaria de Salud. hace una prueba al año, y el Acueducto va hacer una prueba cada 3 mes

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
haer seguimiento	Patricia Elena Convajal Carlos A. Gonzalez	3 mes

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITE

NOMBRE	FIRMA
Patricia Elena Convajal	Patricia Elena Convajal
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Corporacion Acueducto Regional travesias Guatica Sensibilizacion		
LUGAR	oficina Acueducto	NÚMERO	
HORA INICIO	12:00 pm	FECHA	Marzo 29/23
	HORA TERMINACIÓN	12 1/2 pm	
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Patricia Luna Carvopal	Representante legal	
	Carlos A. Gonzalez	Contratista CARA	
TEMAS	1 2 calidad del Agua resolucion 2115 resolucion 811		

DESARROLLO DE TEMAS

Se le Explico a la Representante legal el dia Marzo 29/23 corporacion Acueducto Regional travesia Guatica, Patricia Carvopal sobre el tema de la Calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811

Se Socializa, que es obligatorio que el acueducto cada mes haga una prueba del agua, En un laboratorio certificado y homologado

AGUAS Y ASEO DE BUGALAGRANDE	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociación de Usuarios Acueducto la Florida Tercera Capacitacion	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Personeria Acueducto	FECHA	Marzo 6/23
HORA INICIO	4½ pm	HORA TERMINACIÓN	5:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Diego Granada	operario planta
	Carlos A. Gonzalez	Contratista EAAL

TEMAS

1. Control de perdidas
2. Agua no contabilizada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 6/23 en compañia del (representante) operario de la planta Diego Granada, Asociacion de usuarios Acueducto la Florida Tercera

El solicito el tema de Control de perdidas y Agua no contabilizada

El control de perdidas es el desperdicio involuntario del agua que se produce en diversas formas, la Mayoria de veces son causadas en la tuberia, fisura en los tanques

AGUAS Y ASEO DE BARRALOA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

El Agua no contabilizada, es el agua que es consumida, pero no registrada y por lo tanto no es facturada. Perdidas con servicio directo, medidores frenados, Servicios directos

El total de mts³ del Acueducto la Florida es de 4.660 mts

tiene un promedio por cada usuario de 20 mts³

tiene un porcentaje de pérdidas del 21%.

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
haur Seguimiento	Diego Granada Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
1. Diego Granada Giraldo	
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE HISPANIA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal la Floresta II Aqua Sensibilizacion		
LUGAR	oficina Asociada	NÚMERO	
HORA INICIO	9:12 am	FECHA	Marzo 8/23
		HORA TERMINACIÓN	10:00 am
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Abraham Corty	Representante legal	
	Carlos A Gonzalez	Contratista CIAR	
TEMAS	1 2 Control de perdidas Aqua no contabilizada		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 en compañia del Representante legal Abraham Corty Junta Accion comunal la Floresta II Aqua se socializo el tema de control de perdida.

y Aqua no contabilizada

El control de perdidas es el desperdicio involuntario del Aqua que se presenta por diversas formas

la Mayoria se presenta en fugas en las tuberias

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizada. es el agua que se consume pero no se registra es decir no se factura se presenta en conexiones fraudulentas medidores frenados servicios directos
	El Acueducto la floresta II, el porcentaje de perdida Esta por definir no ficnan Equipos de Medida van hacer alamblea para cambiar la Junta del Acueducto

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer Seguimiento	Abraham Cortz Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
[illegible]	
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUENAVISTA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal la Esmeralda Santuario Sensibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Agosto 8/23
HORA INICIO	1½ pm	HORA TERMINACIÓN	2:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Luis Alfonso Restrepo	fontanero
	Carlos A. Bontolet	Contratista CAAL

TEMAS

1 Control de perdidas
2 Agua no contabilitada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 en compañia del fontanero Luis Alfonso Restrepo Junta de Accion Comunal la Esmeralda Santuario
Se Socializa el tema de Control de perdidas y Agua no contabilitada

El Control de perdidas Es el desperdicio involuntario del Agua que se produce En diversas formas, tales como fisuras En los tanques, fugas en las tuberias

AGUAS Y ASEO DE BUENAVENTURA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizado, es el agua que se consume pero no se registra Es decir no se factura, se presenta en Medidores frenados, conexiones directas
	El porcentaje de perdidas del Acueducto la Esmeralda, Santuario Esta por definir ya que no tiene Aumentos de Medida

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer requerimiento	Luis Alfonso Restrepo Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
X Luis Alfonso Restrepo	Luis Alfonso Restrepo
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Junta de Accion Comunal Vereda Cedralito Sta Rita

ASUNTO	Rehabilitacion	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Marzo 22/23
HORA INICIO		HORA TERMINACIÓN	

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Joe Julian Garcia	Representante legal
	Carlos A. Gonzalez	Contratista CAAR

TEMAS

1. Control de perdidas
2. Agua no contabilizada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 22/23 en compañia del Representante legal Joe Julian Garcia Junta de Accion comunal Vereda Cedralito. sta Rita

Se socializa el tema de Control de perdidas y Agua no contabilizada

El control de perdidas es el desperdicio involuntario del agua que se produce de diversas formas tales como fugas en las tuberias, tanque de Almacenamiento

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizada, es el agua consumida pero no registrada y por lo tanto no es facturada, la cuenta en conexiones fraudulentas, predios con servicio directo, medidores frenados
	El porcentaje de control de perdidas Esta por definir ya que este acueducto, no tiene elementos de medida

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	JOSE Julian Garcia Carlos A. Gonzalez	2 mes

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	
Jose Julian Garcia Pava	

AGUAS Y ASEO DE BARRANQUILLA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Corporacion Aweducto Regional traviesa Cvatro

ASUNTO	Encabezacion	NÚMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Mayo 29/22
HORA INICIO	4'12 am	HORA TERMINACIÓN	12:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Patricia Elena Carvajal	Representante Legal
	Carlos A. Contreras	Contratista CAARA

TEMAS

1 Control de perdidas
2 Agua no contabilizada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Mayo 29/22 en compañia de la representante legal patricia Elena Carvajal corporacion Aweducto Regional traviesa cuatro a socialio el tema de Control de perdidas y Agua no contabilizada

El Control de perdidas, el El desperdicio involuntario del agua que se produce En diversas formas, la mayoria de veces. Son causadas por diferentes fugas. tales como fugas en las tuberias, Fluvial

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	En los tanques de Almacenamiento El Agua no contabilizada, es el agua que es consumida pero no registrada y por lo tanto no es facturada, se presenta. en Acueductos directos, medidores frenados, perdidas con acueducto directo
	El Acueducto travesia de Costilla El porcentaje de perdida Esta por Estimar ya que a los predios no tienen medio. Segun el Representante, el acueducto tiene un aforo de 18.000 m³/h que es la lectura que marca el medio.

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Patricia Elena Carvajal Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
x Patricia Elena Carvajal	Patricia Elena Carvajal
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARBOSA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociacion de Usuarios Acueducto y Alcantarillado la Florida Pereira Sensibilizacion	NUMERO	
LUGAR	Oficina Presidencial	FECHA	Marzo 6/23
HORA INICIO	9:00am	HORA TERMINACIÓN	9:40 pm
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Diego Granada	operario planta	
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAR	
TEMAS	1 Micro-medidor 2 Malo-medido.		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 6/23 en compañia del operario de la planta Diego Granada Asociacion de usuarios Acueducto y Alcantarillado la Florida, pereira

Se Socializo el tema de Malo-medidor y Micro-medidor
Se le Explico al operario que la cardex para darle la conexion del Agua al Acueducto, deben cumplir con la ley 373 de 1997

AGUAS Y ASEO DE BARRALDA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	habla del p.u.e.a programa uso eficiente ahorro del Agua. los medidores deben ser precegúipados y cumplir con la ley 310 del 2017
	El Acueducto la Florida tiene 201 suscriptores, todos tienen micro_medidor tiene medio medidor en 6"

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE		
TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ	
NOMBRE	FIRMA
V. Diego Granada Giraldo	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Junta de Accion Comunal la Florida II Apia

ASUNTO	Sensibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Marzo 8/23
HORA INICIO	10:00am	HORA TERMINACIÓN	10:20am

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Abraham Cortes	Representante legal
	Carlos A. Gonzalez	Contratista EAAB

TEMAS

1. Micro-medicion
2. Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 en compañia del representante legal Abraham Cortes junta de Accion comunal la florida II Apia a socializo el tema de micro-medidor y Macro-medidor.

lo primero que se le Explica al representante es que la cardar para darle la conexion al acueducto, debe cumplir con el p.u.e.a programa uso Eficiente

AGUAS Y ASEO DE HIDRALGO	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	ahorro del Agua que dice que todos los Aweductos comunitarios deben tener Equipos de Medida El Macro q. d que mide el consumo total del Aweducto x ubica a la salida del tanque
	El Aweducto la Floresta II tiene 80 suscriptores, ninguno tiene Micro-medidor, ni macro van hacer asamblea para cambiar la Junta del Aweducto

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer Equipamiento	Abraham Carty Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
+ Abraham Cruz TIS	
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCABERMEJA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Junta de Accion Comunal la Esmeralda Santuario		
LUGAR	oficina Acueducto	NUMERO	
HORA INICIO	2:00 pm	FECHA	Marzo 8/23
	HORA TERMINACIÓN	2:12 p.m	

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Luis Alfonso Betrepo	fontanero
	Carlos Gonzalez	contratista EAAB

TEMAS

1 Micro-medicion
2 Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 8/23 En compañia del fontanero Luis Alfonso Betrepo Junta de Accion comunal la Esmeralda Santuario.
Se Solicita el tema de Micro-medicion y Macro-medidor. Se le Explica al Repreante o fontanero Encargado que la corder para poderles dar la concion del agua, deben cumplir con la ley 373 del 1997

AGUAS Y ASEO DE BUENAVISTA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

habla que el p.u.e.a programa uso eficiente ahorro del agua donde dice que todos los acueductos comunitarios deben tener elementos de Medida.

El Acueducto la Esmeralda Santuario tienen 80 suscriptores Ninguno tiene medidor, tampoco Macro-medidor.

Solicitan Socialización con la comunidad por parte de la Empresa Aguas y Aseo

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer Seguimiento	Luis Alfonso Restrepo Carlos A. Gonzalez	2 mes

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Luis ALFONSO RESTREPO	LUIS ALFONSO Restrepo
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Junta de Accion Comunal Vereda Cedralito sta Rosa

ASUNTO	Canalizacion	NÚMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Marzo 22/23
HORA INICIO		HORA TERMINACIÓN	

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Jose julian Garcia	Representante legal
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAR

TEMAS

1 Micro-medicion
2 Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Marzo 22/23 en compañia del Representante legal Jose julian Garcia junta de Accion comunal vereda cedralito sta Rosa

Se Socializo el tema de Micro-medicion y Macro-medidor, se le Explica al Representante que la Carder para darle la concesion del agua
Al acueducto deben cumplir con la ley 373 de 1997

AGUAS Y ASEO DE BISERALDA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	que habla del p.u.e.a programa uso Eficiente ahorro del agua que todos los acueductos Comunitarios deben tener Elementos de medida los medidores deben cumplir con la ley 330 del 2018
	El Acueducto Cedralito sta Rosa tiene 162 suscriptores ningun predio tiene medidor ni Macro-medidor El Representante solicita Capacitacion con la comunidad para Socializar el tema

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer Seguimiento	Jose Julian Garcia Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	
Jose Julian Garcia Pena	

AGUAS Y ASEO DE BUGALAGRANDE	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Corporacion Aweducto Regional travecia Cuatica

ASUNTO	Sencibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	A oficina Aweducto	FECHA	Marzo 29/23
HORA INICIO	12'12	HORA TERMINACIÓN	1:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Patricia Elena Convajal	Representante legal
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAD

TEMAS

1 Micro - medicion
2 Macro_medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia ..... en compañia de la Representante legal Patricia Elena Convajal, corporacion Aweducto Regional travecia cuatica

se socializo el tema de Micro_medicion y Macro_medidor
se Explica a la Representante que la Caader para darle la conexion al agua al aweducto, deben cumplir con la ley 373 de 1997

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	que habla del p.u.e.a programa uso Eficiente ahorro del agua todos los predios deben tener micro-medidor y Macro-medidor
	El Acueducto frontera Costa, tiene 500 suscriptores. Ninguno tiene micro-medidor tienen Macro-medidor la Representante Argumenta que Este año van a comprar medidores

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer Seguimiento	Patricia Elena Consuegra Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
x Patricia Elena Consuegra	Patricia Elena Consuegra
Carlos A. Gonzalez	