
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AQUASAT


3.2.6 CAPTACIÓN

Lo alimenta la quebrada San Lázaro

3.2.6.1 BOCATOMA

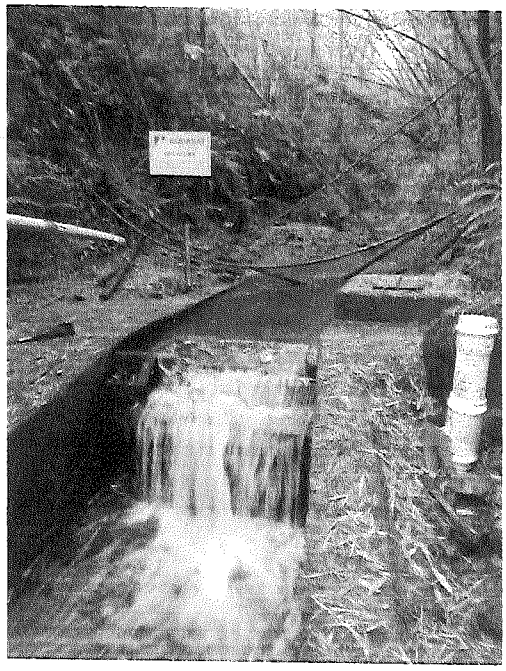


La bocatoma tiene 1.80 de largo por 6mts de ancho, es sumergible, tiene rejilla, tiene un sistema de bypass.

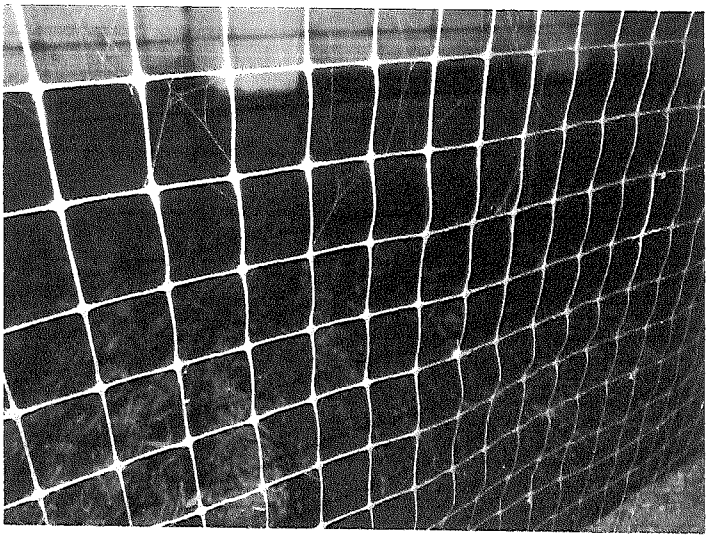

La bocatoma se encuentra protegida por esta malla y una lona para evitar que los animales se metan y contaminen el agua


3.2.6.2 DESARENADOR

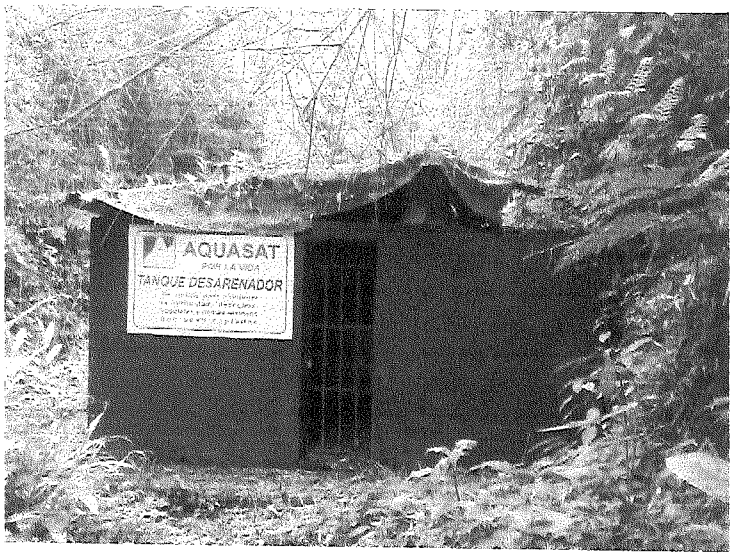

Esta estructura diseñada para retener arena que atrae las aguas con el fin de evitar que ingresen al canal de aducción.

Está compuesta por 3 compartimientos de 2mts de profundidad, 2mts de ancho y 7mts de largo.



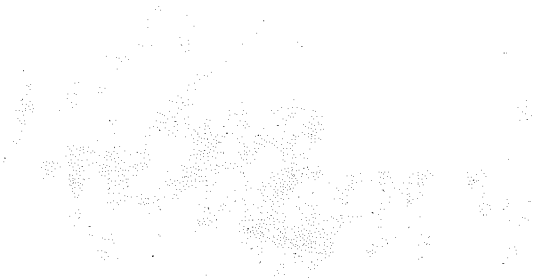

3.2.6.3 PLANTA DE TRATAMIENTO





Es una planta compacta de 15 lts/s.

La componen los siguientes elementos :


Floculadores : es el proceso químico que le inyecta a la planta las sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua.

Mezclador estático

Cloración



3.2.6.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

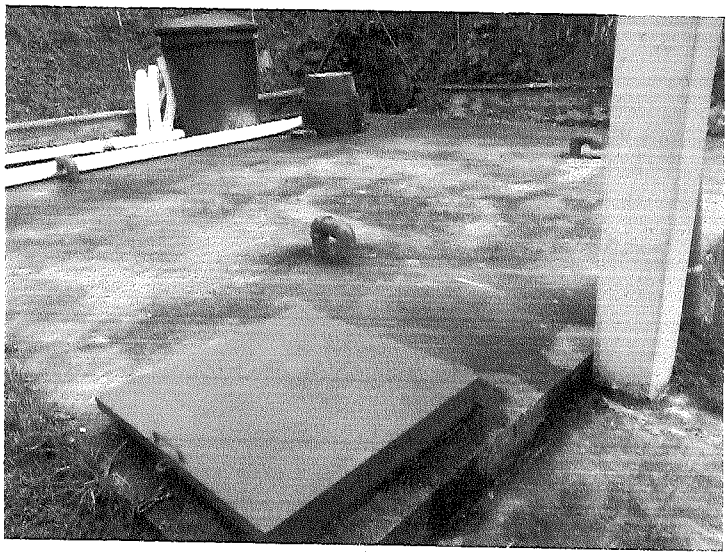

Tiene 3 tanques ascendentes y 3 tanques descendentes, la capacidad de los tanques es de 150 metros cúbicos y de 100 mts, para capacidad total de 250 mts cúbicos

3.2.6.5 ADUCCION

Tiene 4.200 mts en 6", 3.400 mts en PVC y el resto en asbesto cemento.

3.2.6.6 REDES DE DISTRIBUCIÓN

Tiene aproximadamente 24km de redes de distribución que se distribuyen de la siguiente forma : en 4" aproximadamente 10km, en 3" 6km, en 2" 4km y en 1" 4km

3.2.6.7 MACRO MEDIDOR


Tiene aproximadamente 45 macro medidores en 3", manejan un software la cual permite identificar todas las fugas que contiene el acueducto, tienen un proceso muy avanzado en el tema de macro medidores

3.2.6.8 MICRO MEDICION

Tienen 524 micro medidores, en la actualidad tienen 12 medidores frenados, la eficiencia de la micro medición es del 97.7%

3.2.6.9 Calidad del Agua

Le hacen pruebas al agua una vez al mes, a continuación se relaciona las pruebas hechas por el laboratorio

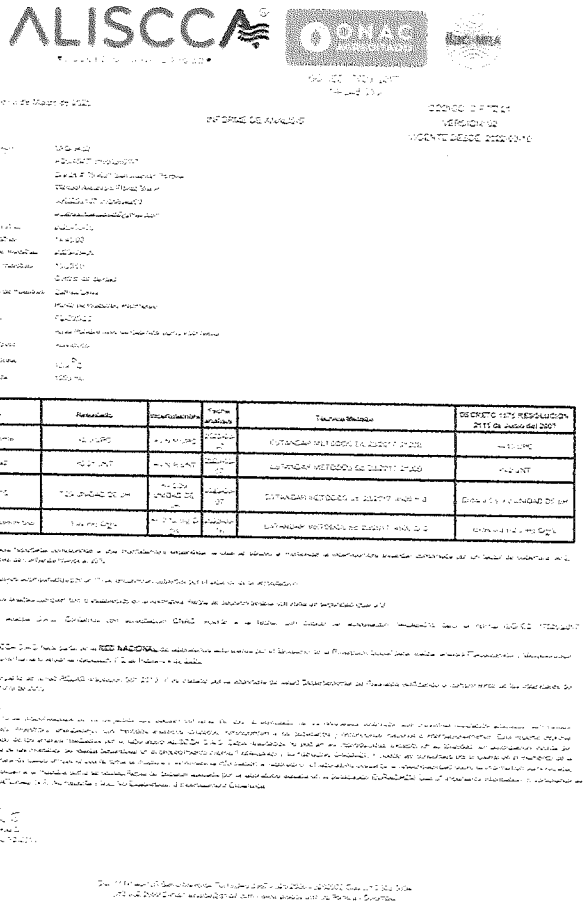

3.2.7.0 Control de Pérdidas

El porcentaje de control de perdidas es del 19.72%, tienen un porcentaje de perdidas muy bajo.

Esto es debido a la cantidad de macro medidores instalados que tienen donde los van instalando por tramos y así hacerle un seguimiento a las aguas no contabilizadas.

Recopilado por: Carlos Alberto Gonzalez Tamayo
Sacado de los operarios de la planta de tratamiento.

AGUAS Y ASEO DE PEREIRA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Empresa Awaducto y Alcantarillado la Bella Awabella Pereira

ASUNTO	Sensibilización	NÚMERO	
LUGAR	Oficina Awaducto	FECHA	Abril 10/23
HORA INICIO	10:00 am	HORA TERMINACIÓN	11:00 am

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Vanesa Tamayo	Representante
	Carla A. Contella	Contratista EAAP

TEMAS

1. Control de perdidas
2. Agua no contabilizada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 10/23 en compañia de la representante Vanesa Tamayo Empresa Awaducto y Alcantarillado la Bella Awabella se socializo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El control de perdidas es el desperdicio involuntario del Agua, que se produce en diversas formas, la mayoria de veces son causadas por diferentes fugas tales como fugas en las tuberias.

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizada. es el agua consumida, pero no registrada y por lo tanto no es facturada, se presenta en conexiones fraudulentas medidores frenados, predios con servicio directo
	Acuabella tiene un porcentaje de Perdidas del 50%. Este acueducto tiene conexiones fraudulentas

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Daniels	
VANESSA TANGARITE L	VANESSA

AGUAS Y ASEO DE BELÉN	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Empresas publicas Belen de Umbria Dinamica Esp. Sensibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Abril 19/23
HORA INICIO	11½ am	HORA TERMINACIÓN	12½ pm
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Francy Valencia	Gerente	
	Carlos Contratista	Contratista EAAB	
TEMAS	1 Control de perdidas 2 Agua no contabilizada		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 19/23 En compañia de la Gerente Francy Adriana Valencia Empresas publicas Belen de umbria Dinamica Esp se socializa el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada

El control de perdidas Es el desperdicio Involuntario que se presenta En las redes de aduccion y conduccion

En proxima visita se necesitan las lecturas de los macro-medidores y las lecturas

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	de los medidores, para determinar. El porcentaje de perdidas Segun Informe del plan Maestro y Alcantarillado de boca de umbria el porcentaje de perdidas es del 40%.
	de acuerdo al Informe Rhego en la Relacion a años anteriores

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Francy Valencia Carlos A. Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociacion de usuarios del Servicio de Agua potable y Alcantarillado San Antonio de Chami - Mistrato

ASUNTO	Sensibilizacion	NUMERO	
LUGAR	oficina Aguduita	FECHA	Abril 19/23
HORA INICIO	2:00pm	HORA TERMINACIÓN	3:00pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Nelson Orpina	tesorero
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAD

TEMAS

1 control de perdidas
2 Agua no contabilizado

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 19/23 en compañia del tesorero Nelson Orpina Asociacion de usuarios del Servicio de Agua potable y Alcantarillado San Antonio de Chami Mistrato asocializa el tema de control de perdida y Agua no contabilizada

El control de perdida es el desperdicio involuntario que se presenta por diferentes Formas, tale como fugas en las redes de aduccion, conduccion y redes de distribucion tambien se presenta en conexiones Fraudulentas

AGUAS Y ASEO DE BARBOSA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizada, es el agua que se consume pero no se registra, es decir no se factura, tambien se presenta En Medidores Frenados y fugas internas En los predios
	El Acueducto San Antonio de Chami tiene un consumo total del mes por mas de 3.150 mts

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer seguimiento	Nelson Oliva Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Nelson Oliva	
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociacion de Suscriptores de Servicios Publicos domiciliarios Aguaset

ASUNTO	Sensibilizacion	NUMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Abril 20/22
HORA INICIO	3:00pm	HORA TERMINACIÓN	4:00pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Juana Arias	Administradora Acueducto
	Carlos A Gonzalez	Contratista EAAR

TEMAS

1
2 control de perdidas
Agua no contabilizada

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 20/22 en compañia de la Administradora Juana Arias Asociacion de suscriptores de servicios publicos domiciliarios Aguaset
Asociativo el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada
El control de perdidas es el desperdicio involuntario del agua.
Esta se presenta en la Red de aduccion conduccion, distribucion, conexiones fraudulentas y que se deben control haciendo seguimiento

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	a las redes y la detectan con un geofono. El Agua no contabilizada, es el agua que se consume pero, no se registra es decir no se factura
	El Acueducto Aguaviat maneja un porcentaje de perdidas del 19.72 %. Se debe hacer una anotación Especial sobre la Manera como Este acueducto lo de Manera al porcentaje de perdidas tienen AF medidor y/o hacen por tramos de ahi que tengan controlado El porcentaje de perdidas

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer seguimiento	Juana Arias Carlos A. Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITE

NOMBRE	FIRMA
JUANA CLARISSA ARIAS TABORDA	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BISCUCUELAS	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociacion de Usuarios Acueducto Corregimiento Tira Quinchia		
LUGAR	Sensibilizacion	NÚMERO	
HORA INICIO	oficina Acueducto	FECHA	Abril 28/23
	4 1/2 pm	HORA TERMINACIÓN	5:00 pm
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Edisson Taborquino	Representante Legal	
	Carlos H. Bonilla	Contratista CAAR	
TEMAS	1 2 Control de perdidas Agua no contabilizada		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 28/23 en compañia del Representante Legal Edisson Taborquino Asociacion de usuarios Acueducto corregimiento Tira Quinchia

Se socializa el tema de control de perdidas y Agua no contabilizada
El control de perdidas Es el desperdicio Involuntario que se produce en las redes de aduccion, conduccion y distribucion tambien se dan conexiones Fraudulentas

AGUAS Y ASEO DE BISCAYALDE	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Agua no contabilizada Es El agua que se consume pero no se registra Es decir no se factura da En medidor Frenados y conexiones directas
	El porcentaje de perdidas del Acueducto de Isca es del 16-1. y % de por rebose. El Representante Es muy cuidadoso con Este tema, y Esta pendiente que no hayan medidores frenados, conexiones fraudulentas y fugas en las tuberias

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer Seguimiento	Edicson Tabarquino Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNION O COMITE

NOMBRE	FIRMA
Edisson Tabarquino Barrera	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Empresa Acueducto y Alcantarillado la Bella Anabella de Barranca

ASUNTO	Socialización	NÚMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Abril 10/23
HORA INICIO	11:00 am	HORA TERMINACIÓN	12:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Vanessa tangarife	Representante
	Carlos A González	Contratista AAA

TEMAS	
	1 Micro-medición 2 Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dio Abril 10/23 en compañía de Vanessa tangarife Empresa Acueducto y Alcantarillado la Bella Anabella, se socializa el tema de los Micro-medicion y Macro-medidor

la carder para poder dar la concesión del agua debe tener el P.U.E.A. programa uso Eficiente ahorro del agua dice que todos los acueductos comunitarios deben tener micro-medicion

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	y Macro- medidor Se recomienda que este Acueducto, tengan medidores presupuestados y que cumplan con la ley 330 del 2017
	El Acueducto Awabella tiene 679 suscriptores todos tienen micro- medidor, tienen macro de 4"

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	
VANESSA TANGARIFE	VANESSA TANGARIFE.

AGUAS Y ASEO DE BELÉN DE UMBRÍA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Empresa Publicas Belen de Umbria Dinamica ESP.

ASUNTO	Sensibilizacion.	NUMERO	
LUGAR	Oficina Acueducto	FECHA	Abril 19/23
HORA INICIO	12'12 pm	HORA TERMINACIÓN	1:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Franci Valencia	Gerente
	Carlos A Gonzalez	Contratista LAAV

TEMAS

1 Micro-medicion
2 Con Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia: Abril 19/23 En compañia de la Gerente Franci Valencia, Empresas publicas Belen de umbria Dinamica ESP.
se socializa el tema de Micro. medicion y Macro. medidor

la ley 373 del 1997. habla del P.U.E.A programa uso Eficiente ahorro del agua que Explica que todos los Acueductos deben tener Equipos de medida
para que todos los Acueducto sean

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	Sostenibles, deben tener dichos Elementos y así cobrar los respectivos consumos de las personas. Se le recomienda a la gerente que Esté pendiente de los medidores que no Estén Frenados y que
	hayan cumplido con el ciclo, que son 5000 mts³ o 5 años El Acueducto Belén de Umbría Dinamica tiene 4.600 medidores instalados tiene 3 macros 1 en 10" 2 en 8" y el tercer macro en 2"

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Nuevo Reservorio	Francy Valencia Carlos Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
FRANCY ADRIANA VALENCIA	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE PEREIRA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociacion de Usuarios del Servicio de Agua potable y Alcantarillado San Anton

ASUNTO	Sensibilizacion	NÚMERO	de Chami - Mixto
LUGAR	Oficina Asociacion	FECHA	Abril 19/23
HORA INICIO	3:00 pm	HORA TERMINACIÓN	4:00 P.m

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Nelson Ospina	Tesorero
	Carlos A. Gonzalez	Contratista EAAP

TEMAS

1 Micro-medicion
2 Macro-medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 19/23 en compañia del tesorero Nelson ospina, Asociacion de usuarios del servicio de Agua potable y Alcantarillado San Antonio de Chami Mixto

Se Socializa el tema de Micro-medicion y Macro-medidor
Se habla de la ley 373 de 1997 que habla del P.U.E.A programa uso Eficiente ahorro del agua

AGUAS Y ASEO DE RIOBAMBA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	que dice que todos los acueductos deben tener elementos de medida, para que la cerder ley de la comunión del agua se recomienda medidores velocidad, chorro único referencia R-100 - R-160
	El Acueducto San Antonio de Chami tiene 107 suscriptores ninguno tiene medidor, tienen malos medidores

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Nelson Olpina Carlos A. Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	
Nelson Arce	

AGUAS Y ASEO DE BARBOSA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociacion de Suscriptores de servicios publicos domiciliarios Aquaset

ASUNTO	Sencibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	oficina Auxiliar	FECHA	Abril 20/23
HORA INICIO	4:00 pm	HORA TERMINACIÓN	5:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Juana Arias	Administradora
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAR

TEMAS

1 Micro-medicion
2 Macro-medidor.

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 20/23 en compañia de la Administradora Juana Arias Asociacion de Suscriptores de Servicios Publicos domiciliarios Aquaset

Se realiza el tema de la micro-medicion y Macro-medidor.
la Resolucion 373 de 1997, habla del P.U.E.A programa uso Eficiente ahorro del agua

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	que dice que todos los acueductos comunitarios deben tener elementos de medida. Se recomienda medidores ultrasonidos, chorro unico referencia Q-100 o Q-160
	El Acueducto Aguaclara tiene 524 suscriptores tienen micro-medidor 518, tienen 47 macro-medidores El porcentaje de eficiencia de la micro medicion es del 97.7%.

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer Seguimiento	Juana Ariel Carlos A Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
JUANA CLARISSA ARIAS TABORDA	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociacion de usuarios Acueducto Corregimiento Tres Quinchia

ASUNTO	Sensibilizacion	NUMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Abril 28/23
HORA INICIO	2:00 pm	HORA TERMINACIÓN	3:12 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Edixon Tabarquino	Representante legal
	Carla A. Gonzalez	Contratista EAAP

TEMAS	
	1 Micro-medicion 2 Macro_medidor

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 28/23 en compañia del Representante legal Edixon Tabarquino Asociacion de usuarios Acueducto corregimiento Tres Quinchia
Se socializa El tema de Micro-medicion y Macro_medidor.
la resolucion 373 de 1997 habla del P.U.E.A. programa uso Eficiente ahorro del agua.
que dice que todos los acueductos comunitarios

AGUAS Y ASEO DE PEREIRA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	deben tener Elementos de Medida. Para Este acueducto, se recomienda El medidor Velocidad chorro unico Referencia R-100 - o R-160.
	El Acueducto comunitario de Irra Quinchia tiene 564 suscriptores Tienen micro medidor 564, 5 tiene El medidor Frenado El porcentaje de Eficiencia en la medicion es del 99%.

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
Hacer Seguimiento	Edisson Tabarquino Carlos Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Edisson Tabarquino TS	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE PEREIRA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FC-GA-09	VERSIÓN: 1

Empresa Acueducto y Alcantarillado la Bella Awabella Pereira

ASUNTO	Sensibilizacion	NÚMERO	
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Abril 10/23
HORA INICIO	9:00 am	HORA TERMINACIÓN	10:00 am

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Vanessa Tangarife	Representante Legal
	Carlos A. Gomez	Contratista EAAB

TEMAS

1 Aspectos Normativos
2 Calidad del Agua
Resolución 2115 del 2007
Resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 10/23 en compañia de la Representante Legal Vanessa tangarife Empresa Acueducto y Alcantarillado la Bella Acuabella, pereira, se socializa el tema de los Aspectos Normativos de la Calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811 cuando el porcentaje de aceptabilidad se encuentra entre el 91% y el 100% se considera que el Agua es Apta para el consumo humano.

AGUAS Y ASEO DE BARRALON	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Acueducto como prestador del servicio tiene una responsabilidades Especificas de analisis propio y de reporte a la plataforma las resoluciones 2115 y 811, habla que deben tener 3 ptos de Muestreo que se deben concertar con la Secretaria de Salud. y llevarlas a un laboratorio El Acueducto debe Asumir las Implicaciones por Evadir Esta responsabilidad. El Acueducto Acabella hace prueba a la calidad del Agua una vez al mes

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	vanessa tangarife Carlos A. Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Carlos A. Gonzalez	
VANESSA TANGARIFE	VANESSA TANGARIFE

AGUAS Y ASEO DE BARBOSA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

Asociación de Usuarios del Servicio de Agua potable y Alcantarillado San Antonio

ASUNTO	Socialización	NUMERO	de Chami Mictrato
LUGAR	oficina Acueducto	FECHA	Abril 19/21
HORA INICIO	1:00 pm	HORA TERMINACIÓN	2:00 pm

ASISTENTES	NOMBRE	CARGO
	Nelson Orjuela	Tesorero
	Carlos A Gonzalez	Contratista EAAV

TEMAS

1 Aspectos Normativos.
2 Calidad del Agua.
resolución 2115 del 2007
resolucion 811 del 2008

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 19/21 en compañia del tesorero Nelson Orjuela, Asociacion de Usuarios del Servicio Agua potable y Alcantarillado San Antonio de Chami - Mictrato se socializo el tema de los Aspectos Normativos y calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811 Se deben tener 3 ptos de Muestreo que se deben concertar con la Secretaria de Salud y luego llevar Estas Muestras a un laboratorio certificado y homologado

AGUAS Y ASEO DE BIENVENIDO	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	Cuando El porcentaje de aceptabilidad se Encuentra entre el 95% y el 100% se considera que el Agua es apta para el consumo humano, el Acueducto como prestador del servicio, tiene Responsabilidades Especificas y de analisis propio
	El Acueducto debe Asumir las Implicaciones por Evadir Estas Responsabilidades
	El Acueducto San Antonio de Chami hace 2 pruebas al año con la calidad del Agua

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Nelson Olpina Carlos A. Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Nelsa Ruiz	Nelsa
Carlos A Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociacion de Suscriptores de Servicios Publicos domiciliarios Aguaset. Sensibilizacion		
LUGAR	oficina Acueducto	NÚMERO	
HORA INICIO	5:00 pm	FECHA	Abril 20/23
		HORA TERMINACIÓN	5 1/2 pm
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Juana Arias	Administradora	
	Carlos A. Gonzalez	Contratista EAAB	
TEMAS	1 2 Normas Aspectos normativos calidad del agua Resolucion 2115 del 2007 resolucion 811 del 2008		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 20/23 en compañia de la Administradora Juana Maritza Arias Asociacion de suscriptores de Servicios publicos domiciliarios Aguaset. se socializo el tema

de los Aspectos Normativos, con la calidad del Agua

Se le Explica a la Administradora que el Acueducto debe tomar como minimo 2 pruebas al mes, y llevarlas a un laboratorio

AGUAS Y ASEO DE BARRANCA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

homologado, y certificado
se deben tener 3 puntos que deber servir como muestreo, Estos puntos se ubican en conjunto con la Secretaria de Salud, El Acueducto tiene una responsabilidad Especifica de analisis propio y reporte.

El Acueducto Aguarist hacen pruebas a la Calidad del Agua 2 veces al mes.
y la Secretaria de Salud de pereira, la hace 2 veces al año, es de Aclarar que las muestras que hace la Secretaria de Salud son (muy) diferentes a las que hace el acueducto, Enumerbaot ario homologado.

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITE

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer seguimiento	Juana Arias Carlos A. Gonzalez	3 meses

ASISTENTES A LA REUNION O COMITE

NOMBRE	FIRMA
JUANA CLARISSA ARIAS TABORDA	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 1 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

ASUNTO	Asociacion de usuarios Acueducto corregimiento Isla Quitchia		
LUGAR	Sensibilizacion oficina Acueducto	NÚMERO	
HORA INICIO	4:00 pm	FECHA	Abril 28/21
		HORA TERMINACIÓN	4 1/2 pm
ASISTENTES	NOMBRE	CARGO	
	Edilson Tabarquino	Representante legal	
	Carlos A Gonzalez	Contratista CAAR	
TEMAS	1 Aspectos Normativos 2 calidad del Agua resolucion 2115 del 2007 resolucion 811 del 2008		

DESARROLLO DE TEMAS

El dia Abril 28/21 en compañia del Representante Edilson Tabarquino Asociacion de usuarios Acueducto corregimiento Isla Quitchia se socializa los Aspectos Normativos de la calidad del Agua y las resoluciones 2115 y 811.

Cuando el porcentaje de aceptabilidad se Encuentra entre el 95% y el 100% se considera que el Agua es Apta para el consumo humano

AGUAS Y ASEO DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Página 2 de 2	
		CÓDIGO: FO-GA-09	VERSIÓN: 1

	El Acueducto como prestador del Servicio tiene unas Responsabilidad Especificas de analisis propio y de reporte a la plataforma las resoluciones 2115 del 2007, y 811 del 2008 habla que se deben tener 3 ptos de
	Muestreo, que se deberá concertar con la Secretaria de Salud, y una vez al tiempo se debe llevar a un laboratorio certificado y homologado El Acueducto debe asumir las Implicaciones por Fuente Esta Responsabilidad El Acueducto Debe hacer prueba 2 veces al mes. y los Reportan al S.U.I

TAREAS ASIGNADAS EN ESTE COMITÉ

TAREAS	RESPONSABLE	PLAZOS
hacer requimiento	Edisson Tabarquino Carlos Gonzalez	2 meses

ASISTENTES A LA REUNIÓN O COMITÉ

NOMBRE	FIRMA
Edisson Tabarquino Barrueto	
Carlos A. Gonzalez	

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Abril 10 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA BELLA – AQUA BELLA PEREIRA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Vanessa Tangarife
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO




AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Abril 19 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	EMPRESAS PUBLICAS DE BELÉN DE UMBRIA DINAMICA E S P
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Francia Adriana Valencia
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

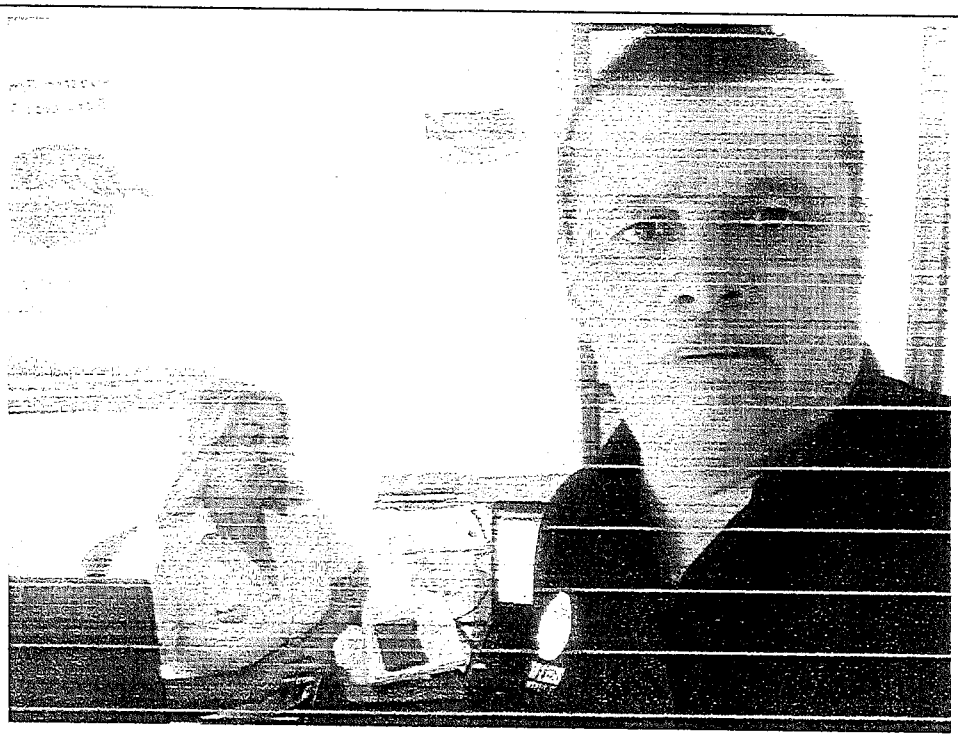

AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Abril 19 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ANTONIO CHAMI, MISTRATÓ
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Nelson Osorio
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



AGUAS Y ASEO
DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Abril 20 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AQUASAT
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Juana Clarissa Arias
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



AGUAS Y ASEO DE RISARALDA

RISARALDA, SENTIMIENTO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fecha: Abril 28 de 2023	
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A ESP	
PROYECTO/ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento fortalecimiento acueducto rural.
MUNICIPIO	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO CORREGIMIENTO IRRA QUINCHIA
FUNCIONARIO AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	Carlos Alberto González Tamayo (Contratista).
FUNCIONARIO QUE ATIENDE LA VISITA	Edisson Tabarquino
OBJETIVO VISITA	Asesoría y acompañamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO

