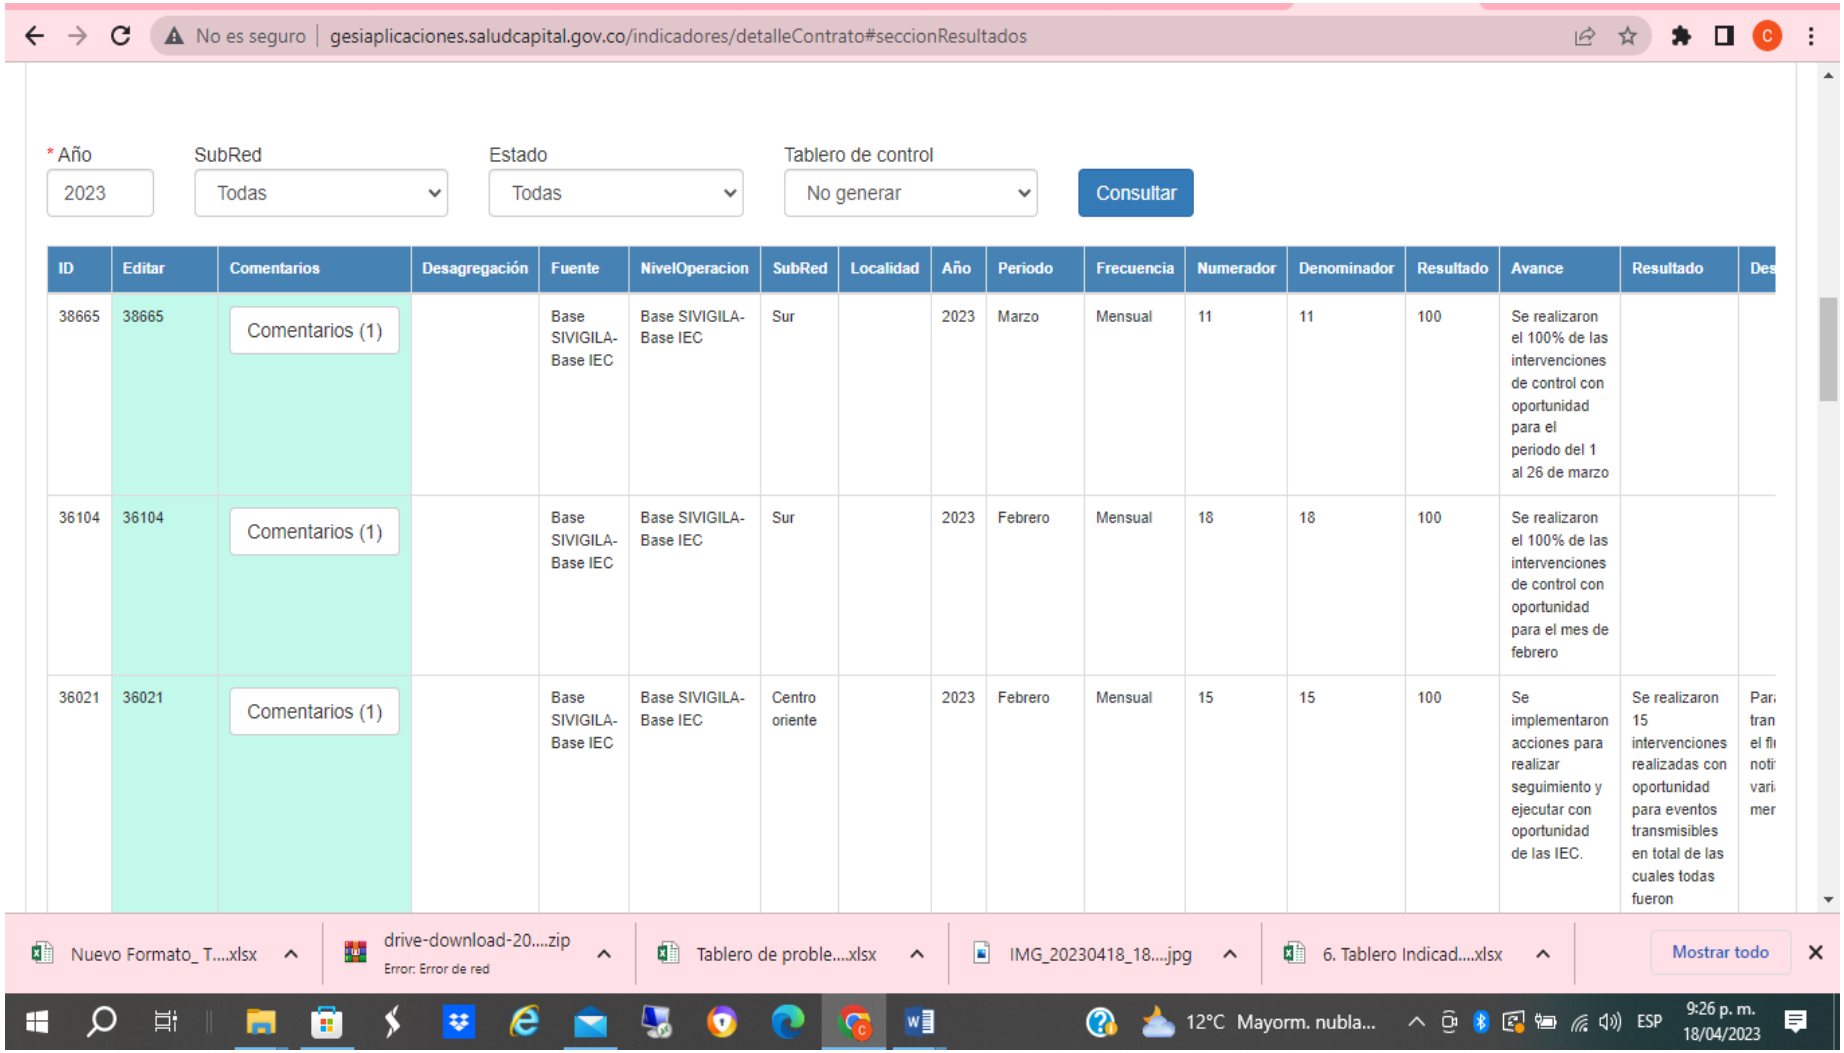
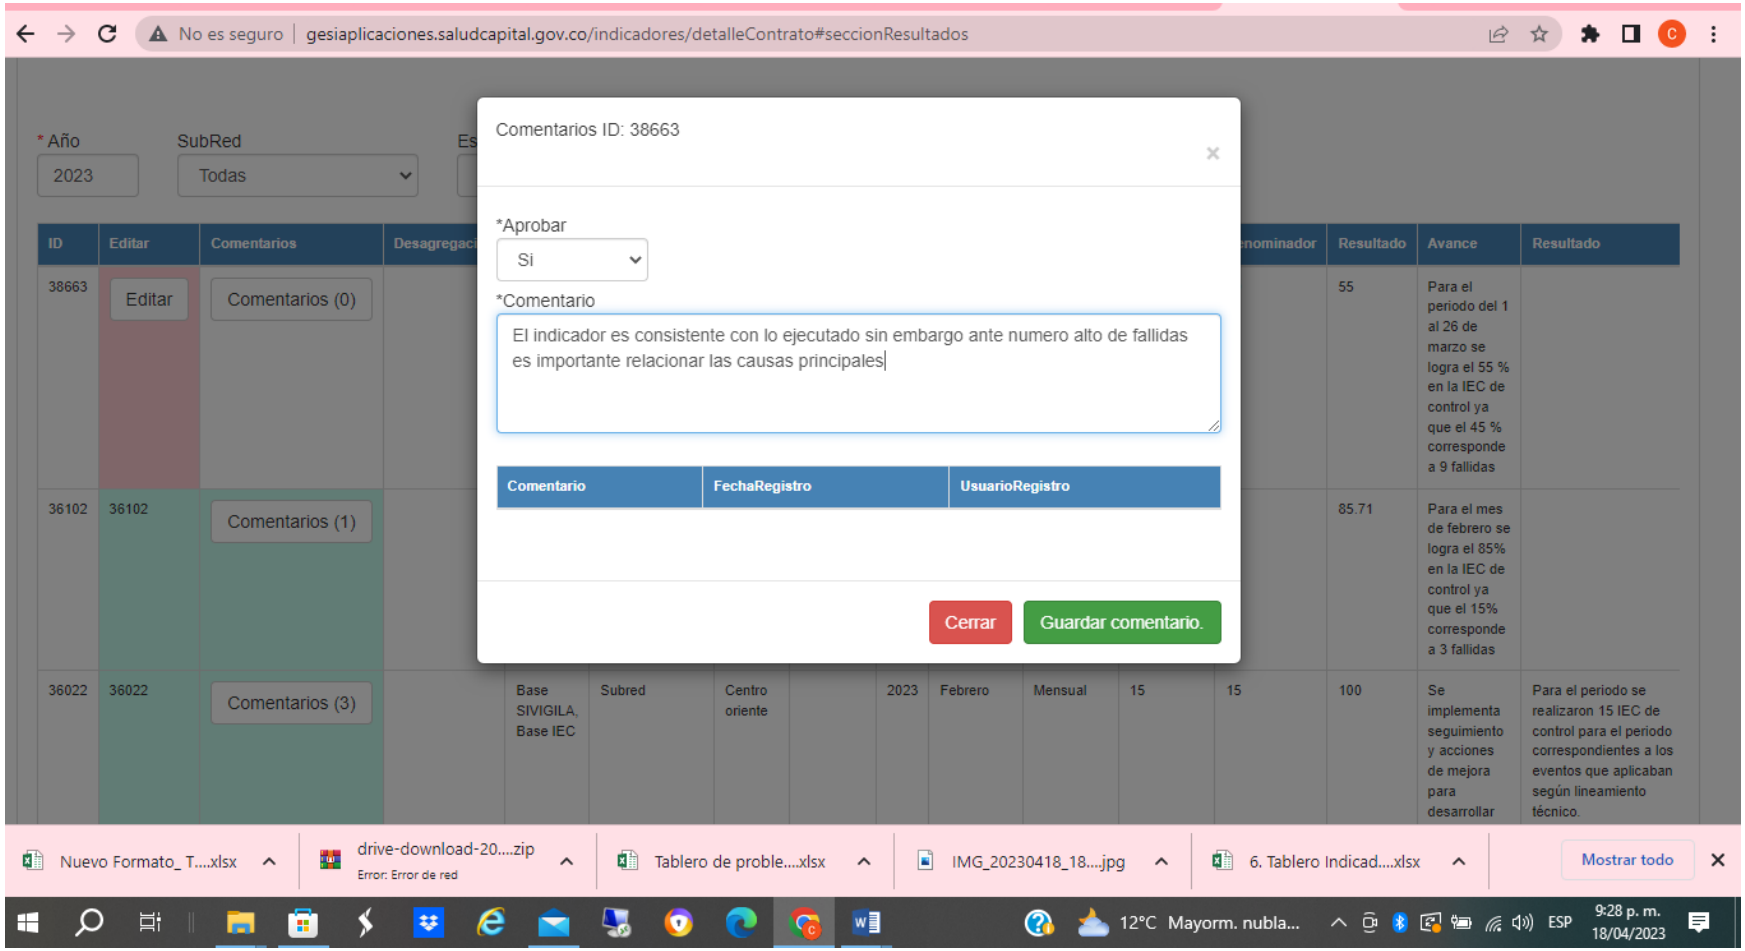

No es seguro | gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/indicadores/detalleContrato#seccionResultados
* Año
2023
SubRed
Todas
Estado
Todas
Tablero de control
No generar
Consultar
ID
Editar
Comentarios
Desagregación
Fuente
NivelOperacion
SubRed
Localidad
Año
Periodo
Frecuencia
Numerador
Denominador
Resultado
Avance
Resultado
Des
38665
38665
Comentarios (1)
Base SIVIGILA-Base IEC
Base SIVIGILA-Base IEC
Sur
2023
Marzo
Mensual
11
11
100
Se realizaron el 100% de las intervenciones de control con oportunidad para el periodo del 1 al 26 de marzo
36104
36104
Comentarios (1)
Base SIVIGILA-Base IEC
Base SIVIGILA-Base IEC
Sur
2023
Febrero
Mensual
18
18
100
Se realizaron el 100% de las intervenciones de control con oportunidad para el mes de febrero
36021
36021
Comentarios (1)
Base SIVIGILA-Base IEC
Base SIVIGILA-Base IEC
Centro oriente
2023
Febrero
Mensual
15
15
100
Se implementaron acciones para realizar seguimiento y ejecutar con oportunidad de las IEC.
Se realizaron 15 intervenciones realizadas con oportunidad para eventos transmisibles en total de las cuales todas fueron
Nuevo Formato_ T....xlsx
drive-download-20....zip
Error: Error de red
Tablero de proble....xlsx
IMG_20230418_18....jpg
6. Tablero Indicad....xlsx
Mostrar todo
12°C Mayorm. nubla...
ESP
9:26 p. m.
18/04/2023

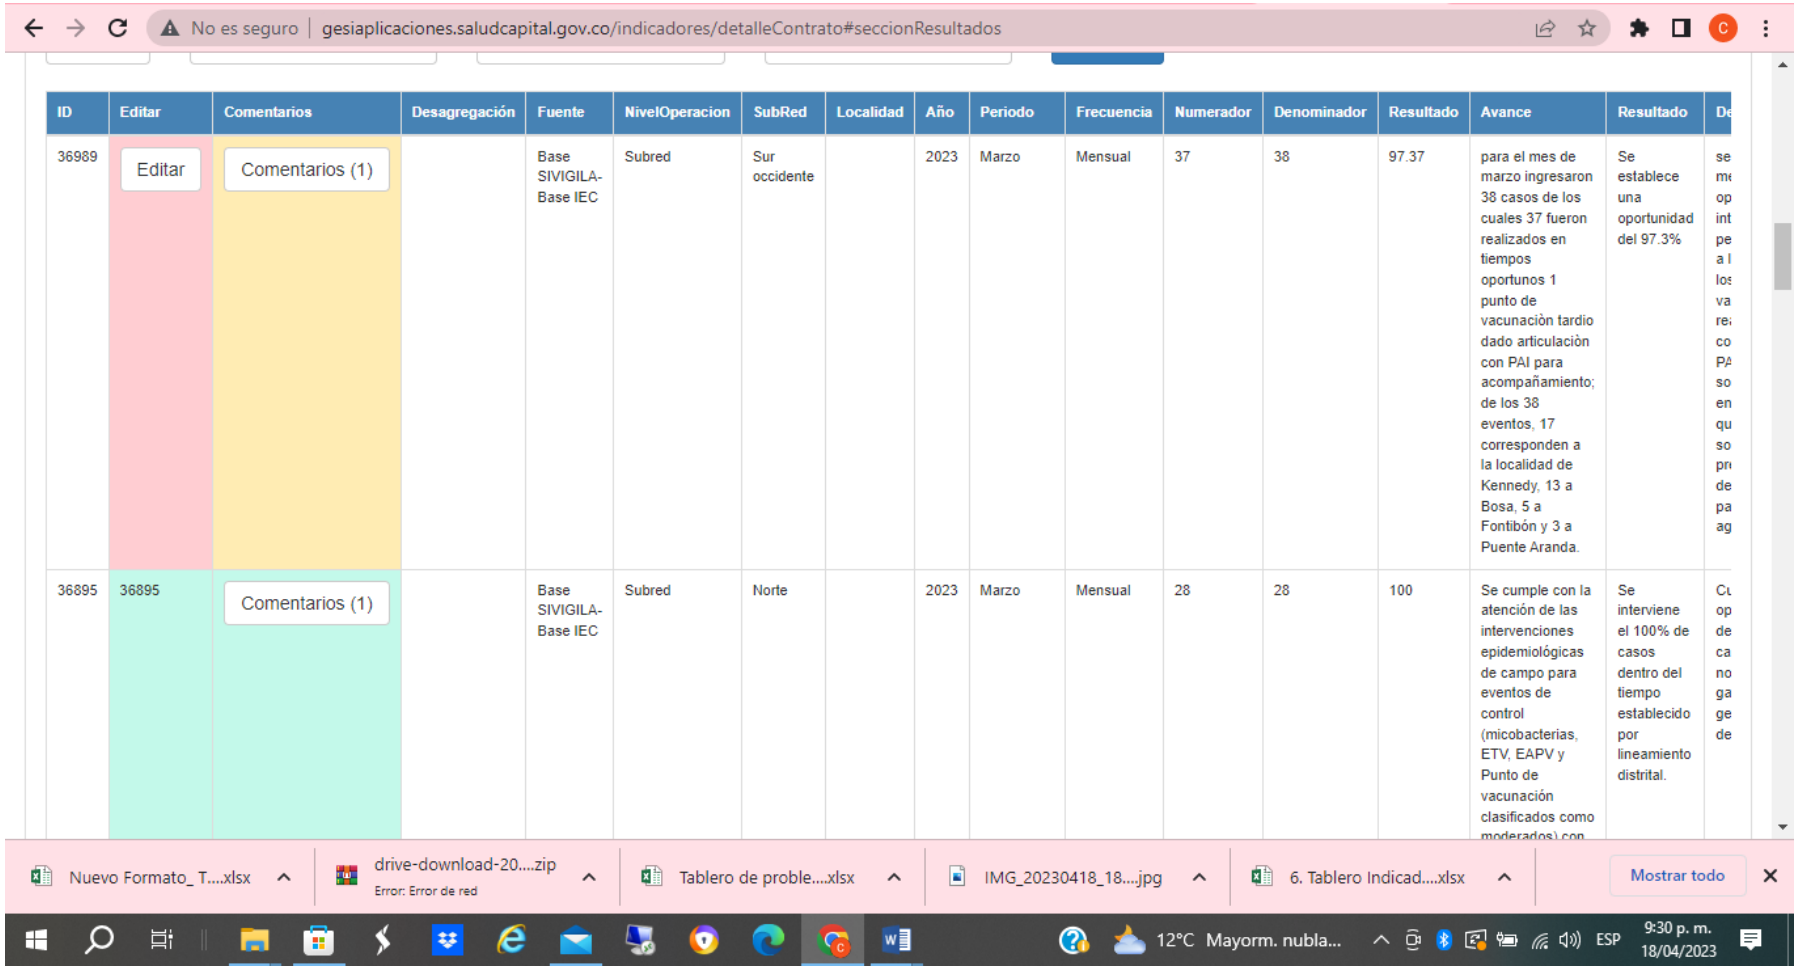

No es seguro | gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/indicadores/detalleContrato#seccionResultados
*Año
2023
SubRed
Todas
Comentarios ID: 38663
*Aprobar
Si
*Comentario
El indicador es consistente con lo ejecutado sin embargo ante numero alto de fallidas es importante relacionar las causas principales
Comentario
FechaRegistro
UsuarioRegistro
Cerrar
Guardar comentario.
ID
Editar
Comentarios
Resultado
Avance
Resultado
38663
Editar
Comentarios (0)
55
Para el periodo del 1 al 26 de marzo se logra el 55 % en la IEC de control ya que el 45 % corresponde a 9 fallidas
36102
36102
Comentarios (1)
85.71
Para el mes de febrero se logra el 85% en la IEC de control ya que el 15% corresponde a 3 fallidas
36022
36022
Comentarios (3)
Base SIVIGILA, Base IEC
Subred
Centro oriente
2023
Febrero
Mensual
15
15
100
Se implementa seguimiento y acciones de mejora para desarrollar
Para el periodo se realizaron 15 IEC de control para el periodo correspondientes a los eventos que aplicaban según lineamiento técnico.
Nuevo Formato_ T....xlsx
drive-download-20....zip
Error: Error de red
Tablero de proble....xlsx
IMG_20230418_18....jpg
6. Tablero Indicad....xlsx
Mostrar todo
12°C Mayorm. nubla...
ESP
9:28 p. m.
18/04/2023

* Año: 2023 | SubRed: Todas | Estado: Todas | Tablero de control: No generar | Consultar

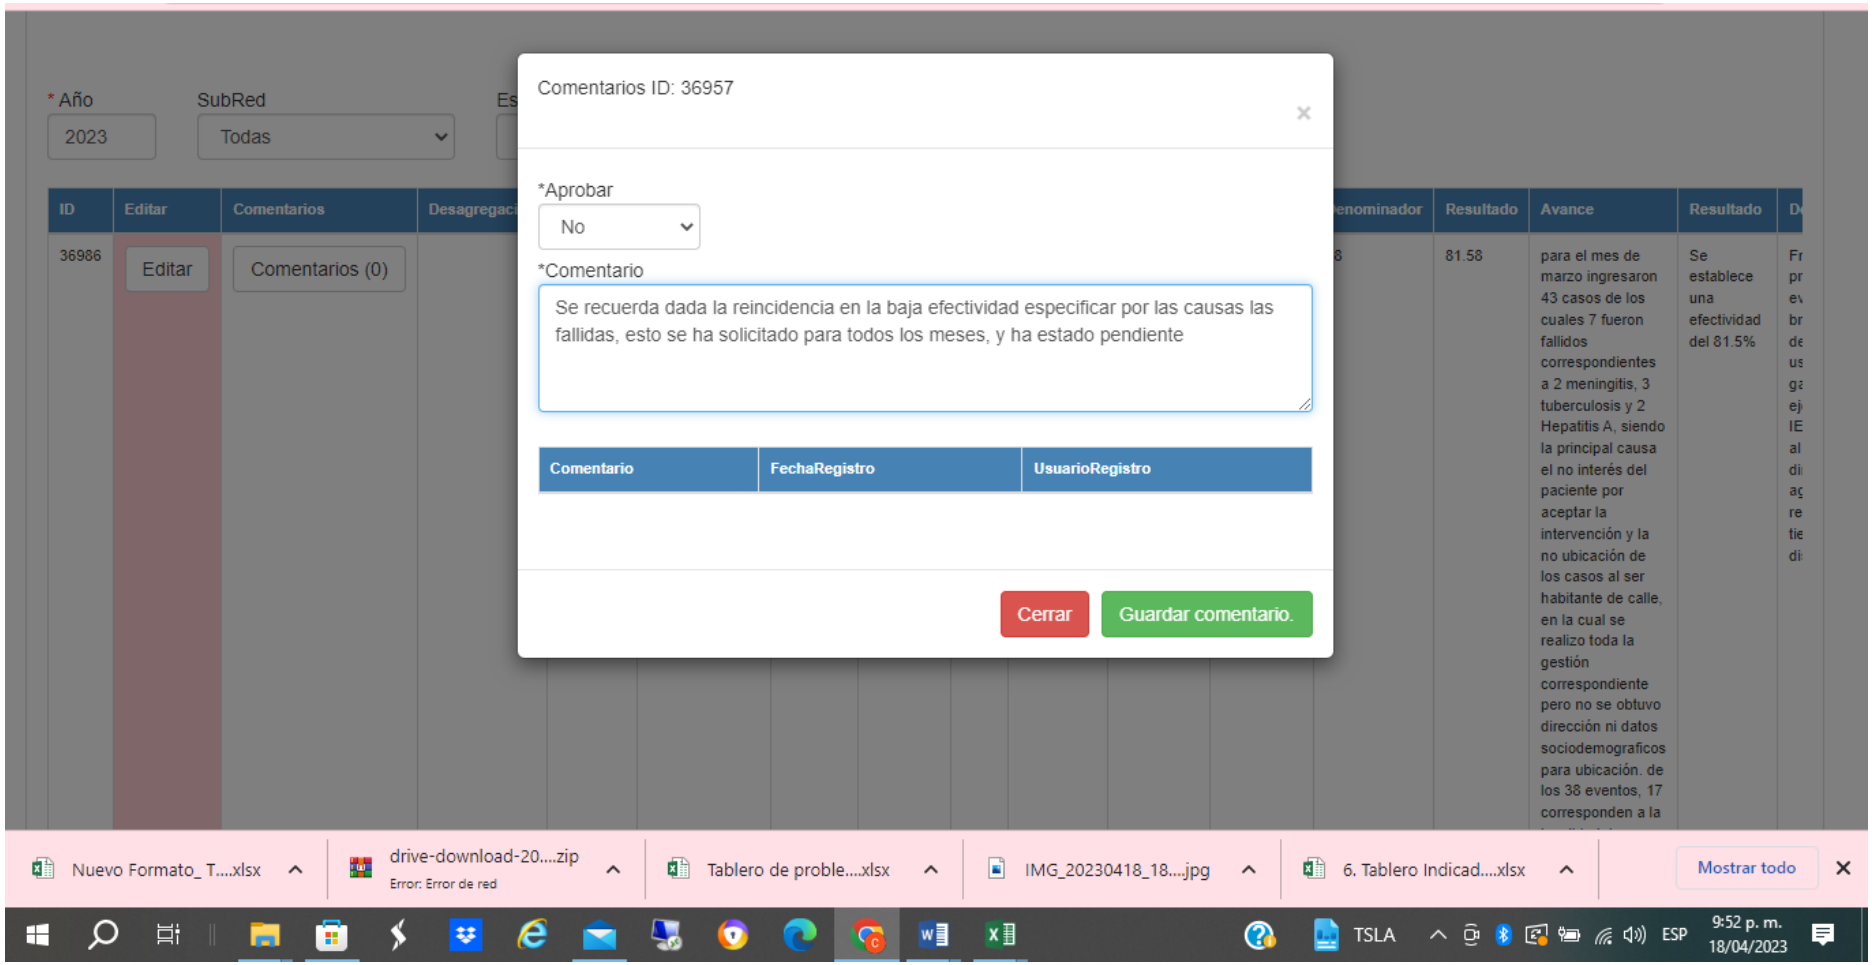
ID	Editar	Comentarios	Desagregación	Fuente	NivelOperacion	SubRed	Localidad	Año	Periodo	Frecuencia	Numerador	Denominador	Resultado	Avance	Resultado
38661	38661	Comentarios (1)		Actas de unidades de análisis, Cronograma distrital	Subred	Sur		2023	Marzo	Mensual	3	3	100	Se realizaron al 100% la UA programadas desde nivel central para el periodo del 1 al 26 de marzo	
36987	36987	Comentarios (1)		Actas de unidades de análisis, Cronograma distrital	Subred	Sur occidente		2023	Marzo	Mensual	4	4	100	se ejecutan las unidades distritales citadas desde nivel central	
36100	36100	Comentarios (1)		Actas de unidades de análisis, Cronograma distrital	Subred	Sur		2023	Febrero	Mensual	8	8	100	Se realizaron al 100% la UA programadas desde nivel central	
36038	36038	Comentarios (1)		Actas de unidades de análisis, Cronograma distrital	Subred	Centro oriente		2023	Febrero	Mensual	9	9	100	se realizaron 10 unidades de análisis para los eventos transmisibles	
35596	35596			Actas de	Subred	Sur		2023	Febrero	Mensual	4	4	100	se ejecutan las	

Nuevo Formato_ T....xlsx | drive-download-20....zip Error: Error de red | Tablero de proble....xlsx | IMG_20230418_18....jpg | 6. Tablero Indicad....xlsx | Mostrar todo

12°C ESP 9:42 p. m. 18/04/2023



ID	Editar	Comentarios	Desagregación	Fuente	NivelOperacion	SubRed	Localidad	Año	Periodo	Frecuencia	Numerador	Denominador	Resultado	Avance	Resultado	De
36989	Editar	Comentarios (1)		Base SIVIGILA-Base IEC	Subred	Sur occidente		2023	Marzo	Mensual	37	38	97.37	para el mes de marzo ingresaron 38 casos de los cuales 37 fueron realizados en tiempos oportunos 1 punto de vacunaciòn tardio dado articulaciòn con PAI para acompañamiento; de los 38 eventos, 17 corresponden a la localidad de Kennedy, 13 a Bosa, 5 a Fontibón y 3 a Puente Aranda.	Se establece una oportunidad del 97.3%	se me op int pe a l los va re co PA so en qu so pr de pa ag
36895	36895	Comentarios (1)		Base SIVIGILA-Base IEC	Subred	Norte		2023	Marzo	Mensual	28	28	100	Se cumple con la atención de las intervenciones epidemiológicas de campo para eventos de control (micobacterias, ETV, EAPV y Punto de vacunación clasificados como moderados) con	Se interviene el 100% de casos dentro del tiempo establecido por lineamiento distrital.	Cu op de ca no ga ge de


* Año
2023
SubRed
Todas
ID
Editar
Comentarios
36986
Editar
Comentarios (0)
Comentarios ID: 36957
*Aprobar
No
*Comentario
Se recuerda dada la reincidencia en la baja efectividad especificar por las causas las fallidas, esto se ha solicitado para todos los meses, y ha estado pendiente
Comentario
FechaRegistro
UsuarioRegistro
Cerrar
Guardar comentario.
Resultado
Avance
Resultado
81.58
para el mes de marzo ingresaron 43 casos de los cuales 7 fueron fallidos correspondientes a 2 meningitis, 3 tuberculosis y 2 Hepatitis A, siendo la principal causa el no interés del paciente por aceptar la intervención y la no ubicación de los casos al ser habitante de calle, en la cual se realizo toda la gestión correspondiente pero no se obtuvo dirección ni datos sociodemograficos para ubicación. de los 38 eventos, 17 corresponden a la
Se establece una efectividad del 81.5%
Nuevo Formato_ T....xlsx
drive-download-20....zip
Error: Error de red
Tablero de proble....xlsx
IMG_20230418_18....jpg
6. Tablero Indicad....xlsx
Mostrar todo
TSLA
ESP
9:52 p. m.
18/04/2023

ID	Editar	Comentarios	Desagregación	Fuente	NivelOperacion	SubRed	Localidad	Año	Periodo	Frecuencia	Numerador	Denominador	Resultado	Avance	Resultado	D
38187	38187	Comentarios (1)		Base SIVIGILA, Base IEC	Subred	Sur		2023	Marzo	Mensual	77	83	92.77	El 92% corresponde a IEC efectivas realizadas en el periodo del 1 al 26 de marzo , el 8 % corresponde a 6 IEC fallidas		
36958	Editar	Comentarios (1)		Base SIVIGILA, Base IEC	Subred	Norte		2023	Marzo	Mensual	52	74	70.27	Se realizan intervenciones epidemiológicas de campo a los cosos notificados 55 que cuenten con resultado de laboratorios. sin embargo para la efectividad se tiene encuentra los casos fallidos 7, Inter locales 7, no cumple criterio 1,	Se realizo intervenciones epidemiológicas de campo al 70,27% que cuentan con resultado de laboratorios.	C e l r d l s c n p l d e n
36095	36095	Comentarios (1)		Base SIVIGILA, Base IEC	Subred	Sur		2023	Febrero	Mensual	53	59	89.83	El 89% corresponde a IEC efectivas realizadas en el		

Nuevo Formato_ T....xlsx
drive-download-20....zip
Error: Error de red
Tablero de proble....xlsx
IMG_20230418_18....jpg
6. Tablero Indicad....xlsx
Mostrar todo
TSLA
ESP
9:55 p. m.
18/04/2023

ID	Editar	Comentarios	Desagregación	Fuente	NivelOperacion	SubRed	Localidad	Año	Periodo	Frecuencia	Numerador	Denominador	Resultado	Avance	Resultado	De
38166	38166	Comentarios (1)		Plan de mejoramiento, Tablero de control monitoreo de UPGD, base Sivigila	Subred	Sur		2023	Marzo	Mensual	0	0	0	Para el periodo del 1 al 26 de marzo no se realizaron monitoreo de acciones a UPGD		
36980	36980	Comentarios (1)		Plan de mejoramiento, Tablero de control monitoreo de UPGD, base Sivigila	Subred	Sur occidente		2023	Marzo	Mensual	2	2	100	para el mes de marzo se realiza la ejecución de 1 seguimientos a plan de mejora por el subsistema transmisibles;	se evidencia un cumplimiento de 100%	
36963	36963	Comentarios (1)		Plan de mejoramiento,	Subred	Norte		2023	Marzo	Mensual	0	0	0	No se facturan acciones de	No se facturan	No fac

Nuevo Formato_ T....xlsx | drive-download-20....zip Error: Error de red | Tablero de proble....xlsx | IMG_20230418_18....jpg | 6. Tablero Indicad....xlsx | Mostrar todo

12°C ESP 10:03 p. m. 18/04/2023