




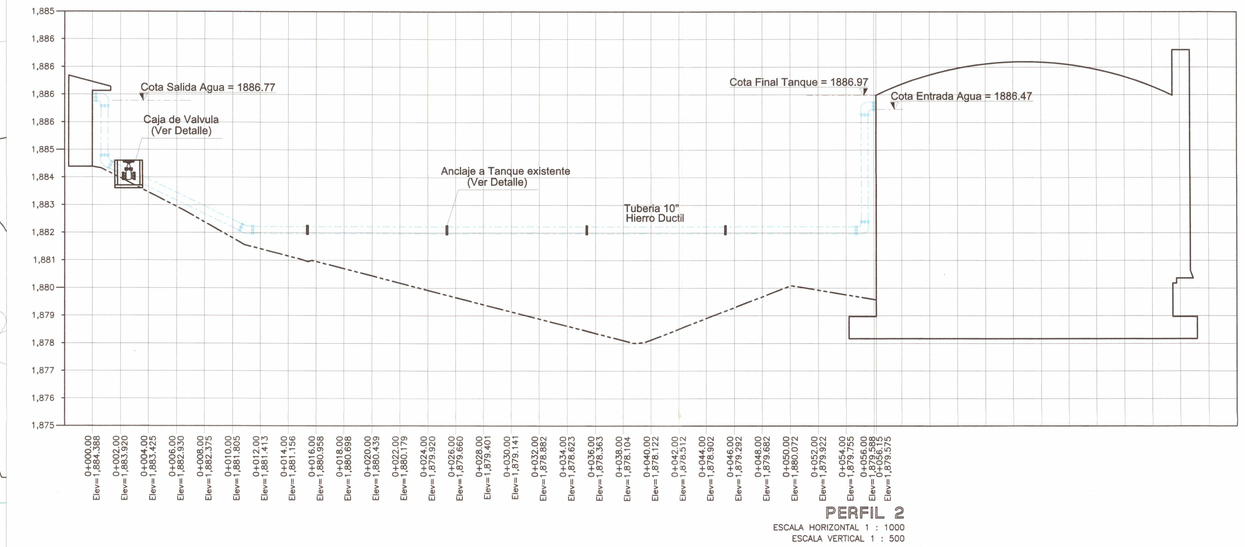


PERFIL 2
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 500

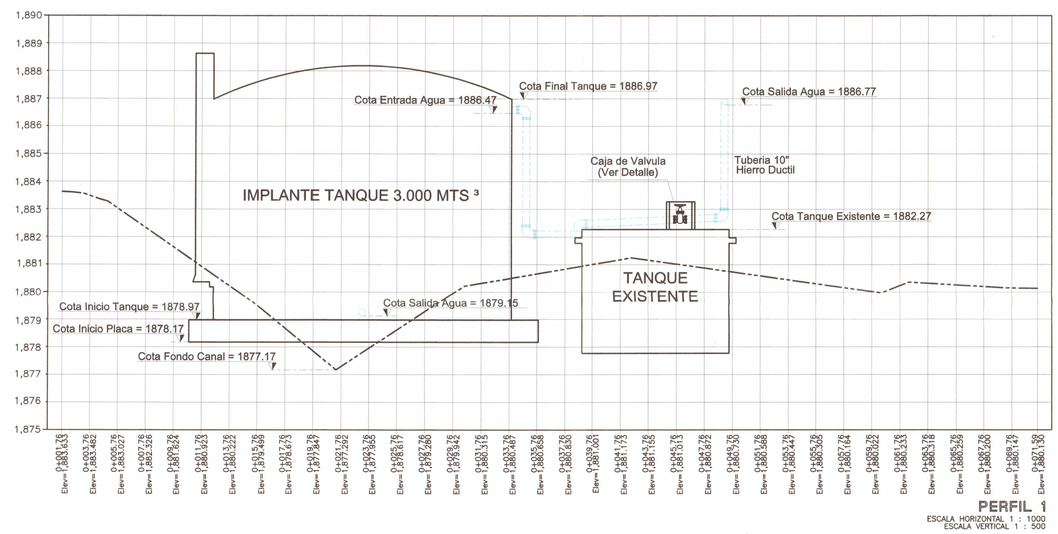

PERFIL 1
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 500

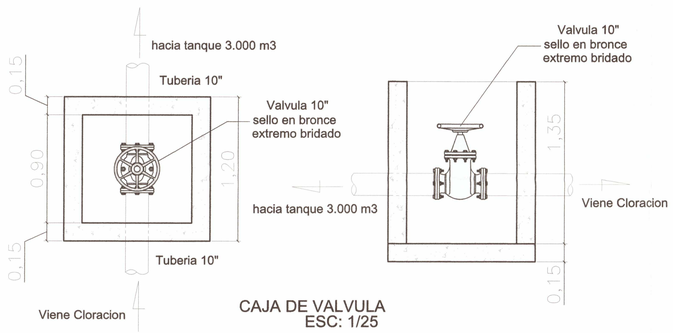

CAJA DE VALVULA
ESC: 1/25

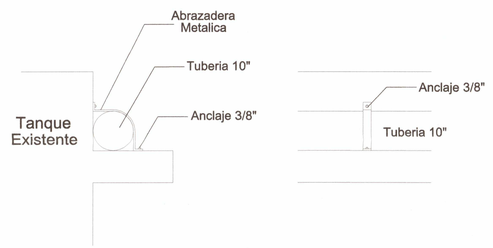

ANCLAJE A TANQUE
ESC: 1/10

MECANISMO DEPARTAMENTAL
FECHA APROBACION COMITE TECNICO
APROBADO 26 OCT 2021 APROBADO
NOMBRE EVALUADOR
FIRMA EVALUADOR
V.O. BC DIRECTOR MECANISMO
AMPLIACION [X] O REFORMULACION

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PERDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE – MUNICIPIO FUSAGASUGA

CONTIENE:
ELEMENTOS DEL TANQUE EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE LA PTAP PEKIN MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

ESCALA:	FECHA:
INDICADAS	FEBRERO 2021
ARCHIVO:	
PLANO NIVEL HIDRAULICO PTAP.DWG	

PLANO:
PLANO DE DETALLES HIDRAULICOS

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

PLANOS DE REFERENCIA	SUPERVISOR
APORTADOS_POR_AQUASTORE A_PROINDESCO-LTDA	LUDWIG_OMAR_JIMENEZ EPC
FIRMA	FIRMA