
Bucaramanga, Abril 29 de 2023
TE-BGA-031/2023

Señor(es):
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Cra. 33 #28-126
Bucaramanga, Santander


INFORME INSTALACION BREAKERS MONOPOLARES

De a cuerdo a la cotización 3292 el día 25 de abril se instalaron 3 breakers monopolares de 6Amp (relés térmicos), en los ascensores E3961, E3962, E3963 respectivamente.

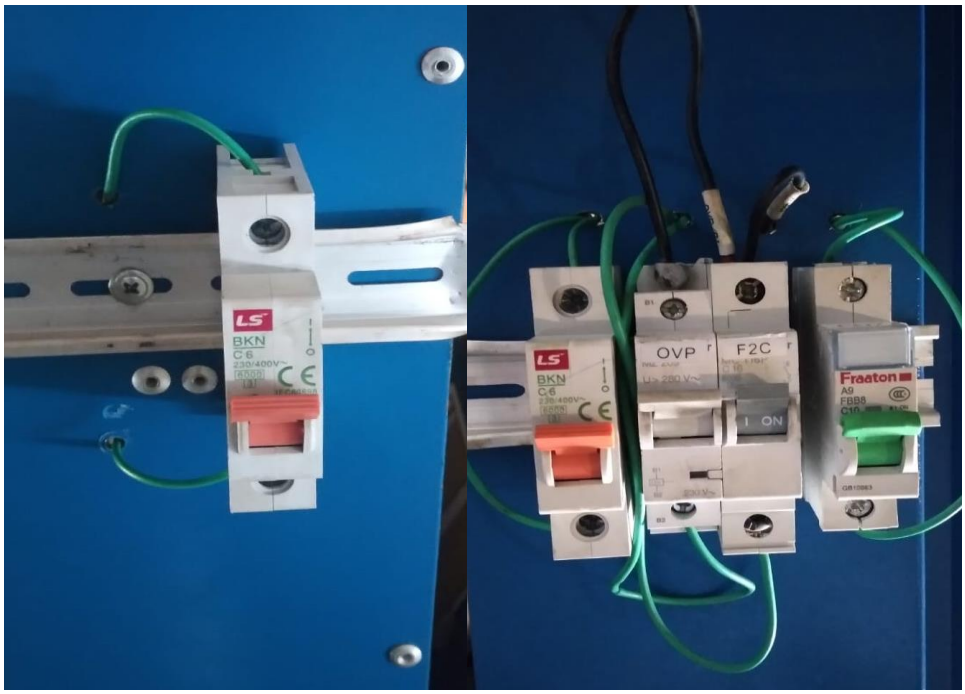

Con el fin de cambiar el tipo de protección de fusible a relé térmico, así evitar las fallas que tenía el cuadro de control debido a fluctuaciones de energia que estaban quemando fusibles, mejorando la protección de línea de la tarjeta MAP RMO.

Cordialmente,



ING. JEFFERSON VESGA
Supervisor Regional de Operaciones