

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

San Juan de Pasto 12/12/2022

Señores

INSTITUTO COLOMBINO BIENESTAR FAMILIAR

Pasto (Nariño)

Referencia: Reporte mantenimiento aire acondicionado

Cordial saludo

A continuación, presento reporte de mantenimiento aire acondicionado sede regional según contrato **No 52002222022** cuyo objeto es: Ampara la contratación de los servicios técnicos de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aire acondicionado instalados en la sede regional y los 8 centros zonales del ICBF regional Nariño suministrando por su cuenta y costa los materiales requeridos.

AIRE ACONDICIONADO SEDE REGIONAL

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	9.6 A
Modelo	EMF261N	Voltaje	220V
capacidad	24,000 BTU	refrigerante	1,200 G/R410A
consumo	2000W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo a aire acondicionado 24000 BTU que consiste en

Mantenimiento de unidad condensado el cual se hace limpieza externa interna de cada uno de los componentes lubricación de bujes de ventilador, limpieza de serpentín, limpieza de unidad, limpieza de sistema eléctrico y electrónico, revisión de presión de gas refrigerante, Así mismo se realiza mantenimiento de evaporador que consiste en lubricación de bujes, revisión y mantenimiento de serpentín, mantenimiento sistema eléctrico y electrónico, mantenimiento, se hace el cambio de bomba de condensado que presenta anomalías en su funcionamiento,




SERVICIO TECNICO


MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

□ Se instala bomba de condensado

REGISTRO FOTOGRÁFICO

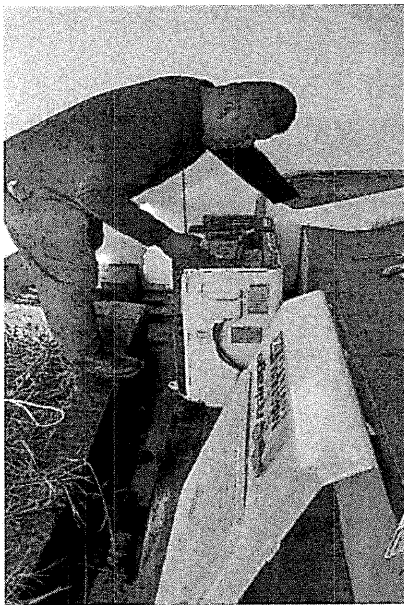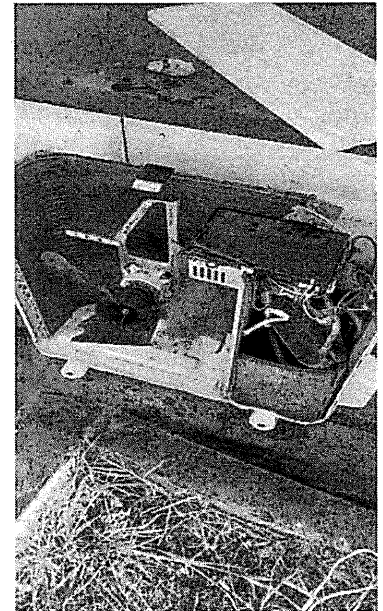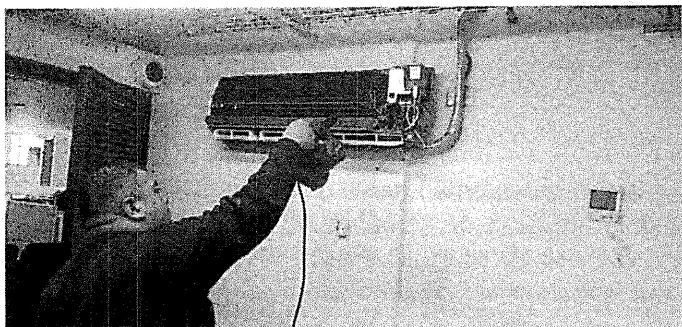



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio



OBSERVACIONES

Una vez realizado el mantenimiento se hace la recomendación de reinstalar unidad condensadora de aire acondicionado ya que donde se encuentra ubicado hay mucha humedad ocasionando daños en el chasis del equipo.

Una vez realizado el mantenimiento preventivo se hacen pruebas de funcionamiento donde el equipo queda en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.


AIRES ACONDICIONADOS CENTRO ZONAL REMOLINO

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	7.7 A
No serie	446248	Voltaje	220V
Capacidad	18.000 BTU	refrigerante	950 G/R410A
Consumo	1.600W	No faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo a aire acondicionado 18,000 BTU que consiste en

Mantenimiento de unidad condensadora el cual se hace limpieza externa interna de cada uno de los componentes lubricación de bujes de ventilador, limpieza de serpentín, limpieza de unidad, limpieza de sistema eléctrico y electrónico, revisión de presión de gas refrigerante,

SERVICIO TECNICO









MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Así mismo se realiza mantenimiento de evaporador que consiste en lubricación de bujes, revisión y mantenimiento de serpentín, mantenimiento sistema eléctrico y electrónico, mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO

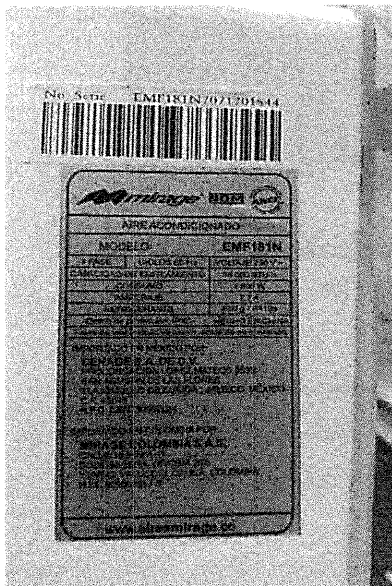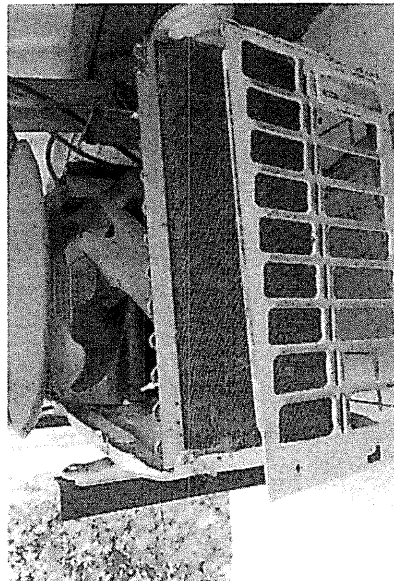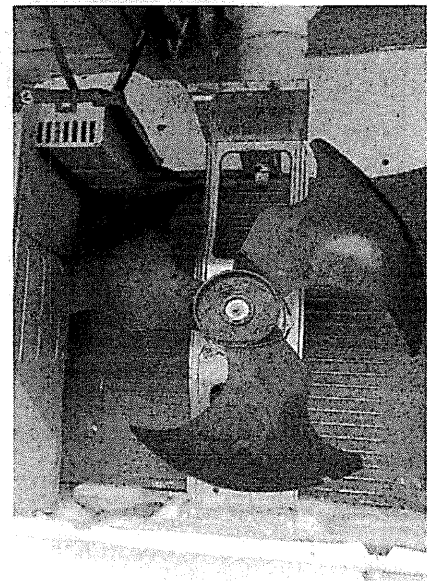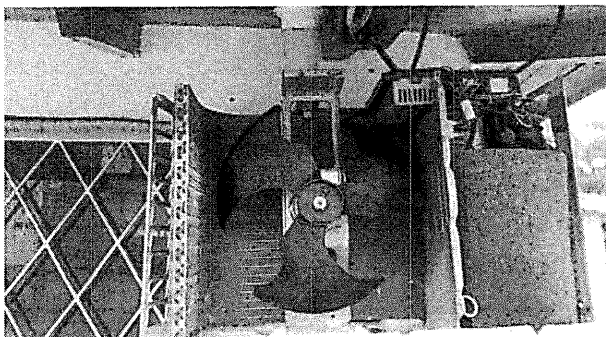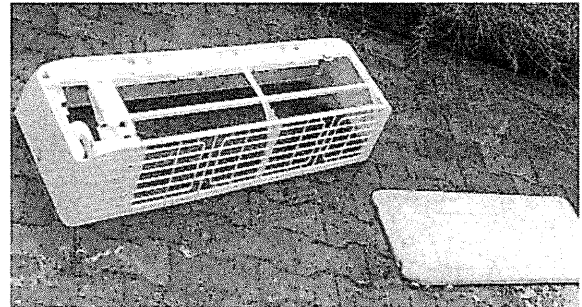



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio





Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446249	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1,000 W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18,000 BTU que consiste en.


Mantenimiento preventivo de unidad condensado el cual se hace limpieza externa interna de cada uno de los componentes, lubricación de bujes de ventilador, limpieza de serpentín, limpieza de unidad, limpieza de sistema eléctrico y electrónico, revisión de presión de gas refrigerante el cual se utiliza 2 kilos de gas r404.

Así mismo se realiza mantenimiento de evaporador que consiste en lubricación de bujes, revisión y mantenimiento de serpentín, mantenimiento sistema eléctrico y electrónico, mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO

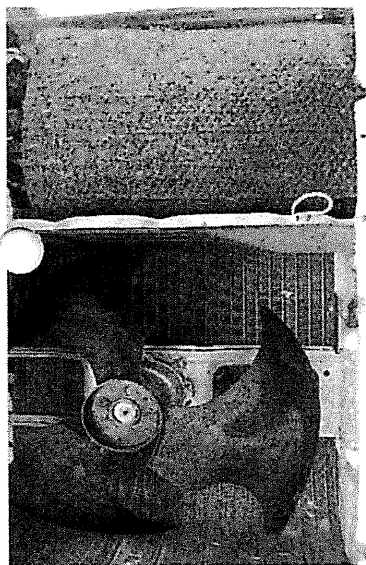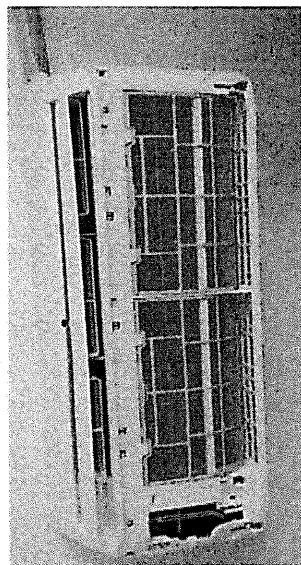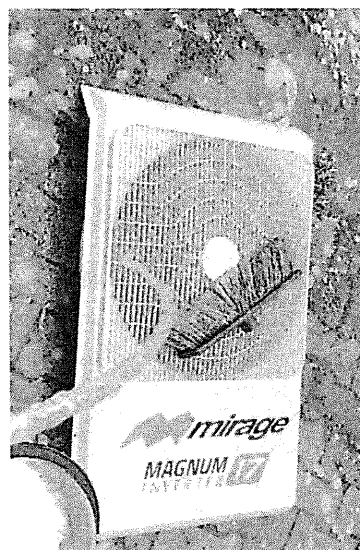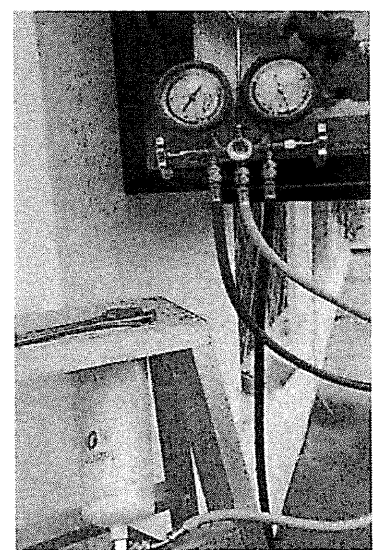

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio




Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446242	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de faces	1


A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.

Mantenimiento preventivo de unidad condensado el cual se hace limpieza externa interna de cada uno de los componentes, cambio de capacitores 220v, lubricación de bujes de ventilador, limpieza de serpentín, limpieza de unidad, limpieza de sistema eléctrico y electrónico, revisión de presión de gas refrigerante.

Así mismo se realiza mantenimiento de evaporador que consiste en lubricación de bujes, revisión y mantenimiento de serpentín, mantenimiento sistema eléctrico y electrónico, mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO

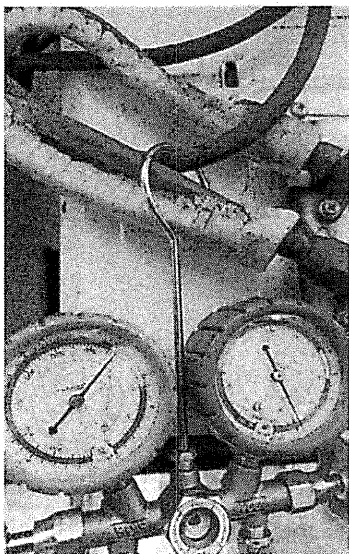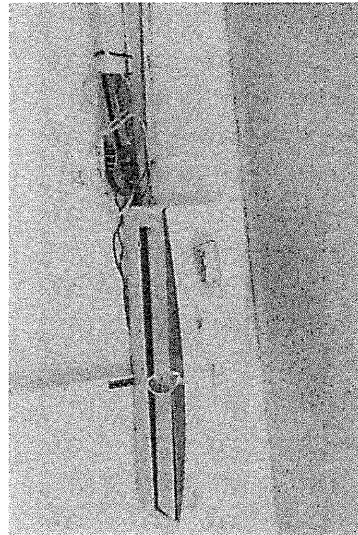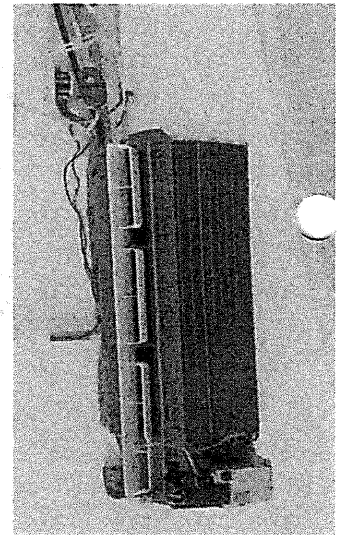



152

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Especificaciones





Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446245	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.


Mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general de unidad condensadora lubricación de bujes de motor ventilador limpieza sistema electrónico, limpieza y cambio de terminales eléctricos, cambio de racores de tubería en bronce se completa caga de gas refrigerante.

Mantenimiento a unidad evaporadora limpieza de serpentín limpieza de desagüe y cambio de manguera lubricación de bujes serpentín

REGISTRO FOTOGRAFICO

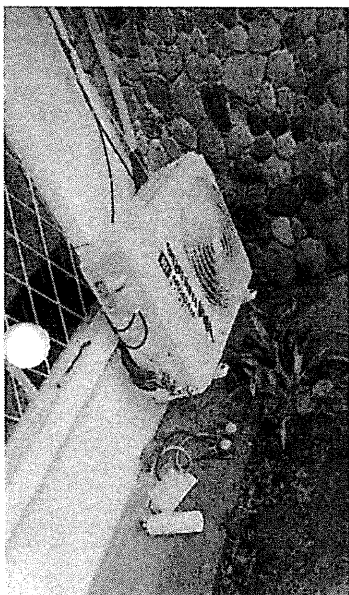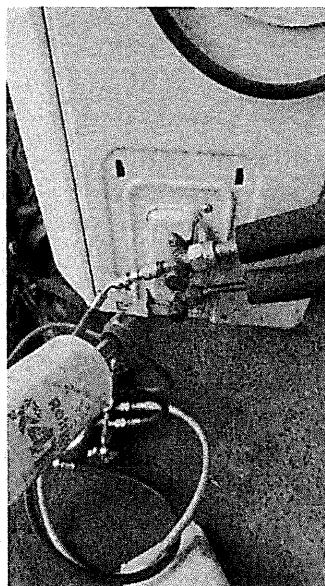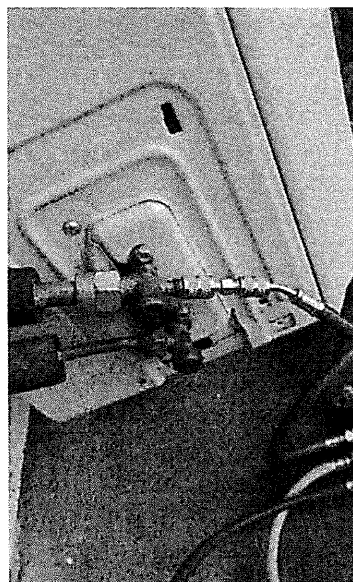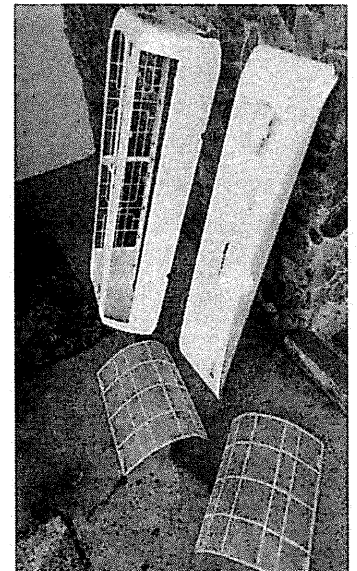

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio



Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446244	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de faces	1


A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU

Mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general de unidad condensadora cambio soporte ventilador, lubricación de bujes de motor ventilador limpieza sistema electrónico, limpieza y cambio de terminales eléctricos, cambio de racores de tubería en bronce se completa caga de gas refrigerante instalación de rebate.

Mantenimiento a unidad evaporadora limpieza de serpentín limpieza de desagüe y cambio de manguera lubricación de bujes serpentín

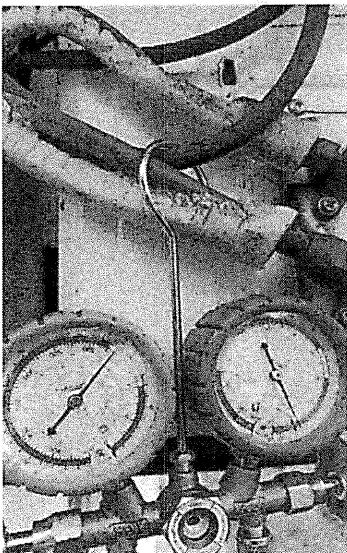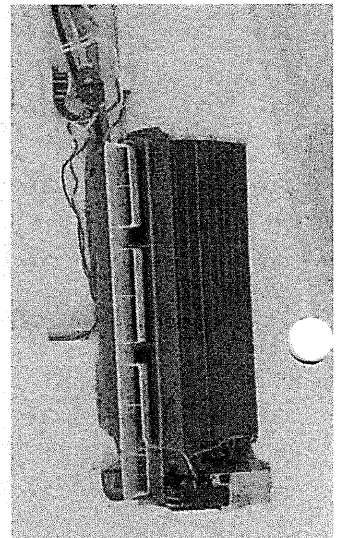

753



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio



Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446236	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de fases	1


A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en el cambio de bujes de motor ventilador, mantenimiento general a unidad compresora, revisión de voltajes, se completa carga de gas refrigerante, se hace vacío con nitrógeno cambio de terminales eléctricos de igual manera se hace mantenimiento a evaporadora se hace limpieza a desagüe, mantenimiento a serpentín y lubricación de bujes Wloguer.

REGISTRO FOTOGAFICO

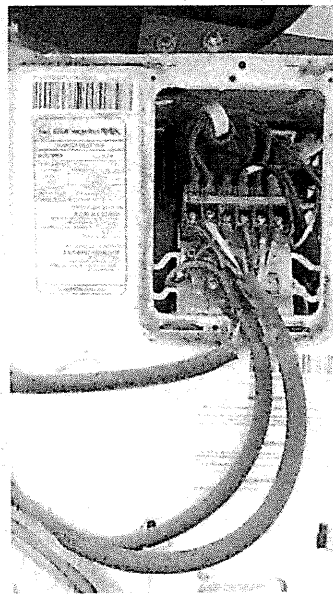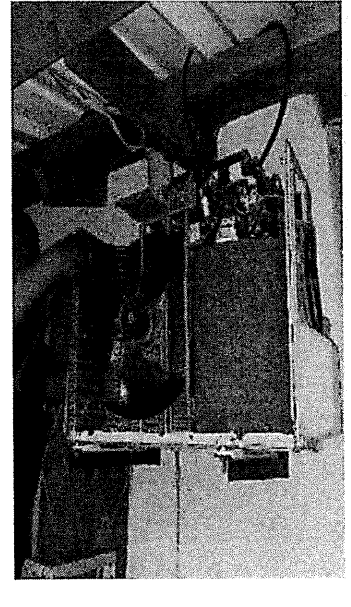

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Especificaciones



Marca	MIRAGE	Amperaje	4.5 A
No serie	446243	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	Refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de fases	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU,


Se realiza mantenimiento preventivo a motor ventilador, mantenimiento general a unidad compresora, revisión de voltajes, se completa carga de gas refrigerante, se hace vacío con nitrógeno cambio de terminales eléctricos,

De igual manera se hace mantenimiento a evaporadora se hace limpieza a desagüe, mantenimiento a serpentín y lubricación de bujes y limpieza de sistema electrónico

REGISTRO FOTOGRAFICO

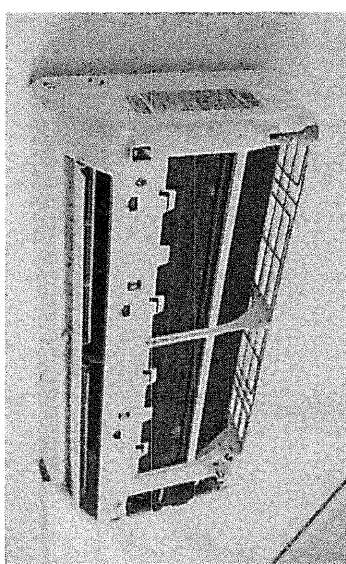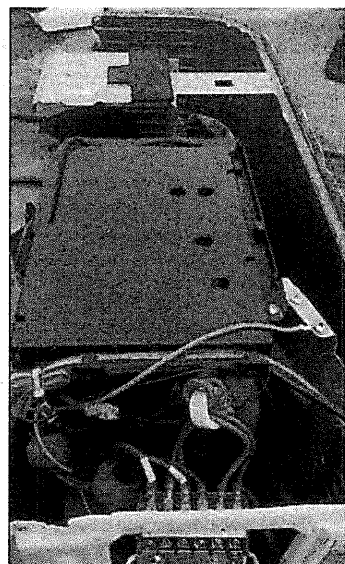

SERVICIO TECNICO



754

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio





Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446246	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de fases	1


A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.

Mantenimiento que consiste en el cambio de buje motor ventilador limpieza a motor de condensada limpieza a sistema electrico y electrónico verificación y se completa gas refrigerante así ismo se hace mantenimiento a evaporador limpieza serpentín lubricación de bujes, y limpieza a desagüe.

REGITRO FOTOGRAFICO

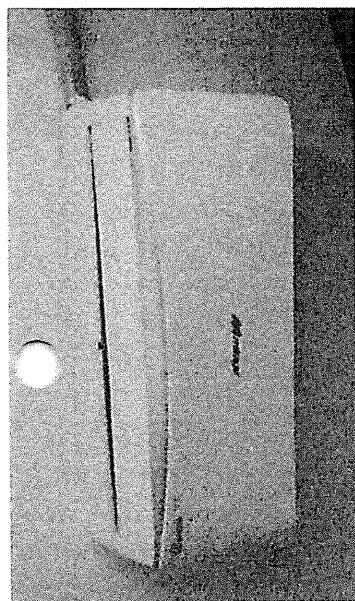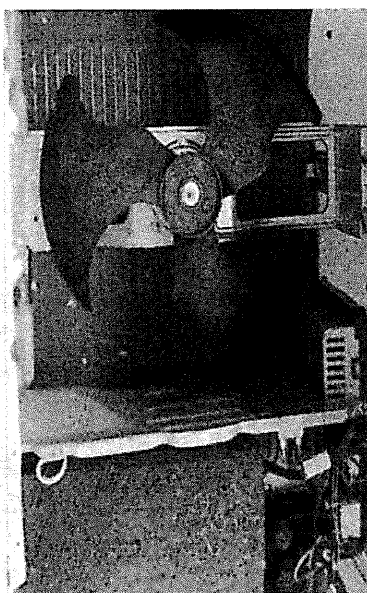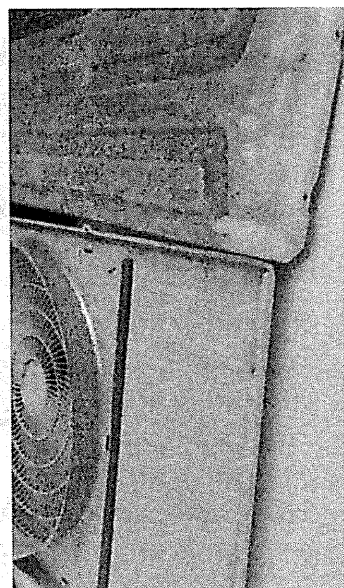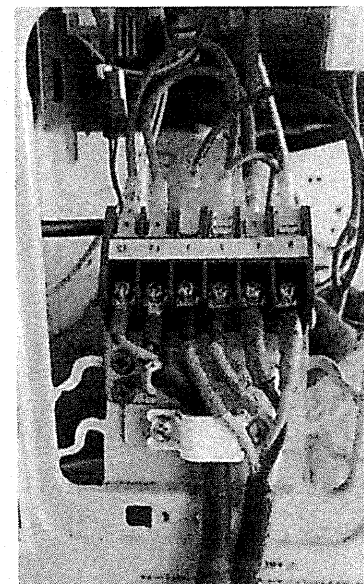

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Especificaciones


Marca	MIRAGE	amperaje	4.5 A
No serie	446247	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	590G/R410A
Consumo	1.000w	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.


Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general motor condensado limpieza de sistema eléctrico sistema electrónico su miden voltajes y amperaje, revisión y lubricación de motor ventilador se completa carga de gas refrigerante.

Así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora cambio de bujes de Wloguer limpieza general revisión de sistema eléctrico limpieza a tarjetas de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO

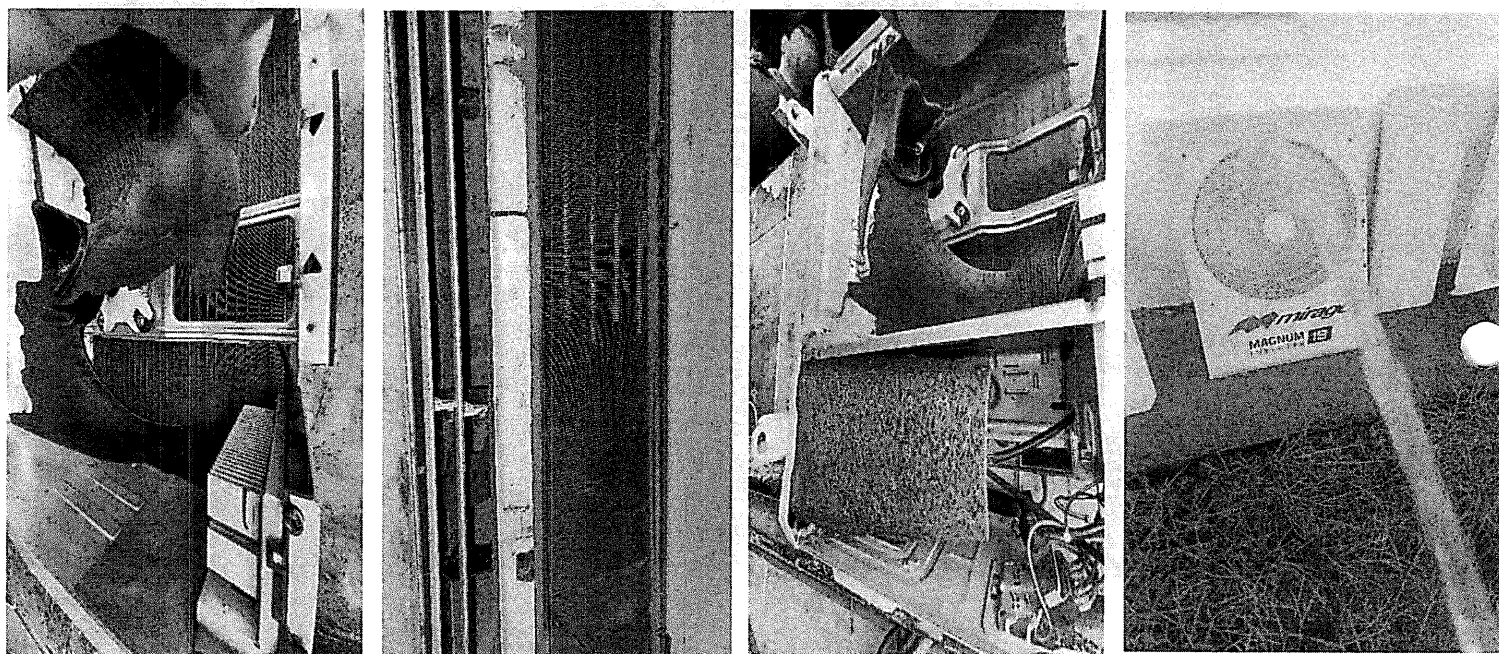

755



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Especcificaciones




Marca	MIRAGE	amperaje	2.5 A
No serie	376400	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	420 G/R410A
Consumo	750w	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.


Mantenimiento que consiste en limpieza general motor lubricación de sistema mecánico buje aspa de moto ventilador, cambio de bujes de motor ventilador revisión de sistema electico y electrónico, Se hace el cambio de sistema de arranque de máquina de condesado se relea carga de as refrigerante competo,

De igual manera se hace mantenimiento a unidad evaporadora limpieza de canal de desagüe limpieza de wloguer lubricación de bujes y rectificación de soldadura en tarjeta de control.

REGISTRO FOTORAFICO

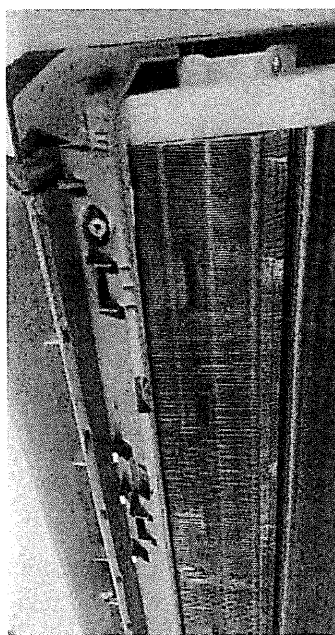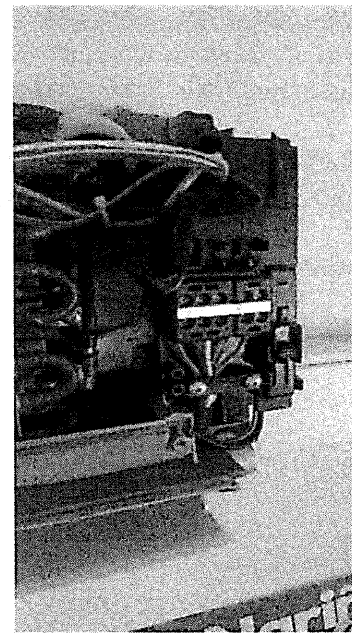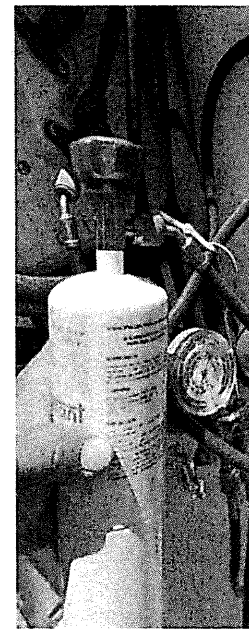

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Aires acondicionados quedan en funcionamiento se les hace pruebas de funcionamiento quedando equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

AIRES ACONDICIONADOS CENTRO ZONAL TUMACO


Especificaciones			
Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304803	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 BTU.

Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo donde presenta falla en la bomba de condensado se hace el cambio total de la bomba de igual manera e realiza limpieza de unidad compresora se mide voltajes se revisa sistema eléctrico se hace carga de gas refrigerante r404 y limpieza general motor.

Se realiza mantenimiento a unidad evaporadora limpieza de serpentín, limpieza de canal de desagüe, lubricación de bujes Wloguer.



REGISRO FOTOGRAFICO.



SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

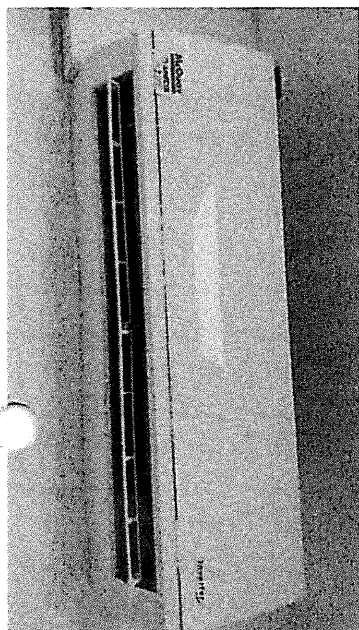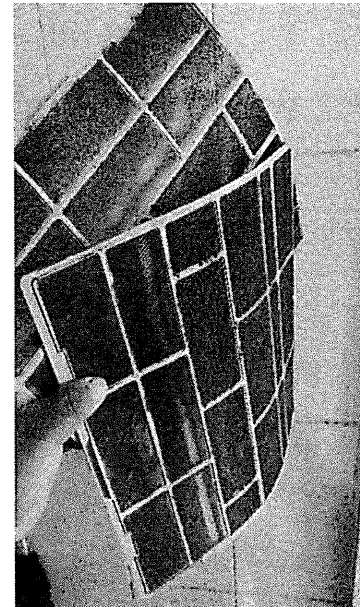

Especificaciones


Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304796	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000 BTU.

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en lubricación de bujes limpieza de condensador. Calibración y mantenimiento a sistema eléctrico electrónico cambio de terminales eléctricos, revisión y carga de gas refrigerante.

Se realiza mantenimiento anidad evaporadora limpieza de W loguer lubricación de bujes limpieza general y revisión sistema eléctrico.




SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

REGISTRO FOTOGRAFICO

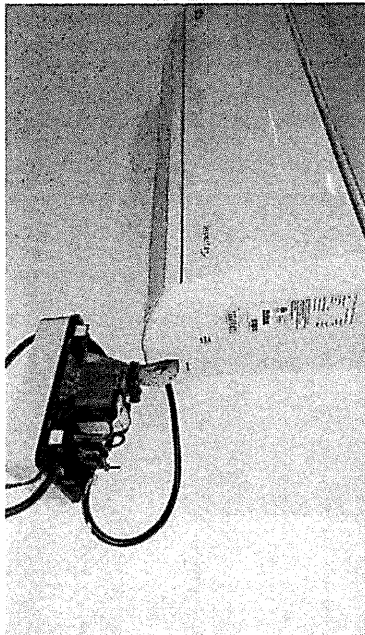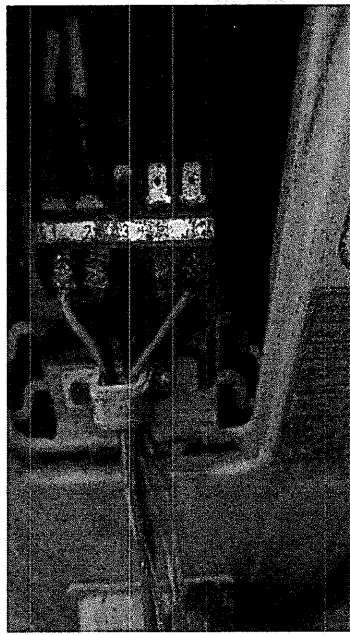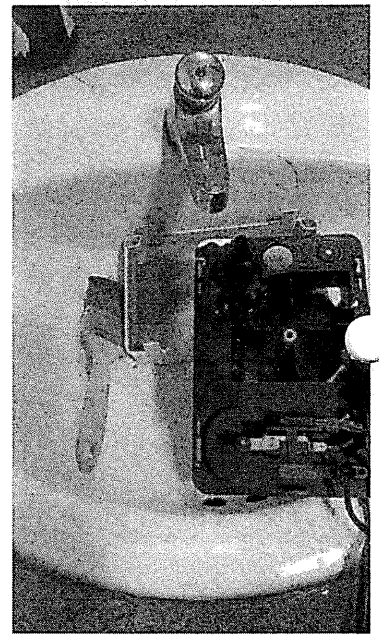


Especificaciones

Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304801	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

SERVICIO TECNICO





757

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

Mantenimiento que consiste en limpieza general unidad compresora que consiste en revisión de sistema eléctrico electrónico, cambio de bujes motor ventilador, revisión gas refrigerante, cambio de sistema de encendido se aplica anticorrosivo a chasis se cambia tornillería y cambio de 05 metros de rebate
De igual manera se hace mantenimiento a unidad evaporadora limpieza de W loguer lubricación de bujes mantenimiento de canal de desagüe.


REGISTRO FOTOGRAFICO

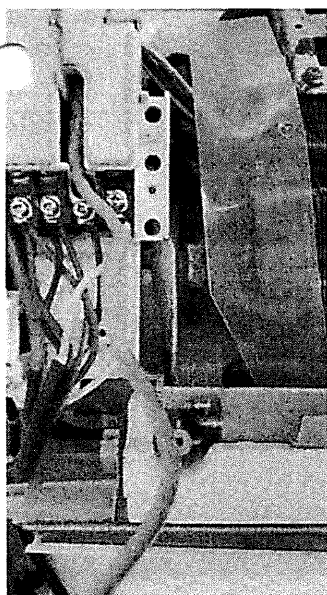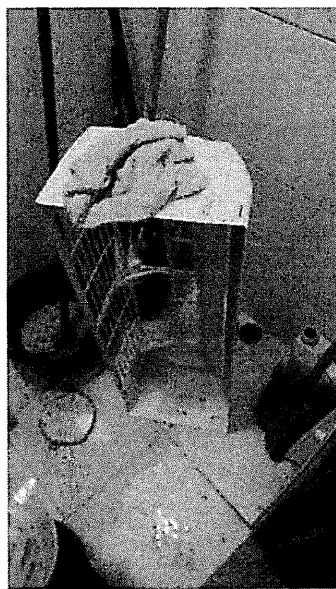

Especificaciones

Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304797	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

Se realiza mantenimiento que consiste en carga de gas refrigerante limpieza general motor, se miden voltaje y amperaje, lubricación y ajuste de rodamientos de motor ventilador se revisa sistema eléctrico y electrónico se hace cambio de terminales eléctricos y ajuste tornillería se hace el cambio de rebate.


Se hace mantenimiento a unidad evaporadora cambio de racores en bronce ajuste de bujes y mantenimiento a bomba de condensado.

REGISTRO FOTORAFICO

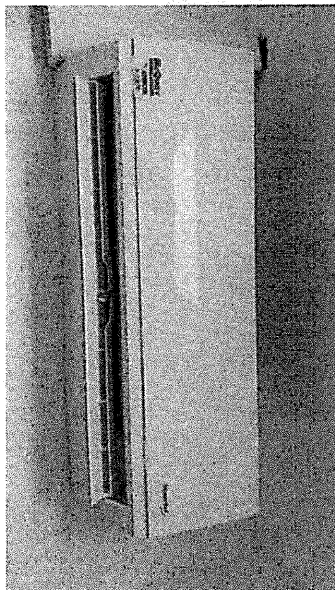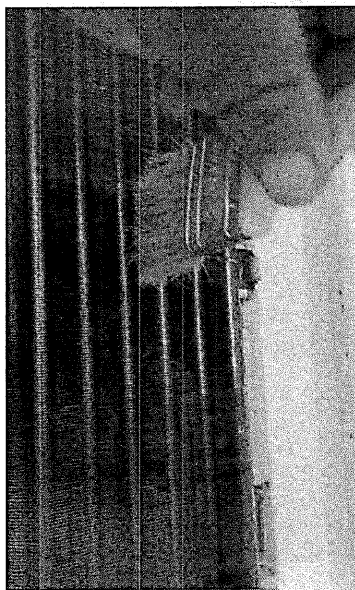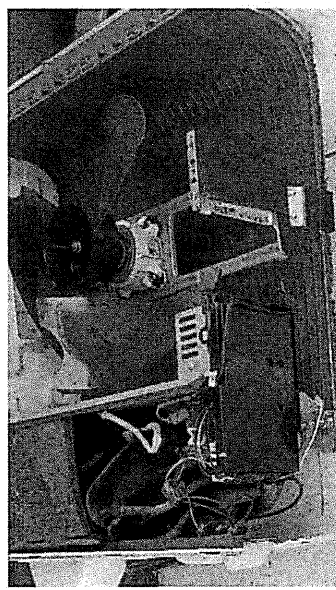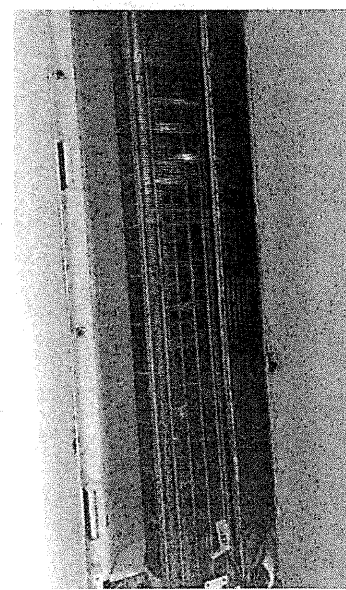

Especificaciones

Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304800	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de fases	1



SERVICIO TECNICO





MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

Mantenimiento que consiste en limpieza general de unidad condensadora limpieza y ajuste de chasis ajuste de tornillería, revisión sistema eléctrico electrónico cambio de terminales electricos , se completa carga de gas refrigerante, mantenimiento a motor y sensores
De igual manera se hace mantenimiento a unidad evaporadora lubricación de bujes limpieza de serpentín limpieza de filtro y ajuste de racores en bronce.


REGISTRO FOTOGRAFICO

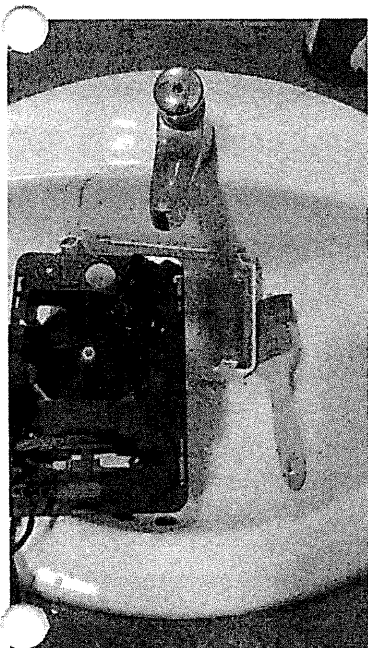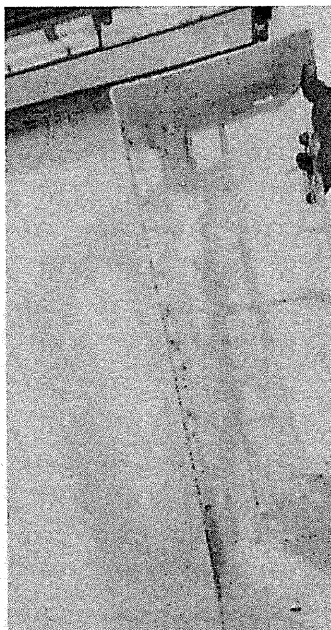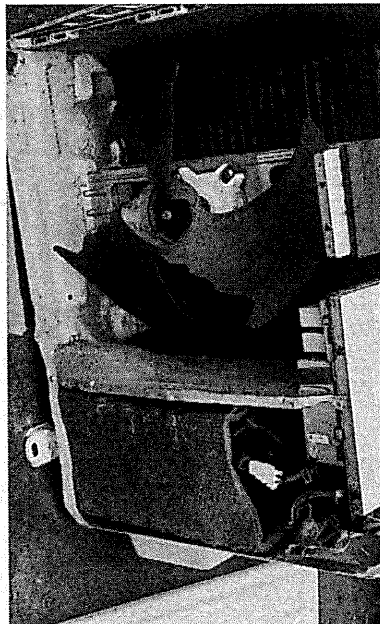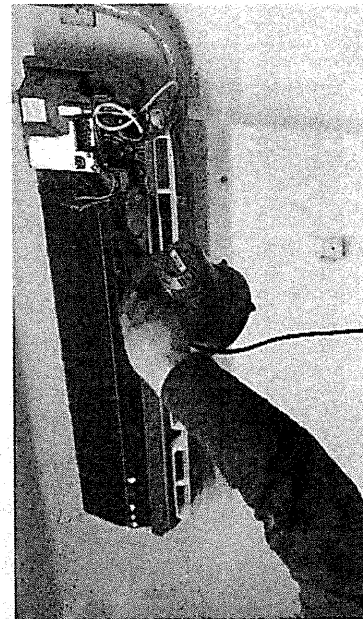

Especificaciones

Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	304804	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de fases	1

SERVICIO TECNICO



MR



Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

Se realiza mantenimiento correctivo que consiste en el cambio de bomba de condensado cambio de rebate limpieza general motor cambio de terminales eléctricos mantenimiento a motor ventilado lubricación de bujes, se reviza sistema eléctrico y electrónico carga completa de gas refrigerante, cambio de racores en bronce


De igual manera se realiza mantenimiento a evaporadora que consiste en limpieza de desagüe limpieza y mantenimiento a serpentín lubricación de bujes

REGISTRO FOTOGRAFICO

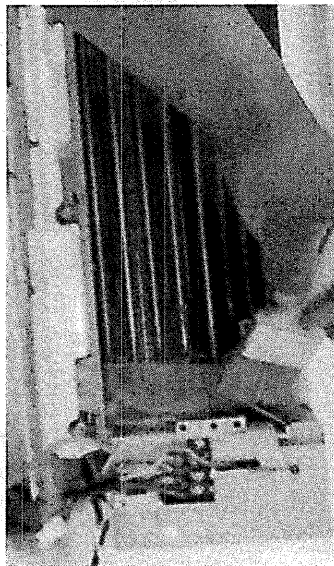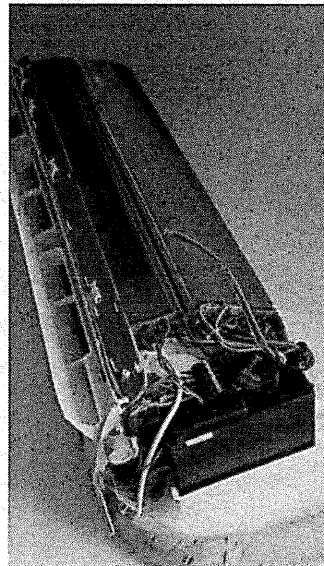

Especificaciones

Marca	MCQUAY	amperaje	3.7
No serie	230746	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de fases	1



SERVICIO TECNICO




MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU.

Mantenimiento que consiste en cambio de rebate limpieza general motor s realiza revisión y se mide voltajes de sistema eléctrico y electrónico, lubricación de bujes de moto ventilador se hace limpieza de chasis y se aplica anticorrosivo, se hace el cabio de cableado terminales eléctrico se completa gas refrigerante y se hace cambio de rebate
De igual manera se hace mantenimiento a unidad evaporadora que consiste en la lubricación de bujes limpieza a motor, limpieza a W loguer, se aplica limpiador de contactos a tarjeta electrónica


REGISTRO FOTOGRAFICO

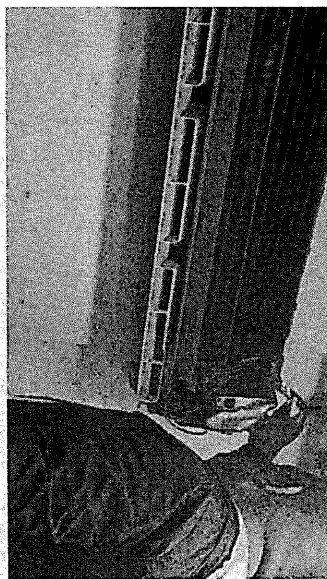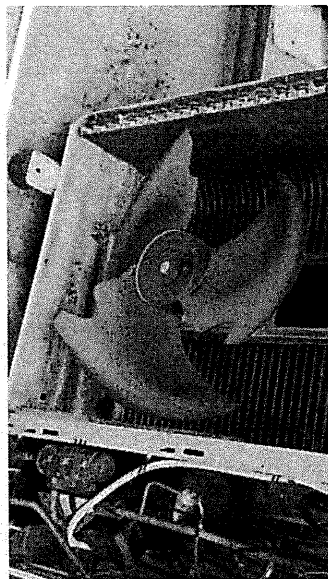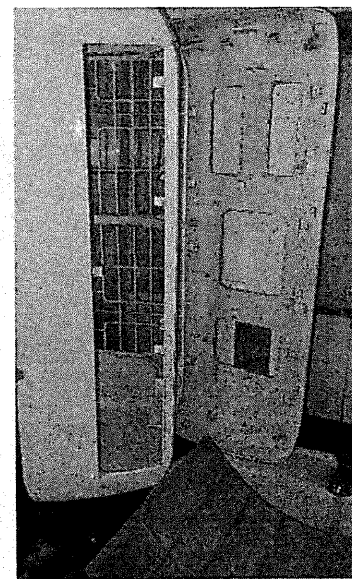

Especificaciones

Marca	BLUELINE	amperaje	3.7
No serie	304805	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR




Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

Mantenimiento que consiste en limpieza general de unidad condensadora lubricación de bujes cambio de sistema eléctrico, recarga de gas refrigerante, cambio de racores en bronce, mantenimiento general a sistema mecánico, de igual manera se realiza revisión y mantenimiento de sistema eléctrico y electrónico.

Mantenimiento a unidad evaporadora donde se realiza el cambio de racores en bronce mantenimiento a wloguer, mantenimiento a canal de desagüe

REGISTRO FOTOGRAFICO

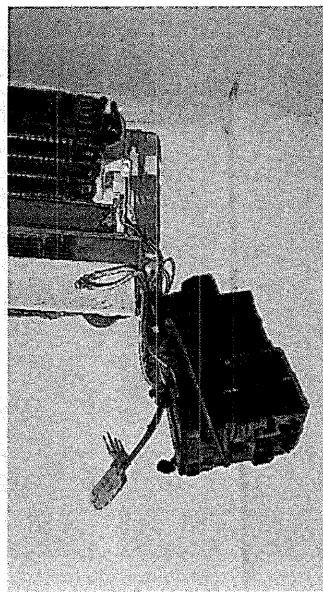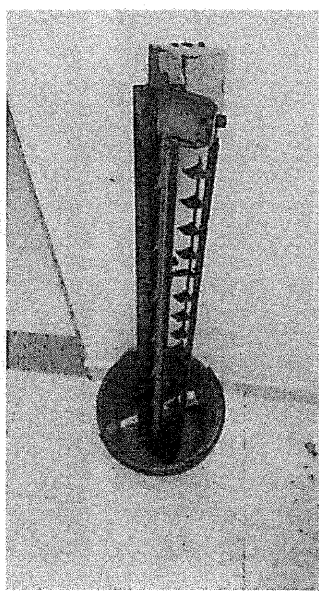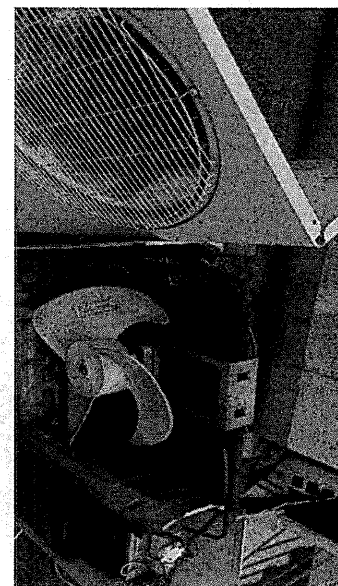

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	15.5 A
No serie	446238	Voltaje	220V
Capacidad	36,000	refrigerante	1.300G/R410A
Consumo	1890W	No de fases	1

SERVICIO TECNICO

MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 36,000.000 BTU,

Aire acondicionado se le realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general a unidad condensadora lubricación de motor ventilador cambio de sistema eléctrico revisión de gas refrigerante donde se completa carga y se hacen pruebas de fuga, se cambia rebates cambio de tornillería general, reparación de tarjeta electrónica.


Así mismo se realiza mantenimiento preventivo a unidad evaporadora que consiste en el cambio de bujes de W loguer, mantenimiento a desagüe lubricación y mantenimiento sistema mecánico.

REGISTRO FOTOGRAFICO

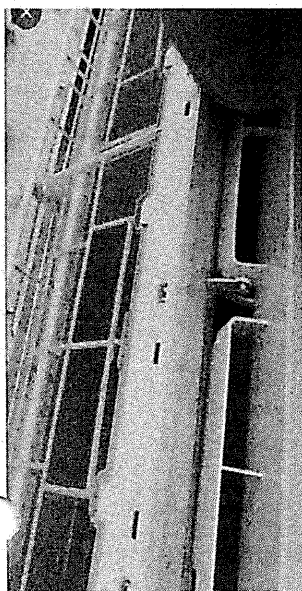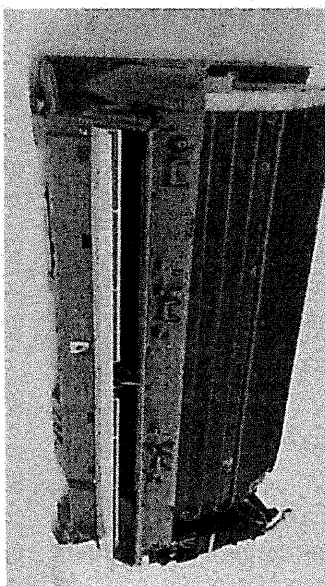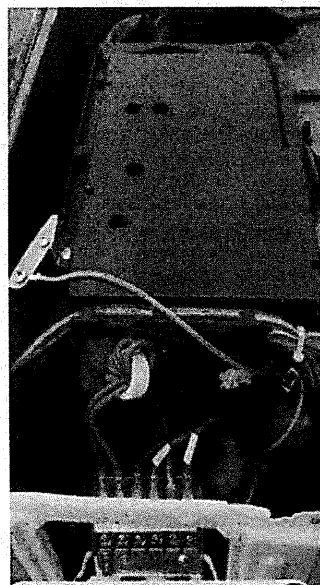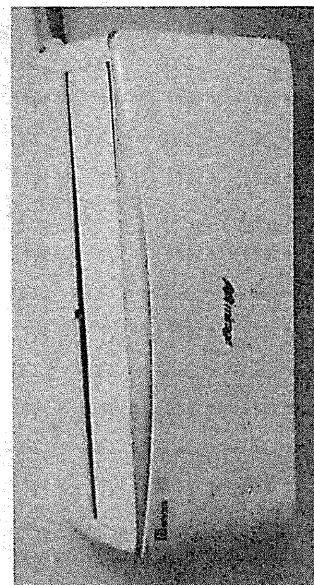


Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	3.7ª
No serie	304794	Voltaje	220V
Capacidad	9,000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750w	No de faces	1



SERVICIO TECNICO



MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,

Mantenimiento preventivo que consiste en a limpieza a general del equipo lubricación de bujes de motor ventilador carga de gas refrigerante, limpieza y ajuste de sistema mecánico Se mide voltajes amperaje de igual manera se mide presión de gas refrigerante se completa carga.

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora que cosiste en lubricación de bujes mantenimiento a canal de desagüe limpieza a serpentín.


REGISTRO FOTOGRAFICO

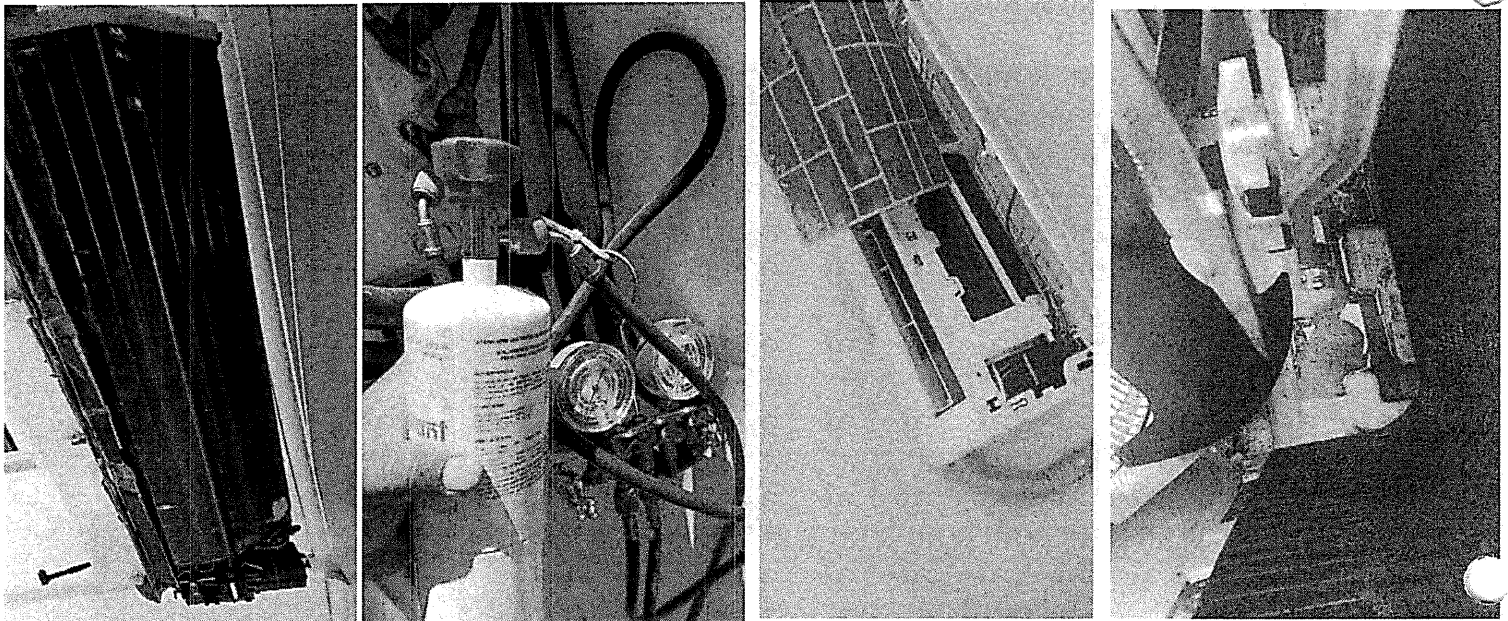

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	3.7ª
No serie	304798	Voltaje	220V
Capacidad	9,000	refrigerante	550G/R410A
Consumo	750w	No de faces	1

761



SERVICIO TECNICO




MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación -- mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9,000.000 BTU,


Mantenimiento que consiste en cambio de bomba de condensado cambio de rebates revisión sistema mecánico, sistema eléctrico y electrónico, cambio de racores en bronce, lubricación de bujes de motor ventilador

Así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora que se realiza lubricación de bujes mantenimiento a serpentín y canal de desagüe

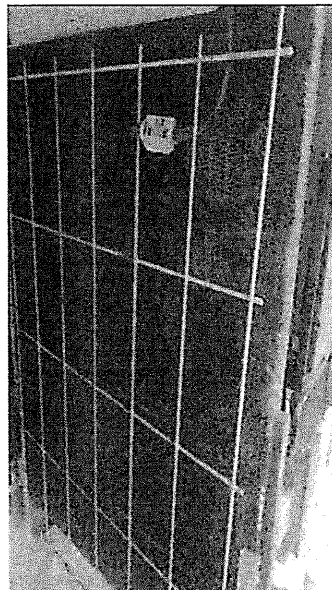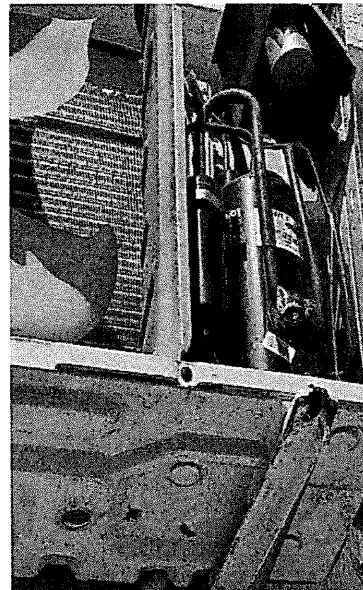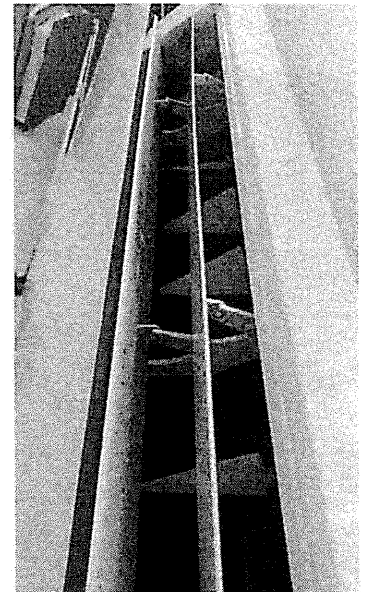

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	6,5
No serie	446241	Voltaje	220V
Capacidad	48,888	refrigerante	1.700G/R410A
Consumo	3,200w	No de faces	1



SERVICIO TECNICO

MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 48,000.000 BTU,

Se realiza mantenimiento a unidad compresora que consiste en carga de gas refriégate, mantenimiento a motor ventilador, cambio de rodamientos, se hace revisión y cambio de condensadores, cambio de sistema eléctrico.

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora que consiste e reparación de tarjeta electrónica, limpieza de filtros, mantenimiento a motores ventiladores,

REGISTRO FOTOGRAFICO

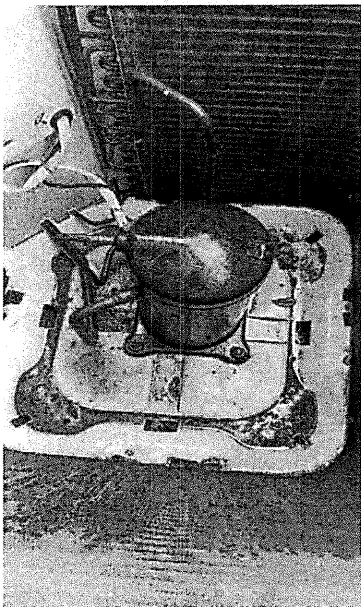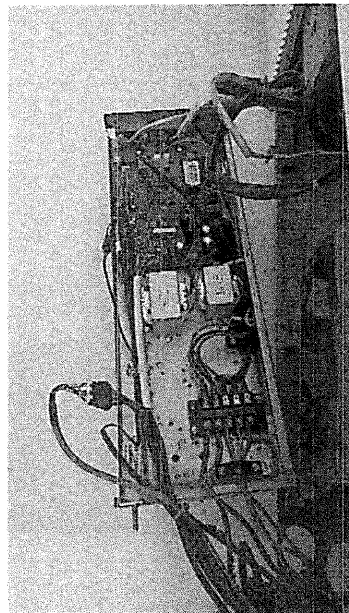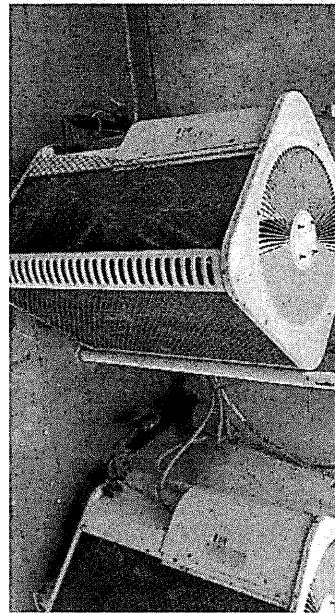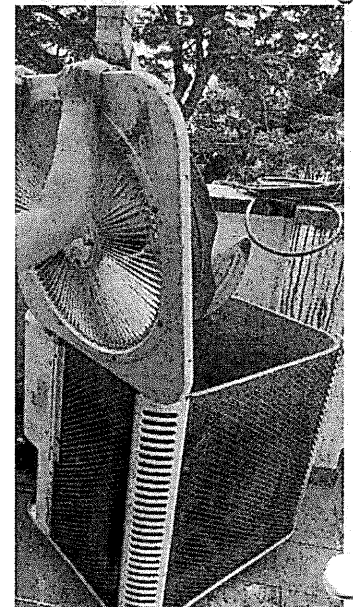

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	6,5
No serie	446239	Voltaje	220V
Capacidad	48,888	refrigerante	1.700G/R410A
Consumo	3,200w	No de faces	1

SERVICIO TECNICO


MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio




A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 48,000.000 BTU,

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza de unidad condensadora de igual manera se completa carga e gas refrigerante, cambio total de sistema eléctrico, mantenimiento a chasis que se encuentra con bastante deteriorado, se completa carga de gas refrigerante se mide tensión amperaje.

De igual manera se hace limpieza a unidad evaporadora cambio de bujes motor ventilador Caga de gas refrigerante




762

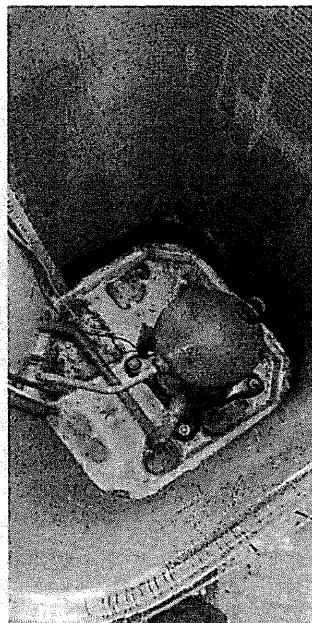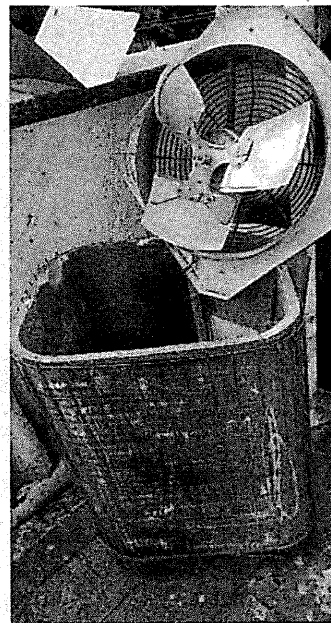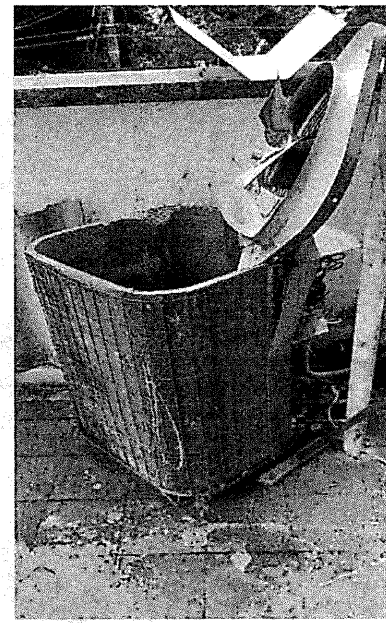

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	2.7
No serie	446240	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	560/R410A
Consumo	750w	No de fases	1

SERVICIO TECNICO



MR



Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000.000 BTU,

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza total del equipo revisión sistema mecánico se toma voltajes, amperaje, se revisa sistema eléctrico electrónico, lubricación a bujes de motor ventilador, cambio de terminales eléctrico, y se completa carga de gas refrigerante.


De igual manera se realiza mantenimiento a unidad condensadora que consiste en lubricación de buje, limpieza de canal desagüe, limpieza serpentín y revisión sistema electrónico.

REGISTRO FOTOGRAFICO

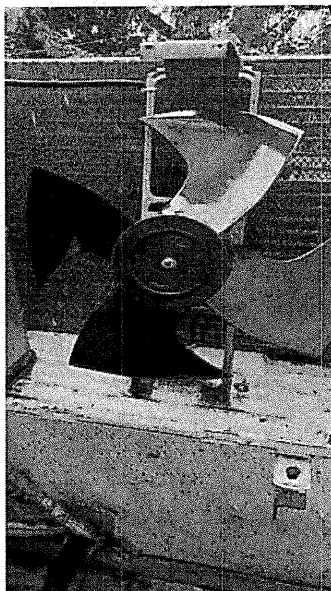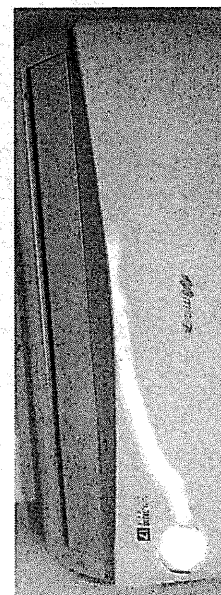

Especificaciones

Marca	MIRAGE	amperaje	2.7
No serie	304802	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	560/R410A
Consumo	750w	No de faces	1



SERVICIO TECNICO

MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000.000 BTU,

Mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general del equipo lubricación de motor ventilador, cambio de balineros de motor unidad condensadora, limpieza y revision de sistema eléctrico y electrónico, recarga de gas refrigerante y cambio de racores en bronce.

De igual manera se realiza manteamiento preventivo a unidad evaporadora lavado de canal desagüe, lubricación de bujes, revisión sistema eléctrico y cambio de rebates.


REGISTRO FOTOGRAFICO

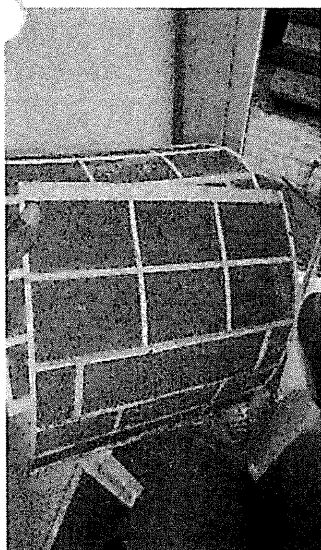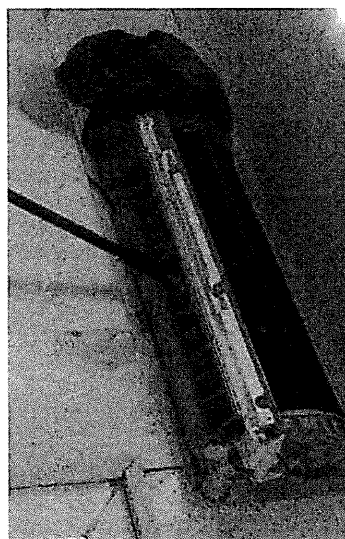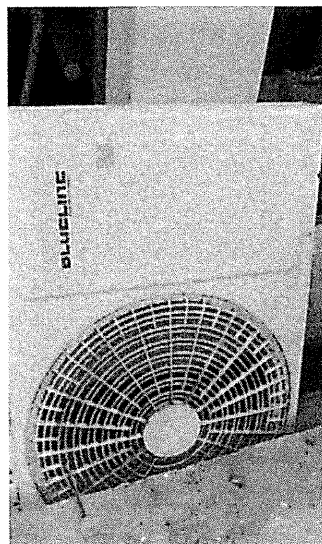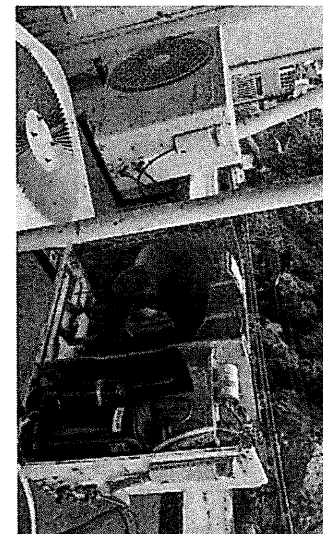

Especificaciones

Marca	MC QUAY	amperaje	2.7
No serie	304799	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	560/R410A
Consumo	750w	No de faces	1

SERVICIO TECNICO






MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000.000 BTU,

Mantenimiento que consiste en lubricación de bujes motor ventilador, limpieza de sistema eléctrico y electrónico se hace el cambio de terminales eléctricos, se realiza carga de gas refrigerante, cambio de rebates y cambio de racores en bronce, se aplica anticorrosivo a chasis de unidad condensadora. De igual manera se realiza el mantenimiento de unidad evaporadora limpieza general, lubricación de bujes, limpieza serpentín, y revisión sistema electrónico.


REGISTRO FOTOGRAFICO

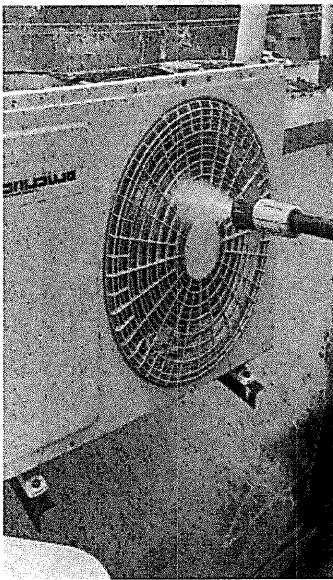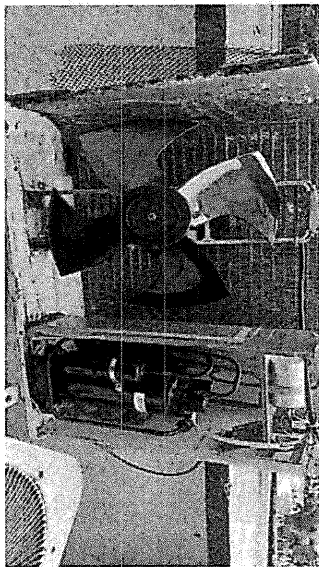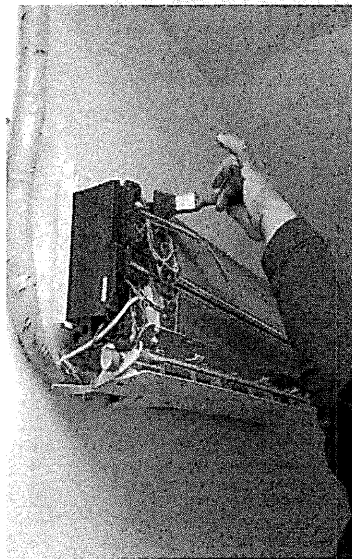

Especificaciones

Marca	BLUELINE	amperaje	2.7
No serie	304806	Voltaje	220V
Capacidad	9.000	refrigerante	560/R410A
Consumo	750w	No de fases	1

764



SERVICIO TECNICO

MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000.000 BTU

Mantenimiento preventivo y correctivo que consiste en cambio total de bomba de condensado, carga de gas refrigerante, limpieza de unidad condensadora, lubricación de bujes de motor ventilador, limpieza de chasis se aplica anticorrosivo.

De igual manera se hace mantenimiento preventivo a unidad evaporadora que consiste en limpieza total de serpentín lubricación de bujes, limpieza de canal desagüe,

REGISTRO FOTOGRAFICO

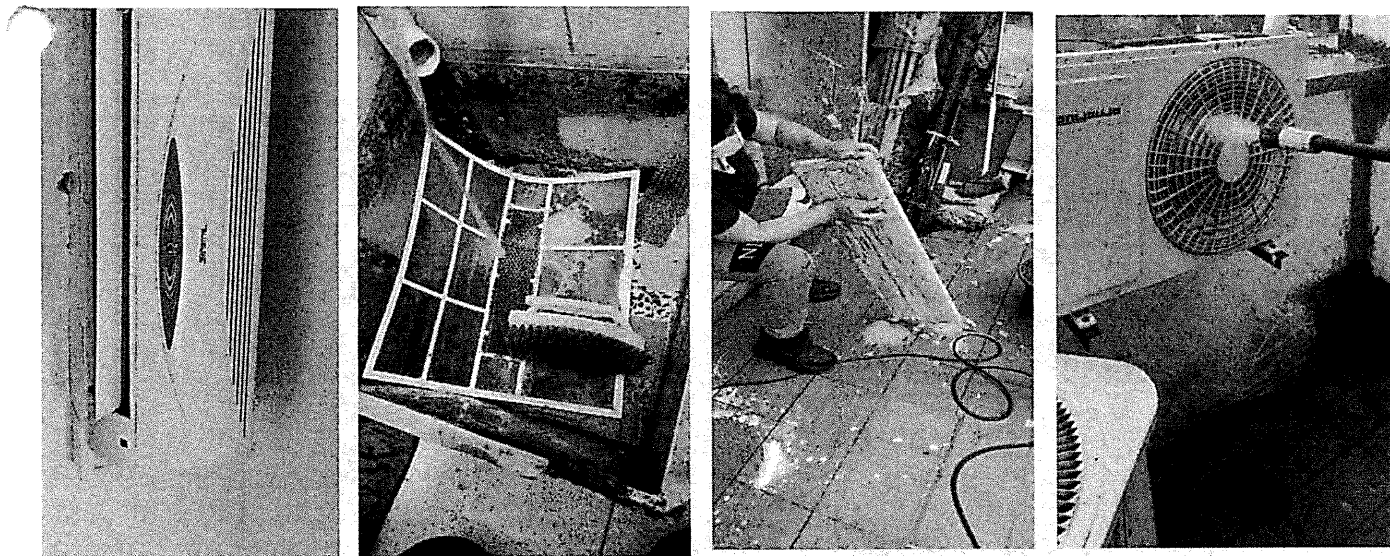


Se realiza mantenimiento a aires acondicionados quedando equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

AIRES ACONDICIONADOS CENTRO ZONAL BARBACOAS

Especificaciones			
Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292587	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de fases	1

SERVICIO TECNICO



MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14,000.000 BTU.

Mantenimiento que consiste en limpieza general de unidad condensadora, lubricación de bujes motor ventilador, revisión de sistema eléctrico y electrónico, cambio de rebates, se completa carga de refrigerante.


Así mismo se realiza mantenimiento de unidad evaporadora, lubricación de bujes y limpieza total de serpentín.

REGISTRO FOTOGRAFICO

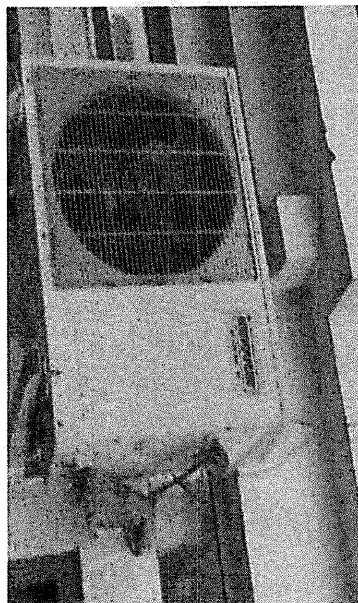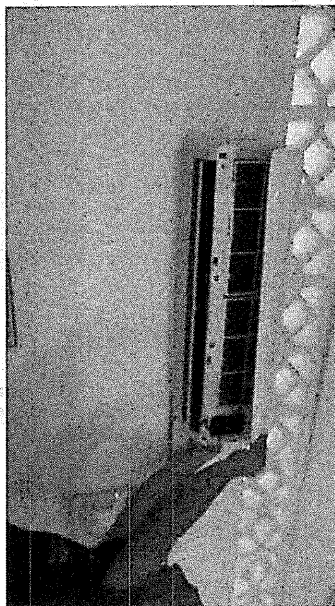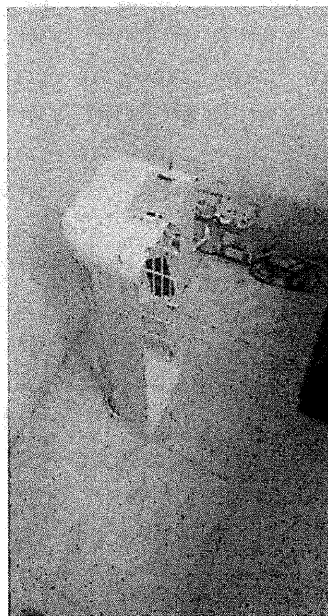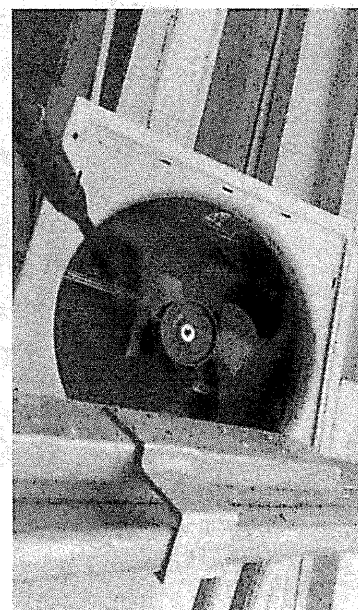

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292576	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de faces	1



SERVICIO TECNICO

MR




Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000.000 BTU

Mantenimiento que consiste en limpieza general de unidad condensadora, lubricación de bujes de motor ventilador, limpieza de ventilador con líquido lubricante, cambio de racores en bronce, se completa carga de gas refrigerante, revisión y mantenimiento a sistema eléctrico y electrónico.

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora cambio de bujes de W loguer, limpieza de canal desagüe, limpieza de sistema eléctrico electrónico.

REGISTRO FOTOGRAFICO

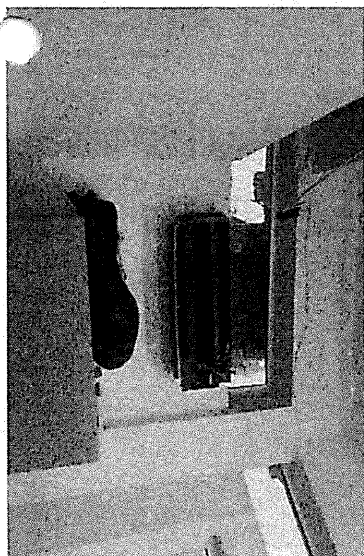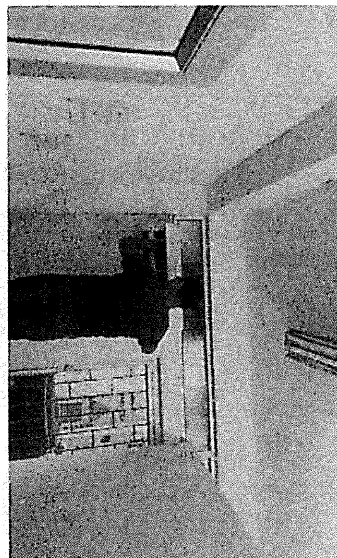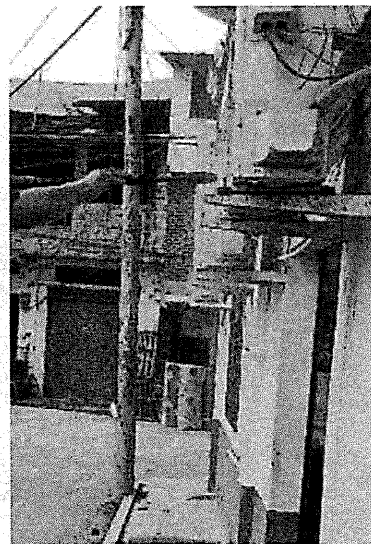


Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292580	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de fases	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000.000 BTU

SERVICIO TECNICO






MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio


Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en lubricación de motor ventilador, recarga de gas refrigerante, revisión sistema eléctrico y electrónico, verificación de voltajes y amperaje, cambio de racores en bronce ajuste general motor, Así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora, lubricación e bujes, limpieza de filtros, limpieza canal desagüe, cambio de manguera.

REGISTRO FOTOGRAFICO

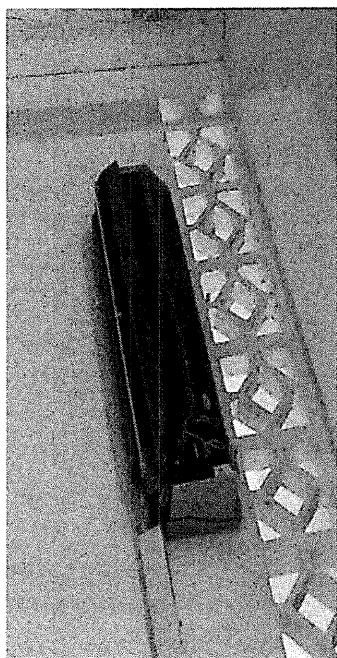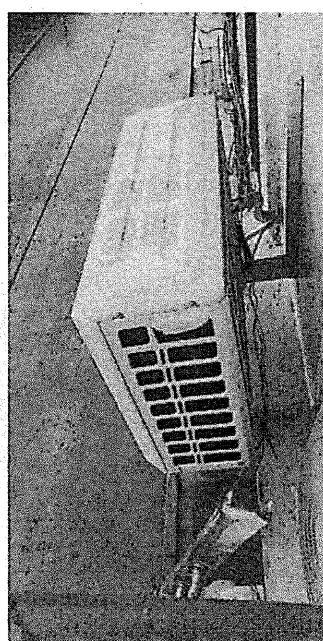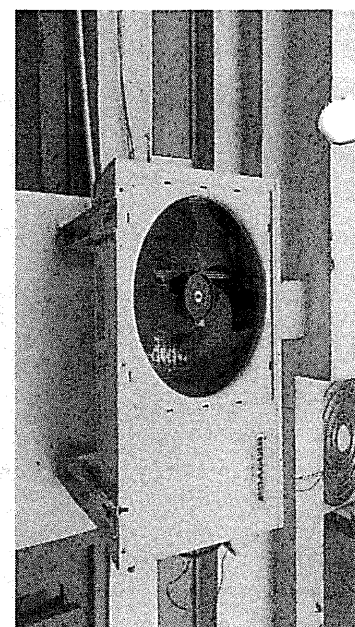

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292588	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de fases	1



SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000.000 BTU

Mantenimiento que consiste en limpieza general unidad condensadora lubricación de bujes, carga de gas refrigerante, cambio de tornillería base aire, cambio de rebates, revisión de sistema eléctrico y electrónico e mide voltajes y amperaje, De igual manera se hace mantenimiento a u unidad evaporadora, lubricación de bujes limpieza de serpentín, revisión sistema eléctrico y electrónico.


REGISTRO FOTOGRAFICO

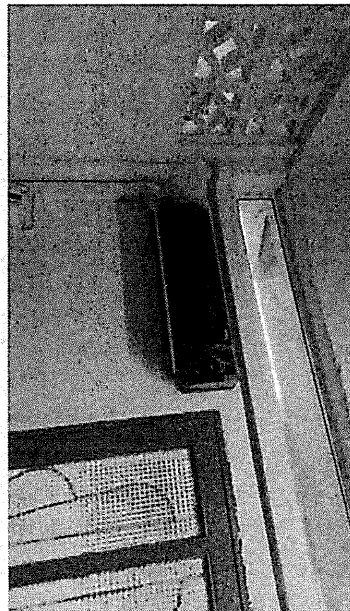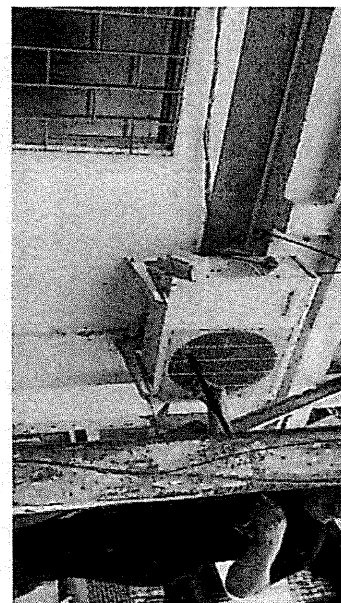

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292577	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR



Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000.000 BTU

Mantenimiento correctivo se hace cambio de sensores limpieza general de motor de condensado, carga de gas refrigerante, revisión de sistema eléctrico y electrónico, cambio de racores en bronce

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad vaporadora lubricación de bujes W loguer, cambio de terminales eléctricos,


REGISTRO FOTOGRAFICO

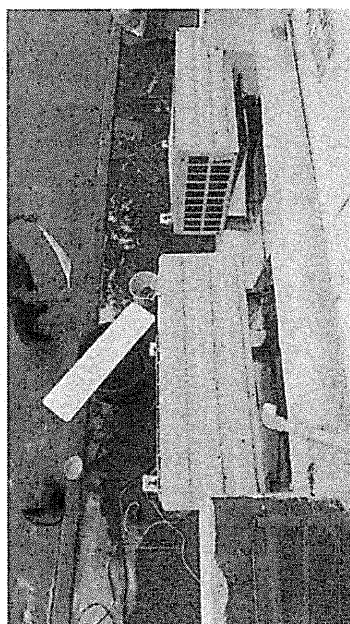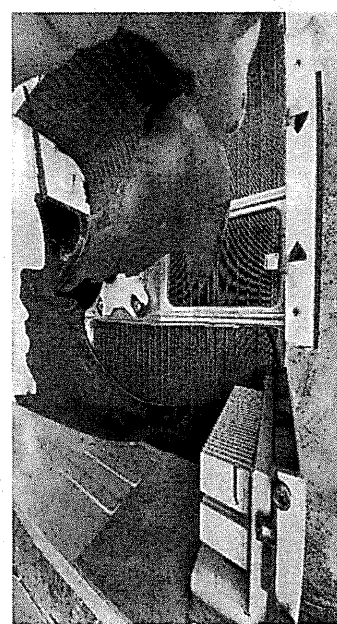

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292581	Voltaje	220V
Capacidad	14.000	refrigerante	870/R410A
Consumo	820W	No de fases	1

SERVICIO TECNICO



767

MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000.000 BTU

Mantenimiento consiste en limpieza general unidad condensadora, lubricación de bujes de motor ventilador, cambio de terminales eléctricos, cambio de cableado por deterioro, se revisa sistema eléctrico y electrónico, cambio de racores en bronce, ajuste de chasis

Mantenimiento unidad evaporadora limpieza general cambio de terminales, revisión sistema eléctrico y electrónico verificación de voltajes y amperaje.


REGISTRO FOTOGRAFICO

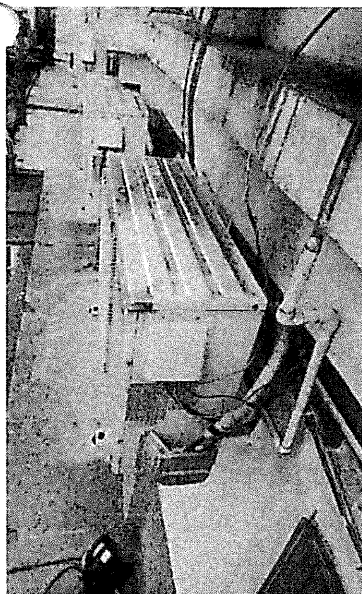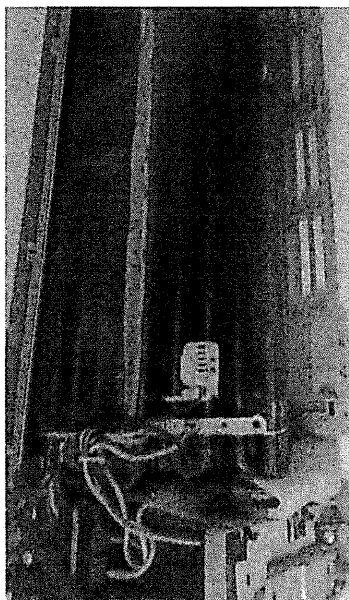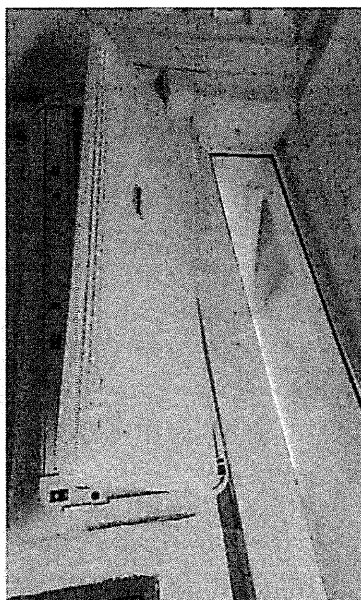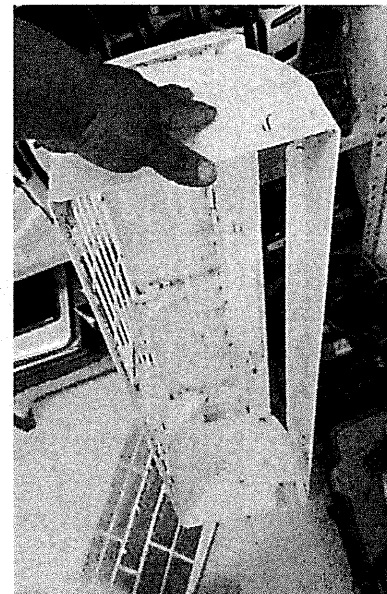

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	5.7
No serie	292585	Voltaje	220V
Capacidad	25,000	refrigerante	1.400/R410A
Consumo	1.500W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR




Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 25.000

Mantenimiento que consiste en lubricación motor ventilador, carga de gas refrigerante, cambio de tornillería, revisión de sistema eléctrico y electrónico, se revisa voltajes y amperaje, cambio de rebates, limpieza general

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora donde se hace mantenimiento a serpentín, lubricación de bujes, revisión sistema eléctrico y electrónico.


REGISTRO FOTOGRAFICO

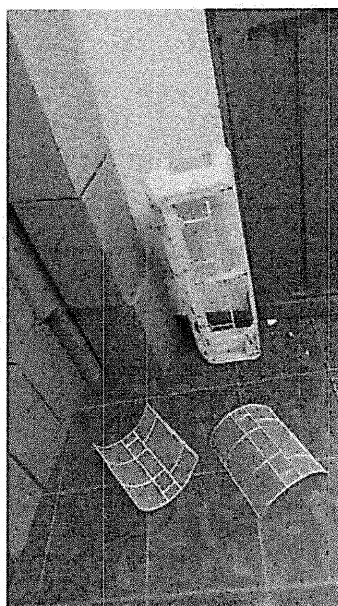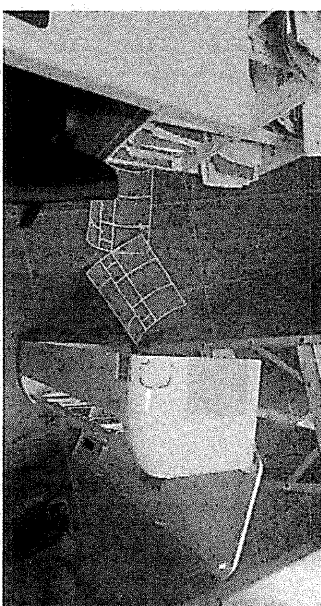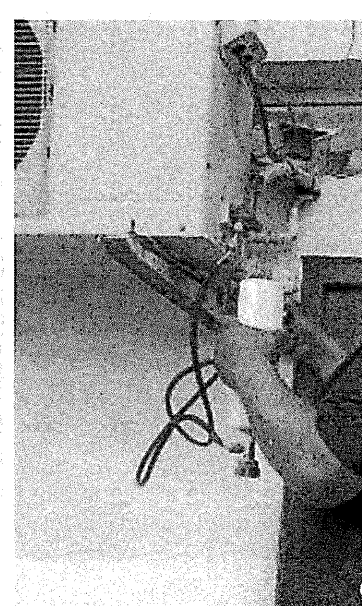

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	4.7
No serie	292589	Voltaje	220V
Capacidad	20,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	1.370	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

a continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 20.000 BTU.

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general motor ventilador lubricación de bujes, cambio de rodamientos, revisión sistema eléctrico y electrónico, cambio de tornillería, aplicación de anticorrosivo

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora lubricación de bujes, limpieza de serpentín, revisión sistema eléctrico electrónico.


REGISTRO FOTOGRAFICO

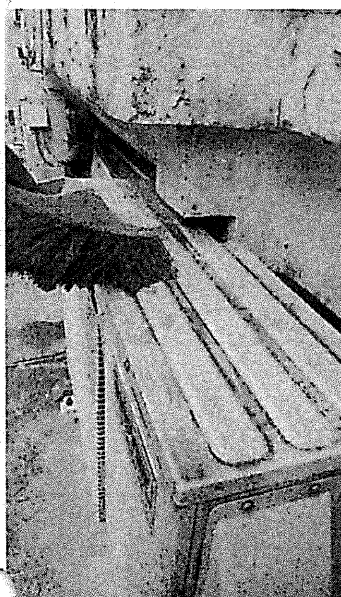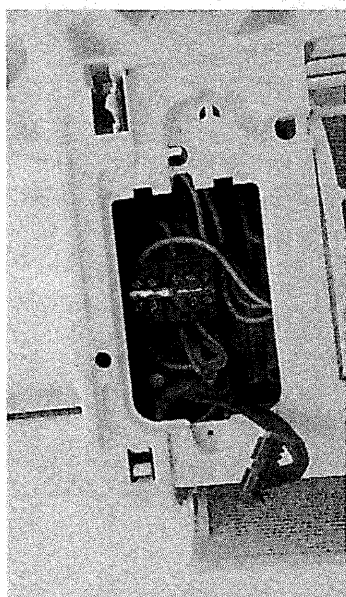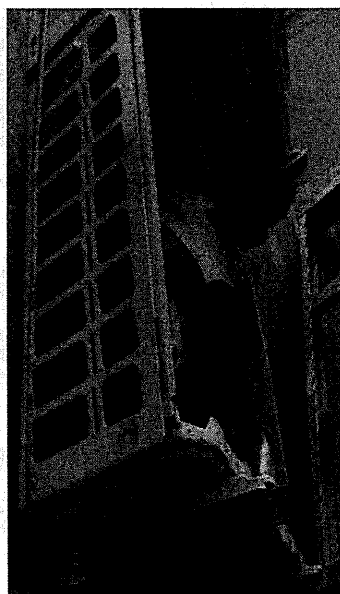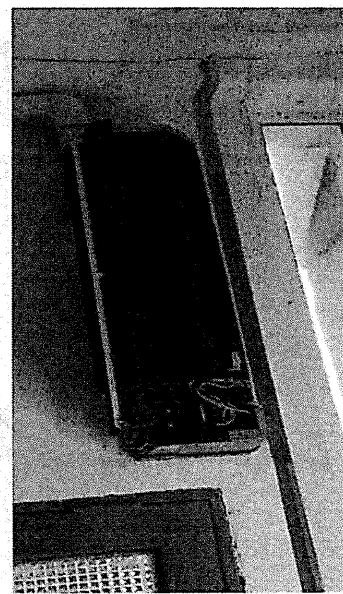

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	446237	Voltaje	220V
Capacidad	9,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	750W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 9.000

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en cambio de tornillería, se completa carga de gas refrigerante, revisión de sistema eléctrico y electrónico, se verifica sistema eléctrico y electrónico, se aplica liquido lubricante.

De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora, lubricación de buje, ajuste de tornillería, cambio de racores e bronce, limpieza canal de desagüe


REGISTRO FOTOGRAFICO

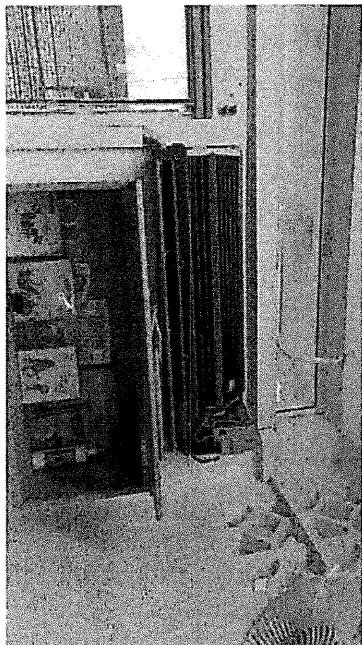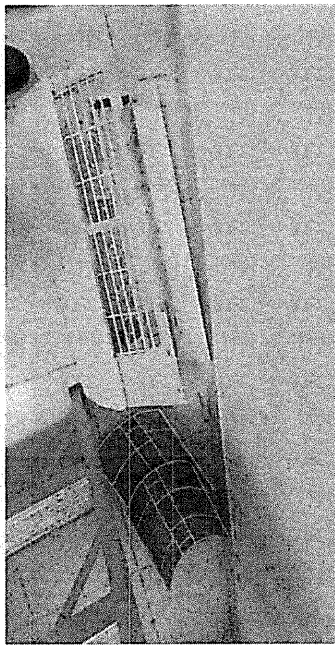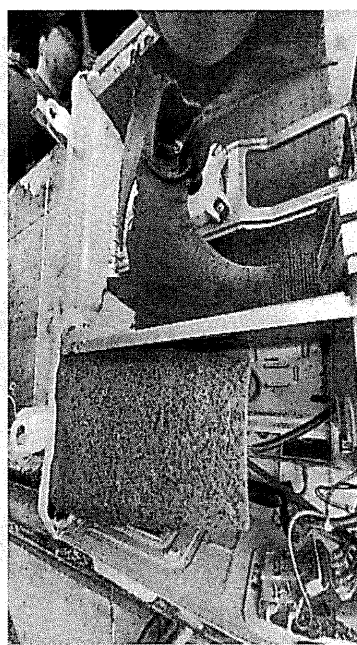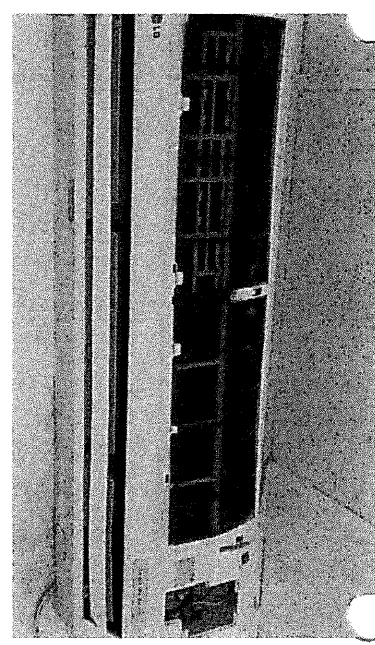

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292586	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



169

MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en lubricación de buje de otor ventilador, revisión de sistema eléctrico y electrónico, cambio de rebates, ajuste de tornillería cambio de pernos, se cambia aislamiento térmico, ajuste general motor.

así mismo se realiza mantenimiento preventivo a unidad evaporadora lubricación de bujes W loguer, revisión sistema eléctrico y electrónico.


REGISTRO FOTOGRAFICO

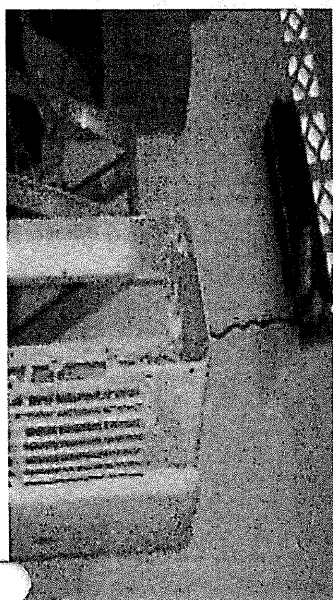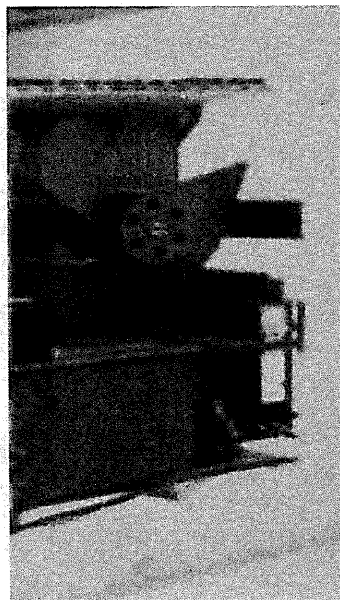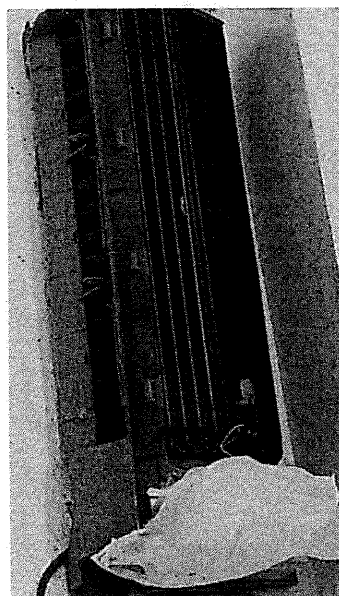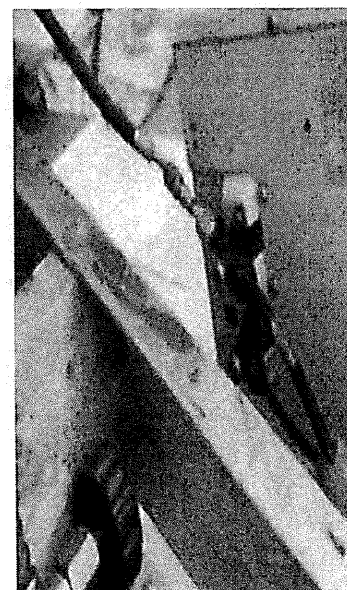

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292583	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de fases	1

SERVICIO TECNICO



MR





Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en lubricación de buje motor ventilado, cambio de tuercas en bronce, revisión sistema eléctrico y electrónico, se completa carga de gas refrigerante, ajuste de parte mecánica, cambio de rebates, cambio de terminales eléctrico.


De la misma manera se hace mantenimiento a unidad evaporadora lubricación de bujes de Wloguer, cambio de racores,

REGISTRO FOTOGRAFICO

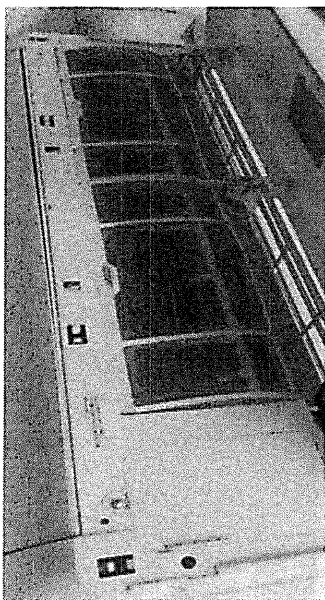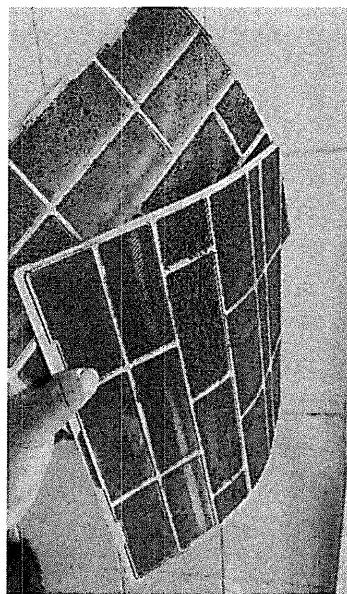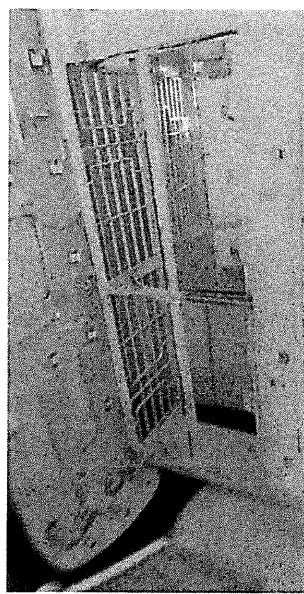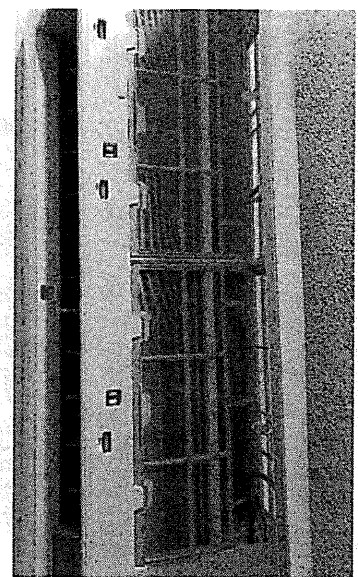

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292582	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de faces	1



SERVICIO TECNICO

MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Mantenimiento que consiste en el cambio de rebates, mantenimiento a motor ventilador, ajuste de unidad compresora, se revisa sistema eléctrico y electrónico, se remplace tornillería en general se mide voltajes y amperaje

así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora que consiste en lubricación de bujes, limpieza de filtros, cambio de rodamientos, limpieza general sistema eléctrica electrónica


REGISTRO FOTOGRAFICO

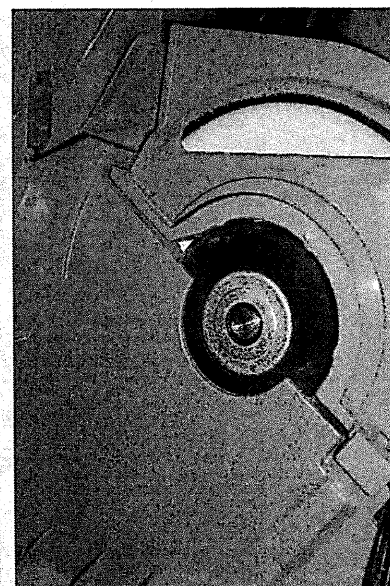

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292584	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de fases	1

SERVICIO TECNICO





MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Mantenimiento que consiste en limpieza general unidad compresora, cambio de rebates, instalación de capacitores, mantenimiento y reparación a motor ventilado lubricación y cambio de bujes, se revisa sistema eléctrico electrónico, cambio de terminales eléctricos, Se completa carga de gas refrigerante. Así mismo se hace mantenimiento general a unidad evaporadora lubricación de bujes cambio de racores en bronce, mantenimiento sistema eléctrico y electrónico


REGISTRO FOTOGRAFICO

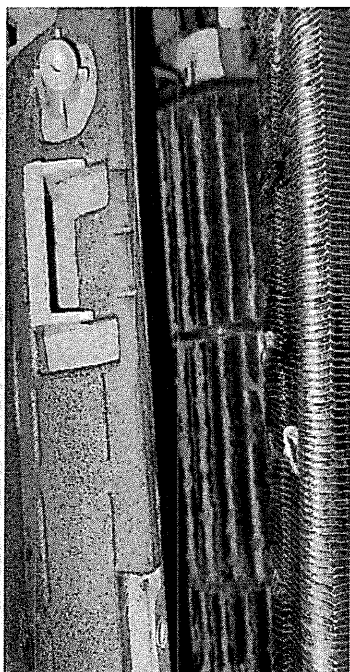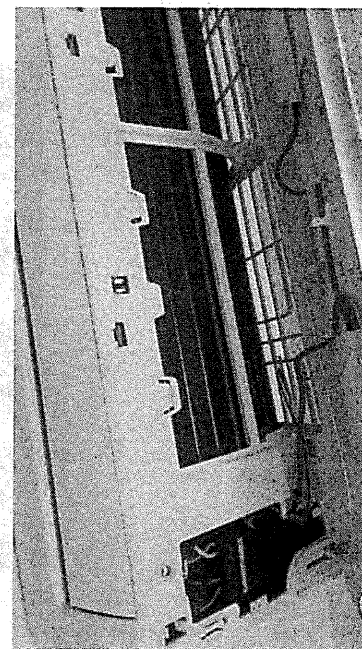

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292578	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de faces	1

791



SERVICIO TECNICO

MR



Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Se realiza mantenimiento preventivo a este equipo se hace el cambio de condensadores de arranque, se completa carga de gas refrigerante, se hace el cambio de racores en bronce, se revisa sistema eléctrico y electrónico, se hace ajuste a tornillería de soporte unidad condensadora se aplica pintura anticorrosiva

así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora donde se realiza ajuste soporte casete, limpieza general de equipo revisión de voltajes y amperaje, limpieza a canal de desfogue,


REGISTRO FOTOGRAFICO

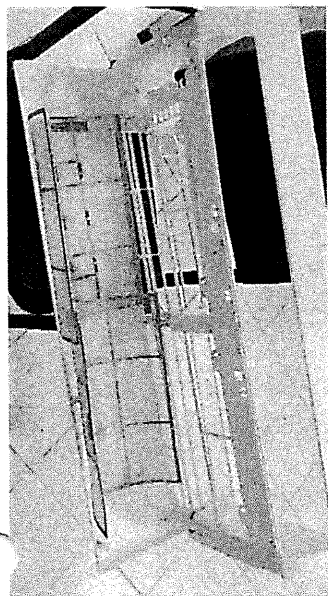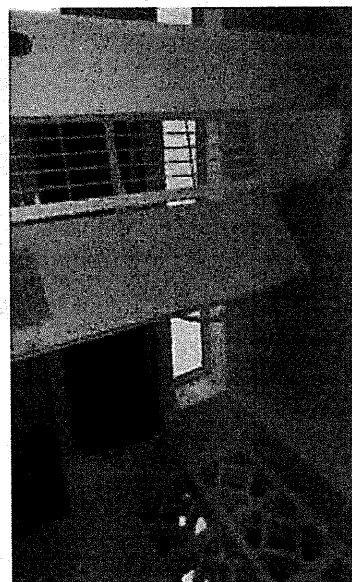

Especificaciones

Marca	INNOVAIR	amperaje	2.7
No serie	292579	Voltaje	220V
Capacidad	14,000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	820	No de faces	1

SERVICIO TECNICO



MR


Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000 BTU.

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en la revisión de sistema eléctrico electrónico se mide presión de gas refrigerante se completa carga de gas refrigerante, lubricación de motor ventilador lubricación de bujes, cambio de tornillería.

De igual manera se realiza mantenimiento preventivo a unidad evaporadora cambio de rebates, lubricación a bujes de W loguer, limpieza general.

REGISTRO FOTOGRAFICO

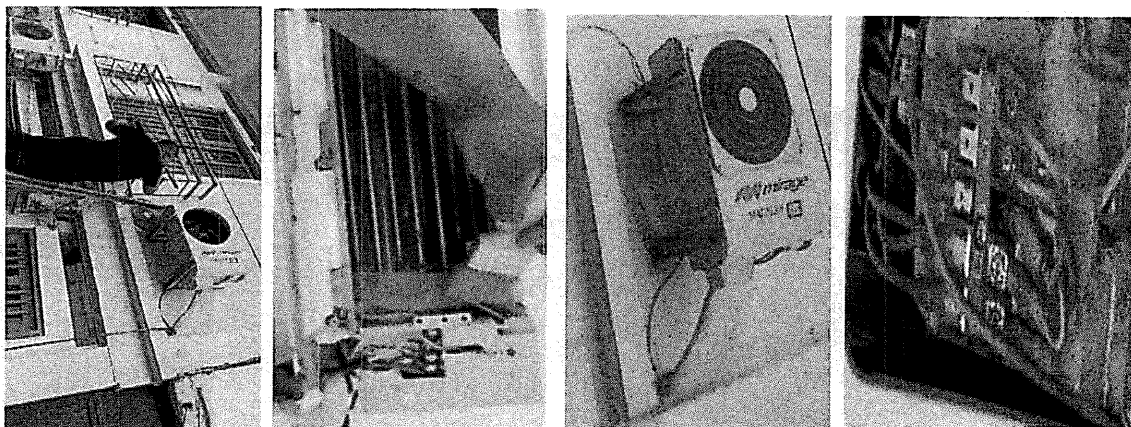

Una vez realizado los mantenimientos preventivos correctivos quedan los equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

AIRE ACONDICIONADO CENTRO ZONAL PASTO DOS

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	2.3
No serie	376405	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	780W	No de faces	1

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 14.000

Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en limpieza general unidad de condensado, lubricación de bujes de motor ventilador. Se completa carga de gas refrigerante, así mismo se revisa sistema eléctrico y electrónico


De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora, ajuste de tornillería, lubricación de bujes, limpieza canal desfogue.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Una vez realizado los mantenimientos preventivos correctivos quedan los equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio


AIRE ACONDICIONADO CENTRO ZONAL PASTO UNO

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	3.7
No serie	456551	Voltaje	220V
Capacidad	18.000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	1,400	No de faces	1


A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000

Se realiza mantenimiento a aire acondicionado consiste en limpieza a unidad compresora, lubricación y mantenimiento de motor ventilador, ajuste de sistema eléctrico y electrónico, cambio de rebates, limpieza general y revisión de sistema eléctrico y electrónico. De igual manera se realiza mantenimiento a unidad evaporadora limpieza general, lubricación de bujes W loguer, limpieza canal de desagüe limpieza serpentín.

REGISTRONFOTOGRAFICO

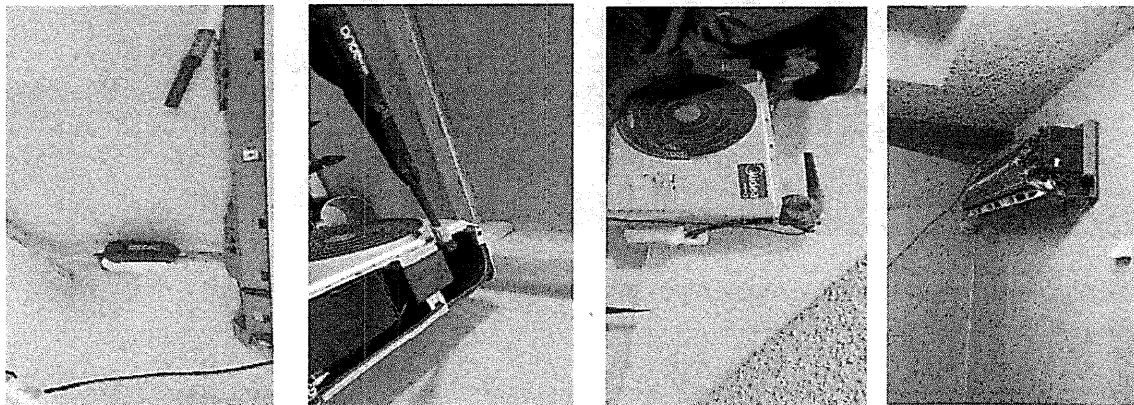

Una vez realizado los mantenimientos preventivos correctivos quedan los equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.



733

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general.
Servicio garantizado a domicilio

AIRES ACONDICIONADO CENTRO ZONAL IPIALES





Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	3.7
No serie	376401	Voltaje	220V
Capacidad	18.000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	1,400	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000

Mantenimiento que consiste en limpieza y lubricación de sistema bomba de condensado, lubricación de motor ventilador, ajuste de tornillería y remplazo, cambio de rebates, se completa carga de gas refrigerante, se cambian acores en bronce, mantenimiento y revision de sistema eléctrico y electrónico,


De igual manera se hace mantenimiento a unidad de evaporadora, lubricación de bujes de W loger revisión sistema eléctrico y electrónico

REGISTRO FOTOGRAFICO

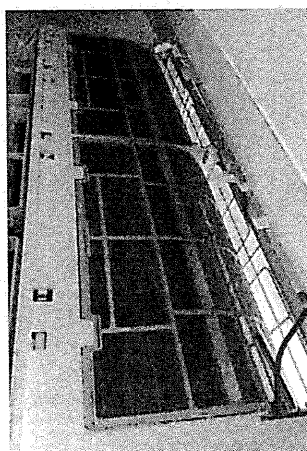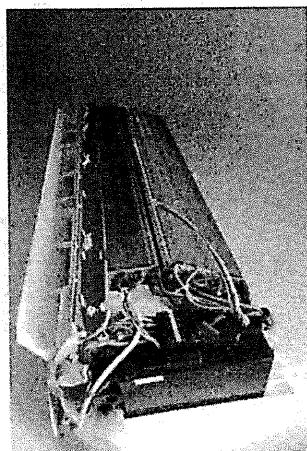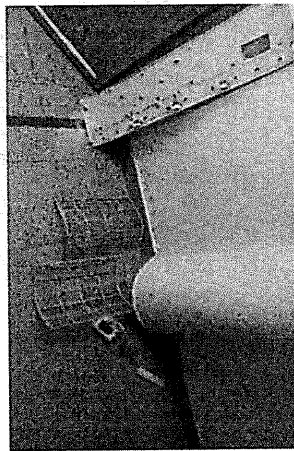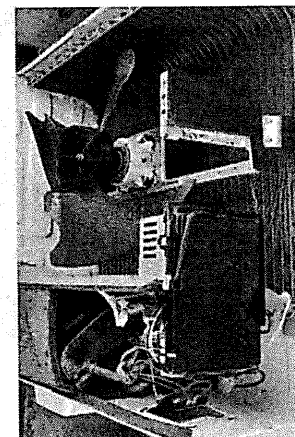

Una vez realizado los mantenimientos preventivos correctivos quedan los equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio


AIRE ACONDICIONADO CENTRO ZONAL TUQUERRES

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	2.7
No serie	376401	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	950,W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000

Mantenimiento que consiste en lubricación y mantenimiento de motor ventilador cambio de rebates, limpieza general sistema eléctrico y electrónico, cambio de cableado, se completa carga de gas refrigerante así mismo se realiza mantenimiento a unidad evaporadora, cambio de filtros, cambio de sensores de temperatura, limpieza a serpentín, limpieza canal de desagua.

REGISTRO FOTOGRAFICO

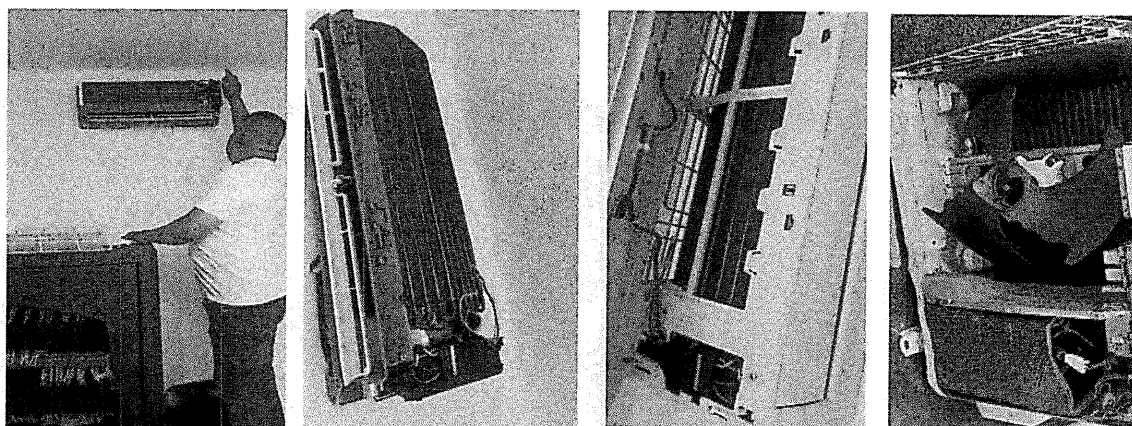


Una vez realizado los mantenimientos preventivos correctivos quedan los equipos en buen estado para un buen rendimiento de trabajo.

SERVICIO TECNICO

MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio



194

AIRE ACONDICIONADO CENTRO ZONAL LA UNION

Especificaciones			
Marca	MIRAGE	amperaje	2.7
No serie	376403	Voltaje	220V
Capacidad	12.000	refrigerante	1.280/R410A
Consumo	950,W	No de faces	1

A continuación, presento reporte técnico de mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000


Se realiza mantenimiento preventivo que consiste en lubricación de bujes motor ventilador, limpieza y revisión sistema eléctrico y electrónico, cambio terminal eléctricos, se revisa presión de gas refrigerante el cual se completa carga, se hace ajuste de tornillería y cambio. De igual manera se realiza mantenimiento preventivo de unidad de condensado consiste en lubricación de bujes de W loguer se realiza mantenimiento ajuste de tornillería.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Una vez realizado el mantenimiento preventivo de este equipo queda en buena condiciones para un buen rendimiento de trabajo.

SERVICIO TECNICO



MR

Electricidad, refrigeración, aire acondicionado, instalación – mantenimiento de calderas, plantas eléctricas, hornos de panadería, todo lo relacionado en la rama industrial y electrodomésticos en general. Servicio garantizado a domicilio

Nombre del Representante y/o Propietario: **MILTON REINA HORMAZA**

Nombre del Establecimiento de comercio: **SERVICIO TECNICO MR**

Nit: 87.068.524 - 7

Teléfono: 313 6130677

Dirección y Ciudad: Calle 27 No 39-137 Barrio Villa Nueva Pasto

Correo Electrónico: miltonreina36@hotmail.com