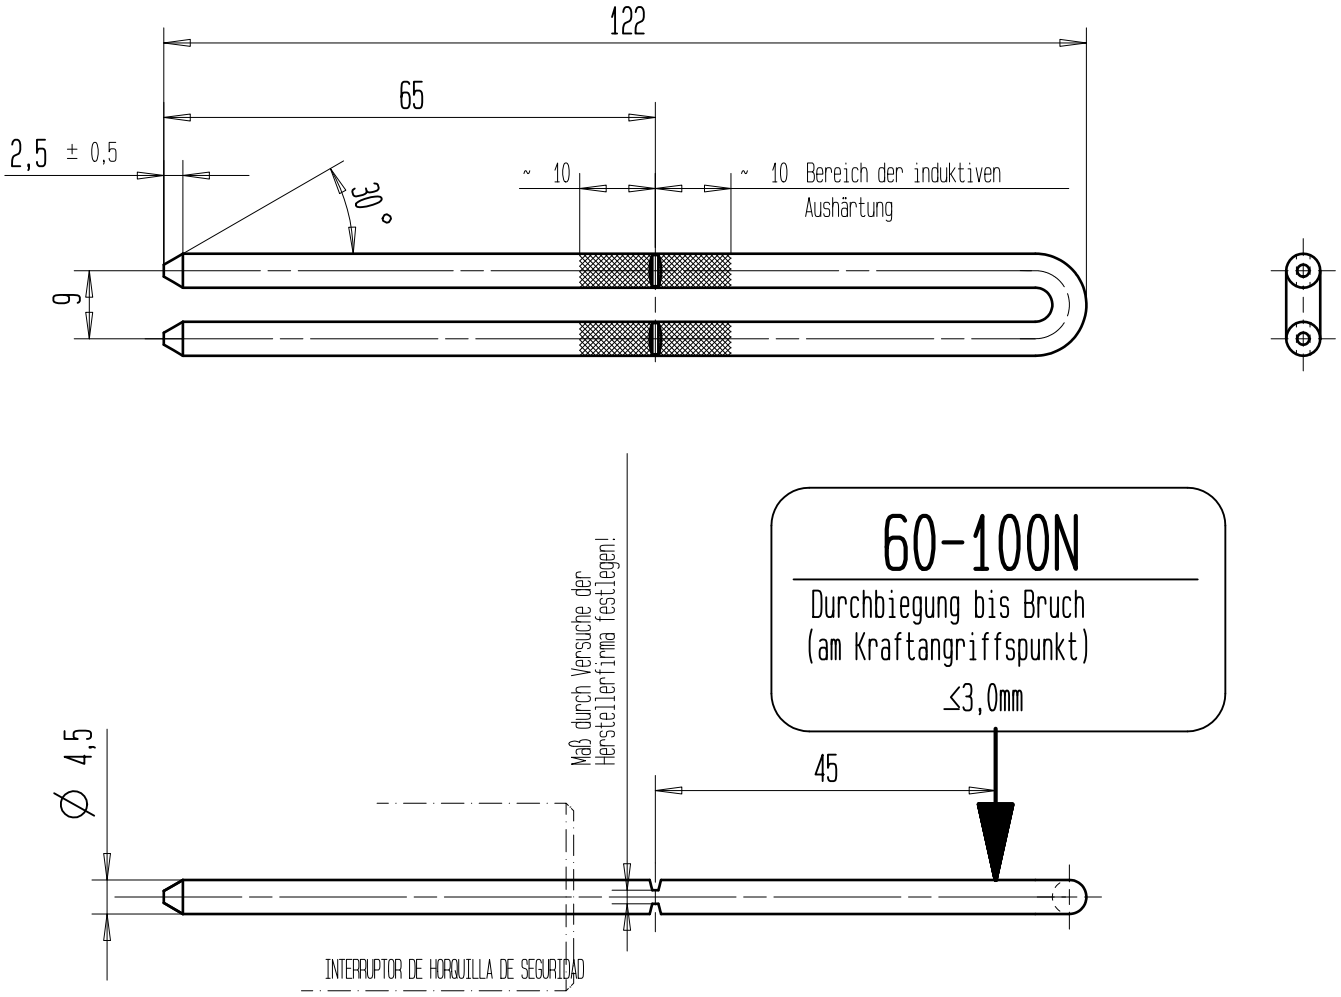


Sollbruchstelle induktiv aushärten und entsprechend Bruchlast anlassen

Fertiger Bruchstab muss bei einer statischen Belastung

de 60-100N en el punto de rotura controlada.
max. Durchbiegung bis Bruch (am Kraftangriffspunkt) <3,0mm

p.fin.: 0,03kg

VERZINNT NACH VG0015	VORGEPRÜFT	11439811	
VERZINNT NACH VG0015	ENDGEPRÜFT	11389186	

Índice	Revision	Fecha	Nombre	CONFIGURACION	N° de Identificatión

Doppelmayr®
Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT/AUSTRIA

CALIDAD: S1

Escala 1/1 FACTOR: 1.000

	Fecha	Nombre
dibujado	05.10.2015	Linder Markus
aprobado	05.10.2015	Linder Markus
almacenado	2015-10-05/14:11:51	UG auto impor

Instalación: Ciudad Bolivar
Encargo: WAA0002688 Copias: X

peso bruto 0 kg

ANOTACIÓN DE TRAZADOR
2017-05-16
DOKU plotted: hoba Id: 11389186

BRUCHSTAB DM=4,5 L=122

F. BRUCHSTABSCHALTER

N° Dibujo original	N° de Identificatión
99G2565.i	10006288

N° de dibujo	Índice
20019892G002565	A

ESTE DIBUJO ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH Y ES TRANSFERIDO POR EL 31.12. DEL AÑO DE SU ELABORACIÓN A INNOVA PATENT GMBH. NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EJECUTADO ODADO A CONOCER A TERCEROS SIN NUESTRO EXPRESO CONSENTIMIENTO.

A4