CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-920

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACIÓN Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

CALIDAD ADICIONAL RUTINA ADICIONAL EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CALLE 13.

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES abril		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE MINI SPLIT 48000 BTU				MODELO	ARNU48GTMC4	
UBICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO CURSOS PEDAGOGICOS 3						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
1	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos. El equipo queda operativo

REGISTRO FOTOGRAFICO







HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo** **APOYO SUPERVISION DEL CONTRATO** **No. teléfono** **3214860423** **Firma** _____	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO** Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: SUPER CADE CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	CASETTE36000 BTU MO-36				MODELO	MVHG60	
UBICACIÓN	SPLIT CENTRAL CURSOS PEDAGOGICOS 1						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
2	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	N/A
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	N/A
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK

	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A


OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificaron todos los componentes eléctricos, queda operativo.

REGISTRO FOTOGRAFICO







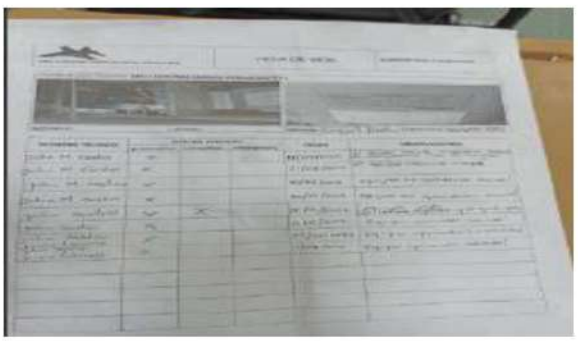

Firmas Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD	Firmas Por el contratista Nombre y apellido

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Nombres y apellidos **VICTOR URREA** **Cargo** **INGENIERO SUPERVISOR** **No. teléfono** **3214860423** **Firma**	**Cargo** **ELECTROMECANICO** Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 12.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: SUPER CADE CALLE 13		
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD							
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35							
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO							
MODELO	CASETTE36000 BTU MO-36							
UBICACIÓN	SPLIT CENTRAL CURSOS PEDAGOGICOS 2							
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A							

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTAD
3	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	N/A
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	N/A


	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos los componentes eléctricos y presiones

REGISTRO FOTOGRAFICO





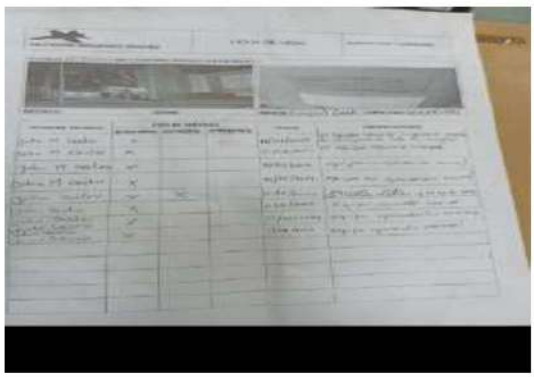



HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO** **No. teléfono** **3214860423** **Firma**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO** Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 12[illegible]690-6 HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS HELIODORO HERNANDEZ S. C.C. 19.374.690 DE BOGOTA Representante legal

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13		
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD							
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35							
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO							
MODELO	AIRE MINI SPLIT 24000 BTU				MODELO	VM242C7		
UBICACION	AIRE No 1 oficina del secretario							
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A							

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
4	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos. El equipo opera en condiciones normales

REGISTRO FOTOGRAFICO









HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Firmas	Firmas Por el contratista
Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD	Nombre y apellido
Nombres y apellidos VICTOR URREA	Cargo ELECTROMECANICO
Cargo INGENIERO SUPERVISOR	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS HELIODORO HERNANDEZ S. C.C. 19.374.690 DE BOGOTA Representante legal
No. teléfono 3214860423	
Firma	

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE MINI SPLIT 36000 BTU				MODELO	EMC361	
UBICACIÓN	SALA DE JUNTAS SECRETARIO AIRE No 1						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
5	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS


	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





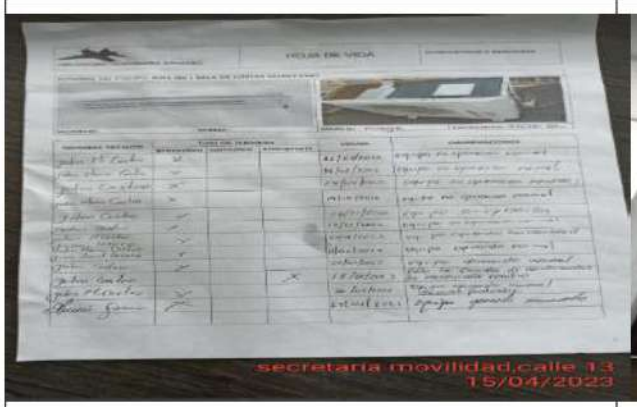



Firmas Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD	Firmas Por el contratista Nombre y apellido

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Nombres y apellidos VICTOR URREA **Cargo** APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO **No. teléfono** 3214860423 **Firma**	**Cargo** ELECTROMECANICO Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS HELIODORO HERNANDEZ S. C.C. 19.374.690 DE BOGOTA Representante legal

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	11	MES	ABRIL		AÑO: 2023	SEDE:	CALLE 13		
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD									
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35									
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO									
MODELO	AIRE MINI SPLIT 36000 BTU					MODELO	EMC361			
UBICACION	SALA DE JUNTAS SECRETARIO AIRE No 2									
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A									


ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
6	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK

	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



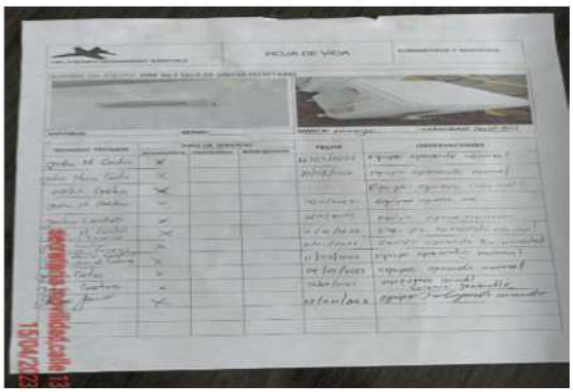





Firmas Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD	Firmas Por el contratista Nombre y apellido

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Nombres y apellidos VICTOR URREA **Cargo** APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO **No. teléfono** 3214860423 **Firma**	**Cargo** ELECTROMECANICO Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS HELIODORO HERNANDEZ S. C.C. 19.374.690 DE BOGOTA Representante legal

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	11	MES	ABRIL		AÑO: 2023	SEDE:	CALLE 13
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD							
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35							
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO							
MODELO	AIRE MINI SPLIT 24000 BTU					MODELO	VM242C7	
UBICACION	AIRE NO 2 OFICINA DEL SECRETARIO							
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A							

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
7	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK

	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo** **APOYO A AL SUPERVISION DEL CONTRATO**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO**

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

No. teléfono **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES abril		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE MINI SPLIT 36000 BTU				MODELO		
UBICACION	SALA DE MONITOREO DATACENTER AREA BLANCA						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
8	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A


HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





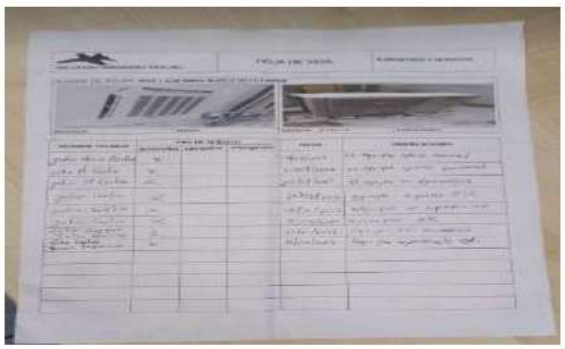



Firmas Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD Nombres y apellidos VICTOR URREA	Firmas Por el contratista Nombre y apellido Cargo ELECTROMECANICO

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Cargo **APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO** **No. teléfono** **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: SUPER CADE CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	TECHO SUSPENDIDO 24000 BTU				MODELO		
UBICACION	CGT PISO 2 " CENTRO DE GESTION DE TRANSITO"						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTAD
9	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	N/A
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	N/A
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	N/A
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	N/A
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general consistió en la limpieza y verificación de funcionamiento de todos los componentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firmas Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD Nombres y apellidos VICTOR URREA Cargo APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO	Firmas Por el contratista Nombre y apellido Cargo ELECTROMECANICO

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

No. teléfono **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE CASSETE 18000 BTU				MODELO		
UBICACION	AV JIMENEZ AIRE CASSETE 36000 BTU A1 PISO 2						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
12	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS


	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





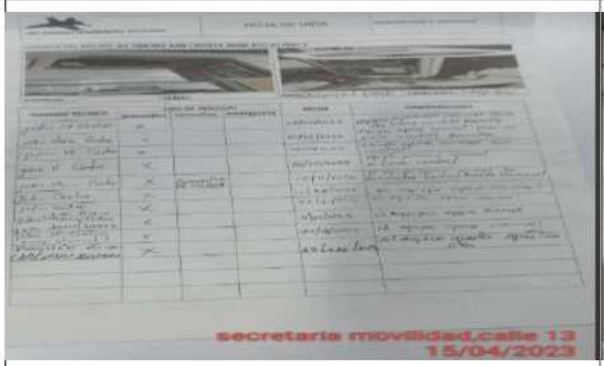



Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo** **APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO**

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

No. teléfono **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 32[illegible]6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE CASSETE 36000 BTU				MODELO	ATNQ36GMLT0	
UBICACION	AV JIMENEZ EQUIPO MIN SPLIT DE 24000 BTU 2 PISO						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
13	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS


OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos. El equipo queda operativo

REGISTRO FOTOGRAFICO







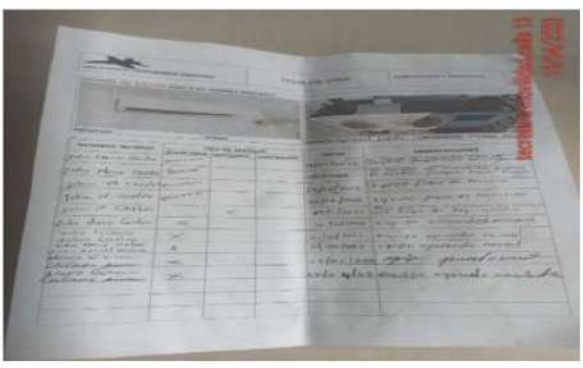

Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo** **APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO**

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

No. teléfono **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 32[illegible]74.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.


FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE CASSETE 18000 BTU				MODELO		
UBICACION	AV JIMENEZ AIRE CASSETE 36000 BTU LG						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO
14	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

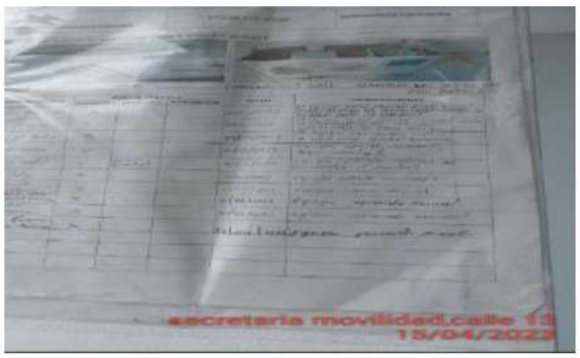







Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA** **Cargo** **APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO** **No. teléfono** **3214860423**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO**

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Firma	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.


FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	AIRE CASSETE 36000 BTU				MODELO		
UBICACION	VISUALIZACION DE PRENSA DE AIRE DE PAQUETE 60000 BTU						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTAD
	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK

	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

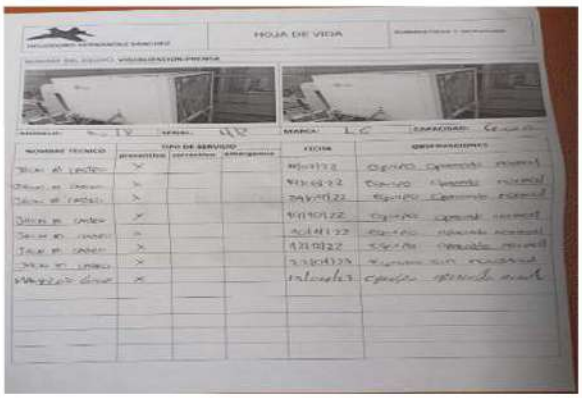







Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** **VICTOR URREA**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** **ELECTROMECANICO**

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Cargo APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO **No. teléfono** **3214860423** **Firma**	Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS Nit. 32[illegible]6 **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS** **HELIODORO HERNANDEZ S.** **C.C. 19.374.690 DE BOGOTA** **Representante legal**

INFORMACIÓN GENERAL	
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRTARIA DISTRITAL DE MODAVILIDAD – SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA -SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO DE LA VISITA	MANTENIMIENTO: PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO No.	PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CONTRATO 920--2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACION Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.

FECHA DEL MANTENIMIENTO	DIA	15	MES ABRIL		AÑO: 2023	SEDE: CALLE 13	
UNIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD						
LUGAR DE EJECUCION	CALLE 13 No. 37-35						
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO						
MODELO	CAPACIDAD 60000 BTU MARCA LG				MODELO		
UBICACION	ATENCION AL CIUDADANO AA CURSOS PEDAGOGICOS						
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A						

ITEM	No. Actividad	DESCRIPCIÓN	EJECUTAD
	1	Limpieza general interior y exterior con hidro lavadora.	OK
	2	Revisión del correcto funcionamiento del equipo.	OK
	3	Inspección eléctrica.	OK
	4	Medición de los consumos de corriente.	OK
	5	Medición de amperaje en el compresor y moto ventiladores.	OK
	6	Inspección del funcionamiento general de los drenajes y limpieza de los mismos.	OK
	7	Medición de presión del refrigerante.	OK
	8	Revisión y limpieza de filtros.	OK
	9	Chequeo y limpieza de la moto ventiladores.	OK
	10	Revisión del tablero eléctrico.	OK
	11	Revisión de la mirilla, filtro secador.	OK
	12	Inspección de aislamiento térmico.	OK
	13	Chequeo del sistema de tuberías.	OK
	14	Limpieza de filtros	OK
	15	Pintura de las partes que se están oxidando	OK
	16	Verificar funcionamiento de la válvula de expansión	OK
	17	Se verifica el consumo de los motores de los ventiladores.	OK
	18	Cambio de los elementos internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas,)	N/A

HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

OBSERVACIONES	
Observaciones Y/O Recomendaciones Generales	Se realizó mantenimiento preventivo general se limpiaron y verificación todos los componentes electicos electrónicos y mecánicos.

REGISTRO FOTOGRAFICO









HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	INFORME TÉCNICO	SUMINISTROS Y SERVICIOS

Firmas **Por la SECRETARIA DE MOBILIDAD** **Nombres y apellidos** VICTOR URREA **Cargo** APOYO SUPERVISION DEL CONTRATO **No. teléfono** 3214860423 **Firma**	**Firmas** **Por el contratista** **Nombre y apellido** **Cargo** ELECTROMECANICO **No. Celular** Cordialmente, HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS HELIODORO HERNANDEZ S. C.C. 19.374.690 DE BOGOTA Representante legal

LISTADO DE EQUIPOS A LOS CUALES SE LE HICIERON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN CALIDAD DE PONDERABLES

MODELO	NUMERO DE SERIE	CANTID
AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 5 TR CC2	Y18LB0007	1
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASETTE 36000 BTU MOV-	24218092076906016012.	1
Mini split 24000 BTU confortfresh	11306WG9990GA0300061	1
Mini Split 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200047	1
AA tipo casette 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200006	1
Mini Split 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200059	1
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR LVH	N/A	1
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1
Casette 5TR BTU	912KALC00072	1
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLH40	1
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLH4	1
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLTO	1
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLTI	1
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 36000		
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCRN0SV70	1
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCRN0SV70	1
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCKJ0SV61	1
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCKJ0SV61	1
Aire Acondicionado 36000 BTU	EMC361N7071700724	1
Aire Acondicionado 36000 BTU	EMC361N7071700726	1
Aire Acondicionado 24000 BTU	711TAKKEL093	1
Aire Acondicionado 24000 BTU		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
MODELO	NUMERO DE SERIE	CANTID	Apr-23	
AIRE ACONDICIONADO LIEBERT 5 TR CC2	Y18LB0007	1	11	
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CASETTE 36000 BTU MOV-	242180920769060160012.	1		15
Mini split 24000 BTU confortfresh	11306WG9990GA0300061	1		15
Mini Split 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200047	1		15
AA tipo casette 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200006	1	11	
Mini Split 24000 BTU IMP-995	11373WG7930G90200059	1	11	
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR LVH	N/A	1		15
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1		15
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1	11	
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR TECAM	N/A	1	11	
Casette 5TR BTU	912KALC00072	1		15
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLH40	1		15
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLH4	1		15
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLTO	1	11	
T1- 34000 BTU LG	ATNQ36GLTI	1	11	
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 36000			11	
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCRN0SV70	1	11	
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCRN0SV70	1	11	
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCKJ0SV61	1		15
AIRE ACONDCIONADO CASETTE 9TR	710KCKJ0SV61	1		15
Aire Acondicionado 36000 BTU	EMC361N7071700724	1		15
Aire Acondicionado 36000 BTU	EMC361N7071700726	1		15
Aire Acondicionado 24000 BTU	711TAKKEL093	1		15
Aire Acondicionado 24000 BTU				15

Cordialmente,

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
HELIODORO HERNANDEZ S.
C.C. 19.374.690 DE BOGOTA
Representante legal

VICTOR URREA
SECRETARIA DE MOVILIDAD
APOYO SUPERVISION DEL CONTRATO