CODENSA SA ESP

CORRIENTES SIMETRICAS		
Corriente trifásica	776	A
Corriente bifásica	672	A
Corriente monofásica	397	A

NOTA: las corrientes simetricas sirven para el estudio de coordinación de protección

CORRIENTES ASIMETRICAS		
Corriente trifásica	849	A
Corriente bifásica	735	A
Corriente monofásica	409	A

NOTA: las corrientes asimetricas sirven para el diseño de la puesta a tierra

RELACIÓN X/R	
X(+)/R(+)	1,1594
X(0)/R(0)	0,6658

DISTANCIA DE CABECERA A S34236	
9,72	km

TABLA DE AJUSTE DE PROTECCIONES DE : AJUSTES FASE Y TIERRA

SUBESTACIÓN			CORZO			
PROTECCION	RCT´S	MARCA	CARACTERÍSTICA	TAP	TIME DIAL	INSTANTÁNEO
FASE	400	NOJA	IEC - EXTREMELY INVERSE - C3	0,50	0,05	2,50
TIERRA	400	NOJA	IEC - EXTREMELY INVERSE - C3	0,08	0,05	2,10


	DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES **V1.2 - 30/05/2023**
SUBGERENCIA DE ALTA TENSIÓN	**SUBESTACION CORZO** **34,5/11,4** **AJUSTES FASE Y TIERRA** **RECONECTADOR RC1333 ZIPACON** **CD S34236**

CODENSA S.A. E.S.P.

Voltaje Nominal(kV): 11,4

Nº	ELEMENTO	TIPO	NODO	TIME DIAL	V [kV]	CURVA	RTC	TAP A sec	INST A sec	Inom A	COMENTARIOS
1	RECONECTADOR	NOJA	RC	0,05	11,4	C3	400	0,5	2,5	200	**Curva de Fase**
2	RECONECTADOR	NOJA	RC	0,05	11,4	C3	400	0,08	2,1	32	**Curva de Tierra**

CURVAS DE COORDINACION RECONECTADOR

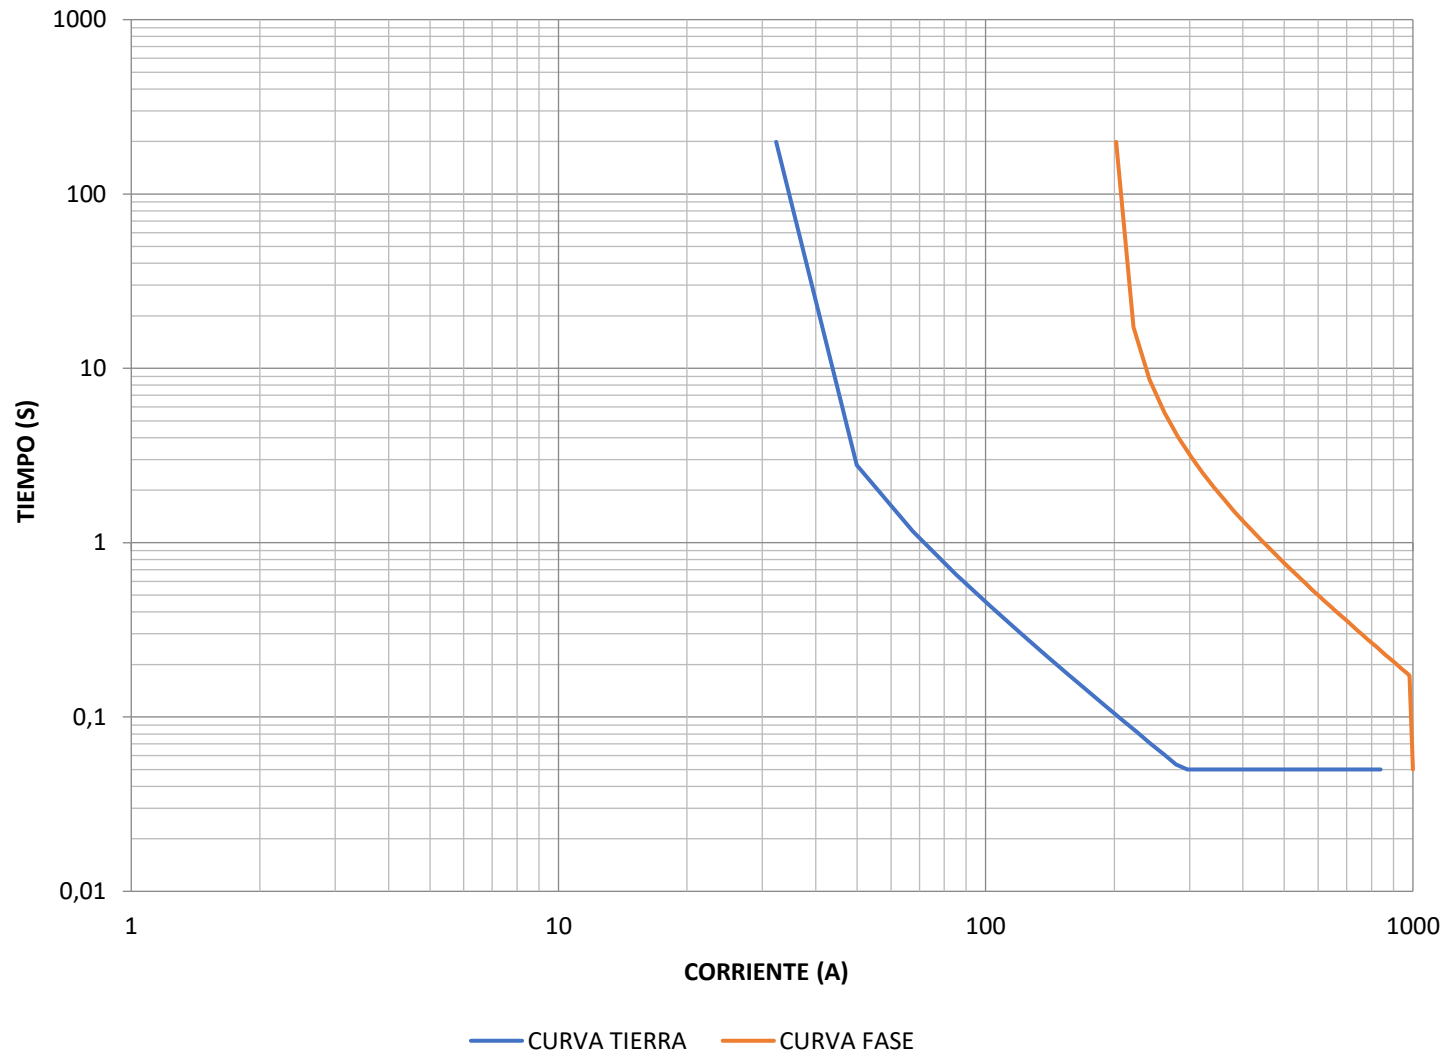

	DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES **V1.2 - 30/05/2023**
SUBGERENCIA DE ALTA TENSIÓN	**SUBESTACION CORZO** **RECONECTADOR RC1333 ZIPACON** **CARACTERISTICA DE FASE Y TIERRA** **CD S34236**