Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos
NIT. 900.935.752-8

INFORME

6 DE JUNIO DE 23

DE: ING. RICARDO NAVARRO JIMENEZ

PARA: SR, **frankin**

ASUNTO: INFORME MANTENIMIENTO AIRES CONDICIONADOS

PUNTO DE SERVICIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado en las instalaciones físicas de la ANH.

Se hicieron el respectivo mantenimiento a todos los equipos relacionados a continuación en la siguiente tabla donde en observaciones destacamos lo que requieren cada equipo para su buen funcionamiento en las observaciones.

Los equipos se encuentran en un estado muy deteriorado y requiere cambio de repuestos para su óptimo funcionamiento

Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8

No.	PISO	UBICACIÓN	MARCA	TIPO	REF. CFM	mantenimiento 27 /28 de mayo	observaciones
1	2	SALA REUNIONES OTI	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	sin novedad
2	2	SALON FUNCIONARIOS	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	sin novedad
3	2	SALA LLANOS	TRANE	FAN COIL	800	mantenimiento preventivo	sin novedad
4	2	SALA PUTUMAYO	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
5	2	RECEPCION	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	pilas de control aa
6	2	CONDUCTORES	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad
7	2	SALA VALLE SUPERIOR	TRANE	FAN COIL	800	mantenimiento preventivo	sin novedad
8	2	SALA VALLE MEDIO	TRANE	FAN COIL	800	mantenimiento preventivo	pilas de control aa
9	2	SALA ALTERNA AUDITORIO	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	el mando de que opera el equipó esta deñado en su totalidad taca remplazarlo, toca poner bombo de desagüe con drenaje desnivelado por viga no se puede hacer desnivel que necesitas
10	2	AUDITORIO IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	1000	mantenimiento preventivo	pilas de control a a
11	2	AUDITORIO DERECHA	TRANE	FAN COIL	1000	mantenimiento preventivo	sin novedad

Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

12	2	MONITOREO FISCALIZACION	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	motor con ruido en rodamientos y tablero de control dañado
13	2	SALON INGENIEROS ORIENTE	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
14	2	VICEPRESIDENCIA - VT	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	problemas de drenaje por presencia de bija no es posible desnivel, se requiere t bomba de drenaje
15	2	SALON DERECHA	TRANE	FAN COIL	1600	mantenimiento preventivo	no tiene control
16	2	SALON IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	1600	mantenimiento preventivo	control dámper directo
17	2	GERENCIA	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	sin novedad
18	2	MODULO VENTANA	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	el mando estar para cambio y el control remoto pilas a
19	2	SALIDA EMERGENCIA	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad
20	2	SALON FUNCIONARIOS VORP	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	pilas controla a
21	2	GERENCIA VORP	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	no tiene solenoide de paso de agua equipo deshabilitad o

22	2	VICEPRESIDENCIA VORP	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	pilas controla a
23	2	SALA CATATUMBO	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	control dañado
24	2	CAFETERIA DERECHA	TRANE	FAN COIL	800	mantenimiento preventivo	tablero de mando dañado y motor quemado fuera de servicio
25	2	BODEGA DOTACIONES	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	sin novedad
26	2	CAFETERIA IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	400	mantenimiento preventivo	no tiene mando de control con el cuarto de monitoreo y toca ampliar el módulo de ventilación mecánica para poder ubicar y figar bien las escotillas de inyección de frio al cuarto de monitoreo
27	3	JEFATURA OFICINA JURIDICA	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad
28	3	SALA GUAJIRA	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
29	3	OFICINA SINDICATO	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	no tiene motores ventiladores en la unidad de Fanconi
30	3	PROFESIONALES JURIDICA	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	control directo

							mando dañado
31	3	PROFESIONALES OCI	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	sin novedad
32	3	SALA CHOCO	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad
33	3	INGENIEROS VCH	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	control dañado
34	3	INGENIEROS ROTONDA	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	control dañado y pilas control
35	3	GERENCIA IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	tablero de mando dañado
36	3	GERENCIA CENTRO	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	control dañado
37	3	VICEPRESIDENCIA VCH	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	control dañado
38	3	ASESOR PRESID. IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	pilas aa, tablero de manado dañado
39	3	ASESOR PRESID. CENTRO	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
40	3	OFICINA MINISTRO	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	pilas a a,
41	3	SALA JUNTAS MINISTRO	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	tablero de control dañado
42	3	SALA JUNTAS PRINCIPAL	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
43	3	OFICINA PRESIDENTE ANH	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
44	3	SALA JUNTAS AUXILIAR	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
45	3	RECEPCION PRESIDENCIA	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
46	3	SALA CORDILLERA	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
47	3	VICEPRESIDENCIA PROMOCION	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad

48	3	PROFESIONALES PROMOCION	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
49	3	MODULOS VENTANA	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
50	3	LIDER GERENCIA SCYMA	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	sin novedad
51	3	PUESTOS SALON CAFETERIA	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	no tiene solenoide paso de control de agua equipo
52	3	BODEGA OTI BAÑOS	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
53-75	4	GIMNASIO CAMILLA	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
54-76	4	GIMNASIO CENTRO	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	control sin pilas aa
55-77	4	CAFETERIA IZQUIERDA	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
56-78	4	CAFETERIA DERECHA	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	sin novedad
57-79	4	BANCO	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
58-80	4	TESORERIA	TRANE	FAN COIL	200	mantenimiento preventivo	sin novedad
59-81	4	MODULOS VENTANA ORIENTE	TRANE	FAN COIL	1200	mantenimiento preventivo	sin novedad
60-82	4	OFICINA 1	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
61-84	4	OFICINA 3	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	problemas en solenoide
62-85	4	VICEPRESIDENCIA VAF	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	sin novedad
63-86	4	BODEGA BIENES OTI	TRANE	FAN COIL	600	mantenimiento preventivo	tablero de control dañado
64-83	4	MODULOS FUNCIONARIOS	TRANE	FAN COIL	1400	mantenimiento preventivo	problemas de desagüe requiere bomba

65	3	OFICINA PRESIDENCIA	SAMSUNG	CASETTE	24000 BTU	mantenimiento preventivo	sin novedad
66	3	SALA AUXILIAR PRESIDENCIA	SAMSUNG	CASETTE	24000 BTU	mantenimiento preventivo	sin novedad
67	3	CUARTO ELECTRICO PISO 3°	LG		24000 BTU	mantenimiento preventivo	no tiene control remoto
68	3	SALA JUNTAS CUARTO MONITORES	DAIKIN	Mini Split Inverter	Modelo FTKS12RL216	mantenimiento preventivo	requiere una bandeja de desagua con bomba de drenaje de 80x38 para recolectar condensación de tubería evitar reguero de agua y nivelación de refrigerante r 410a
69	2	CUARTO ELECTRICO OTI	SAMSUNG	Mini Split Inverter	Modelo AS24TUBCN	mantenimiento preventivo	sin novedad
70	2	GERENCIA - VT	CONFORTFRESH	Aire móvil	Modelo MPN4-12CRN1	mantenimiento preventivo	sin novedad
71	3	SALA AUXILIAR PRESIDENCIA	CONFORTFRESH	Aire móvil	Modelo MPN4-12CRN1	mantenimiento preventivo	sin novedad


Registro fotográfico

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8



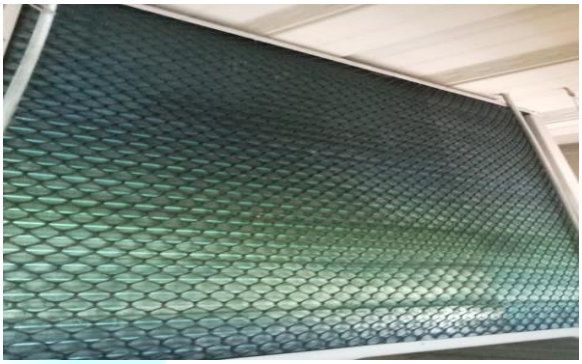









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá


Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8

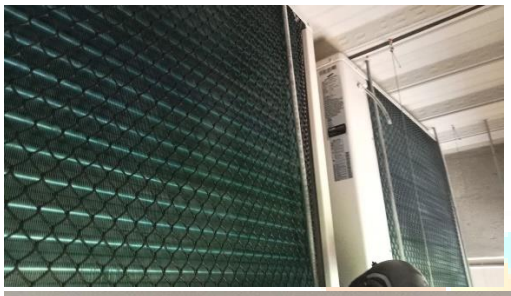









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.


Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







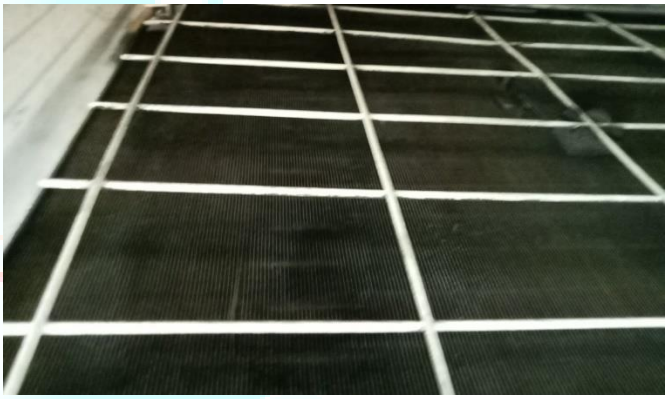





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá


Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8

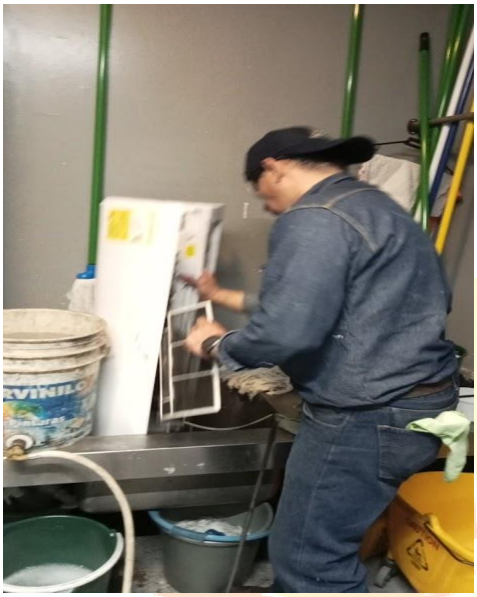







Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com


Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





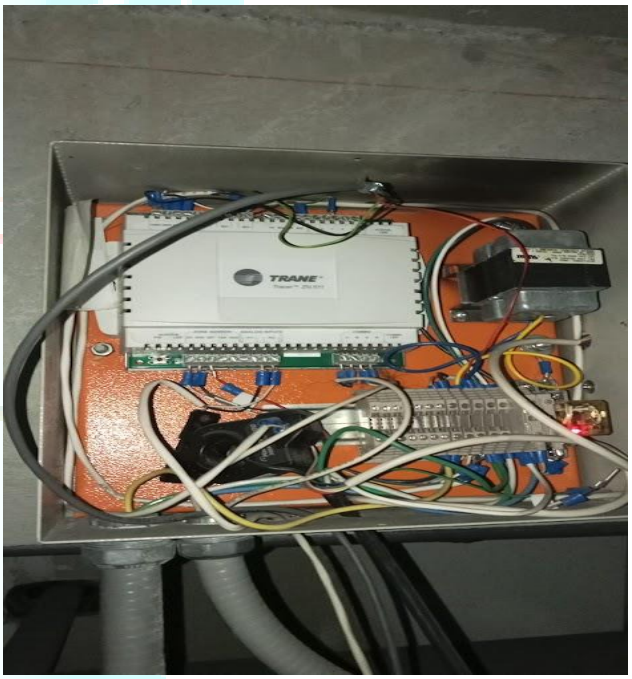



Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá


Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com


Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8

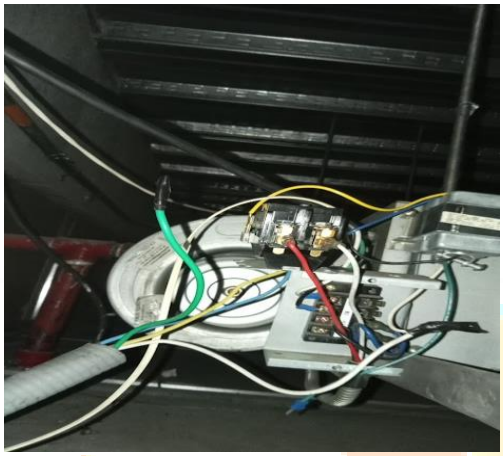



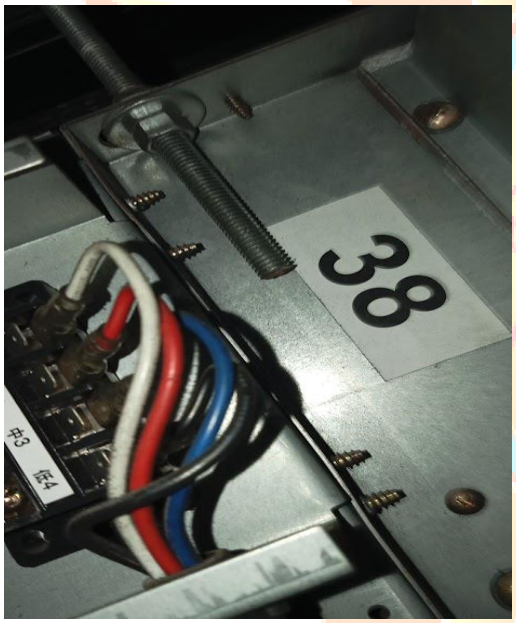



Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.


Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







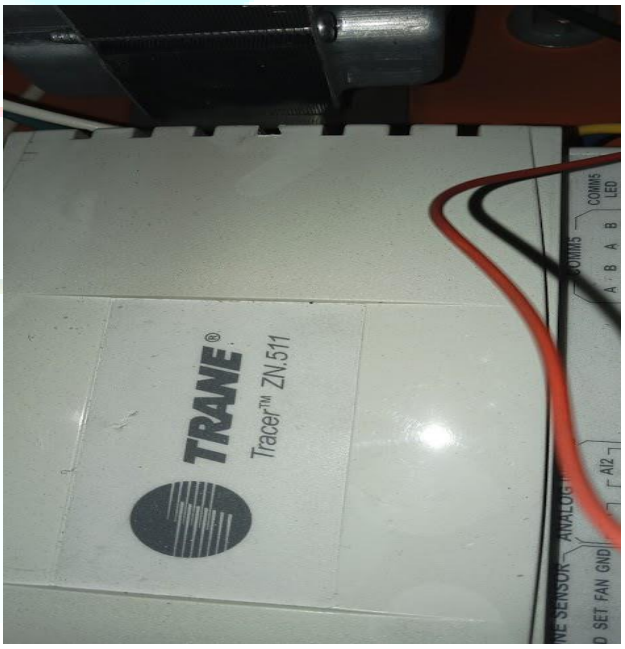

Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8











Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8











Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107


Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8



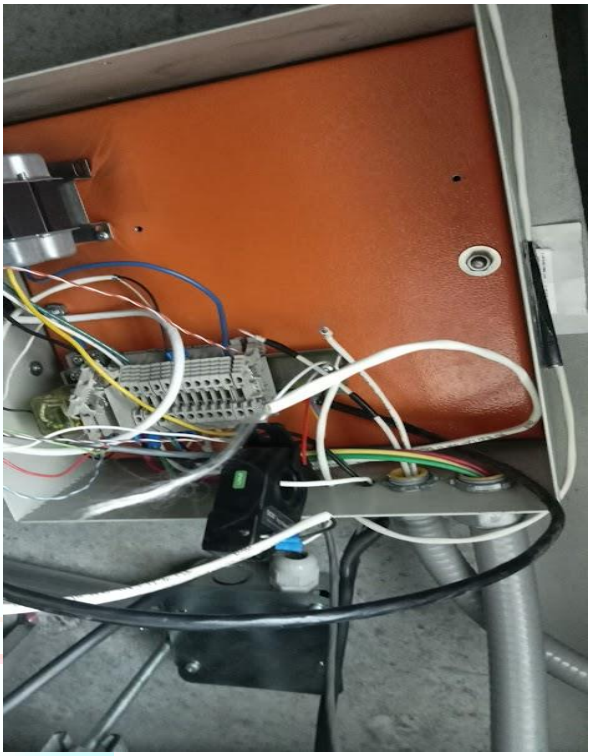



Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8





Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8











Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8









Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8







Muchas gracias por la atención prestada

Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107
Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com

Aritec s.a.s.

Aires acondicionados y cuartos Fríos

NIT. 900.935.752-8



ATT: ing. Ricardo Navarro

Jefe de departamento técnico

Cel: 3115077387

Dirección: Calle 64c No. 111c - 56 piso 1 Ciudad: Bogotá

Teléfono(s): 6049107-3115077307/87 Fax: 6049107

Correo Electrónico aritec.sas@gmail.com