✓ **SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO SPLIT/12,000 Btu/hr**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5474

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SERVICIO DE SALUD OBLIGATORIO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIRMA COMPLETA	ING ELIOTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	05	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 5474

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SERVICIO DE SALUD OBLIGATORIO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI split

(01) EQUIPO.

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GOMEZ	ING ELKIN	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		24	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaria de Salud		Servicio Social obligatorio	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
minisplit	1	12.000 btu	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

MARCELA JACOME

Nombre:
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

✓ **GRUPO ETV SPLIT/12,000 Btu/hr , SPLIT/18,000 Btu/hr**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	23	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5473

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: V — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO ETV
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

...IRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
	23	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5473

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: V — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO ETV
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO ETV	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	18000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Alvaro Herrera N.

Nombre:

Cargo: auxiliar A.

✓ **GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA SPLIT/12,000 Btu/hr**











Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	ME	AÑO
	04	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5472

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GOMEZ	ING EDBERTH	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	01	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5472

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE ENTOMOLOGIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GRAUTH	ING EDILBERTH	Milena Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA...	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nhora Patricia Parada D.
Nombre:
Cargo: Técnico operativo.

✓ **GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA SPLIT/24,000 Btu/hr**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 06 | MES 07 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5471

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA

FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 Btu.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: ELKIN GOMEZ

AYRCOL: ING EDBERTH

CLIENTE: Maria Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5471

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN: ✓
MODELO:
UBICACIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 Btu.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GOMEZ	ING EDBERTH	Mirta Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaría de Salud		Grupo de epidemiología y demografía	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini Split	1	24.000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Patricia Parada D.

Nombre: Nhora Patricia Parada D

Cargo: Técnico Operativo

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5470

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE: X
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR 24000 BTU, REAJUSTE DE ACEITE, RECARGA DE GAS R-22, CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MFD, CORRECCION DE FUGA EN LA TUBERIA DE COBRE

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING ELIBETH	Nora Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	10	13

ORDEN DE SERVICIO
No. 5470

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [V] MONTAJE: [X] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

+ SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR 24000 BTU, RELLENO DE ACEITE, RECARGA DE GAS R-22, CAMBIO DE CAPACITOR DE 45 MFD, CORRECCION DE FUGA EN LA TUBERIA DE COBRE

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING CARLOS	MARIA ESTHER

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaría de Salud		Grupo de epidemiología y demografía	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24.000 btu	LG


Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nhora Patricia Parada D
Cargo: Técnico Operativo

✓ **SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL (MINI SPLIT 12.000 btu/h, MINI SPLIT 18.000 btu/h)**

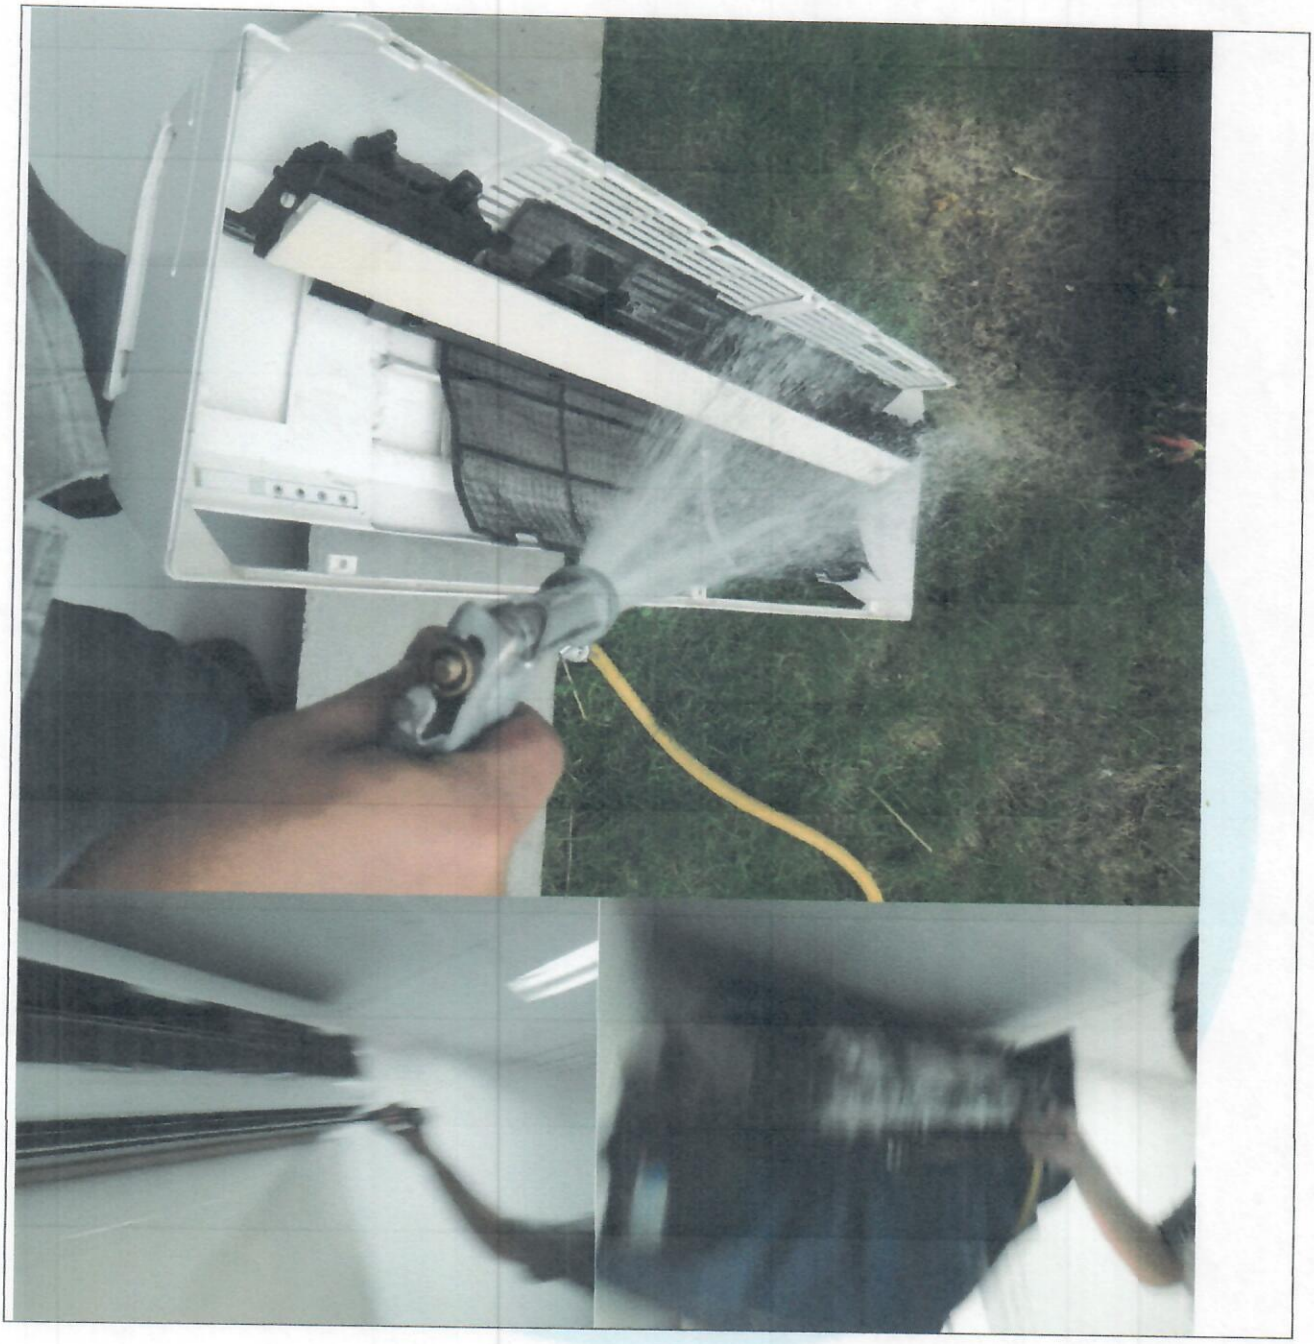

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5469

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECCION CON QUIMICO 2 EQUIPOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GAMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5469

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 21 MOT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GARCIA	ING EDBARTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	18000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: MANUEL FERNANDO DIAZ E.
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

✓ **SALUD AMBIENTAL**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	M	AÑO
	23	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5468

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/ MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SALUD AMBIENTAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU SAMSUNG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON RAMÍREZ 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GAMA	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5468

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: * — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SALUD AMBIENTAL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
12000 Btu SANSUNG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON Químico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Erkin Gomez	Ing Edwith	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
		SALON AMBIENTAL.	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SANSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yersan Jairo Tordoya
Cargo: profesional de apoyo (contratista)

✓ **AUDITORIO EQUIPO CASSETTE DE 60.000BTU/HR.**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5467

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO CASETE 60000 BTU LG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO LIQUIDO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 3 | MES 08 | AÑO

ORDEN DE SERVICIO No. 5467

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE, 60000 BTU LG

(01) EQUIPO

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO ALTO

OPERARIO: ALVIN GARCIA

AYRCOL: ING EDBERTH

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		AUDITORIO	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	60.000 BTU	LG INVERTER

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico.

✓ **DESPACHO DE SALUD INTEGRAL (MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5466

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 #11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: Y
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO DE SALUD INTEGRAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FELIX GOMEZ	ING EDBETH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5466

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-57
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO DE SALUD INTEGRAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SAMSUNG

1) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN. CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FINAL CONTH	ING EDBETH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaña de Salud		Despacho de Salud Integral	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12.000 btu	Sansung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Erika Delgado
Cargo: Profesional Universitaria

✓ **ASESORIA DESPACHO GOBERNADOR SPLIT/12,000 Btu/hr**





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5465

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: B/MANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: ASESORIA DESPACHO GOBERNADOR
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 Btu

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING ELBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	05	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5465

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: ASESORIA DESPACHO GOBERNADOR
FALLA REPORTADA:

DETALLE

MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 Btu

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING ALBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaria de Salud		Asesoria despacho gobernador	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12.000	LG
mini split	1	12000	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Erika Delgado
Cargo: Profesional Universitaria

✓ **CORDINADOR GESTION SALUD PUBLICA SPLIT/24,000 Btu/hr**






Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5464

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MODELO:
UBICACIÓN:
UBICACIÓN EQUIPO:
MONTAJE:
OTROS:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Carlos Gomez	Ing Edbeiro	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	02	25

ORDEN DE SERVICIO
No. 5464

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [Y] MONTAJE: [ ] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

01 EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FLAVIO CONTRERAS	ING EDBERTH	MILENA BLANCO

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaria de Salud		Coordinador gestion Salud Publica	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24.000 btu	Sansung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Erika Delgado.
Cargo: Profesional Universitaria

✓ **SALUD INTEGRAL DIRECCION SPLIT/24,000 Btu/hr**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	25	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5463

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SALUD INTEGRAL DIRECCIÓN
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FELIX GOMEZ	Ing Edberth.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A
	25	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5463

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: SALUD, INTEGRAL DIRECCIÓN

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

(01) EQUIPO

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GOMEZ	ING EDBERTH.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		25	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaría de Salud		Salud integral dirección	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24.000 btu	Sansung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Erika Delgado
Cargo: Profesional Universitaria

✓ **EQUIPOS PROVINCIALES SPLIT/24,000 Btu/hr**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5462

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: EQUIPOS PROVINCIALES
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 24000 BTU MARCA

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GÓMEZ	ING EDBERTH.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
		05	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5462

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: EQUIPOS PROVINCIALES
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 24000BTU MINOTE

(01) EQUIPO

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GIRON	ING ELBERTH.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	05	2023

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaria de Salud		Equipos Provinciales	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24.000 btu	mirage
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Magdalena Montaña Rosas.

Nombre:

Cargo: Profesional U
Dirección Salud Integral

✓ **OFICINA DE DISCAPACIDAD (SPLIT/12,000 Btu/hr)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	25	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5461

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 12-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA DISCAPACIDAD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Erika Gómez	Ing Edberth.	

Ayrcol s.a.s AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A
	25	05	25

ORDEN DE SERVICIO
No. 5461

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 1L-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA DISCAPACIDAD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GÓMEZ	ING EDBERTH.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		25	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		Oficina de discapacidad	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Alba Lucia Cabillos
Cargo: Ref. Discapacidad – Profesional Universitario.

✓ **GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS Y SALUD SPLIT/24,000 Btu/hr SPLIT/12,000 Btu/hr**

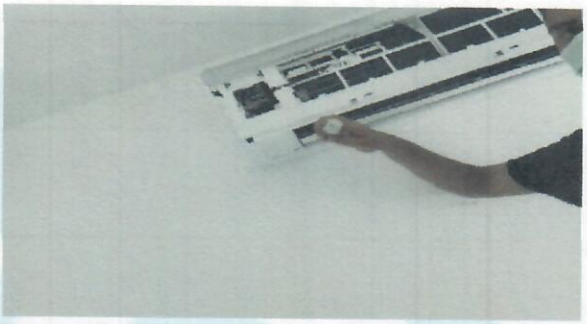




Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.













Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	04	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5460

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT SAMSUNG

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GOMEZ	ING EDBATH	Maria Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	01	02	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5460

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MMTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT SAMSUNG

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 SITIO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERICK GOMEZ	ING EDBERTH	Clara Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		09	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	SAMSUNG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: LAURA MARCELA BAYONA GÓMEZ.
Cargo: P.U GRUPO FINANCIERO.

✓ **CONTROL DE MEDICAMENTO (MINI SPLIT 12.000 btu/h, MINI SPLIT 24.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5456

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 12-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: (CONTROL DE MEDICAMENTOS)
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 24000 BTU LG Y 12.000 BTU.

(02) EQUIPOS

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: Elkin Gomez

AYRCOL: Ing Edberth.

CLIENTE:

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
		05	06

ORDEN DE SERVICIO No. 5456

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 12-52 MODELO:

CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: (CONTROL DE MEDICAMENTO)

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A.
TIPO MINI SPLIT 24000 BTU LG Y 12.000 Btu.
(02) EQUIPOS

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/2 TIPO

OPERARIO: FABIAN BOHORQUEZ

AYRCOL: ING EDBERTH.

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		CONTROL DE MEDICAMENTOS	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	SAMSUNG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: AUX ADM. SSS

✓ **TUBERCULOSIS Y LEPRA (2) MINI SPLIT/24,000 Btu/hr**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	05	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5455

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 12-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: TUBERCULOSIS Y LEPRA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 1.6

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GOMEZ	ING ELBERTH.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	05	25

ORDEN DE SERVICIO
No. 5455

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45H #12-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: TUBERCULOSIS Y LEPRA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT L6

(02) EQUIPOS

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GOMEZ	ING ELBERTH.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaría de Salud		Tuberculosis y lepra	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	24.000 btu	LG
Mini split	1	24.000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Diana Paola Alvarez. Pajas

Nombre:

Cargo: Auxiliar de Apoyo. programa Tuberculosis

Salud * 2021

- ✓ **COORDINACIÓN ACREDITACION VIJILANCIA Y CONTROL (2)(MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**

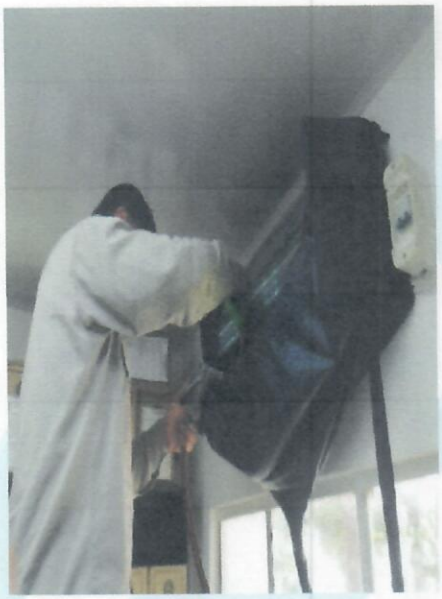













Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 18 | MES 05 | AÑO 23


ORDEN DE SERVICIO No. 5457

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: COORDINACIÓN AGENDACIÓN VIGILANCIA Y CONTROL.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
TIPO MINI SPLIT 12000 BTU
(02) EQUIPOS
DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: EDWIN GAMEZ
AYRCOL: ING EDBERTH.
CLIENTE:

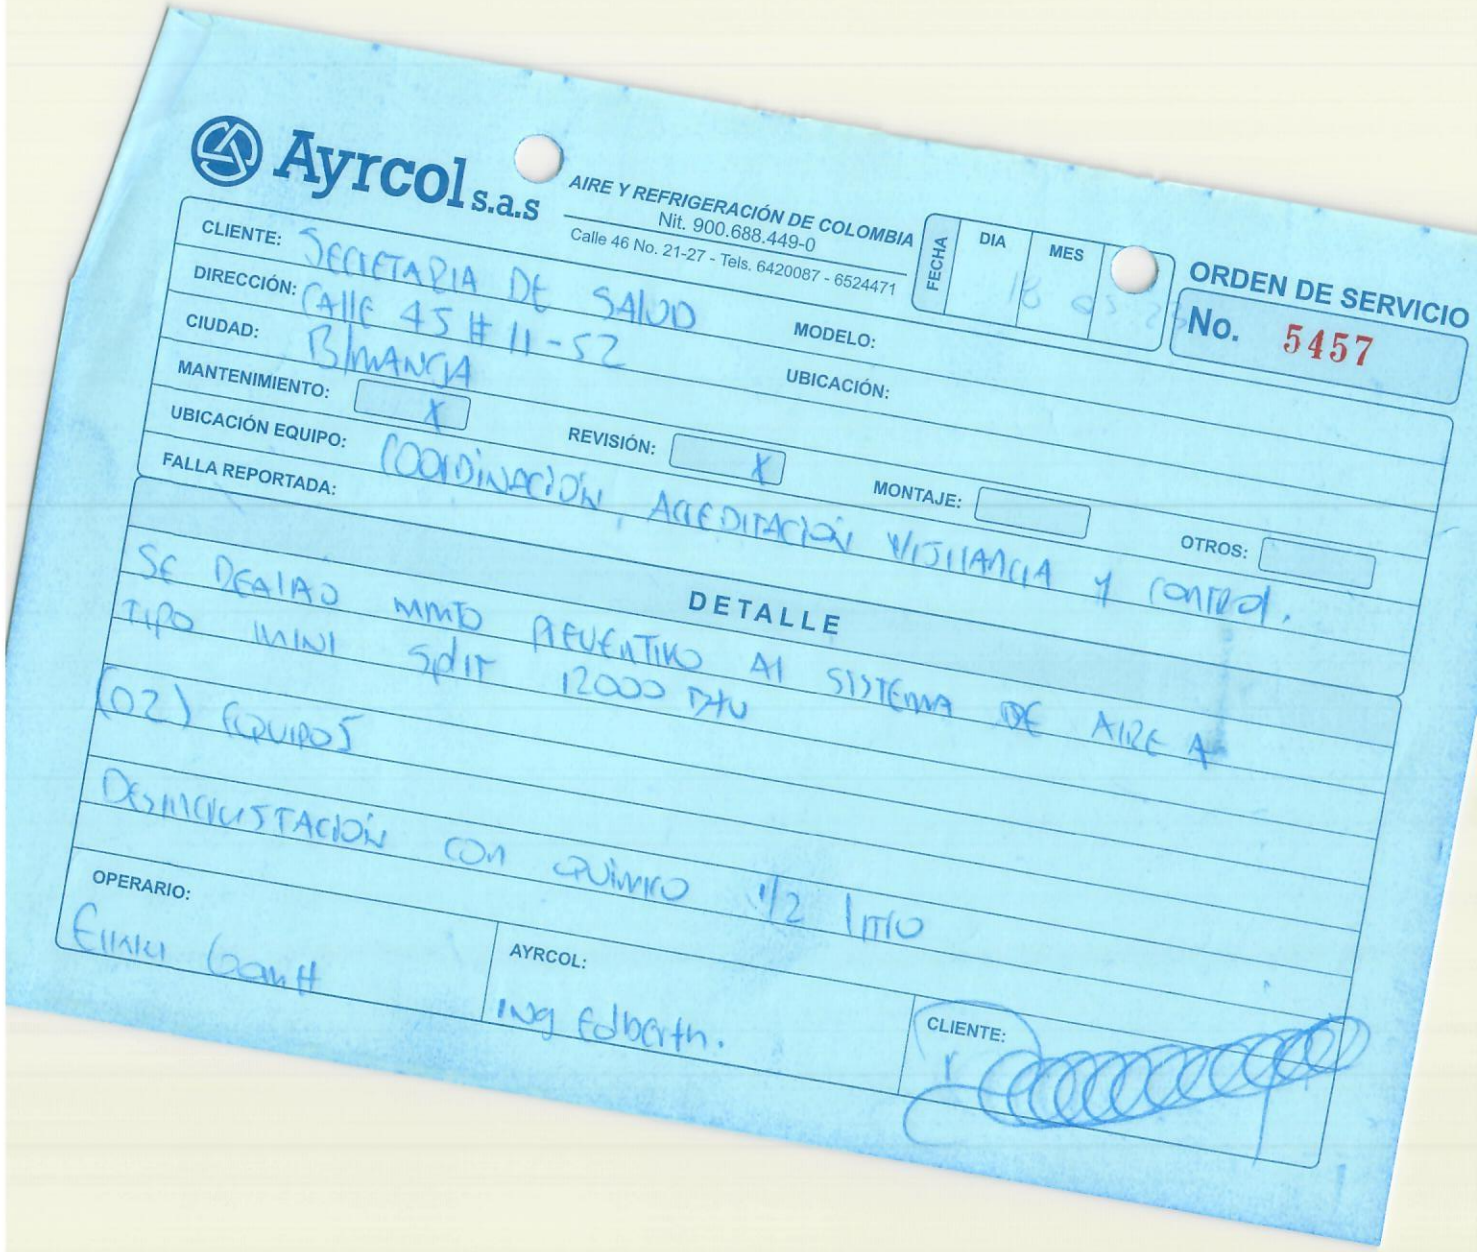

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA | MES

ORDEN DE SERVICIO
No. 5457

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
UBICACIÓN EQUIPO: COORDINACIÓN, ACREDITACIÓN VIGILANCIA Y CONTROL.
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
TIPO MINI SPLIT 12000 BTU
(02) EQUIPOS
DESINFECTACIÓN CON EQUIPO 1/2 LITRO

OPERARIO: EDWIN GONZALEZ
AYRCOL: ING EDWARD.
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		18	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		COORDINACION ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL.	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SANSUNG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SANSUNG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Secretaria

✓ **GRUPO DE RECURSUS FINANCIEROS EN SALUD (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr))(MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5458

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: B/MANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A.
TIPO MINI SPLIT 12000BTU SAMSUNG
(02) EQUIPOS
DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDBERTH	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	M	AÑO
	11	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5458

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: B/MANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A.
TIPO MINI SPLIT 12000BTU SAMSUNG
(02) EQUIPOS
DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: ELKIN GOMEZ
AYRCOL: ING EDGARTH
CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		11	02	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARÍA DE SALUD		GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAUSUNG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SANSUNG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez Hdez.

Nombre:
Cargo: Lider de Programas.
Grupo de Recursos Fcieros
Secretaria de Salud.

- ✓ **GRUPO DE CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO RED HOSPITALARIA (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5459

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: V — REVISIÓN: V — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO RED HOSPITALARIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIDEL CORTH	Ing Edgar M.	Allera Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5459

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO ESE HOSPITALARIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZA MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU SAMSUNG (02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDGARTH.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		10	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO DE CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO RED HOSPITALARIA	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	SANSUNG
MINI SPLIT	1	24000 BTU	SANSUNG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

CARLOS F. RUEDAS

Nombre:
Cargo: TECNICO OPERATIVO

- ✓ **SALUD Y AMBIENTE LABORAL EQUIPO CASSETTE DE (60.000BTU/HR, PISO TECHO/36,000 Btu/hr ,SPLIT/18,000 Btu/hr)**





Ayrcol s.a.s

RE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 5484

CLIENTE: Secretaria de salud. MODELO:

DIRECCIÓN: Cll 45# 11-52 UBICACIÓN:

CIUDAD: Bmanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X. MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Salud - Ambiente laboral.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado Tipo mini Split, Casete, Piso Techo
01 - Casete
01 - Piso Techo
01 - mini Split
desincrustacion con Quimico 3 litros.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edberth	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

...RE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	02	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5484

CLIENTE: Secretaria de salud. MODELO:
DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 UBICACIÓN:
CIUDAD: Bmanga.
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Salud - Ambiente laboral.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo de sistema de aire acondicionado Tipo mini split, casete, Piso Techo
01 - casete
01 - Piso Techo
01 - mini split
desincrustacion con quimico 3 Intros.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edberth	Milena Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		10	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	SALUD Y AMBIENTE LABORAL

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	60.000 BTU	LG
PISO TECHO	1	36.000 BTU	CIAC
MINI SPLIT	1	18000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

- ✓ **AUDITORIO DESPACHO 2 EQUIPOS CASSETTE DE 40.000BTU/HR, SPLIT/12,000 Btu/hr**



Ayrcol s.a.s

...RE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	05	23

...ORDEN DE SERVICIO
No. 5483

CLIENTE: Secretaría de salud. MODELO:

DIRECCIÓN: Cll 45 # 11-52 UBICACIÓN: B

CIUDAD: B/manga.

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Despacho


FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al Sistema de aire a Tipo Casete 7 mini split

02 Casetes
01 mini split
desincrustación con Quimico 3 litros

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edberth	Milena Blanco

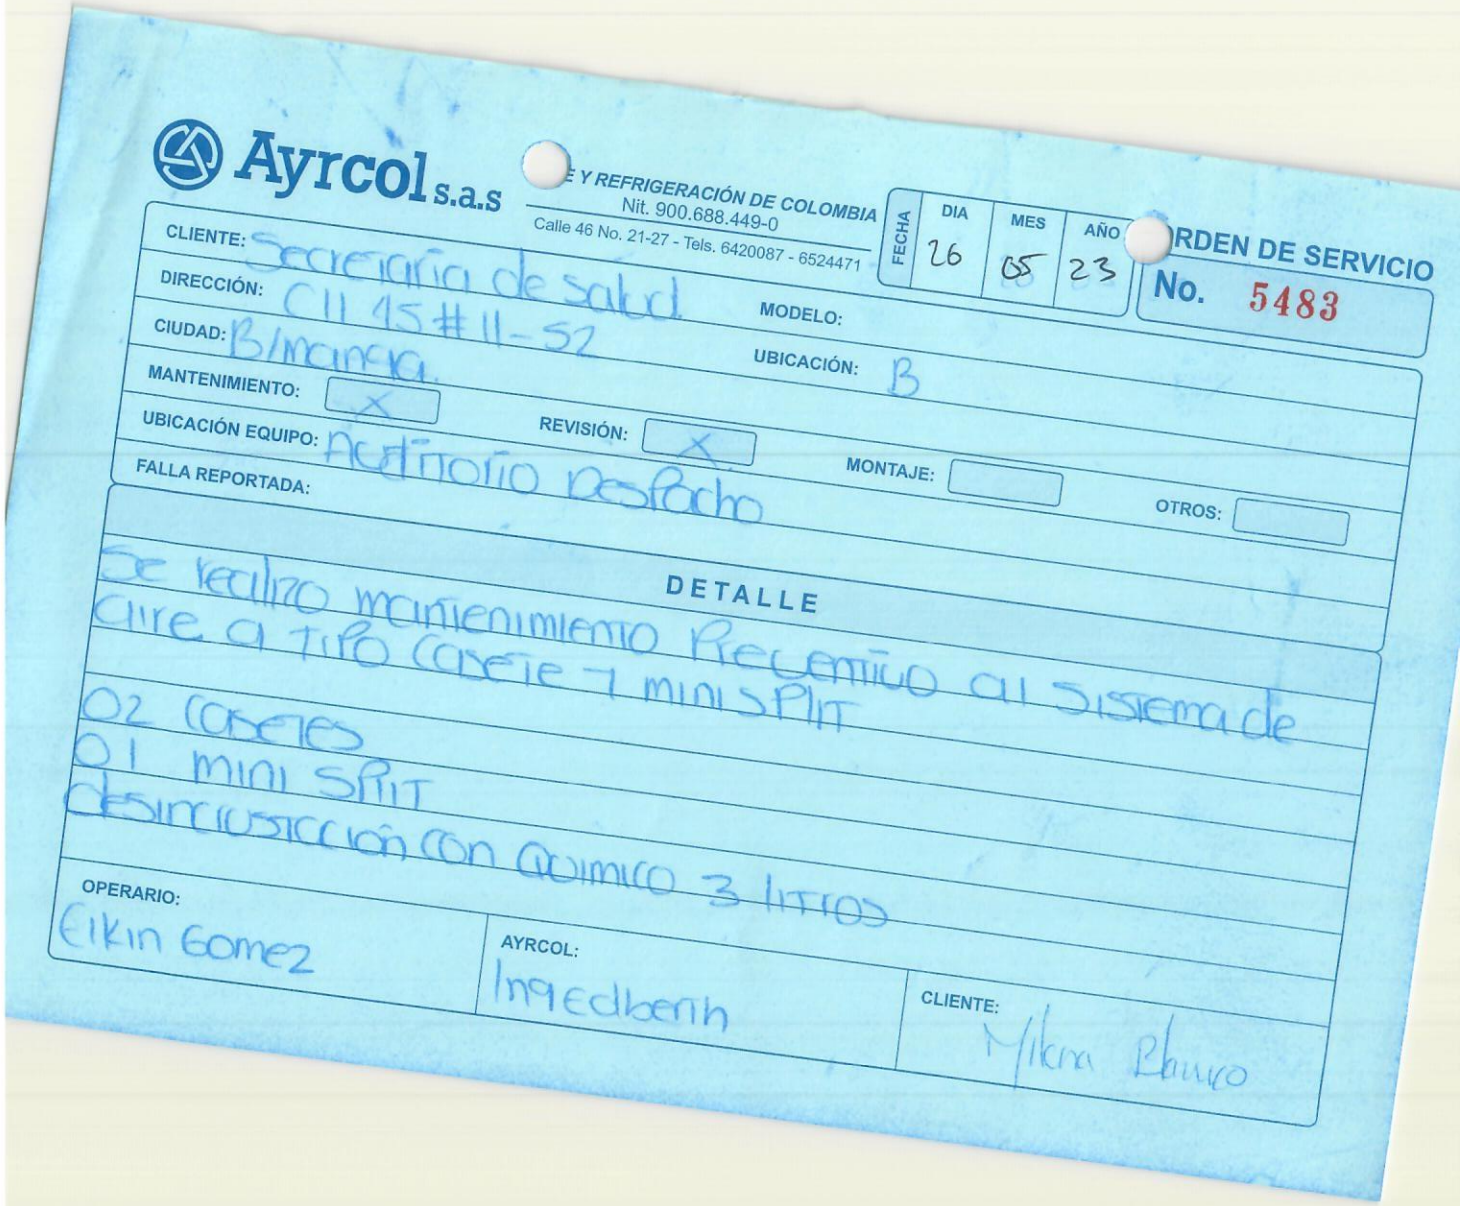

Ayrcol s.a.s

E Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA: 26 | MES: 05 | AÑO: 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5483

CLIENTE: Secretaría de salud
DIRECCIÓN: Cll 15 # 11-52
CIUDAD: Bmanga.
MODELO:
UBICACIÓN: B
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Despacho
MONTAJE:
OTROS:
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al Sistema de aire a Tipo Casete 7 mini SPLIT
02 Casetes
01 mini SPLIT
Desinfección con Quimico 3 litros

OPERARIO: Elkin Gomez
AYRCOL: Ingedbenh
CLIENTE: Milena Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	05	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIO DESPACHO

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	36.000 Btu	LG
CASETE	1	36.000 Btu	LG
MINI SPLIT	1	12.000 Btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: AUXILIAR

✓ **SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL (MINI SPLIT 18.000 btu/h,PISO TECHO40.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5485

CLIENTE: Secretaria de salud — MODELO:
DIRECCIÓN: C1145 #11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: X. — REVISIÓN: X. — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: salud Individual.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mnto Preventivo al sistema de aire acondicionado
TIPO Piso Techo, mini split
01- Piso Techo
01- mini split

desincrustacion con quimico 3 litros.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Eikin Gomez	Ing Edberth.	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 5485

CLIENTE: Secretaria de salud. MODELO:

DIRECCIÓN: Cll 45 #11-52 UBICACIÓN:

CIUDAD: B/manga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: salud Individual.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mnto Preventivo al sistema de aire acondicionado
TIPO Piso Techo, mini Split
01- Piso Techo
01- mini Split

desincrustacion con Quimico 3 litros.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Eikin Gomez	Ing Edberth.	Milara Blanco

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		21	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	SALUD INDIVIDUAL

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40.000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	18.000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

_____

Nombre:
Cargo:

✓ ARQUITERTURA HOSPITALARIA (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 11 | MES 07 | AÑ 23

ORDEN DE SERVICIO No. 5494

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 MODELO:

CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:

MANTENIMIENTO: REVISIÓN: X MONTAJE: X OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ARQUITECTURA HOSPITALARIA

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS.
- CARGA DE GAS R-410
- ARREGLO DE DRENAJE
- TUBERIA PVC, ACCESORIOS

OPERARIO: ERIKA GÓMEZ

AYRCOL: ING EDBERTH.

CLIENTE: MARIA BLANCO

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	

ORDEN DE SERVICIO
No. 5494

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: — REVISIÓN: X — MONTAJE: X — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: ARQUITECTURA HOSPITALARIA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- CORRECCION DE FUGA DE GAS
- CARGA DE GAS R-410
- ARREGLO DE DRENAJE
- TUBERIA PVC, ACCESORIOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIS GÓMEZ	ING Edberth.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		11	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Salud	Arquitectura hospitalaria acreditacion, Vigilancia y Control

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12.000 btu	Samsung


Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: LUIS GONZALO ARIZA Q.
Cargo: PROF. UNIVERSITARIO

- ✓ **DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL (SPLIT/AIREFLEX 120,000 Btu/hr)**

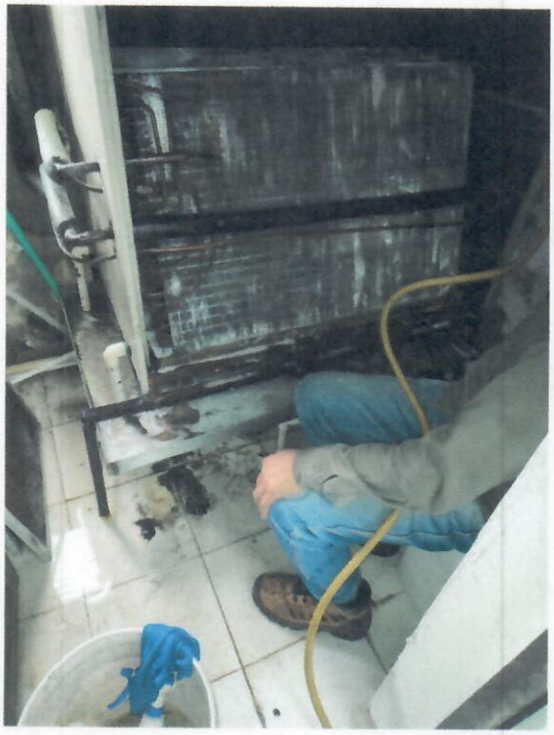



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 05 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6054 ✓

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE-ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO 120000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 3 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GÓMEZ	ING EDBERTH	1

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 05 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6054

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO 120000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 3 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FURIO GÓMEZ	ING EDGARTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	12000 BTU	PARAMO 10 TRS

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:
03/06/23

✓ **DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL (SPLIT 120.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6055

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

-SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO SPLIT DUCTO 120.000 Btu.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 3/LITOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDGERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6055

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

-SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO SPLIT DUCTO 120.000 BTU.

(01) EQUIPO

DESINFECTADO CON QUIMICO 3/1TIOT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GOMEZ	ING EDGERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL.	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	12000 BTO	PARAMO 10 TTS

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:
02/06/23

✓ **OFICINA ARCHIVO (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	05	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6056

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA ARCHIVO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

-SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A-
TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

-DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GÓMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	05	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6056

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA ARCHIVO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

- DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITO

OPERARIO: ELKIN GÓMEZ

AYRCOL: ING EDWIN

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		29	05	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		OFICINA ARCHIVO	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG.
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez H.


Nombre:
Cargo: Lider Programa. Recursos Financieros

✓ **ARQUITECTURA HOSPITALARIA, ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**







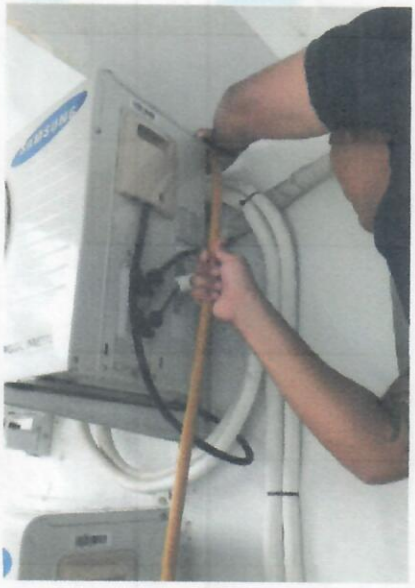

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	A.
	20	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6057

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ARQUITECTURA HOSPITALARIA, ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

-SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU.
-REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R-410A.
(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Edwin Gómez	ing edberth	Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	07	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6057

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ARQUITECTURA HOSPITALARIA. ACREDITACION VIGILANCIA Y CONTROL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU.
- REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R-410A.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GÓMEZ	ING EDWARD	MARIA BLANCO

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		20	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaña de Salud		Arquitectura hospitalaria acreditacion, vigilancia y Control	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12.000 btu	Samsung

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Vladimir Lopez B
Cargo: Contratista

✓ **ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ((2)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6058

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: ASESORIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

-SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
firma Gomez	ING Edgar	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA | DIA 15 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6058

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ASESORIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/2 TITIO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FRANK GOMEZ	ING EDGARTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		15	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	Asesoria Direccion administrativa y financiera

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico

✓ **RECEPCION DESPACHO (CASSETTE 36.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6059

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: RECEPCIÓN DESPACHO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO CASETE LG 36000 BTU.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/4TO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	23	

ORDEN DE SERVICIO
No. 6059

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: RECEPCIÓN DESPACHO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO CASETE LG 36000 BTU.

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/TIPO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		14	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		RECEPCIÓN DESPACHO	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	36000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yaneth Martinez
Cargo: Técnico

✓ **DESPACHO (MINI SPLIT 18.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	19	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6060

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: V
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Erkin Gómez	Ing Edberth	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	11	05	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6060

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: V — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: DESPACHO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIK GÓMEZ	ING EDGAR	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		19	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DESPACHO	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	18000 Btu	16

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yaneth Martinez
Cargo: Técnico

✓ **SALA DE JUNTAS DESPACHO (MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	19	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6061

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SALA JUNTAS DESPACHO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6061

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SALA JUNTAS . DESPACHO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		19	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	SALA JUNTAS DESPACHO

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12000 Btu	Mirage

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yuneth Martinez
Cargo: técnico

✓ **MANTENIMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL (SPLIT/AIREFLEX 120,000 Btu/hr)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6062

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GOMEZ	ING EDGARTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	07	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6062

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GÓMEZ	INGE EDGARTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	07	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	FOX
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Juntor

✓ **DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6063

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52 UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: X MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELVIN GOMEZ	ING EDGARTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
		01	06

ORDEN DE SERVICIO
No. 6063

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 12000 Btu

(01) EQUIPO

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELMA GAMA	ING EDGERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	SAMSUNG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Tecnico

✓ **DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL (SPLIT 120.000 btu/h)**

Suministro eh instalación de (2) compresores de 5TRS, cambio de filtro secador de 1/2, reajuste de aceite, carga de gas completo R-22, arreglo de sistema eléctrico, cambio de contactores y capacitores de 6º mcf, limpieza de sistema presurizado, cambio de breaker.







Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.




Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

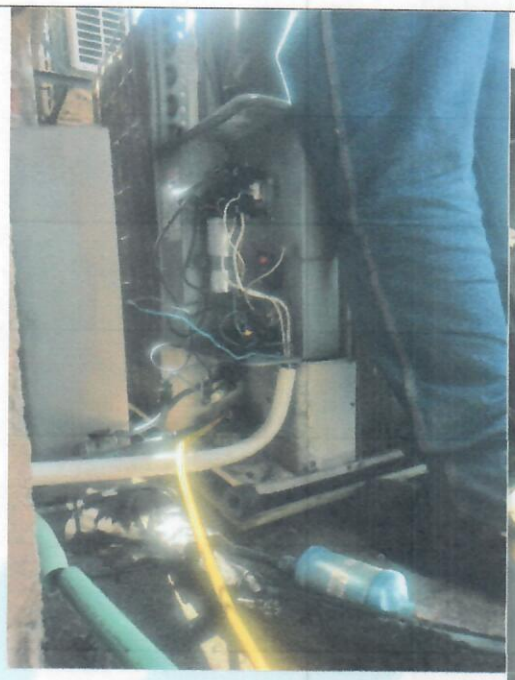



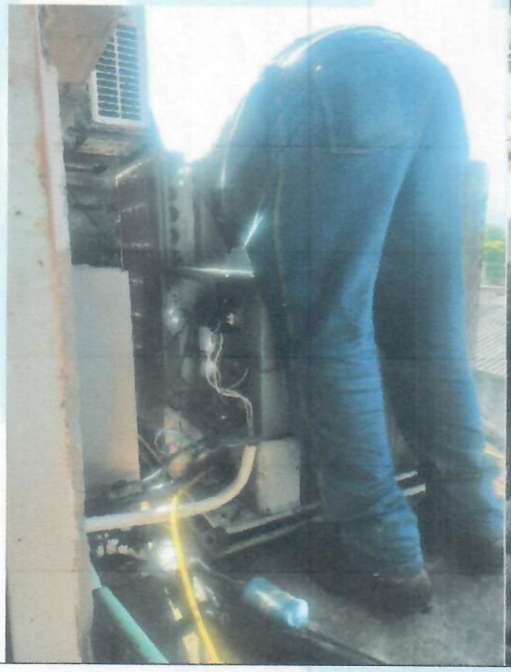

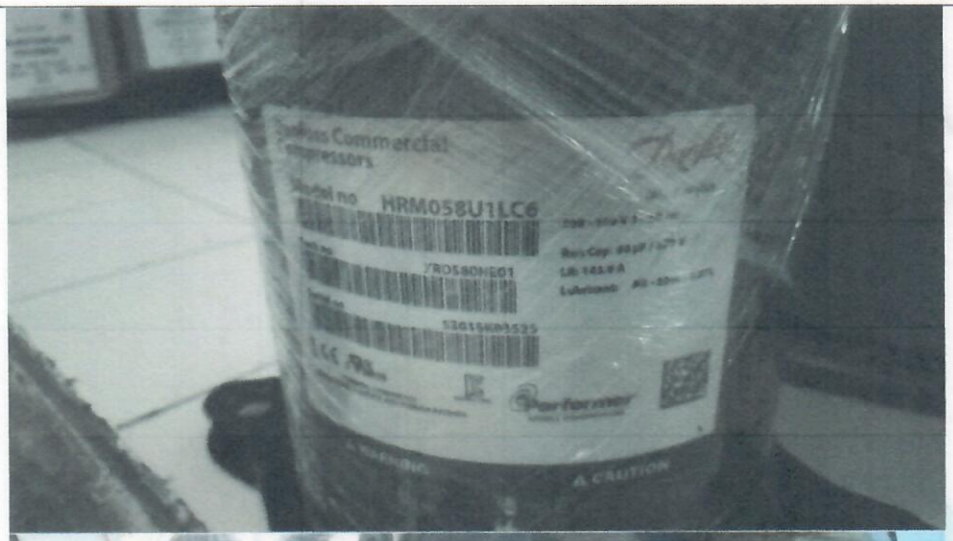


Copeland Commercial Compressors
Model no HRM058U1LC6
Performer









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 03 | MES 07 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6051

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MODELO:
UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO:
REVISIÓN: X
MONTAJE: X
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (02) COMPRESORES DE 5 TTS CAMBIO DE FILTROS SECADORES DE 1/2 (02), REAJUSTE DE ACEITE, CARGA COMPLETA DE GAS R-22, ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES DE 60 MFD CONTROLES DE PRECIÓN, limpieza DE SISTEMA PRESURIZACIÓN, TACO DE PROTECCION.

OPERARIO: ERIKIN GOMEZ.
AYRCOL: ING EDGARTH.
CLIENTE: Milena Blanco

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 03 MES 07 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6051

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 MODELO:
CIUDAD: BUCARAMANGA UBICACIÓN:
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: X MONTAJE: X OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACION DE (02) COMPRESORES DE 5 TNS CAMBIO DE FITROS SECADORES DE 1/2 (02), REAJUSTE DE ACEITE, CARGA COMPLETA DE GAS R-22, ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES DE 60 MFD CONTROLES DE PRESION, LIMPIEZA DE SISTEMA PERFORIZACION, PARO POR PROTECCION

OPERARIO: ERIKA BOHORQUEZ

AYRCOL: INGE ROBERTO

CLIENTE: MILENA BLANCO

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		05	07	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Split	1	12000 BTU	PARAMO 1 TR

Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:
03/06/23

✓ **DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL (SPLIT 120.000 btu/h)**

Corrección de fuga de gas, cambio de filtro secador de 1/2 , carga de gas R-22,cambio de contacto de 2 polos

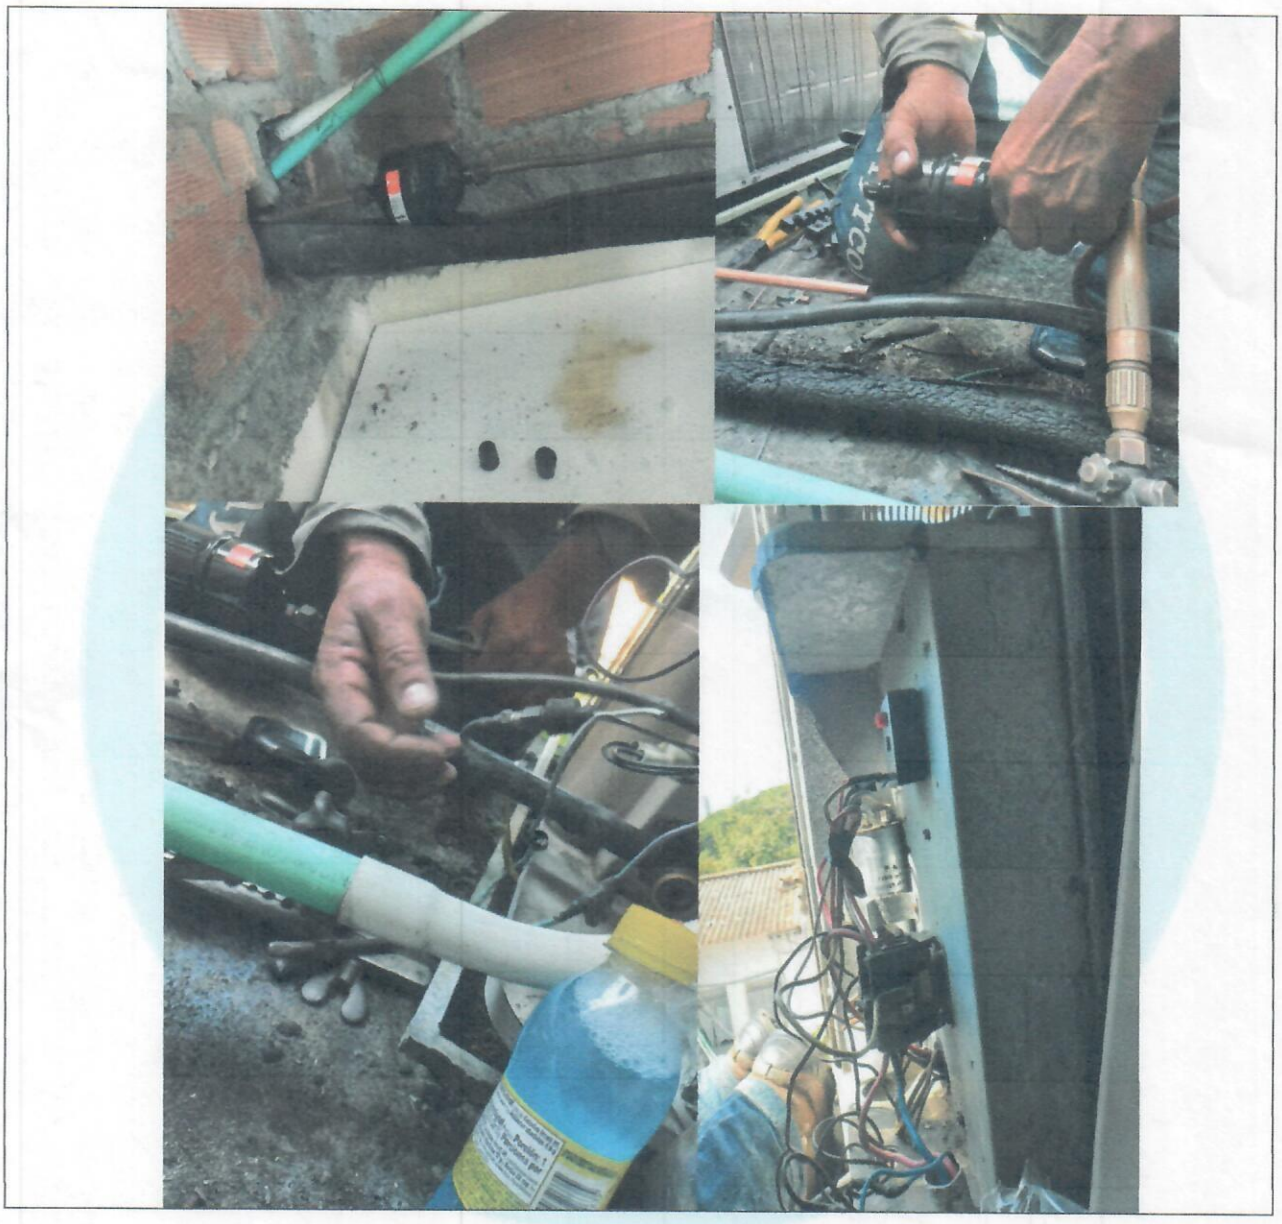





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA		AÑO
	23	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6052

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [X] MONTAJE: [X] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIJILANCIA Y CONTROL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE 1/2, CARGA DE GAS R-22
CAMBIO DE CONTACTOR DE 2 POLOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDGAR	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6052

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CHIE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [X] MONTAJE: [X] 23 06 23 OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE 1/2, CARGA DE GAS R-22
CAMBIO DE CONTACTOR DE 2 POLOS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edwin	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
SPLIT	1	120000 BTU	PARAMO 10 TRS

Actividad: Correctivo [X] Preventivo [X] Instalacion [ ]

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:
03/06/23

✓ **AUDITORIO (CASSETTE 60.000 btu/h)**

CORRECCION DE FUGA, ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO, CARGA DE GAS R-410,CAMBIO DE FUSIBLE



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6053

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: REVISIÓN: X MONTAJE: X OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- CORRECCIÓN DE FUGA, ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO CARGA DE GAS R-410, CAMBIO DE FUSIBLES

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES
	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6053

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 93 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: — REVISIÓN: X — MONTAJE: X — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- CORRECCIÓN DE FUGA, ARREGLO DE SISTEMA ELECTRICO CARGA DE GAS R-410, CAMBIO DE FUSIBLES

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDGERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	AUDITORIO

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
CASETE	1	60000BTU	LG


Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ **GRUPO DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION (MINI SPLIT 24.000 btu/h)**

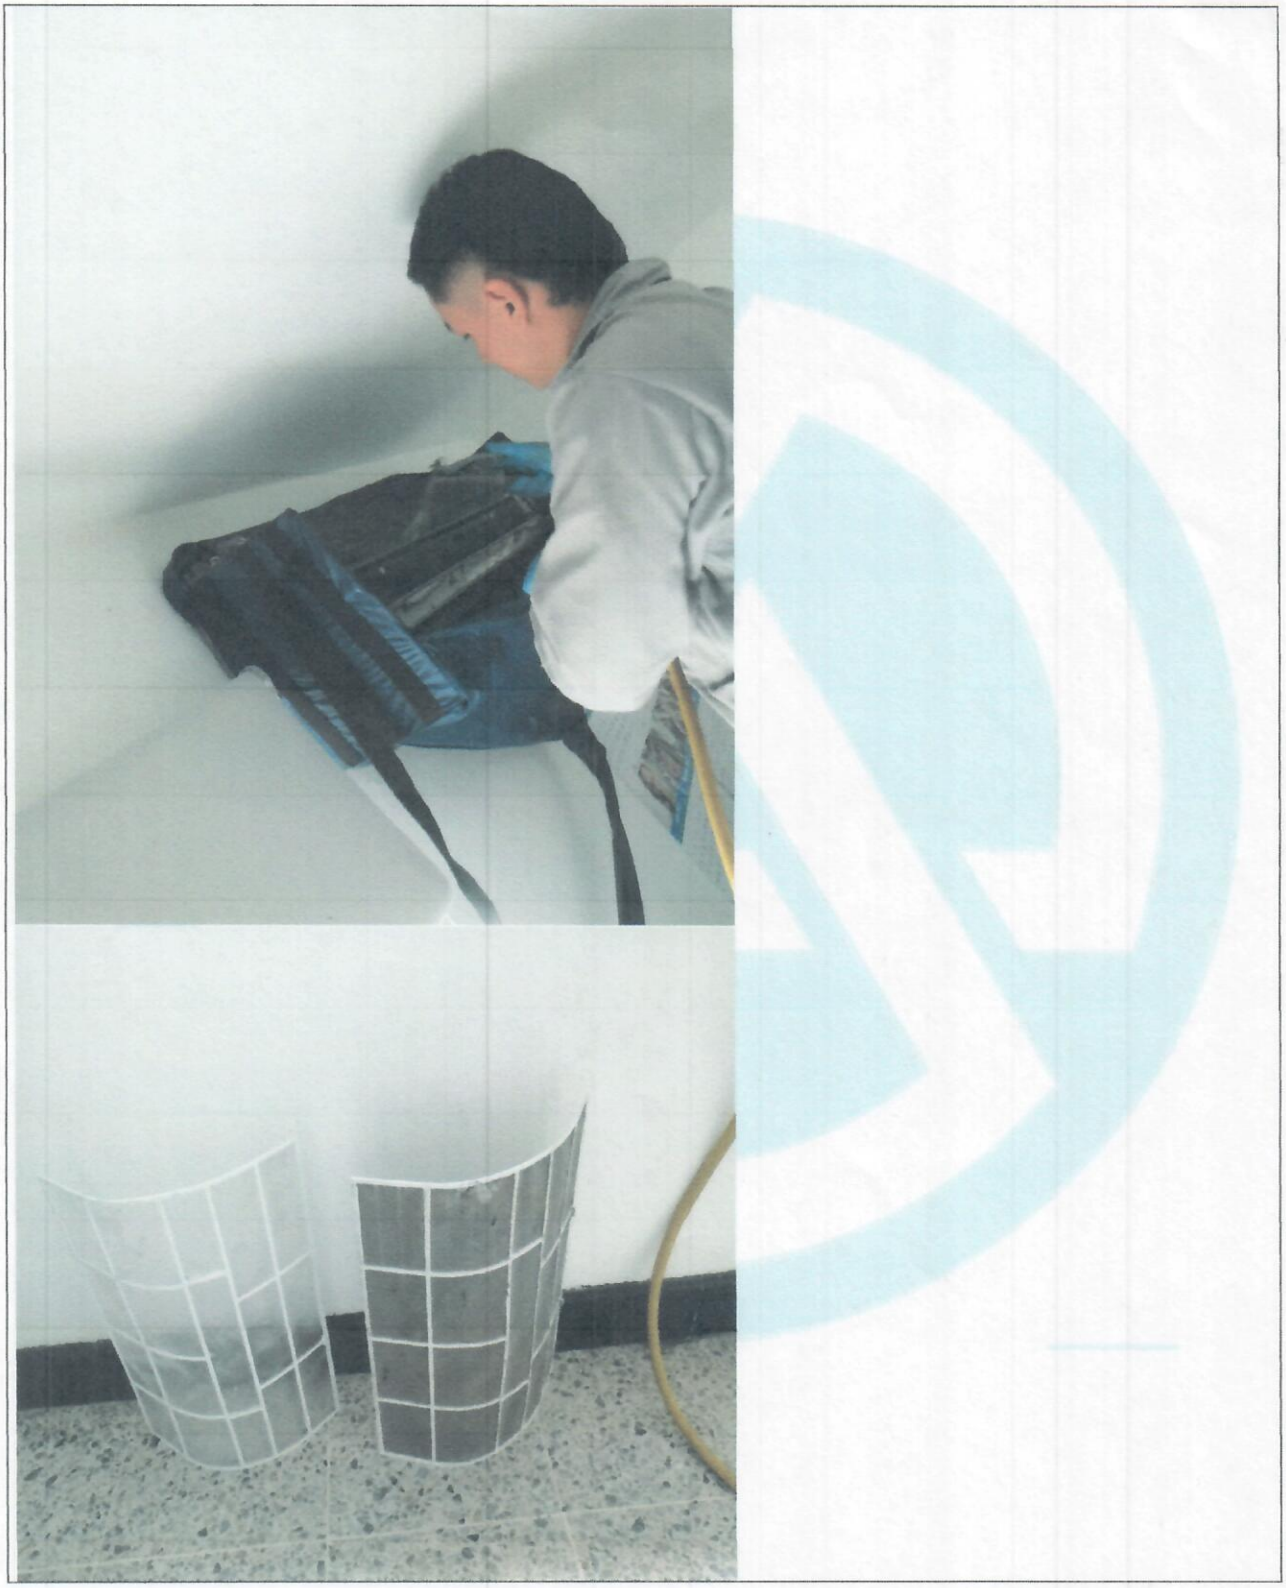

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	07	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6064

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRAL DE INFORMACIÓN
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE 4 TIPO MINI SPLIT 24000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GÓMEZ	ING EDBATH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES
	07	06

ORDEN DE SERVICIO
No. 6064

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE SISTEMAS INTEGRAL DE INFORMACIÓN
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT 24000 BTU

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FIKIN GÓMEZ	ING EDBETH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	06	23

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
SECRETARIA DE SALUD	GRUPO DE SISTEMAS INTEGRAL DE INFORMACIÓN

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	~~CIAC~~ 1	24000 BTU	CIAC

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

- ✓ **GRUPO GESTION SALUD AMBIENTAL (MINI SPLIT 12.000 btu/h, MINI SPLIT 18.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6065

CLIENTE: SECRETARÍA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: B/MANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE GESTIÓN SALUD AMBIENTAL.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FUNZ GÓMEZ	ING EDGARTH	1

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 06 MES 06 AÑO 2

ORDEN DE SERVICIO No. 6065

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE GESTIÓN SALUD AMBIENTAL.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GOMEZ	ING EDBETH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO GESTION SALUD AMBIENTAL	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	18000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yesid Cortes C.
Cargo: COORD.

✓ **GRUPO PROMOCION SOCIAL (MINI SPLIT 24.000 btu/h)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6066

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE PROMOCIÓN SOCIAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 24000 BTU

(OT) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GARCIA	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6066

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 -52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE PROMOCIÓN SOCIAL

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT 24000 BTU

(OT) EQUIPO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GARCIA	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		15	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO PROMOCIÓN SOCIAL	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	24000 BTU	GENERAL ELECTRIC
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: ALBA NURY RAMIREZ CANO
Cargo: Prof Universitario - coord. Grupo Promoción Social.

- ✓ **ATENCION AL CIUDADANO PARTICIPACION SOCIAL ((2)MINI SPLIT 24.000 btu/h,(1)PISO TECHO 40.000 btu/h)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 15 | MES 06 | AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO No. 6067

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ATENCIÓN AL CIUDADANO PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO PISO TECHO Y MINI SPLIT

(01) PISO TECHO
(02) MINI SPLIT
DESINCRUSTACION CON QUIMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 15 MES 08 AÑO 13

ORDEN DE SERVICIO No. 6067

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: ATENCIÓN AL CIUDADANO PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO PISO TECHO Y MINI SPLIT

(01) PISO TECHO
(02) MINI SPLIT
DESINCRUSTACION CON QUIMICO 2 LITROT

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIN GOMEZ	ING ELBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		13	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		Atención al Ciudadano Participación Social en Salud	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
MINI SPLIT	1	12000 BTU	LG
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Laura Gisela Avila Calao
Cargo: Profesional Universitario

✓ **HOSPITALES LIQUIDADOS (PISO TECHO 40.000 btu/h)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6068

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: HOSPITALES (QUIDADO)
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A TIPO MANEJADORA PISO TECHO 40.000 BTU

(01) PISO TECHO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/PTO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIN GOMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6068

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: V
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: HOSPITALES (LIQUIDADO)
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
TIPO MINI PISO TECHO 40.000 BTU

(01) PISO TECHO

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/FTO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GÓMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		15	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		HOSPITALES LIQUIDADOS	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
PISO TECHO	1	40.000 BTU	LG INVERTER

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: TECNICO OPERATIVO

- ✓ **MANTENIMIENTO DE CALIDAD EN SALUD ((2)MINI SPLIT 24.000 btu/h,(1)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	23

ORDEN DE SERVICIO No. 6069

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:

DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:

CIUDAD: BUCARAMANGA

MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: MESOTAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD

FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT

(03) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GÓMEZ	ING EDGARTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ
		1-7	06

ORDEN DE SERVICIO
No. 6069

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A. TIPO MINI SPLIT

(03) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 2 LITROS

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FABIAN GÓMEZ	ING EDBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		17	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaria de Salud		Mejoramiento de calidad en salud	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	Samsung	24000 BTU
Mini split	1	Samsung	24000 BTU
Mini split	1	Camer	12.000 BTU
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Eylen Tatiana Saavedra Alvarez.
Nombre:
Cargo: Contratista.

- ✓ **GRUPO DE PROYECTOS Y PLANOS ((1)MINI SPLIT 18.000 btu/h,(1)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**









Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6070

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN: X
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE PROYECTOS PLANOS Y PROGRAMAS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MTTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A AIO TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GÓMEZ	ING EDBERTH	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6070

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD — MODELO:
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52 — UBICACIÓN:
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: X — REVISIÓN: X — MONTAJE: — OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: GRUPO DE PROYECTOS PLANOS Y PROGRAMAS
FALLA REPORTADA:

DETALLE

SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE A
A10 TIPO MINI SPLIT

(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERWIN GARCIA	ING ALBERTH	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	06	23

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
SECRETARIA DE SALUD		GRUPO DE PROYECTOS PLANOS Y PROGRAMAS	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
MINI SPLIT	1	12000 BTU	CIAC
MINI SPLIT	1	18000 BTU	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Lider de Proyectos

✓ **ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA ((2)MINI SPLIT 12.000 btu/h)**





