INGETIERRAS
Calidad y Progreso

ENSAYOS DE LABORATORIO

CAL-FR-01

DETERMINACION DE LA GRANULOMÉTRIA, EQUIVALENTE DE ARENA Y LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.

FECHA : 25/07/2023 MUESTRA 1

OBRA: CONTROL PLANTA


LOCALIZACION:

Peso 1= (g)	**3558,0**

DESCRIPCIÓN: BASE GRANULAR CAFÉ NT-2

GRANULOMETRIA I.N.V E -123

TAMIZ EN PULGADAS	11/2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	40	200
PESO RETENIDO (g)	0,0	634,6	308,8	792,8	366,7	286,1	256,3	511,4
% RET. INDIVIDUAL	0,0	17,8	8,7	22,3	10,3	8,0	7,2	14,4
% RET. ACUMULADO	0,0	17,8	26,5	48,8	59,1	67,1	74,3	88,7
% QUE PASA ACUMULADO	100,0	82,2	73,5	51,2	40,9	32,9	25,7	11,3

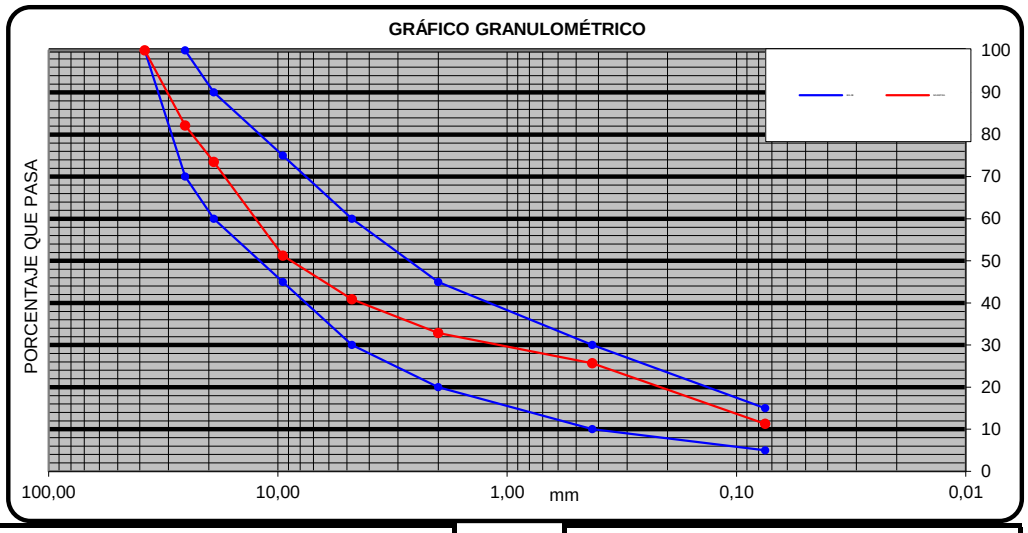

EQUIVALENTE DE ARENA I.N.V. E-133

PROBETA No:	1	2
LECTURA ARENA		
LECTURA ARCILLA		
% EQUIVALENTE ARENA		
PROMEDIO		
RESULTADO		

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO I.N.V E - 125 E - 126

LIMITE LIQUIDO (%)	
LIMITE PLASTICO (%)	
INDICE DE PLASTICIDAD	
CLASIFICACION U.S.C:	
CLASIFICACION ASSHTO.	
INDICE DE GRUPO:	

J.C.V
Elaboro

D.D.M
Aprobo