INGETIERRAS
Calidad y Progreso

ENSAYOS DE LABORATORIO

CAL-FR-01

DETERMINACION DE LA GRANULOMÉTRIA, EQUIVALENTE DE ARENA Y LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.

FECHA : 29/07/2023 MUESTRA 1

OBRA: CONTROL PLANTA


LOCALIZACION:

Peso 1= (g)	**5241,2**

DESCRIPCIÓN: BASE GRANULAR CAFÉ NT-2

GRANULOMETRIA I.N.V E -123

TAMIZ EN PULGADAS	11/2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	40	200
PESO RETENIDO (g)	0,0	652,3	548,9	854,0	658,5	542,3	658,9	658,2
% RET. INDIVIDUAL	0,0	12,4	10,5	16,3	12,6	10,3	12,6	12,6
% RET. ACUMULADO	0,0	12,4	22,9	39,2	51,8	62,1	74,7	87,3
% QUE PASA ACUMULADO	100,0	87,6	77,1	60,8	48,2	37,9	25,3	12,7

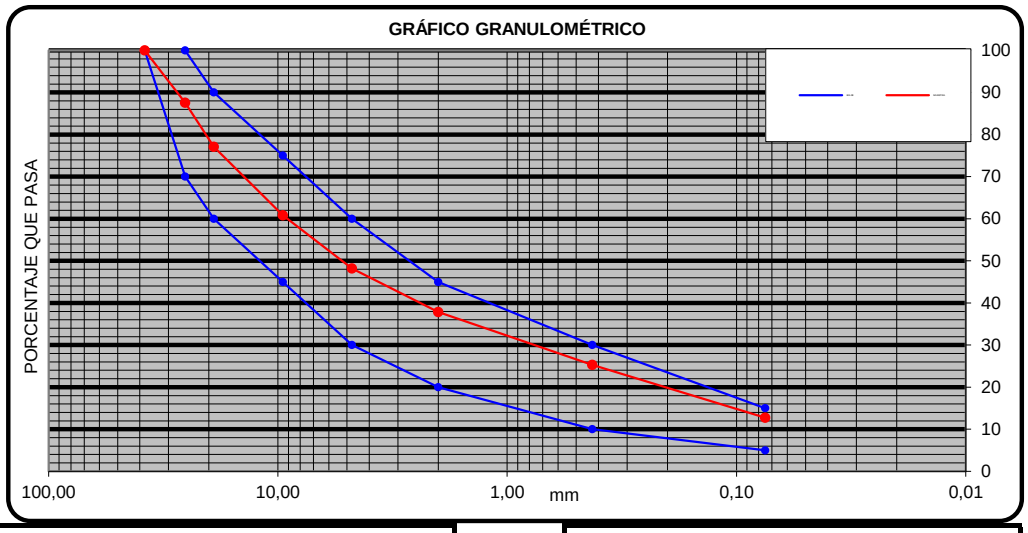

EQUIVALENTE DE ARENA I.N.V. E-133

PROBETA No:	1	2
LECTURA ARENA		
LECTURA ARCILLA		
% EQUIVALENTE ARENA		
PROMEDIO		
RESULTADO		

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO I.N.V E - 125 E - 126

LIMITE LIQUIDO (%)	
LIMITE PLASTICO (%)	
INDICE DE PLASTICIDAD	
CLASIFICACION U.S.C:	
CLASIFICACION ASSHTO.	
INDICE DE GRUPO:	

J.C.V
Elaboro

D.D.M
Aprobo