

IMFORME DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGÜE

SERVICIOS SEPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S

SERSEPCO SAS

CLIENTE:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Contenido

1. INFORMACION DEL CLIENTE	3
2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	3
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
3.1 Registro Fotográfico	5
3.2 Recomendaciones	11



1. INFORMACION DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA
NIT/C.C:	811007127
DIRECCION/SEDE:	Cl. 48 #70-180 Medellín Antioquia
TEL:	5200890
CORREO ELECTRÓNICO:	oatehortua@indeportesantioquia.gov.co
REMISIÓN:	10340/10181/10184
TIEMPO DE EJECUCION:	5

2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Servicio de lavado de tuberías de desagüe y mantenimiento de pozo eyector.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El personal de Sersepco S.A.S se desplaza hacia la Cl. 48 #70-180 Medellín Antioquia. donde se realizó desobstrucción de tuberías con todos los equipos e implementos de seguridad necesarios para el servicio.

Los colaboradores hacen registro de los preoperativos, organizan los espacios y equipos a utilizar para la prestación de los servicios.






Con equipos de alta presión y especializados para lavados de tuberías, se hace el proceso de desobstrucción generando limpieza de las paredes y base de la tubería, cajas de inspección y tubería a la vez que se procedía al arrastre del sedimento acumulado que ocasionaba el poco flujo de aguas residuales.


Antes de realizar cualquier actividad al interior del tanque, el personal verifica que el sistema se encuentre destapado, con el fin de garantizar la adecuada ventilación de los gases que se generan dentro del sistema, posterior a esto, se ubican y arman de equipo de restricción anti caídas.



3.1 Registro Fotográfico

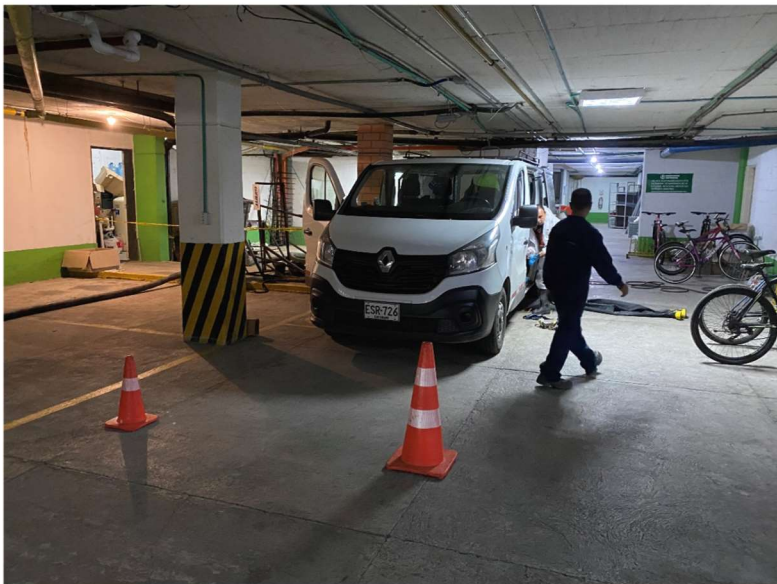

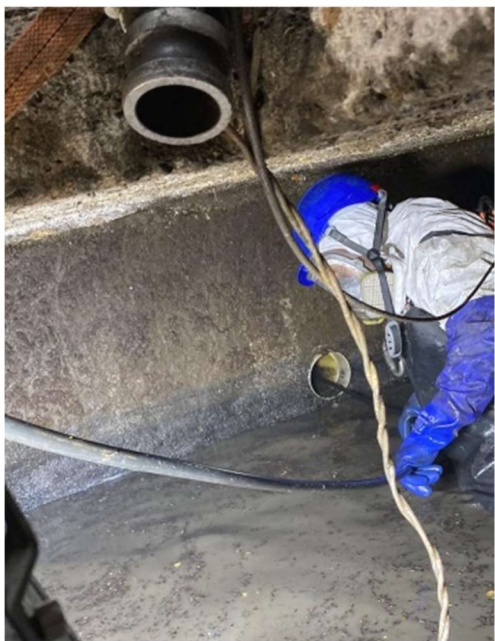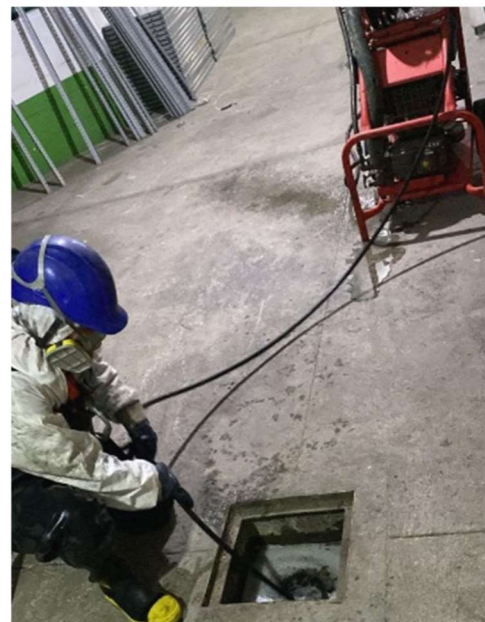

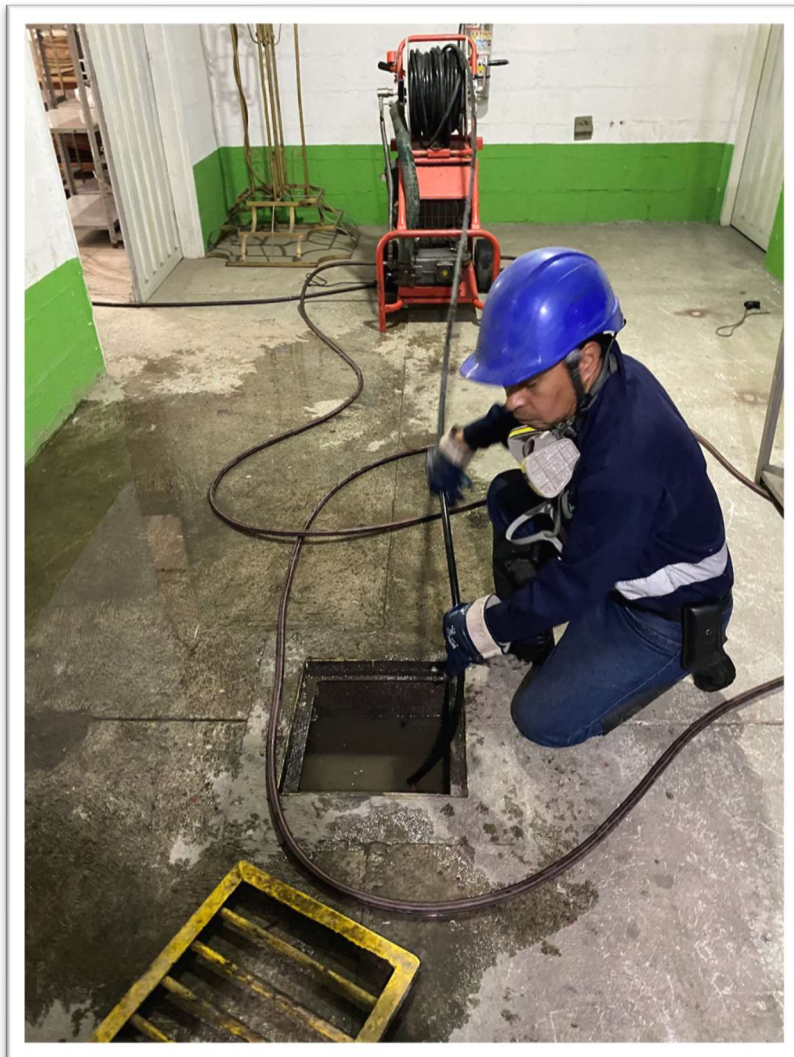





Muestreo atmosférico

11 sep. 2023	10:16:44 GMT-05:00
Tipo de instrumento	ALTAIR [®] 5X
Número de serie	00157492

índer

Muestra 1-2	11 sep. 2023 10:13:53 GMT-05:00
COMB	0 %LEL
O₂	20,8 %VOL
CO	1 PPM
H₂S	0,1 PPM

Muestra 1-3	11 sep. 2023 10:15:22 GMT-05:00
COMB	0 %LEL
O₂	20,8 %VOL
CO	1 PPM
H₂S	0,5 PPM



3.2 Recomendaciones

- Se recomienda no desechar residuos sólidos por las tuberías, generen futuras obstrucciones.
- Se recomienda no desechar grasas por las tuberías
- Realizar más frecuente el lavado de tuberías
- Realizar el mantenimiento de manera semestral
- En el siguiente enlace se encontrará con el registro audiovisual del servicio prestado:
<https://we.tl/t-9aeXvHID8O>
<https://we.tl/t-rYum8tR8vO>

ELABORADO:



Marlon Camilo Serrato Tovar
Auxiliar de Calidad

Celular: (+57) 316 8586796
calidad@sersepco.com / www.sersepco.com



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

