$ 5'200'000=

| | SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS | Versión: | 7 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 19/04/2023 |
| | | Código: | 18-01-FO-0012 |

1.Bogotá DC.: octubre 11 de 2023

**2. INFORMACION**

2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones: SI: | | NO: | x |

2.2. Justificación de la necesidad:

1. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo con la normatividad vigente en materia de señalización de la institución con relación a Emergencias (Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo, en su Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Numeral 8. "Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación".
2. La institución debe cumplir con criterios de accesibilidad al medio físico en las zonas de recepción, permanencia y atención a los usuarios y pacientes, mediante la verificación de requisitos asociados de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013, se hace necesario adquirir planos rutas de evacuación para las sedes pertenecientes a la Subred Sur Occidente.
3. Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1, en su Grupo de estándares de gerencia del ambiente físico, Estándar 125. Código: (GAF5) " La organización cuenta con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externo".
Por todo lo anterior, se hace necesario la contratación de setvicios técnicos que satisfaga las necesidades de actualización e instalación de señalética, planos y rutas de evacuación en las diferentes sedes que conforman la institución.

2.3. Área solicitante:
Direccion Gestion del Talento Humano - Calidad de vida del trabajador - Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

**3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR**

3.1. Descripción del objeto:

Suministro de señalización de emergencias (señalética y planos de emergencias) e instalación de estos elementos de emergencia para las sedes administrativas y asistenciales que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

3.2 Garantías a constituir por el oferente:

Cumplimiento del contato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

| | |
|---|---|
| 3.3. Plazo del contrato u orden: | Un mes (01) |
| 3.4. Plazo de entrega: | Una Semana despues de la firma de acta inicio |

3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación:
Almacen general de la subred, previa revision de calidad, especificaciones tecnicas del producto y aceptacion por parte de seguridad y salud en el trabajo, e instalacion de la misma en la sede administrativa o asistencial.

3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia: Anexo 1.

3.7. Valoración de los riesgos previsibles: Anexo 2

**4.OBLIGACIONES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO**

1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas previa inspección y aprobación del supervisor.
2. Realizar la entrega de los productos en el tiempo señalado en el almacén general de la Subred, previa verificación técnica de las especificaciones dadas por parte del supervisor designado por la entidad.
3. Realizar la instalación de los planos y señaletica según indicaciones del supervisor del contrato en las sedes definidas.
4. La garantía de la calidad de los productos se establece por seis (06) meses.
5. Capacitar al personal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el correcto uso y mantenimiento de los planos.
6. Efectuar la facturación en la forma prevista en el contrato.
7.Presentar la planilla y/o recibo de pago para efectos de pago, los aportes que realiza al Sistema General de Seguridad Social Integral durante la ejecución del objeto contractual.
8. Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión ambiental establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
9. Certificado de experiencia comercial en el objeto contractual.
10. Certificación emitida por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) del cumplimiento de requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

**5. PERFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN**

| | |
|---|---|
| 1. Nombre: | Carmiña Quiroga Bonilla |
| 2. Identificación: | 51594376 |
| 3. Perfil | Lider de proyecto |

**6. RECURSOS**

Recursos Propios: SI [x] NO [ ] Vigencias Futuras: SI | NO x

Convenio: SI [ ] NO [x] No. Convenio: _____ Suscrito con: _____

7. Carmiña Quiroga Bonilla
Lider de Proyecto

8. VoBo.Yenny Lorena Colmenares Gonzalez
Direccion Operativa de Talento Humano

9. Control y VoBo Verificacion Presupuestal Subgerencia Corporativa: Adriana Fanny Ariza Medina

10. FECHA:

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

11. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación : Fecha: 13/10/23 Hora: 11:00

Nombre:

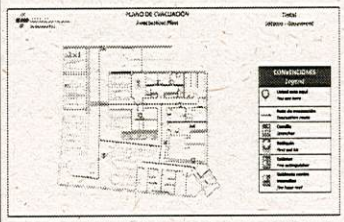
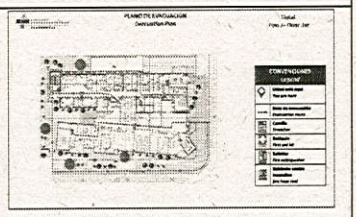
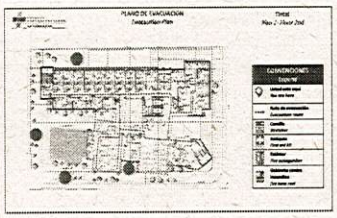
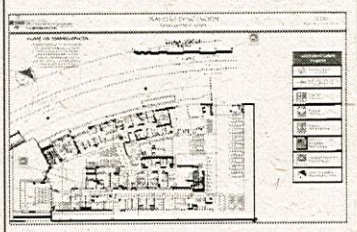
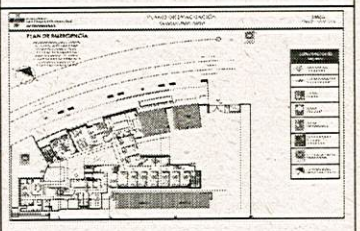
Correo de Notificación:

Firma:



EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO
NO. RADICADO: ---- 418



S212700
S5121900
Correo 12/10/23.

12/10/23 9:42 AM

| Anexo 1: 3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD REQUERIDA | IMAGEN ILUSTRATIVA |
| 1 | Rutas de Evacuación Sugeridas Sótano - Caps Tintal<br>1)Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada.<br>2)Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. | 1 |  |
| 1 | Piso 1 Caps Tintal<br>1)Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada.<br>2)Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. | 1 |  |
| 3 | Piso 2 Caps Tintal<br>1)Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada.<br>2)Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. | 1 |  |
| | Piso 1 Villa Javier<br>1)Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada.<br>2)Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. | 1 |  |
| | Piso 2 Villa Javier<br>1)Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada.<br>2)Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. | 1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,7 | Tipo: Pared - Ruta de evacuación - (Fecha hacia la derecha) EV-01<br>a.Ubicación: pasillos<br>b.Distancia: ≤ 10 m (visual)<br>c.Tamaño: 32cm ancho x 16cm alto<br>d.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>e.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>f.Instalación: Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 33 |  |
| 4,7 | Tipo: Pared - Ruta de evacuación - (Fecha hacia la izquierda) - EV-02<br>a.Ubicación: pasillos<br>b.Distancia: ≤ 10 m (visual)<br>c.Tamaño: 32cm ancho x 16cm alto<br>d.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>e.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>f.Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 32 |  |
| 5,7 | Tipo: Pared - Ruta de evacuación descenso de escaleras (Flecha hacia la derecha) - EV-04<br>a.Ubicación: pasillos<br>b.Distancia: ≤ 10 m (visual)<br>c.Tamaño: 32cm ancho x 16cm alto<br>d.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>e.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>f.Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 6 |  |
| 6,7 | Tipo: Pared - Ruta de evacuación descenso de escaleras (Flecha hacia la izquierda) - EV-05<br>g.Ubicación: pasillos<br>h.Distancia: ≤ 10 m (visual)<br>i.Tamaño: 32cm ancho x 16cm alto<br>j.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>k.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>l.Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 6 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7,7 | Tipo Pared - Salidas internas - SA-01<br>a.Ubicación: salidas internas<br>b.Tamaño: 32 cm ancho x 16 cm alto<br>c.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: sobre el dintel, en caso de no poderse ubicar sobre el dintel se ubicara de forma colgante fijada sobre el techo o en pared contigua. | 68 |  |
| 8,7 | Tipo Pared Camilla -CA-01<br>a.Ubicación: sitio destinado para la camilla<br>b.Tamaño: (axb) 21 cm ancho x 30 cm alto<br>c.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 7 |  |
| 9,7 | Tipo Pared Botiquín - BO-01<br>a.Ubicación: sitio destinado para el botiquín<br>b.Tamaño: (axb) 21 cm ancho x 30 cm alto<br>c.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal. | 7 |  |
| 11 | Tipo Pared Extintor - EX01<br>a.Ubicación: sitio destinado para extintor.<br>b.Tamaño: (a x b) 21cm de ancho X 30 cm de alto.<br>c.Color: Base o fondo: Color rojo. Color de banda: Se recomienda dejar un reborde en blanco<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.e. Instalación: se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal. | 17 |  |
| 12 | Tipo Pared Gabineta contra incendios - GCI-01<br>a.Ubicación: sitio destinado para gabinete contra incendios.<br>b.Tamaño: (a x b) 21cm de ancho X 30 cm de alto.<br>c.Color: Base o fondo: Color rojo. Color de banda: Se recomienda dejar un reborde en blanco<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 12 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Tipo Pared Riesgo Quimico - RQ-01<br>a.Ubicación: puerta de área con riesgo quimico.<br>b.Tamaño: (a x b x c) 21cm, 34cm x 23 x30<br>c.Color: Amarillo: Pigtograma negro, Lettra negro se recomeinda dejar un reborde negro<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar entre 150 a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal. | 12 |  |
| 14 | Tipo Pared Riesgo Eléctrico - RQ-01<br>a.Ubicación: puerta de área con riesgo quimico.<br>b.Tamaño: (a x b x c) 21cm, 34cm x 23 x30<br>c.Color: Amarillo: Pigtograma negro, Lettra negro se recomeinda dejar un reborde negro<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar entre 150 a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 15 |  |
| 15 | Tipo Pared Libre de Humo - LH-01<br><br>a.Ubicación: salas de espera o de facil visualización.<br>b.Material: PVC<br>c.Instalación: 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 15 |  |
| 16 | Tipo Pared DEA - DE-01<br>a.Ubicación: sitio destinado para el DEA<br>b.Tamaño: (axb) 21 cm ancho x 30 cm alto<br>c.Color: verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente.<br>d.Material: Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza.<br>e.Instalación: se debe instalar a<br>180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal | 10 |  |
| | | | |

003

| Modalidad (Compra, Servicios, Mantenimiento, Consultoría, Prestación de Servicios) | ITEM | Fase del Proyecto (Planeación / Ejecución / Liquidación) | Tipo de Riesgo (Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ Ambiental/ Tecnológico) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | (Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento) | IMPACTO | | | | | | ¿La califican se asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable del tratamiento del riesgo | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración | Categoría | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realizar el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo) | Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo) |
| | | | | | | [1/2/3/4/5] | | [1/2/3/4/5] | | [1/2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Muy Alto] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | | [1/2/3/4/5] | | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Muy Alto] | [S/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | | |
| TODOS | 1 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | El sector privado cuenta con la rapidez y flexibilidad de definir la mayoría de los costos al inicio del contrato y puede hacer las negociaciones a que haya lugar para evitar la variación de los precios. | Permanente |
| TODOS | 2 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variables que afecten el costo total | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | La variación (positiva o negativa) de los costos de adquisición de los equipos que se especifican como parte de las obligaciones del Contratista y se considera un riesgo transferido al Privado, en tanto éste se encuentra en capacidad de cerrar el precio de adquisición de los mismos en las primeras etapas de ejecución del contrato. | Permanente |
| TODOS | 3 | En todas las etapas | Económico | Particularmente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las formulas establecidas en el Contrato. | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que pueden mitigar variaciones en la inflación que terminarán incidiendo en la retribución. | Permanente |
| TODOS | 4 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos. | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | Los mecanismos de cálculo para la retribución y para los pagos de compensaciones al Contratista por riesgos contenidos en el contrato, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual. Le corresponde al privado hacer sus propias investigaciones acerca de las posibilidades de variaciones en la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros. | Permanente |
| TODOS | 5 | En todas las etapas | Tecnológico | Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes. | Variación en los costos del proyecto y sobreplazos | 3 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Transferirlo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | La infraestructura de redes de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario y TIC fue instalada siguiendo normas técnicas de acuerdo con la legislación existente. Siendo infraestructura que presta un servicio de utilidad pública, se pondrá a disposición de los proponentes la información relacionada con las redes existentes, siendo su responsabilidad el tramite y/o protección. | Permanente |
| TODOS | 6 | Ejecución | Operacional / Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de diseño | Variación en los costos del proyecto y sobreplazos | 3 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista | Transferirlo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | Los efectos de la decisión unilateral de la Subred de realizar un cambio en el diseño, le corresponde asumirlos a la entidad y no al Contratista. | Permanente |
| TODOS | 7 | Ejecución | Operacional | los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato | Variación en los costos presupuestados | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista | Transferirlo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Entidad Estatal | En caso de que los daños sean asegurables, será el privado quien, mediante seguros, debe asumir este riesgo. | Permanente |
| TODOS | 8 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los elementos en los términos del contrato. | Variación en los costos presupuestados | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Entidad Estatal | Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias. | Permanente |
| TODOS | 9 | Ejecución | Regulatorio / Financiero | Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario. | Variacion de los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | Dado que las modificaciones en materia tributaria aplican de manera general a todos los privados que se encuentren desarrollando negocio bajo normatividad colombiana, la posible materialización de este riesgo los afectaría a todos en el país | Permanente |
| TODOS | 10 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos de las modificaciones en la normatividad especifica en los términos señalados en el contrato | Variación en los costos presupuestados | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Entidad Estatal | Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias. | Permanente |
| TODOS | 11 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones. | • Propuestas con errores subsanables<br>• Propuestas rechazadas | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratante | • Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección.<br>• Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas.<br>• Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Proponente | Subsanar los errores en la Propuesta. | Permanente |
| TODOS | 12 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | • Demoras en la tramitación por correcciones. | 3 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista | • Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la Interventoría como de la supervisión. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Interventor / Supervisor | Revisión de requisitos de pago<br>Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas | Permanente |
| TODOS | 13 | Ejecución | Financiero | Problemas Financieros, legales o abandono del contratista. | • Abandono del contrato<br>• Sobrecostos | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista | • Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Supervisor / Interventor Contratante | Seguimiento a los Procesos de Selección, revisión de pólizas actualizadas. Revisión de suficiencia de garantías en valor y término. | Permanente |
| TODOS | 14 | Ejecución | Social/Político | Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes. | • Erogaciones adicionales al contrato celebrado.<br>• Suspensión de la ejecución. | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista / Contratante | • Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Entidad Estatal y Supervisión | Evaluación del cumplimientos de los acuerdos y/o disposiciones que lo exijan | Permanente |
| TODOS | 15 | Ejecución | Social/Político | Dificultades económicas del contratista por la imposicion legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar | Erogaciones adicionales a cargo del contratista | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | Contratista | Aceptar el riesgo | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Contratista | Notifica a la Entidad Estatal los cambios en sus obligaciones financieras | Permanente |
| TODOS | 16 | Ejecución | Naturaleza | Los efectos naturales que puedan influir en el cambio de las condiciones contractuales | Variación en los costos presupuestados | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Entidad / Contratista | Verificación de las condiciones contractuales como consecuencia de eventos de la naturaleza. | Permanente |
| TODOS | 17 | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guía verde de la Subred. | Variación en los costos presupuestados | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Supervisor / Interventor | Seguimiento a los Procesos de Selección.<br>Revisión de suficiencia de garantías en valor y término | Permanente |
| TODOS | 18 | En todas las etapas | Anticorrupcion | Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos | Detrimento Patrimonial<br>Investigaciones disciplinarias<br>Deterioro de la imagen de la entidad y perdida de Confianza en la Institución | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | | #N/A | | #N/A | 0 | #N/A | SI | Supervisor / Interventor | Correcto seguimiento del Contrato | Permanente |

Diligenciado por : Carmiña Quiroga Bonilla
Cargo: Líder de Proyecto
Área: Calidad de Vida del trabajador - Seguridad y Salud en el Trabajo

## ANEXO 3 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

### 1. EXPERIENCIA

El proponente debe acreditar a través de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP),

| CÓDIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181501<br>Delantales protectores |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181503<br>Overoles de protección |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181504<br>Guantes de protección |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181509<br>Ropa de protección contra materiales peligrosos |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181512<br>Ropa para cuartos de limpieza |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181527<br>Pantalones protectores |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181528<br>Vestido protector |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181533<br>Batas protectoras |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181536<br>Guantes anti cortadas |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181536<br>Guantes anti cortadas |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181541<br>Guantes resistentes a los químicos |
| 46000000 | 46<br>Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad | 4618<br>Seguridad y protección personal | 461815<br>Ropa de seguridad | 46181544<br>Pantalones impermeable |

La Entidad verificará, la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos registrados en el RUP,

### 2. DOCUMENTOS

| ITEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación suscrita por el representante legal o quien haga sus veces en la que garantice, que: | Cumple totalmente con las características descritas en el presente proceso | | |
| | | Se compromete a realizar el cambio de los productos que resulten defectuosos, previo requerimiento efectuado por el supervisor del | | |
| | | Se comprometa a entregar los elementos contramarcados, de conformidad a lo indicado por el Supervisor | | |
| 2 | Ficha técnica | Ficha técnica de los productos ofertados, en donde se especifiquen sus características, en idioma español | | |