

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4897074 del 05 de mayo de 2023
CONTRATISTA:	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA - AYRCOL S.A.S.
Nit o C.C. No.	900688449
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ,PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL
VALOR INICIAL:	\$300,000,000.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA (230) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	-
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA BLANCO SUAREZ
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo de fecha 27 DE JUNIO DE 2023
INTERVENTOR:	Nombre del Interventor
Acto Administrativo de Interventoría:	Acto Administrativo
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de mayo de 2023

ACTAS DE REINICIO

ACTAS DE REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2023
-----------------------	-------------------------

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
------------------	---------------------------

VALOR A PAGAR:	\$ 62,368,967.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	3
----------------	-------------------------	---	------	----	---

Periodo de Pago:	Desde: 04/08/2023	Hasta: 04/10/2023
------------------	-------------------	-------------------

DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SÓLO SI LA OFICINA GESTORA ES LA SECRETARÍA DE SALUD:

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	\$
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)		\$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%		\$
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	2 de 3

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A TODO COSTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES	<ul style="list-style-type: none"> Oficio A-SERV-04_08_23 acta de entrega parcial # 2 Relación de equipos Soporte de actividades
2.	Describir las actividades tal cual están registradas en el Contrato.	Detallar las actividades específicas que realizaron en desarrollo de las actividades generales, o el producto a entregar.	Anexo No. XXX Relacione la Evidencia

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

- Relacione a continuación el o los Municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales.
- Relacione el código de Actividad Económica DIAN el cual encontrará en su RUT. Recuerde que debe tener relación con su objeto contractual.
- Relacione el código de la Actividad Económica MUNICIPAL del Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.
- Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio deberá distribuir el valor de la presente cuenta de acuerdo a los porcentajes según la normatividad vigentes en cada municipio.

MUNICIPIO	ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN		ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL		VALOR COBRADO
(DONDE EJECUTA SUS ACTIVIDADES)	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD	EN ESTA CUENTA
Bucaramanga	3312	Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	3312	Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	\$ 62,368,967.00

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS: En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).


TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	08-23	09-23
	Fecha de pago	2023-08-02	2023-09-04
	Nº de Planilla	27240616	27535547
	Ingreso Base de Cotización	24.774.668	26.514.667
	Valor cotizado	1.089.800	1.159.200
	EPS	varios	varios

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</p>	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	24/05/2023
		PÁGINA	3 de 3

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	07-2023	08-23
	Fecha de pago	2023-08-02	2023-09-04
	Nº de Planilla	27240616	27535547
	Ingreso Base de Cotización	23.614.668	25.354.667
	Valor cotizado	3.778.500	4.056.800
	Fondo de Pensiones	varios	varios
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	07-2023	08-23
	Fecha de pago	2023-08-02	2023-09-04
	Nº de Planilla	27240616	27535547
	Ingreso Base de Cotización	24.774.668	26.514.667
	Valor cotizado	1.568.200	1.689.300
	A.R.L.	COLPATRIA	COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	944.800	1.014.200

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 3	MES 4
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-23	No Aplica
	Fecha de pago	06-10-2023	No Aplica
	Nº de Planilla	27880908	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	24.426.667	No Aplica
	Valor cotizado	1.075.700	No Aplica
	EPS	varios	No Aplica
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-23	No Aplica
	Fecha de pago	06-10-2023	No Aplica
	Nº de Planilla	27880908	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	23.266.667	No Aplica
	Valor cotizado	3.722.700	No Aplica
	Fondo de Pensiones	varios	No Aplica
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-23	No Aplica
	Fecha de pago	06-10-2023	No Aplica
	Nº de Planilla	27880908	No Aplica
	Ingreso Base de Cotización	24.426.667	No Aplica
	Valor cotizado	1.543.900	No Aplica
	A.R.L.	COLPATRIA	No Aplica
PARAFISCALES	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	930.700	No Aplica

Se firma para trámite de pago, a los veintisiete (30) días del mes de octubre de 2023.



Firma del Contratista

Nombre: AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA - AYRCOL S.A.S.

Identificación No. 900688449


Correo: Ingenieria@ayrcol.co

Teléfono de contacto: 6420087


# DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4897074
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA	AYRCOL S.A.S
DIRECCION	CALLE: 46#21-27
CIUDAD	BUCARAMANGA
TELEFONO	6420087
CONTENIDO	CUENTA DE COBRO

TABLA DE CONTENIDO

OFICIO A-SERV-17-10-2023 ACTA DE ENTREGA PARCIAL #2
RELACION DE EQUIPOS
SOPORTE DE ACTIVIDADES

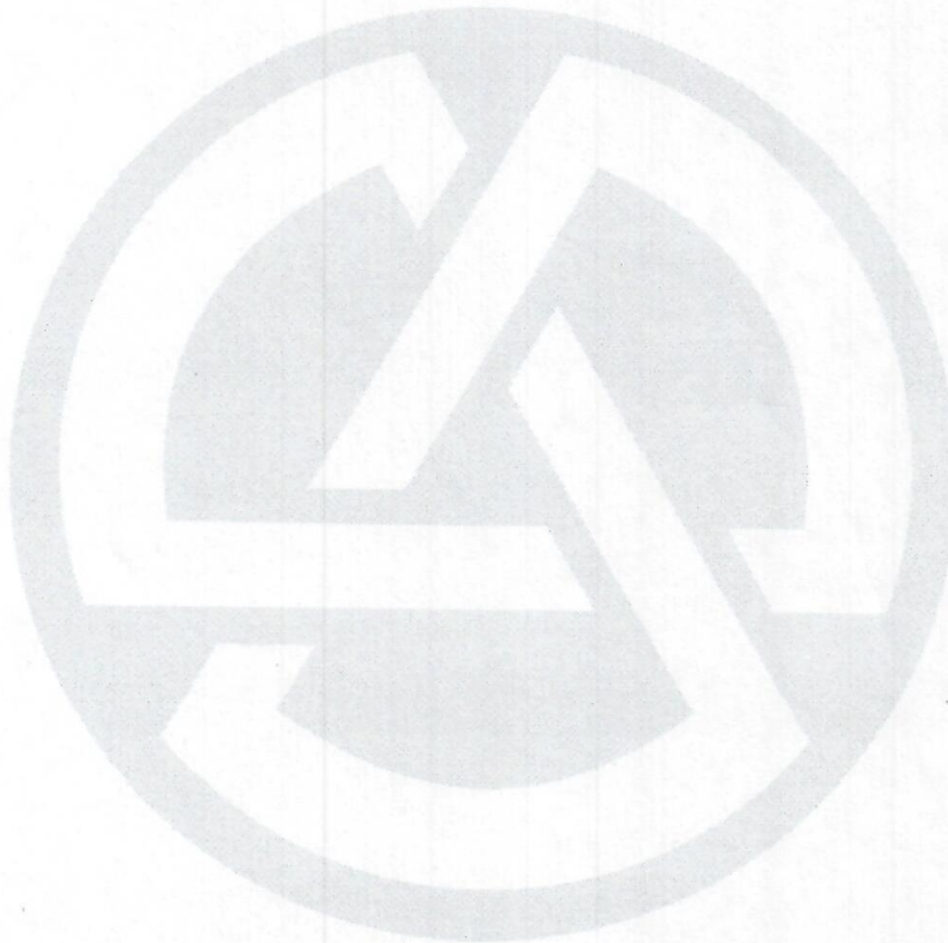

OFICIO A-SERV-17-10-2023 ACTA DE ENTREGA PARCIAL #2

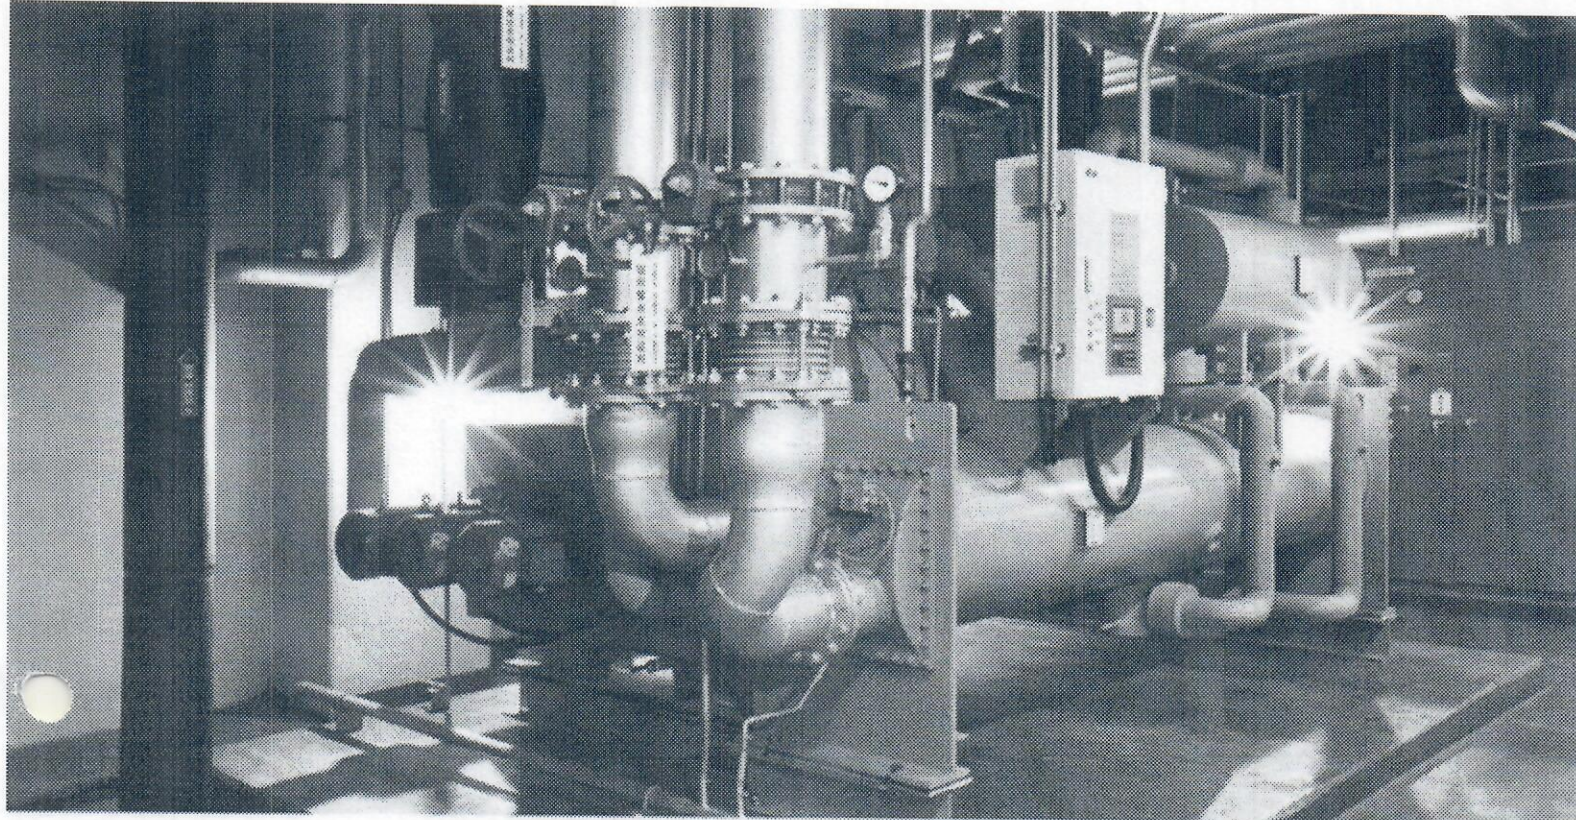

Ayracol S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

*Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnologia variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial
para
laboratorios y hospitales*

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

*Sistema de ventilacion
mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de
instalacion*

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378

Cel: 315 893 8845

proyectos@ayrcol.co

ingenieria@ayrcol.co

Cr: 21 # 46-10

Bucaramanga, 17 De Octubre Del 2023

Señores:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Atte: Sandra Milena Blanco Suarez

Cuidad

OFICIO:

A-SERV_17_08_10

ASUNTO:

ACTA DE ENTREGA PARCIAL #2 SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATO No Y FECHA	CO1.PCCNTR.4897074 05/05/2023
CONTRATISTA:	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S-AYRCOL S.A.S
NIT CONTRATISTA:	900.688.449-0
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA ,PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL"
CONTIENE	INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO DESDE:	AGOSTO 04 DE 2023
PERIODO HASTA:	OCTUBRE 04 DE 2023



ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL O FINAL												
A-SERV-17_10_23												
ACTA PARCIAL		☒		FECHA		2023						
ACTA FINAL				OCTUBRE								
CONTRATO				OBRA		CONTRATISTA						
COL.PCCNTR.4897074				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL"		AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S						
SEGUNDO CORTE-SECRETARIA DE SALUD												
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	
5950-5764 AUDITORIO	EQUIPO CASSETTE DE 60.000BTU/HR.	CAMBIO DE AISLAMIENTO 3/4"-1MT	UND	3	\$ 12.405,69	\$ 37.217,07						
		CAMBIO DE AISLAMIENTO 3/8"-1MT	UND	3	\$ 10.736,55	\$ 32.209,65						
		TUBERIA DE COBRE 3/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURAJ-1MT	UND	3	\$ 57.256,65	\$ 171.769,95						
		TUBERIA DE COBRE 3/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURAJ-1MT	UND	3	\$ 33.399,63	\$ 100.198,89						
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: FREON DUPOINT R-410A 1 LIBRAS	LB	2	\$ 36.581,49	\$ 73.162,98		X	UND	1	\$ 535.748,40	\$ 535.748,40
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	\$ 79.524,72	\$ 15.904,94						
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,2	\$ 91.452,24	\$ 18.290,45						
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	\$ 115.309,26	\$ 34.592,78						
		CABLE ACOMETIDA DE POTENCIA 3X10-1 MT	UND	3	\$ 19.085,22	\$ 57.255,66						
		QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$ 135.189,45	\$ 35.149,26						

Carretera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 5951378 Cel: 320949399 proyectos@ayracol.com ingenieria@ayracol.com
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

5768 REGISTRO PROFESIONAL	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5652-5653 GRUPO RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$	\$	135.189,45	\$	9.463,26							
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE DRENAJE XIMT		UND	3	\$	\$	23.857,02	\$	71.571,06	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FREON DUPONT R-410A 1 LIBRAS		LB	3	\$	\$	36.581,49	\$	109.744,47							
5654 PLATAFORMA REPS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,26	\$	\$	135.189,45	\$	35.149,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5655 HABILITACION	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,13	\$	\$	135.189,45	\$	17.574,63	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5656 ABOGADOS PROCESOS SANCIONATORIOS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5657 CONTROL DE MEDICAMENTOS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5658-5659 DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	SPLIT/120,000 Btu/hr	GAL	1,04	\$	\$	135.190,44	\$	140.538,06	X	UND	2	\$	550.720,17	\$	1.101.440,34
6428/6427 BODEGA ALMACEN 2	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	PISO TECHO 40,000 Btu/hr	GAL	0,26	\$	\$	135.189,45	\$	35.149,26							
	UNIDAD COMPRESOR DE 40,000BTU		UND	1	\$	\$	7.002.264,06	\$	7.002.264,06	X	UND	1	\$	459.154,08	\$	459.154,08

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6561378 Cel: 3200493090 proyedios@ayrol.co ingenieria@ayrol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

6426 BODEGA ALMACEN 1	PISO TECHO 40,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCrustANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$	135.189,45	\$	35.149,26	X	UND	1	\$	459.154,08	\$	459.154,08
5666 SECRETARIA DE AMBIENTE	EQUIPO CASSETTE DE 36,000BTU/HR.	QUIMICO DESINCrustANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$	135.189,45	\$	35.149,26	X	UND	2	\$	454.145,67	\$	908.291,34
5667 TALENTO HUMANO	EQUIPO CASSETTE DE 36,000BTU/HR.	QUIMICO DESINCrustANTE CHEN SAID	GAL	0,13	\$	135.189,45	\$	17.574,63	X	UND	1	\$	454.145,67	\$	454.145,67
5556 SALUD INTEGRAL DIRECCION	EQUIPO CASSETTE DE 60,000BTU/HR.	QUIMICO DESINCrustANTE CHEN SAID	GAL	0,39	\$	135.189,45	\$	52.723,89	X	UND	2	\$	535.748,40	\$	1.071.496,80
	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA	UND	1	\$	567.798,66	\$	567.798,66		UND		\$	-	\$	-
		TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	UND	6	\$	27.038,88	\$	162.233,28							
5555 COORDINACIÓN GESTION SALUD PUBLICA	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	TUBERIA DE COBRE 5/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	UND	6	\$	46.124,10	\$	276.744,60		UND		\$	-	\$	-
		MANTENIMIENTO DE: FREON DUPONT R-410A 1 LIBRAS	LB	2	\$	36.581,49	\$	73.162,98							
5554 AUDITORIO	EQUIPO CASSETTE DE 60,000BTU/HR.	PCB PRINCIPAL	UND	1	\$	1.876.758,84	\$	1.876.758,84		UND		\$	-	\$	-
SUBTOTALES															
TOTAL															
												Correctivos		Preventivos	
												\$ 11.122.951,00		\$ 6.736.082,00	
												\$		17.859.033,00	

Carretera 21 N° 46-40 La Concordia Tel: 6361378 Cel: 320948399 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

SEGUNDO CORTE-PALACIO AMARILLO

REPORTES Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
5842 DIRECCION DE INGRESO	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26				
	MINI BOMBA DE CONDENSADO	UND	1	\$	508.952,07	\$	508.952,07	X	UND	\$	234.364,68
5838 BANCO DE PROYECTOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE X1MT	UND	1	\$	23.857,02	\$	23.857,02				
	CAPACITOR DE MARCHA DE 80 MFD A 5 MFD	UND	2	\$	109.893,96	\$	219.787,92		UND	\$	
5840 INFRAESTRUCTURA	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$	137.366,46	\$	35.715,28	X	UND	\$	908.612,10
	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	\$	382.706,28
5841 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$	137.366,46	\$	35.715,28	X	UND	\$	454.306,05
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONTACTOR 50 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS	UND	3	\$	268.416,72	\$	805.250,16		UND	\$	
5843 OFICINA ASAMBLEA	CONTROL REMOTO MINI SPLIT	UND	1	\$	278.332,56	\$	278.332,56		UND	\$	
	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	\$	234.364,68
5783 PLANEACION	QUIMICO DESINCORUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,52	\$	137.366,46	\$	71.430,56	X	UND	\$	1.817.224,20

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel. 6961378 Cel. 3100493399 proyectos@ayrol.co ingenieria@ayrol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

5782-5781 DESPACHO DEL GOBERNADOR	SPLIT (INVERTER)/60,000 Btu/hr	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: PCB PRINCIPAL	UND	1	\$ 4.018.597,11	\$ 4.018.597,11	X	UND	3	\$ 497.230,47	\$ 1.491.691,41
5780 DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION	EQUIPO PISO	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$ 135.189,45	\$ 35.149,26	X	UND	1	\$ 442.355,76	\$ 442.355,76
	INVERTER/36,000 Btu/hr	TARJETA RECEPTORA PISO TECHO	UND	1	\$ 206.761,50	\$ 206.761,50					
	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
5784 BIENESTAR SOCIAL	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
SUBTOTALES											
TOTAL											
										Correctivos	Preventivos
										\$ 6.286.865,00	\$ 6.547.842,00
										\$ 12.834.707,00	

SEGUNDO CORTE-PASAPORTE											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
5788 PISO 2	EQUIPO CASSETTE DE 54,000BTU/HR.	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,52	\$ 135.189,45	\$ 70.298,51	X	UND	5	\$ 535.748,40	\$ 2.678.742,00
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	\$ 135.189,45	\$ 17.574,63	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5787 PISO 1	EQUIPO CASSETTE DE 36,000BTU/HR.	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$ 135.189,45	\$ 35.149,26	X	UND	3	\$ 454.145,67	\$ 1.362.437,01
SUBTOTALES											
									Correctivos	Preventivos	
									\$ 123.022,00	\$ 4.240.690,00	
									\$ 4.363.712,00		

Carretera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6951378 Cel: 3203493309 proyectos@ayrool.com ingenieria@ayrool.com
Suministro e Instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

SEGUNDO CORTE-FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
5785 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
SUBTOTALES										Correctivos	Preventivos
										\$ 28.390,00	\$ 598.532,00
TOTAL										\$	626.922,00

SEGUNDO CORTE-SECRETARIA DEL TIC												
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	
5786 TIC	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74	
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74	
	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28	
	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28	
SUBTOTALES												
									Correctivos	Preventivos		
									\$ 37.853,00	\$ 1.164.434,00		
TOTAL									\$	\$ 1.202.287,00		

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 320-483399 proyectos@aytoni.co ingenieria@aytoni.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

SEGUNDO CORTE - SECRETARIA DE VIVIENDA											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
5789 VIVIENDA	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
SUBTOTALES										Correctivos	Preventivos
										\$ 56.780,00	\$ 1.266.772,00
										\$	\$ 1.323.552,00

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6361378 Cel: 3209493396 proyecto@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.

REPORTES Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMI ENTO PREVENTIV O	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
6425-6207 AREA ADMINISTRATIVA	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	ML	10	\$ 27.039,88	\$ 270.398,80					
		TUBERIA DE COBRE 5/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	ML	10	\$ 46.124,10	\$ 461.241,00					
		CAMBIO DE AISLAMIENTO 1/4"-1MT	ML	10	\$ 12.310,65	\$ 123.106,50					
		CAMBIO DE AISLAMIENTO 5/8"-1MT	ML	10	\$ 13.360,05	\$ 133.600,50					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	\$ 79.524,72	\$ 15.904,94		UND		\$ -	\$ -
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,2	\$ 91.452,24	\$ 18.290,45					
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	\$ 115.309,26	\$ 34.592,78					
		CABLE ACOMETIDA DE POTENCIA 3X10-1 MT	ML	10	\$ 19.085,22	\$ 190.852,20					
		CABLE ACOMETIDA DE SEÑAL 4X16-1MT	ML	10	\$ 12.724,47	\$ 127.244,70					
		SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA EMBEBIDA MAS RESANES X1MT	ML	1	\$ 71.321,58	\$ 71.321,58					
		CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410a	LB	3	\$ 36.581,49	\$ 109.744,47					

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6951376 Cel: 3200493096 proyectos@ayrol.co ingenieria@ayrol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

[illegible]

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951376 Cel.: 320949399 proyectos@aycol.co ingenieria@aycol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

6330 LABORATORIO MICROBACTERIAS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
6331 PROCEDIMIENTO MICROBACTERIAS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
6332 LABORATORIO MICROLOGIA CLINICA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
6334 AREA PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
6335 LABORATORIO INMUNOSEROLOGIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
6336 PROCEDIMIENTO INMUNOSEROLOGIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
5857 CABINA INMUNOSEROLOGIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5858 RECEPCION MUESTRAS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5872 EXTRACCION	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5861 RECEPCION MUESTRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5862 SECRETARIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5863 CORDINACION	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5864 SALA DE JUNTAS	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 199.510,74	\$ 199.510,74
5865 ZONA TRABAJO ADMINISTRATIVO	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
5868 AUDITORIA	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	EQUIPO CASSETTE DE 54.000BTU/HR.	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 535.748,40	\$ 535.748,40
5870 RACK	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6951378 Cal: 320549309 proyectos@ayronline.com
 Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.

5871	ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5873	DESEMBALAJE	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5874	PRE PCR	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5875	ADICION	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5876	PREPARACION DE MEDIDAS	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5877	LABORATORIO DE ENTAMOLOGIA	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	234.364,68	\$	234.364,68
5878	LABORATORIO FISICO QUIMICO DE AGUA	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5879	DEPOSITO DE ALIMENTOS	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74
5880	OFICINA DE ALIMENTOS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5880	RECEPCION MUESTRA DE AGUAS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5883	LABORATORIO FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28
5884	LABORATORIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6551378 Cel : 3203480919 provedos@ayrol.co ingenieria@ayrol.co
 Suministro e Instalación Aires Acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.

5866-5889 LABORATORIO DE CITOHISTOPATOLOGIA	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO	GAL	0,07	\$	135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74		
		DESINCRUSTANTE															
		CHINE SIDE GALON															
		TUBERIA DE COBRE															
		1/4"INCLUYE	ML	10	\$	27.038,88	\$	270.388,80									
		ACCESORIOS Y															
		SOLDADURA-1MT															
		TUBERIA DE COBRE															
		3/8"INCLUYE	ML	10	\$	33.399,63	\$	333.996,30									
		ACCESORIOS Y															
SOLDADURA-1MT																	
CABLE ACOMETIDA DE									X	UND	1	\$	199.510,74	\$	199.510,74		
POTENCIA 3X10-1 MT	UND	10	\$	19.085,22	\$	190.852,20											
CABLE ACOMETIDA DE																	
SEÑAL 4X16-1MT	UND	10	\$	12.724,47	\$	127.244,70											
SISTEMA DE DRENAJE																	
TUBERIA EMBEBIDA	UND	3	\$	71.321,58	\$	213.964,74											
MAS RESANES X1MT																	
CARGA DE GAS	LB	3	\$	36.581,49	\$	109.744,47											
REFRIGERANTE R410a																	
UNIDAD COMPRESOR																	
DE 12,000BTU	UND	1	\$	2.525.970,15	\$	2.525.970,15											
5881 LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGUAS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO							X	UND	1	\$	382.706,28	\$	382.706,28		
		DESINCRUSTANTE CHEN															
		SAID															
SUBTOTALES																Correctivos	Preventivos
																\$ 7.129.571,00	\$ 8.970.097,00
																\$	16.099.668,00

Carretera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6851378 Cel: 3200493090 proyeclos@ayrol.co ingenieria@ayrol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

SEGUNDO CORTE -GRUPO GESTION DOCUMENTAL											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMI ENTO PREVENTIV O	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
6401 SALA DE JUNTAS	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
6402 COORDINADORA	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
6403 HOSPITALES LIQUIDADOS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28
6405 GRUPO ADMINISTRATIVO	PISO TECHO 36,000 Btu/hr (Inverter)					\$ -	X	UND	1	\$ 442.355,76	\$ 442.355,76
SUBTOTALES								Correctivos	Preventivos		
								\$ 28.390,00	\$ 1.293.791,00		
TOTAL								\$		1.322.181,00	


SEGUNDO CORTE -CEGIRD											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
6406 VERIFICACION IDEAM	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
6407 SALA DE JUNTAS 2DO PISO	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
6408 CONTRATISTAS	Equipo Cassette de 60,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,52	\$ 135.189,45	\$ 70.298,51	X	UND	2	\$ 535.748,40	\$ 1.071.496,80
6409 FUNCIONARIOS 1	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 234.364,68	\$ 234.364,68
6410 DIRECTOR	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$ 135.189,45	\$ 9.463,26	X	UND	1	\$ 382.706,28	\$ 382.706,28

Carretera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6361376 Cel: 920549399 proyectos@ayrcol.co Ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalación Aires acondicionados Comerciales, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.


6412 CRUE 1ER PISO	EQUIPO CASSETTE 36.000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	\$	\$ 135.189,45	\$	35.149,26	X	UND	2	\$	\$ 454.145,67	\$	908.291,34
6413 FUNCIONARIOS 2	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 199.510,74	\$	199.510,74
6414 PROYECTOS ING SERGIO	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 234.364,68	\$	234.364,68
		QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,13	\$	\$ 135.189,45	\$	17.574,63							
6415-6416 CRUE 2DO PISO	EQUIPO CASSETTE 36.000 Btu/hr	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE: MOTOR VENTILADOR CONSOLA CASETE 36.000BTU	UND	1	\$	\$ 493.046,73	\$	493.046,73	X	UND	1	\$	\$ 454.145,67	\$	454.145,67
6417 COORDINACIÓN IDEAM	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 234.364,68	\$	234.364,68
6418 TECNICOS IDEAM	EQUIPO CASSETTE 36.000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,13	\$	\$ 135.189,45	\$	17.574,63	X	UND	1	\$	\$ 454.145,67	\$	454.145,67
6419 SALA DE JUNTAS	EQUIPO CASSETTE 36.000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,26	\$	\$ 135.189,45	\$	35.149,26	X	UND	1	\$	\$ 454.145,67	\$	454.145,67
6420 UPS	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 199.510,74	\$	199.510,74
6421 SALA COMUNICACION	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 234.364,68	\$	234.364,68
6422 RACK # 1	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE GALON	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 199.510,74	\$	199.510,74
6423 RACK #2	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	\$	\$ 135.189,45	\$	9.463,26	X	UND	1	\$	\$ 234.364,68	\$	234.364,68
SUBTOTALES												Correctivos	\$	772.889,00	Preventivos
TOTAL													\$	5.964.016,00	6.736.905,00

GRAN TOTAL	\$	62.368.967,00
------------	----	---------------

Carera 21 N° 46-10 La Concordia Tel: 6951378 Cel: 320949399 proyecto@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

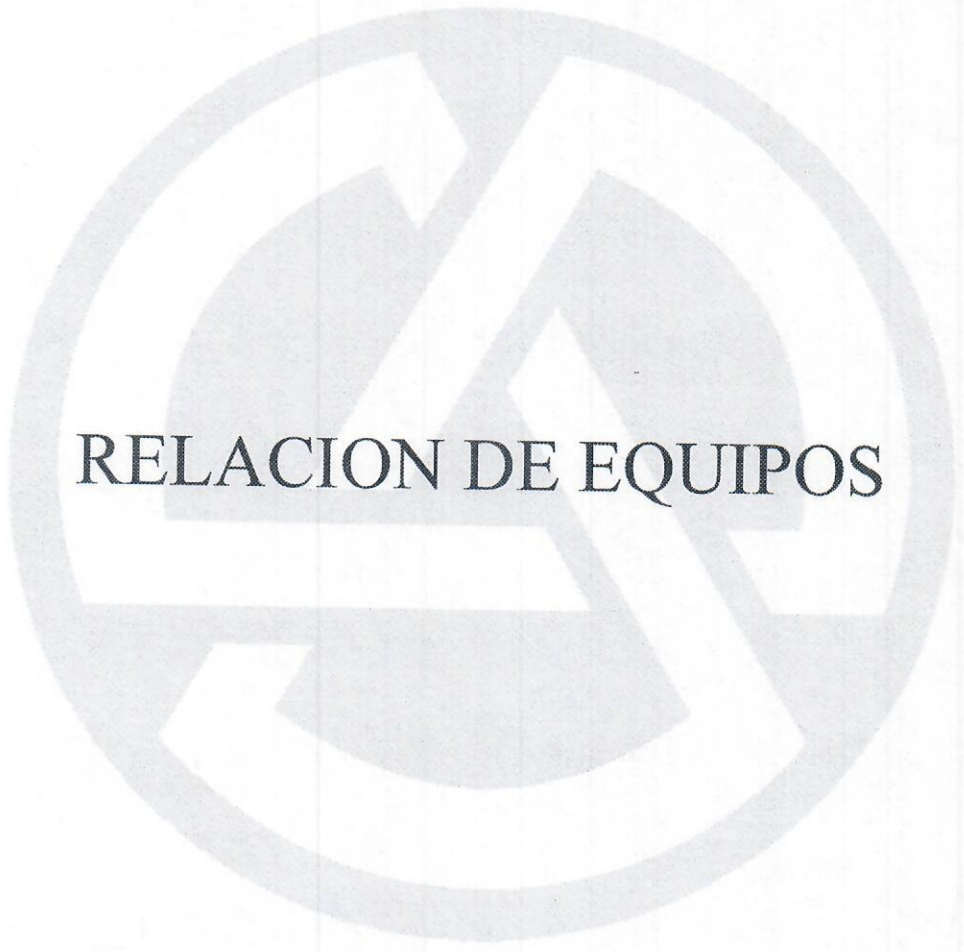

RELACION DE EQUIPOS

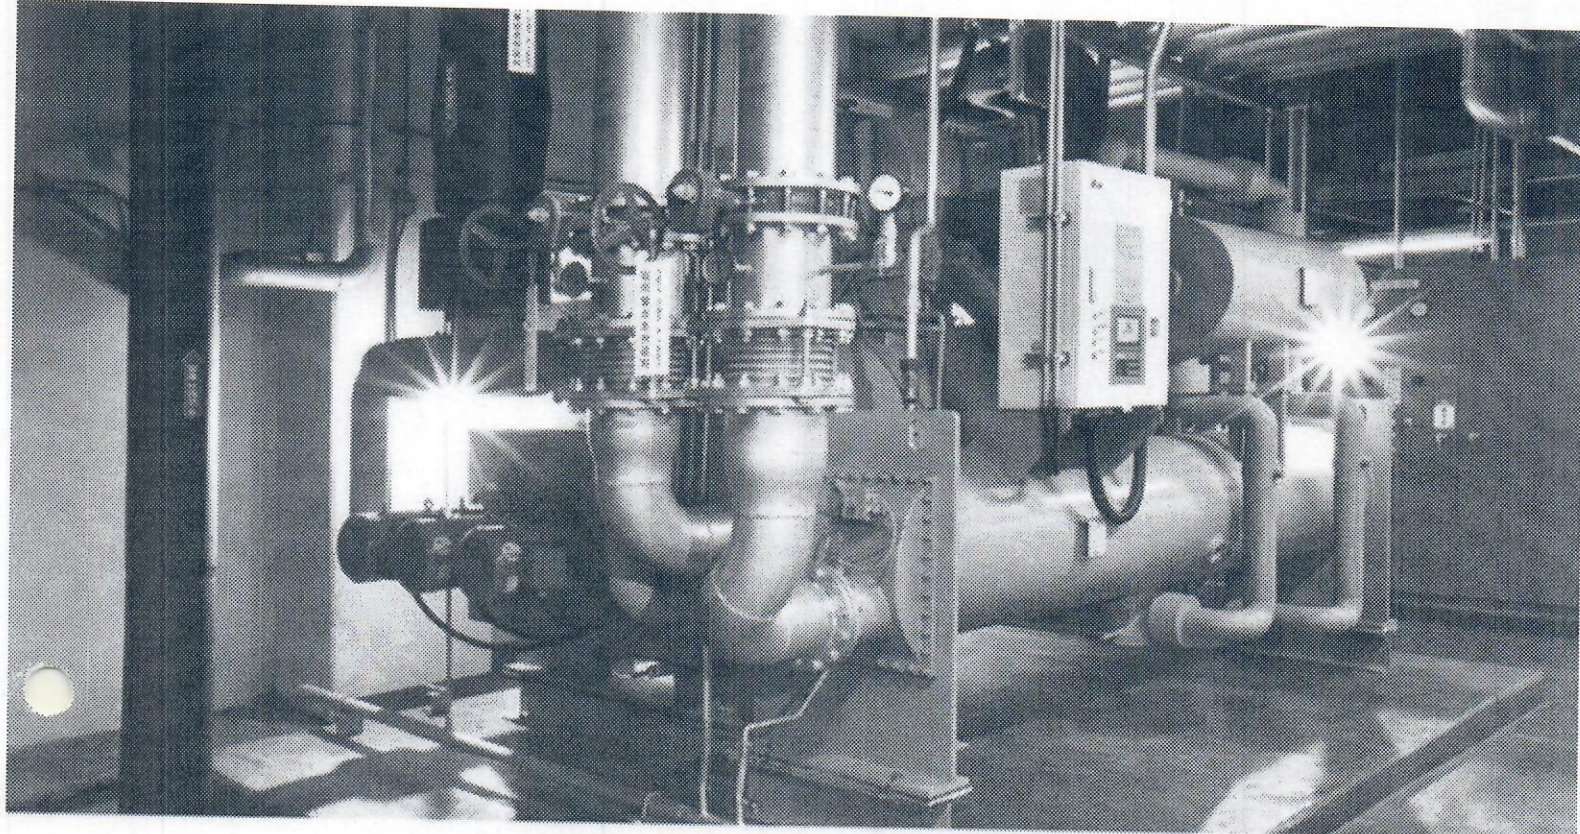

Ayracol

S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

*Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnología variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial
para
laboratorios y hospitales*

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

*Sistema de ventilacion
mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de
instalacion*

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378

Cel: 315 893 8845

proyectos@ayrcol.co

ingenieria@ayrcol.co

Cr: 21 # 46-10

RELACION DE EQUIPOS

SECRETARIA DE SALUD				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5467-5970 AUDITORIO	1	EQUIPO CASSETTE/LG	60,000BTU/HR
2	5768 REGISTRO PROFESIONAL	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
3	5652-5653 GRUPO RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
4	5654 PLATAFORMA REPS	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
5	5655 HABILITACION	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
6	5656 ABOGADOS PROCESOS SANCIONATORIOS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
7	5657 CONTROL DE MEDICAMENTOS	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
8	5658 DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL	1	SPLIT/PARAMO	120,000 Btu/hr
9	5661 BODEGA ALMACEN #1	1	PISO TECHO/LG	40,000 Btu/hr
10	5660 BODEGA ALMACEN #2	1	PISO TECHO/LG	40,000 Btu/hr
11	5666 SECRETARIA DE AMBIENTE	2	EQUIPO CASSETTE/LG	36,000BTU/HR.
12	5657 TALENTO HUMANO	1	EQUIPO CASSETTE/LG	36,000BTU/HR.
		2	EQUIPO CASSETTE/LG	60,000BTU/HR
13	5556 SALUD INTEGRAL DIRECCION	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
14	5555 COORDINACIÓN GESTION SALUD PUBLICA	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
15	5554 AUDITORIO	1	CASSETTE/LG	60,000BTU/HR

PALACIO AMARILLO				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5842 DIRECCION DE INGRESO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	18,000 Btu/hr
2	5838 BANCO DE PROYECTOS	1	SPLIT/STARTLIGH	60,000 Btu/hr
3	5840 INFRAESTRUCTURA	1	SPLIT/STARTLIGH	60,000 Btu/hr
4	5841 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1	SPLIT/ SATART LIGH	10 TR
		1	MINI SPLIT/ECOX	24,000 Btu/hr
5	5839 HISTORIAS LABORALES	1	SPLIT/YORK	15 TR
6	5843 OFICINA ASAMBLEA	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
7	5783 PLANEACION	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr
		4	SPLIT/ CIAC	5 TR
8	5782-5781 DESPACHO DEL GOBERNADOR	4	SPLIT/LG	5 TR
9	5780 DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
		1	Equipo piso techo/LG	36.000 Btu/hr
10	5784 BIENESTAR SOCIAL	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr

PASAPORTE				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5788 PISO 2	5	EQUIPO CASSETTE /LG	54.000BTU/HR.
		1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
2	5789 PISO 1	3	EQUIPO CASSETTE /LG	54.000BTU/HR.

FONDO TERRITORIA DE PENSIONES				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5785 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr

SECRETARIA DEL TIC				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5786 TIC	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/MIRAGE	12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr

SECRETARIA DE VIVIENDA				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	5789 VIVIENDA	1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr
		1	MINI SPLIT/LG	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr

LABORATORIO DEPARTAMENTAL				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1		1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.

	4403-6207 AREA ADMINISTRATIVA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
2	6081 CABINA MICROBIOLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
3	5885 AREA DE REPIQUE Y SIEMBRA DE MUESTRAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
4	5886 AREA PROCEDIMIENTO REPIQUE	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
5	6330 LABORATORIO MICROBACTERIAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
6	6331 PROCEDIMIENTO MICROBACTERIAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
7	6332 LABORATORIO MICROLOGIA CLINICA	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
8	6334 AREA PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
9	6335 LABORATORIO INMUNOSEROLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
10	6336 PROCEDIMIENTO INMUNOSEROLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
11	5857 CABINA INMUNOSEROLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
12	5858 RECEPCION MUESTRAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
13	5872 EXTRACCION	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
14	5861 RECEPCION MUESTRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
15	5862 SECRETARIA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
16	5863 CORDINACION	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
17	5864 SALA DE JUNTAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
18	5865 ZONA TRABAJO ADMINISTRATIVO	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr


19	5868 AUDITORIA	1	MINI SPLIT/LG	54.000BTU/HR.
20	5870 RACK	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
21	5871 ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
22	5873 DESEMBALAJE	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
23	5874 PRE PCR	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
24	5875 ADICCION	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
25	5876 PREPARACION DE MEDIDAS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
26	5877 LABORATORIO DE ENTAMOLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr
27	5878 LABORATORIO FISICO QUIMICO DE AGUA	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
28	5879 DEPOSITO DE ALIMENTOS	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
29	5880 OFICINA DE ALIMENTOS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
30	5860 RECEPCION MUESTRA DE AGUAS	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
31	5883 LABORATORIO FISICO QUIMICO DE ALIMENTOS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
32	5884 LABORATORIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
33	5866-5889 LABORATORIO DE CITOISTOPATOLOGIA	1	MINI SPLIT/LG	12,000 Btu/hr
34	5884 LABORATORIO MICROBIOLOGIA AGUAS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr

GESTION DOCUMENTAL				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	6401 SALA DE JUNTAS	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr
2	6402 COORDINADORA	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr
3	6403 HOSPITALES LIQUIDADOS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
4	6405 GRUPO ADMINISTRATIVO	1	MINI SPLIT/LG	36,000 Btu/hr


CEGIRD				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	6406 VERIFICACION IDEAM	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
2	6407 SALA DE JUNTAS 2DO PISO	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
3	6408 CONTRATISTAS	2	Equipo Cassette/LG	60.000 Btu/hr
4	6409 FUNCIONARIOS 1	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
5	6410 DIRECTOR	1	MINI SPLIT/PANASONIC	24,000 Btu/hr
6	6412 CRUE 1ER PISO	2	Equipo Cassette/SAMSUNG	36.000 Btu/hr
7	6413 FUNCIONARIOS 2	1	MINI SPLIT/PANASONIC	12,000 Btu/hr
8	6414 PROYECTOS ING SERGIO	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
9	6415-6416 CRUE 2DO PISO	1	Equipo Cassette/LG	36.000 Btu/hr
10	6417 COORDINACIÓN IDEAM	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
11	6418 TECNICOS IDEAM	1	Equipo Cassette/PANASONIC	36.000 Btu/hr

12	6419 SALA DE JUNTAS	1	Equipo Cassette/SAMSUNG	36.000 Btu/hr
13	6420 UPS	1	MINI SPLIT/PANASONIC	12,000 Btu/hr
14	6421 SALA COMUNICACION	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr
15	6422 RACK # 1	1	MINI SPLIT/PANASONIC	12,000 Btu/hr
16	6423 RACK #2	1	MINI SPLIT/PANASONIC	18,000 Btu/hr


Para constancia firma:

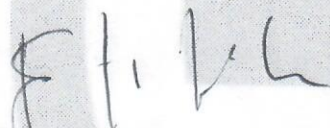

Elberto Figueroa Arias
Representante Legal Ayrcoi S.A.S

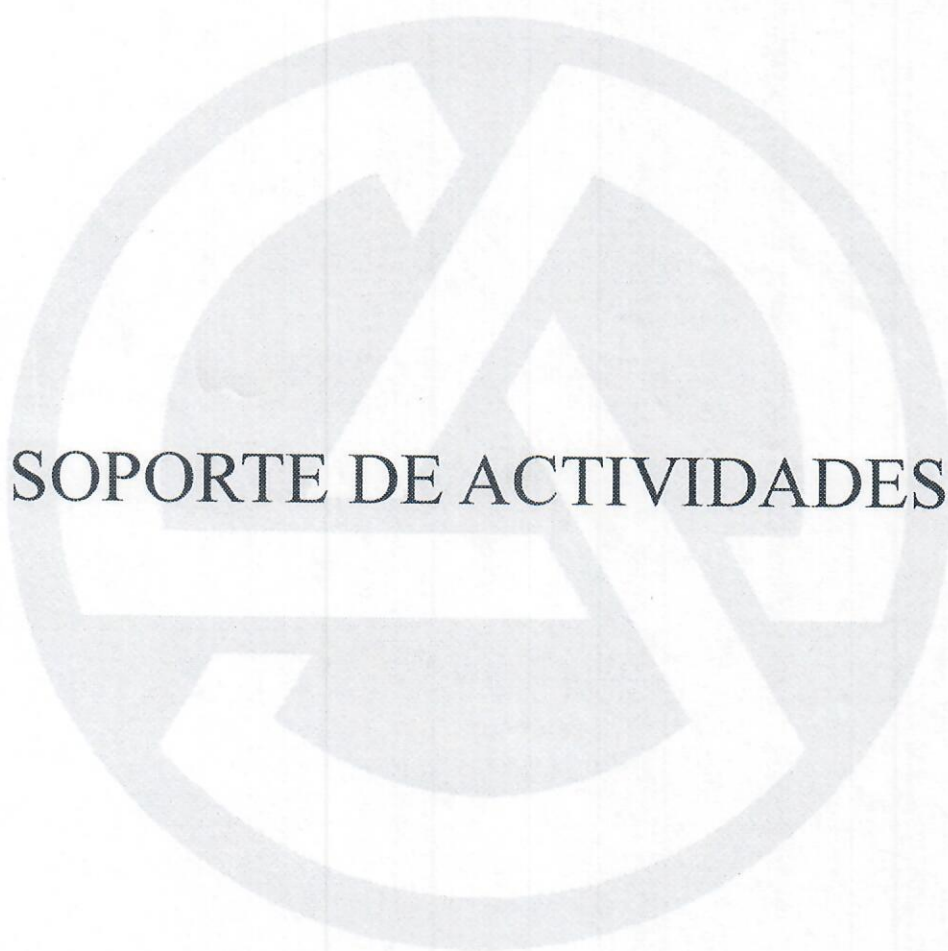

SOPORTE DE ACTIVIDADES

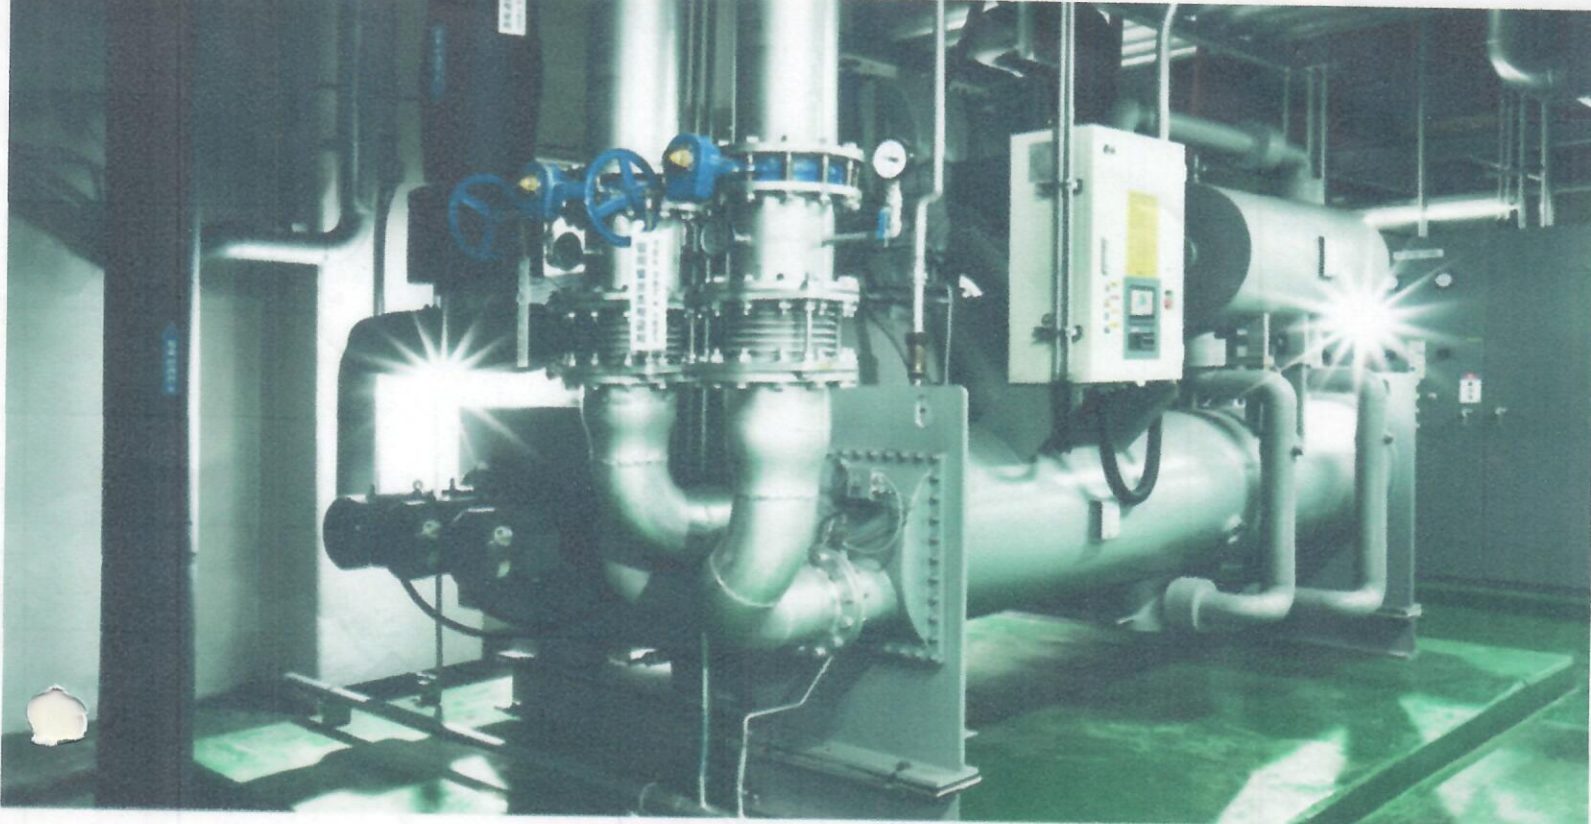

Ayracol S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

*Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnología variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial
para
laboratorios y hospitales*

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

*Sistema de ventilacion
mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de
instalacion*

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378

Cel: 315 893 8845

proyectos@ayrcol.co

ingenieria@ayrcol.co

Cr: 21 # 46-10

INFORME PARCIAL AVANCE DE OBRA

Al: **Señora Sandra Milena Blanco Suarez**
Supervisor

De: **Edberg Abel Antolinez Rivera**
Ingeniero Director de Proyecto

Asunto: Informe de las labores efectuadas durante el 04 de agosto al 04 de octubre.

Objeto: "ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL".

Contrato No: CO1.PCCNTR.4897074

Fecha: Bucaramanga, 17 de Octubre del 2023

Previo un cordial saludo me dirijo ante usted para hacerle alcance del informe de los trabajos realizados en el **PALACIO AMARILLO, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, GESTION DEL RIESGOS (CEGIRD), LABORATORIO DEPARTAMENTAL, PASAPORTES**. Así:

1. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Comprende todo lo relacionado a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, regidos por las siguientes rutinas o procedimientos:

1.1 RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

UNIDADES INTERNAS-EVAPORADORAS

En cada visita de mantenimiento preventivo se realizaron las siguientes actividades:

- Determinar estado de operación de los equipos
- Des incrustación con producto químico no ácido Biodegradable
- Lavado de serpentines, drenajes y gabinetes
- Lubricación de motores ventiladores
- Limpieza de filtros de partículas
- Reajuste de tomillería
- Lavado de aspas ventiladores
- Verificación temperaturas y amperajes
- Limpieza de contactos de controles, PCBs principales y Displays
- Limpieza de rejillas de suministro y retorno
- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos
- Llenar planilla de control de mantenimiento preventivo

UNIDADES EXTERNAS-CONDENSADORAS

En cada visita de mantenimiento preventivo se realizaron las siguientes actividades:


- Determinar estado de operación de las condensadoras
- Des incrustación con producto químico no ácido Biodegradable
- Lavado de serpentines y gabinetes
- Lavado de aspas, lubricación de motores ventiladores
- Reajuste de tomillería
- Verificación de carga de gas refrigerante
- Verificación temperaturas y amperajes
- Comprobación de buen funcionamiento de los protectores de seguridad
- Limpieza de contactos de controles, PCBs principales y Displays
- Revisión y limpieza tableros eléctricos de distribución parciales
- Revisión del aislamiento térmico tubería de cobre
- Verificación de los soportes de neopreno condensadoras
- Monitoreo de temperaturas suministro y salida de aire
- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos
- Llenar planilla de control de mantenimiento preventivo

1.2 RUTINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El mantenimiento correctivo se produce una vez que se presenta la avería y por lo tanto no tiene una periodicidad concreta. Este tipo de mantenimiento aumenta su importancia en la medida que el mantenimiento preventivo es menor.

Una tarea de mantenimiento correctivo típica consta de las siguientes actividades:

- Detección del Fallo
- Localización del fallo
- Desmonte
- o Sustitución
- Recuperación Montaje
- Pruebas
- Verificación

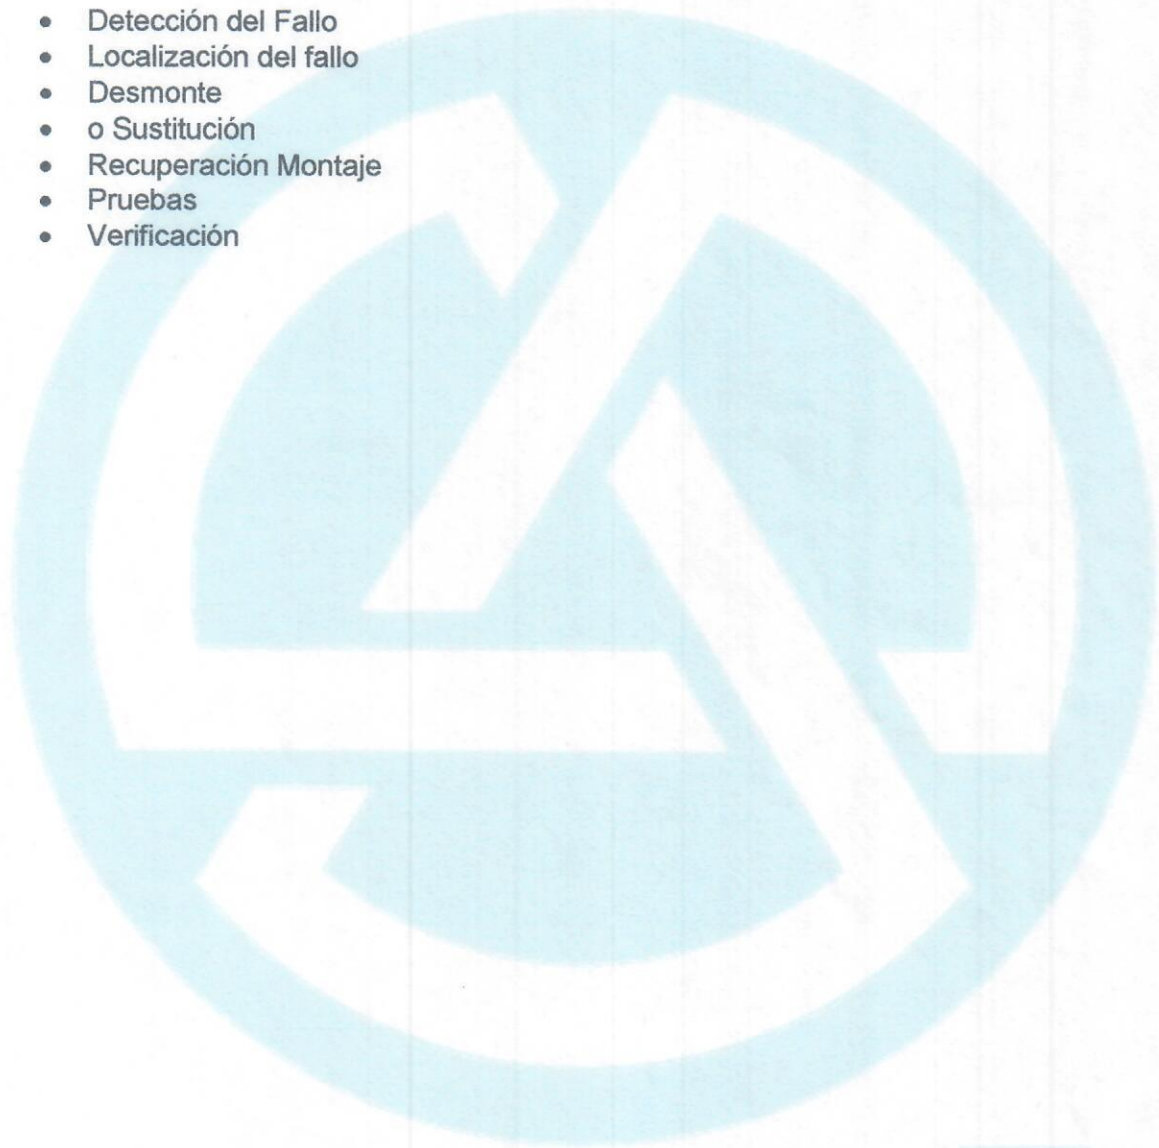

2. REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 SECRETARIA DE SALUD

• AUDITORIO (EQUIPO CASSETTE DE 60.000BTU/HR.)

- CAMBIO DE AISLAMIENTO 3/4"-1MT
- CAMBIO DE AISLAMIENTO 3/8"-1MT
- TUBERIA DE COBRE 3/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- TUBERIA DE COBRE 3/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: FREON DUPONT R-410A 1 LIBRAS
- NITROGENO 1/2 M3
- OXIGENO 1/2 M3
- ACETILENO 1/2 KILOGRAMO
- CABLE ACOMETIDA DE POTENCIA 3X10-1 MT
- QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID





Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	08	09	23	No. 5950

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD	MODELO:		
DIRECCIÓN: CALLE 43 # 11-52	UBICACIÓN:		
CIUDAD: BLUMANGA			
MANTENIMIENTO: ☐	REVISIÓN: ☒	MONTAJE: ☒	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: AUDITORIO			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

EN LA UNIÓN PREVIA DE EL EQUIPO TIPO CASETE 60.000 BTU
SE CORRIÓ FUGA DE GAS EN LA TUBERÍA, SERVICIO
CARGA DE GAS R-410
ARREGLO DE SISTEMA ELÉCTRICO


OPERARIO: ERIK GONZALEZ	AYRCOL: ING ERIK GONZALEZ	CLIENTE: ALVARO BLANCO S.N.
-------------------------	---------------------------	-----------------------------

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			08	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Secretaría de Salud		Auditorio			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
Casete	1	60.000btu	L6		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

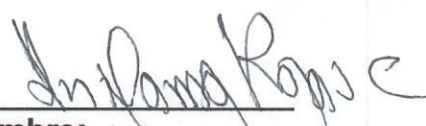
Nombre: Jairo Amador
Cargo: Jefe Administrativo



Ayracol s.a.s

ARE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECH

DIA

MES

AÑO

ORDEN DE SERVICIO

08 09 23

No. 5764

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	PALE 45 # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Buitrago		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:		MONTAJE:	☐
FALLA REPORTADA:		OTROS:	☐
DETALLE			
- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
TIPO CASERE L6 6000 Dto			
(01) EQUIPO			
- DEMONSTRACION CON GOMCO - 1 LITRO			
OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:	
Elkin Bonetti	Ing. edbeta	Flora Baunuc	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Auditorio		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
Cassete	1	60.000btu	L6	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Luis Francisco Dulce
Cargo: Asesor

- **REGISTRO PROFESIONAL (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**





Ayracol s.a.s

RE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
08	09	23	

ORDEN DE SERVICIO

No. 5768

CLIENTE:	Secretaría de Salud			MODELO:	
DIRECCIÓN:	Calle 45 # 11-52			UBICACIÓN:	Registros Profesionales
CIUDAD:	B/Manizales				
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐	MONTAJE:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Registros Profesionales			OTROS:	☐
FALLA REPORTADA:					
DETALLE					
- MANTO PROBLEMA AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					
Tipo multi split					
(01) equipo					
- Demuestra con químico 1/4 litro					
OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE			
Franco	6420087 (ing esbath)	Franco			

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia 08	Mes 09	Año 23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Registros Profesionales		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
Mini split	1	12.000 btu	Samsung	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Nombre: Julio Cesar Salgar Ferrero
Cargo: profesional Universitario

Recibido: Lunes 18 de Septiembre de 2023.

- **GRUPO RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**





Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
NIT. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECH	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
25	08	09	23	No. 5652

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:					
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:					
CIUDAD:	B/manga						
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐	MONTAJE:	☐	OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD						
FALLA REPORTADA:							

DETALLE

- MMS PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT TARSUNG 12000 BTU

(09) EQUIPO

- DETALLADO CON QUINES 14 lms

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FERRU GOMEZ	ING EDGAR	FLOR BARRIO

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia
				08
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Grupo de recursos financieros en Salud		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
mini split	1	12.000btu	Samsung	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Luis Fco Dulcey
Cargo: Asesor



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	08	09	23	No. 5653

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	CALLE 45 #11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	BILIMANGA		
MANTENIMIENTO:	☐	REVISIÓN:	☒
		MONTAJE:	☒
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Recurso Puntos en salud		
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Arreglo de drenaje cambio de manguera
y recorte de gas D-HO 3 lbs.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Erika Gomez	ING EGBERTH	Ylana Banao

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Grupo de Recursos Financieros en Salud		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
mini split	1	12.000btu	Samsung	
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☒ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Nombre: LAURA MARCELA BAYONA GÓMEZ
Cargo: P.U GRUPO FINANCIERO

- **PLATAFORMA REPS (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**





Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	08	09	23

ORDEN DE SERVICIO

No. **5654**

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD	MODELO:		
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:		
CUIDAD: BLANCO			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: PLATAFORMA CEP3			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE


- MNTS PREVENTIVO AL INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO
- Tipo mini split 24000 BTU
- (01) equipo
- DEMONSTRACION CON QUINCO 1 litro

OPERARIO: RUIZ GOMEZ	AYRCOL: 1109 edbertin	CLIENTE: Flora Banao
----------------------	-----------------------	----------------------

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia 08	Mes 09	Año 23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Plataforma RPS		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
mini split	1	24.000 btu	Samsung	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

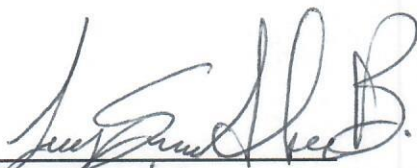
Nombre: Leiny Gessmina Alvarez Báez
Cargo: Secretaria - RERS.

- **HABILITACION (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**





Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	10	09	23	No. 5655

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	BANANGA		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☒
		MONTAJE:	☐
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	HABILITACIÓN		
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

TRABAJO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINI SPLIT 24000BTU

(01) PAGO


DESINCRUSTACIÓN CON QUÍMICO 1/2 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FINANCIEROS	ING. EDBERTH	JOSE RAMIRO

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	10
Día	Mes	Año						
10	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Secretaría de Salud		Habilitación						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
Mini split	1	24.000 btu	Samsung					
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

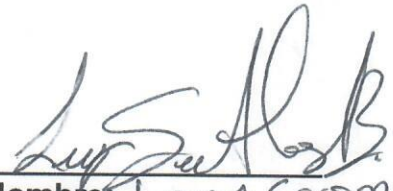
Nombre: Henry Germán Álvarez Báez
Cargo: Secretario. PERS.

- **ABOGADOS PROCESOS SANCIONATORIOS (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES
	10	09
		23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5656

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD	MODELO:		
DIRECCIÓN: CALE 95 # 11-52	UBICACIÓN:		
CIUDAD: Bogotá			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☒	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO:			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ADICIONADO
TIPO MINI split 12000 BTU 1.6

(01) EQUIPO

DEMONSTRADO CON GARANTIA 1/4 LITRO

OPERARIO:

ELIEN GONZ

AYRCOL:

ING EDVERTH

CLIENTE:

ANA BLANCO


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	10
Día	Mes	Año						
10	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Secretaría de Salud		Abogado Procesos Sancionatorios						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
mini split	1	12.000 btu	L6					
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Luisa Yolanda Pico
Nombre:
Cargo: Contratación Jurídica

- **CONTROL DE MEDICAMENTOS (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**

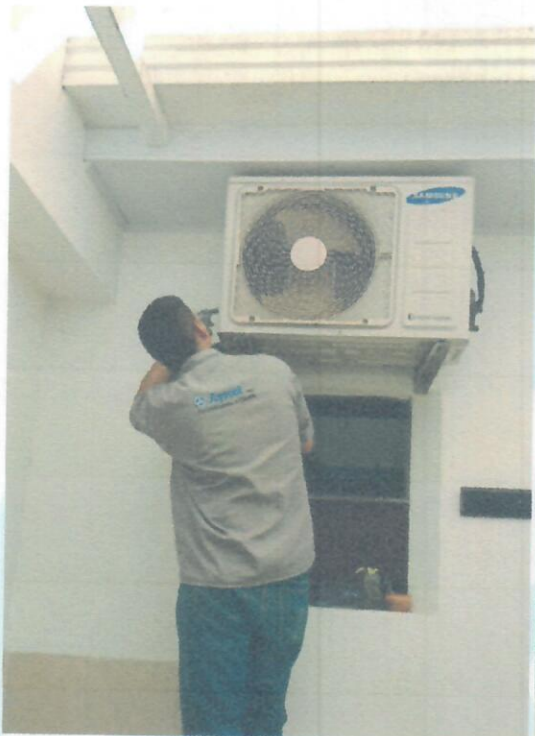



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DÍA

10

MES

09

AÑO

23

ORDEN DE SERVICIO

No.

5657

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	BIMANGA		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☒
		MONTAJE:	☐
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	CONTROL DE MEDICAMENTOS		
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MARKER SAMSUNG 24000 BTU

(01) equipo


Desinsectación con Químico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Fuente Ganga	ING EGBERTH	Maria Blanco

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	10
Día	Mes	Año						
10	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Secretaría de Salud		Control medicamentos						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
mini split	1	24.000btu	Samsung					
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

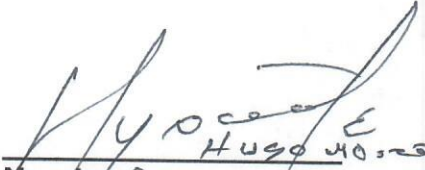
 Nombre: Hugo Molina
 Cargo: Dir. Adm
SSJ
CO

- **DIRECCION DE DESARROLLO VIGILANCIA Y CONTROL**
(SPLIT/120,000 Btu/hr)





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	09	23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5658

CLIENTE:	REGISTRADA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Blimanga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☒
		MONTAJE:	☐
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO VIGILANCIA Y CONTROL		
FALLA REPORTADA:			
DETALLE			
- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
TIPO MANTO Control 10 hrs (120.000 Ctu) PAGO			
(01) EQUIPO			
- DESMONTAJE CON QUÍMICO 2 litros			
OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:	
Fernan Gamba	ing esboly	Ylana Barrio	

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia 12	Mes 09
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Dirección de desarrollo, vigilancia y control		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
SPLIT	1	10 TR	PARAMO	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Anby Vitero Astorga

Nombre:

Cargo: Asistente D.O.S. I.V.C



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	09	23

ORDEN DE SERVICIO
No. **5659**

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD	MODELO:		
DIRECCIÓN: CALLE 45 B 11-52	UBICACIÓN:		
CIUDAD: PLANGA			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☒	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: DIRECCION DE DESARROLLO URBANISMO Y CONTROL			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

- MANTO PRESENTADO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO Central 10TUS (120.000 BTU) PARO

(01) EQUIPO

- DEMONSTRACIÓN con líquido 2 litros

OPERARIO: ALVARO GARCIA	AYRCOL: ING EDDYTH	CLIENTE: Yolanda BARRERO
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
			12	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Secretaría de Salud		Dirección de desarrollo, vigilancia y Control			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	1	10TR	PARAMO		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**



Para constancia firma:

Andrés Valero Astorga
Nombre:
Cargo: Asistente D.D.S.I.-VC

- **BODEGA ALMACEN 2 (PISO TECHO 60,000 Btu/hr)**

➤ UNIDAD COMPRESOR DE 40,000BTU



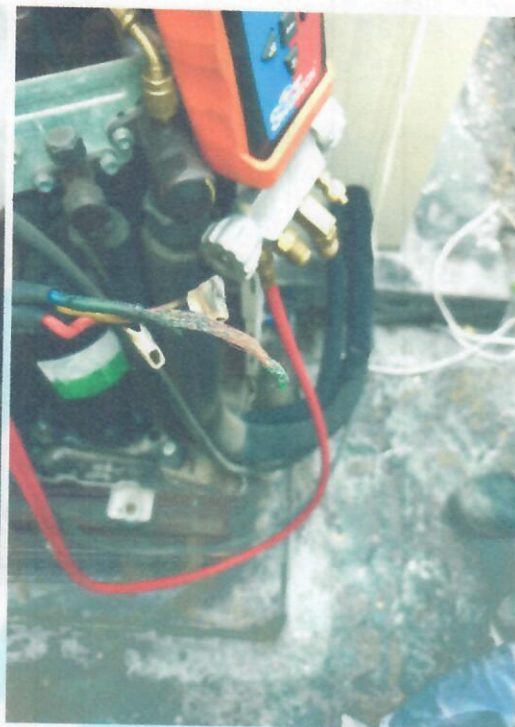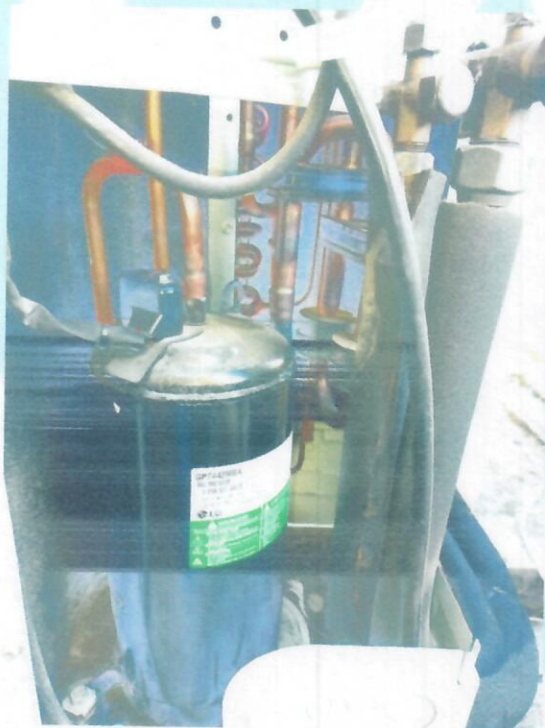

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	13	09	23

ORDEN DE SERVICIO

No.

6427

CLIENTE:	Secretaría de Salud			MODELO:	
DIRECCIÓN:	Cl 45 # 11-52			UBICACIÓN:	
CIUDAD:					
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐	MONTAJE:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Bodega almacen 2				
FALLA REPORTADA:					

DETALLE

Mantenimiento Preventivo al Sistema de aire acondicionado
tipo Piso techo 40.000 Btu L6

(01) equipo

• Desacristalar Quinico 1 litro

OPERARIO:

Elkin Cerec

AYRCOL:

ing Edberg

CLIENTE:

Flora Benito



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nít. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	13	09	23	No. 6428

CLIENTE:	Secretaria de Salud	MODELO:	
DIRECCIÓN:	C/ 45 # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	B/maya		
MANTENIMIENTO:	☐	REVISIÓN:	☒
		MONTAJE:	☐
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Bodega Almacen 2		
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Cambio de compresor Piso techo 40.000 Btu

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Eldin Gerez	Ing Esberg	Alvaro Banno

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13
Día	Mes	Año						
13	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Secretaría de Salud		Bodega Almacén 2						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
Piso Techo	1	40.000 btu	LG					
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Asy. Admin.

- **BODEGA ALMACEN 1 (PISO TECHO 60,000 Btu/hr)**





Ayracols.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	13	09	23	No. 6426

CLIENTE:	Secretaria de Salud	MODELO:	
DIRECCIÓN:	Cilias # 11-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	B/manga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
		MONTAJE:	☐
OTROS:			
UBICACIÓN EQUIPO:	Bodega almacen 1		
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Mantenimiento Preventivo al Sistema de aire
Acondicionado Piso techo de 40.000 Btu 26
Desodorizante Químico 1 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Elkin Gomez	Ing Edberg	Flora Plencia

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	13
Día	Mes	Año						
13	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Secretaría de Salud		Bodega Almacén 1						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
Piso Techo	1	40.000 btu	LG					
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Doc Admin

- **SECRETARIA DE AMBIENTE (2 Equipo Cassette de 36.000 Btu/hr)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	13	09	23	No. 5666

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:					
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52	UBICACIÓN:					
CIUDAD:	BLANQUENA						
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐	MONTAJE:	☐	OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	SECRETARIA DE AUDIENCIA						
FALLA REPORTADA:							

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TPO COSTO 36000 Btu LS

(02) Puntos

- Desincrotracion en quemador 1 litro


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE
Guillermo Gomez	ING. GOMEZ	Ylona Banares

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia
				13
Dependencia		Ubicación física de recepción		
SECRETARIA DE SALUD		SECRETARIA DE AMBIENTE		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
CASETE	1	36.000 BTU	LG	
CASETE	1	36.000 BTU	16	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

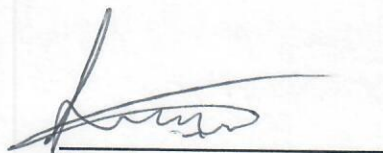
Nombre:
Cargo:

- **TALENTO HUMANO (1 Equipo Cassette de 36.000 Btu/hr, 2 Equipo Cassette de 60.000 Btu/hr)**

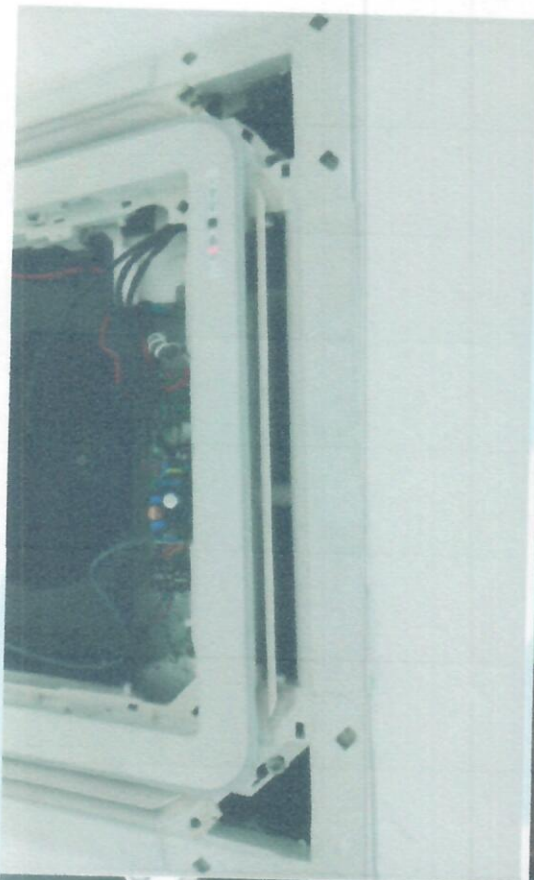

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DÍA

14

MES

09

AÑO

23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5667


CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD		MODELO:
DIRECCIÓN:	CALLE 95 # 11-52		UBICACIÓN:
CIUDAD:	BIBIANGA		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☒
UBICACIÓN EQUIPO:			MONTAJE:
FALLA REPORTADA:			OTROS:
DETALLE			
- MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
TIPO CARGA LG 6000 BTU y 36.000 BTU			
(03) CARGAS			
- REINSTALACIÓN con equipo 21100x			
OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:	
Carlos Gant	ING. Eberhart	Aylen Bernal	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día	Mes	Año
			19	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
SECRETARIA DE SALUD		TAIGATO HUMANO			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
CASETE	1	36.000 BTU	LG		
CASETE	1	60000 BTU	LG		
CASETE	1	60.000 BTU	LG		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Nombre:

Cargo:

- **SALUD INTEGRAL DIRECCION (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**
 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE: MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA





Ayrcol s.a.s

aire y refrigeración de Colombia

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA
DÍA
MES
AÑO

04/10

13

ORDEN DE SERVICIO

No. 5556

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD	MODELO:	
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 4-52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Buenos Aires		
MANTENIMIENTO:		REVISIÓN:	☒
UBICACIÓN EQUIPO:	SALUD	MONTAJE:	☒
FALLA REPORTADA:	Integral Dirección	OTROS:	☐

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA LA CONDENSADORA SANYUNG 24000 BTU.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Fikri Gamit	ing esbort	Ylora Banno

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día	Mes	Año
			04	10	2023
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Secretaría de Salud		Salud Integral dirección			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
minisplit	1	24.000 btu	Samsung		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalación ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: _____
Cargo: controlista, A.S.1

- **COORDINACIÓN GESTION SALUD PUBLICA (MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**

- TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- TUBERIA DE COBRE 5/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT}
- MANTENIMIENTO DE: FREON DUPONT R-410A 2 LIBRAS





Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA
DÍA
MES
AÑO

ORDEN DE SERVICIO

No. **5555**

CLIENTE:	SECRETARIA DE SALUD			MODELO:
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 11-52			UBICACIÓN:
CIUDAD:	BIBIANA			
MANTENIMIENTO:		REVISIÓN:	☒	MONTAJE:
UBICACIÓN EQUIPO:	COORDINADOR GESTION SALUD PUBLICA			OTROS:
FALLA REPORTADA:				

DETALLE

- TRANSPLADO DE CONDENSADORAS, REASORTE DE GAS R-410

- DEMONTE DE CONDENSADORA


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
GUIN GARCIA	ING EDUARDO	DIANA RAMIRO

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia 04	Mes 10
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Secretaría de Salud		Coordinador gestión Salud Pública		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
mini split	1	24.000 btu	Samsung	
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Contratista D.S.I.

- **AUDITORIO (Equipo Cassette de 60.000 Btu/hr)**
 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA ELECTRONICA PISO
TECHO CONVENCIONAL

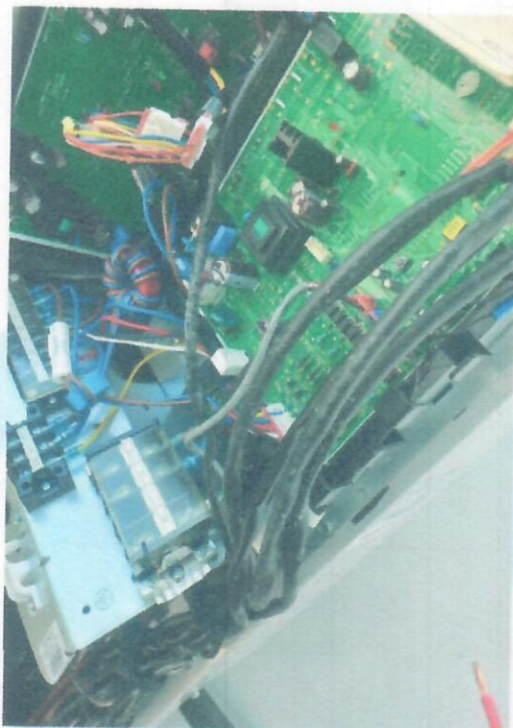



Ayracol s.a.s.

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
NIT. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Teils. 6420087 - 6524471

FECHA

DIA

MES

A

ORDEN DE SERVICIO

No. **5554**

CLIENTE:

SECRETARIA DE SALUD

MODELO:

DIRECCIÓN:

CALLE 45 # U-52

UBICACIÓN:

CIUDAD:

Buenavista

MANTENIMIENTO:

☐

REVISIÓN:

☒

MONTAJE:

☒

OTROS:

☐

UBICACIÓN EQUIPO:

AUDITORIO

FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA
PARA LA CONDENSADORA LG INVERTER

OPERARIO:

Enric Gamali

AYRCOL:

ING Edson H

CLIENTE:

Ylana Rana

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
			04	10	2023
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Secretaría de Salud		Auditorio			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
Casete	1	60.000btu	L5		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:



Nombre: Ana Teresa
Cargo: Administradora

2.2 PALACIO AMARILLO

- DIRECCION DE INGRESO (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE: MINI BOMBA DE CONDENSADO
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE X1MT

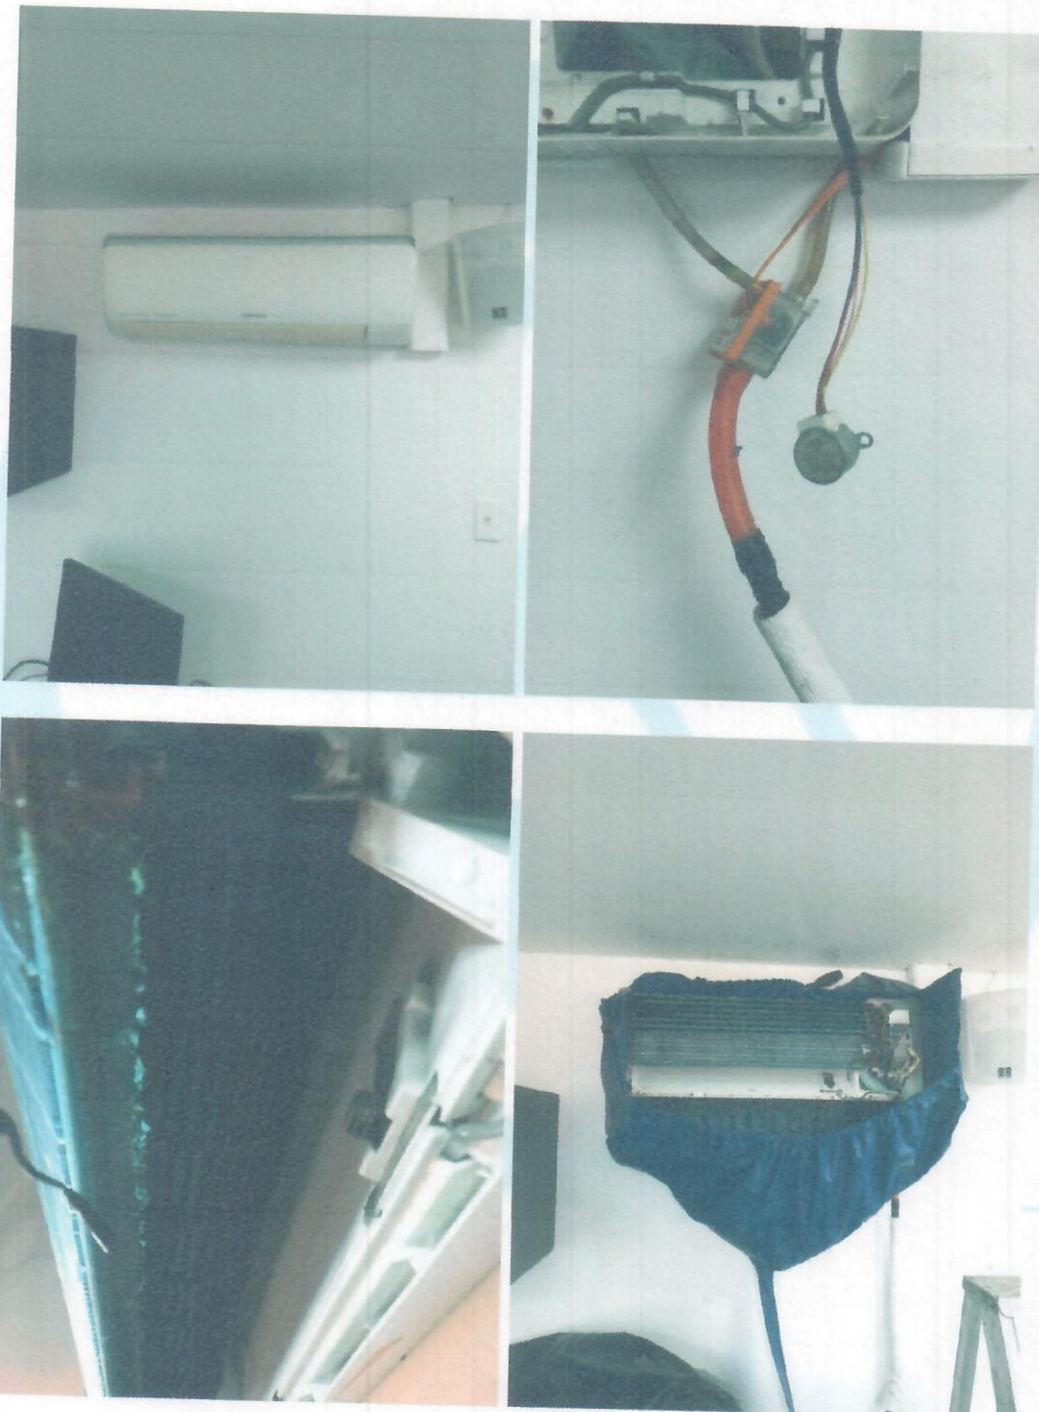

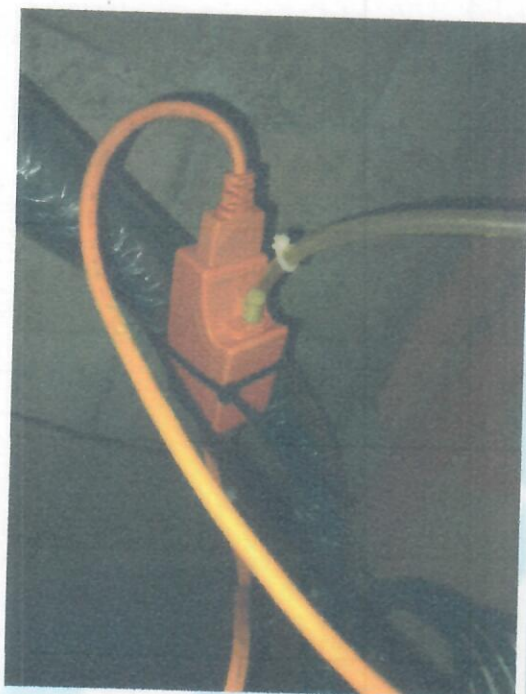

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

URE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	08	09	23	No. 5842

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37	UBICACIÓN:
CIUDAD: Buenavista	
MANTENIMIENTO:	REVISIÓN:
UBICACIÓN EQUIPO:	MONTAJE:
FALLA REPORTADA:	OTROS:

DETALLE

Se realizó inspección de la instalación de un Bomba de condensado

El mantenimiento del aire acondicionado 18.000 Btu

1 Mangera de drenaje
Químico desengrasante 1/4 litro

OPERARIO:

Luis FCG

AYRCOL:

CLIENTE:

Manu Ramiro

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION						
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>08</td> <td>09</td> <td>23</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	08
Día	Mes	Año						
08	09	23						
Dependencia		Ubicación física de recepción						
Gobernación		DIRECCION DE INGRESO						
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:					
MTNSPLIT	1	18.000	SAMSUNG					
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐								

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Feisal Duarte Cruz
Cargo: Contratista

- **BANCO DE PROYECTOS (SPLIT/60,000 Btu/hr)**

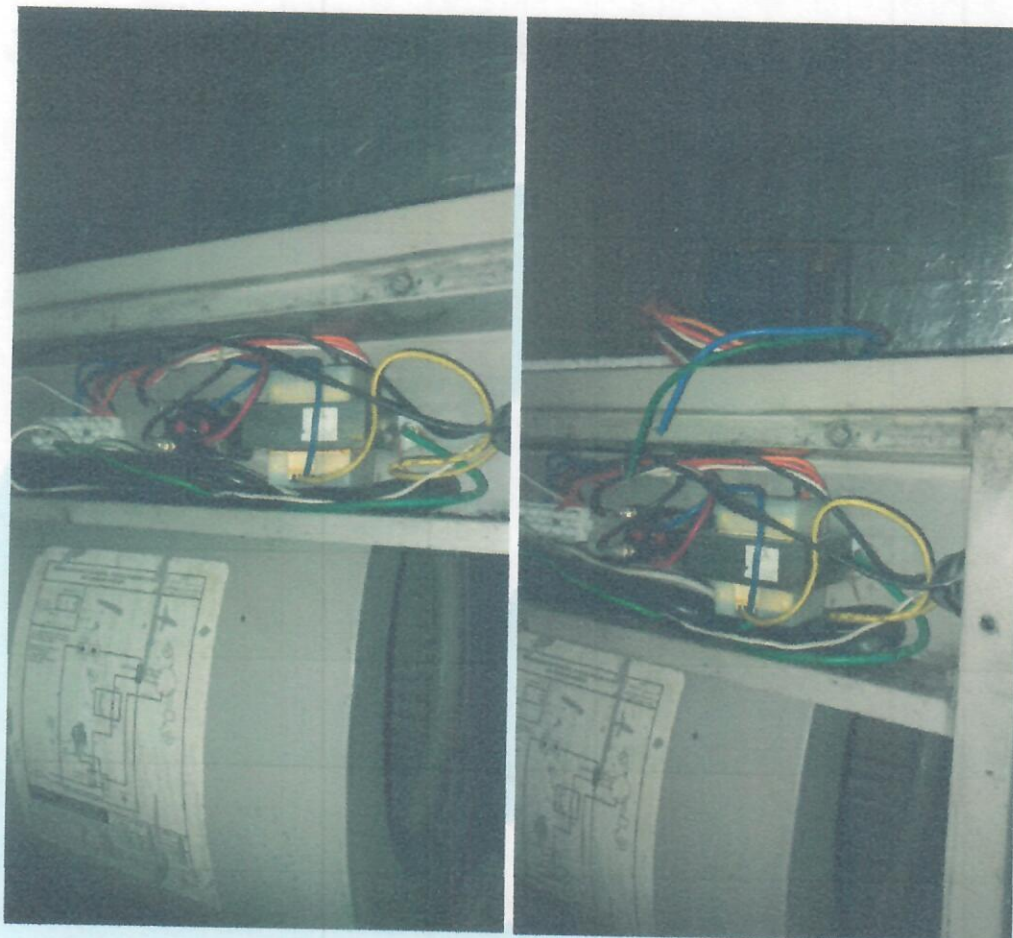



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit: 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	08	09	23

ORDEN DE SERVICIO
No. **5838**

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37	UBICACIÓN:
CIUDAD: Becasartanaga	
MANTENIMIENTO: <input type="text"/>	REVISIÓN: <input type="text"/>
UBICACIÓN EQUIPO: Banco de Proyectos	MONTAJE: <input type="text"/>
FALLA REPORTADA:	OTROS: <input type="text"/>

DETALLE

Suministro instalación frastornade 220a24.v
y capacitos del motor de la manesadora

OPERARIO:

Las PCC

AYRCOL:

CLIENTE:

Rafaela Banao

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día 08 Mes 09 Año 23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Gobernacion		Banco de Proyectos		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
SPLIT	1	60.000	STARLIGHT	
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Secretaria 

- **INFRAESTRUCTURA (2 SPLIT/60,000 Btu/hr, 1 MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**

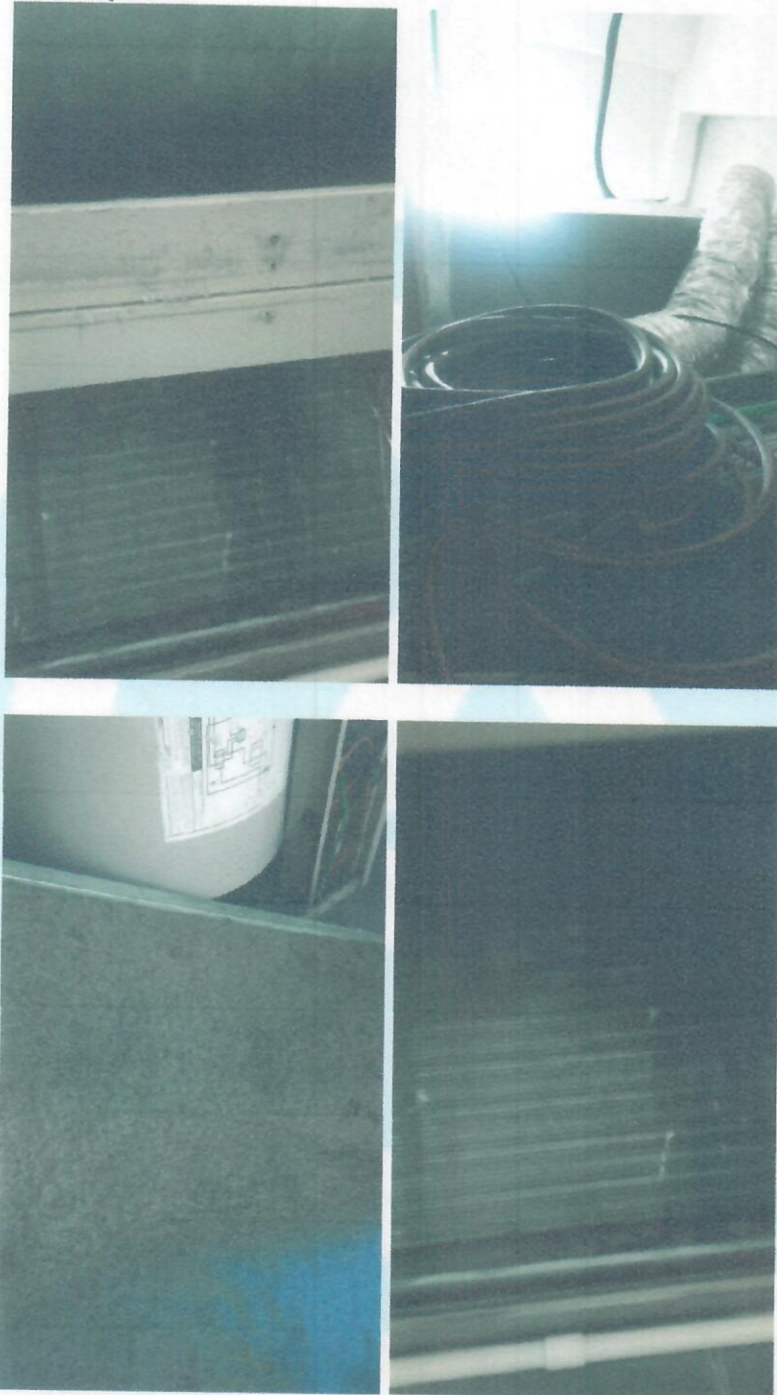




Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

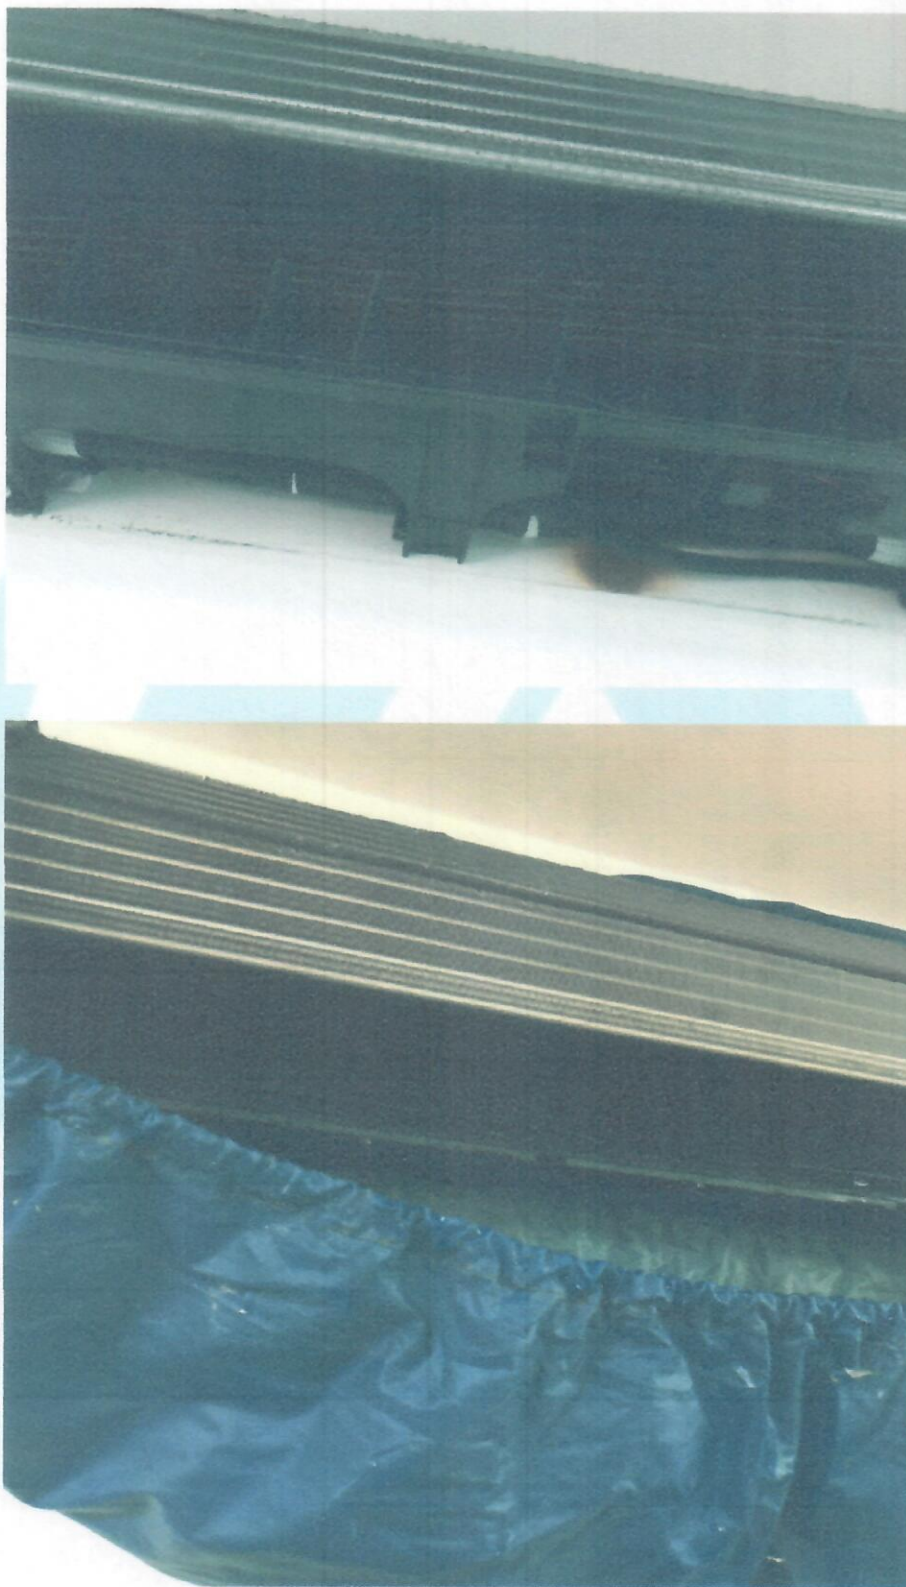

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DIA

MES

AÑO

No. **5840**

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:	Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN:	Calle 37	UBICACIÓN:
CIUDAD:	Bucaramanga	
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:
UBICACIÓN EQUIPO:	Intercambiadora	MONTAJE:
FALLA REPORTADA:		OTROS:

DETALLE

Trabajo General 3 aires acondicionados
2 60.000 Btu y 14.500 Btu
Limpieza General de los equipos
Químico desinfectante 1/4 y 1/2


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FCC		Mora Blanco

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION		
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día
				11
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Gobernación		Infraestructura		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
SPLIT	2	60.000	STRONG HT	
MNSPLIT	1	24.000	ECOX	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA** **AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

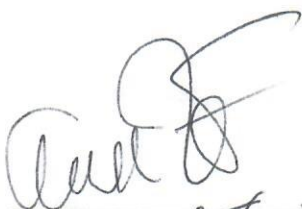
Nombre: Superintendente
Cargo: Superintendente

- **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SPLIT/60,000 Btu/hr)**

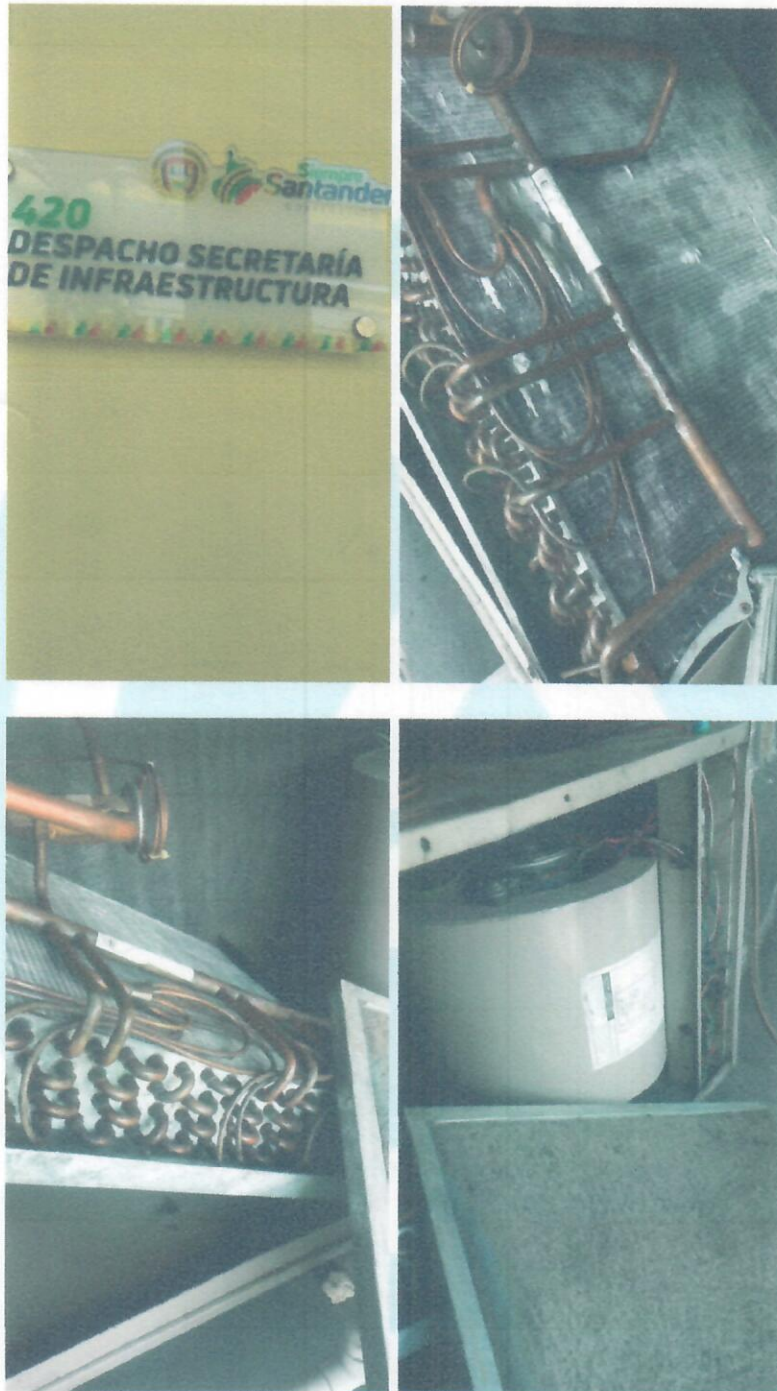



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



aire y refrigeración de colombia
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECH	DIA	MES	AÑ	ORDEN DE SERVICIO
5	11	09	23	No. 5841

CLIENTE: Gobernación	MODELO:		
DIRECCIÓN: Calle 37	UBICACIÓN:		
CIUDAD: Barranquilla			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Secretaría de Infraestructura			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Servicio realizado Generar el aire
condicionado 60.000 Btu
Limpieza Generar del equipo
Quitar descongelante 11/10

OPERARIO: Luis F C C	AYRCOL:	CLIENTE: Alvaro Banaudo
----------------------	---------	-------------------------

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
			11	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Secretaría de Infraestructura			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	1	60000			
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:



Nombre: XIMETH PARDO OLIVER
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

- **HISTORIAS LABORALES(SPLIT 15 TR)**

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONTACTOR 50 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS
-

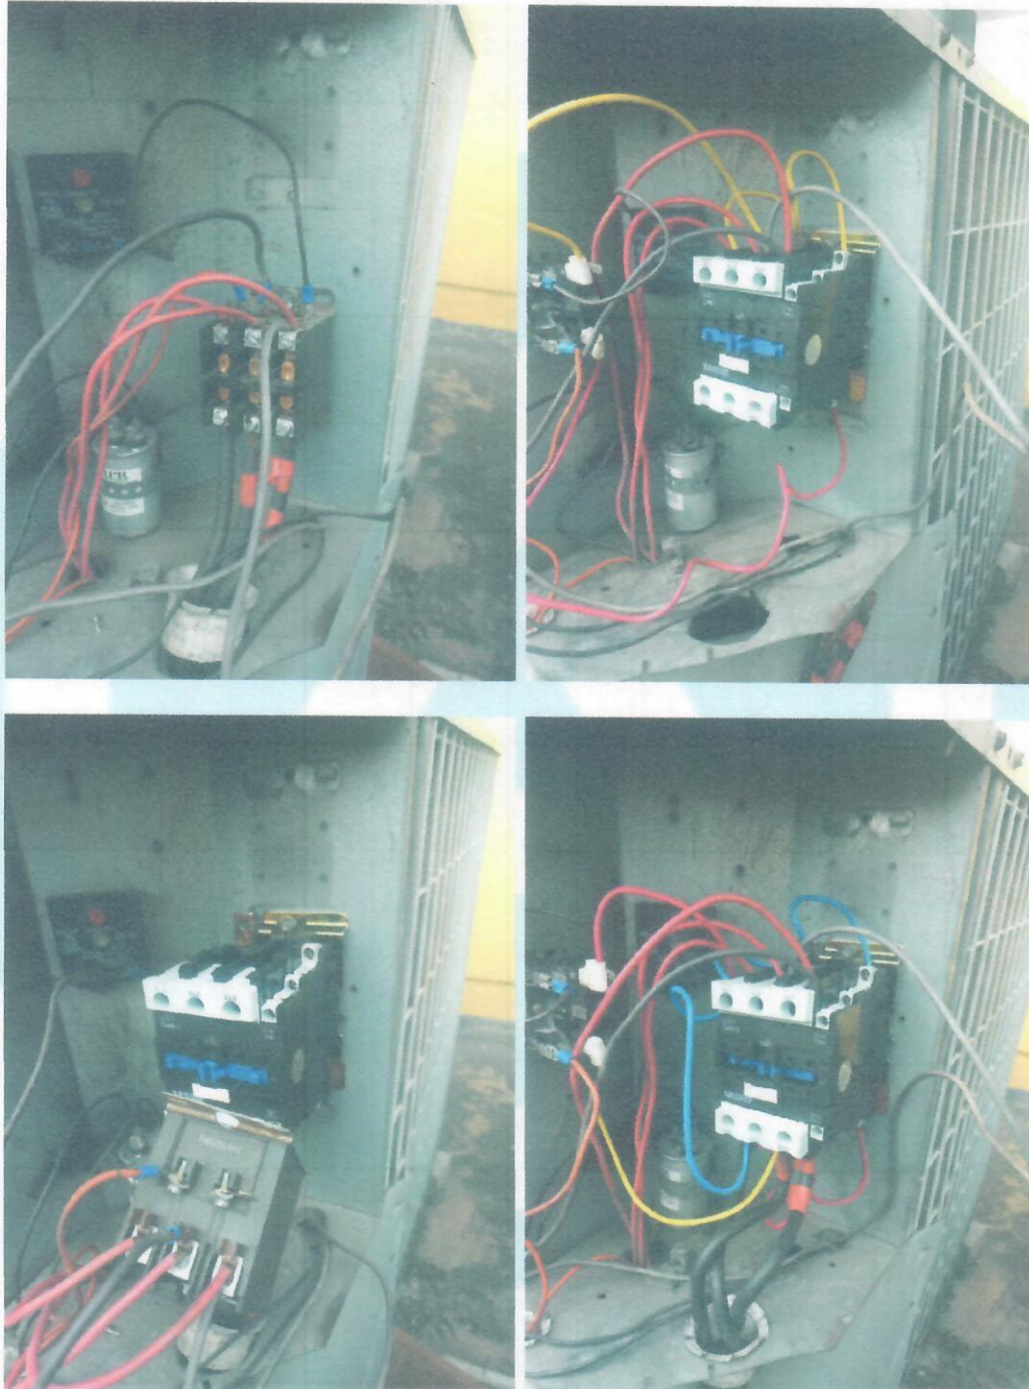



IRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

ORDEN DE SERVICIO
No. 5839

FECHA
DÍA 29
MES 09
AÑO 23

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37	UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga	
MANTENIMIENTO:	REVISIÓN:
UBICACIÓN EQUIPO: 1-115 foras La Boyales	MONTAJE:
FALLA REPORTADA:	OTROS:

DETALLE

Suministro instalación de un contenedor
50 amperios Para una condensado del
aire acondicionado 1 RELEVO 24 VU

OPERARIO: Luis Fec	AYRCOL:	CLIENTE: Clara Blumel
--------------------	---------	-----------------------

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			29	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Historias La boraies			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	1	15.	JORIK		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Jaime Vallesteros G.

Nombre:

Cargo:

- **OFICINA ASAMBLEA (MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)**

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: CONTROL REMOTO MINI SPLIT

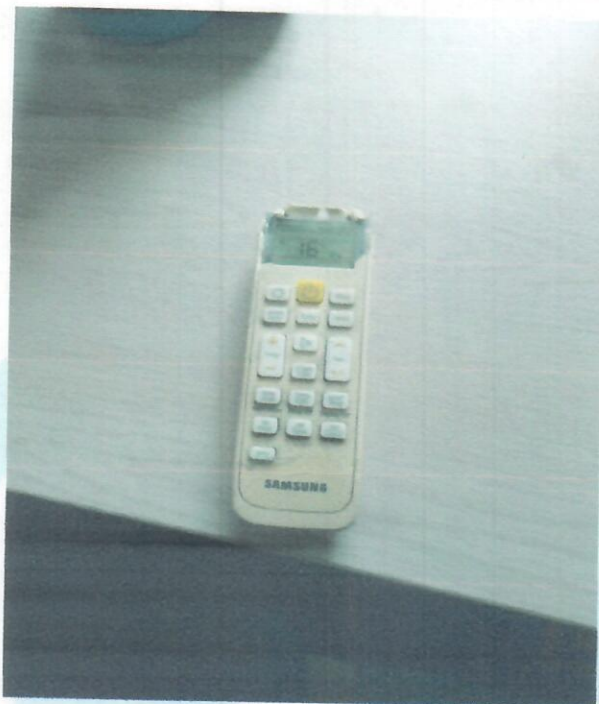



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	09	23

ORDEN DE SERVICIO

No. **5843**

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37	UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga	
MANTENIMIENTO: ☐	REVISIÓN: ☐
	MONTAJE: ☐
	OTROS: ☒
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina asamblea	
FALLA REPORTADA:	

DETALLE

suministro en condoto Remoto
Para el aire acondicionado
Samsung

OPERARIO: Luis F. CC	AYRCOL:	CLIENTE: Alvaro Barco
--------------------------------	---------	---------------------------------

Recibido a Satisfacción


		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
			18	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		OFICINA ASAMBLEA			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
MINISPLIT	1	12000	SAMSUNG		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐					


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Marilyn Pachón Valdez Silva
Cargo: Jefe. Comisiones

- PLANEACION(1 MINI SPLIT/18,000 Btu/hr, 4 SPLIT 60,000 Btu/hr)

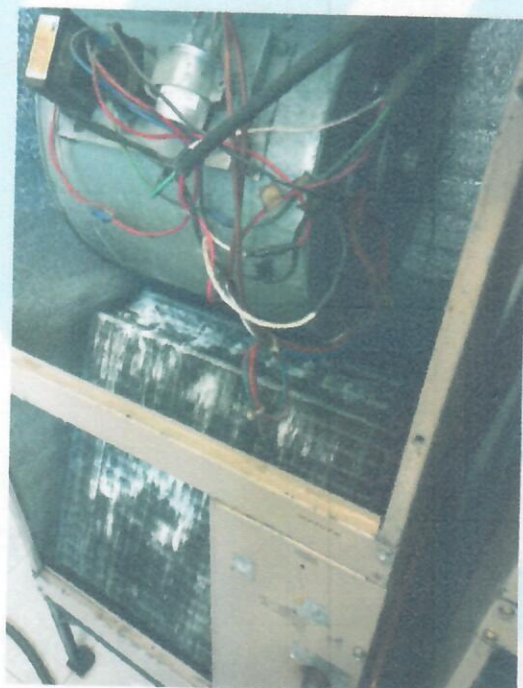

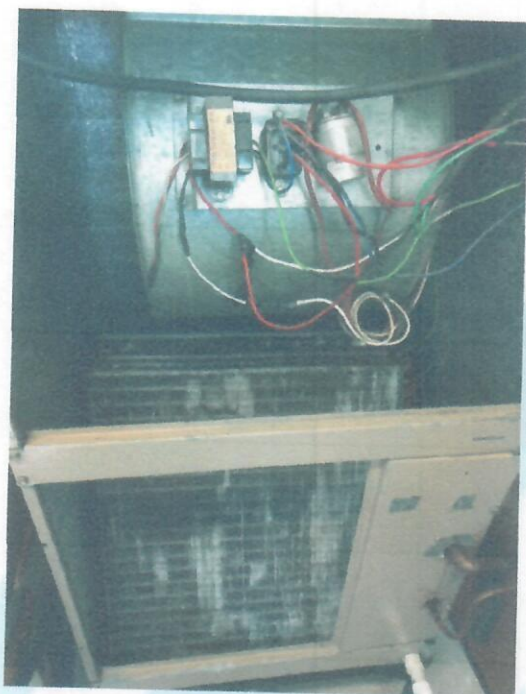

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalación aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	09	23

ORDEN DE SERVICIO
No. **5783**

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 32	UBICACIÓN:
CIUDAD: Barrabanga	
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Planación	MONTAJE: ☐
FALLA REPORTADA:	OTROS: ☐

DETALLE

Serrealizo yante General 5 aires
Acondicionados y 60.000 Btu y 18.000 Btu
Revisión General de los equipos
Limpieza Revisión General
Químico desincrustante 1/4 litro 2 litros

OPERARIO: Luis FCC	AYRCOL:	CLIENTE: Alma Barrios
-----------------------	---------	--------------------------

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			25	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Planación			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	4	30.000	CIAI		
MINISPLIT	1	18.000	LG		
Actividad:		Correctivo ☒	Preventivo ☒	Instalación ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Ruth Stella Albarracín
Nombre:

Cargo: Auxiliar.



C.C. 63.478.206. B/ga.

- **DESPACHO DEL GOBERNADOR(4 SPLIT 60,000 Btu/hr)**
 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: PCB PRINCIPAL





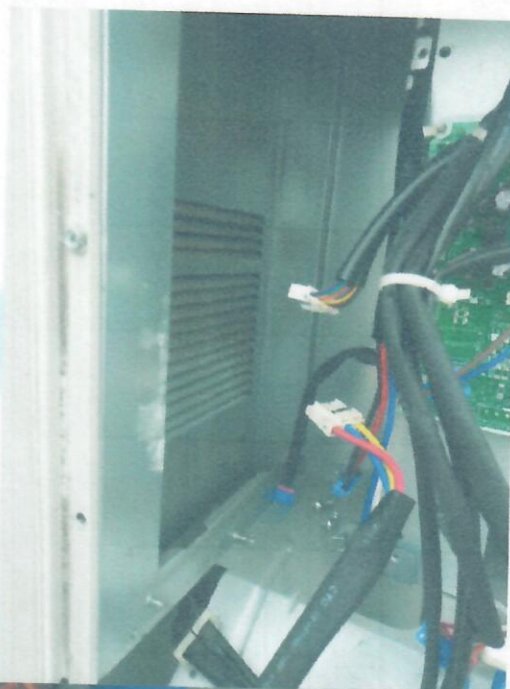

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

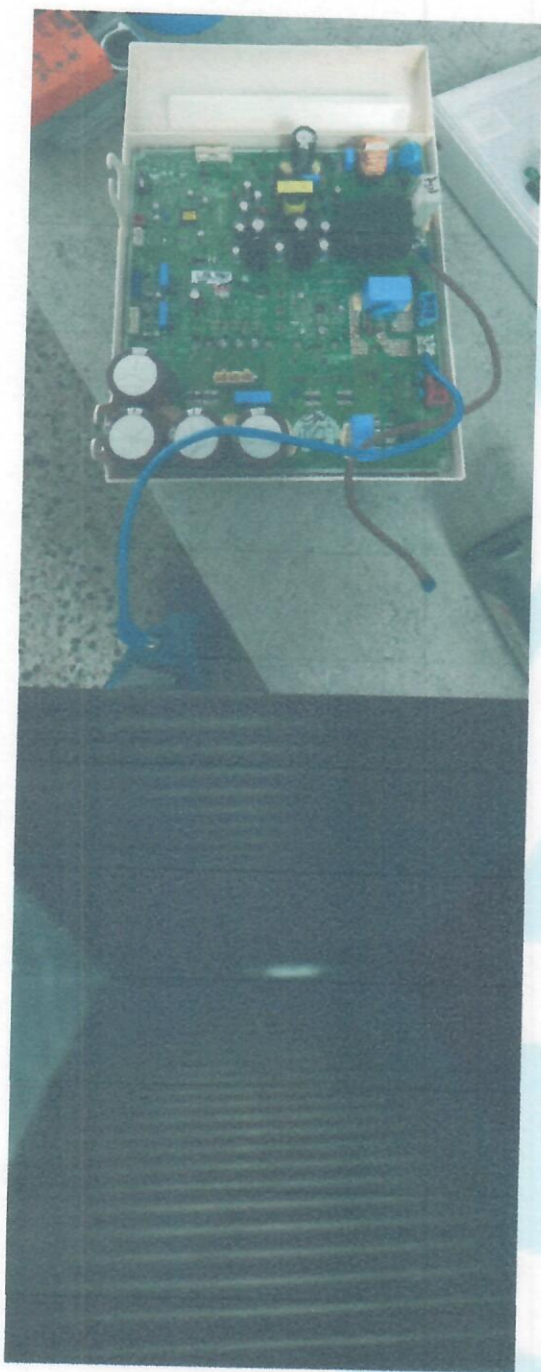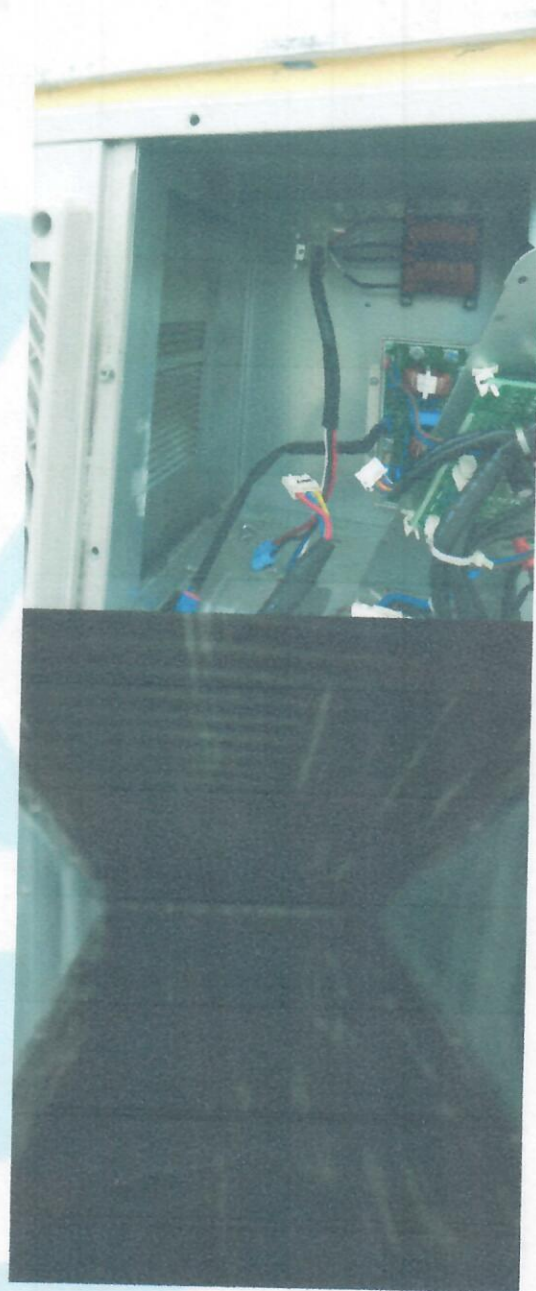

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

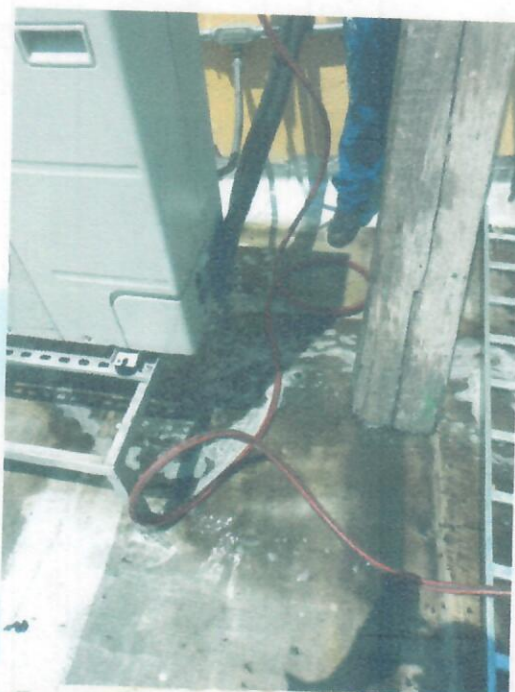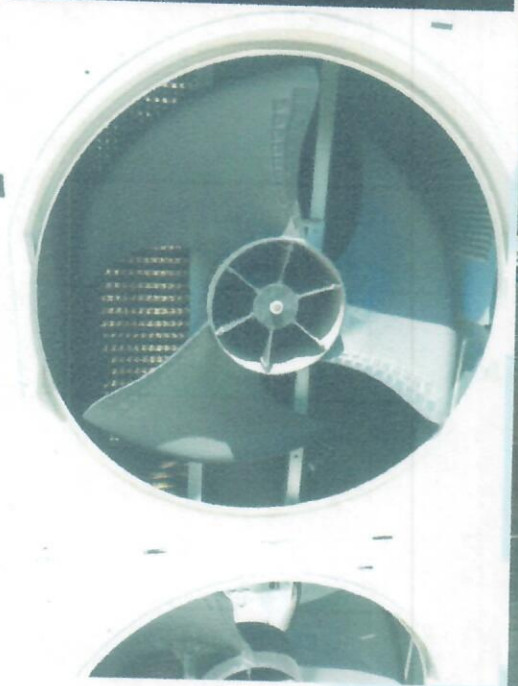

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

aire y refrigeración de Colombia

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DIA

MES

AÑO

18

09

23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5781

CLIENTE: Gobernacion

MODELO:

DIRECCIÓN: Calle 37

UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO:

REVISIÓN:

MONTAJE:

OTROS:

1

UBICACIÓN EQUIPO:

FALLA REPORTADA: Despacho Señor Gobernador

DETALLE

Suministro Instalacion en la targeta para la condensadora

OPERARIO:

Luis PCC

AYRCOL:

CLIENTE:


Para Eduardo

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
			18	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Destacado Señor Gobernador			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	1	60.000	L. C		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalación ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Nombre:

Cargo: Secretario.



Ayracol s.a.s

REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 48 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑ	ORDEN DE SERVICIO
	14	09	23	No. 5782

CLIENTE:	Gobernación	MODELO:	
DIRECCIÓN:	Calle 37	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Becatoromanga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Despacho Señor Gobernador	MONTAJE:	☐
FALLA REPORTADA:		OTROS:	☐

DETALLE

Serrealizo Mantenimiento General 3 Aires
Condicionados 60.000 Btu
Limpiéza General Revisión Parte Eléctrica
y Refrigerante

Quemico desengrasante 1 litro


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis P C G		Flore Blanco

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
			14	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Despacho Señor Gobernador			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
SPLIT	3	60.000	L.C		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐					


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: secretaria.

- **DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION (1Equipo piso techo de 36.000 Btu/hr, 1 MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**



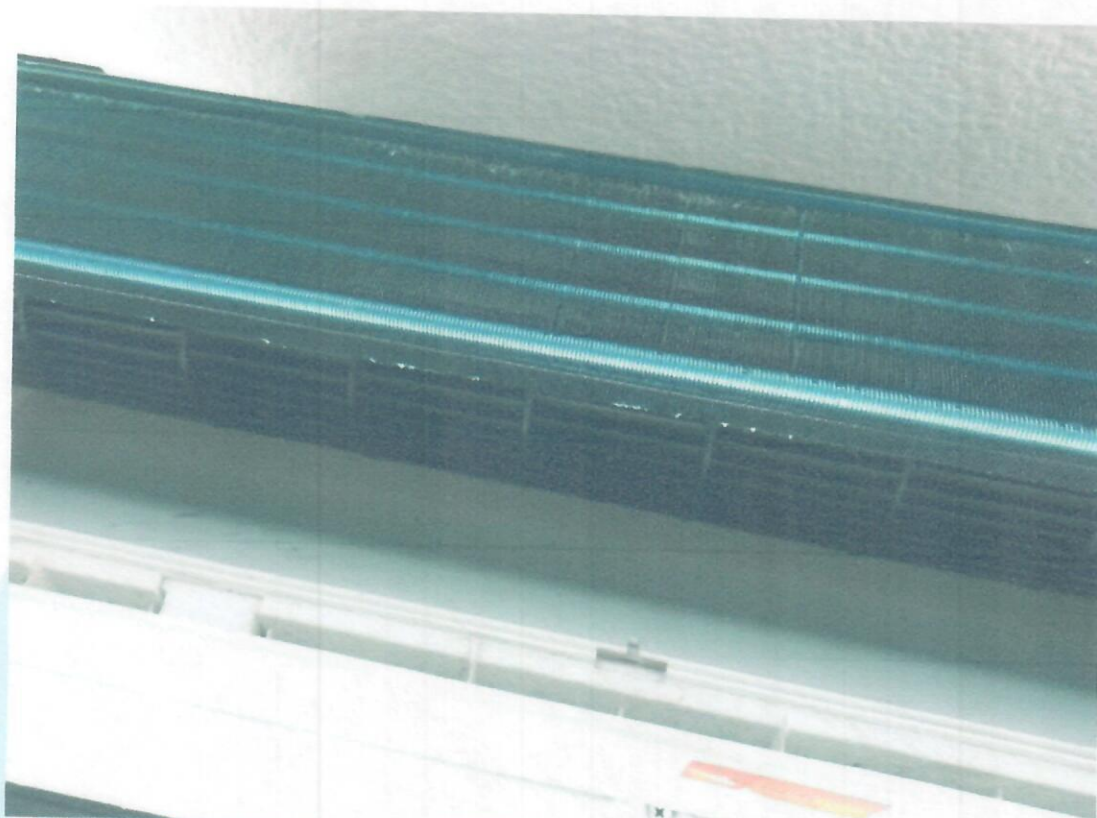

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

aire Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 48 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	09	09	23	No. 5780

CLIENTE:	Gobernación	MODELO:	
DIRECCIÓN:	Calle 37	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Bucaraman		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Despacho Secretaria de Educación	MONTAJE:	☐
FALLA REPORTADA:		OTROS:	☐

DETALLE

Serrecuizo Yaito 2 aires acondicionados
1 Piso fecho 1 KNSPLIT.
Suministro instalación de con dispres
del Piso fecho

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Leis Fcc		Flore Benito

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
			09	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Despacho secretaría de educación			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
Piso Techo	1	36.000 btu	LG		
mini split	1	24.000 btu	LG		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Ana L. J. R.
Cargo: Secretaria Ejecutiva

- BIENESTAR SOCIAL (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AREA Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Telés. 6420087 - 6524471

FECHA

DIA

MES

AÑO

ORDEN DE SERVICIO

No. 5784

28 09 23

CLIENTE: Gobernación MODELO:

DIRECCIÓN: Calle 37 UBICACIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO:

✓

REVISIÓN:

MONTAJE:

OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: bienestar social

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Servicio Mantenimiento General en aire acondicionado 12.000 Btu
Limpieza General del aire
Revisión Parte Eléctrica
Cumulo de Sonorante 7/4 litro

OPERARIO:

Luis PCC

AYRCOL:

CLIENTE:

Alfonso Banao

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			28	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernacion		bienestar social			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
MNSPLT	1	12.000	L.C		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Mariana Alvarez

Nombre:

Cargo: cps

2.3 PASAPORTE

- PISO 2 (5 EQUIPO CASSETTE DE 54.000BTU/HR, 1 MINI SPLIT/12,000 Btu/hr





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



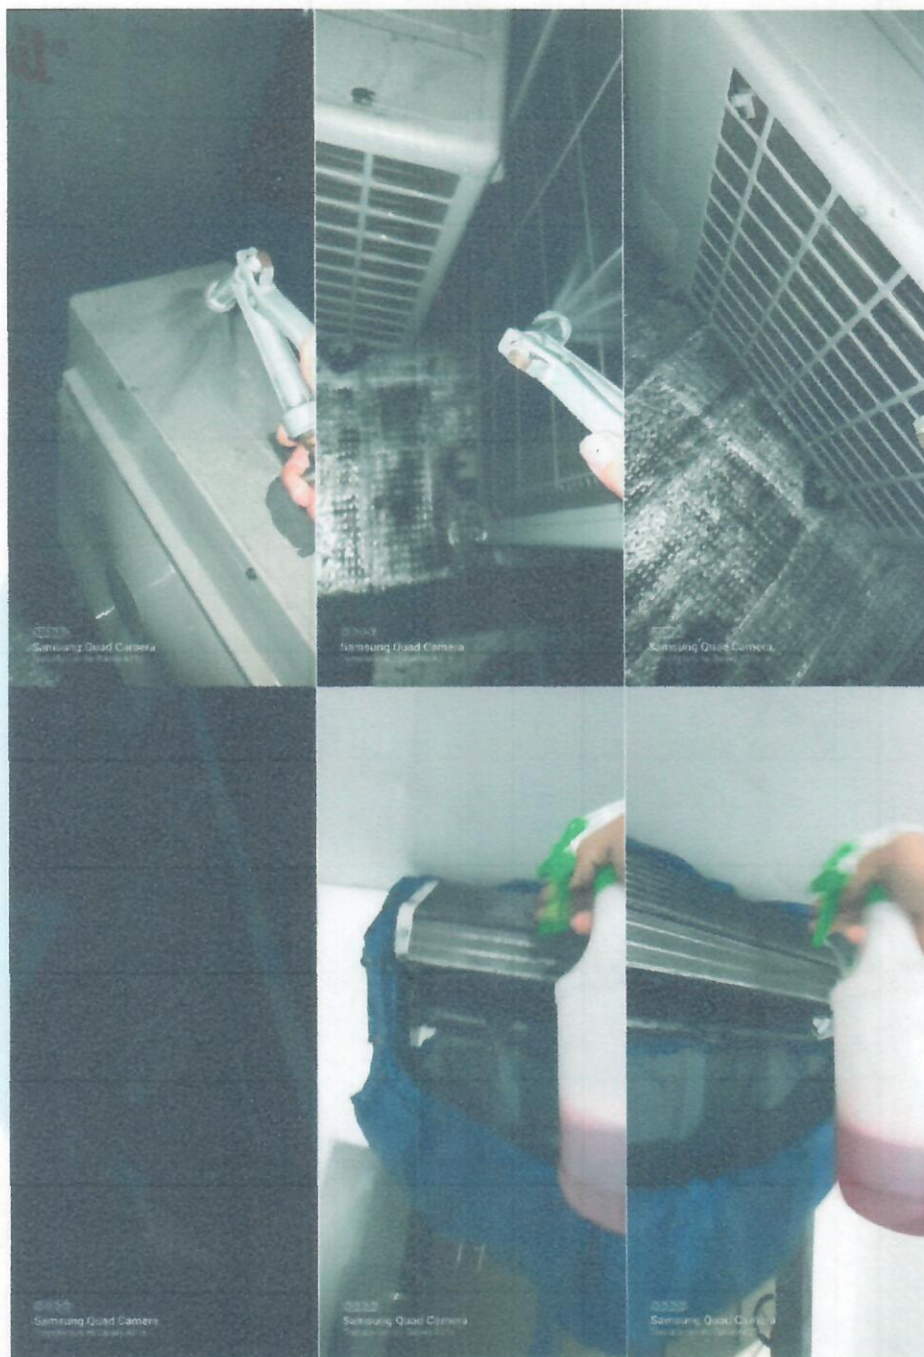

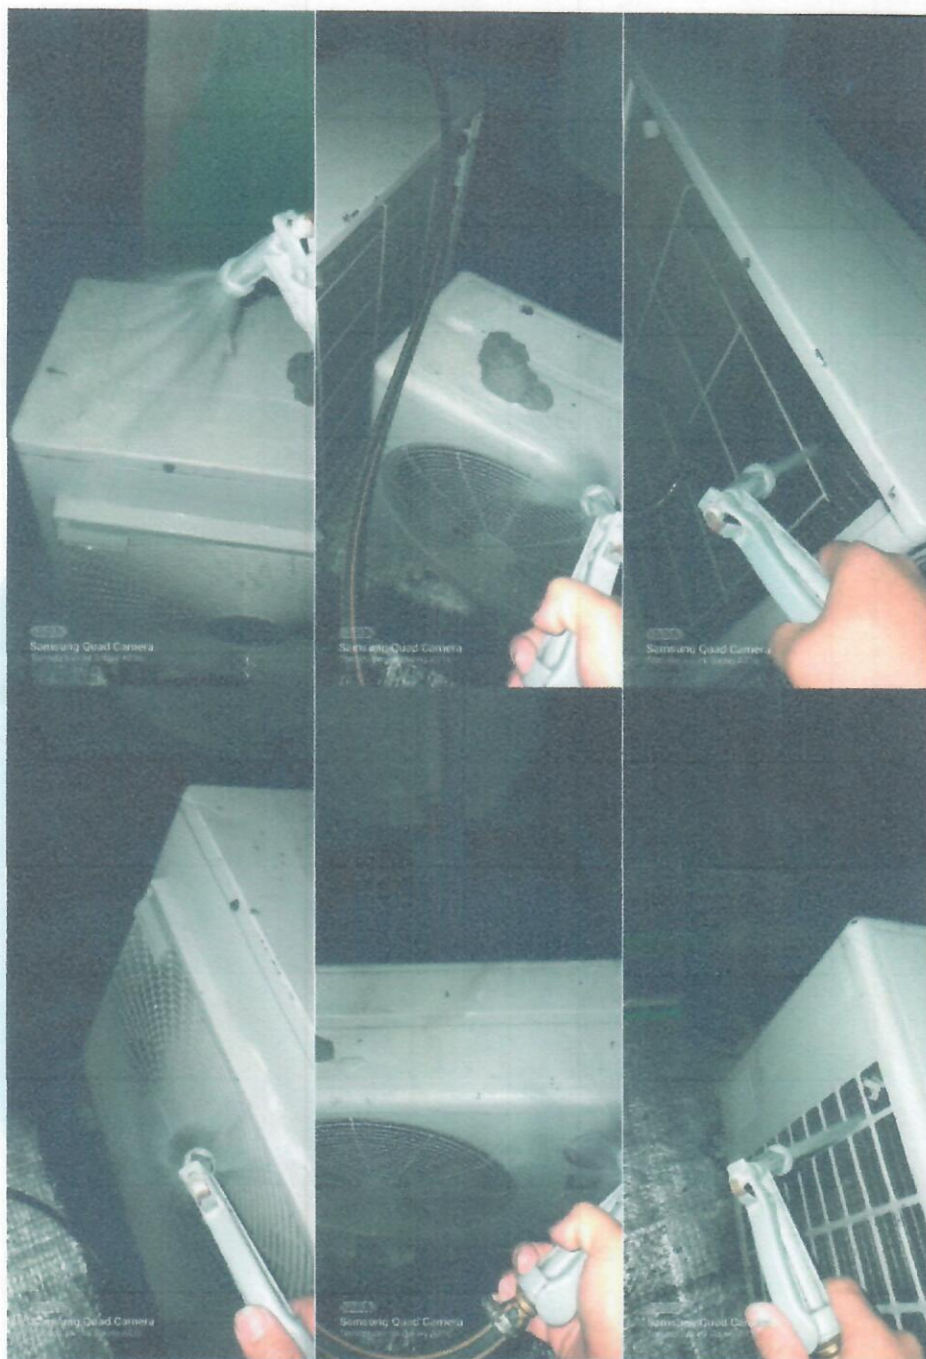

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DÍA

MES

AÑO

29 09 23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5788

CLIENTE:	Gobernación	MODELO:	
DIRECCIÓN:	Calle 52	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Bucaramanga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:	Piso 2 Pasaportes	MONTAJE:	☐
FALLA REPORTADA:		OTROS:	☐

DETALLE

Servicio reparo General 5 Casetes
en MNSPLIT
Limpieza General de los Equipos
Revisión Parte Eléctrica

Unico de constante 2 libras, 1/2 lito

OPERARIO:

Luis C C

AYRCOL:

CLIENTE

Hilena Damián

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día	Mes	Año
			29	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Pasaportes 2 PISO			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
Cassette	5	54.000	L.G		
MNSPLIT	1	12.000	L.G		
Actividad:		Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalación ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:



Nombre: JESSICA MORENO
Cargo: COORDINADORA OFIC PASAPORTES

- **PISO 1 (3 EQUIPO CASSETTE DE 54.000BTU/HR)**

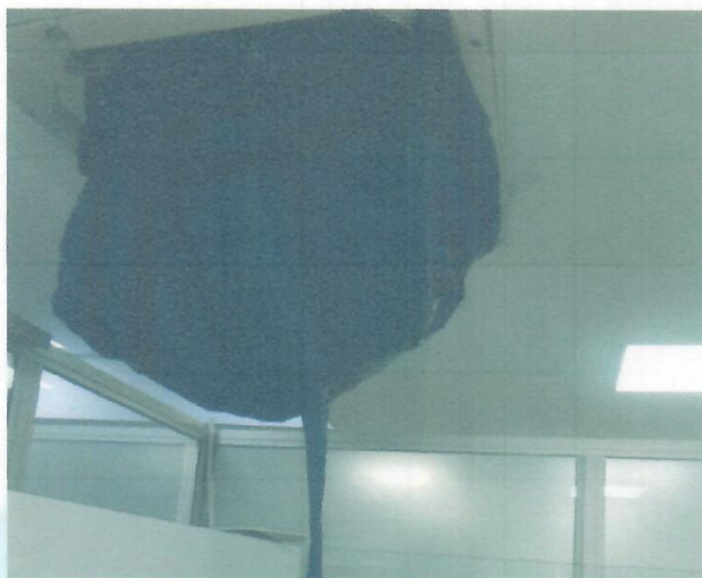



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.

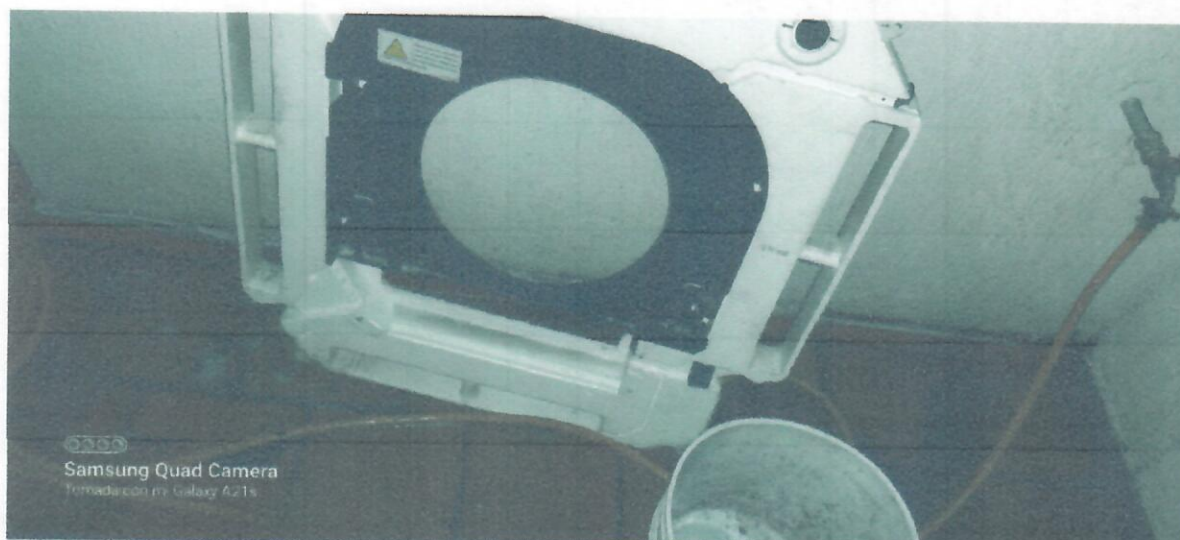

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECH	DIA	MES	AÑ
29	09	23	

ORDEN DE SERVICIO

No. 5787

CLIENTE: Gobernación	MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 52.	UBICACIÓN:
CIUDAD: Barranquilla	
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Piso 7 Pasaportes	MONTAJE: ☐
FALLA REPORTADA:	OTROS: ☐

DETALLE

Serreauzo Mantle 3 aires acondicionados
Casetes 36.000 Btu
Limpieza Genera de los Grupos
Parte Eléctrica y Refrigerante
Ouro desmontante 2litros, 1/2 litro, 1 litro


OPERARIO: LEIS FC	AYRCOL:	CLIENTE: Ana Ramulo
----------------------	---------	------------------------

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
			29	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Pasaportes Piso 7			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
Cassetes	3	36000	L.6		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**



Para constancia firma:

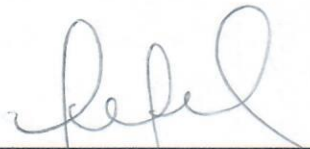
Nombre: JESSICA ROMERO
Cargo: COORDINADORA OFIC PASAPORTES.

2.4 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES

- FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES (3 MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)



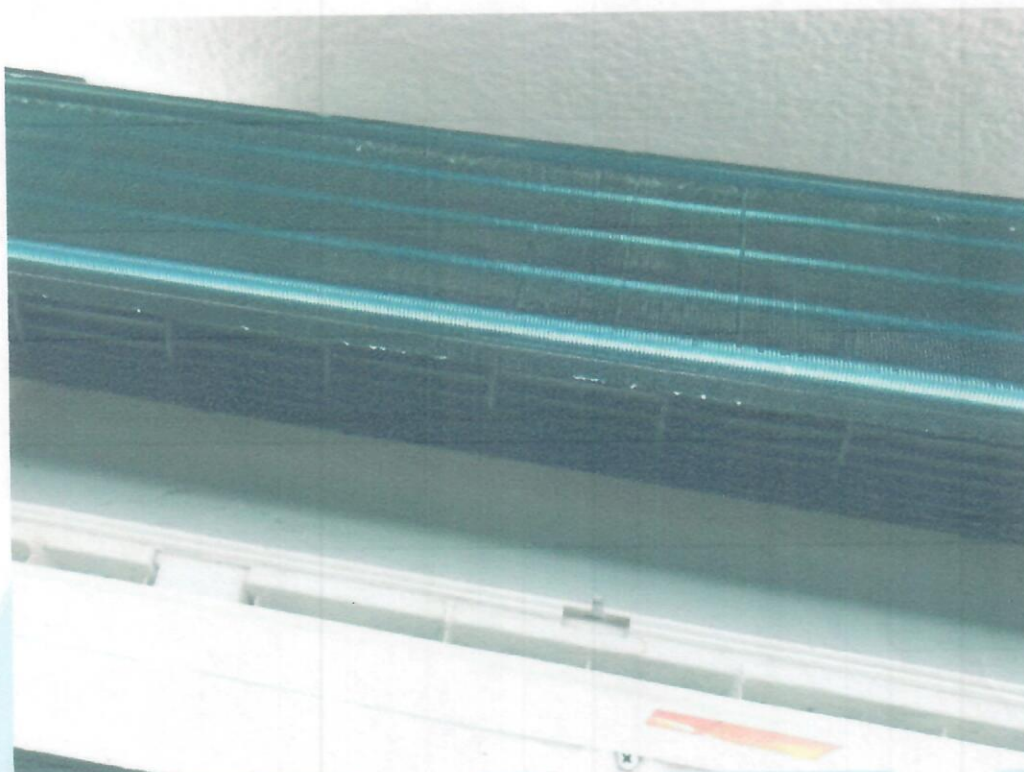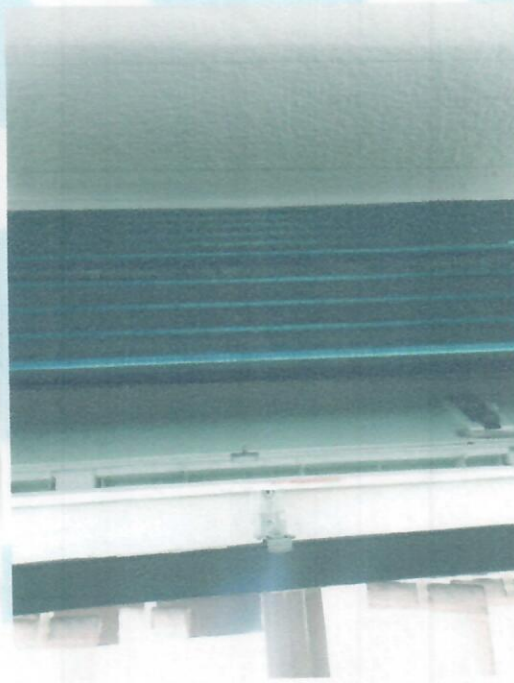

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

AREA Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	28	09	23	No. 5785

CLIENTE: Gobernación	MODELO:		
DIRECCIÓN: Calle 48. N 28	UBICACIÓN:		
CIUDAD: Bucaramanga			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Fondo Territorial de Pensiones			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Serrealzo Manito Generen 3 aires
Acondicionados 12.000 Btu Samsung
Limpieza Revisión de los grupos

Químico desengrasante 1/4 litro, 1/4 litro, 1/4 litro

OPERARIO:

Luis F C

AYRCOL:

CLIENTE:

Alfonso Bonilla

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Fondo Territorial de Pensiones			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
MNSPLIT	2	12.000	SAMSUNG		
MNSPLIT	1	12.000	L.G		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Liliana Parada.
Cargo: Aux. Administrativo

2.5 SECRETARIA DE LA TIC

- TIC (2 MINI SPLIT/12,000 Btu/hr, 2 MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)







Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

ORDEN DE SERVICIO

No. **5786**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	09	23

CLIENTE:	Gobernación	MODELO:	
DIRECCIÓN:	Calle 48. N 28	UBICACIÓN:	
CIUDAD:	Bucaramanga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
		MONTAJE:	☐
		OTROS:	☐
UBICACIÓN EQUIPO:			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE
Servicio Manto General y Aires
Acondicionado 2.24000 Bte y 2.12000 Bte
Limpieza Revisión General de los
Circuitos

Químico desincrustante (4) 1/4 litro


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F Cc		Alfonso Baniño

Recibido a Satisfacción

		FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
		COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
			29	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Gobernación		Secretaría La Tie			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
MNSPIT	2	24.000	L.B		
MNSPIT	2	12.000	L.B. J. Marega		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Profesional Universitario

2.6 SECRETARIA DE VIVIENDA

- VIVIENDA (3 MINI SPLIT/12,000 Btu/hr, 2 MINI SPLIT/18,000 Btu/hr)







Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

aire y refrigeración de Colombia

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

ORDEN DE SERVICIO

No. **5789**

FECHA
DÍA MES AÑO
02 10 23

MODELO:

CLIENTE: Gobernación

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN: Calle 48. N28

CIUDAD: Barranquilla

REVISIÓN:

MANTENIMIENTO: ☒

MONTAJE:

OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Piso 4 vivienda

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Serrecuizo yanto Genera 6 aires
acondicionado y 12.000 y 2 18.000 Bte
Limpiera Genera Revisión Parte
Electrica y Refrigerante

Quimico desincrustante (6) 1/4 litro

OPERARIO:

AYRCOL:

CLIENTE:

Luis R C6


Alora Baimo

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		07	10	23
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Gobernación		Vivienda		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
MINSPLIT	4	12.000	L.C	
MINSPLIT	2	18.000	L.C	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalación ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Miguel Ángel Ordóñez
Cargo: Profesional Universitario

2.7 LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

- **AREA ADMINISTRATIVA (1 MINI SPLIT/12,000 Btu/hr, 1 MINI SPLIT/24,000 Btu/hr)**

MINI SPLIT/24,000 Btu/hr

- ✓ TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- ✓ TUBERIA DE COBRE 3/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- ✓ CABLE ACOMETIDA DE POTENCIA 3X10-1 MT
- ✓ CABLE ACOMETIDA DE SEÑAL 4X16-1MT
- ✓ SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA EMBEBIDA MAS RESANES X1MT
- ✓ CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410a

MINI SPLIT/12,000 Btu/hr

- ✓ TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- ✓ TUBERIA DE COBRE 3/8"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT
- ✓ CABLE ACOMETIDA DE POTENCIA 3X10-1 MT
- ✓ CABLE ACOMETIDA DE SEÑAL 4X16-1MT
- ✓ SISTEMA DE DRENAJE TUBERIA EMBEBIDA MAS RESANES X1MT
- ✓ BASE EQUIPO
- ✓ CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410a





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA

Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA

DÍA 23

MES 09

AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO

No.

6207


CLIENTE:	Laboratorio de Peridomental			MODELO:
DIRECCIÓN:				UBICACIÓN:
CIUDAD:	Bucaramanga			
MANTENIMIENTO:		REVISIÓN:		MONTAJE:
UBICACIÓN EQUIPO:	Secretaría área administrativa			OTROS:
FALLA REPORTADA:				
DETALLE				
Suministro e instalación de tubería de cobre 1/4 y 3/8, cable de potencia, cable de control				
Suministro e instalación de drenaje en PVC				
Base para equipo Reguste de base R-410				
puesto en marcha y funcionamiento				
OPERARIO:	AYRCOL:		CLIENTE:	
Karel Luper y cubram	6420087		Flora Banao	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			23	09	23
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Laboratorio departamental		Area administrativa Oficina Secretaria			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
mini split	1	12000	19		
Actividad:		Correctivo ☒	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo:



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA
DÍA 23
MES 09
AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO
No. 6425

CLIENTE:	Laboratorio departamental		
DIRECCIÓN:	MODELO:		
CIUDAD:	UBICACIÓN:		
MANTENIMIENTO:	REVISIÓN:	MONTAJE:	OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Área administrativa			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Suministro e instalación de tubería de cobre 1/4 y 3/8, cable de potencia, cable de control, suministro e instalación de drenaje en PVC, base para equipo registro de Gas R410, puesta en marcha y funcionamiento.


OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Carol Lopez y William S.	6420087.	Hora Baume

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Día	Mes	Año
			23	09	2023
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Laboratorio departamental		area administrativa			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
MINI SPLIT	# 1	24000 BTU	LG Dual		
Actividad: Correctivo ☒ Preventivo ☐ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Coordinador de Laboratorio Deptal.

- **CABINA MICROBIOLOGIA (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)**

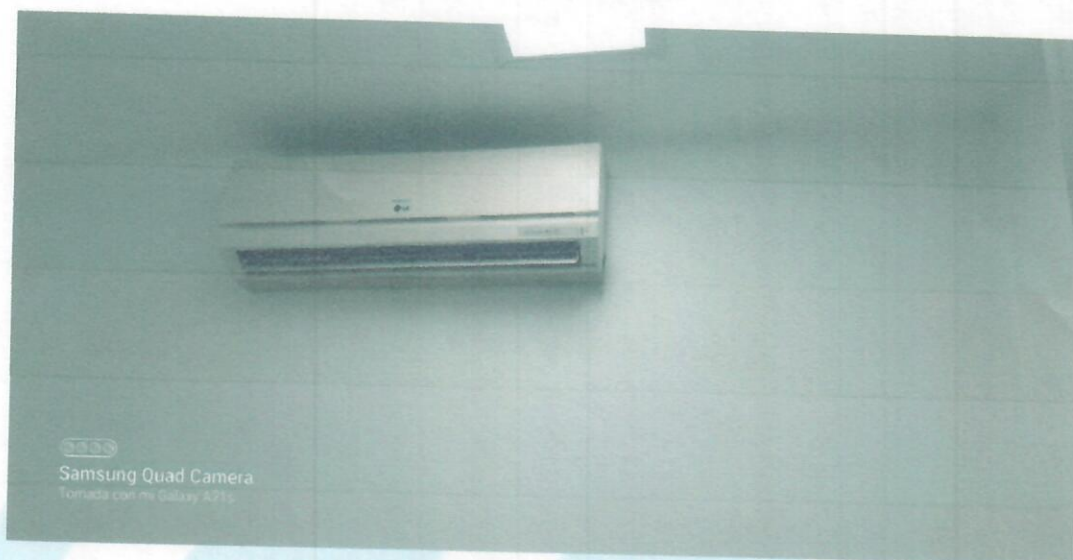



Ayracol s.a.s

COMERCIO Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	23

ORDEN DE SERVICIO
No. **6333**

CLIENTE: Observatorio de Pavimentación	MODELO:		
DIRECCIÓN: Cil de # 2w-68	UBICACIÓN:		
CIUDAD: Bucaramanga			
MANTENIMIENTO: ☒	REVISIÓN: ☐	MONTAJE: ☐	OTROS: ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Cabina microbiología			
FALLA REPORTADA:			

DETALLE

Se realizó mantenimiento preventivo general
que acondicionado tipo mini split de 12000
btu marca lg

6 utorno 1/4 de desen crustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Kard Lopez y su familia	6420087	Ylana Banaudo


Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION				
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS		Dia	Mes	Año
			01	09	2023
Dependencia		Ubicación física de recepción			
Laboratorio departamental de Salud		Cajena microbiología			
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:		
mini split	1	12000 btu	lg		
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐					

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:



- AREA DE REPIQUE Y SIEMBRA DE MUESTRAS (MINI SPLIT/12,000 Btu/hr)



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
 Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
 Bucaramanga - Santander.



Ayracol s.a.s

RE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0

Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA
DÍA 01
MES 09
AÑO 23

ORDEN DE SERVICIO

No. 5885


CLIENTE	Laboratorio Departamental Salud		
DIRECCIÓN	Cl 56 # 20-63		
CUIDAD	Bucaramanga		
MANTENIMIENTO:	☒	REVISIÓN:	☐
UBICACIÓN EQUIPO	Área de Repare y Siembra de mestiz		
FALLA REPORTADA:			
DETALLE			
Se requiere mantenimiento preventivo General a			
aire acondicionado tipo mini split de marca			
bte marca lg			
Se utilizo 1/4 de desenfrentante			
OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:	
Andrés y Wilmar	SARCOE		Mara Bando

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Día	Mes	Año
		01	09	2023
Dependencia		Ubicación física de recepción		
Laboratorio departamental de Salud		Area de Repuestos y Siembra		
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:	
mmi split	1	12150 BTU	lg	
Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐				

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.4897074 de 2023 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

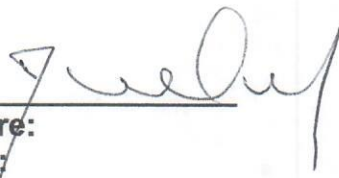
Nombre: _____
Cargo: _____