
**EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

1. Realizar entrega de Batería para revisión del Asesor de Instrumentos Dirección General de la norma 270101144B Operar maquinaria de bajo perfil según manual del fabricante y tipo de labor / Dumper correspondiente al proyecto 4362 del centro 9225 - CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA FLORIDABLANCA

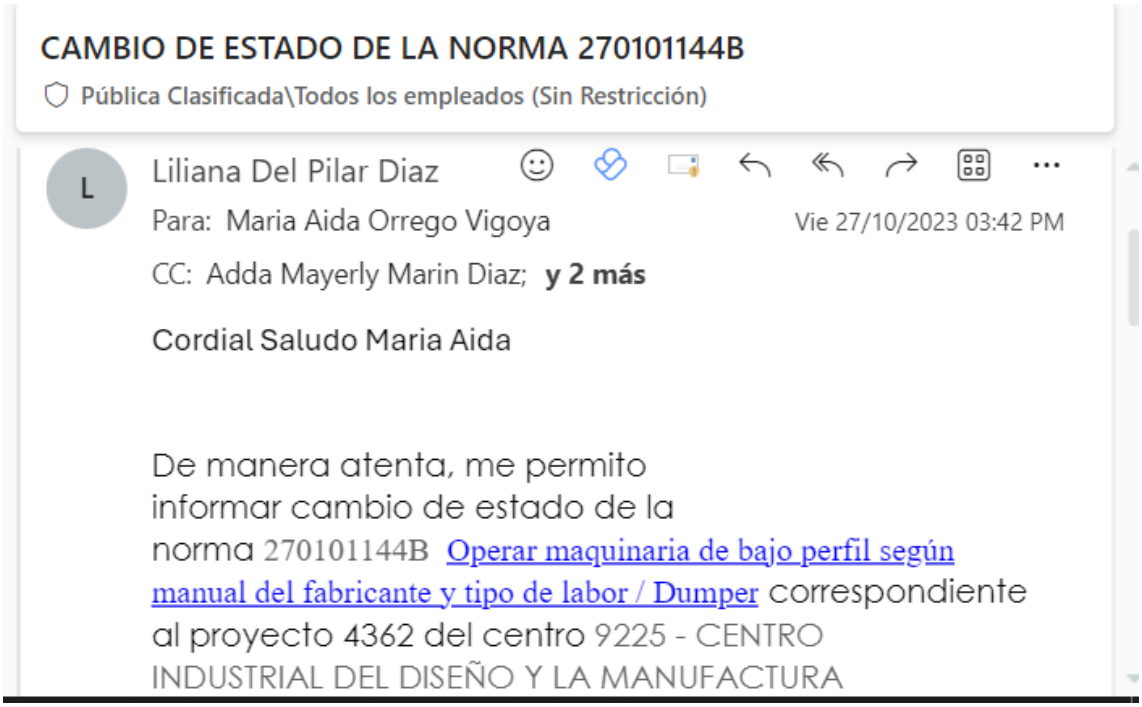

CAMBIO DE ESTADO DE LA NORMA 270101144B

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

L

Liliana Del Pilar Diaz


Para: Maria Aida Orrego Vigoya

Vie 27/10/2023 03:42 PM

CC: Adda Mayerly Marin Diaz; **y 2 más**

Cordial Saludo Maria Aida

De manera atenta, me permito informar cambio de estado de la norma 270101144B Operar maquinaria de bajo perfil según manual del fabricante y tipo de labor / Dumper correspondiente al proyecto 4362 del centro 9225 - CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

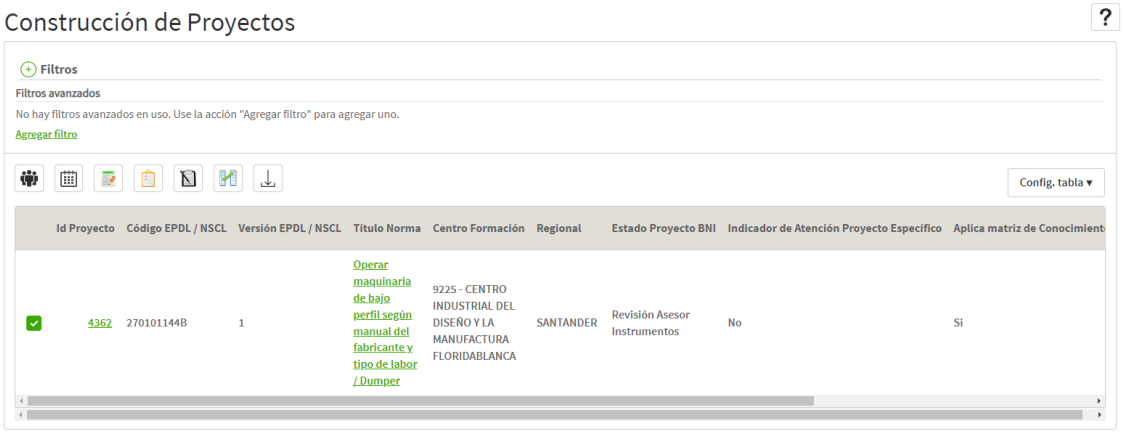

Construcción de Proyectos

Filtros

Filtros avanzados

No hay filtros avanzados en uso. Use la acción "Agregar filtro" para agregar uno.


Agregar filtro

Config. tabla

| Id Proyecto | Código EPDL / NSCL | Versión EPDL / NSCL | Título Norma | Centro Formación | Regional | Estado Proyecto BNI | Indicador de Atención Proyecto Específico | Aplica matriz de Conocimient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4362 | 270101144B | 1 | Operar maquinaria de bajo perfil según manual del fabricante y tipo de labor / Dumper | 9225 - CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA FLORIDABLANCA | SANTANDER | Revisión Asesor Instrumentos | No | Si |

2. Realizar entrega de Batería para revisión del Asesor de Instrumentos Dirección General de la norma 291901031D Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes

a altas presiones correspondiente al proyecto 4487 del 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

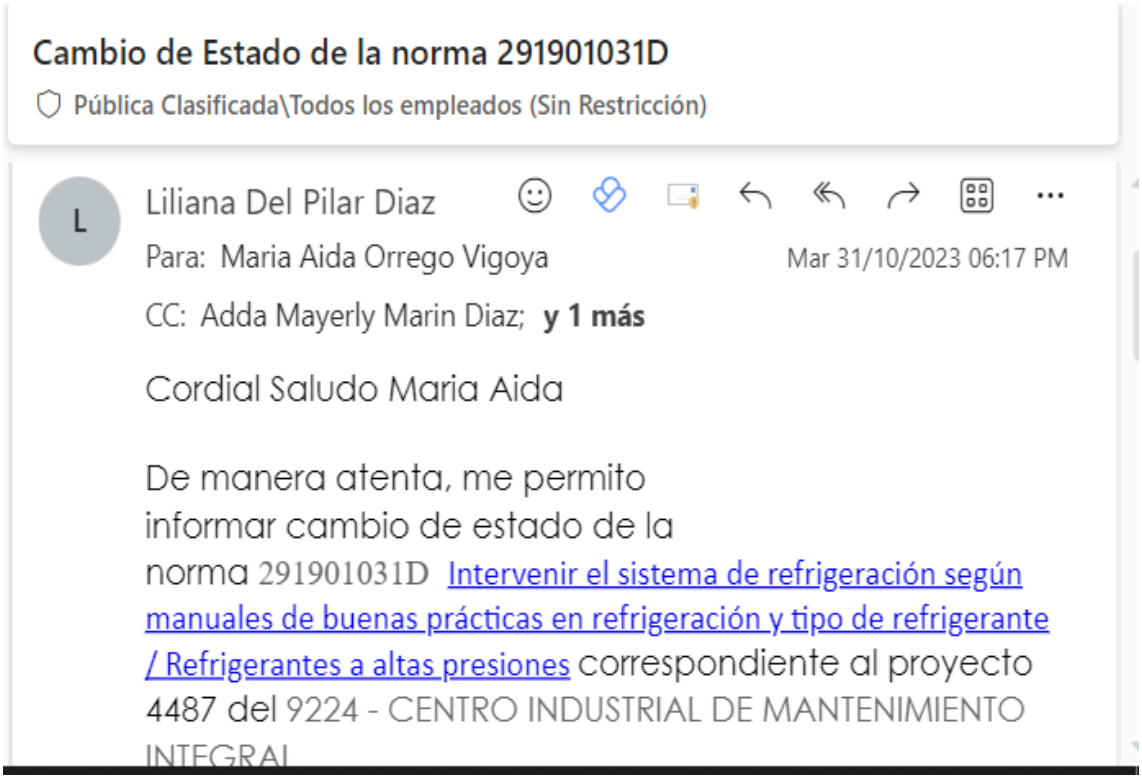

Cambio de Estado de la norma 291901031D

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

L

Liliana Del Pilar Diaz


Para: Maria Aida Orrego Vigoya

Mar 31/10/2023 06:17 PM

CC: Adda Mayerly Marin Diaz; **y 1 más**

Cordial Saludo Maria Aida

De manera atenta, me permito informar cambio de estado de la norma 291901031D Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes a altas presiones correspondiente al proyecto 4487 del 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

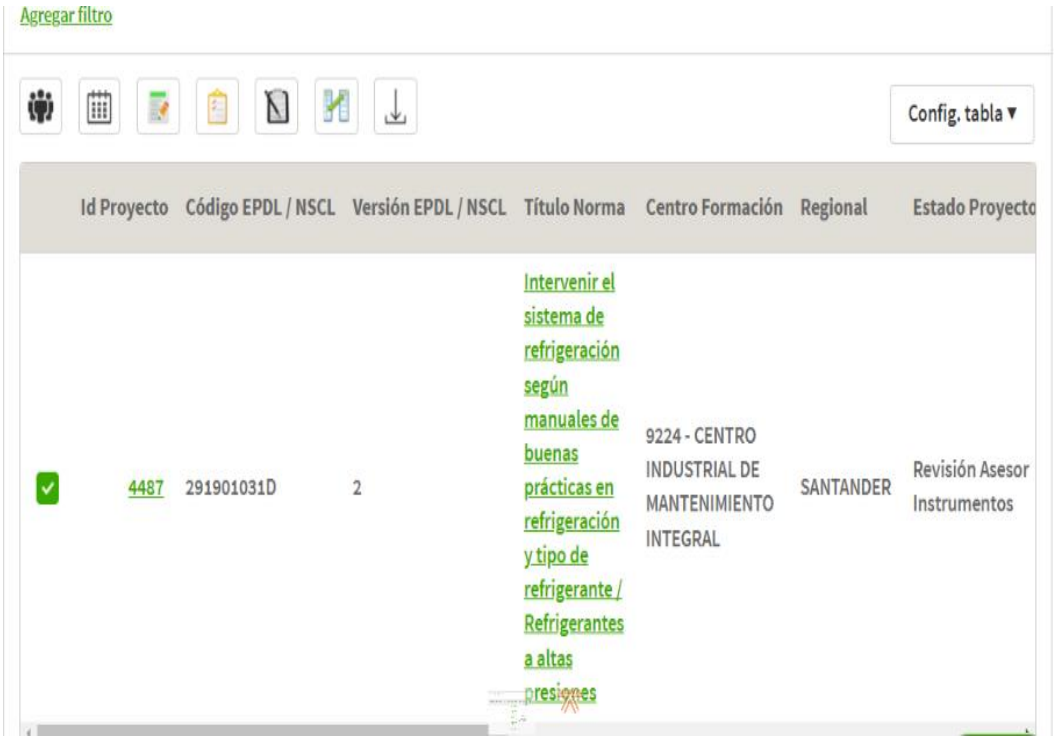


Agregar filtro

Config. tabla

| Id Proyecto | Código EPDL / NSCL | Versión EPDL / NSCL | Título Norma | Centro Formación | Regional | Estado Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 291901031D | 2 | Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante / Refrigerantes a altas presiones | 9224 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL | SANTANDER | Revisión Asesor Instrumentos |

3. **Apoyar elaboración de informe de rendición de cuentas del área de formación.**

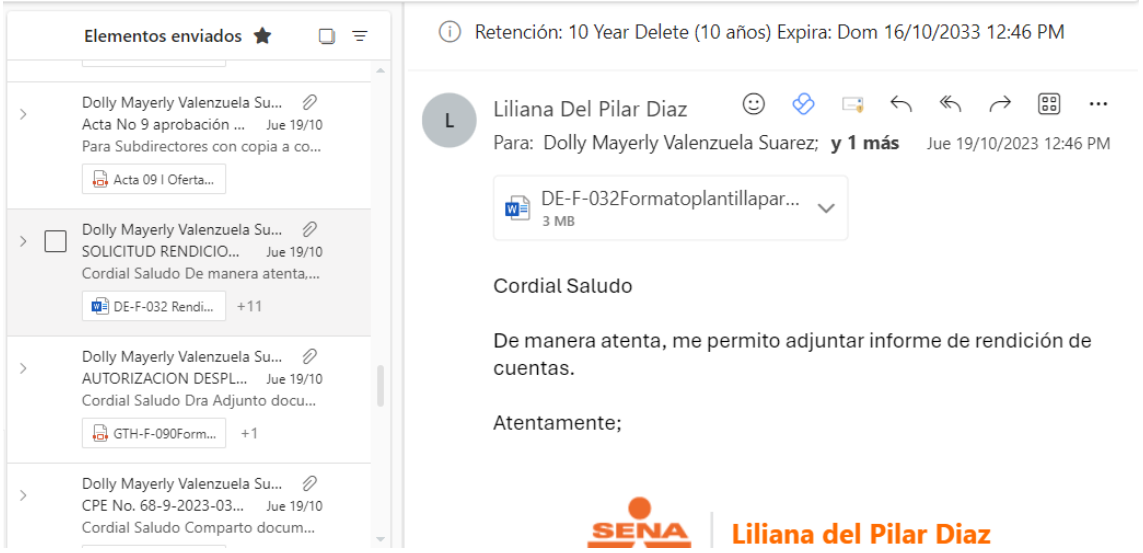


**FIRMA**
**LILIANA DEL PILAR DIAZ**
**C.C. 60.265.399**
**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4491399 del año 2023**