FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN	
CONTRATISTA	PRENTT INGENIERIA S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	22 de septiembre de 2023
N° DEL CONTRATO	MC-016-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 2907 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($19.873.000)
PLAZO	Desde el 28 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	Póliza de Seguros de Cumplimiento 3743983-4
FECHA DE INICIO	28 de septiembre de 2023
FACTURA A PAGAR	Factura No. FEV88

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	330	Dirección Administrativa	01/06/2023	$13.000.000
	331	Dirección Administrativa	23/08/2023	$15.000.000
REGISTRO	553	Dirección Administrativa	22/09/2023	$ 9.520.000
	554	Dirección Administrativa	22/09/2023	$10.353.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO** Supervisor del Contrato No. MC-016-2023.

CERTIFICA

Que **PRENTT INGENIERIA S.A.S**, identificada con Nit No. 901.052.523 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicios No. MC-016-2023,** complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el pago correspondiente a la factura No. FEV88 por valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS. ($14.750.764).**

Atentamente,

RAFAEL CUESTA CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

PRENTT INGENIERIA S.A.S

PRENTT INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.052.523-1

Empresa cliente	**ESCUELA TALLER CARTAGENA**
Supervisor a cargo	**Charles Prentt Redondo**
Asunto	**REPORTE SUMINISTRO Y MTTO DE EQUIPOS**
Fecha	**07 de noviembre de 2023, Barranquilla – Atlántico**

SR. JEFE DE PLANTA:

El departamento técnico de Prentt Ingeniería S.A.S, le informa mediante la presente, que una vez realizados todas las actividades derivadas de rutina de inspección tipo general, ha realizado el siguiente:

INFORME TÉCNICO

Se realizaron las siguientes actividades:

ANEXO 3 ALCANCE				
ITEM	**UBICACIÓN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UND**	**CNT**
COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONES				
1	TAQUILLA	Aire Acondicionado Inverter tipo Split 12000 BTU, refrigerante R-410a	UND	1
2	OBRAS	Aire Acondicionado Inverter tipo Split 18000 BTU, refrigerante R-410a	UND	1
3	FINANCIERA	Aire Acondicionado Inverter tipo Split 12000 BTU, refrigerante R-410a	UND	1
4	ENFERMERÍA	Aire Acondicionado Inverter tipo Split 12000 BTU, refrigerante R-410a	UND	1

MANTENIMIENTO				
CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS				
5	TAQUILLA	MARCA CONFORTFRES HMINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
6	ENFERMERIA	MARCA CONFORTRESH MINI SPLIT 12.000BTU	UND	1
7	TAQUILLA DE GUIAS	MARCA SAMSUNG MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
8	RAD DE SISTEMA	MARCA McQUAY MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
9	HOSPITAL DE TROPA	MARCA MIDEA MODELO 2022 CINCO TONELADAS.	UND	1
10	HOSPITAL DE TROPA	MARCA MIDEA MODELO 2022 CINCO TONELADAS.	UND	1
11	ALMANCEN	MARCA CONFORTFRESH PORTATIL 12.000 BTU	UND	1
12	OFICINA RESIDENTE OBRAS CASTILLO	MARCA LG EQUIPO DE PARED 12.000 BTU	UND	1
OFICINAS ADMINISTRATIVAS GETSEMANÍ				
13	SALA DE JUNTAS	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
14	SALA DE JUNTAS	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
15	DIRECCION GENERAL	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
16	FORMACION - 01	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
17	FORMACION- 02	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
18	FORMACION - 03	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
19	FORMACION -04	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
20	OBRAS -05	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
21	OBRAS -06	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
22	GESTION DOCUMENTAL 1	MARCA YORK MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
23	ADMINISTRATIVA 1	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
24	ADMINISTRATIVA 2	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
25	JURIDICA	MARCA MIDEA MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
26	MONITOREO	MARCA CONFORTFRES HMINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
27	PUESTA EN VALOR	MARCA YORK MINI SPLIT 18.000 BTU	UND	1
28	Salon Carlos Crisman Esquivia.	MIDEA INVERTER 6400 W	UND	1

FUERTE SAN FERNADO BOCACHICA				
29	Bocachica	Marca LG MINI SPLIT 24.000 BTU	UND	1
BALUARTE SAN JOSÉ - PEDREGAL				
30	Cordón Amurallado	Marca LG MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
31	Cordón Amurallado	Marca LG MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
32	Cordón Amurallado	Marca LG MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
33	Cordón Amurallado	Marca LG MINI SPLIT 12.000 BTU	UND	1
34	Cordón Amurallado	Marca OLIMPO 24.000 BTU	UND	1

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

N.I.T: 800169265-3

TELÉFONO: 6643700

CORREO: JVASQUEZ@ETCAR.ORG

DIRECCIÓN: GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO # 29 - 64

REPORTE DE SERVICIOS PRESTADOS

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	OFICINA DE OBRAS # 1
SERIAL UI:	1000012271700300000

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪ LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	209.7	209.6
AMPERAJE:	8.37	8.37
PRESIÓN EVAP:	120	120

Observación: Ninguna.


PREVENCIÓN DEL
COVID-19
1 Mantén tú distancia
2 Saluda sin tocar
3 Usa tu tapabocas siempre
4 Lava tus manos frecuentemente
s cuidamos, por la seguridad de todos.

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	OFICINA DE OBRAS # 2
SERIAL UI:	10000160917070063

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	208.3	207.8
AMPERAJE:	4.90	4.91
PRESIÓN EVAP:	120	120

Observación: Ninguna.




DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	DIRECCIÓN GENERAL FORMACIÓN
SERIAL UI:	100001609170700068

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	SMANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	208.4	208.1
AMPERAJE:	5.44	5.44
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

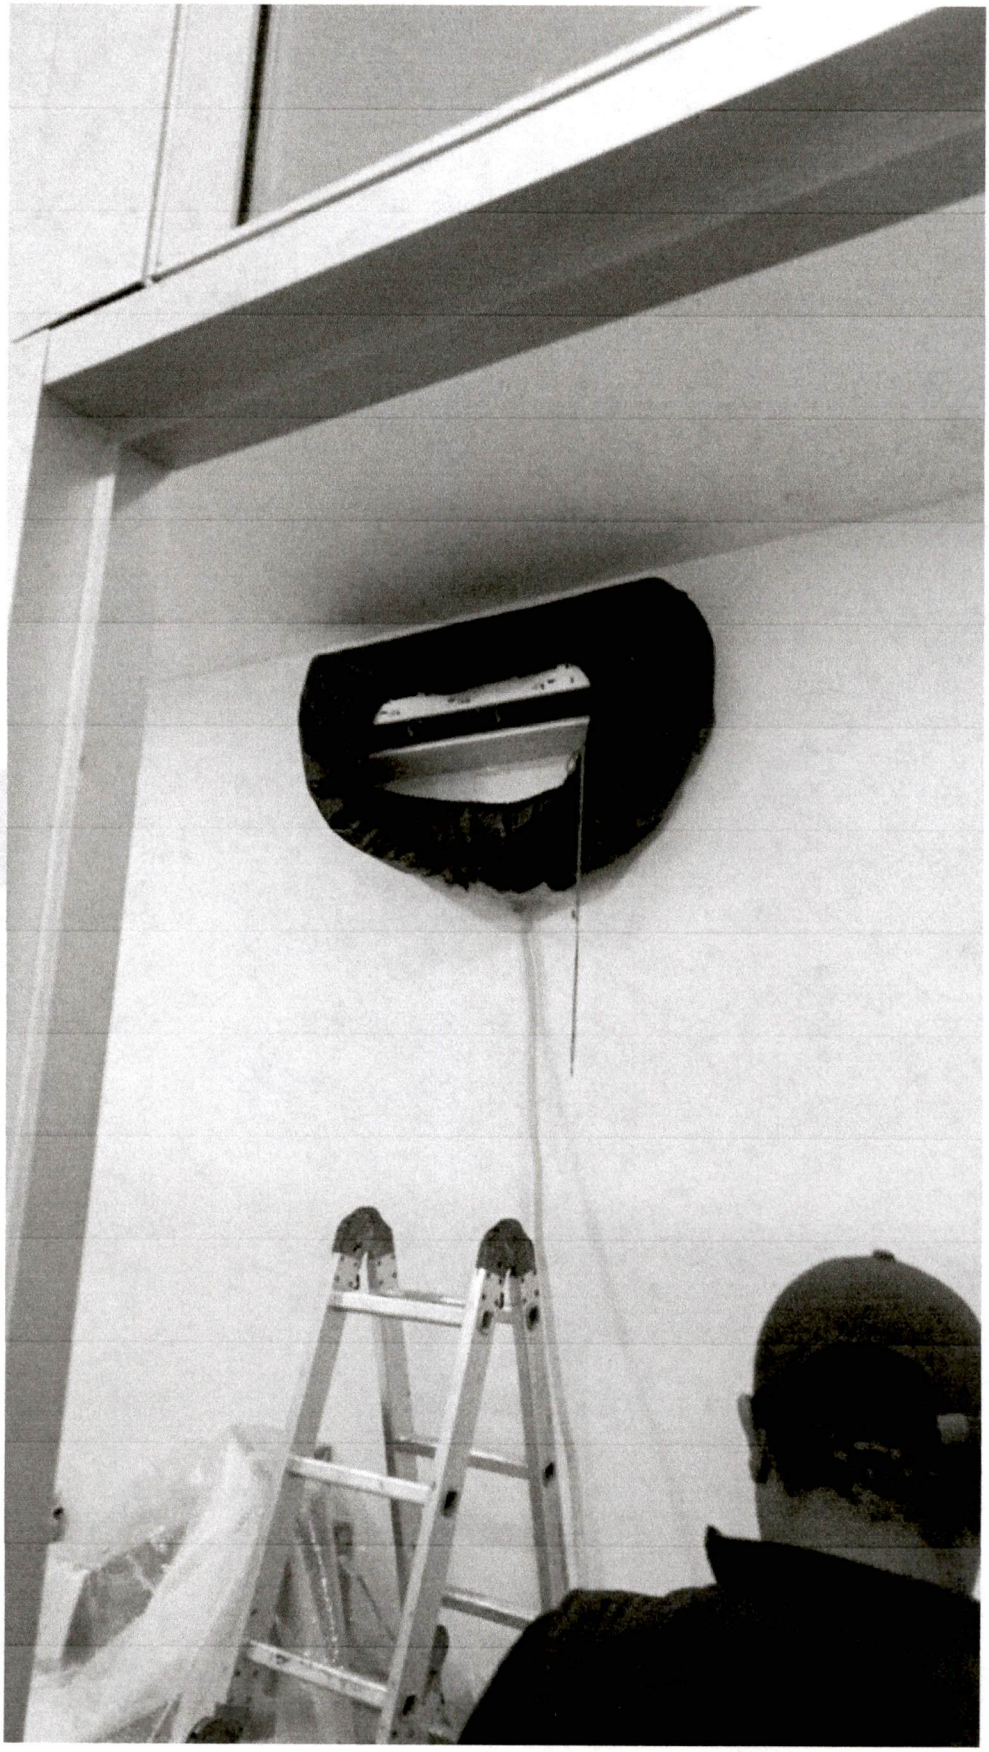

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	FORMACIÓN # 1
SERIAL UI:	100001609170700109

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	208.6	208.6
AMPERAJE:	6.25	7.64
PRESIÓN EVAP:	75	125

Observación: Ninguna.

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	FORMACIÓN # 2
SERIAL UI:	100001609170700112

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	206.7	206.6
AMPERAJE:	7.09	7.09
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.



DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	FORMACIÓN # 3
SERIAL UI:	100001609170700068

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	210	212
AMPERAJE:	5.46	5.44
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: El equipo no presenta serial en la placa interna ni externa.




DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	FORMACIÓN # 4
SERIAL UI:	

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	210	212
AMPERAJE:	5.46	5.44
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: El equipo no presenta serial en la placa interna ni externa.

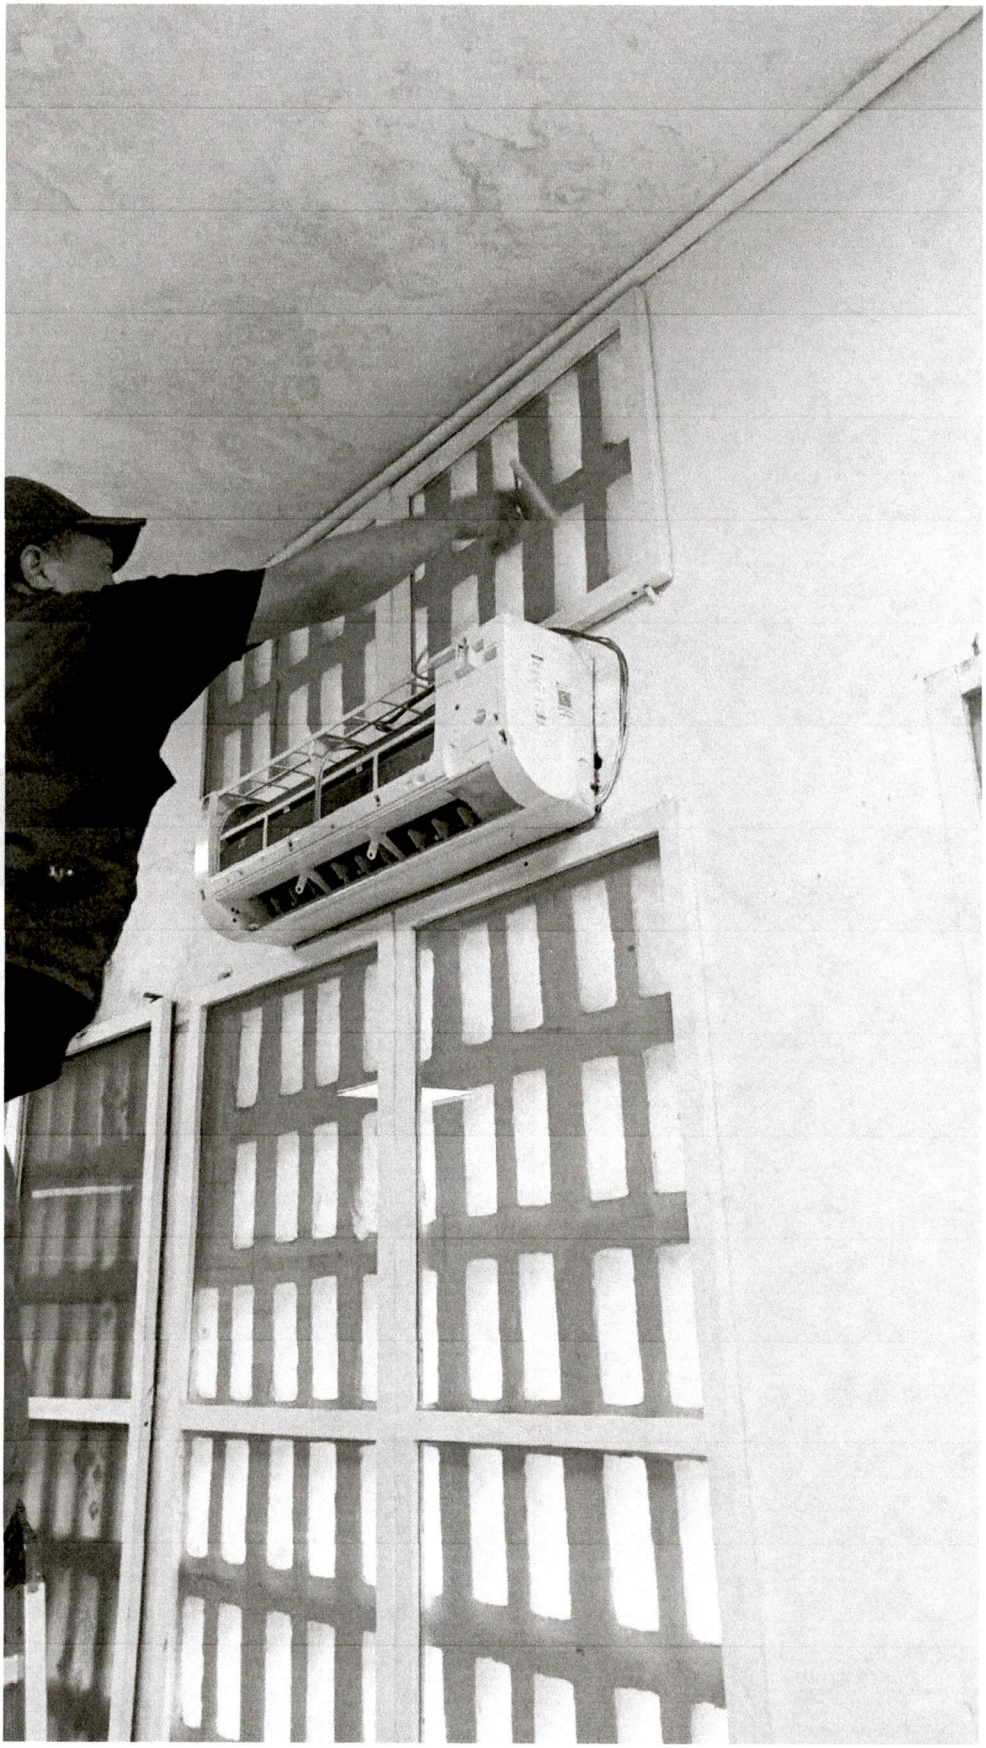


DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	SALÓN DE JUNTAS
SERIAL UI:	10000178170400003

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.9	207.4
AMPERAJE:	5.18	5.07
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.

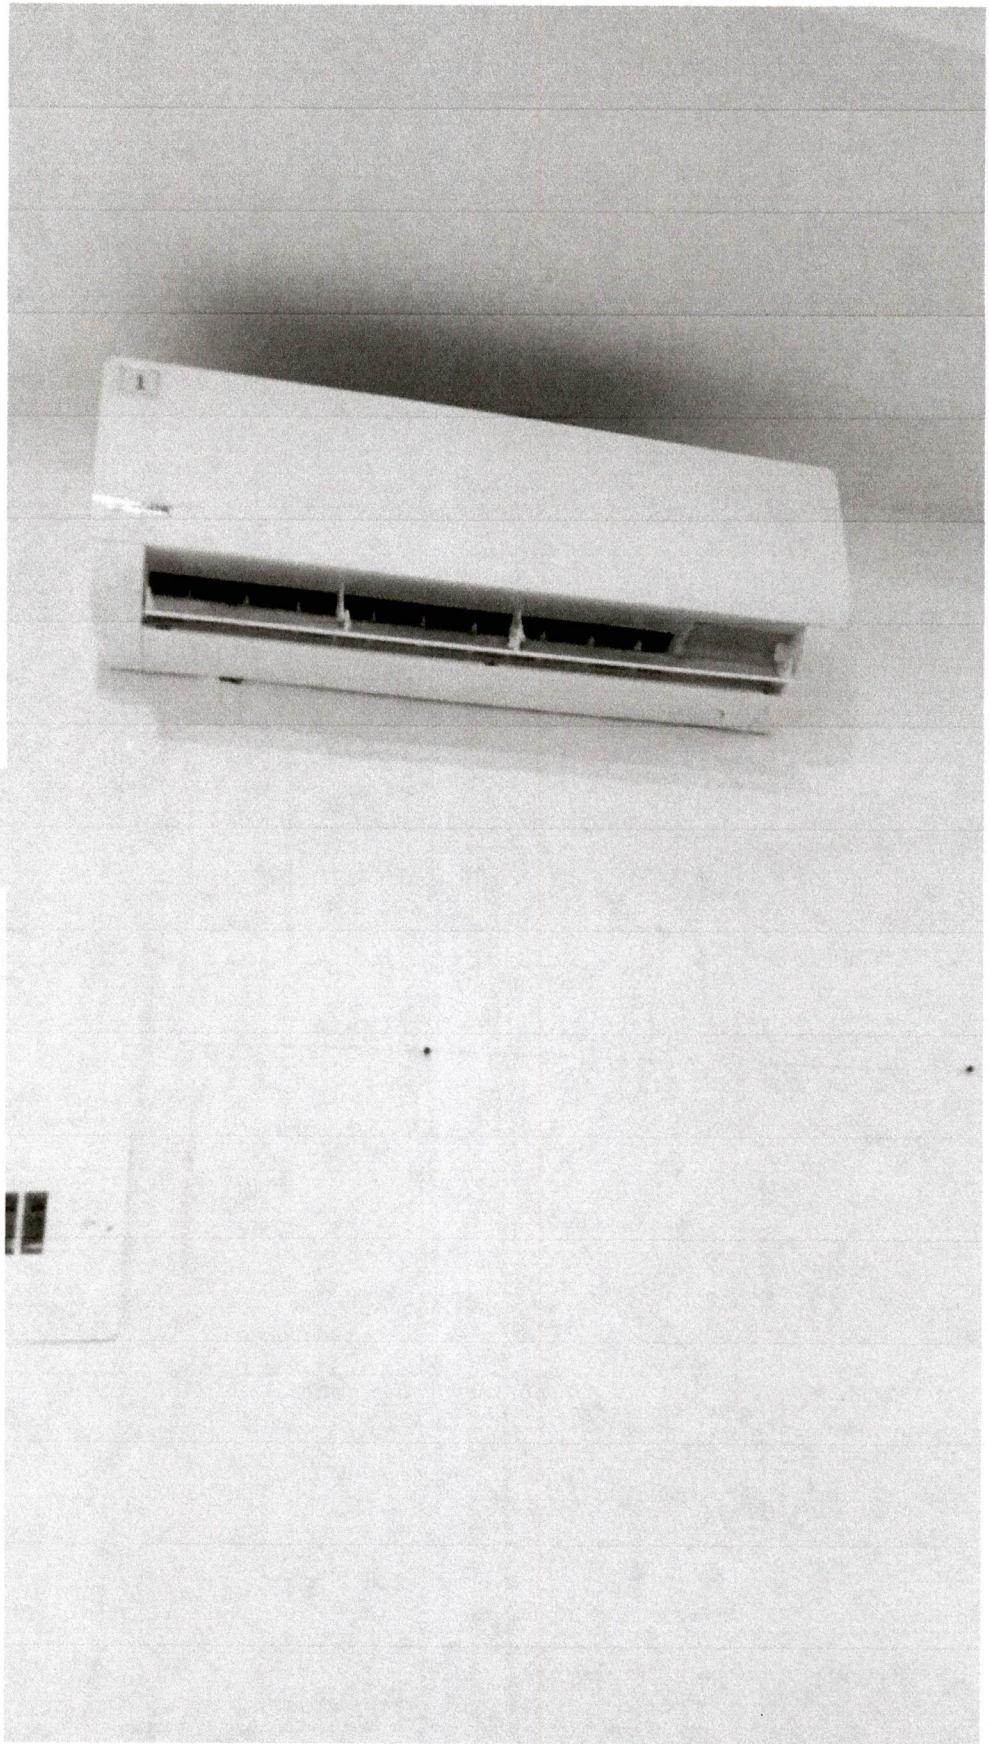


DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	SALÓN DE JUNTAS # 2
SERIAL UI:	10000178170400012

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	211.6	211.5
AMPERAJE:	4.75	4.75
PRESIÓN EVAP:	120	120

Observación: Ninguna.

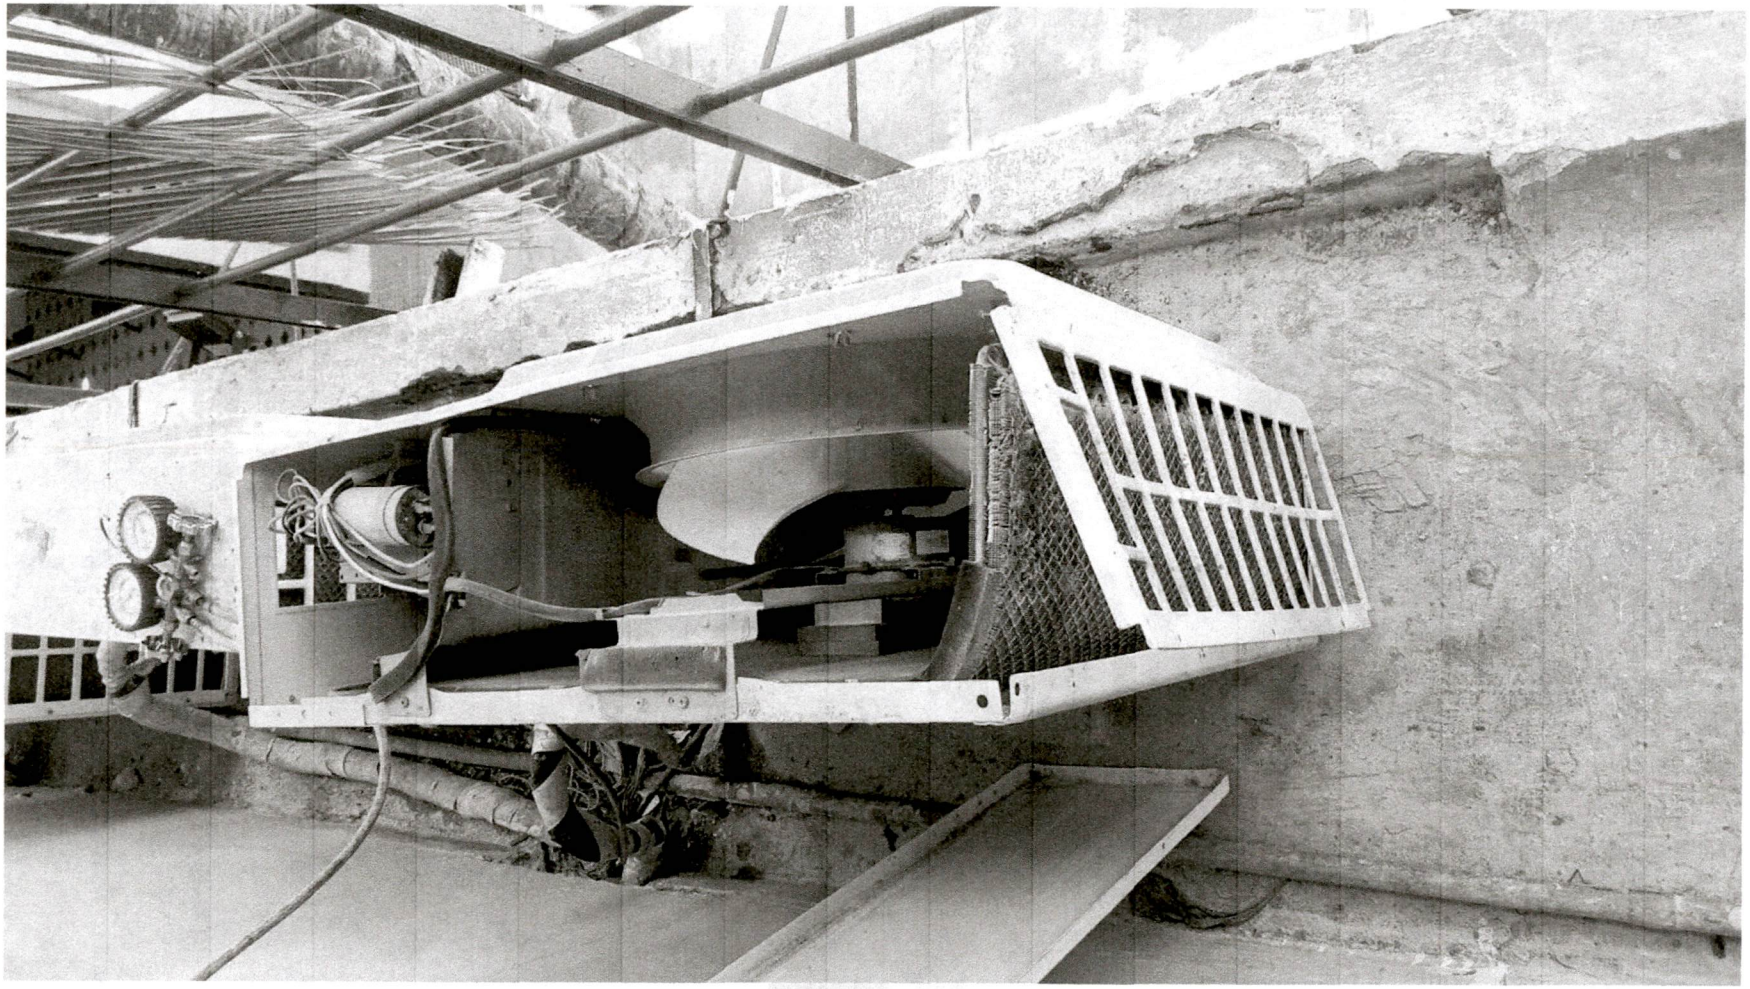

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	CONFORTFRESH
MODELO:	TAC-24CSA/Z2
UBICACIÓN:	ALMACÉN
SERIAL UI:	TAC-24CSA/Z2

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	211	211
AMPERAJE:	2	2
PRESIÓN EVAP:	148	148

Observación: Ninguna.

CAUTION
GAS CARBONIQUE CO2

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU
MARCA:	CONFORTFRESH
MODELO:	TAC-24CSA/Z12
UBICACIÓN:	CUARTO DE MONITOREO
SERIAL UI:	TAC-24CSA/Z12

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	204.5	204.8
AMPERAJE:	13.71	13.79
PRESIÓN EVAP:	135	135

Observación: Ninguna.

DATOS DE INTERVENCIÓN


CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	DIRECCIÓN PUESTA EN VALOR
SERIAL UI:	100001789170400016

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	208.9	208.8
AMPERAJE:	6.86	6.76
PRESIÓN EVAP:	75	125

Observación: Ninguna.



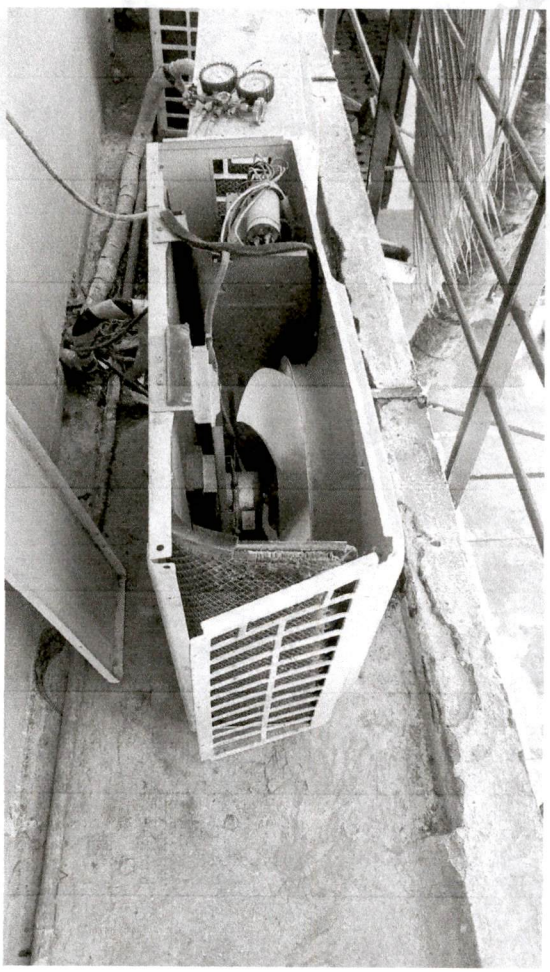

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	MIDEA
MODELO:	MSC-104018-CWF216A
UBICACIÓN:	OFICINA JURÍDICA
SERIAL UI:	MSC-104018-CWF216A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.6	207.6
AMPERAJE:	8.12	8.20
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.



DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	OFICINA ADMINISTRATIVA FINANCIERA # 1
SERIAL UI:	100001789170400020

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	209.1	208.9
AMPERAJE:	7.44	7.33
PRESIÓN EVAP:	110	110

Observación: Ninguna.


DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	OFICINA ADMINISTRATIVA FINANICERA # 2
SERIAL UI:	100001789170400031

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	209.1	208.4
AMPERAJE:	7.62	7.49
PRESIÓN EVAP:	120	120

Observación: Ninguna.

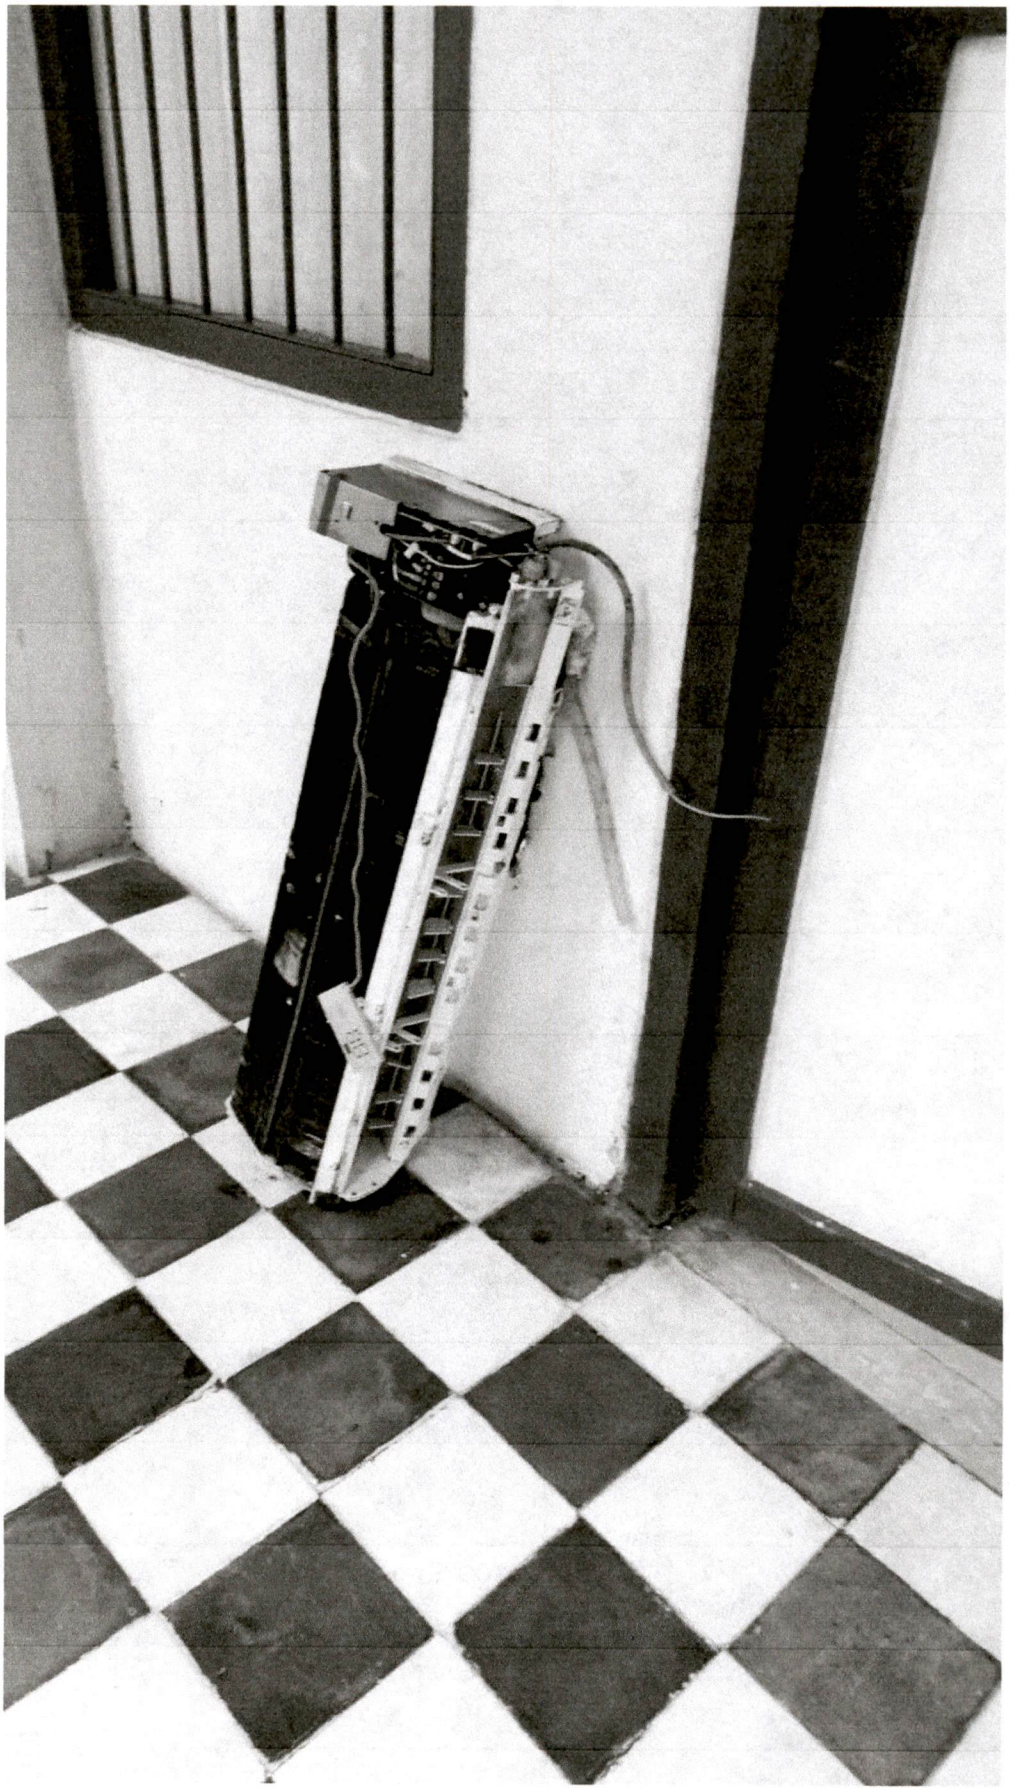

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	YORK
MODELO:	YH9FXC18BAH-FX
UBICACIÓN:	GESTIÓN DOCUMENTAL
SERIAL UI:	YH9FXC18BAH-FX

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	210	212
AMPERAJE:	5.46	5.44
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	6400 W
MARCA:	MIDEA
MODELO:	MCS-6400-CWF216A
UBICACIÓN:	SALÓN CARLOS ESQUIVIA
SERIAL UI:	MCS-6400-CWF216A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	206	206.4
AMPERAJE:	7.4	7.9
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: El equipo no presenta número de serial.


Escuela Taller
Cartagena de Indias
¡APRENDER
HACIENDO!

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	COMFORTFRESH
MODELO:	TAC-24CSA/Z2
UBICACIÓN:	TAQUILLA
SERIAL UI:	TAC-24CSA/Z2

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	213.8	213.8
AMPERAJE:	3.19	3.18
PRESIÓN EVAP:	110	110

Observación: Ninguna.


DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	CONFORTFRESH
MODELO:	MSED12C10C2GLUIM
UBICACIÓN:	ENFERMERÍA
SERIAL UI:	MSED12C10C2GLUIM

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	208	207.9
AMPERAJE:	7.48	8.12
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.

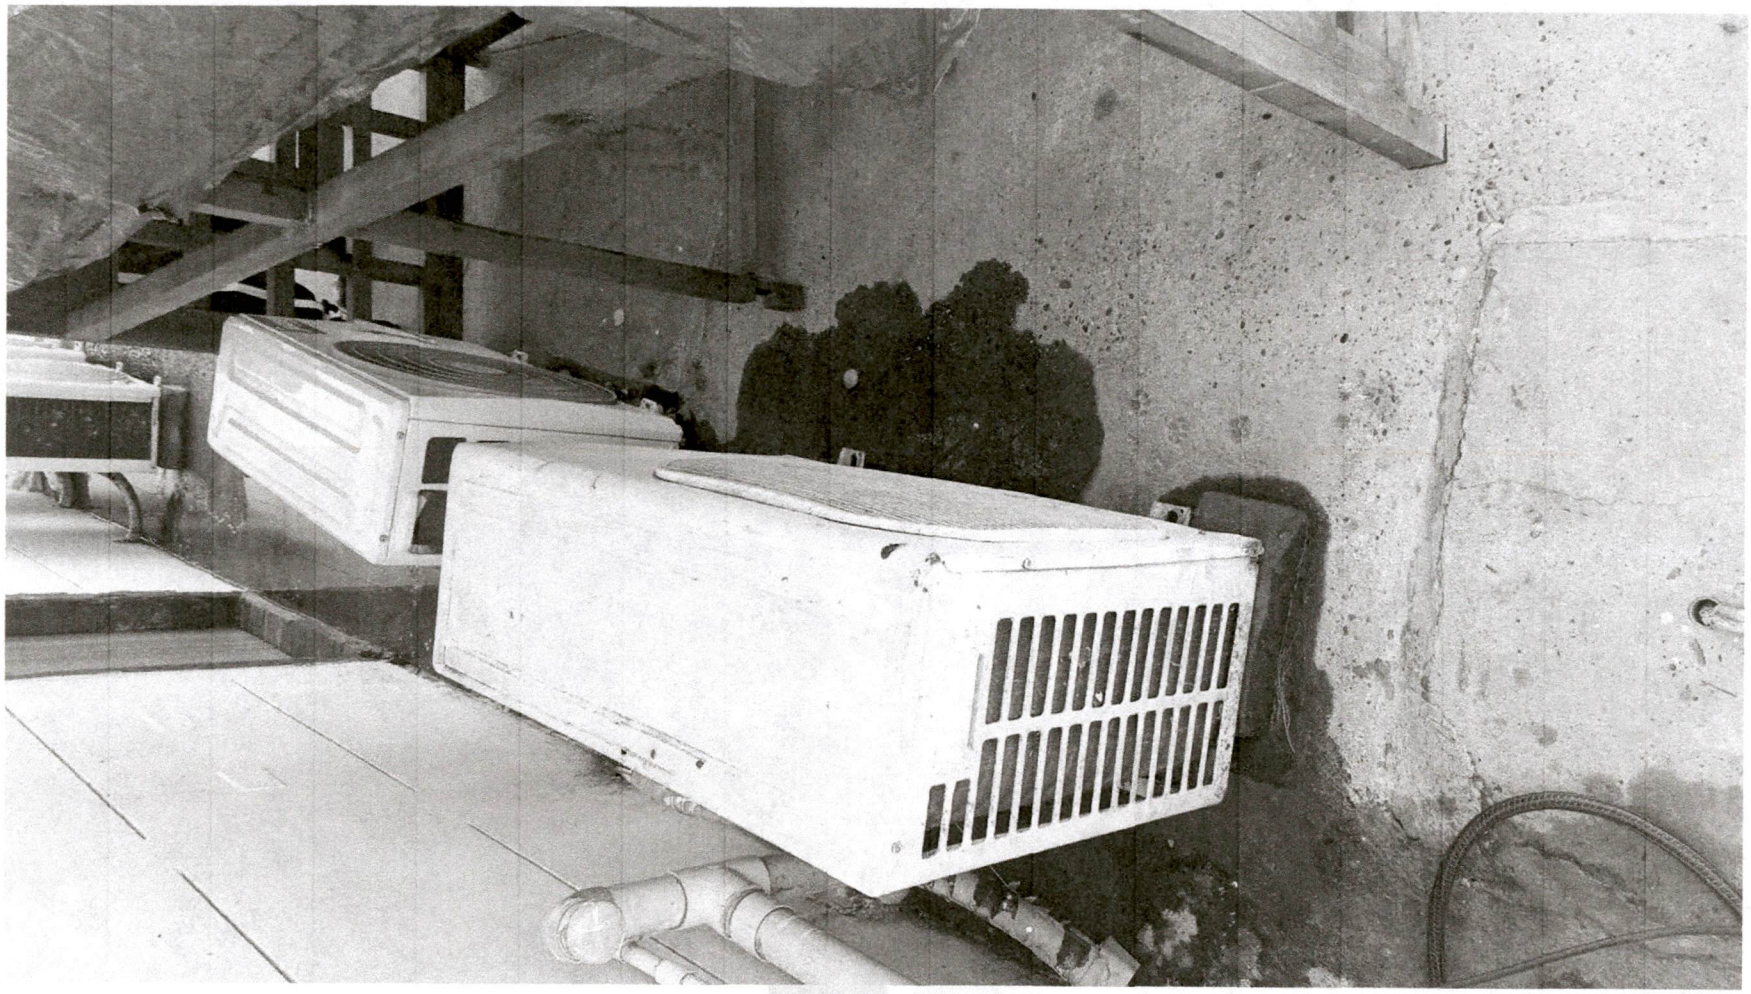


DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	SAMSUNG
MODELO:	AR12TXFCAWKNEU
UBICACIÓN:	TAQUILLA DE GUÍAS
SERIAL UI:	AR12TXFCAWKNEU

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	206	206
AMPERAJE:	5.1	5.1
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

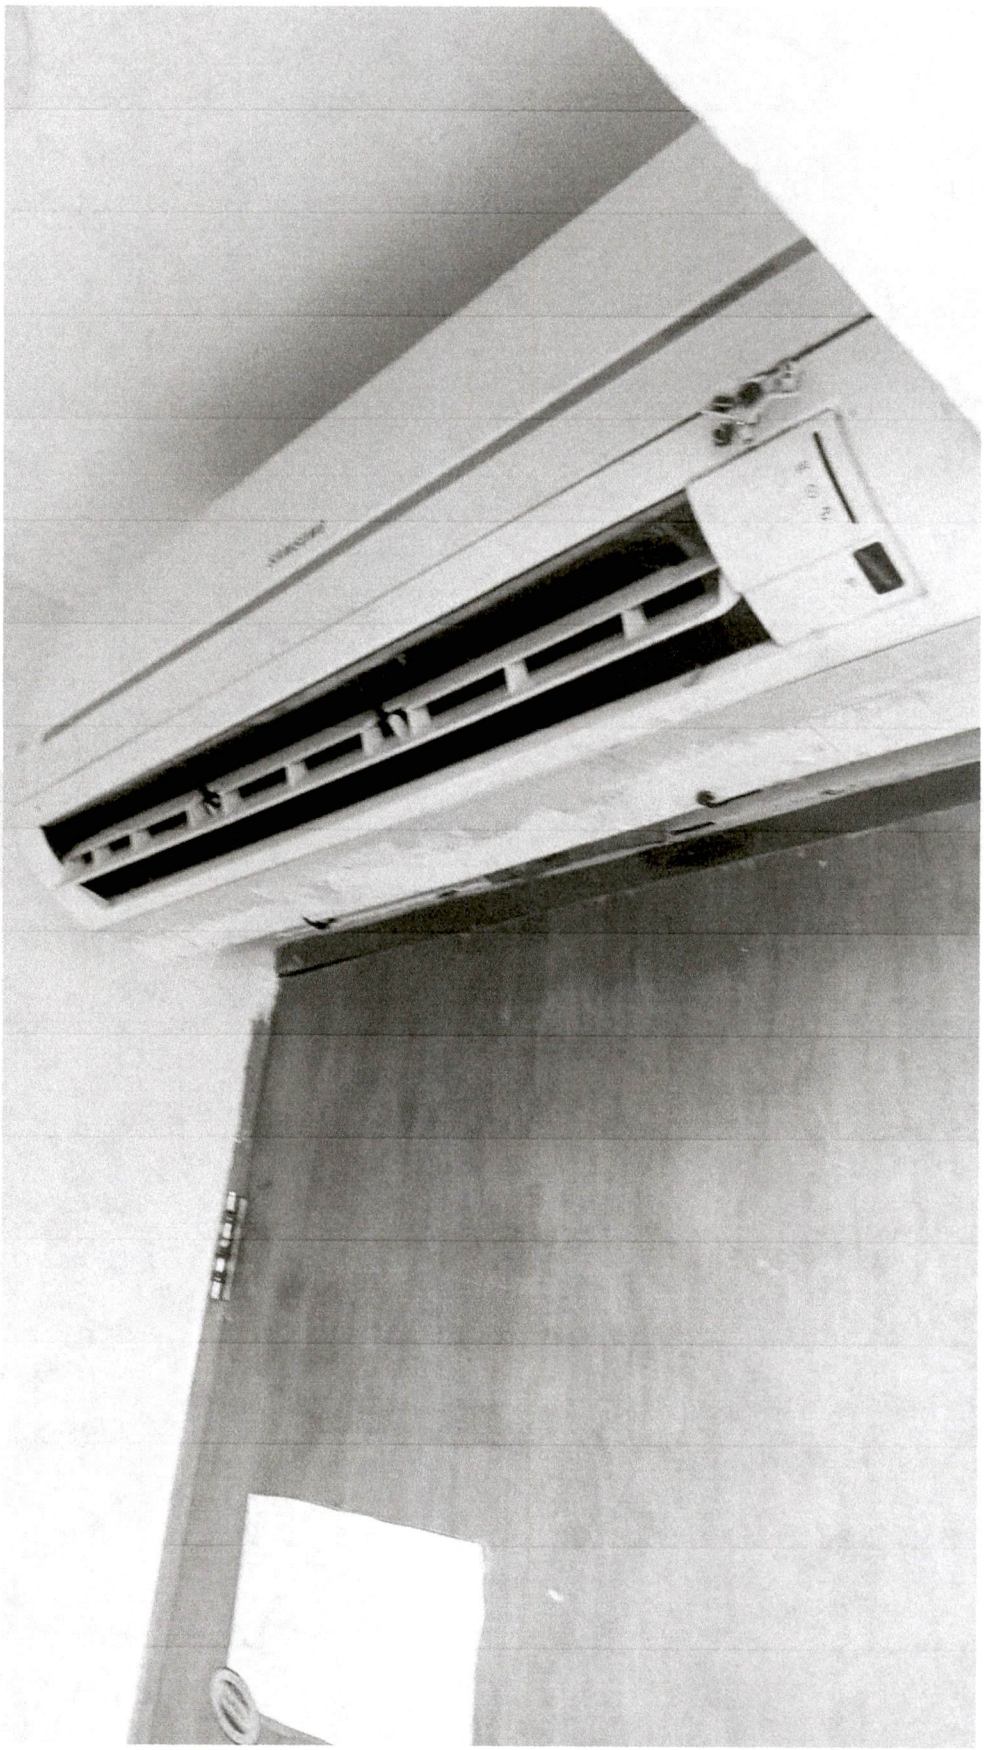

DATOS DE INTERVENCIÓN


CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	McQuay
MODELO:	MSC-104018-CWF216A
UBICACIÓN:	RACK DE SISTEMAS
SERIAL UI:	MSC-104018-CWF216A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.6	207.6
AMPERAJE:	8.12	8.20
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.

PRENTT
INGENIERIA S.A.S.

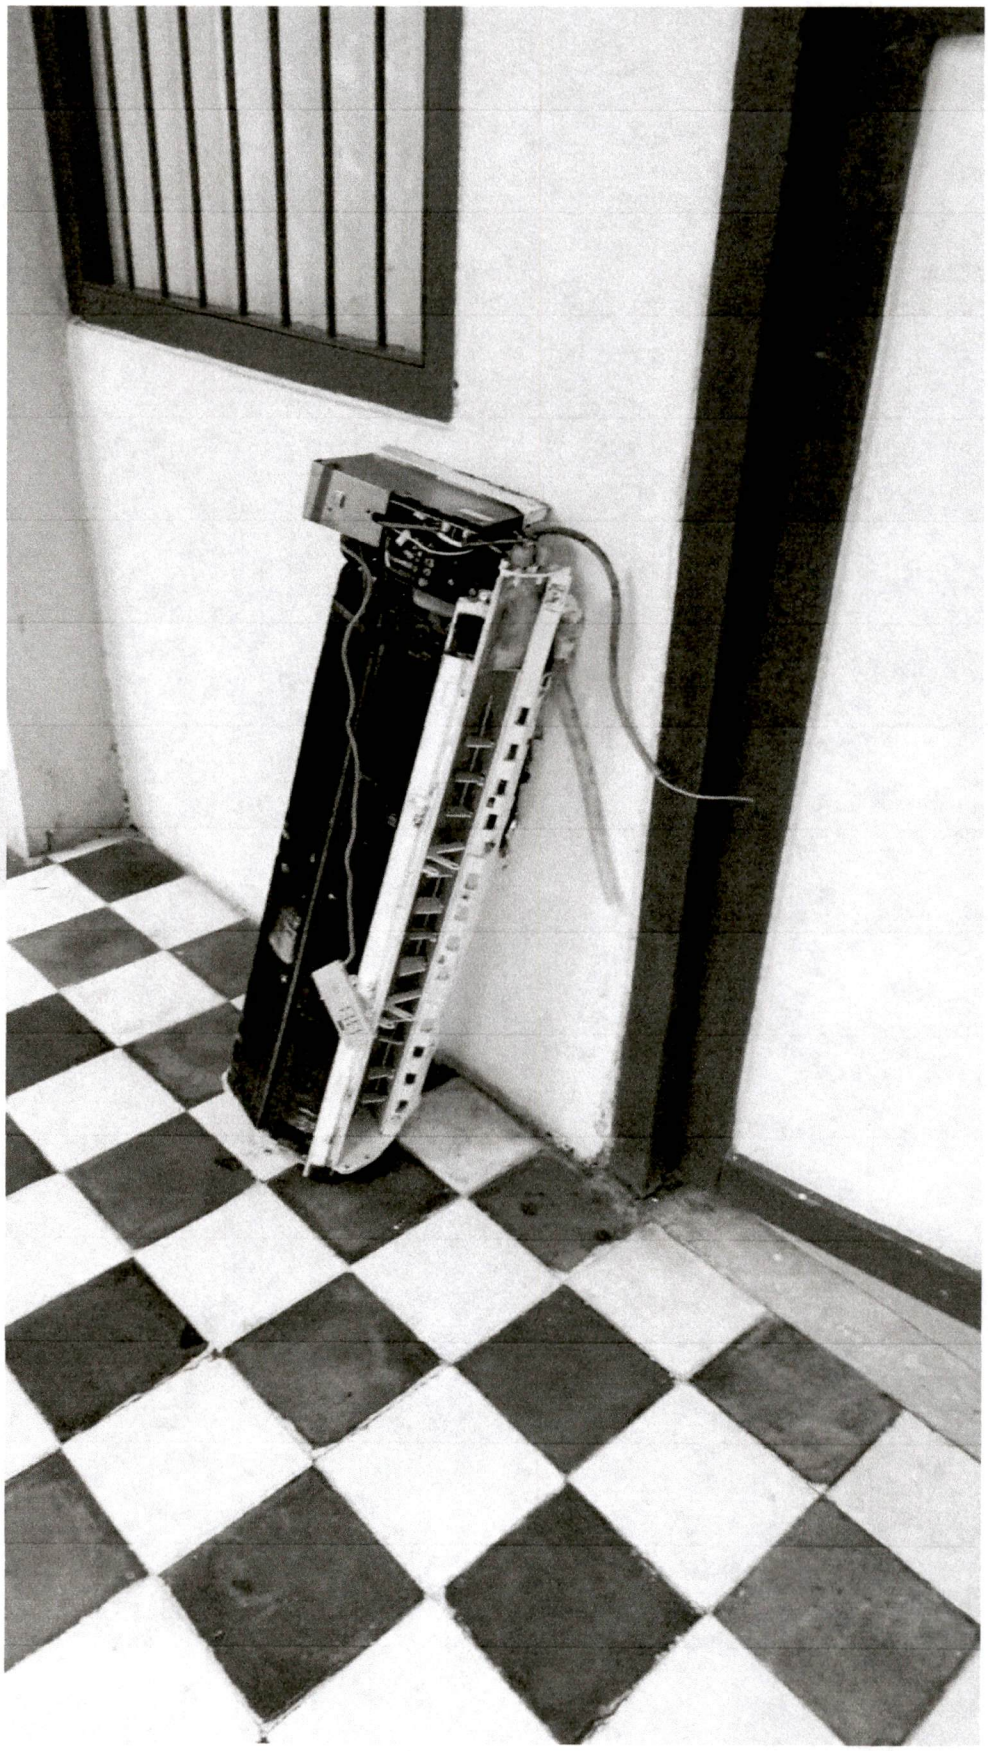

DATOS DE INTERVENCIÓN


CAPACIDAD (BTU):	5TR
MARCA:	MIDEA
MODELO:	MOV-60CDN1-N
UBICACIÓN:	HOSPITAL DE TROPA
SERIAL UI:	MOV-60CDN1-N

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

PRENTT INGENIERIA S.A.S.

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.6	207.6
AMPERAJE:	8.12	8.20
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.

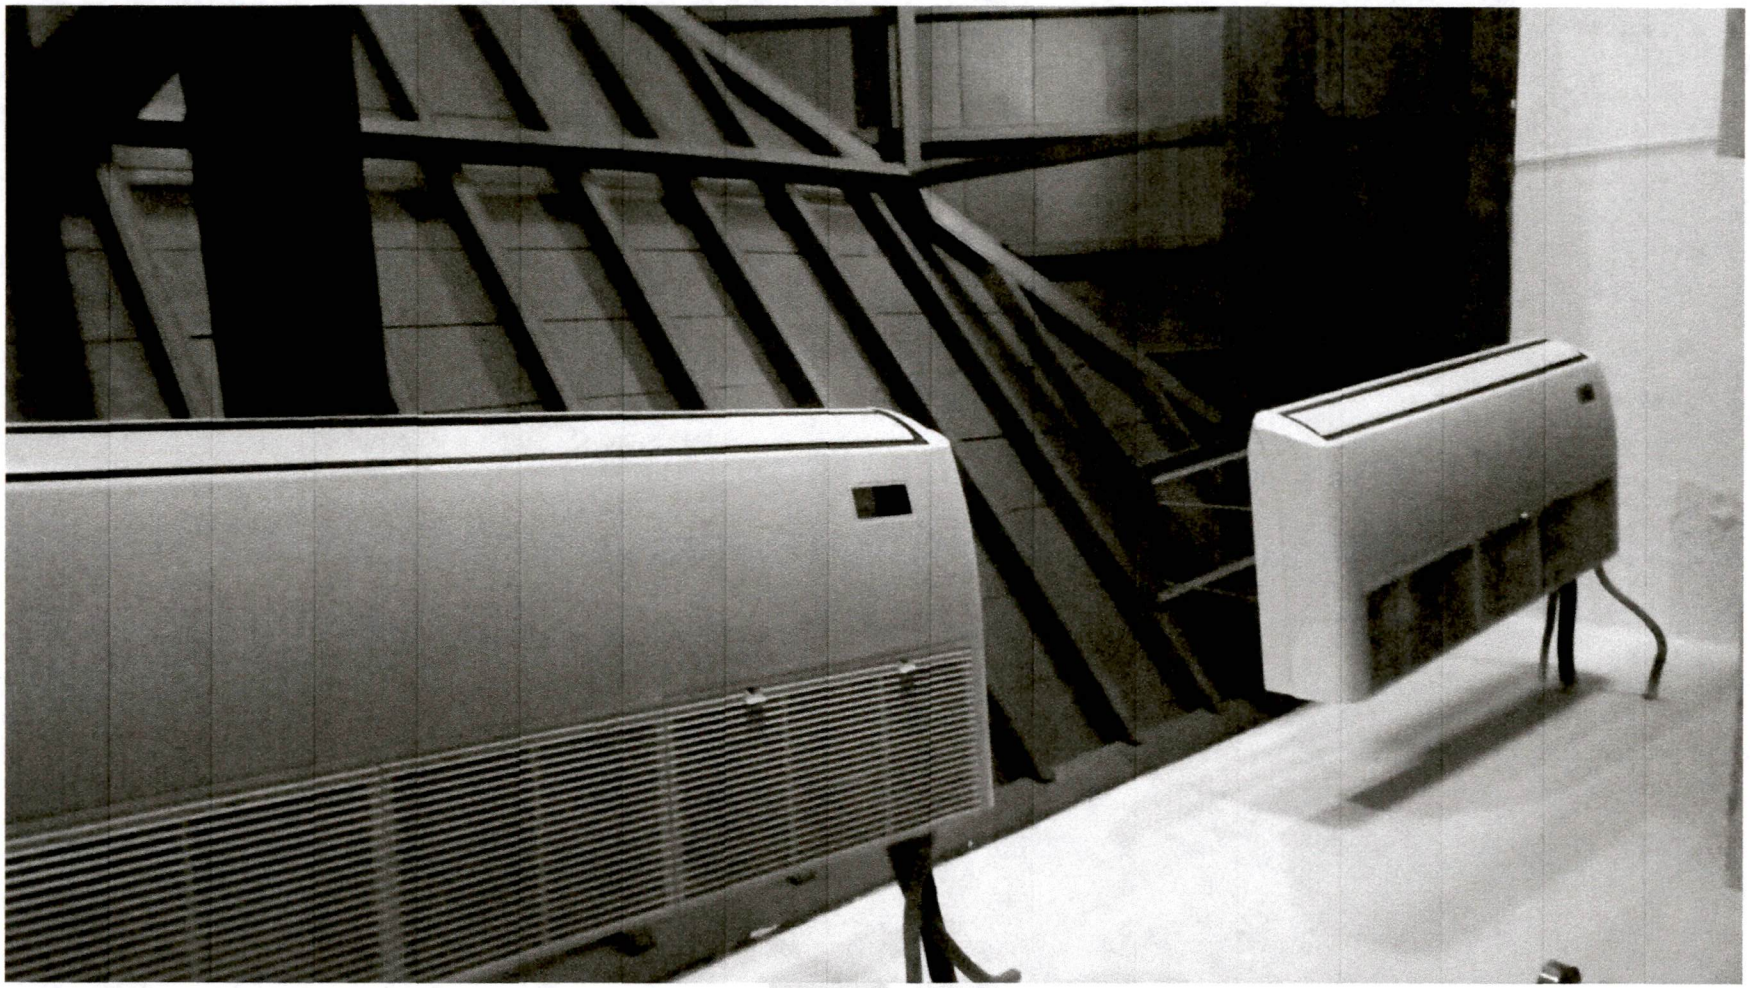



DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	5TR
MARCA:	MIDEA
MODELO:	MOV-60CDN1-N
UBICACIÓN:	HOSPITAL DE TROPA
SERIAL UI:	MOV-60CDN1-N

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.1	207.2
AMPERAJE:	8.14	8.19
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

Midea

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	W122CA
UBICACIÓN:	OFICINA RESIDENTE OBRAS CASTILLO
SERIAL UI:	W122CA

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	206.3	206.4
AMPERAJE:	8.3	8.1
PRESIÓN EVAP:	120	120

Observación: Ninguna.

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	VM242C6A
UBICACIÓN:	BOCACHICA
SERIAL UI:	VM242C6A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.9	207.7
AMPERAJE:	8.15	8.13
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	VM122C6A
UBICACIÓN:	CORDÓN AMURALLADO
SERIAL UI:	VM122C6A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	207.1	207.2
AMPERAJE:	8.14	8.19
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.



DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	VM122C6A
UBICACIÓN:	CORDÓN AMURALLADO
SERIAL UI:	VM122C6A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	202.2	202.9
AMPERAJE:	5.71	5.74
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.


DATOS DE INTERVENCIÓN


CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	VM122C6A
UBICACIÓN:	CORDÓN AMURALLADO
SERIAL UI:	VM122C6A

FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	204.1	205.3
AMPERAJE:	7.11	7.09
PRESIÓN EVAP:	125	125

Observación: Ninguna.

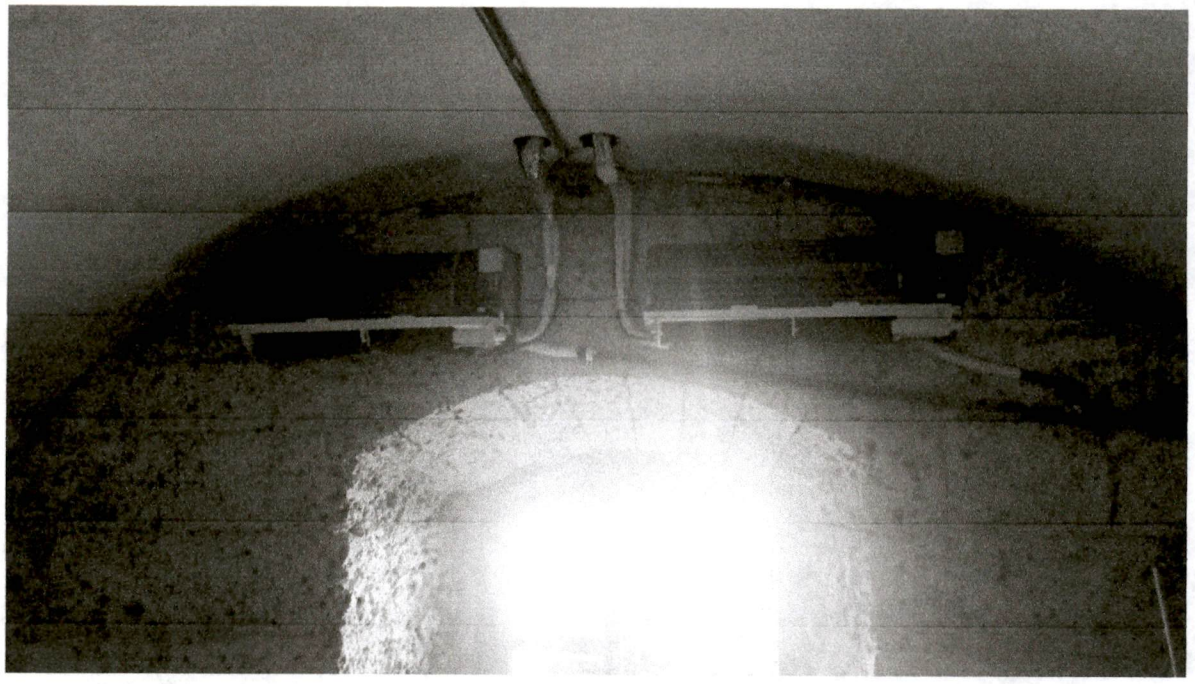

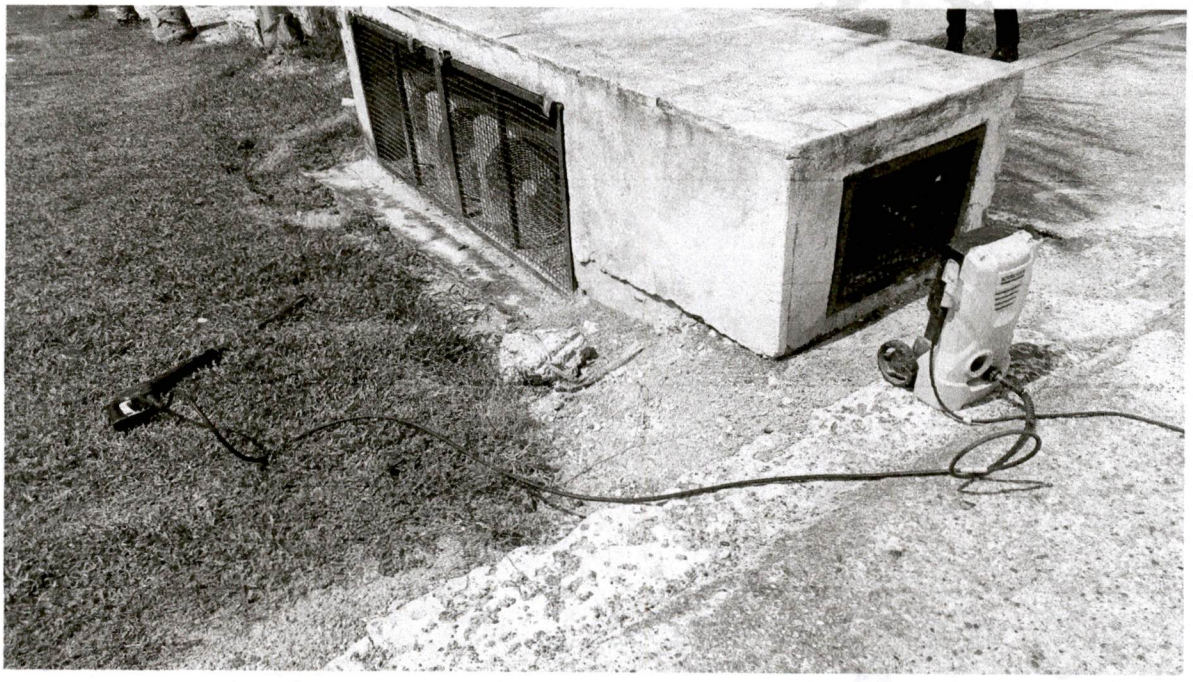

DATOS DE INTERVENCIÓN

CAPACIDAD (BTU):	12.000 BTU
MARCA:	LG
MODELO:	VM122C6A
UBICACIÓN:	CORDÓN AMURALLADO
SERIAL UI:	VM122C6A


FECHA DEL MANTENIMIENTO:	10/05/2023
FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	12/05/2023
NOMBRE DEL TÉCNICO:	CHARLES PRENTT REDONDO
TIPO DE EQUIPO:	MINISPLIT
TIPO DE SERVICIO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	▪LAVADO DE UNIDAD INTERIOR ▪ LAVADO DE UNIDAD EXTERIOR ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA DE DRENAJE ▪ LIMPIEZA Y AJUSTE DE REJILLAS Y DIFUSORES ▪ LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO DESINCRUSTANTE

	REVISIÓN INICIAL DE PARÁMETROS	REVISIÓN FINAL DE PARÁMETROS
VOLTAJE L1:	206.3	206.4
AMPERAJE:	6.10	6.11
PRESIÓN EVAP:	130	130

Observación: Ninguna.

Se entrega el presente en la ciudad de Barranquilla, a los 08 días del mes de noviembre de 2023,

Atentamente,

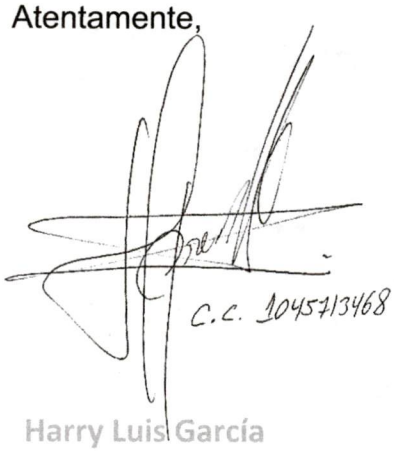

Harry Luis García
Ingeniero de proyectos

PRENTT INGENIERIA S.A.S.

Venta, mantenimiento, reparación y diseño de sistemas Termofuncionales, calderas, calderines, hornos y componentes auxiliares, Electrónica, instrumentación industrial y soldadura especializada en acero inoxidable.

harry.prentt@gmail.com
3187552869