Factura Electrónica De Venta No

AFE No. 1320

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041888726 que habilita desde AFE 1001 hasta AFE 2000. Vence 2023-12-25

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

Nit 860526214 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

CLIENTE	DEFENSORIA DEL PUEBLO		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO
NIT	800186061 1		06/12/2023		06/01/2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	OBRA	ORDEN DE COMPRA
CL 55 10 32	Bogota D.C.	3147300	Credito a 30 dias	5020012001	CD-1300-2023

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS JORNADA CORRECTIVA SEGÚN CONTRATO CD-1300-2023; REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DE MARCA AIREFLEX Y MODELOS DATA CRF 1001HL Y TCV4-096-LW3, A TODO COSTO Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. #$25-02-00;CD-1300-2023;almonroy@defensoria.gov.co#$	1	32.414.000	19%	6.158.660	32.414.000

Total Items: 1

Valor en Letras

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**32.414.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**6.158.660**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.572.660**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
ANTICIPO	**0**
RETENCION DE GARANTIAS	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**38.572.660**

REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No. 21003322706 A NOMBRE DE AIREFLEX DE COLOMBIA SAS Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO financiera@aireflex.com

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3312 ICA 9,66 X 1000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 ICA 11,04 X 1000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2023 12:22:52

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER TITULO VALOR Y ES NEGOCIABLE (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008). EN CASO DE REGISTRAR MORA EN EL PAGO DE ESTA OBLIGACIÓNSE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS CON LA TASA MAXIMA VIGENTE DEL MERCADO

Documento de Contingencia

Calle 21 No. 44 -30 Teléfono 2958548
Correo Electrónico financiera@aireflex.com

CUFE: 147f38d1911f98bcb280827c2fec53bbf226cee6ecceff9d0284892609915c88f606f302bb37c6e7db62a064ba3bbef8--Expedición:06/12/2023 01:11 PM

	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
Aireflex	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del Pueblo		C.C.:		7 / 11 / 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: cll. 55 N: 10-32	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
Data N: 1-2	Centro de Computo	Aireflex	DATA-CRF100 UR	DE1912-5557
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
UC N. 2		Terraza	Aireflex	ICW4-096 2W3	AD1912-5558

OBSERVACIONES:

Se instala Caja Empotrada Enchapable de 2x15 en Tablero Principal Cableado a Tablero de control cable. Tierra, Neutro page 1 Page 2

Tablero de Control de 40cm x 50cm x 15 de fondo, con bandeja y Chapa Tarjeta Transformador 120/208/240V a 24V, 40 V.A

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN			AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	214	213 214	L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
Nominal motor manejadora		2.9	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Voltaje condensadora	216	216 217	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Nominal motor compresor		29.7	L1 4.41 — L2 4.51 — L3 — / —
Nominal motor ventilador		4.6	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Presión de baja		—	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Presión de alta		—	L1 18.4 / ___ L2 20.3 / ___ L3 20.1 / —
Temperatura de saturación		—	Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2
Temperatura de succión		10.5°C	
Sobrecalentamiento		—	
Temperatura de suministro de aire		11°C	
Temperatura interna o ambiente		21.1°C	
Humedad relativa		54%	
Tipo de expansión		VET	

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS				
Instrumento	Código	Fecha	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica			pyn 043	25-10-23
Manómetro refrigeración				
Termometro y/o termohigrometro				
Otro:				

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny Andres Rinc...
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1075

REVISADO 29 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del Pueblo		C.C.:		10 11 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N. 10-37	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Chiller N°2	Centro de Cómputo		Aire Rey	PRM-CR-100	DA1912-5557
DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		Terraza	Aire Rey	TCV4-096 2w3	AD1912-5559
1	1	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

Se instala Tablero de Control con: Tarjeta Automatrónica GSRE Control Module, 1 Transformador, 1 Breaker Conectores

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	218. 213. 214	L1 1.4 / — L2 1.5 / — L3 1.6 / —
Nominal motor manejadora	2.9.	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Voltaje condensadora	213 213 214	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Nominal motor compresor	27.9	L1 2.9 / — L2 2.9 / — L3 — / —
Nominal motor ventilador	4.6.	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Presión de baja	—	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Presión de alta	—	L1 19.0 / — L2 19.0 / — L3 17.4 / —
Temperatura de saturación	—	Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2
Temperatura de succión	18.5°C	TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS
Sobrecalentamiento	—	Instrumento Código Fecha Código / Código / Fecha
Temperatura de suministro de aire	11°C	Pinza voltiamperimetrica: pun 049 / 25-10-17
Temperatura interna o ambiente	21.1°C	Manómetro refrigeración: / /
Humedad relativa	54%	Termometro y/o termohigrometro: / /
Tipo de expansión		Otro: / /

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Gabriel Andres Rincon
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

REVISADO 29 NOV 2023

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1-9676

	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
Aireflex	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del pueblo		C.C.:		8	11 23
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N. 10-32	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
Data N. 1-2	Centro de Computo	Aireflex	DNIA CRF 100	DE1912-5556
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Terraza	Aireflex	TCVH-096 Ln2	ADAL2-5558

OBSERVACIONES:

Se instala tubería HD terminales ALT y Cara 29 Americana con su respectivas Terminales y Soporte Terra. Cable de fuerza de fuerza N: 12 caja Breaker a Tablero de Control Centro de Computo.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☑ SI	☐ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☑ SI	☐ NO
Falla de control	☑ SI	☐ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora		L1 T V1 V2 L2 T V1 V2 L3 T V1 V2
Nominal motor manejadora		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Voltaje condensadora		L1 T V1 V2 L2 T V1 V2 L3 T V1 V2
Nominal motor compresor		AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Nominal motor ventilador		L1 T Comp1 Comp2 L2 T Comp1 Comp2 L3 T Comp1 Comp2
Presión de baja		TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS
Presión de alta		
Temperatura de saturación		
Temperatura de succión		
Sobrecalentamiento		
Temperatura de suministro de aire		
Temperatura interna o ambiente		
Humedad relativa		
Tipo de expansión		

Instrumento Código Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica		
Manómetro refrigeración		
Termometro y/o termohigrometro		
Otro:		

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00 AM	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny P. Alvaro R.
Hora Salida: 12:30	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1763

REVISADO 29 NOV 2023

aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoria del Pueblo		C.C.:		07 / 11 / 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: CL 55 D. 10-32	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Data 1-2	Centro de Computo		Airelex	DATA-CRF-100 1/2	DE1912-5533
DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		Terraza	Airelex	TCV4-096 Lw3	AD1912-5538
					5559

OBSERVACIONES:

Se instala cableado del Tablero principal a Cada Data y Tablero de cortes, 220V Tierra y Neutro, se instala breaker de 2x 15 Amp

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Voltaje manejadora	
Nominal motor manejadora	
Voltaje condensadora	
Nominal motor compresor	
Nominal motor ventilador	
Presión de baja	
Presión de alta	
Temperatura de saturación	
Temperatura de succión	
Sobrecalentamiento	
Temperatura de suministro de aire	
Temperatura interna o ambiente	
Humedad relativa	
Tipo de expansión	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento Código Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica		
Manómetro refrigeración		
Termometro y/o termohigrometro		
Otro:		

REPUESTOS SUMINISTRADOS

DE COTIZACIÓN:

REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO

Hora Entrada:	Nombre(s) Técnico(s):
9:00	Giovanni Fontecha / Guillermo Sinisterra
Hora Salida:	Revisión Coordinador:
17:30	

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1754

REVISADO 29 NOV 2023

	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
Aireflex	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoria del Pueblo		C.C.:		27 / 11 / 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N.	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
	Centro de Computo		Aireflex	DWTH CRV-100	DE1912.5556
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
			Aireflex		
/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Se Cambia Cable de Comunicacion del Tablero a Data 1 y Data 1 a Data n° 2

Equipo queda operando en Condiciones normales.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA						
Voltaje manejadora	214 215 214	L1	1.4 / 1.3	L2	1.3 / 1.4	L3	1.4 / 1.3	
Nominal motor manejadora	2.9		V1 V2		V1 V2		V1 V2	
Voltaje condensadora	214, 215/214	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA						
Nominal motor compresor	34.	L1	—	L2	—	L3	—	
Nominal motor ventilador	4.6		V1 V2		V1 V2		V1 V2	
Presión de baja	—	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES						
Presión de alta	—	L1	—	L2	—	L3	—	
Temperatura de saturación	—		Comp1 Comp2		Comp1 Comp2		Comp1 Comp2	
Temperatura de succión	—	TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS						
Sobrecalentamiento	—	Instrumento Código Fecha Código				Código		Fecha
Temperatura de suministro de aire	12°C	Pinza voltiamperimetrica						
Temperatura interna o ambiente	19°C	Manómetro refrigeración						
Humedad relativa	34%	Termometro y/o termohigrometro				/		/
Tipo de expansión	VET	Otro:						

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO		
Hora Entrada: 9:00 h	Nombre(s) Técnico(s): Andres Rinco... Guillermo Siabato	20735
Hora Salida:	Revisión Coordinador:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 29 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE:	Defensoría del pueblo	C.C.:		27 / 11 / 23	
SEDE:	Principal.	CONTACTO:	Juan C.		
DIRECCIÓN:	calle 55 N.-40-	CIUDAD:	Bogotá	O.T.:	

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
	DATA # 2 Centro de Computo		DAIN CRVI100	DC1917.5556

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE

OBSERVACIONES:

Se efectua Sistema de Monitoreo a Data # 2 quedando operando en condiciones normales.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	214 - 213 - 214	L1 1.1 / 1.0 L2 1.2 / 1.0 L3 1.2 / 1.2
Nominal motor manejadora	2.9	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Voltaje condensadora	213 212 214	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Nominal motor compresor	3.0	L1 ___ ___ L2 ___ ___ L3 ___ ___
Nominal motor ventilador	4.6	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Presión de baja	—	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Presión de alta	—	L1 ___ ___ L2 ___ ___ L3 ___ ___
Temperatura de saturación	—	Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2
Temperatura de succión	—	
Sobrecalentamiento	—	
Temperatura de suministro de aire	11°C	
Temperatura interna o ambiente	19°C	
Humedad relativa	52%	
Tipo de expansión	VFT	

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento Código Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica		
Manómetro refrigeración	/	/
Termometro y/o termohigrometro		
Otro:	/	/

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 9:00	Nombre(s) Técnico(s): Andres Rmz Guillermo Sierra
Hora Salida: 16:45	Revisión Coordinador:

20743

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 29 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE:	Defensoria del Pueblo	C.C.:		27 / 11 / 23	
SEDE:	Principal.	CONTACTO:	Juan C.		
DIRECCIÓN:	Calle 55 N. 10--	CIUDAD:	Bogotá	O.T.:	

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
	DATA H. A.		Aireflex	DATA CRV: 400	DE1912
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
			Aireflex		
/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Se efectua Sistema de monitoreo, quedando Equipo operando en Condiciones normales.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Voltaje manejadora	214 215 214
Nominal motor manejadora	2.9
Voltaje condensadora	213, 212, 213
Nominal motor compresor	—
Nominal motor ventilador	—
Presión de baja	—
Presión de alta	—
Temperatura de saturación	—
Temperatura de succión	—
Sobrecalentamiento	—
Temperatura de suministro de aire	10°C
Temperatura interna o ambiente	19°C
Humedad relativa	64%
Tipo de expansión	VET

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1.4	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1		1		1	

AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
1		1		1	

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica				
Manómetro refrigeración			/	
Termometro y/o termohigrometro				
Otro:			/	/

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 9:00	Nombre(s) Técnico(s): Andres, Rodrigo, Geovanny, Sebastian
Hora Salida: 16:45	Revisión Coordinador:

Juan Sánchez

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

20742

REVISADO 29 NOV 2023

	CAPACITACION EXTERNA	FR05-15
	Proceso: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	Versión:00

CLIENTE: Defensoria del Pueblo DIRECCION:

OBRA: DATA 1 y 2 Sistema Monitoreo CENTRO DE COSTOS:

ENCARGADO POR EL CLIENTE: Juan Sebastian Chicuan

ENCARGADO DE AIREFLEX: Daniel Mercado FECHA: 28/Nov/23

TEMA DE CAPACITACIÓN: Sistema de Monitoreo WebCTRL 8.5.2
DATA 1 y 2

TIPO EQUIPOS: DATA - Aire de Presición

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Juan Chicuan	Prof. esp. 619	
Alexander Amezquita	Prof. 615	

OBSERVACIONES

IP Enrutador: 172.31.76.154 - IP Servidor: 172.31.76.153

IP: 172.31.76.1 - Mask: 255.255.255.0

usuario: data - clave: dataaire34 ubicacion: C:/webctrl 8.5.2

Setpoint: 19 ± 1 — 51% ± 3

FIRMA ENCARGADO POR EL CLIENTE

FIRMA ENCARDO AIREFLEX

Aireflex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombiá

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19182

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 23-nov-23

DIRECCIÓN: CL 55 10 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TÉCNICO: JHON GARCIA

CONTRATO: DEFENSORIA DEL PUEBLO

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014001	710501	25,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	25 MTS DE CABLE APANTALLADO 2 X 18 PARA CONEXIÓN ARCNET 156 AUTOMATI-LOGIC COLOR VERDE

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:
John Alex Garcia
23/11/2023

DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON

TRANSPORTADO POR:
John Garcia
23/11/2023
John Garcia
23-11-23

ELABORADO POR: MAGDA CALDERON

AUTORIZADO POR:

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

En la ciudad de BOGOTÁ, a los veintiún (28) días del mes de noviembre del año 2023, se reunieron los señores Juan Sebastian Chicuazuque en representación de **DEFENSORIA DEL PUEBLO** y **DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON**, en representación de **AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S.** con el fin de hacer entrega de las acciones correctivas referente a la instalación del sistema de monitoreo en los equipos del aire acondicionado, **DATA No 1 MODELO - DATA CRF100 / SERIE DE1912-5556. Y DATA No 2 MODELO - DATA CRF100 / SERIE DE1912-5557,** ubicados en el **DATACENTERS. - DEFENSORIA DEL PUEBLO CALLE 55 # 10-32**.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de los equipos, se procedió a formalizar la entrega definitiva y el recibo a completa satisfacción, dejando constancia a partir de la fecha, de acuerdo al contrato. **CD-1300-2023.**

CLIENTE	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S
Juan Sebastian Chicuazuque	Daniel Mercado
FIRMA DE QUIEN RECIBE	**FIRMA DE QUIEN ENTREGA.**

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE:	Defensoría del Pueblo	C.C.:			11	23
SEDE:	Principal.	CONTACTO:				
DIRECCIÓN:	Calle 55 # 10-32	CIUDAD:	Bogotá	O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Chiller N° 2	Centro de Computo		Aire Flex	Duin CRF100HL	DE1912-5557
DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		Terraza	Aire Flex	TCVY-196	XD1912-5557

OBSERVACIONES:

Se Cambio Targeta de control. ZW 551 2121C25141

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		
Voltaje manejadora	214	213 . 214
Nominal motor manejadora		2.9 x 4
Voltaje condensadora	213	213 . 214
Nominal motor compresor		27.9
Nominal motor ventilador		4.6
Presión de baja		—
Presión de alta		—
Temperatura de saturación		—
Temperatura de succión		18.5°C
Sobrecalentamiento		(18.5°C)
Temperatura de suministro de aire		11°C
Temperatura interna o ambiente		21.1°C
Humedad relativa		54%
Tipo de expansión		-

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
2.9	—	2.9	—	—	—
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
19.0	-	19.0	-	19.4	-
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento Código Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica		
Manómetro refrigeración		
Termometro y/o termohigrometro	/	/
Otro:		

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny F. Guzman Andres R. Suarez
Hora Salida: /	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1057717

REVISADO 20 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del Pueblo		C.C.:		9 11 29	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N 10. 32	CIUDAD: Bogotá D.C.		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA 2	Centro de Computo		Aireflex	Data CRI100	DE1912-5557
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Terraza	Aireflex	TCU4-076 LW3	1D1912-5558

OBSERVACIONES:

Se instala cinta led azul. con su respectivo Cable.
Se instala Cinta led Rojo con su respectivo cable
Quedan operando normalmente.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	A 110 V.	L1 — / — L2 — / — L3 — / —
Nominal motor manejadora	2.9	V1 V2 V1 V2 V1 V2
Voltaje condensadora		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Nominal motor compresor		L1 — / — L2 — / — L3 — / —
Nominal motor ventilador		V1 V2 V1 V2 V1 V2
Presión de baja		AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Presión de alta		L1 — / — L2 — / — L3 — / —
Temperatura de saturación		Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2
Temperatura de succión		TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS
Sobrecalentamiento		Instrumento Código Fecha Código / Código / Fecha
Temperatura de suministro de aire		Pinza voltiamperimetrica — DVH 043 — 25-10-17
Temperatura interna o ambiente		Manómetro refrigeración
Humedad relativa		Termometro y/o termohigrometro
Tipo de expansión		Otro:

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Gerardo Y. Andr. R. Gallo Diaz.
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

19007

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 20 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoria del Pueblo		C.C.:		15 / 11 / 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N: 10-32	CIUDAD: Bogota		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA N: 2	Centro de Computo		Aireflex	Data CRF 100	DE1912-5557
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Terraza	Aireflex	TCV4-096 Lw3	AD1912-5557

OBSERVACIONES:

Se instalan 3 UND filtros de carton de 24" x 24 x 2" marca Airguard.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN			AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA					
Voltaje manejadora	214	213 214	L1 4.4 / —		L2 4.5 / —		L3 4.6 / —	
Nominal motor manejadora		2.9	V1	V2	V1	V2	V1	V2
Voltaje condensadora	213	213 214	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA					
Nominal motor compresor		27.9	L1 2.7 / —		L2 2.7 / —		L3 — / —	
Nominal motor ventilador		0.6	V1	V2	V1	V2	V1	V2
Presión de baja		88 PSI	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES					
Presión de alta		—	L1 17.0 / —		L2 17.4 / —		L3 17.4 / —	
Temperatura de saturación		—	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
Temperatura de succión		18.5 °C	TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS					
Sobrecalentamiento		—	Instrumento Código Fecha Código			Código		Fecha
Temperatura de suministro de aire		11.0 °C	Pinza voltiamperimetrica			PUA 043		25-10-23
Temperatura interna o ambiente		21.4 °C	Manómetro refrigeración					
Humedad relativa		54 %	Termometro y/o termohigrometro			/		/
Tipo de expansión		VET	Otro:					

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO		
Hora Entrada: 8:00 a	Nombre(s) Técnico(s): Guillermo Sabala	
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 20 NOV 2023

19768

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del pueblo		C.C.:		23	11	23
SEDE: Principal.		CONTACTO:				
DIRECCIÓN: Calle 55 N. 10-32	CIUDAD: Bogotá		O.T.:			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Data N° 2	Centro de Computo		Aireflex	DATA CRF 100	DE1912-5557
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
Data N. 2		Terraza	Aireflex	TEV4-096 bw3	AD1912.5579

OBSERVACIONES:

Se Cambio Contactor de 3 polos 40A bobina 24V y Rubaflex a la llegada de la unidad Condensadora.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:	—	—

CONDICIONES DE OPERACIÓN		
Voltaje manejadora	215	215 216
Nominal motor manejadora		2.9 ✓
Voltaje condensadora	215	215 216 ✓
Nominal motor compresor		33 ✓
Nominal motor ventilador		4.6 ✓
Presión de baja		— ✓
Presión de alta		— ✓
Temperatura de saturación		—
Temperatura de succión		18.5°F
Sobrecalentamiento		—
Temperatura de suministro de aire		11 °C
Temperatura interna o ambiente		21.1°C
Humedad relativa		54%
Tipo de expansión		VET

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 21.7 / — L2 21.7 / — L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES

L1 17.4 ____ L2 18.4 ____ L3 16.7 ____
Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento Código Fecha Código	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 043	25.10.17
Manómetro refrigeración		
Termometro y/o termohigrometro	/	/
Otro:	/	

REPUESTOS SUMINISTRADOS

# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Guillermo S.
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1-97662

REVISADO 10 NOV 2023

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del Pueblo		C.C.:		8	11 23
SEDE: Principal.		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N° 10-32	CIUDAD: Bogotá		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Daikin # 1	Centro de Computo		Aireflex	Daikin CAF 100	DE1912-5556
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Piso 29	Aireflex	FCV4-096LW1	RDI912-5558

OBSERVACIONES:

Se cambia contactor de 3 polos 40 Amp bobina 24V y Rebalteo a la llegada de la unidad condensadora.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA						
Voltaje manejadora	216 215 216	L1 1.4 / 1.3		L2 1.5 / 1.4		L3 1.6 / 1.5		
Nominal motor manejadora	2.9		V1	V2	V1	V2	V1	V2
Voltaje condensadora	216 216 217	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA						
Nominal motor compresor	27.9	L1 4.8 / ___		L2 4.8 / -		L3 ___ / -		
Nominal motor ventilador	4.6		V1	V2	V1	V2	V1	V2
Presión de baja	-	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES						
Presión de alta	-	L1 18.4 / ___		L2 20.3 / ___		L3 20.1 / ___		
Temperatura de saturación	-		Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
Temperatura de succión	6.4°C	TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS						
Sobrecalentamiento	-	Instrumento	Código	Fecha	Código	Fecha		
Temperatura de suministro de aire	10.6°C	Pinza voltiamperimetrica	PVA 043	25-10-23				
Temperatura interna o ambiente	19.6°C	Manómetro refrigeración						
Humedad relativa	54%	Termometro y/o termohigrometro						
Tipo de expansión	E.E.V.	Otro:						

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny Andres Rico.
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 20 NOV 2023

1975 8

Aireflex	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoria del pueblo		C.C.:		15 / 11 / 23	
SEDE: Principal		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 # 10-32	CIUDAD: Bogota		O.T.:		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA # 1	Centro de Computo		Airflex	DATA CRF100	DE1912-5556
DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		Terra 29	Airflex	TCVQ-096 LW3	AD1912-5558

OBSERVACIONES:

Se instalan 3 und filtros de carton de 24" x 24" x 2" Marca Airguard.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	216 215 216	L1 1.4 / 1.3 (V1 / V2) L2 1.5 / 1.4 (V1 / V2) L3 1.6 / 1.5 (V1 / V2) (FM)
Nominal motor manejadora	2.9	
Voltaje condensadora	212 211 212	AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA
Nominal motor compresor	27.9	L1 4.8 / — (V1 / V2) L2 4.8 / — (V1 / V2) L3 — / — (V1 / V2)
Nominal motor ventilador	4.6	
Presión de baja	—	AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES
Presión de alta	—	L1 21.1 / — (Comp1 / Comp2) L2 22.4 / — (Comp1 / Comp2) L3 22.9 / — (Comp1 / Comp2)
Temperatura de saturación	—	
Temperatura de succión	6.4 °C	TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS
Sobrecalentamiento	—	
Temperatura de suministro de aire	10.6 °C	Pinza voltiamperimetrica — Código: pvn 043 — Fecha: 25-10-17
Temperatura interna o ambiente	19.6 °C	Manómetro refrigeración — / —
Humedad relativa	54%	Termometro y/o termohigrometro — / —
Tipo de expansión	EVS	Otro: — / —

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):

SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny Pontecha. Gustavo Sabalto
Hora Salida: 17:30	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

19764

REVISADO 30 NOV 2023

	ORDEN DE SERVICIO	FR06-03
aireflex	MANTENIMIENTO	Versión: 08

CLIENTE: Defensoría del pueblo.		C.C.:		9 / 11 / 23	
SEDE: Principal.		CONTACTO:			
DIRECCIÓN: Calle 55 N. 10-32	CIUDAD: Bogotá	O.T.:			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Data N. 1:	Centro de Computo		Aireflex	Data CRF 100	DE 1912-5556
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Terraza	Aireflex	TCV4.096 2W3	AD1912-5553

OBSERVACIONES:

Se instala cinta led Azul junto con su respectivo Cableado.

Se instala cinta led 12v19, con su respectivo cableado, se dejan operando normalmente.

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DE VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO

ANÁLISIS DE FALLA			RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN		
Falla eléctrica	☐ SI	☑ NO	Equipo en buen estado	☑ SI	☐ NO
Falla mecánica	☐ SI	☑ NO	Requiere repuestos	☐ SI	☑ NO
Falla de control	☐ SI	☑ NO	Fecha de cierre del servicio:		

CONDICIONES DE OPERACIÓN		AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA
Voltaje manejadora	A 110V	Luces. L1 ___ L2 ___ L3 ___
Nominal motor manejadora		V1 V2 V1 V2 V1 V2
Voltaje condensadora		**AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA**
Nominal motor compresor		L1 ___ L2 ___ L3 ___
Nominal motor ventilador		V1 V2 V1 V2 V1 V2
Presión de baja		**AMPERAJES DE OPREACIÓN COMPRESORES**
Presión de alta		L1 ___ L2 ___ L3 ___
Temperatura de saturación		Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2
Temperatura de succión		**TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS**
Sobrecalentamiento		Instrumento Código Fecha Código / Código / Fecha
Temperatura de suministro de aire		Pinza voltiamperimetrica
Temperatura interna o ambiente		Manómetro refrigeración
Humedad relativa		Termometro y/o termohigrometro
Tipo de expansión		Otro:

REPUESTOS SUMINISTRADOS	
# DE COTIZACIÓN:	REMISION (ES):
SOPORTE TECNICO	
Hora Entrada: 8:00	Nombre(s) Técnico(s): Giovanny Andres R.
Hora Salida: 17:45.	Revisión Coordinador:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REVISADO 20 NOV 2023

Airflex
- INTELLIGENT SYSTEMS -

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19155

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 03-nov-23

DIRECCIÓN: CL 55 10 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO

CONTRATO: DEFENSORIA DEL PUEBLO

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014 001	CNT ASLNT AMRLL	1,00	Rol	CINTA AISLANTE AMARILLA	uno	
5020014 001	CNT ASLNT AZL	1,00	Rol	CINTA AISLANTE AZUL	uno	
5020014 001	CNT ASLNT BLC	1,00	Rol	CINTA AISLANTE BLANCA	uno	
5020014 001	CNT ASLNT NGR	1,00	Rol	CINTA AISLANTE NEGRA	uno	
5020014 001	CNT ASLNT RJ	1,00	Rol	CINTA AISLANTE ROJA	uno	
5020014 001	CNT SLT VRD	1,00	Rol	CINTA AISLANTE VERDE	uno	
5020014 001	TB EMT 1/2"	6,00	m	TUBO EMT 1/2"	uno	
5020014 001	TRMNL EMT 1/2"	6,00	Und.	TERMINAL EMT 1/2"	uno	
5020014 001	UNN EMT 1/2"	10,00	Und.	UNION EMT 1/2"	uno	
5020014 001	CRV EMT 1/2"	4,00	Und.	CURVA EMT 1/2"	uno	
5020012 001	GRP GLVNZD 1/2"	6,00	Und.	GRAPA GALVANIZADA 1/2"	uno	DOBLE OREJA
5020014 001	CHZ PLSTC 1/4"	12,00	Und.	CHAZO PLASTICO 1/4"	uno	
5020014 001	TRNLL 8X1" GLS ZNCD	12,00	Und.	TORNILLO 8X1" GOLOSO ZINCADO	uno	
5020014 001	CRZ AMRCN 1/2"	7,00	m	CORAZA AMERICANA 1/2"	uno	
5020014 001	TRMNL CRZ AMRCN 1/2"	4,00	Und.	TERMINAL CORAZA AMERICANA 1/2"	uno	
5020014 001	RBTX 1 1/8"	3,00	Tr	RUBATEX 1 1/8"	uno	

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:

DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON

TRANSPORTADO POR:

ELABORADO POR: MAGDA CALDERON

AUTORIZADO POR:

04-11-23

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19155

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO	**FECHA:** 03-nov-23
DIRECCIÓN: CL 55 10 32	**CIUDAD:** Bogota D.C.
TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO — **CONTRATO:** DEFENSORIA DEL PUEBLO	**COTIZACION:**

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014 001	PGNT AMRLL	0,25	gal	PEGANTE AMARILLO	uno	
5020014 001	CBL 14 NGR	34,00	m	CABLE #14 NEGRO	uno	
5020014 001	CBL 14 BLNC	25,00	m	CABLE #14 BLANCO	uno	
5020014 001	CBL APNTLLD 2X18 APANTALLADO	20,00	m	CABLE APANTALLADO 2X18 ROJO CONTRAINCENDIO	uno	
5020014 001	AMRR PLSTC 15CM	100,00	Und.	AMARRE PLASTICO 15CM	uno	
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	ENRUTADOR ETHERNET LGR 25 MARQUILLADO CON G5RE 2006CGFP
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	MODULO DE CONTROL ZN 551 21Z1C2514P
5020014 001	TRNSFRMDR 120-208-240V	1,00	Und.	TRANSFORMADOR 120-208-240V A 24V 40VA	uno	
5020014 001	CNLT 25MMX25MM RNRD	1,00	m	CANALETA 25MMX25MM RANURADA GRIS CON TAPA	uno	
5020014 001	RL OMG	0,20	m	RIEL OMEGA	uno	20 CMS
5020014 001	F1,5AC	2,00	Und.	FUSIBLE 1,5A CORTO	uno	
5020014 001	F03AC	3,00	Und.	FUSIBLE 3A CORTO	uno	
5020014 001	VRLL RSCD 1/4"	0,20	m	VARILLA ROSCADA 1/4"	uno	
5020014 001	TRC 1/4" HXGNL	4,00	Und.	TUERCA 1/4" HEXAGONAL	uno	
5020012 001	ARNDL 1/4" PLN	4,00	Und.	ARANDELA 1/4" PLANA	uno	

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON	TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR: MAGDA CALDERON
			AUTORIZADO POR:

04-11-23

Aireflex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19155

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 03-nov-23

DIRECCIÓN: CL 55 10 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO

CONTRATO: DEFENSORIA DEL PUEBLO

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014 001	CBL 18 NGR	22,00	m	CABLE #18 NEGRO	uno	
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	3 UND CONECTOR AUTO DESFORRE PARA CABLE #14
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	12 UND DE TORNILLOS AUTOTALADRANTES DE 8 X 3/4
5020012 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	1 UND DE BORNERA RIEL OMEGA ONKA 5 MM TIERRA

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON	TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR: MAGDA CALDERON
			AUTORIZADO POR:

Aireflex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19155

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO	**FECHA:** 03-nov-23
DIRECCIÓN: CL 55 10 32	**CIUDAD:** Bogota D.C.
TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO / **CONTRATO:** DEFENSORIA DEL PUEBLO	**COTIZACION:**

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014001	CNT LD ZL	2,00	m	CINTA LED AZUL	uno	
5020014001	CNT LD RJ	2,00	m	CINTA LED ROJA	uno	
5020014001	DTRGNT PLV	0,50	kg	DETERGENTE EN POLVO	uno	
5020014001	DSNGRSNT HDRSLBL AG	2,00	l	DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE AGUA ORGANICA	uno	
5020014001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	2 UND DE UNION IMC
5020014001	710501	2,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	2 UND DE CONTACTORES DE 3 POLOS 40 AMP BOBINA 2A VAC
5020014001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	10 MTS CABLE UTP CATWEGORIA 6 RED
5020014001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	3 UND FILTROS DE CARTON 24" X 24" X 2" MARCA AIRGUARD
5020014001	CBL 18 NGR	32,00	m	CABLE #18 NEGRO	uno	32 MTS INSTALADO EN LAS LUCES DEL TABLERO
5020014001	TRMNCGBLS 12 MM	1,00	m	TERMOENCOGIBLES DIAMETRO 12 MM	uno	40 CMS ROJO Y AZUL
5020014001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	TABLERO GABINETE 40 CM X 50 CMS X 15 DE FONDO CON BANDEJA COLOR GOFRADO 7032 + CHAPA Y MARQUILLA AIREFLEX

04-11-23

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON	TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR: MAGDA CALDERON
	04-11-23		AUTORIZADO POR:

Aireflex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19158

Página 1 de 1

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 07-nov-23

DIRECCIÓN: CL 55 10 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO

CONTRATO: DEFENSORIA DEL PUEBLO

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 2 X 16 AMP MARCA SIEMENS
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 2 X 6 AMP
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	CABLE VERDE 17 MTS
5020014 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	PACHAS CORD CATEGORIA 6
5020012 001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	SUPERBONDER

Para taladro 1 1 1 1

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR:	TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR:
G. Siabato	MAGDA CALDERON	Hugo Alba 03 NOV/23	MAGDA CALDERON
			AUTORIZADO POR:

07-11-23

Airetlex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19159

SEÑOR (ES): DEFENSORIA DEL PUEBLO

FECHA: 09-nov-23

DIRECCIÓN: CL 55 10 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TÉCNICO: GUILLERMO SIABATO

CONTRATO: DEFENSORIA DEL PUEBLO

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
5020014001	710501	1,00	Und.	COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	uno	3 FILTROS MER 8 DE 24 X 24 X 2"

09-11-23

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:

DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON

TRANSPORTADO POR:

09-11-23

ELABORADO POR: MAGDA CALDERON

AUTORIZADO POR:

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

En la ciudad de BOGOTÁ, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2023, se reunieron los señores Juan Sebastian Chicuazuque en representación de **DEFENSORIA DEL PUEBLO** y **GUILLERMO SIABATO**, en representación de **AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S.** con el fin de hacer entrega de las acciones correctivas realizadas a los equipos del aire acondicionado ubicados en el **DATACENTERS. - DEFENSORIA DEL PUEBLO CALLE 55 # 10-32** Como se describe a continuación.

DATA No 1 MODELO - DATA CRF100 / SERIE DE1912-5556.

- Instalación y adecuación de iluminación LED.
- Cambio de 3 filtros MERV. 24" X 24" X 2"
- Cambio de un (1) contactor 3 polos 40amp. 24vac.
- Ejecución de mantenimiento preventivo informe **No 75395**

DATA No 2 MODELO - DATA CRF100 / SERIE DE1912-5557.

- Cambio módulo de control AUTOMATEDLOG ZN551
- Instalación y adecuación de iluminación LED.
- Cambio de filtros MERV. 24" X 24" X 2"
- Cambio de un (1) contactor 3 polos 40amp. 24vac.
- Ejecución de mantenimiento preventivo informe **No 75397**

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de los equipos, se procedió a formalizar la entrega definitiva y el recibo a completa satisfacción, dejando constancia a partir de la fecha, de acuerdo al contrato. **CD-1300-2023.**

Acta de entrega y recibo de obra –Cliente-

CLIENTE	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA DE QUIEN RECIBE	FIRMA DE QUIEN ENTREGA.

Bogotá D.C. noviembre 29 de 2022 **TAW23- 229**

Señores
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Calle 55 No 10-32,

Ciudad

Atención: Ing. Juan Sebastián Chicaiza P.


Referencia: Informe de instalación sistema de monitoreo Equipos DATA 1 – 2 Defensoría Del Pueblo.

Apreciados señores:


De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles el informe bajo registro fotográfico, referente a la instalación de monitoreo para los equipos de precisión DATA 1 – 2, ubicados en el Centro de Cómputo de la Defensoría del Pueblo calle 55 No 10-32. De acuerdo al cronograma de actividades.


ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.



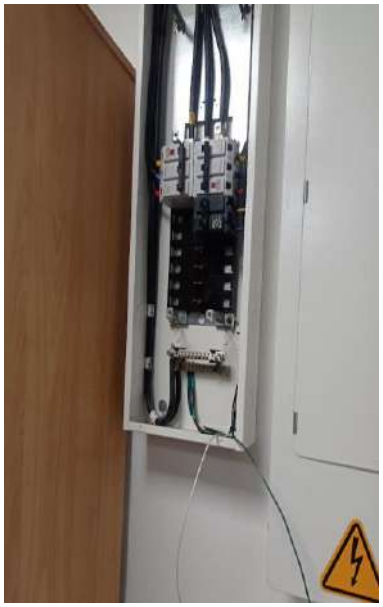



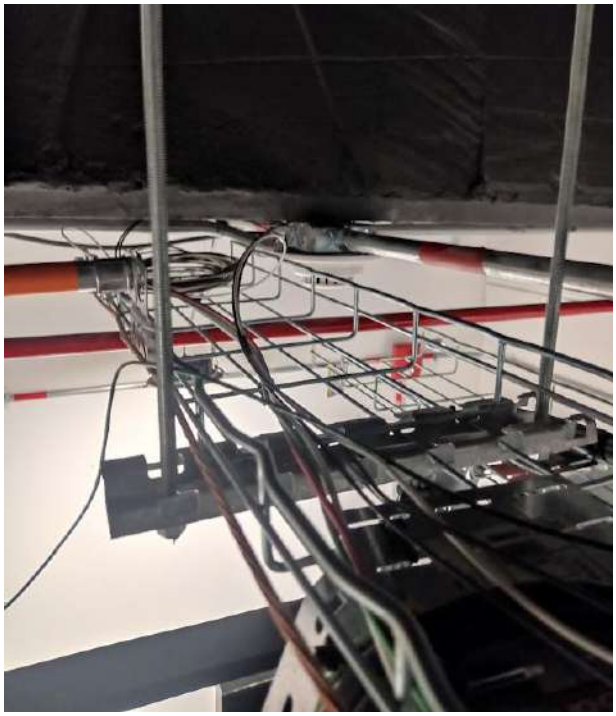

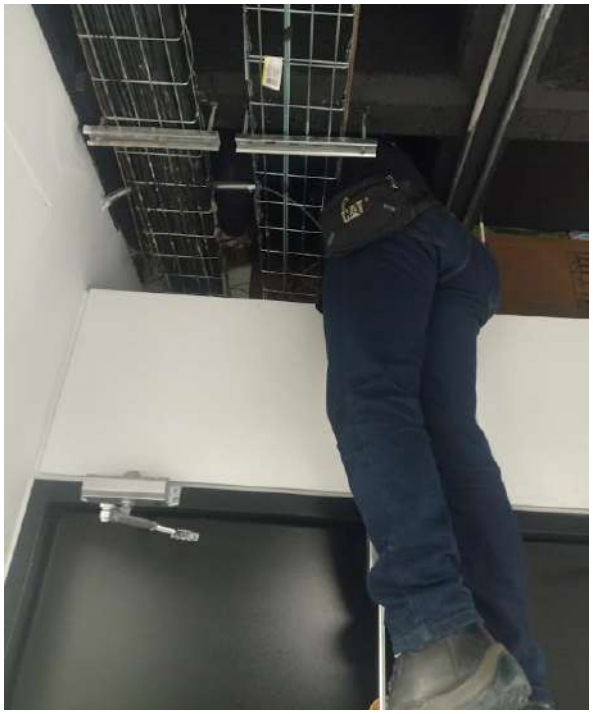

INSTALACION DE TABLERO Y ENSAMBLE DE COMPONENTES.













PANOMARICA DE TABLERO,MODULO DE CONTROL Y COMPONETES.



De acuerdo a lo anterior las aciones correctivas realizadas en los equipos del aire acondicionado DATA 1 – 2 bajo los repuestos sumisitrados donde se dejan trabajando en condiciones normales.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.



ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.

Bogotá D.C. Diciembre 01 de 2023 **TAW23- 233**

Señores
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Calle 55 No 10-32,

Ciudad

Atención: Ing.


Referencia: Informe de acción correctiva Equipos DATA 1 – 2 Defensoría Del Pueblo.

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles el informe bajo registro fotográfico sobre la ejecución de las acciones correctivas, como cambio de filtros MERV, instalación de módulo de control. adecuación de luces LED, Y cambio de contactores en unidad condensadora 1 – 2. Correspondiente a los equipos de precisión ubicados en el Centro de Cómputo de la Defensoría del Pueblo calle 55 No 10-32. De acuerdo al cronograma de actividades.

CAMBIO MODULO DE CONTROL ZN551
Se realiza configuracion e istalacion de modulo de control en DATA 2 ,y se deja operando en condiciones normales.



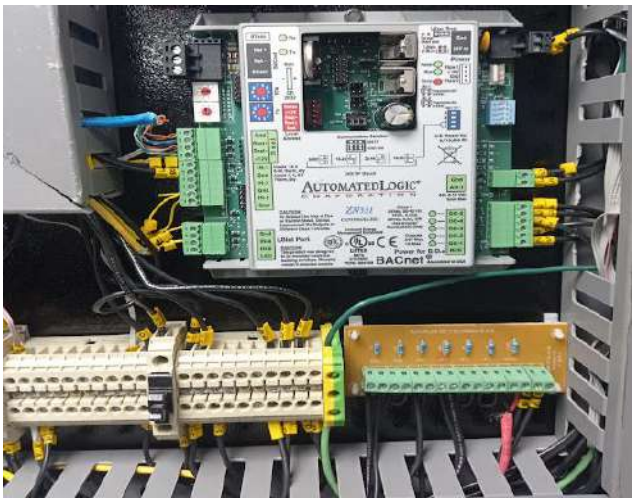

CAMBIO DE FILTROS MERV.

Se realiza cambio de filtros merv, los cuales quedan en condiciones mormales de operación














ADECUACION DE LUCES LED DATA 1 – 2

Se realizadecuacion de iluminacion led en DATA 1 – 2 ,donde se dejaron operando en condiciones normales.



CAMBIO DE CONTACTORES UNIDAD CONDENSADORA 1 - 2

Se realiza cambio de contactores ya que los anteriores estaban defectuosos, donde se dejaron trabajando en condiciones normales.

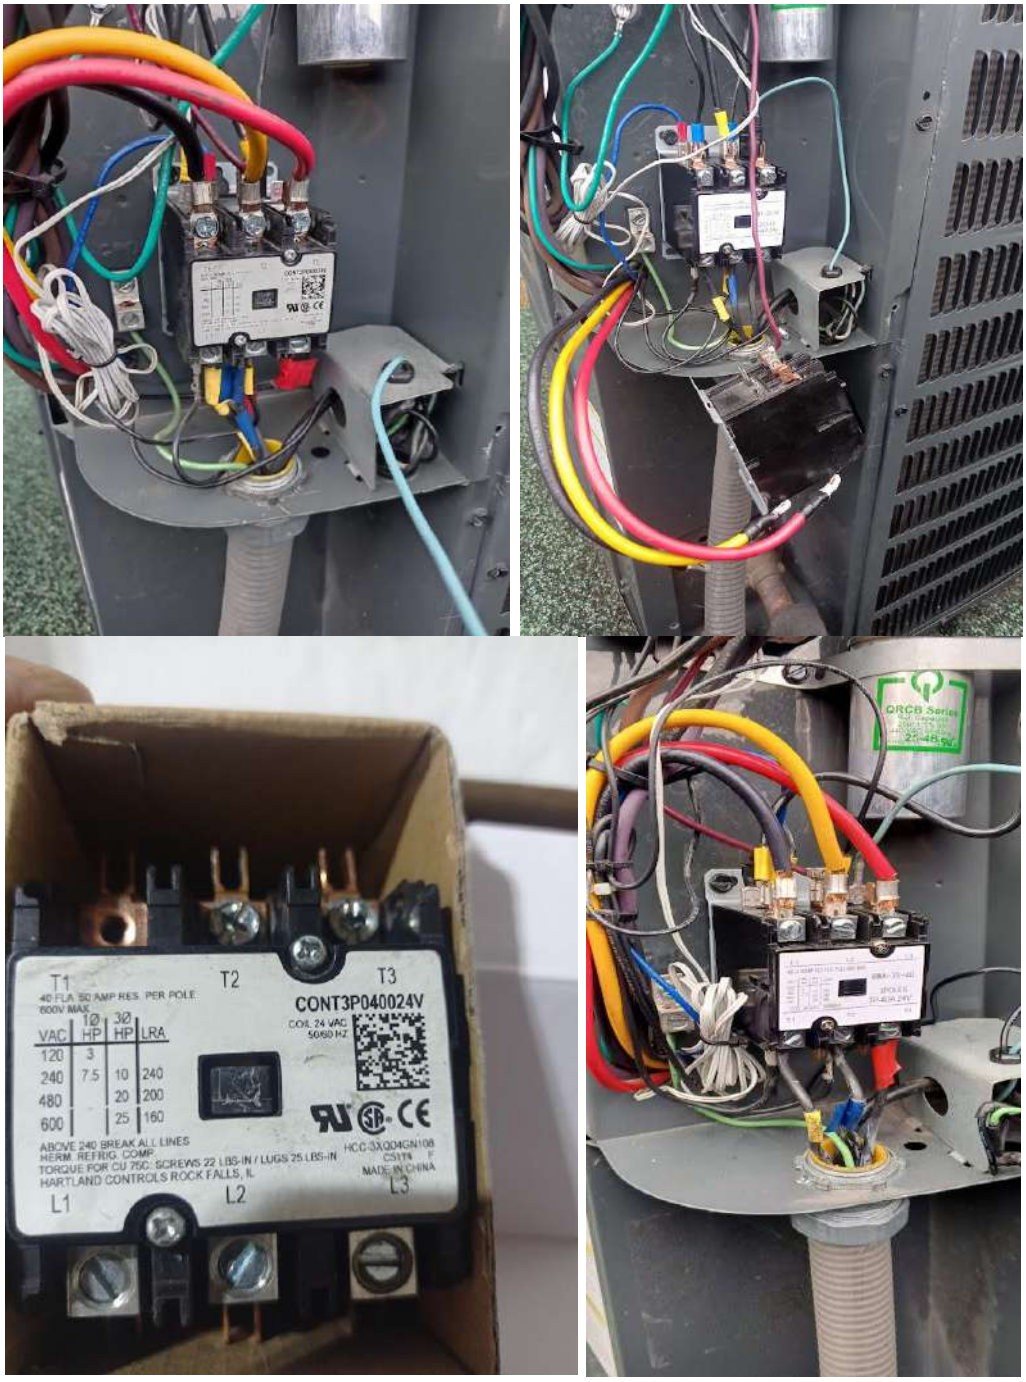

De acuerdo a lo anterior las aciones correctivas realizadas en los equipos del aire acondicionado DATA 1 – 2 bajo los repuestos sumisitrados se dejan trabajando en

condiciones normales.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.



ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.

AIRE ACONDICIONADO
CENTROS DE COMPUTO
AUTOMATIZACION DE EDIFICIOS

REFERENCIA
PARAFISCALES

Bogotá, 06 de diciembre de 2023

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Revisor Fiscal de **AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S** identificada con **Nit.860.526.214-8,** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de: salarios; seguridad social a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales; parafiscales a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA; del personal operativo a la fecha del 06 de diciembre de 2023 y durante los últimos seis (06) meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión efectuados fueron los siguientes:

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados párala identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F, SENA, preparado por la compañía para el período de los últimos seis (06) meses.

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía a la fecha se encuentra a Paz y Salvo y durante los últimos seis (06) meses, pago salarios, los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía, y hace parte de los documentos requeridos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Cordialmente,

ALEJANDRO JAVIER BLANCO GARCIA
Revisor Fiscal - T.P. 120799-T Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.419.940
BLANCO GARCIA
APELLIDOS
ALEJANDRO JAVIER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-DIC-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00092941-M-0080419940-20081011
0004219100A 1
1340009890

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

120799-T



ALEJANDRO JAVIER
BLANCO GARCIA
C.C. 80419940
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 130649

IDEDS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.