Marcela Sanchez Sanchez


De: Jefferson Gonzalez Marroquin
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2023 11:42 a. m.
Para: Juan Camilo Soto Diaz
CC: Marcela Sanchez Sanchez
Asunto: RV: SEGUIMIENTO CONTRATO DE MANTEN. PLANTAS ELECTRICAS

Buenos días la empresa MULTISTT SAS MC-TLM-CALG-034-2023 encargada del mantenimiento de las plantas eléctricas el dia 05 de diciembre de 2023, a realizado el retiro, de los radiadores de la planta de 30 kv, 156 kv, y realizo el desmonte y desarmado del motor de la planta de 156 kv.

De: Jefferson Gonzalez Marroquin <jefgonzalez@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 4 de diciembre de 2023 11:07 a. m.
Para: Marcela Sanchez Sanchez <msanchezs@sena.edu.co>
Asunto: RV: SEGUIMIENTO CONTRATO DE MANTEN. PLANTAS ELECTRICAS

Buenos dias en atencion al correo enviado por la empresa que debe realizar el mantenimiento de as plantas me permito informar que no se presentaron el día viernes 01 de diciembre de 2023 y hoy 04 de diciembre tampoco se han manifestado.
En el caso dado de que se suspenda el contrato se le debe solicitar a dicha empresa la devolución de la bomba de inyección que retiraron para revisión y reparación como reza en la imagen anexa de la minuta.

gracias por su oportuna colaboracion.

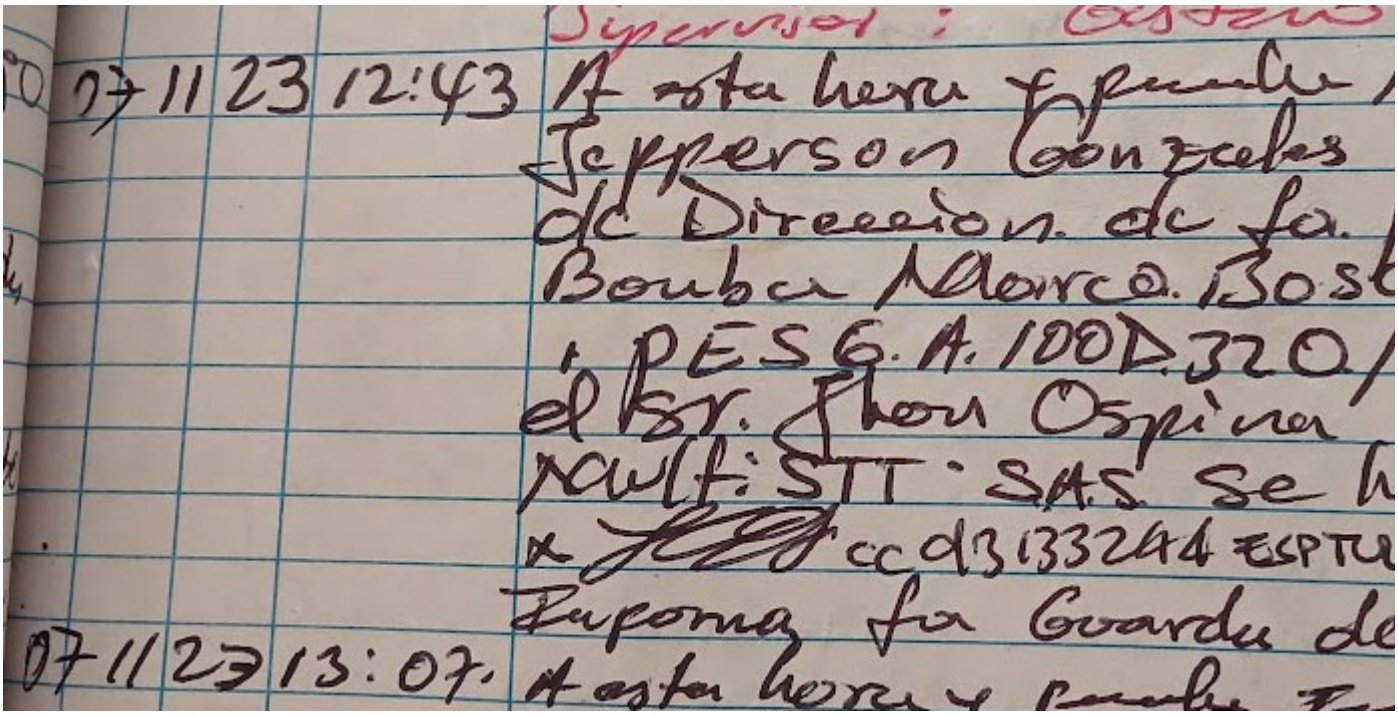

De: multistt sas <financiera.multistt@gmail.com>
Enviado: jueves, 30 de noviembre de 2023 11:39 a. m.

Para: Maria Delaida Ramirez Sanchez <mdramirezs@sena.edu.co>
Cc: Jefferson Gonzalez Marroquin <jefgonzalez@sena.edu.co>
Asunto: Re: SEGUIMIENTO CONTRATO DE MANTEN. PLANTAS ELECTRICAS


> No suele recibir correos electrónicos de financiera.multistt@gmail.com. Por qué esto es importante

señora
Maria Delaida Ramirez Sanchez
Centro Agropecuario La Granja - Profesional G01
Supervisor Contrato.

Cordial saludo.

De manera atenta se informa que se realizaron algunas de las actividades, posterior a ello en la empresa varios de los tecnicos y hasta mi persona, presentamos un cuadro de virosis que esta dando en el Espinal con vomito y demas lo que nos incapacitaron por varios dias .

Solicitamos permiso para el dia de mañana ingresar varios y continuar con la labor .

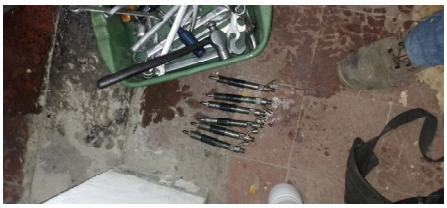




Quedamos atentos a sus comentarios.

JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
GERENTE
MULTISTT SAS
3003188545

El mié, 29 nov 2023 a la(s) 12:03, Maria Delaida Ramirez Sanchez (mdramirezs@sena.edu.co) escribió:

> Señor (a)
> **JOHN CARLOS OSPINA TOVAR**
> Representa Legal MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
> Contratista
> Correo electrónico: financiera.multistt@gmail.com operativa@multistt.com
> Espinal
>
> Reciba un cordial saludo,
>
> Comedidamente me permito solicitar, y de acuerdo con el cronograma que se estableció en el Acta No. 01 de seguimiento del contrato No.**CO1.PCCNTR.5476229**, nos envíe la información de las actividades realizadas y el registro fotográfico, de las actividades que se relacionan a continuación, las cuales tenían como fecha máxima de realización el pasado 27 de noviembre del presente año:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA FIN
19	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Sondeada y limpieza del radiador, aplicada de antioxidante, cambio de aceite y filtros, ajuste de conexiones eléctricas, ajuste y calibración de sensores, y limpieza de la máquina.1 filtros de aceite ref. mf 2a 1 filtros de acpm ref. bf 209, 1 filtros de aire ref. a- 350 8 galones de antioxidante, 20 cuartos de aceite ref. 15w-40**	2	UN	23-nov	27-nov
20	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación de 1 batería de 12 voltios 48 F y cambio de bornes de conexión**	1	UN	23-nov	27-nov
21	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavado y limpieza de tanques de almacenamiento de combustible, cambio de mangueras de control nivel tanques de combustible. Detección y reparación de fugas de radiadores.**	1	UN	23-nov	27-nov
22	72151514	**PLANTA DE EMERGENCIA UNIDAD DE CASINO MARCA KHOLER 45KVA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de lámparas para emergencias (7 unidades) según normativa vigente (ductos en tubería EMT, cable awg 12 libre de halógenos).**	7	UN	23-nov	27-nov

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Maria Delaida Ramirez Sanchez
Centro Agropecuario La Granja - Profesional G01
mdramirezs@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:63216
Kilometro 5 Via Panamericana Espinal Ibague - Costado Oriental
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Jefferson Gonzalez Marroquin
Centro Agropecuario La Granja - Oficial Mantto Gral.G10
jefgonzalez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84684
Kilometro 5 Via Panamericana Espinal Ibague - Costado Oriental



@SENAcomunica

www.sena.edu.co