INFORME CONDICIONES AMBIENTALES MES DE AGOSTO
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHVIO IDPC
REPORTE MES DE NOVIEMBRE 2023

1. OBJETIVO


Analizar los datos recogidos por los equipos de mediciones ambientales ubicados en los espacios de almacenamiento de documentos de archivo del IDPC (Archivo Central y Archivo BIC).

2. METODOLOGÍA

- Instalación de equipos de medición de las variables Humedad Relativa y Temperatura en los espacios establecidos, es decir al ingreso y en el fondo de cada uno de los espacios.
- Verificación semanal del funcionamiento de los equipos.
- Descarga mensual de resultados.
- Análisis de datos, verificación de cumplimiento en cuanto a rangos y fluctuaciones según acuerdo 049 de 2000 del AGN.
- Elaboración de gráficas e informe.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1. ARCHIVO CENTRAL CASAS GEMELAS – estantería

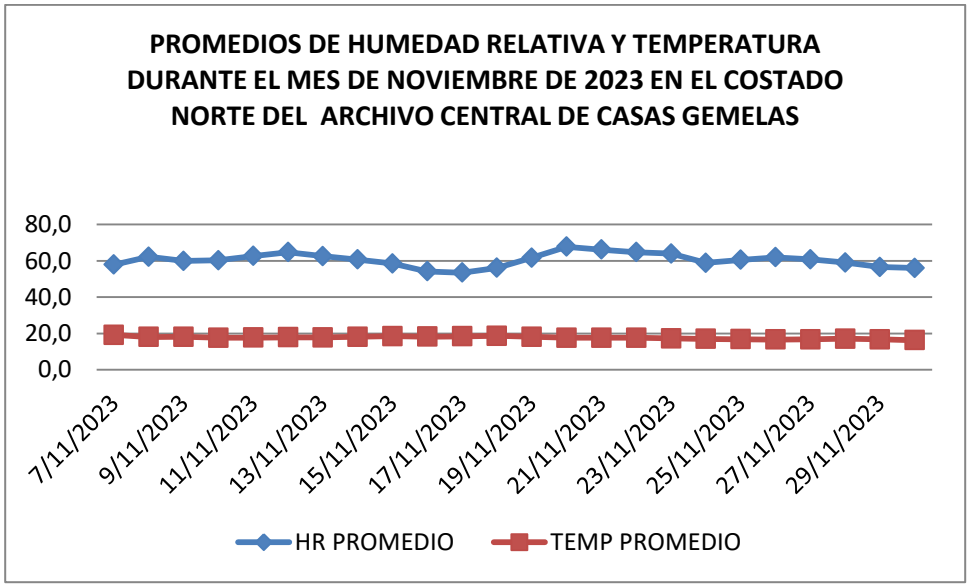

Gráfica comportamiento mes de Noviembre

ANÁLISIS
Los registros del mes de noviembre indican que las condiciones de humedad relativa en el punto monitoreado presentó el incremento de humedad relativa por encima del 60% permitido en el acuerdo 049 de 2000 del AGN en el periodo comprendido entre los días 19 y 23 de noviembre, lo que se refleja en fluctuaciones superiores al 10% al inicio y al final de dicho periodo.

Los registros de temperatura presentaron una disminución respecto al mes anterior en el que se habían presentado datos por encima de los 20°C.


FECHA	HR	HR MAX	HR MIN	HR PROMEDIO	FLUCTUACIÓN	TEMPERATURA	TEMP MAX	TEMP MIN	TEMP PROMEDIO	FLUCTUACIÓN
7/11/2023	52,2	63,5	52,2	57,9	11,3	20,6	20,6	17,8	19,2	2,8
8/11/2023	64	64	60,4	62,2	3,6	17,7	18,4	17,7	18,1	0,7
9/11/2023	61	61	58,9	60,0	2,1	18,2	18,2	18,1	18,2	0,1
10/11/2023	59,3	61,2	59,3	60,3	1,9	17,7	17,7	17,5	17,6	0,2
11/11/2023	61,5	63,8	61,5	62,7	2,3	17,4	17,9	17,4	17,7	0,5
12/11/2023	66,9	66,9	62,7	64,8	4,2	17,9	17,9	17,8	17,9	0,1
13/11/2023	64,8	64,8	60,4	62,6	4,4	17,7	17,8	17,7	17,8	0,1
14/11/2023	61,5	61,5	59,9	60,7	1,6	17,7	18,5	17,7	18,1	0,8
15/11/2023	59,6	59,6	57,5	58,6	2,1	18,4	18,5	18,4	18,5	0,1
16/11/2023	57,8	57,8	50,5	54,2	7,3	18,3	18,3	18,1	18,2	0,2
17/11/2023	51,6	55,3	51,6	53,5	3,7	17,8	19	17,8	18,4	1,2
18/11/2023	56,7	56,7	55,6	56,2	1,1	18,9	18,9	18,4	18,7	0,5
19/11/2023	56,5	66,9	56,5	61,7	10,4	18,4	18,4	17,8	18,1	0,6
20/11/2023	67,6	67,9	67,6	67,8	0,3	17,7	17,7	17,4	17,6	0,3
21/11/2023	67,5	67,5	64,9	66,2	2,6	17,3	17,9	17,3	17,6	0,6
22/11/2023	64,9	64,9	64,7	64,8	0,2	17,8	17,8	17,4	17,6	0,4
23/11/2023	64,8	64,8	63,1	64,0	1,7	17,2	17,3	17,2	17,3	0,1
24/11/2023	59,9	59,9	57,9	58,9	2	17	17	17	17,0	0
25/11/2023	58,2	62,8	58,2	60,5	4,6	16,8	16,8	16,8	16,8	0
26/11/2023	63,5	63,5	60,4	62,0	3,1	16,7	16,7	16,6	16,7	0,1
27/11/2023	59,7	61,9	59,7	60,8	2,2	16,5	17	16,5	16,8	0,5
28/11/2023	64,9	64,9	53,1	59,0	11,8	16,9	17,3	16,9	17,1	0,4
29/11/2023	55	58,2	55	56,6	3,2	16,9	16,9	16,5	16,7	0,4
30/11/2023	58,6	58,6	53,5	56,1	5,1	16,3	16,3	16,2	16,3	0,1

Datos mes de Noviembre

FECHA	HR	MÁXIMO HR	MÍNIMO HR	PROMEDIO HR	FLUCTUACIÓN	TEMP	MÁXIMO TEMP	MÍNIMO TEMP	PROMEDIO TEMP	FLUCTUACIÓN
4/10/2023	43,4					24,7				
5/10/2023	43	43	42,6	42,8	0,4	21,6	21,6	20,4	21,0	1,2
6/10/2023	40	48	40	44,0	8	21	21	20,7	20,9	0,3
7/10/2023	54,6	54,6	54,4	54,5	0,2	20,6	20,6	20,5	20,6	0,1
8/10/2023	51,6	56,4	51,6	54,0	4,8	20,9	20,9	19,5	20,2	1,4
9/10/2023	55,8	55,8	48,9	52,4	6,9	19,5	20,4	19,5	20,0	0,9
10/10/2023	47,5	57,4	47,5	52,5	9,9	21,1	21,1	19,2	20,2	1,9
11/10/2023	56,7	56,7	46,4	51,6	10,3	19,3	20,7	19,3	20,0	1,4
12/10/2023	45,2	45,2	44,7	45,0	0,5	21	21	20,7	20,9	0,3
13/10/2023	42,1	45,2	42,1	43,7	3,1	21,2	21,2	21	21,1	0,2
14/10/2023	44,8	51,6	44,8	48,2	6,8	21,4	21,4	19,9	20,7	1,5
15/10/2023	50,3	51,2	50,3	50,8	0,9	20,3	20,3	19,3	19,8	1
16/10/2023	51,5	55,6	51,5	53,6	4,1	19,4	19,4	18	18,7	1,4
17/10/2023	53,4	53,4	45,3	49,4	8,1	18,5	20,6	18,5	19,6	2,1
18/10/2023	44,3	47,1	44,3	45,7	2,8	20,7	20,7	20,5	20,6	0,2
19/10/2023	46,8	49,2	46,8	48,0	2,4	20,9	20,9	19,5	20,2	1,4
20/10/2023	49,2	49,2	45,9	47,6	3,3	19,7	19,7	19,6	19,7	0,1
21/10/2023	44,8	55,6	44,8	50,2	10,8	20,2	20,2	18,2	19,2	2
22/10/2023	57,3	62,7	57,3	60,0	5,4	19,6	19,6	17,5	18,6	2,1
23/10/2023	61,6	61,6	52,7	57,2	8,9	17,8	20,6	17,8	19,2	2,8
24/10/2023	50,1	50,3	50,1	50,2	0,2	21,2	21,2	20,1	20,7	1,1
25/10/2023	50,5	50,5	44,3	47,4	6,2	20,5	21	20,5	20,8	0,5
25/10/2023	44,3	56,8	44,3	50,6	12,5	21	21	19,8	20,4	1,2
26/10/2023	49	54,1	49	51,6	5,1	21,7	21,7	20,1	20,9	1,6
27/10/2023	57,1	57,3	57,1	57,2	0,2	20,2	20,2	19,8	20,0	0,4
28/10/2023	56,6	67,7	56,6	62,2	11,1	19,6	19,6	17,2	18,4	2,4
29/10/2023	67,7	67,7	65,4	66,6	2,3	17,5	17,6	17,5	17,6	0,1
30/10/2023	62,8	62,8	57,6	60,2	5,2	18,3	19,2	18,3	18,8	0,9
31/10/2023	55	55	55	55,0	0	19,7	19,7	19,7	19,7	0

Datos mes de octubre

3.2. CASAS GEMELAS ARCHIVO CENTRAL – costado sur

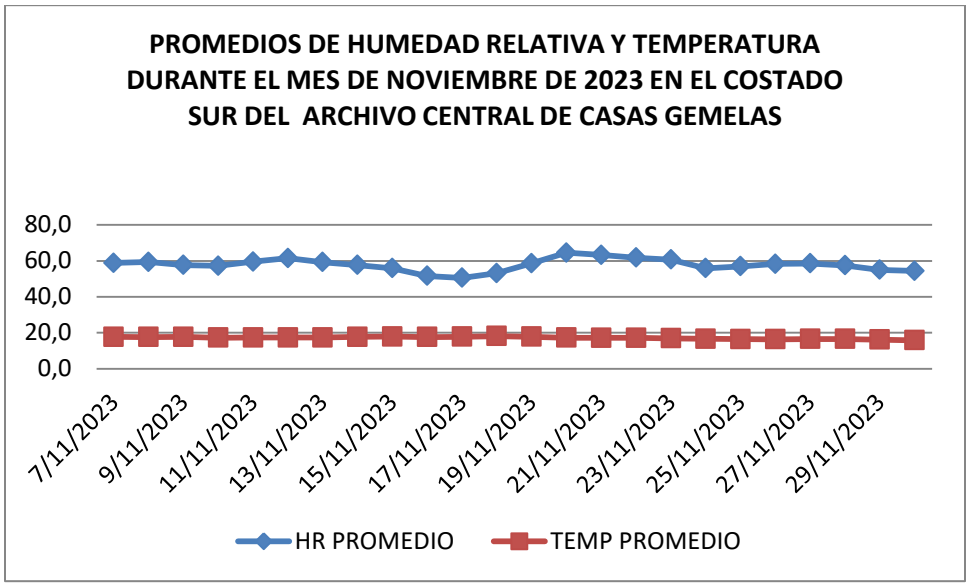

Gráfica comportamiento mes de noviembre

ANÁLISIS

Los datos registrados por los equipos de monitoreo instalados en el archivo central indican que durante el mes de noviembre los promedios del humedad relativa superaron el 60% recomendado en el acuerdo los cinco en el periodo comprendido entre los días 19 y 23 de noviembre, lo que se refleja en fluctuaciones superiores al 10% al inicio y de 9% al final de dicho periodo

Los registros de temperatura se encontraron dentro de las condiciones permitidas para la conservación del material documental permitiendo confirmar estabilidad en el comportamiento teniendo en cuenta los resultados del mes anterior.


FECHA	HR	HR MAX	HR MIN	HR PROMEDIO	LUCTUACIÓN	TEMPERATURA	TEMP MAX	TEMP MIN	MP PROMED	LUCTUACIÓN
7/11/2023	56,7	61	56,7	58,9	4,3	18,3	18,3	17,1	17,7	1,2
8/11/2023	61,3	61,3	57,5	59,4	3,8	17,2	18	17,2	17,6	0,8
9/11/2023	58,1	58,1	57,2	57,7	0,9	17,9	17,9	17,6	17,8	0,3
10/11/2023	56,3	58,1	56,3	57,2	1,8	17,4	17,4	17,2	17,3	0,2
11/11/2023	58,5	60,6	58,5	59,6	2,1	17,2	17,5	17,2	17,4	0,3
12/11/2023	63,5	63,5	59,6	61,6	3,9	17,4	17,4	17,3	17,4	0,1
13/11/2023	61,4	61,4	57,2	59,3	4,2	17,3	17,4	17,3	17,4	0,1
14/11/2023	58,1	58,1	57,3	57,7	0,8	17,4	18	17,4	17,7	0,6
15/11/2023	57	57	54,9	56,0	2,1	17,8	18	17,8	17,9	0,2
16/11/2023	55	55	48,3	51,7	6,7	17,8	17,8	17,5	17,7	0,3
17/11/2023	48,9	52,3	48,9	50,6	3,4	17,3	18,4	17,3	17,9	1,1
18/11/2023	53,5	53,5	52,8	53,2	0,7	18,3	18,3	18	18,2	0,3
19/11/2023	53,5	63,9	53,5	58,7	10,4	18	18	17,6	17,8	0,4
20/11/2023	64,2	64,8	64,2	64,5	0,6	17,5	17,5	17,1	17,3	0,4
21/11/2023	64,3	64,3	62,3	63,3	2	16,9	17,5	16,9	17,2	0,6
22/11/2023	62,2	62,2	61,4	61,8	0,8	17,4	17,4	17	17,2	0,4
23/11/2023	61,3	61,3	60,2	60,8	1,1	16,9	16,9	16,9	16,9	0
24/11/2023	57,4	57,4	54,5	56,0	2,9	16,8	16,8	16,6	16,7	0,2
25/11/2023	54,6	59,3	54,6	57,0	4,7	16,5	16,5	16,4	16,5	0,1
26/11/2023	59,8	59,8	56,8	58,3	3	16,3	16,4	16,3	16,4	0,1
27/11/2023	57,3	59,8	57,3	58,6	2,5	16,4	16,7	16,4	16,6	0,3
28/11/2023	62,1	62,1	52,9	57,5	9,2	16,6	16,6	16,6	16,6	0
29/11/2023	53,8	56,3	53,8	55,1	2,5	16,4	16,4	16,1	16,3	0,3
30/11/2023	56,6	56,6	52,2	54,4	4,4	16	16	15,8	15,9	0,2

Datos mes de Noviembre

FECHA	HR	MÁXIMO HR	MÍNIMO HR	PROMEDIO HR	LUCTUACIÓN	TEMP	MÁXIMO TEMP	MÍNIMO TEMP	ROMEDIO TEM	LUCTUACIÓN
4/10/2023	45,4	45,4	45,4	45,4	0	19,8	19,8	18,4	19,1	1,4
5/10/2023	47,8	45,4	42,7	44,1	2,7	19,8	19,8	18,8	19,3	1
6/10/2023	49,6	53,4	42,7	48,1	10,7	19,2	18,8	18,4	18,6	0,4
7/10/2023	59,7	53,4	53	53,2	0,4	18,1	18,7	18,4	18,6	0,3
8/10/2023	53	54,3	53	53,7	1,3	19	18,7	18,6	18,7	0,1
9/10/2023	53	54,3	52,3	53,3	2	18,8	18,7	18,6	18,7	0,1
10/10/2023	52,5	56,3	52,3	54,3	4	19,1	18,7	18,2	18,5	0,5
11/10/2023	56	56,3	50,7	53,5	5,6	18,4	18,7	18,2	18,5	0,5
12/10/2023	50,3	50,7	48,9	49,8	1,8	18,8	18,7	18,6	18,7	0,1
13/10/2023	47	50	48,9	49,5	1,1	18,9	19	18,6	18,8	0,4
14/10/2023	48,8	50,3	50	50,2	0,3	19,3	19	18,8	18,9	0,2
15/10/2023	49,7	50,4	50,3	50,4	0,1	18,8	18,8	18,1	18,5	0,7
16/10/2023	50,4	52,4	50,4	51,4	2	18,1	18,1	17,4	17,8	0,7
17/10/2023	49,5	52,4	49,2	50,8	3,2	17,9	18,3	17,4	17,9	0,9
18/10/2023	49,1	53,3	49,2	51,3	4,1	18,5	18,3	18,3	18,3	0
19/10/2023	52,6	53,3	53,1	53,2	0,2	18,4	18,3	18	18,2	0,3
20/10/2023	52,2	53,1	49,4	51,3	3,7	18,1	18	18	18,0	0
21/10/2023	47,6	54,9	49,4	52,2	5,5	18,3	18	17,7	17,9	0,3
22/10/2023	57,5	60,2	54,9	57,6	5,3	18,1	17,7	17,1	17,4	0,6
23/10/2023	58,5	60,2	53,5	56,9	6,7	17,3	18,6	17,1	17,9	1,5
24/10/2023	49,7	55,2	53,5	54,4	1,7	19	18,6	18,3	18,5	0,3
25/10/2023	55	55,2	53,4	54,3	1,8	18,5	19	18,3	18,7	0,7
26/10/2023	53,5	59,4	53,4	56,4	6	19	19	18,1	18,6	0,9
27/10/2023	63,6	63,1	59,4	61,3	3,7	17,8	18,1	17,3	17,7	0,8
28/10/2023	62,2	64,2	63,1	63,7	1,1	17,5	17,3	16,8	17,1	0,5
29/10/2023	65,3	64,2	62,2	63,2	2	17	16,8	16,8	16,8	0
30/10/2023	60,9	63,7	62,2	63,0	1,5	17	17	16,8	16,9	0,2
31/10/2023	63,2	63,7	63,7	63,7	0	17,2	17	17	17,0	0

Datos mes de octubre

3.3. PALOMAR DEL PRINCIPE – Ascensor

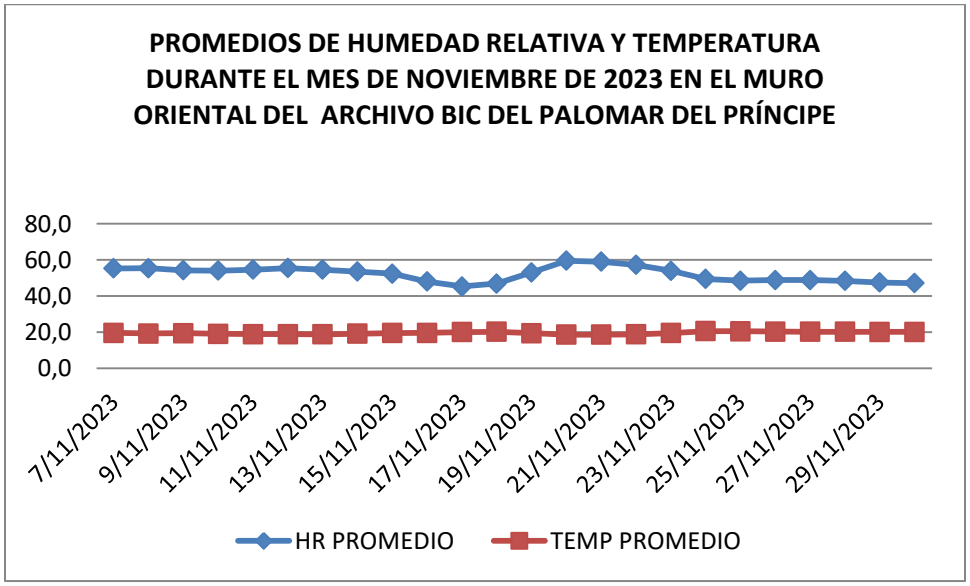

Gráfica comportamiento mes de noviembre

ANÁLISIS

Los datos registrados por los equipos de monitoreo instalados en el archivo BIC indican que durante el mes de noviembre los rangos del humedad relativa y temperatura se encontraron dentro de las condiciones permitidas para la conservación del material documental que reposa en el depósito de la sede Palomar del príncipe.


FECHA	HR	HR MAX	HR MIN	HR PROMEDIO	FLUCTUACIÓN	TEMPERATURA	TEMP MAX	TEMP MIN	MP PROMED	LUCTUACIÓN
7/11/2023	54,9	55,8	54,9	55,4	0,9	20,3	20,3	19,1	19,7	1,2
8/11/2023	56,1	56,1	54,7	55,4	1,4	19	19,7	19	19,4	0,7
9/11/2023	54,5	54,5	54	54,3	0,5	19,6	19,6	19,4	19,5	0,2
10/11/2023	54	54,1	54	54,1	0,1	19,3	19,3	18,9	19,1	0,4
11/11/2023	54,4	54,8	54,4	54,6	0,4	18,8	19,2	18,8	19,0	0,4
12/11/2023	56,1	56,1	55	55,6	1,1	19,1	19,1	18,9	19,0	0,2
13/11/2023	55,4	55,4	53,9	54,7	1,5	18,8	19	18,8	18,9	0,2
14/11/2023	54,1	54,1	53,1	53,6	1	18,9	19,6	18,9	19,3	0,7
15/11/2023	53,3	53,3	51,5	52,4	1,8	19,5	19,7	19,5	19,6	0,2
16/11/2023	51,5	51,5	44,7	48,1	6,8	19,6	19,8	19,6	19,7	0,2
17/11/2023	44,8	45,8	44,8	45,3	1	19,6	20,7	19,6	20,2	1,1
18/11/2023	46,2	47,7	46,2	47,0	1,5	20,6	20,6	20	20,3	0,6
19/11/2023	47,9	58,4	47,9	53,2	10,5	19,9	19,9	19,1	19,5	0,8
20/11/2023	58,6	60,6	58,6	59,6	2	19	19	18,4	18,7	0,6
21/11/2023	60,5	60,5	57,6	59,1	2,9	18,3	19,1	18,3	18,7	0,8
22/11/2023	57,9	57,9	56,7	57,3	1,2	19	19	18,7	18,9	0,3
23/11/2023	56,8	56,8	51,2	54,0	5,6	18,5	20,7	18,5	19,6	2,2
24/11/2023	50,9	50,9	48	49,5	2,9	20,7	20,7	20,6	20,7	0,1
25/11/2023	47,8	49,3	47,8	48,6	1,5	20,6	20,6	20,5	20,6	0,1
26/11/2023	49,3	49,3	48,4	48,9	0,9	20,5	20,5	20,3	20,4	0,2
27/11/2023	48,5	49,2	48,5	48,9	0,7	20,3	20,3	20,3	20,3	0
28/11/2023	49,5	49,5	47,4	48,5	2,1	20,3	20,3	20,2	20,3	0,1
29/11/2023	47,5	47,6	47,5	47,6	0,1	20,2	20,2	20,2	20,2	0
30/11/2023	47,6	47,6	46,7	47,2	0,9	20,2	20,2	20,2	20,2	0

Datos mes de Noviembre

FECHA	HR	MÁXIMO HR	MÍNIMO HR	ROMEDIO HR	LUCTUACIÓN	TEMP	ÁXIMO TEM	ÍNIMO TEM	ROMEDIO TEN	LUCTUACIÓN
4/10/2023	44,9	44,9	43,2	44,05	1,7	21,7	21,7	21,4	21,55	0,3
5/10/2023	45,2	45,2	43,8	44,5	1,4	21,4	21,4	21,4	21,4	0
6/10/2023	43,8	46,9	43,8	45,35	3,1	21,4	21,5	21,4	21,45	0,1
7/10/2023	46,8	48,1	46,8	47,45	1,3	21,5	21,5	21,2	21,35	0,3
8/10/2023	48,2	48,7	48,2	48,45	0,5	21,2	21,2	21,2	21,2	0
9/10/2023	48,8	48,8	47,3	48,05	1,5	21,2	21,3	21,2	21,25	0,1
10/10/2023	47,3	48,9	47,3	48,1	1,6	21,3	21,5	21,3	21,4	0,2
11/10/2023	48,3	48,3	44,1	46,2	4,2	21,5	21,5	21,4	21,45	0,1
12/10/2023	45,5	45,5	43	44,25	2,5	21,4	21,4	21,3	21,35	0,1
13/10/2023	43,6	44,8	43,6	44,2	1,2	21,4	21,4	21,4	21,4	0
14/10/2023	45,1	45,7	45,1	45,4	0,6	21,4	21,4	21,4	21,4	0
15/10/2023	45,8	45,8	44,7	45,25	1,1	21,4	21,4	21,2	21,3	0,2
16/10/2023	44,9	45,2	44,9	45,05	0,3	21,2	21,2	21,1	21,15	0,1
17/10/2023	45,5	45,5	45,2	45,35	0,3	21,1	21,3	21,1	21,2	0,2
18/10/2023	45,3	45,3	44,7	45	0,6	21,4	21,5	21,4	21,45	0,1
19/10/2023	44,5	45	44,5	44,75	0,5	21,5	21,5	21,3	21,4	0,2
20/10/2023	44,8	44,8	42,7	43,75	2,1	21,4	21,4	21,1	21,25	0,3
21/10/2023	42,5	46,5	42,5	44,5	4	21,1	21,1	20,9	21	0,2
22/10/2023	46,5	47,7	46,5	47,1	1,2	20,9	20,9	20,8	20,85	0,1
23/10/2023	47,7	49,2	47,7	48,45	1,5	20,8	20,8	20,7	20,75	0,1
24/10/2023	48,7	48,7	48	48,35	0,7	20,7	21,1	20,7	20,9	0,4
25/10/2023	47,9	47,9	47,4	47,65	0,5	21,1	21,1	21	21,05	0,1
26/10/2023	47,1	50,9	47,1	49	3,8	21	21,1	21	21,05	0,1
27/10/2023	50,3	51,4	50,3	50,85	1,1	21,1	21,1	21	21,05	0,1
28/10/2023	51,4	51,9	51,4	51,65	0,5	21	21	20,9	20,95	0,1
29/10/2023	52,1	52,1	52,1	52,1	0	20,8	20,8	20,6	20,7	0,2
30/10/2023	52	52,9	52	52,45	0,9	20,6	20,7	20,6	20,65	0,1
31/10/2023	53,2	53,2	53,2	53,2	0	20,7	20,7	20,7	20,7	0

Datos mes de octubre

3.4. PALOMAR DEL PRÍNCIPE – Ingreso

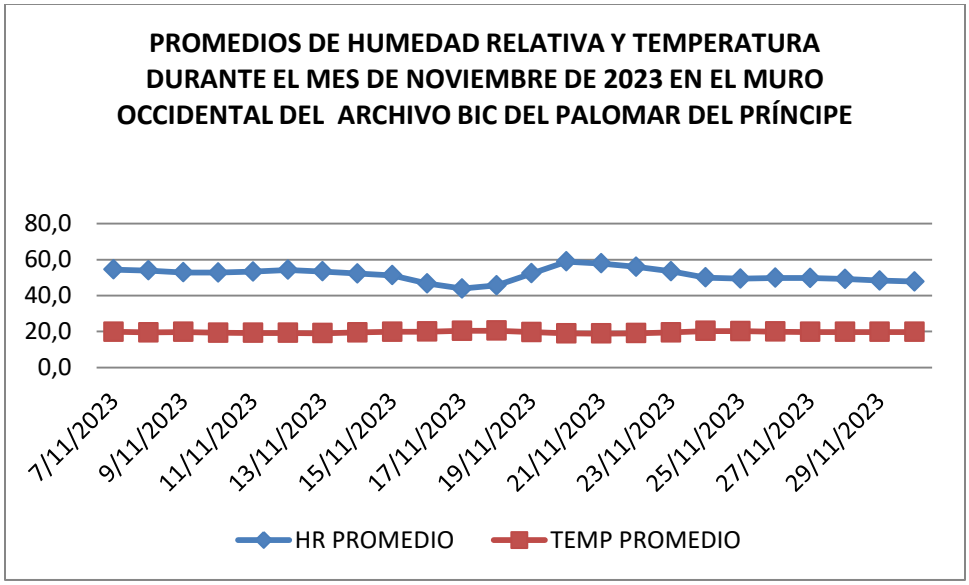

Gráfica comportamiento mes de noviembre

ANÁLISIS

Los datos registrados por los equipos de monitoreo instalados en el archivo BIC indican que durante el mes de noviembre los rangos del humedad relativa y temperatura se encontraron dentro de las condiciones permitidas para la conservación del material documental que reposa en el depósito de la sede Palomar del príncipe, confirmando la estabilidad del espacio que se ha venido presentando desde los meses anteriores.

FECHA	HR	HR MAX	HR MIN	HR PROMEDIO	FLUCTUACIÓN	TEMPERATURA	TEMP MAX	TEMP MIN	TEMP PROMEDIO	FLUCTUACIÓN
7/11/2023	54,5	54,5	54,4	54,5	0,1	20,5	20,5	19,3	19,9	1,2
8/11/2023	54,7	54,7	53,2	54,0	1,5	19,2	19,9	19,2	19,6	0,7
9/11/2023	52,9	52,9	52,8	52,9	0,1	19,8	19,8	19,7	19,8	0,1
10/11/2023	52,8	52,8	52,8	52,8	0	19,5	19,5	19,1	19,3	0,4
11/11/2023	53,1	53,5	53,1	53,3	0,4	19,1	19,4	19,1	19,3	0,3
12/11/2023	54,9	54,9	53,7	54,3	1,2	19,4	19,4	19,1	19,3	0,3
13/11/2023	54,3	54,3	52,5	53,4	1,8	19	19,2	19	19,1	0,2
14/11/2023	52,7	52,7	51,9	52,3	0,8	19,1	19,9	19,1	19,5	0,8
15/11/2023	52,1	52,1	50,4	51,3	1,7	19,8	20	19,8	19,9	0,2
16/11/2023	50,4	50,4	43,1	46,8	7,3	19,8	20,1	19,8	20,0	0,3
17/11/2023	43,2	44,5	43,2	43,9	1,3	19,9	20,9	19,9	20,4	1
18/11/2023	44,9	46,5	44,9	45,7	1,6	20,8	20,8	20,2	20,5	0,6
19/11/2023	46,7	58	46,7	52,4	11,3	20,1	20,1	19,3	19,7	0,8
20/11/2023	58,2	59,6	58,2	58,9	1,4	19,2	19,2	18,7	19,0	0,5
21/11/2023	59,4	59,4	56,3	57,9	3,1	18,5	19,3	18,5	18,9	0,8
22/11/2023	56,6	56,6	55,4	56,0	1,2	19,2	19,2	18,9	19,1	0,3
23/11/2023	55,5	55,5	51,5	53,5	4	18,7	20,4	18,7	19,6	1,7
24/11/2023	51,4	51,4	48,7	50,1	2,7	20,4	20,4	20,3	20,4	0,1
25/11/2023	48,7	50,1	48,7	49,4	1,4	20,3	20,3	20,1	20,2	0,2
26/11/2023	50,1	50,1	49,6	49,9	0,5	20,1	20,1	19,8	20,0	0,3
27/11/2023	49,6	50	49,6	49,8	0,4	19,8	19,8	19,8	19,8	0
28/11/2023	50,2	50,2	48,3	49,3	1,9	19,8	19,8	19,8	19,8	0
29/11/2023	48,3	48,3	48,3	48,3	0	19,8	19,8	19,8	19,8	0
30/11/2023	48,3	48,3	47,4	47,9	0,9	19,7	19,8	19,7	19,8	0,1

Datos mes de Noviembre

FECHA	HR	MÁXIMO HR	MÍNIMO HR	PROMEDIO HR	FLUCTUACIÓN	TEMP	MÁXIMO TEM	MÍNIMO TEM	PROMEDIO TEM	FLUCTUACIÓN
4/10/2023	45,4	45,4	44,1	44,8	1,3	21,4	21,4	21,3	21,4	0,1
5/10/2023	42,8	43,4	42,8	43,1	0,6	21,3	21,3	21,3	21,3	0
6/10/2023	42,9	47,1	42,9	45,0	4,2	21,3	21,3	21,3	21,3	0
7/10/2023	46,8	48,1	46,8	47,5	1,3	21,4	21,4	20,9	21,2	0,5
8/10/2023	48,2	48,4	48,2	48,3	0,2	20,9	21	20,9	21,0	0,1
9/10/2023	48,4	48,4	46,4	47,4	2	21	21	21	21,0	0
10/10/2023	46	48,8	46	47,4	2,8	21,1	21,3	21,1	21,2	0,2
11/10/2023	47,6	47,6	44	45,8	3,6	21,3	21,3	21,2	21,3	0,1
12/10/2023	44,1	44,1	42,1	43,1	2	21,2	21,2	21	21,1	0,2
13/10/2023	42,2	43,7	42,2	43,0	1,5	21,1	21,3	21,1	21,2	0,2
14/10/2023	43,6	45	43,6	44,3	1,4	21,4	21,4	21,3	21,4	0,1
15/10/2023	45,1	45,1	44,3	44,7	0,8	21,3	21,3	21	21,2	0,3
16/10/2023	44,6	44,7	44,6	44,7	0,1	21	21	20,6	20,8	0,4
17/10/2023	45,2	45,5	45,2	45,4	0,3	20,7	21	20,7	20,9	0,3
18/10/2023	44,5	45,6	44,5	45,1	1,1	21	21,1	21	21,1	0,1
19/10/2023	45,4	45,4	45,4	45,4	0	21,1	21,1	21	21,1	0,1
20/10/2023	45,1	45,1	43,4	44,3	1,7	21	21	20,6	20,8	0,4
21/10/2023	41,7	46,8	41,7	44,3	5,1	20,6	20,6	20,4	20,5	0,2
22/10/2023	47	48,9	47	48,0	1,9	20,4	20,4	20,2	20,3	0,2
23/10/2023	49,1	49,7	49,1	49,4	0,6	20,2	20,2	19,9	20,1	0,3
24/10/2023	48,2	48,7	48,2	48,5	0,5	20	20,5	20	20,3	0,5
25/10/2023	48,6	48,6	47,1	47,9	1,5	20,5	20,5	20,5	20,5	0
26/10/2023	47,2	50,7	47,2	49,0	3,5	20,6	20,7	20,6	20,7	0,1
27/10/2023	50,4	51,5	50,4	51,0	1,1	20,7	20,7	20,5	20,6	0,2
28/10/2023	52,1	52,9	52,1	52,5	0,8	20,5	20,5	20,4	20,5	0,1
29/10/2023	53,1	54	53,1	53,6	0,9	20,3	20,3	19,8	20,1	0,5
30/10/2023	53,5	54,2	53,5	53,9	0,7	19,9	19,9	19,9	19,9	0
31/10/2023	54,6	54,6	54,6	54,6	0	20	20	19,8	19,9	0,2

Datos mes de octubre

4. CONCLUSIONES

- Las condiciones de temperatura de los espacios de almacenamiento de archivo de los documentos del IDPC se mantuvieron dentro de los estándares establecidos para la conservación de los soportes documentales de celulosa. Los resultados de los periodos y

las ubicaciones analizadas permiten establecer que la variable es estable por lo que no se considera un factor de deterioro.

- La reubicación del equipo deshumidificador en el depósito de almacenamiento del Archivo Central de casas gemelas continua demostrando efectividad en el control humedad en el espacio teniendo en cuenta la disminución en los valores registrados por el datalogger ubicado en el muro sur de este depósito.

Angela Jimena Pinilla Acosta
Subdirección de Gestión Corporativa - IDPC
Diciembre 2023.