7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Dora Dalcy Pava

FIRMA

Dora Dalcy Pava

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36.294.038 de Pto

TELEFONO 3222139069



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

36294038
NUMERO

PARRA ARAGON
APELLIDOS

DORA DEICY
NOMBRES

Dora Deicy Parra
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUL-1983
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

10-AGO-2001 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1906100-50101431-F-0036294038-20020225 0058202056A 02 115273911

DORA DEICY PARRA ARAGON



Pitalito, Huila 13 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Gilma Muñoz Hurtado identificado con cedula de ciudadanía número 51882857 de Bogotá. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda El Guamal del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente,

FIRMA

Gilma Muñoz Hortado

NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 51882857

TELEFONO 3108677299

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **51.882.857**

MUÑOZ HURTADO

APELLIDOS

GILMA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-ENE-1967**

SAN AGUSTIN
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

09-DIC-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1906100-00883523-F-0051882857-20170216 0053650333A 1 6684231899

GILMA MUÑOZ HURTADO



Pitalito, Huila 13 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Yina Paola Baos Osorio identificado con cedula de ciudadanía número 1083875329 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda El Guamal del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA



Gina Paola Baos O

NOMBRE Y APELLIDOS

cc. 1083875329

TELEFONO 3132455954



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.083.875.329

BAOS OSORIO
APELLIDOS

YINA PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1986

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

24-ABR-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1906100-50149883-F-1083875329-20060809

01798 06221B 02 210314985

YINA PAOLA BAHOS



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Maximino cortuche identificado con cedula de ciudadanía número 76222.835. de Bolivar C.C. . de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Guamal. del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA


Maximino catuche

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 76227.855.

TELEFONO 3184505812.



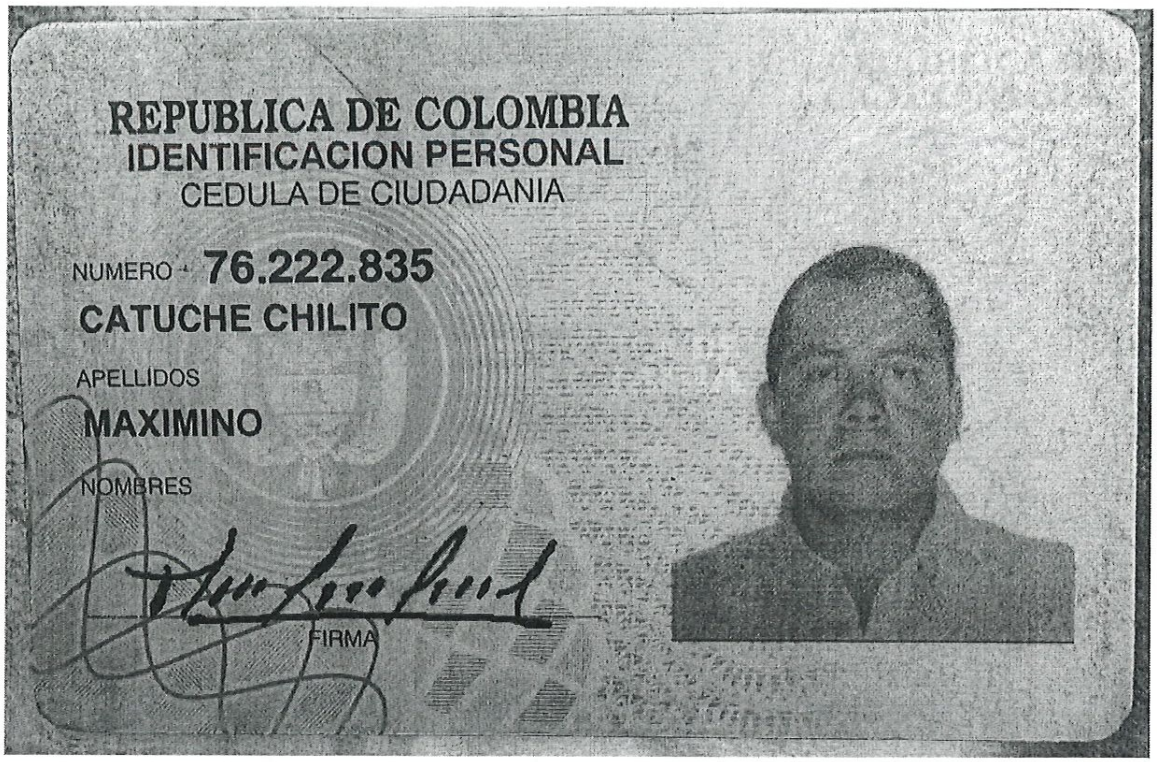

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.222.835


CATUCHE CHILITO

APELLIDOS

MAXIMINO

NOMBRES

FIRMA

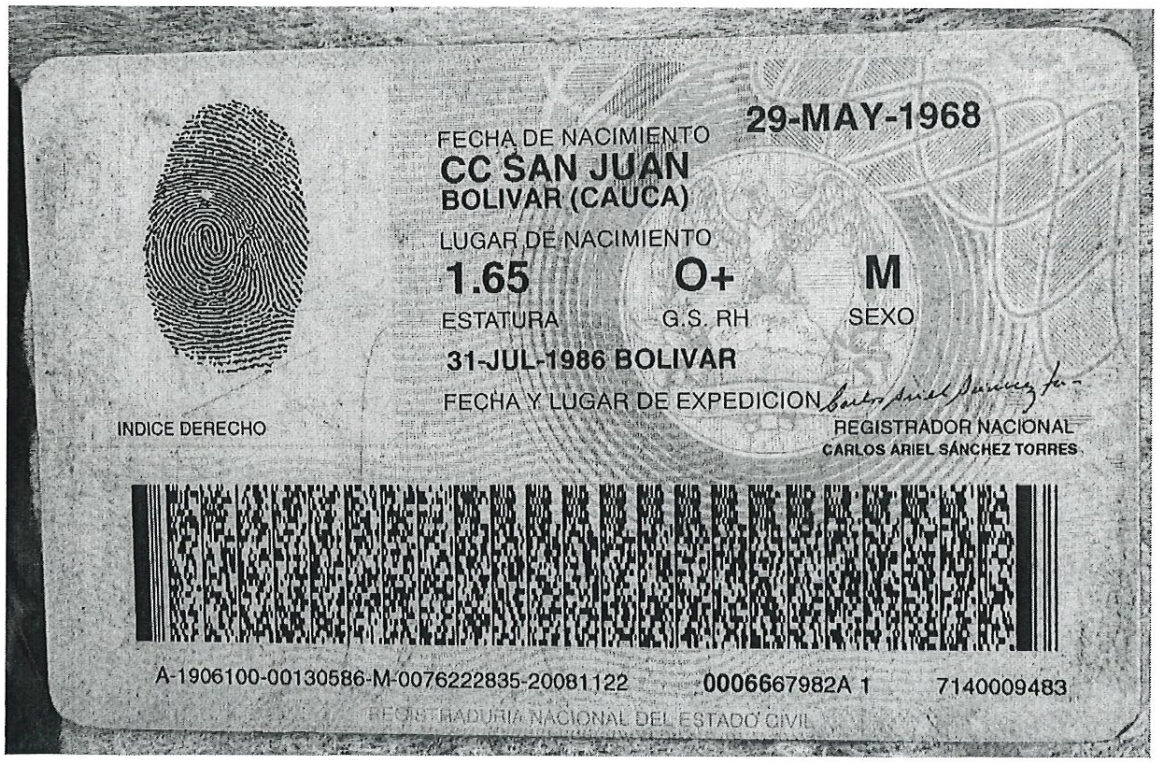

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAY-1968

CC SAN JUAN
BOLIVAR (CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

31-JUL-1986 BOLIVAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00130586-M-0076222835-20081122 0006667982A 1 7140009483

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

MAXIMINO CATUCHE



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Gloria Maria Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 36270234 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Anselmo del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Gloria M

NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 36210234

TELEFONO 3138615989

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

36.270.234

NUMERO

MUÑOZ BECERRA

APELLIDOS

GLORIA MARIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1947

PITALITO

(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

21-ENE-1974 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-43157545-F-0036270234-20070425 00320 07115M 02 210308582

GLORIA MARIA MUÑOZ BECERRA



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Elsa magali muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 36 282 806 de pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda _____ del corregimiento de _____ municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plástica 5/16 Tornillo plástico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M
7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema séptico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.282.806

MUÑOZ ROJAS
APELLIDOS

ELSA MAGALLY
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1973
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

02-JUL-1992 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1908100-43157545-F-0036282808-20070423 0533207110A 02 210309422

Powered by CamScanner

ELSA MAGALY MUÑOZ ROJAS



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jorge Muñoz Rojas identificado con cedula de ciudadanía número 12227905 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Anselma del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Jorge Muñoz Rojas
FIRMA



Jorge Muñoz Rojas
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12.224.905

TELEFONO 3123683249

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.227.905

MUÑOZ ROJAS

APELLIDOS

JORGE

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1960

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-SEP-1979 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906100-00595255-M-0012227905-20140702 0039112745A 1 42817645

JORGE MUÑOZ ROJAS



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Zoraida Buesaquillo identificado con cedula de ciudadanía número 26554300 de Palestina - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Anselmo del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Norvida Bocanegra
FIRMA


Norvida Bocanegra
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 26554306.

TELEFONO 3147404662.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.554.300
BUESAQUILLO
APELLIDOS
ZORAIDA
NOMBRES
FIRMA

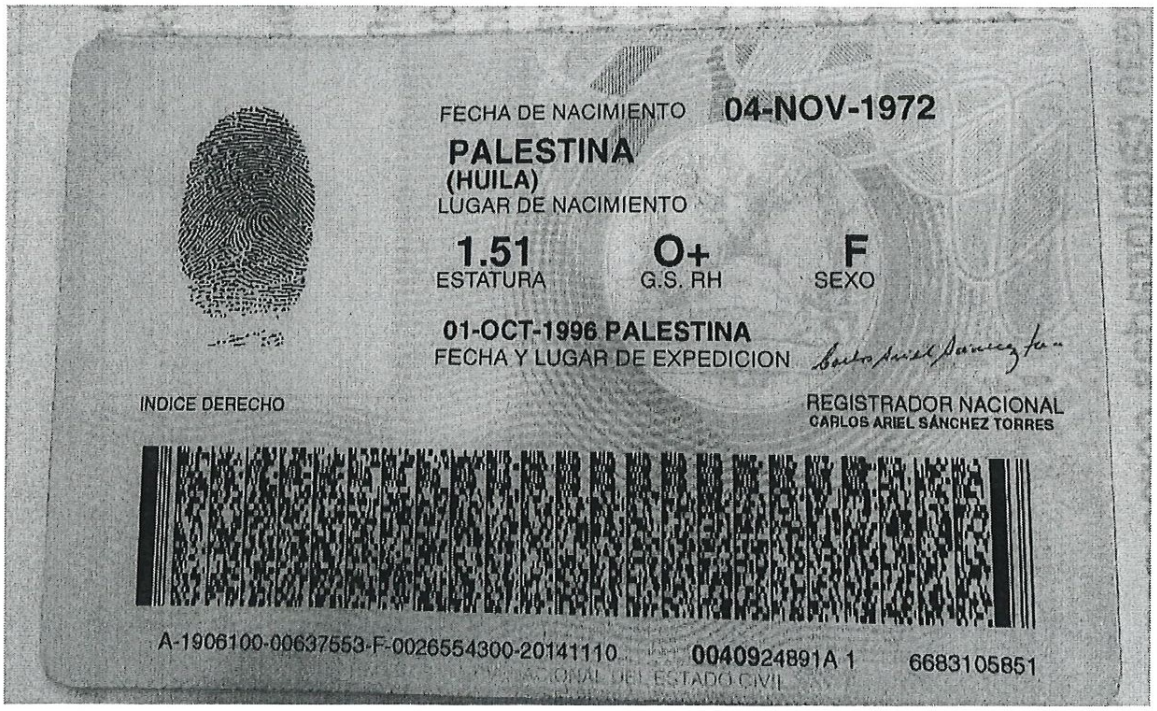
FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1972
PALESTINA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-OCT-1996 PALESTINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1906100-00637553-F-0026554300-20141110
0040924891A 1
6683105851

ZORAIDA BUESAQUILLO



Pitalito, Huila 14 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Victor Fernando Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 83093538 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Anselma del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Victor Fernando Muñoz
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 83043538

TELEFONO 3183771635

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

83043538
NUMERO

MUÑOZ ROJAS
APELLIDOS

VICTOR FERNANDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1984
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-MAR-2002 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1906100-50103832-M-0083043538-20020530 00540 02142A 01 115512305

VICTOR FERNANDO MUÑOZ ROJAS



Pitalito, Huila 15 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Walter carvajal identificado con cedula de ciudadanía número n.236.494 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda sinai del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente


Walter Carvajal
FIRMA



Walter Carvajal
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12236494

TELEFONO 3142708677

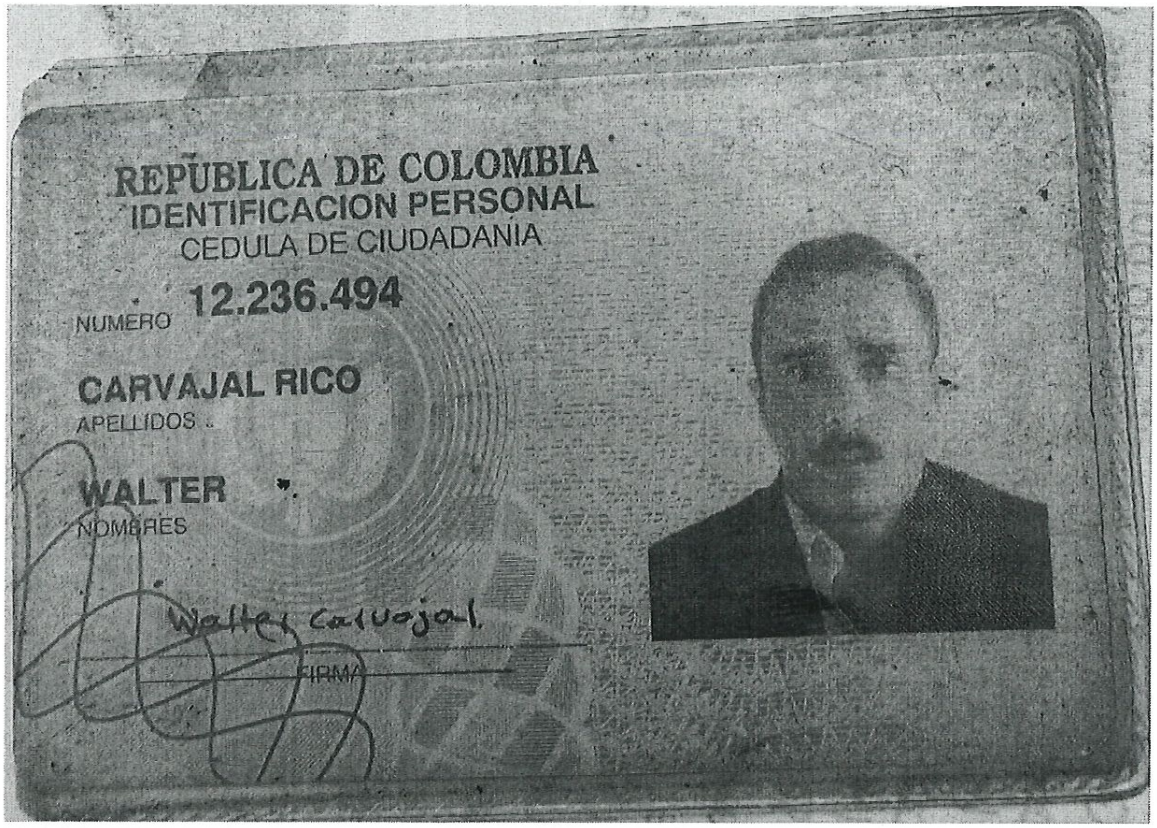
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.236.494
CARVAJAL RICO
APELLIDOS
WALTER
NOMBRES
Walter Carvajal
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1971
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-1989 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1906100-43156309-M-0012236494-20070221
00348 07052N 02 210308663

WALTER CARVAJAL RICO



Pitalito, Huila 15 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jhon Fredy Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 83040 637 de pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda anselma del corregimiento de Regueros municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

JHON FREDI MUÑOZ
FIRMA



JHON FREDI MUÑOZ ROJAS
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 83.040637

TELEFONO 3214553546



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

83040637
NUMERO

MUÑOZ ROJAS
APELLIDOS

JHON FREDY
NOMBRES

JHON FREDI MUÑOZ
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1982

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

26-MAY-2000 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1906100-50084061-M-0083040637-20010419 04517 01072A 01 093580395

JHON FREDI MUÑOZ ROJAS



Pitalito, Huila 15 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jimena Santamaria identificado con cedula de ciudadanía número 1083904015 de pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Sinai del corregimiento de Reguero municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Jimena Santamaria
FIRMA

Jimena Santamaria
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1083904015

TELEFONO 3144449929



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.083.904.015**

SANTAMARIA CRUZ

APELLIDOS

JIMENA

NOMBRES

Jimena Santamaria

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1993**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-OCT-2011 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1906100-01051742-F-1083904015-20181219 **0063800766A 2** 9905926534

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

JIMENA SANTAMARIA CRUZ



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Maria Nancy Luna identificado con cedula de ciudadanía número 39841514 de Puerto Asis (Putumayo). de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Ingali del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

María Nancy Luna
FIRMA

María Nancy Luna
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 39.841514

TELEFONO 320.8259696


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.841.514

LUNA SUAREZ
APELLIDOS

MARIA NANCY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1980
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

09-DIC-1998 PUERTO CAICEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-50164192-F-0039841514-20071217 0291507351A 02 221344723

MARIA NANCY LUNA SUAREZ



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Floralba Avila Gonzalez identificado con cedula de ciudadanía número 36283363 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Horizonte Los Lagos del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Floralba Avile G
FIRMA



Floralba Aviles
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36283363

TELEFONO 3106661822

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.283.363
AVILES GONZALEZ
APELLIDOS
FLORALBA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1963
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-FEB-1993 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00194486-F-0036283363-20091107 0017785940A 3 5020093057

FLORALBA AVILEZ GONZALEZ



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Edimon Bravo identificado con cedula de ciudadanía número 12231311 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda El Sardin. del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Filemon Bravo
FIRMA

Filemon Bravo
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 12231311

TELEFONO 3112701607

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.231.311

BRAVO PAPAMIJA
APELLIDOS

FILEMON
NOMBRES

Filemon Bravo papamija
FIRMA






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1964
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-NOV-1983 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

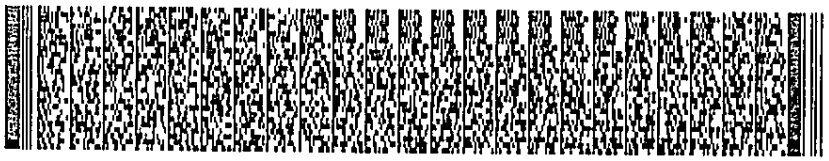

A-1906100-00131834-M-0012231311-20081127 0007011580A 1 7140007104

FILIMON BRAVO PAPAMIJA



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jose Dario Cardenas identificado con cedula de ciudadanía número 7635383 de Cajibio - Cauca. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Nuevo Grande. del corregimiento de Criollo. municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Dario urrego del
FIRMA

Dario urrego del
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 76352383

TELEFONO 316 3364389

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
76352383
NUMERO

URMENDEZ MOSQUERA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA



$560.889

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1980
CAJIBIO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-DIC-2001 CAJIBIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1101300-36102453-M-0076352383-20020419 06797 02108B 02 10801100

JOSE DARIO URMENDEZ MOSQUERA



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Franco Mena Toro identificado con cedula de ciudadanía número 18175.336 de Mesa. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda El Jardin del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Franco Renza
FIRMA

Franco Renza R
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 18125336

TELEFONO 320 824 9285

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.125.336**

RENZA ROJAS
APELLIDOS

FRANCO ERIBERTO
NOMBRES



Franco Renza
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1968**
SANTA ROSA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

22-AGO-1988 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

A-6403000-70133682-M-0018125336-20050503 05008 05122A 02 159846525

FRANCO ERIBERTO RENZA ROJAS



Pitalito, Huila 16 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Cristo Power Zuñiga identificado con cedula de ciudadanía número 76293.725. de Almaguer. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Palmeras del corregimiento de Criollos municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

CIRO GOMEZ
FIRMA

CIRO GOMEZ
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 76293725

TELEFONO 3127064834






REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.293.725

GOMEZ ZUNIGA
APELLIDOS

CIRO
NOMBRES

FIRMA

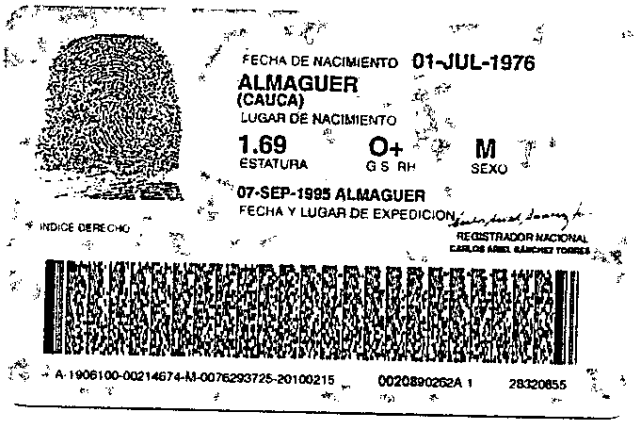

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1976

ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G S RH | M SEXO

07-SEP-1995 ALMAGUER
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906100-00214674-M-0076293725-20100215 0020890262A 1 28320855

CIRO GOMEZ ZUÑIGA



Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Doner. Perez identificado con cedula de ciudadanía número 1.083.875.987 de Almaguer Cauca. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda El Pescas del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente


Domer Gómez Z
FIRMA

Domer Gómez Z
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1083875883

TELEFONO 317763 6828

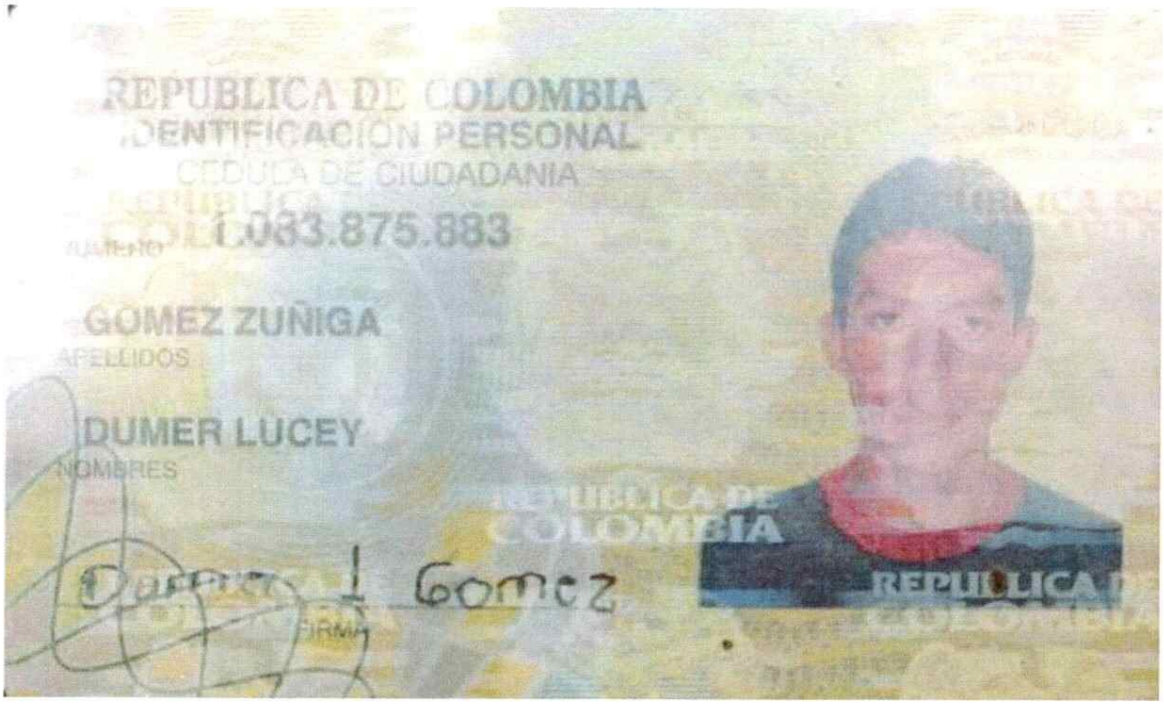


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.083.875.883
GOMEZ ZUÑIGA
APELLIDOS
DUMER LUCEY
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
12-ABR-1988
FECHA DE NACIMIENTO
ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-JUN-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-1905100-50152881-M-1083875883-20061120
0662906321A 02 210293311

DUMER LUCELY GOMEZ ZUÑIGA



Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Alex. Patricia identificado con cedula de ciudadanía número 1.085.249.463. de El tambo cauca. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Palmar De Criollo del corregimiento de Criollo. municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

ALEXI PATRICIA DIAZ M
FIRMA

ALEXI PATRICIA DIAZ M
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1085249463
TELEFONO 3116549780.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.085.249.463
NUMERO
DIAZ MENESES
APELLIDOS
ALEXI PATRICIA
NOMBRES
ALEXI PATRICIA DIAZ M.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1985
EL TAMBO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-MAY-2004 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2300100-53129181-F-1085249463-20040921 05866 04265A 02

ALEXI PATRICIA DIAZ MENESES



Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Edilfer Rojas identificado con cedula de ciudadanía número 96 370 993. de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Pulmar criollo del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Eliecer Rojas A.
FIRMA



Eliecer Rojas Alvis
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 96330993

TELEFONO 3102616090

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 96.330.993

ROJAS ALVIS
APELLIDOS

ELIECER
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1971
EL PAUJIL
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-DIC-1989 EL PAUJIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CAMARGO VACHA

INDICE DERECHO

A-1906100-50154201-M-0096330993-20070110 02153 07010A 02 210288061

ELIECER ROJAS ALVIS



Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Francia Elena Gomez identificado con cedula de ciudadanía número 40777857 de Florencia. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Bilmar Criollo del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de Infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Francielena Gomez
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 40777857
TELEFONO 3125501309



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.777.857

GOMEZ
APELLIDOS

FRANCI ELENA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1971

MILAN
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-AGO-1992 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-6402800-00136581-F-0040777857-20081212 0008037223A 1 25673782

FRANCI ELENA GOMEZ



Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Camilo Alejandro Gilberto identificado con cedula de ciudadanía número 1018432819 de Bogota D.C. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Criollo del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente


FIRMA

Camilo Antonio Calderon
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1018432819

TELEFONO 3172809828

CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA CALDERON

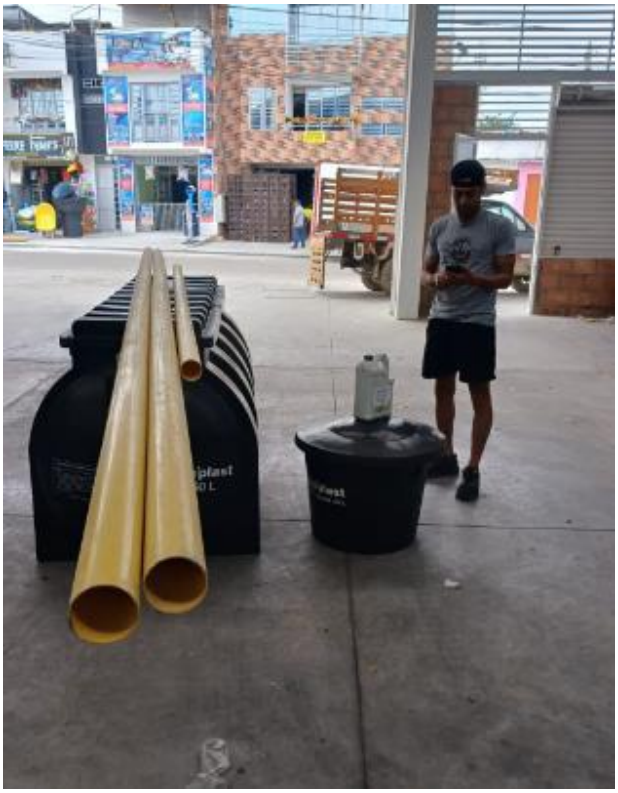


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.018.432.819
ARTUNDUAGA CALDERON
APELLIDOS
CRISTIAN CAMILO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1989
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-FEB-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00633379-M-1018432819-20141020
0040543180A 2
1523079916

Pitalito, Huila 18 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Yina Marcela Rodriguez identificado con cedula de ciudadanía número 1.083.879.616 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda llano grande del corregimiento de Criollo municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plástica 5/16 Tornillo plástico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema séptico de diámetro 3"	M
7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema séptico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.


Atentamente

Yina M Rodriguez R
FIRMA

Yna M Rodriguez R
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1.083.879.616

TELEFONO 3118516035

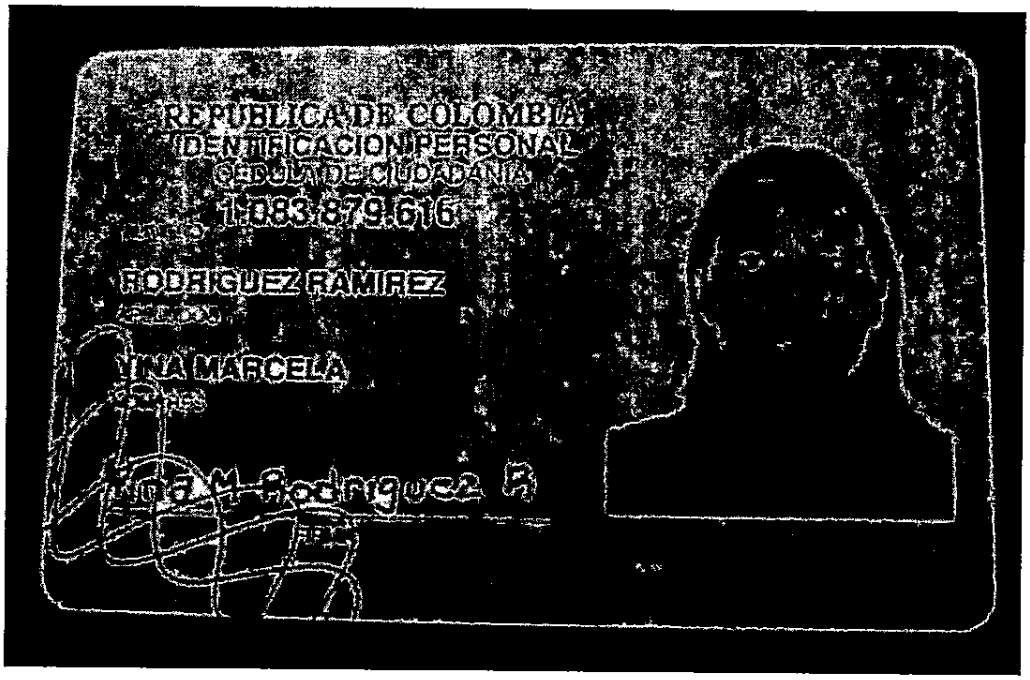
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.083.879.616
RODRIGUEZ RAMIREZ
NA MARCELA


FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1989
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-FEB-2007 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1905100-50150501-F-1083879616-20070622
0160307 173B 02 221391822



Pitalito, Huila 26 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Gloria Maria Vasquez. identificado con cedula de ciudadanía número 36272.348 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Hi Cacon. del corregimiento de Chaguaraco. municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Gloria María Vasquez - José Ulises Vasquez

FIRMA

Gloria María Vasquez José Ulises Vasquez

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12-234-130

TELEFONO 3114931150




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
36.272.348
VASQUEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
GLORIA MARIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
12-MAR-1958
ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-DIC-1977 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1906100-00162410-F-0036272348-20050711
00133448794 2
7140002409

GLORIA MARIA VASQUEZ RODRIGUEZ



Pitalito, Huila 26 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Arley Sanchez Ortiz identificado con cedula de ciudadanía número 1080.262.035. de la argentina. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Hipercon. del corregimiento de Chorreras co municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

x Arley Scarpetta O.
FIRMA

x Arley Scarpetta Ortiz
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 1080252035.

TELEFONO 321 232 1519.