TERMEC

Bogotá D.C Febrero 19 del 2024

Señores:
Defensoría del pueblo
Atn. Arq. Gustavo Márquez
Ciudad

REF: INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE BOGOTÁ

De acuerdo a la visita el día 26 de Diciembre del 2023 se realizo mantenimiento correctivo alos siguientes equipos:


1. Aire Acondicionado TIPO PAQUETE marca LENNOX modelo KCA15054BN3Y se realizó el mantenimiento correctivo al equipo donde se hizo cambio de contactor al sistema No 2, en este mantenimiento se observa que el compresor está dañado se recomienda cambio del mismo. El equipo quedo operativo con el sistema No 1


2. Aire Acondicionado TIPO PAQUETE marca LENNOX modelo KCA15054BN3Y se realizó el mantenimiento correctivo al equipo donde se hizo cambio de dos (2) contactores, uno para el sistema No 1 y el otro para sistema No 2, en este mantenimiento se observa que el compresor del equipo No 1 está dañado se recomienda cambio del mismo. El equipo quedo operativo con el sistema No 2.

A continuación relaciono actividad y evidencias fotográficas:

1. Cambio de contactor




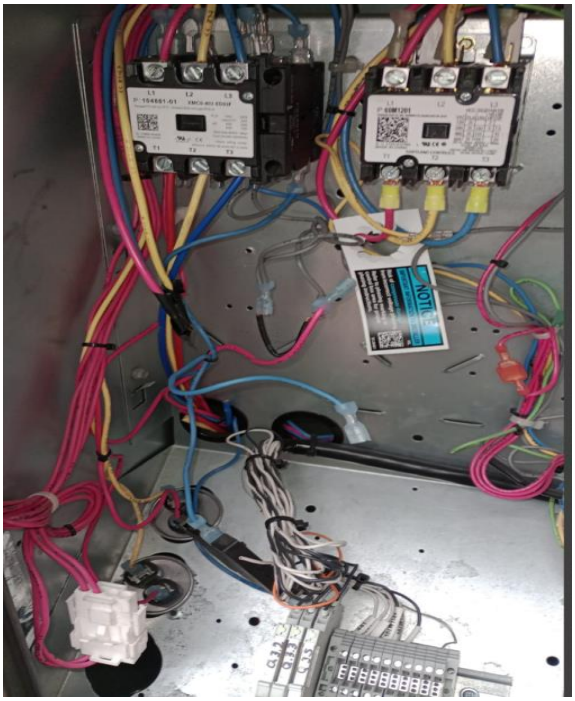


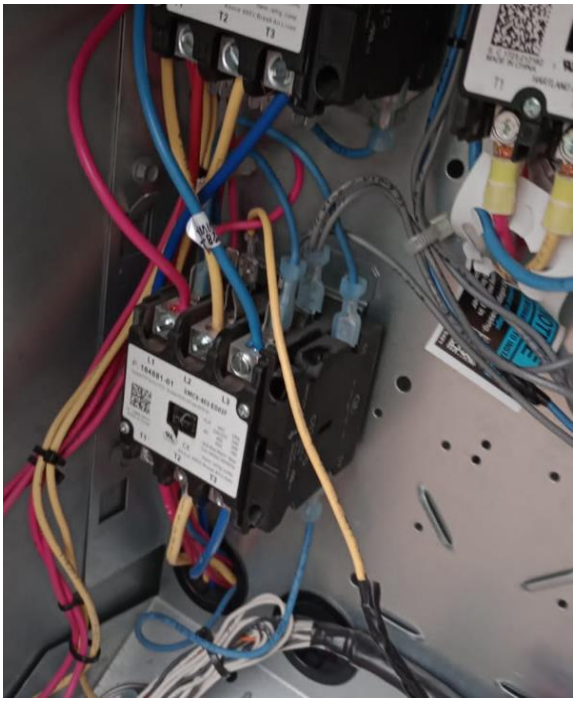

2. Cambio de contactores



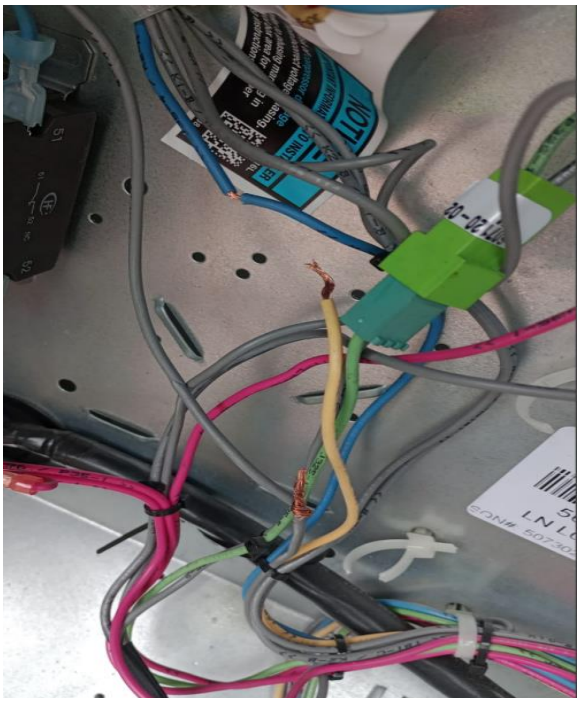

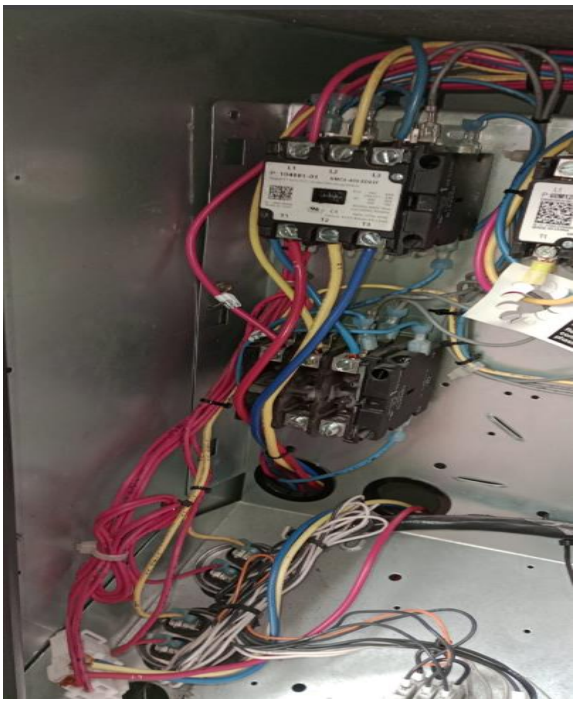



RECOMENDACIONES

Seguir realizando los mantenimientos preventivos programados y mantener un voltaje estable para los diferentes equipos.

Cordialmente



Karen Lorena Ortega
Coordinadora Ingeniería
Termec Ltda