FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado


SEÑORES:
SENA – GUIAPI CAUCA
Cordial Saludo.

INFORME FINAL DE LAVADO DE TANQUES Y CALIDAD DE AGUAS

REF: **CO1.PCCNTR.4932804**

Se realizó mantenimiento, en los tanques de aguas del Sena guapi
Procedimiento que se procedió para el lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques aéreos y subterráneos de almacenamiento de agua potable en los tanques.
Hipoclorito de sodio: se utilizaron principalmente como agentes blanqueadores o desinfectantes. Ambos forman parte de blanqueadores comerciales, soluciones para

limpiar y desinfectar el el agua potable y sistemas de purificación de aguas residuales.

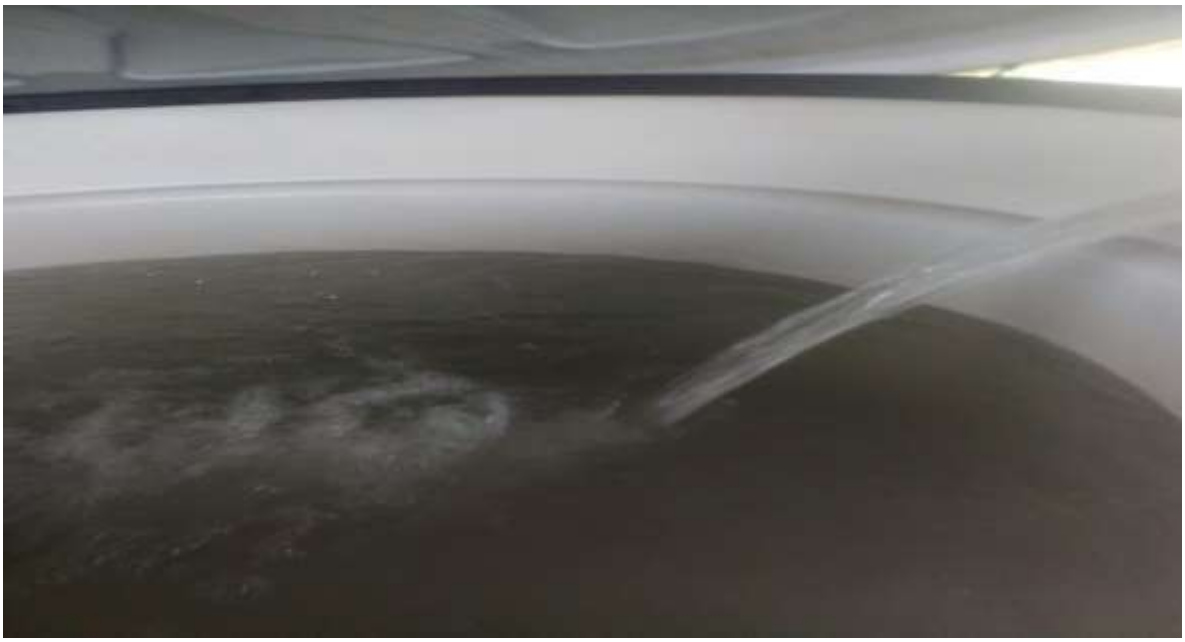

Se dejan limpios y secos para llevar acabo, la lavada

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado





Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado





Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado



Tanques subterraneos



Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.

MATERIALES

- Guantes de látex
- Gafas
- Casco con barboquejo.
- Mono gafas de seguridad
- Overol impermeable
- Botas de caucho de seguridad
- Careta o Tapabocas
- Lámparas de pila o linterna
- Cepillo
- Escoba
- Blades

Jabón industrial
Arnés certificado
Hipoclorito de sodio

Se procedió a tomar muestras de calidad de agua de los tanques y ser enviadas a laboratorio para su respectivo análisis

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado





Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado



Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.


1	*LAVADO Y DESINFECCIÓN CON CLORACION DE TANQUE ELEVADDO Y SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE*	*TANQUE 1 LAVADO Y DESINFECCIÓN CON CLORACION DE TANQUE ELEVADDO Y SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE. (1 Tanque plástico, cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Capacidad : 2 M3*	*2*
2	*LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE*	*LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE. (Tanque elaborado en cemento, no cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Medidas: Largo: 5,5 m - ancho: 2,4 m - altura: 2,10 m. Capacidad agua: 27,72 m3*	*3*
3	*ANÁLISIS DE MUESTRAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS*	*Análisis de muestras fisicoquímicas y microbiológicas inmediatamente después de cada rutina de lavado. Incluye análisis y reporte de resultados de laboratorio certificado de muestra de agua cumpliendo a la Resolución 2115 de 2007. PH -Turbiedad - Color aparente - Conductividad - Alcalinidad P - Alcalinidad Total - Dureza total - Dureza Cálcica - Dureza magnésica - Cloruros - Calcio - Hierro - Aluminio - Sulfatos - Nitritos - Recuento de mesófilos - Coliformes totales - E. Coli.*	*2*

Para constancia se firma en Popayán a los (01) días del mes de OCTUBRE de 2023.

Cordialmente,

FUMIGACIONES -RASTOP

Concepto Sanitario secretaria Departamental de Salud.
Nit. 10.541.607-8 Régimen Simplificado

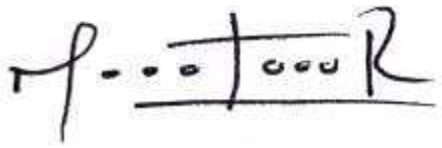

HAROLD ALBERTO RAMOS CASTILLO
C.C. No. 10.541.607-8

Dirección: Calle 27 DN 2-48, BG2-Telefax 8247121, Celular 3148664800, E-mail.Rastop.2017@hotmail.com.
Popayán Cauca.